水 質 試 験 年 報

令和５年度 （２０２３年度 ） 版

（第30集）

周南都市水道水質検査センター協議会

目　　次

【周南市水質試験結果】

１．水道水質管理の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．水道水質基準項目
（1）定期検査
①大迫田浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
②菊川浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
③楠本浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
④須々万浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
⑤長穂浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
⑥須万市浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
⑦米光浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
⑧柏原浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
⑨渋川浄水施設系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
⑩林浄水場系水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
⑪その他の水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
（2）毎日検査（残留塩素） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

３．水質管理上留意すべき項目等
（1）水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査 ・・・・・120
（2）クリプトスポリジウム等検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170
（3）水源の水質に関する検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171
（4）生物検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175
（5）水道用薬品類評価試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185

【付　表】

付表－１　周南都市水道水質検査センター協議会の概要
付表－２　主要分析機器等整備状況
付表－３　水道水質基準等一覧表

周 南 市 水 質 試 験 結 果

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

周 南 市 上 下 水 道 局

１． 水道水質管理の概要

周南市は大迫田浄水場、菊川浄水場、楠本浄水場、須々万浄水場、長穂浄水場、須万市浄水場、米光浄水場、柏原浄水場、渋川浄水施設及び光市の林浄水場のそれぞれで処理した水を各家庭に給水している。

安心して飲んでいただける安全な水道水を提供するため、各浄水場の原水、浄水処理工程水、末端給水栓水までの水質検査を水道法、厚生労働省令及びその他の関係法令・通知に基づいて実施した。

（1） 法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）について、周南市水道事業給水区域において 50 ヶ所の末端給水栓水等で 1 日 1 回の頻度を基本として検査を実施した。

② 水質基準項目の検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）については毎月検査を実施し、それ以外の項目については法令で定められた頻度を基本として各浄水場系の原水・沈澱池水（急速ろ過系浄水場の一部）・浄水池水（一部浄水場除く）・末端給水栓水のそれぞれにおいて検査を実施した。

（2） 水質管理上必要な検査

① 水質管理目標設定項目・要検討項目・その他項目に関する検査

水質管理上留意すべき項目として、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）、要検討項目（25 項目）及びその他項目（3 項目）について、各浄水場系の原水及び給水栓水で年１回検査を実施した。

農薬類（最大 129 項目）については、各浄水場系の原水及び浄水池水又は給水栓水で年５回検査を実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を全ての浄水場の原水で年 1～4 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても全ての浄水場の原水で毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査

水源であるダムや河川の水質状況を把握するため、生活環境の保全に関する環境基準項目及びクロロフィルａ・紫外線吸光度（260nm）について最高で年６回、８箇所において検査を実施した。

④ 生物検査

大迫田浄水場菅野系原水、菊川浄水場川上系原水、楠本浄水場向道系原水、菅野ダム湖水、御屋敷山浄水場末武川系原水について毎月検査を実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等について「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12 年厚生省令第 15 号）に定められた 40 項目のうち 36 項目の検査を年１回実施した。

周南市検査地点（給水栓等）

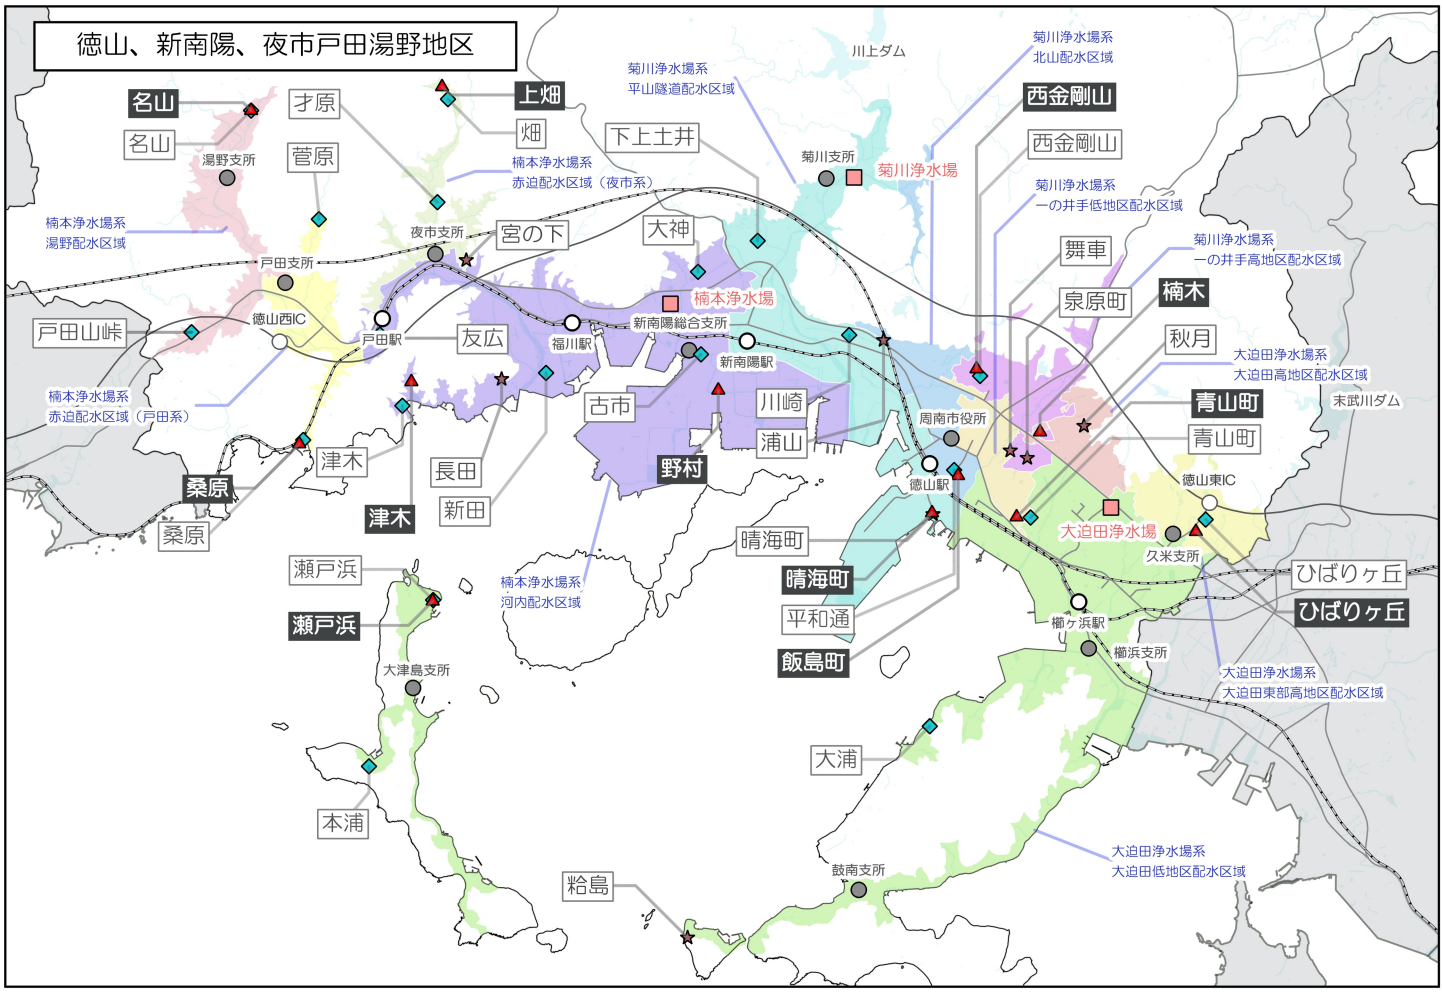

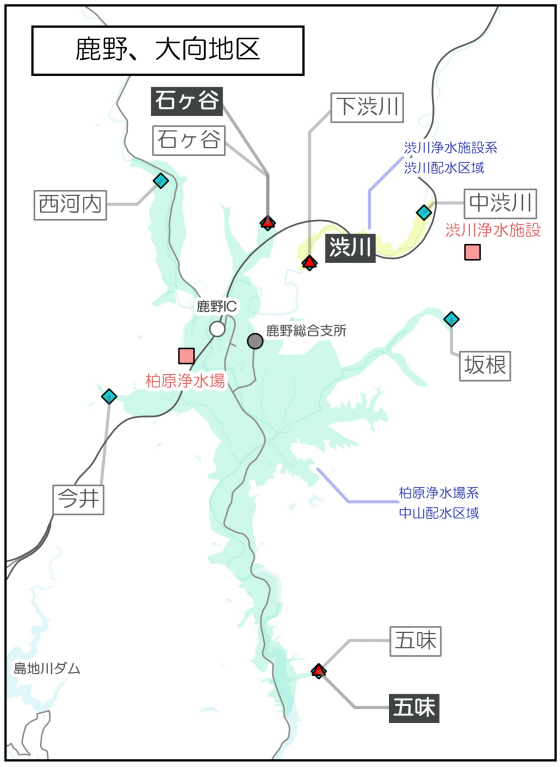

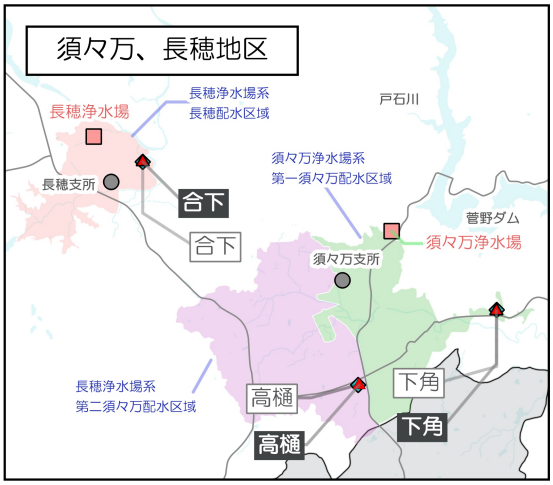

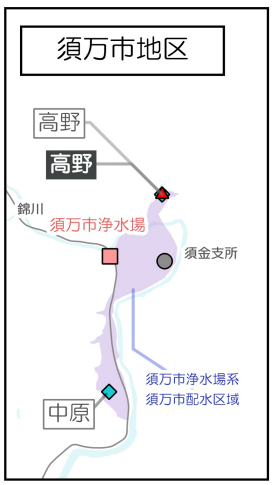

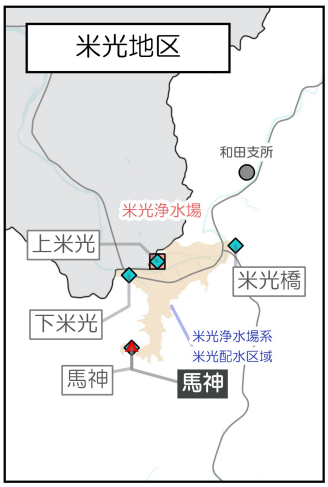

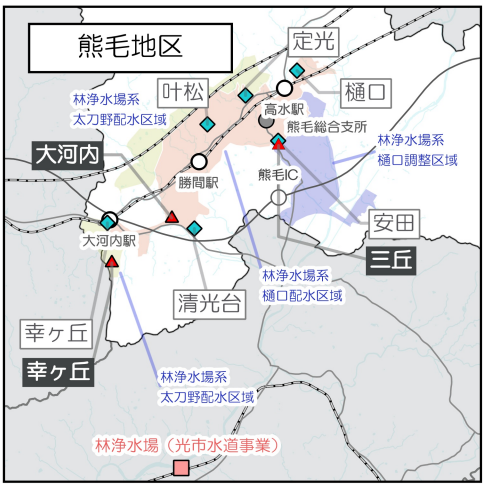

◆ 毎日検査地点

★ 毎日検査地点(自動水質測定装置)

▲ 毎月検査地点

2．水道水質基準項目

（1）定期検査

①大迫田浄水場系水質検査

【大迫田浄水場　菅野系原水】

項目＼日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		11.5	15.0	15.2	17.2	17.2	17.6	21.8	23.8	22.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	110	510		530		300		3,800	470
大腸菌		検出されないこと	陽性（2.0）	陰性（<1）		陽性（6.3）		陽性（13.1）		陽性（3.1）	陽性（1.0）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001		0.001		0.001		0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.25		0.26		0.27		0.30	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.03	0.03		0.02		0.08		0.03	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.04	0.07		0.06		0.12		0.08	0.07
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.4		4.5		3.6		4.4	4.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.019	0.023		0.020		0.026		0.019	0.030
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	4.7		4.7		3.8		4.4	4.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.5	21.8		23.4		17.2		20.8	20.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000007	0.000009	0.000002	0.000013	0.000007	0.000021
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.9		0.9		0.9		0.9	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2		7.2		7.0		7.0	7.1
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	1.8	2.4		3.2		3.7		3.2	2.8
濁度	（度）	2度以下	1.6	1.8		1.3		4.1		1.6	1.6
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8		0.8		0.7		0.8	0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.2		0.9		1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		7.2	6.9		7.4		5.4		6.7	6.5
硫酸イオン	(mg/L)		4.2	3.9		4.0		3.7		3.9	3.8
電気伝導率	(μS/cm)		69	66		69		54		65	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0		0		20		0	0
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場　菅野系原水】

R5.9.19	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	21.5	20.2	19.7	15.1	10.0	7.5	8.8	23.8	7.5	16.9	17
		210	200	96	29	320	51	3,800	29	552	12
		陽性（3.1）	陽性（8.5）	陽性（5.2）	陽性（1.0）	陽性（12.1）	陽性（4.1）				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.26	0.21	0.22	0.32	0.62	0.34	0.62	0.21	0.31	12
		0.05未満	0.05未満	0.06	0.10	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	12
		0.01	0.02	0.05	0.02	0.05	0.01	0.08	0.01	0.03	12
		0.06	0.09	0.28	0.07	0.10	0.03	0.28	0.03	0.09	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		3.9	4.5	5.0	6.6	5.6	5.1	6.6	3.6	4.7	12
		0.062	0.079	0.179	0.026	0.021	0.011	0.179	0.011	0.043	12
		3.7	3.8	4.0	4.9	7.1	5.7	7.1	3.7	4.7	12
		21.0	25.1	28.9	31.9	23.3	23.4	31.9	17.2	23.3	12
			50								1
			0.02未満								1
0.000016	0.000023	0.000034	0.000002	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000034	0.000001未満	0.000008	17
0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
		0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.5	0.9	0.5	0.8	12
		7.1	7.1	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.0	7.2	12
		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭				12
		2.2	2.4	2.2	1.6	3.0	1.2	3.7	1.2	2.5	12
		1.8	2.0	2.9	1.2	2.3	0.6	4.1	0.6	1.9	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12
		0.7	0.9	0.9	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.8	12
		1.1	1.3	1.5	1.5	1.1	1.2	1.5	0.9	1.2	12
		6.6	7.9	9.1	10.3	7.5	7.4	10.3	5.4	7.4	12
		4.0	4.1	4.5	5.8	4.2	4.5	5.8	3.7	4.2	12
		63	72	84	96	79	74	96	54	71	12
		0	0	0	0	0	10	20	0	3	12

【大迫田浄水場　末武川系原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		9.8	14.6	16.0	16.5	17.7	18.4	19.6	19.8	20.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	12	50		53		240		240	160
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陰性（<1）		陰性（<1）		陽性（12.1）		陽性（1.0）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001		0.001		0.001		0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.37		0.38		0.42		0.46	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08		0.07		0.06		0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.008		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.04		0.02		0.14		0.04	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02	0.04		0.04		0.15		0.06	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.5		5.2		4.8		4.7	5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.011	0.024		0.027		0.030		0.023	0.030
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.1	3.8		3.7		3.5		3.1	3.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	24.0		23.0		20.3		20.8	21.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.0	1.2		1.2		1.2		1.2	1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2		7.0		7.0		6.8	6.9
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭		異常なし		藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	2.2	3.8		4.6		5.7		4.5	3.6
濁度	（度）	2度以下	0.9	1.8		1.0		5.5		1.8	1.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.1		1.1		1.0		1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1		1.1		1.0		1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.8	7.8		7.4		6.5		6.7	7.0
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	5.2		5.1		5.5		5.0	5.0
電気伝導率	(μS/cm)		87	77		74		69		68	71
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0		0		10		0	0
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場　末武川系原水】

R5.9.19	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	23.0	21.0	18.5	14.6	10.2	7.8	8.5	23.0	7.8	16.8	17
		210	90	39	17	24	31	240	12	97	12
		陰性（<1）	陰性（<1）	陽性（1.0）	陰性（<1）	陰性（<1）	陽性（1.0）				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.16	0.10	0.11	0.14	0.21	0.31	0.46	0.10	0.27	12
		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	12
		0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.14	0.01未満	0.03	12
		0.03	0.05	0.05	0.05	0.10	0.04	0.15	0.02	0.06	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		6.0	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	4.7	5.8	12
		0.012	0.038	0.022	0.037	0.098	0.021	0.098	0.011	0.031	12
		3.6	3.6	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	3.1	3.7	12
		24.5	25.0	26.2	27.8	28.8	28.1	28.8	20.3	24.8	12
			62								1
			0.02未満								1
0.000001未満	0.000003	0.000006	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
		1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	12
		7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	6.8	7.2	12
		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
		3.0	2.8	2.4	2.2	2.1	2.4	5.7	2.1	3.3	12
		1.0	1.9	1.5	1.5	2.2	1.5	5.5	0.9	1.8	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	12
		1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.1	12
		8.0	8.2	8.5	9.0	9.4	9.1	9.4	6.5	8.0	12
		5.1	5.1	5.3	5.4	5.3	5.6	5.6	5.0	5.2	12
		82	83	86	89	92	91	92	68	81	12
		0	0	0	0	0	0	10	0	1	12

【大迫田浄水場　沈澱池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		11.8	15.8	16.5	17.5	17.8	18.4	22.0	23.1	22.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	22		36		96		130	140
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陽性		陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.25		0.27		0.29		0.33	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.14	0.09		0.32		0.28		0.16	0.21
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01		0.02		0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	4.6		4.7		3.8		4.5	4.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.004		0.007		0.008		0.005	0.010
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	6.7		6.3		5.7		6.2	5.7
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.3	22.0		23.2		17.4		20.8	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000010	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5		0.6		0.5		0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0		7.1		6.9		6.9	7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5		0.8		0.5未満		0.6	0.8
濁度	（度）	2度以下	0.2	0.2		0.7		1.5		0.5	0.6
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8		0.9		0.7		0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.2		0.9		1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		7.1	7.0		7.3		5.5		6.7	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5		4.5		4.3		4.5	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		76	72		74		61		70	71
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.33								

【大迫田浄水場　沈澱池水】

R5.9.19	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	20.5	20.0	18.5	14.8	10.0	7.9	9.0	23.1	7.9	17.0	17
		54	64	0	0	2	0	140	0	45	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.22	0.16	0.17	0.23	0.42	0.32	0.42	0.16	0.28	12
		0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06	0.09	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.005		0.005	0.001未満	0.001	4
			0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.007		0.007	0.001未満	0.002	4
			0.002未満			0.005		0.005	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.11	0.13	0.37	0.42	0.27	0.13	0.42	0.09	0.22	12
		0.01未満	0.01未満	0.03	0.02	0.02	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.0	5.4	6.2	7.1	6.6	6.4	7.1	3.8	5.4	12
		0.007	0.005	0.015	0.012	0.018	0.003	0.018	0.002	0.008	12
		5.8	6.0	6.4	6.8	7.9	7.3	7.9	5.7	6.5	12
		22.5	25.2	27.6	30.0	25.7	24.9	30.0	17.4	23.6	12
0.000002	0.000004	0.000005	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000010	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	12
		7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
		0.2	0.3	0.9	0.7	0.5	0.2	1.5	0.2	0.5	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	12
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	0.9	1.1	12
		7.2	8.1	8.9	9.7	8.3	8.0	9.7	5.5	7.6	12
		5.0	5.1	5.4	6.0	5.1	5.4	6.0	4.3	4.9	12
		76	82	90	99	89	87	99	61	79	12
				0.33	0.69	0.29	0.21	0.69	0.21	0.37	5

【大迫田浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		12.0	15.8	17.8	17.0	17.8	18.5	22.0	23.8	21.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0		0		0		0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.25		0.27		0.29		0.33	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07		0.07		0.07		0.17	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003						0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005						0.009	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002						0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02		0.02		0.01		0.02	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.2		5.2		4.3		5.4	5.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.1	7.1		6.7		6.0		6.9	6.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.3	22.0		23.2		17.4		21.3	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000008	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5		0.5		0.4		0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2		7.2		7.0		7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8		0.8		0.8		0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.2		0.9		1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		7.1	7.0		7.3		5.5		6.9	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.4		4.4		4.3		4.5	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		77	75		77		63		76	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.82	0.62	0.59	0.61	0.72	0.61	0.77	0.72	0.70

【大迫田浄水場　浄水池水】

R5.9.19	R5.10.4	R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
26.5	22.6	21.2	19.4	14.5	10.0	8.0	9.5	26.5	8.0	17.5	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.22	0.16	0.17	0.23	0.39	0.31	0.39	0.16	0.27	12
		0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	0.09	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
		0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.17	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.004			0.005		0.005	0.003	0.004	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.007			0.008		0.009	0.005	0.007	4
			0.002			0.004		0.004	0.002未満	0.002	4
			0.003			0.003		0.003	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.8	6.0	6.5	7.2	6.8	6.4	7.2	4.3	5.8	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		6.4	6.5	6.5	6.9	8.0	7.3	8.0	6.0	6.8	12
		22.5	24.9	27.6	30.0	25.4	24.9	30.0	17.4	23.6	12
			57								1
			0.02未満								1
0.000002	0.000005	0.000006	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000008	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
		0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
		7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	12
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	0.9	1.1	12
		7.2	8.0	8.9	9.7	8.2	8.0	9.7	5.5	7.6	12
		5.0	5.1	5.4	6.0	5.1	5.4	6.0	4.3	4.9	12
		80	85	92	99	89	87	99	63	81	12
0.59	0.87	0.68	0.71	0.67	0.75	0.69	0.52	0.87	0.52	0.68	17

【給水栓水　ひばりヶ丘】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		15.5	21.0	21.6	23.4	27.3	29.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.24	0.26	0.29	0.36	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.15	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010			0.017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	6.9	6.9	6.2	6.8	6.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		79	75	78	64	75	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.30	0.47	0.40	0.65	0.38	0.40

【給水栓水　ひばりヶ丘】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
23.7	20.8	15.6	10.4	9.9	9.5	29.0	9.5	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.16	0.17	0.22	0.34	0.33	0.39	0.16	0.27	12
0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.009		0.009	0.005	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.013		0.017	0.010	0.013	4
	0.004			0.006		0.006	0.003	0.005	4
	0.004			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.005未満								1
	6.0								1
	0.001未満								1
6.4	6.5	6.7	7.0	7.8	7.3	7.8	6.2	6.8	12
	25.2								1
	58								1
	0.02未満								1
0.000005	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001	12
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.0								1
	1.2								1
	8.1								1
5.0	5.1	5.4	6.0	5.3	5.4	6.0	4.4	5.0	12
80	85	92	100	91	90	100	64	82	12
0.45	0.50	0.41	0.39	0.49	0.33	0.65	0.30	0.43	12

【給水栓水　楠木】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		16.0	19.5	21.0	23.0	27.0	27.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.24	0.25	0.29	0.37	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07	0.15	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.011			0.017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	6.9	6.9	6.3	6.8	6.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		81	75	78	64	76	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.49	0.51	0.35	0.56	0.36	0.47

【給水栓水　楠木】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.8	18.5	15.3	11.8	8.9	10.0	27.0	8.9	18.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.16	0.17	0.22	0.34	0.33	0.39	0.16	0.28	12
0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.009		0.009	0.006	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.014		0.017	0.011	0.014	4
	0.004			0.007		0.007	0.003	0.005	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.006								1
	6.0								1
	0.001未満								1
6.5	6.5	6.7	6.9	7.9	7.3	7.9	6.3	6.9	12
	25.2								1
	56								1
	0.02未満								1
0.000005	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001	12
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.0								1
	1.2								1
	8.1								1
5.0	5.0	5.4	6.0	5.3	5.4	6.0	4.4	4.9	12
80	84	92	100	91	90	100	64	82	12
0.51	0.43	0.28	0.48	0.57	0.41	0.57	0.28	0.45	12

【給水栓水　瀬戸浜】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.11
水温	(℃)		15.1	18.1	21.6	25.4	29.0	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.26	0.26	0.29	0.26	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.10	0.12	0.13	0.11	0.19	0.20
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.022			0.031	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	7.2	7.3	6.7	7.1	6.5
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.6	4.5	4.3	4.6	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		90	81	81	72	80	82
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.24	0.32	0.51	0.60	0.56

【給水栓水　瀬戸浜】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.9	22.5	10.0	12.0	9.0	12.0	29.0	9.0	18.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.22	0.17	0.17	0.22	0.27	0.36	0.36	0.17	0.26	12
0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.07	0.09	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.21	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.21	0.08	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.016			0.016		0.020	0.014	0.017	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.025			0.024		0.031	0.022	0.026	4
	0.007			0.011		0.011	0.006	0.008	4
	0.007			0.006		0.008	0.006	0.007	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.005								1
	6.3								1
	0.001未満								1
7.0	7.0	7.2	7.3	7.7	7.5	8.0	6.5	7.2	12
	26.3								1
	60								1
	0.02未満								1
0.000005	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	12
7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.0								1
	1.1								1
	8.7								1
5.1	5.1	5.4	6.1	6.1	5.3	6.1	4.3	5.1	12
87	89	96	104	106	90	106	72	88	12
0.83	0.26	0.38	0.35	0.39	0.57	0.83	0.24	0.45	12

②菊川浄水場系水質検査

【菊川浄水場　向道系原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		12.0	14.0	17.2	17.3	19.3	17.8	25.2	25.0	23.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	78	560	680		1,200		610		
大腸菌		検出されないこと	陽性（2.0）	陽性（16.1）	陽性（14.5）		陽性（51.2）		陽性（2.0）		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002		0.001		0.005		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.008		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.24	0.25	0.21		0.26		0.12		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.07	0.05		0.12		0.05		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.13	0.12	0.16		0.19		0.45		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	3.8	4.6		3.8		5.2		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.046	0.031	0.067		0.050		0.181		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	4.8	5.3		4.4		5.5		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	21.6	14.1	20.1		14.5		25.6		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							63		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.9		0.7		0.9		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1		7.0		6.9		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	（度）	5度以下	2.0	1.9	3.9		2.9		5.9		
濁度	（度）	2度以下	2.1	6.6	2.8		7.4		4.2		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02	0.02未満	0.02		0.02未満		0.07		
カリウム	(mg/L)		0.7	0.6	0.8		0.6		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.0	0.7	1.0		0.8		1.3		
カルシウム	(mg/L)		7.0	4.5	6.4		4.5		8.1		
硫酸イオン	(mg/L)		3.9	3.4	3.5		3.7		3.5		
電気伝導率	(μS/cm)		75	50	65		50		78		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場　向道系原水】

R5.9.13		R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18		R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.3		20.5	12.5	9.7		9.0	9.2	25.2	9.0	17.0	15
880		340	220	490		64	44	1,200	44	470	11
陽性（12.1）		陽性（11.0）	陽性（8.4）	陽性（55.4）		陽性（3.1）	陽性（9.7）				11
0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	11
											1
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
0.002		0.003	0.002	0.002		0.001	0.001	0.005	0.001	0.002	11
0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	11
0.005		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.008	0.004未満	0.004未満	11
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.50		0.13	0.06	0.65		0.46	0.32	0.65	0.06	0.29	11
0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	11
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	11
											1
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	11
0.06		0.08	0.03	0.07		0.03	0.04	0.12	0.03	0.06	11
0.23		0.36	0.09	0.23		0.10	0.10	0.45	0.09	0.20	11
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	11
4.4		5.7	6.2	5.8		5.1	4.8	6.2	3.8	5.0	11
0.087		0.084	0.041	0.049		0.024	0.022	0.181	0.022	0.062	11
4.4		6.1	6.6	7.4		6.8	6.3	7.8	4.4	5.9	11
18.0		23.0	25.6	23.5		18.4	17.7	25.6	14.1	20.2	11
											1
											1
0.000001		0.000001	0.000002	0.000002		0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	15
0.000001		0.000003	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	15
											1
											1
1.2		1.0	1.0	1.3		0.5	0.5	1.3	0.5	0.8	11
7.0		7.2	7.5	7.2		7.2	7.2	7.5	6.9	7.1	11
藻臭		藻臭	藻臭	藻臭		藻臭	藻臭				11
5.1		4.4	3.0	5.2		1.7	2.0	5.9	1.7	3.5	11
3.6		5.5	2.1	4.6		1.7	1.6	7.4	1.6	3.8	11
0.04		0.04	0.02未満	0.05		0.02	0.02未満	0.07	0.02未満	0.02	11
0.9		0.9	1.0	1.0		0.7	0.6	1.0	0.6	0.8	11
0.8		1.1	1.3	1.1		0.9	0.9	1.3	0.7	1.0	11
5.9		7.4	8.1	7.6		5.9	5.6	8.1	4.5	6.5	11
3.2		3.6	3.8	4.2		3.8	3.7	4.2	3.2	3.7	11
60		77	85	80		65	62	85	50	68	11
0		10	0	10		0	10	10	0	4	11

【菊川浄水場　川上系原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		9.8	14.5	14.4	16.6	16.7	17.7	21.7	20.6	20.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	24	76	140		290		380		
大腸菌		検出されないこと	陽性（1.0）	陽性（1.0）	陰性（<1）		陽性（8.5）		陰性（<1）		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.003		0.003		0.002		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.005		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.37	0.38		0.41		0.44		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08		0.07		0.06		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.04		0.10		0.08		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03	0.05	0.08		0.16		0.17		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.6	5.0		4.5		4.0		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.013	0.017	0.029		0.031		0.060		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.5	5.0		4.3		3.3		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.5	26.6	24.5		21.7		18.8		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							53		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000044	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.9		1.0		1.1		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0		6.9		6.7		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	（度）	5度以下	2.0	2.6	3.1		4.3		4.6		
濁度	（度）	2度以下	1.2	1.6	2.0		6.0		4.2		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0		0.9		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.9	1.8	1.7		1.5		1.3		
カルシウム	(mg/L)		8.3	7.7	7.0		6.2		5.4		
硫酸イオン	(mg/L)		5.0	4.9	4.8		4.9		4.8		
電気伝導率	(μS/cm)		90	84	77		70		62		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場　川上系原水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
20.7	21.0	20.5	14.0	13.0	9.6	10.0	9.5	21.7	9.5	15.6	17
300	120		180	74	41	44	32	380	24	142	12
陽性（1.0）	陰性（<1）		陽性（18.5）	陽性（7.5）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.003	0.004		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.005	0.006	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.24		0.07	0.27	0.32	0.35	0.41	0.44	0.07	0.33	12
0.06	0.07		0.05未満	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05未満	0.07	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.01未満		0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.10	0.01未満	0.03	12
0.16	0.17		0.10	0.13	0.10	0.07	0.05	0.17	0.03	0.11	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.2	4.7		6.1	6.0	6.2	6.4	6.2	6.4	4.0	5.4	12
0.083	0.051		0.048	0.033	0.026	0.015	0.017	0.083	0.013	0.035	12
3.4	4.2		6.3	5.4	5.8	6.3	6.0	6.3	3.3	5.1	12
20.5	23.2		26.0	28.4	28.9	29.5	29.0	29.5	18.8	25.5	12
											1
											1
0.000007	0.000009	0.000008	0.000003	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000044	0.000001未満	0.000005	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
1.0	1.0		1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	1.0	12
6.6	6.7		7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	6.6	7.1	12
藻臭	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.8	3.2		2.9	2.4	1.7	1.8	2.4	4.6	1.7	2.9	12
1.7	1.5		2.2	2.4	2.8	2.8	2.0	6.0	1.2	2.5	12
0.06	0.07		0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.06	0.07	0.02未満	0.02未満	12
0.9	1.0		1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	0.9	1.1	12
1.4	1.5		1.4	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.3	1.7	12
5.9	6.8		8.1	8.4	8.6	8.7	8.5	8.7	5.4	7.5	12
4.7	4.7		4.0	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	4.0	4.8	12
65	75		85	90	92	94	92	94	62	81	12
0	0		0	10	0	0	0	10	0	1	12

【菊川浄水場　沈澱池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		11.4	13.2	16.2	17.0	17.0	20.1	24.1	23.4	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		6		96		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.33	0.31		0.34		0.21		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.08		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004					0.002		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.007					0.003		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.001		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.09	0.10	0.09		0.21		0.11		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.03		0.02		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.7	5.2	5.5		4.7		5.6		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.003	0.005		0.008		0.031		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.5	7.7	7.9		7.1		7.8		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.5	20.4	23.6		18.8		25.7		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000008	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4		0.4		0.4		
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0		6.8		6.9		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		
濁度	（度）	2度以下	0.1	0.2	0.2		1.5		0.5		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.03		
カリウム	(mg/L)		0.9	0.8	0.9		0.8		1.0		
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.3		1.1		1.4		
カルシウム	(mg/L)		7.9	6.2	7.3		5.7		8.0		
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.6	4.7		4.9		4.5		
電気伝導率	(μS/cm)		90	73	81		69		85		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.33								

【菊川浄水場　沈澱池水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.1	20.0	19.8	15.0	11.0	10.0	9.0	9.5	24.1	9.0	16.6	17
84	270		43	0	2	2	1	270	0	42	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
0.49	0.17		0.07	0.53	0.33	0.44	0.37	0.53	0.07	0.33	12
0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.06未満	0.07		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.004			0.004		0.004	0.002	0.004	4
			0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.006			0.008		0.008	0.003	0.006	4
			0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.003		0.003	0.001	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.12	0.11		0.39	0.25	0.20	0.09	0.11	0.39	0.09	0.16	12
0.02	0.03		0.03	0.05	0.02	0.01未満	0.01未満	0.05	0.01未満	0.02	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.0	6.2		6.9	6.7	6.9	6.3	6.2	6.9	4.7	6.0	12
0.009	0.011		0.017	0.012	0.004	0.006	0.007	0.031	0.003	0.010	12
6.6	8.2		9.8	9.5	8.5	9.0	8.7	9.8	6.6	8.4	12
19.8	23.9		26.6	26.0	30.0	25.0	22.6	30.0	18.8	24.0	12
0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000008	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
0.5	0.4		0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	12
6.8	7.0		7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.8	7.0	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.5	0.5		1.2	1.1	0.6	0.1	0.1	1.5	0.1	0.6	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.0		1.1	1.1	1.3	1.0	0.8	1.3	0.8	1.0	12
1.0	1.2		1.3	1.4	1.9	1.4	1.3	1.9	1.0	1.3	12
6.3	7.6		8.5	8.1	8.9	7.7	6.9	8.9	5.7	7.4	12
4.1	4.4		4.6	5.0	5.6	5.1	4.8	5.6	4.1	4.8	12
71	86		94	93	100	88	82	100	69	84	12
				0.25		0.43	0.28	0.43	0.25	0.32	4

【菊川浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.8	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		12.1	14.4	17.4	18.5	18.5	18.8	25.2	24.8	24.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.33	0.31		0.32		0.21		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.12		0.10		0.23		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005					0.005		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.002		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001					0.002		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010					0.011		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.002		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.004		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満	0.01		0.01未満		0.02		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	5.7	6.1		5.1		6.5		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.6	8.0	8.3		7.3		8.7		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.2	20.7	23.6		17.8		26.0		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							57		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4		0.3		0.4		
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1		6.9		6.9		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.9	0.9	0.9		0.8		1.0		
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.3		1.1		1.4		
カルシウム	(mg/L)		7.8	6.3	7.3		5.3		8.1		
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.6	4.7		4.6		4.6		
電気伝導率	(μS/cm)		91	76	83		68		89		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.69	0.85	0.79	0.72	0.57	0.62	0.69	0.88	0.66

【菊川浄水場　浄水池水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.7	20.8	21.0	15.2	11.5	10.2	10.0	9.7	25.2	9.7	17.4	17
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.50	0.17		0.07	0.53	0.34	0.45	0.37	0.53	0.07	0.33	12
0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.13	0.17		0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.23	0.06未満	0.08	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.006			0.005		0.006	0.005	0.005	4
			0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.003	4
			0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.012			0.011		0.012	0.010	0.011	4
			0.002			0.004		0.004	0.002	0.003	4
			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.02		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	12
0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.7	6.9		7.5	7.0	7.2	6.5	6.2	7.5	5.1	6.4	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
7.1	9.1		10.4	9.6	8.7	9.2	8.8	10.4	7.1	8.7	12
20.1	23.9		26.6	26.0	30.0	25.0	22.6	30.0	17.8	24.0	12
											1
											1
0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000001	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
0.5	0.4		0.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	12
7.0	7.1		7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	6.9	7.1	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0	1.0		1.1	1.1	1.3	1.0	0.8	1.3	0.8	1.0	12
1.0	1.2		1.3	1.4	1.9	1.4	1.3	1.9	1.0	1.3	12
6.4	7.6		8.5	8.1	8.9	7.7	6.9	8.9	5.3	7.4	12
4.1	4.4		4.6	5.0	5.7	5.1	4.8	5.7	4.1	4.8	12
75	90		97	94	102	89	83	102	68	86	12
0.62	0.70	0.74	0.77	0.71	0.85	0.50	0.75	0.88	0.50	0.71	17

【給水栓水　飯島町】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.13
水温	(℃)		15.6	19.1	20.2	23.0	28.2	28.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.33	0.27	0.38	0.20	0.52
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.12	0.10	0.21	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.7	8.1	8.4	7.8	8.5	7.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					23.2	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					55	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.2	
カルシウム	(mg/L)						7.3	
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.6	4.6	5.0	4.3	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		90	74	82	72	84	73
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.44	0.50	0.75	0.47	0.40	0.38

【給水栓水　飯島町】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
24.0	17.0	13.2	11.7	13.7	11.6	28.2	11.6	18.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.10	0.33	0.32	0.43	0.37	0.52	0.10	0.31	12
0.05未満	0.05	0.05未満	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.009		0.009	0.008	0.008	4
	0.002未満			0.005		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.016		0.017	0.015	0.016	4
	0.003			0.007		0.007	0.003	0.005	4
	0.006			0.005		0.006	0.005	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
8.9	10.6	10.0	8.8	9.2	8.8	10.6	7.3	8.8	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
4.4	4.8	4.9	5.5	4.7	4.7	5.5	4.0	4.7	12
89	99	98	101	85	82	101	72	86	12
0.50	0.51	0.30	0.51	0.29	0.45	0.75	0.29	0.46	12

【給水栓水　晴海町】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.13
水温	(℃)		16.5	19.1	19.4	25.0	34.3	29.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.33	0.28	0.35	0.20	0.51
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.12	0.10	0.22	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.007	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.016	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.014	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.8	8.1	8.5	7.8	8.6	7.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					24.3	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	6.9	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.3	
カルシウム	(mg/L)						7.6	
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.6	4.6	4.8	4.4	4.1
電気伝導率	(μS/cm)		90	74	83	72	86	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.40	0.61	0.56	0.41	0.42	0.32

【給水栓水　晴海町】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	16.8	15.5	11.0	16.6	12.6	34.3	11.0	19.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.09	0.41	0.32	0.42	0.37	0.51	0.09	0.32	12
0.05未満	0.05未満	0.05	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.22	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.008		0.008	0.007	0.007	4
	0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.015		0.016	0.014	0.015	4
	0.003			0.006		0.006	0.003	0.004	4
	0.006			0.005		0.006	0.005	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
9.0	10.5	9.9	8.7	9.2	8.8	10.5	7.4	8.9	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
4.4	4.7	4.9	5.5	4.7	4.8	5.5	4.1	4.7	12
90	99	96	101	84	83	101	72	86	12
0.38	0.62	0.51	0.34	0.37	0.55	0.62	0.32	0.46	12

【給水栓水　青山町】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.13
水温	(℃)		15.0	18.5	19.0	24.5	31.5	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.33	0.27	0.38	0.20	0.53
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.12	0.11	0.21	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.015	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.8	8.1	8.4	7.8	8.5	7.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					23.2	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					51	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.2	
カルシウム	(mg/L)						7.3	
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.6	4.6	4.9	4.3	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		90	75	81	74	83	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.37	0.39	0.48	0.38	0.45	0.45

【給水栓水　青山町】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
23.4	16.2	11.0	10.6	13.5	12.0	31.5	10.6	18.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.19	0.11	0.30	0.32	0.43	0.38	0.53	0.11	0.31	12
0.05未満	0.06	0.05未満	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.19	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.009		0.009	0.006	0.008	4
	0.002未満			0.002		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.016		0.016	0.015	0.016	4
	0.004			0.007		0.007	0.004	0.005	4
	0.006			0.005		0.006	0.005	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
8.9	10.5	10.0	8.8	9.2	8.7	10.5	7.3	8.8	12
									1
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
4.4	4.9	4.9	5.5	4.8	4.7	5.5	4.0	4.7	12
90	100	98	101	85	83	101	74	86	12
0.34	0.40	0.45	0.27	0.35	0.37	0.48	0.27	0.39	12

【給水栓水　西金剛山】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.13
水温	(℃)		12.9	17.2	18.6	22.5	27.4	24.9
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.34	0.27	0.36	0.21	0.52
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.12	0.11	0.21	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.013	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.013	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.015	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.8	8.1	8.3	7.8	8.4	7.5
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					22.9	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					51	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.2	
カルシウム	(mg/L)						7.2	
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.6	4.5	4.6	4.3	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		91	75	80	74	83	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.43	0.55	0.58	0.45	0.61	0.38

【給水栓水　西金剛山】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
21.4	15.5	12.2	11.5	13.5	10.4	27.4	10.4	17.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.19	0.11	0.27	0.32	0.45	0.38	0.52	0.11	0.31	12
0.05未満	0.06	0.05未満	0.08	0.05	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.19	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.009		0.009	0.005	0.008	4
	0.002未満			0.003		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.016		0.016	0.013	0.015	4
	0.004			0.010		0.010	0.004	0.006	4
	0.005			0.005		0.005	0.005	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
8.9	10.4	9.9	8.8	9.4	8.7	10.4	7.5	8.8	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
4.4	5.0	4.9	5.5	4.8	4.7	5.5	4.0	4.7	12
89	100	99	101	85	82	101	74	86	12
0.29	0.48	0.42	0.31	0.46	0.41	0.61	0.29	0.45	12

③楠本浄水場系水質検査

【楠本浄水場　菅野系原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.14	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		12.0	14.1	16.6	17.0	18.0	17.9	22.8	23.0	22.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	61	200	360		550		1,900		
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陽性（3.1）	陽性（10.9）		陽性（9.8）		陽性（2.0）		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001		0.002		0.002		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.32	0.24		0.29		0.31		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.04	0.03		0.10		0.03		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.04	0.07	0.07		0.15		0.10		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.3	4.4		3.7		4.4		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.020	0.030	0.027		0.037		0.022		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	4.7	4.7		4.1		4.4		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.5	21.3	22.0		17.7		21.5		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000008	0.000007	0.000002	0.000004	0.000010	0.000008
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.9		0.9		0.9		
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3		7.0		7.4		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	（度）	5度以下	1.8	2.7	2.6		3.8		3.2		
濁度	（度）	2度以下	1.4	2.1	1.7		5.6		1.6		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.9	0.8	0.8		0.7		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.1	1.1		0.9		1.1		
カルシウム	(mg/L)		8.3	6.7	7.0		5.6		6.8		
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	3.9	3.9		3.6		3.9		
電気伝導率	(μS/cm)		84	67	70		58		69		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場　菅野系原水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	20.1	19.8	17.3	13.2	9.5	10.0	9.7	23.0	9.5	16.8	17
250	340		230	94	72	110	26	1,900	26	349	12
陽性（6.3）	陽性（6.3）		陽性（12.1）	陽性（5.2）	陽性（10.9）	陽性（9.7）	陽性（4.1）				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002	0.002		0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.27		0.13	0.47	0.46	0.41	0.35	0.47	0.13	0.32	12
0.05未満	0.05未満		0.07	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.02		0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.10	0.02	0.03	12
0.08	0.08		0.09	0.19	0.08	0.09	0.04	0.19	0.04	0.09	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.4	3.8		6.0	5.3	5.3	5.4	5.2	6.0	3.7	4.8	12
0.039	0.063		0.051	0.056	0.032	0.019	0.016	0.063	0.016	0.034	12
4.3	3.6		5.7	4.5	5.4	5.9	5.5	5.9	3.6	4.9	12
21.5	20.8		27.6	32.4	29.6	26.3	26.3	32.4	17.7	24.5	12
			58								1
			0.02未満								1
0.000012	0.000028	0.000046	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000046	0.000001未満	0.000008	17
0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
0.8	0.8		1.0	0.9	0.8	0.9	0.6	1.0	0.6	0.8	12
7.1	7.1		7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.0	7.3	12
藻臭	藻臭		藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	藻臭				12
2.5	2.4		2.6	3.6	2.2	2.8	1.6	3.8	1.6	2.7	12
1.8	1.9		2.3	2.3	1.5	2.1	0.9	5.6	0.9	2.1	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.7		1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8	12
1.1	1.1		1.6	1.8	1.5	1.3	1.3	1.8	0.9	1.3	12
6.8	6.5		8.4	10.0	9.4	8.4	8.4	10.0	5.6	7.7	12
3.9	3.9		4.5	5.1	4.7	4.6	4.6	5.1	3.6	4.3	12
68	65		86	94	89	84	83	94	58	76	12
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12

【楠本浄水場　向道系原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.14	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		13.1	14.8	17.8	17.5	18.2	18.0	23.5	23.7	22.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	71	250	190		880		980		
大腸菌		検出されないこと	陽性（1.0）	陽性（3.1）	陽性（12.2）		陽性（12.1）		陽性（3.1）		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.002		0.002		0.003		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.29	0.25		0.28		0.55		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.07	0.06	0.04		0.13		0.06		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.19	0.11	0.14		0.20		0.23		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	4.0	4.6		3.8		4.5		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.077	0.029	0.046		0.045		0.056		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	4.8	5.2		4.3		4.5		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.4	16.0	20.8		15.5		19.3		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.9		0.7		1.2		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2		7.0		7.1		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	（度）	5度以下	2.0	2.0	3.4		3.2		5.0		
濁度	（度）	2度以下	3.4	2.8	1.6		6.2		3.1		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.8	0.7	0.8		0.7		1.0		
マグネシウム	(mg/L)		1.2	0.8	1.0		0.8		1.0		
カルシウム	(mg/L)		7.4	5.1	6.7		4.9		6.1		
硫酸イオン	(mg/L)		4.1	3.6	3.6		3.7		3.7		
電気伝導率	(μS/cm)		81	56	69		55		66		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場　向道系原水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	20.3	20.1	16.8	12.0	10.5	9.4	9.8	23.7	9.4	17.1	17
190	160		260	230	54	40	31	980	31	278	12
陽性（4.1）	陰性（<1）		陽性（12.1）	陽性（9.6）	陽性（2.0）	陽性（2.0）	陽性（2.0）				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002	0.003		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.53	0.22		0.10	0.71	0.43	0.48	0.34	0.71	0.10	0.37	12
0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.04	0.05		0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.13	0.02	0.05	12
0.17	0.28		0.14	0.15	0.08	0.09	0.08	0.28	0.08	0.16	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.4	5.5		6.2	5.8	5.7	5.1	4.9	6.2	3.8	5.0	12
0.060	0.061		0.065	0.027	0.025	0.018	0.014	0.077	0.014	0.044	12
4.3	5.7		6.6	7.3	5.5	6.8	6.3	7.6	4.3	5.7	12
19.1	23.4		25.6	24.2	29.3	18.7	17.7	29.3	15.5	21.1	12
			58								1
			0.02未満								1
0.000001	0.000002	0.000024	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000024	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
1.1	0.9		0.9	1.3	0.8	0.5	0.5	1.3	0.5	0.8	12
6.9	7.0		7.3	7.1	7.4	7.2	7.2	7.4	6.9	7.1	12
藻臭	藻臭		藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	異常なし				12
4.6	4.3		3.1	4.7	2.0	1.7	1.8	5.0	1.7	3.2	12
2.4	2.8		2.6	2.5	1.7	1.4	1.1	6.2	1.1	2.6	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.9		1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	0.6	0.8	12
1.0	1.2		1.3	1.2	1.6	0.9	0.9	1.6	0.8	1.1	12
6.0	7.4		8.1	7.7	9.1	6.0	5.6	9.1	4.9	6.7	12
3.6	3.9		3.8	4.2	4.9	3.9	3.7	4.9	3.6	3.9	12
64	79		84	83	90	68	64	90	55	72	12
20	0		0	0	0	0	10	20	0	3	12

【楠本浄水場　沈澱池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.14	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		12.1	13.8	22.2	17.5	19.0	18.4	23.2	23.7	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	2		8		0		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.31	0.23		0.28		0.35		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06		0.09		0.08		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満					0.001		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.002		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満					0.001		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.24	0.32	0.19		0.31		0.16		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.02		0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	4.8	5.0		4.3		5.0		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.004	0.002		0.006		0.003		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.8	7.2	7.2		6.6		6.9		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.2	21.0	22.5		17.7		20.8		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4		0.4		0.4		
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2		6.8		7.0		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		
濁度	（度）	2度以下	0.2	0.4	0.2		1.2		0.2		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.9	0.8	0.8		0.8		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.1	1.1		0.9		1.0		
カルシウム	(mg/L)		8.2	6.6	7.2		5.6		6.7		
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.3	4.3		4.1		4.4		
電気伝導率	(μS/cm)		89	71	76		64		73		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.42	0.76	0.75	0.69	0.66	0.78	0.57	0.74

【楠本浄水場　沈澱池水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.8	20.0	20.0	17.0	13.0	9.8	9.9	10.0	23.7	9.8	17.4	17
2	0		2	6	4	1	2	8	0	2	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
0.32	0.25		0.12	0.50	0.43	0.41	0.35	0.50	0.12	0.32	12
0.05未満	0.05未満		0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.07	0.07		0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.17	0.17		0.16	0.21	0.27	0.38	0.26	0.38	0.16	0.24	12
0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.1	4.8		6.7	5.9	5.9	5.9	5.7	6.7	4.3	5.5	12
0.002	0.003		0.003	0.011	0.006	0.005	0.003	0.011	0.002	0.004	12
6.8	6.5		8.7	7.8	8.1	8.9	8.0	8.9	6.5	7.6	12
21.1	21.3		27.6	31.5	29.9	26.3	24.9	31.5	17.7	24.2	12
0.000002	0.000003	0.000005	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
0.4	0.4		0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
7.0	7.0		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	6.8	7.1	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.2	0.2		0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	1.2	0.2	0.4	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.8		1.2	1.0	0.8	0.8	0.7	1.2	0.7	0.9	12
1.0	1.1		1.6	1.7	1.5	1.3	1.2	1.7	0.9	1.2	12
6.8	6.7		8.4	9.8	9.5	8.4	8.0	9.8	5.6	7.7	12
4.3	4.4		5.0	5.7	5.4	5.2	4.9	5.7	4.1	4.7	12
73	73		94	98	94	88	85	98	64	82	12
0.58	0.80	0.74	0.66	0.68	0.67	0.45	0.55	0.80	0.42	0.65	17

【楠本浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.6.15	R5.7.4	R5.7.13	R5.8.14	R5.8.21	R5.9.5
水温	(℃)		12.1	14.2	22.8	18.4	19.8	19.8	24.2	24.7	24.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.32	0.24		0.28		0.35		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.07		0.11		0.11		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003					0.003		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001					0.001		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.006					0.007		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02		0.01		0.02		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	5.0	5.2		4.5		5.2		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.9	7.5	7.5		7.0		7.2		
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.2	21.3	22.8		18.2		21.8		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4		0.3		0.4		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2		6.9		7.1		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.9	0.8	0.8		0.8		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.1	1.1		0.9		1.1		
カルシウム	(mg/L)		8.2	6.7	7.3		5.8		6.9		
硫酸イオン	(mg/L)		5.0	4.4	4.4		4.3		4.4		
電気伝導率	(μS/cm)		90	73	78		66		76		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.58	0.75	0.64	0.70	0.81	0.75	0.79	0.75	0.64

【楠本浄水場　浄水池水】

R5.9.13	R5.10.10	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
23.6	20.5	20.4	17.1	13.1	10.2	10.5	10.5	24.7	10.2	18.0	17
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
			0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32	0.25		0.12	0.50	0.40	0.40	0.35	0.50	0.12	0.32	12
0.05未満	0.05未満		0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満								1
			0.005未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
			0.001未満								1
0.10	0.08		0.11	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.006			0.004		0.007	0.004	0.006	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.02		0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	12
0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.3	4.9		6.8	6.0	5.9	6.1	5.8	6.8	4.5	5.6	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
7.1	6.8		8.8	7.7	7.9	9.1	8.1	9.1	6.8	7.8	12
21.8	21.5		27.6	31.7	29.4	26.6	24.9	31.7	18.2	24.5	12
			56								1
			0.02未満								1
0.000002	0.000003	0.000005	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
			0.002未満								1
			0.0005未満								1
0.3	0.3		0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.1	7.1		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.8		1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	1.2	0.7	0.9	12
1.1	1.1		1.6	1.7	1.5	1.3	1.2	1.7	0.9	1.3	12
6.9	6.8		8.4	9.9	9.3	8.5	8.0	9.9	5.8	7.7	12
4.4	4.4		5.0	5.6	5.3	5.3	4.9	5.6	4.3	4.8	12
75	74		94	99	94	90	85	99	66	83	12
0.55	0.62	0.63	0.58	0.50	0.67	0.35	0.62	0.81	0.35	0.64	17

【給水栓水　野村】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		15.4	22.0	22.8	25.6	31.0	28.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.32	0.25	0.28	0.39	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.08	0.11	0.12	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.016	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.0	7.6	7.4	7.1	7.2	7.1
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		90	73	79	68	76	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.48	0.48	0.65	0.58	0.45	0.72

【給水栓水　野村】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	15.0	12.5	10.2	13.6	14.1	31.0	10.2	19.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.14	0.49	0.34	0.38	0.33	0.49	0.14	0.32	12
0.05未満	0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.09	0.11	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06	0.12	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.008	0.002	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.006		0.016	0.006	0.010	4
	0.002			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.005未満								1
	6.9								1
	0.001未満								1
6.9	8.9	7.9	7.9	9.3	8.3	9.3	6.9	7.9	12
	27.7								1
	58								1
	0.02未満								1
0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	12
7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.2								1
	1.5								1
	8.6								1
4.4	5.0	5.6	5.3	5.1	4.9	5.6	4.4	4.8	12
75	96	99	93	88	84	99	68	83	12
0.59	0.56	0.60	0.62	0.49	0.59	0.72	0.45	0.57	12

【給水栓水　津木】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		17.0	17.3	20.0	23.1	27.0	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.32	0.24	0.27	0.30	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.06	0.08	0.11	0.12	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.013			0.020	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.3	7.6	7.8	7.5	7.5	7.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.4	4.5	4.7	4.5	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		90	74	79	75	80	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.25	0.39	0.33	0.40	0.36	0.26

【給水栓水　津木】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	17.5	10.5	8.5	13.2	9.0	28.5	8.5	17.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.18	0.40	0.33	0.41	0.32	0.41	0.18	0.31	12
0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.10	0.10	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06	0.12	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.003		0.010	0.003	0.007	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.009		0.020	0.009	0.014	4
	0.003			0.002未満		0.004	0.002未満	0.003	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.007								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.013								1
	6.2								1
	0.001未満								1
7.0	8.2	8.1	9.1	9.5	8.8	9.5	7.0	8.1	12
	27.0								1
	54								1
	0.02未満								1
0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.4	0.6	0.3	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3	12
7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.0								1
	1.4								1
	8.5								1
4.4	5.0	5.2	5.2	5.0	4.8	5.2	4.3	4.7	12
76	91	96	96	87	81	96	74	83	12
0.38	0.32	0.23	0.39	0.54	0.37	0.54	0.23	0.35	12

【給水栓水　桑原】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		16.8	20.3	20.5	24.8	29.5	27.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.32	0.25	0.30	0.39	0.39
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.011			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.3	7.7	7.6	7.6	7.5	7.1
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.4	4.5	4.8	4.5	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		90	73	80	72	79	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.33	0.36	0.44	0.34	0.43	0.45

【給水栓水　桑原】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
26.2	17.9	10.0	11.3	14.2	13.0	29.5	10.0	19.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.14	0.44	0.33	0.40	0.31	0.44	0.14	0.32	12
0.05未満	0.05	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.11	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06	0.12	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.004		0.010	0.004	0.006	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.010		0.018	0.010	0.013	4
	0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.007								1
	6.9								1
	0.001未満								1
7.2	9.1	8.4	8.3	9.4	8.8	9.4	7.1	8.2	12
	27.7								1
	60								1
	0.02未満								1
0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	12
7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.1								1
	1.5								1
	8.6								1
4.4	5.0	5.3	5.2	5.1	4.7	5.3	4.3	4.8	12
78	95	98	95	88	81	98	72	84	12
0.43	0.50	0.41	0.35	0.46	0.49	0.50	0.33	0.42	12

【給水栓水　上畑】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		16.0	19.6	21.6	24.2	28.7	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.32	0.24	0.28	0.26	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.09	0.11	0.15	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.4	7.7	7.9	7.5	7.7	7.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.2
電気伝導率	(μS/cm)		90	74	80	75	82	76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.44	0.52	0.38	0.27	0.38	0.37

【給水栓水　上畑】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	19.0	13.0	11.0	13.0	12.5	28.7	11.0	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.17	0.38	0.33	0.41	0.32	0.42	0.17	0.31	12
0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.13	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06	0.15	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.004		0.010	0.004	0.007	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.010		0.019	0.010	0.014	4
	0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.01未満								1
	0.006								1
	6.4								1
	0.001未満								1
7.3	8.4	8.3	9.0	9.4	8.7	9.4	7.2	8.2	12
	27.2								1
	58								1
	0.02未満								1
0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3未満	0.6	0.3未満	0.4	12
7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.1								1
	1.4								1
	8.6								1
4.4	4.9	5.1	5.3	5.0	4.7	5.3	4.2	4.7	12
79	92	97	97	88	82	97	74	84	12
0.42	0.42	0.34	0.41	0.48	0.41	0.52	0.27	0.40	12

【給水栓水　名山】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		15.5	18.9	21.7	22.7	26.1	27.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.32	0.25	0.29	0.30	0.39
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.013			0.020	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.5	4.5	4.6	4.5	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		90	74	80	75	81	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.33	0.39	0.39	0.34	0.38	0.43

【給水栓水　名山】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.2	17.7	12.6	10.0	14.2	11.5	27.0	10.0	18.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.16	0.43	0.33	0.41	0.32	0.43	0.16	0.32	12
0.05未満	0.05	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.13	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06	0.15	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.004		0.010	0.004	0.006	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.010		0.020	0.010	0.014	4
	0.003			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.03								1
	0.01未満								1
	0.005未満								1
	6.7								1
	0.001未満								1
7.3	8.8	8.4	8.5	9.4	8.8	9.4	7.2	8.2	12
	27.7								1
	60								1
	0.02未満								1
0.000002	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	12
7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.1								1
	1.5								1
	8.6								1
4.4	5.0	5.3	5.3	5.0	4.7	5.3	4.3	4.8	12
78	94	98	96	88	82	98	74	84	12
0.46	0.36	0.34	0.35	0.61	0.42	0.61	0.33	0.40	12

④須々万浄水場系水質検査

【須々万浄水場　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		12.1	14.2	15.7	16.8	20.6	20.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	80	130	62	110	120	450
大腸菌		検出されないこと	陽性（46.5）	陽性（1.0）	陽性（9.7）	陽性（12.2）	陽性（3.0）	陽性（4.1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.17	0.25	0.18	0.34	0.49
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.3	3.2	3.4	2.7	3.7	3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.8	3.0	2.8	2.7	3.1	3.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	17.8	15.4	17.6	10.7	18.3	19.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		37				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.6	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	5.0	1.1	2.7	1.2	1.2	1.3
濁度	（度）	2度以下	1.0	0.3	0.4	1.4	0.2	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.2	1.3	0.9	1.3	1.4
カルシウム	(mg/L)		5.0	4.2	4.9	2.8	5.2	5.5
硫酸イオン	(mg/L)		2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6
電気伝導率	(μS/cm)		54	46	53	37	56	59
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須々万浄水場　原水】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
16.8	9.5	8.0	5.5	9.0	6.7	20.8	5.5	13.0	12
120	32	16	5	25	12	450	5	97	12
陽性（1.0）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.53	0.44	0.31	0.32	0.76	0.32	0.76	0.17	0.37	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01			0.02		0.02	0.01	0.01	4
	0.01			0.02		0.02	0.01	0.01	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	3.2	3.8	2.7	3.4	12
	0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
3.0	3.3	3.2	3.3	3.2	3.0	3.8	2.7	3.1	12
20.0	20.5	20.0	20.0	17.6	17.6	20.5	10.7	17.9	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	1.6	0.3未満	0.4	12
7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.7	0.7	0.6	0.6	1.4	0.7	5.0	0.6	1.4	12
0.2	0.3	0.3	0.1未満	0.3	0.1未満	1.4	0.1未満	0.4	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	0.9	1.3	12
5.7	5.9	5.7	5.7	4.9	4.9	5.9	2.8	5.0	12
2.8	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	2.5	2.8	12
61	60	58	58	54	53	61	37	54	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水　下角】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		14.5	20.0	22.0	23.5	28.5	27.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.22	0.18	0.20	0.25	0.35	0.48
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.013			0.016	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.9	3.4	3.7	3.1	4.1	4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.4	3.2	3.2	2.7	3.5	3.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	21.0	15.4	17.9	13.7	19.3	20.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		36				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.6	7.3	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.0	1.2	0.9	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		6.1	4.5	5.2	4.0	5.6	5.9
硫酸イオン	(mg/L)		2.9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6
電気伝導率	(μS/cm)		62	48	56	46	60	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.35	0.25	0.35	0.23	0.38	0.36

【給水栓水　下角】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.8	14.4	11.5	10.2	9.5	11.0	28.5	9.5	18.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.55	0.45	0.33	0.33	0.40	0.32	0.55	0.18	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.002		0.009	0.002	0.007	4
	0.003			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.004		0.016	0.004	0.010	4
	0.004			0.002未満		0.006	0.002未満	0.004	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.5	4.2	3.1	3.8	12
									1
3.3	3.7	3.4	3.5	3.4	3.3	3.7	2.7	3.3	12
21.0	21.2	20.7	20.5	20.2	17.4	21.2	13.7	19.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	12
7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	0.9	1.3	12
6.1	6.2	6.0	5.9	5.8	5.0	6.2	4.0	5.5	12
2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	2.5	2.8	12
65	64	62	61	60	54	65	46	58	12
0.47	0.38	0.45	0.61	0.45	0.44	0.61	0.23	0.39	12

⑤長穂浄水場系水質検査

【長穂浄水場　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		11.7	15.6	17.3	17.5	25.5	22.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	500	310	92	2,200	500	1,200
大腸菌		検出されないこと	陽性（11.0）	陽性（7.4）	陰性（<1）	陽性（47.3）	陰性（<1）	陽性（25.3）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.005	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.21	0.20	0.20	0.14	0.51
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.06			0.05	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.14			0.48	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	4.1	4.7	3.4	5.2	4.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.046			0.154	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	4.8	5.5	4.1	5.6	4.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	14.9	16.3	20.6	11.5	24.9	17.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					58	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.8	0.6	0.9	1.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	2.6	3.5	3.7	2.6	5.5	4.5
濁度	（度）	2度以下	1.6	2.1	1.8	5.2	2.9	2.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.05	0.02
カリウム	(mg/L)		0.7	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.7	0.8	1.0	0.6	1.2	0.8
カルシウム	(mg/L)		4.8	5.2	6.6	3.6	8.0	5.7
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.2	3.4	3.1	3.4	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		57	57	69	45	80	61
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【長穂浄水場　原水】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
19.3	14.8	9.8	6.7	6.6	8.5	25.5	6.6	14.6	12
260	74	130	44	780	80	2,200	44	514	12
陽性（3.1）	陰性（<1）	陽性（5.2）	陽性（1.0）	陽性（9.8）	陽性（4.1）				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001未満		0.005	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.09	0.07	0.52	0.44	0.36	0.52	0.07	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.03			0.02		0.06	0.02	0.04	4
	0.16			0.05		0.48	0.05	0.21	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.9	6.6	6.5	5.9	6.1	4.6	6.6	3.4	5.1	12
	0.101			0.010		0.154	0.010	0.078	4
6.2	7.2	7.3	8.2	8.6	6.1	8.6	4.1	6.2	12
23.3	26.8	26.8	20.4	19.2	16.0	26.8	11.5	19.9	12
									1
									1
0.000002	0.000010	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000010	0.000001未満	0.000002	12
0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.9	1.0	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.8	12
7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	6.8	7.1	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.9	3.0	2.9	1.4	1.6	2.0	5.5	1.4	3.1	12
3.7	2.6	2.5	1.3	1.1	1.1	5.2	1.1	2.4	12
0.03	0.09	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.09	0.02未満	0.02	12
0.9	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	12
1.1	1.3	1.3	0.9	0.9	0.8	1.3	0.6	1.0	12
7.5	8.6	8.6	6.7	6.2	5.1	8.6	3.6	6.4	12
3.7	3.9	4.0	4.0	3.8	3.6	4.0	3.1	3.6	12
81	91	90	77	74	61	91	45	70	12
0	0	0	0	20	0	20	0	2	12

【長穂浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		12.5	17.8	19.7	20.8	25.9	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.17	0.21	0.22	0.17	0.53
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.09	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.006	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	4.6	5.3	3.8	5.6	5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.6	5.1	5.7	4.2	5.7	4.7
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.5	14.6	21.1	11.0	23.9	16.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					60	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.7	0.5未満	0.5	0.6	0.5	1.0
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.7	1.0	0.5	1.2	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.3	4.7	6.8	3.6	7.6	5.4
硫酸イオン	(mg/L)		3.5	3.2	3.4	3.0	3.3	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		64	56	72	46	79	62
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.65	0.62	0.68	0.72	0.71	0.71

【長穂浄水場　浄水池水】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
20.1	16.2	7.6	6.2	6.0	9.1	25.9	6.0	15.4	12
0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.16	0.11	0.53	0.45	0.36	0.53	0.11	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.004			0.001未満		0.006	0.001未満	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
6.6	7.1	7.1	6.5	6.6	5.2	7.1	3.8	5.7	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
6.6	7.4	7.5	8.6	8.7	6.4	8.7	4.2	6.4	12
23.0	27.8	26.8	20.7	21.6	16.5	27.8	11.0	20.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	12
7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	1.0	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	12
1.1	1.3	1.3	0.9	1.0	0.8	1.3	0.5	0.9	12
7.4	9.0	8.6	6.8	7.0	5.3	9.0	3.6	6.5	12
3.7	3.9	4.0	4.0	4.0	3.5	4.0	3.0	3.6	12
84	95	93	81	81	64	95	46	73	12
1.01	0.57	0.79	0.72	0.66	0.61	1.01	0.57	0.70	12

【給水栓水　高樋】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		14.0	19.8	21.0	23.9	26.2	27.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.26	0.18	0.19	0.25	0.17	0.54
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.08	0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.017			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.008	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					5.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	5.3	5.8	4.2	5.5	4.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					24.3	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.6	7.4	7.3	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.0	
カルシウム	(mg/L)						8.1	
硫酸イオン	(mg/L)		3.8	3.3	3.4	2.9	3.3	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		79	60	73	52	78	66
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.27	0.46	0.46	0.51	0.39	0.26

【給水栓水　高樋】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
22.7	19.1	11.0	9.6	9.2	10.4	27.0	9.2	17.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.13	0.11	0.54	0.48	0.35	0.54	0.11	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.010			0.004		0.010	0.004	0.008	4
	0.004			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.018			0.010		0.018	0.010	0.016	4
	0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	0.006			0.004		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
6.6	7.5	7.7	8.8	8.7	6.6	8.8	4.2	6.6	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	12
7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.3	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.7	3.9	4.0	4.1	4.0	3.6	4.1	2.9	3.6	12
85	94	94	85	83	66	94	52	76	12
0.50	0.40	0.44	0.56	0.40	0.42	0.56	0.26	0.42	12

【給水栓水　合下】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		13.2	18.3	19.7	22.8	25.3	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.26	0.19	0.19	0.25	0.18	0.53
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.08	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.019			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					5.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	5.3	5.9	4.5	5.6	5.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					24.3	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					54	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	8.1	7.8	7.6	7.4	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.0	
カルシウム	(mg/L)						8.1	
硫酸イオン	(mg/L)		3.9	3.3	3.4	2.9	3.2	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		81	60	73	55	78	66
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.33	0.26	0.36	0.35	0.25	0.23

【給水栓水　合下】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
24.1	16.6	8.4	6.0	9.0	9.2	25.5	6.0	16.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.13	0.11	0.55	0.49	0.35	0.55	0.11	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.014			0.006		0.014	0.006	0.010	4
	0.002未満			0.002		0.003	0.002未満	0.002	4
	0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.025			0.012		0.025	0.012	0.019	4
	0.005			0.004		0.005	0.003	0.004	4
	0.008			0.004		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
6.6	7.5	7.8	8.9	8.7	6.6	8.9	4.5	6.7	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	12
7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	8.1	7.4	7.7	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.7	3.9	4.0	4.2	4.0	3.6	4.2	2.9	3.6	12
85	94	95	87	83	65	95	55	77	12
0.52	0.27	0.32	0.32	0.40	0.40	0.52	0.23	0.33	12

⑥須万市浄水場系水質検査

【須万市浄水場　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		12.6	16.4	18.4	20.0	23.5	24.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	790	560	1,100	1,900	6,400	1,200
大腸菌		検出されないこと	陽性（101.7）	陽性（33.6）	陽性（31.5）	陽性（60.2）	陽性（26.6）	陽性（12.0）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.26	0.21	0.26	0.26	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.04			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.09			0.05	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.5	4.6	3.3	4.6	4.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.014			0.012	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	4.4	4.7	3.5	4.6	4.5
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.4	29.1	27.2	15.8	25.8	25.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		58				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000006	0.000007
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.0	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.2	7.4	7.5
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	2.7	1.8	2.7	5.2	2.5	2.7
濁度	（度）	2度以下	1.8	1.3	0.9	7.4	1.3	1.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.5	1.6	1.4	0.8	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		8.9	9.0	8.6	5.0	8.2	7.9
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5	4.2	3.5	4.1	3.9
電気伝導率	(μS/cm)		84	82	81	53	77	76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		40	0	0	10	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須万市浄水場　原水】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	14.0	12.0	6.1	9.2	8.5	24.0	6.1	15.4	12
920	460	380	120	430	84	6,400	84	1,195	12
陽性（7.5）	陽性（55.4）	陽性（79.4）	陽性（30.9）	陽性（14.8）	陽性（7.4）				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.20	0.19	0.29	0.75	0.32	0.75	0.19	0.29	12
0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01			0.04		0.04	0.01	0.03	4
	0.11			0.08		0.11	0.05	0.08	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.1	4.7	4.8	7.1	5.1	5.1	7.1	3.3	4.8	12
	0.037			0.013		0.037	0.012	0.019	4
4.0	4.2	4.2	7.7	5.4	5.7	7.7	3.5	4.9	12
24.6	28.2	27.2	29.2	32.2	27.2	32.2	15.8	26.7	12
									1
									1
0.000016	0.000003	0.000005	0.000001	0.000003	0.000002	0.000016	0.000001未満	0.000004	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	0.5	1.0	0.5	0.8	12
7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし				12
2.3	1.9	3.4	1.6	3.5	1.4	5.2	1.4	2.6	12
1.0	1.5	2.1	0.5	1.8	0.5	7.4	0.5	1.8	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	12
1.3	1.5	1.4	1.4	1.7	1.4	1.7	0.8	1.4	12
7.7	8.8	8.6	9.4	10.1	8.6	10.1	5.0	8.4	12
4.0	4.1	4.1	4.6	5.4	4.8	5.4	3.5	4.3	12
74	82	82	98	93	84	98	53	81	12
0	0	0	0	0	0	40	0	4	12

【給水栓水　高野】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		14.6	18.4	22.2	22.4	27.6	26.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.35	0.24	0.32	0.32	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.014	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.034			0.032	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01			0.05	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.009			0.006	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.6	4.7	4.9	3.8	5.1	5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	4.8	5.0	4.0	4.9	4.8
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.0	23.4	24.2	17.9	27.2	26.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		47				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.2	0.9	1.4	1.3
カルシウム	(mg/L)		8.9	7.4	7.7	5.7	8.6	8.3
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	3.9	3.8	3.2	4.1	3.9
電気伝導率	(μS/cm)		88	73	77	59	82	81
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.24	0.43	0.43	0.40	0.24	0.31

【給水栓水　高野】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.5	13.0	7.9	9.2	11.0	7.5	27.6	7.5	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.28	0.20	0.31	0.38	0.39	0.39	0.20	0.31	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.013			0.003		0.014	0.003	0.010	4
	0.003			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.008		0.021	0.008	0.014	4
	0.009			0.002		0.009	0.002	0.006	4
	0.003			0.003		0.006	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.026			0.015		0.034	0.015	0.027	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.02			0.01		0.05	0.01	0.02	4
	0.007			0.005未満		0.009	0.005未満	0.006	4
4.9	5.2	5.3	7.1	6.1	5.2	7.1	3.8	5.3	12
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
4.7	4.4	4.5	7.3	6.7	5.5	7.3	4.0	5.2	12
24.4	30.6	29.3	30.6	28.5	27.7	30.6	17.9	26.5	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	12
7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.9	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	12
1.2	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	0.9	1.3	12
7.8	9.6	9.1	9.8	9.1	8.8	9.8	5.7	8.4	12
3.9	4.0	4.2	4.6	4.7	4.8	4.8	3.2	4.1	12
78	88	87	100	91	85	100	59	82	12
0.55	0.25	0.46	0.50	0.44	0.39	0.55	0.24	0.39	12

⑦米光浄水場系水質検査

【米光浄水場　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		12.5	14.9	15.8	20.5	21.7	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	2	75	8	130	17	10
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陽性（1.0）	陰性（<1）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.52	1.03	0.53	0.67	0.20	0.14
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.06	0.09	0.06	0.09	0.10
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.010	0.009	0.007	0.010	0.010	0.010
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.03	0.07	0.06	0.16	0.20
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.6	11.5	14.2	10.6	14.2	14.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.033	0.023	0.038	0.020	0.040	0.045
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.5	13.8	16.7	9.9	16.1	16.3
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	35.2	41.6	40.6	57.5	44.2	42.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.7
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.7	0.7	1.1	1.2	1.9	1.5
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0
マグネシウム	(mg/L)		1.7	1.8	1.8	2.2	2.0	1.9
カルシウム	(mg/L)		11.3	13.7	13.3	19.4	14.4	13.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	5.7	6.1	6.3	4.5	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		138	146	158	171	163	162
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【米光浄水場　原水】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	18.5	14.2	12.3	9.9	10.8	23.0	9.9	16.4	12
20	6	87	76	10	5	130	2	37	12
陰性（<1）	陽性（2.0）	陽性（26.9）	陽性（19.7）	陽性（4.1）	陽性（3.1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.11	0.11	0.31	0.37	0.60	1.19	1.19	0.11	0.48	12
0.18	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.19	0.14	0.16	12
0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.06	0.08	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.008	0.012	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.18	0.18	0.12	0.16	0.10	0.09	0.20	0.03	0.12	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
13.0	12.8	11.4	12.6	12.7	12.3	14.4	10.6	12.7	12
0.045	0.049	0.031	0.039	0.030	0.029	0.049	0.020	0.035	12
15.2	15.2	14.2	16.6	16.6	15.3	16.7	9.9	15.0	12
35.7	31.9	33.8	36.4	36.9	38.8	57.5	31.9	39.6	12
				90					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.9	1.0	2.0	1.7	1.1	1.0	2.0	0.7	1.3	12
0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	2.0	1.3	1.6	12
1.7	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	2.2	1.5	1.8	12
11.5	10.3	10.9	11.6	11.8	12.4	19.4	10.3	12.9	12
4.1	4.3	5.6	5.9	6.0	6.2	6.3	4.1	5.4	12
145	134	132	142	142	147	171	132	148	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【米光浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		15.2	18.4	19.0	24.2	28.5	28.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.48	1.00	0.66	0.60	0.23	0.16
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.14	0.16	0.16	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.06	0.07	0.05	0.10	0.10
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.15	0.23	0.25
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.006	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.002	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.011	0.007	0.007	0.011	0.015	0.018
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.022	0.017	0.017	0.021	0.043	0.042
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.9	11.4	13.1	11.0	15.7	15.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	12.9	15.1	10.2	17.5	16.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	35.2	42.4	40.1	56.5	44.4	42.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		94			109	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.5	1.5	1.8	1.9	2.0
マグネシウム	(mg/L)		1.7	1.8	1.8	2.2	2.0	1.9
カルシウム	(mg/L)		11.3	14.0	13.1	19.0	14.5	13.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	5.5	6.0	6.5	4.6	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		138	145	152	171	171	166
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.30	0.40	0.48	0.78	0.42

【米光浄水場　浄水池水】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	13.2	7.8	9.5	7.0	10.7	28.5	7.0	16.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.11	0.14	0.32	0.29	0.56	1.10	1.10	0.11	0.47	12
0.19	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.19	0.14	0.16	12
0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10	0.05	0.07	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.21	0.13	0.09	0.07	0.07	0.06未満	0.25	0.06未満	0.11	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.006		0.014	0.006	0.010	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.015	0.008	0.010	0.009	0.007	0.027	0.027	0.007	0.012	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.02	0.04	0.05	0.03	0.02	0.05	0.01未満	0.01	12
0.036	0.021	0.018	0.017	0.012	0.063	0.063	0.012	0.027	12
14.1	12.7	11.5	12.7	12.8	13.7	15.7	11.0	13.1	12
0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	12
16.3	14.5	13.9	16.4	16.6	16.9	17.5	10.2	15.2	12
36.5	31.6	33.1	34.5	36.9	38.5	56.5	31.6	39.4	12
	85			91		109	85	95	4
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5	1.0	0.9	0.7	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	2.0	1.3	1.5	12
1.7	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	1.5	1.8	12
11.8	10.2	10.6	11.0	11.8	12.3	19.0	10.2	12.8	12
4.1	4.3	5.4	5.5	6.0	6.2	6.5	4.1	5.3	12
151	132	130	138	144	153	171	130	149	12
0.71	0.64	0.50	0.44	0.58	0.54	0.78	0.30	0.53	12

【給水栓水　馬神】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.11
水温	(℃)		14.2	17.2	20.4	22.8	26.5	24.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.50	1.00	0.64	0.57	0.24	0.17
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.13	0.23	0.24
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.009	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		10.7			15.5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.8	11.7	15.3	12.2	17.4	16.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		48.0			49.3	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		98			111	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.5			1.9	
マグネシウム	(mg/L)			1.6			1.9	
カルシウム	(mg/L)			16.6			16.6	
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	5.6	6.2	6.0	4.8	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		146	152	163	179	179	175
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.31	0.30	0.12	0.25	0.24	0.23

【給水栓水　馬神】

R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.13	R6.3.18	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	14.0	8.2	8.2	7.1	11.0	26.5	7.1	16.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.12	0.14	0.31	0.27	0.56	1.15	1.15	0.12	0.47	12
0.19	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.19	0.14	0.16	12
				0.06					1
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.21	0.14	0.09	0.06	0.07	0.06未満	0.24	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.003		0.009	0.003	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.006		0.021	0.006	0.014	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	0.002			0.001		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01未満					1
				0.02					1
				0.032					1
	12.7			12.8		15.5	10.7	12.9	4
				0.002					1
16.3	14.6	13.9	16.5	16.5	16.9	17.4	11.7	15.3	12
	34.7			39.0		49.3	34.7	42.8	4
	88			94		111	88	98	4
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.5			1.3		1.9	1.3	1.6	4
	1.4			1.7		1.9	1.4	1.7	4
	11.6			12.8		16.6	11.6	14.4	4
4.2	4.3	5.4	5.4	6.0	6.2	6.2	4.2	5.3	12
157	137	134	142	148	157	179	134	156	12
0.25	0.52	0.25	0.39	0.27	0.28	0.52	0.12	0.28	12

⑧柏原浄水場系水質検査

【柏原浄水場　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		10.2	14.8	17.2	18.3	22.3	21.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	130	530	800	480	2,600	660
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陽性（8.4）	陽性（27.9）	陽性（39.9）	陽性（27.5）	陽性（34.1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.21	0.26	0.23	0.31	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.026			0.035	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.04			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.04			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.0	4.1	3.9	3.8	4.5	4.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.004			0.002	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.9	4.3	4.5	4.7	4.7
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.0	15.9	15.0	13.5	19.5	17.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	1.2	1.2	3.1	1.3	1.8	1.6
濁度	（度）	2度以下	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5	0.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8
カルシウム	(mg/L)		5.0	5.2	5.0	4.4	6.5	5.8
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.2	3.0	2.9	3.3	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		55	56	53	51	66	62
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【柏原浄水場　原水】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
16.0	15.5	6.6	4.4	6.5	7.8	22.3	4.4	13.4	12
500	960	130	37	53	34	2,600	34	576	12
陽性（80.9）	陽性（53.7）	陽性（11.0）	陽性（4.1）	陽性（39.9）	陽性（7.5）				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.21	0.27	0.46	0.55	0.28	0.55	0.21	0.30	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
	0.020			0.020		0.035	0.020	0.025	4
	0.01未満			0.01未満		0.04	0.01未満	0.01	4
	0.01			0.01未満		0.04	0.01未満	0.02	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.0	5.3	5.4	4.4	3.6	3.9	5.4	3.6	4.4	12
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
5.2	5.7	6.2	5.4	4.8	4.7	6.2	4.3	5.0	12
19.8	21.7	22.2	18.0	13.5	13.7	22.2	13.5	17.1	12
				36					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	12
7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.4	6.9	7.2	12
異常なし	藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭				12
1.3	2.5	1.1	0.7	1.1	1.0	3.1	0.7	1.5	12
0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	1.0	0.2	0.5	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	12
0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	12
6.6	7.2	7.4	5.9	4.4	4.5	7.4	4.4	5.7	12
3.4	3.5	3.7	3.6	3.3	3.2	3.7	2.9	3.3	12
69	74	76	63	48	52	76	48	60	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【柏原浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		12.5	18.2	20.2	21.6	24.2	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.22	0.20	0.24	0.38	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.12	0.14	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.021			0.018	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	4.5	4.8	4.2	5.1	5.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.0	5.0	4.7	4.9	5.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.0	15.5	17.9	12.5	21.3	17.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.2	6.9	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.9	0.7	1.1	0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.0	5.2	6.0	4.2	7.2	6.0
硫酸イオン	(mg/L)		3.2	3.2	3.2	2.9	3.3	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		57	58	64	51	72	67
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.62	0.62	0.64	0.92	0.77	1.12

【柏原浄水場　浄水池水】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
18.0	16.3	8.0	6.0	6.3	8.0	24.2	6.0	15.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.19	0.27	0.47	0.47	0.28	0.47	0.19	0.30	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.15	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.007			0.011		0.021	0.007	0.014	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.9	5.9	5.9	4.8	4.2	4.4	5.9	4.2	5.0	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
5.6	5.9	6.4	5.5	5.0	5.0	6.4	4.7	5.3	12
20.7	22.2	22.4	17.8	14.2	13.7	22.4	12.5	17.6	12
				38					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	12
6.8	7.4	7.5	5.8	4.7	4.5	7.5	4.2	5.9	12
3.3	3.5	3.7	3.5	3.1	3.2	3.7	2.9	3.3	12
74	78	79	64	53	54	79	51	64	12
1.03	0.74	0.79	0.76	0.64	0.78	1.12	0.62	0.79	12

【給水栓水　石ヶ谷】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		14.8	21.4	21.8	22.3	28.0	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.23	0.18	0.23	0.42	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.08	0.09	0.12	0.14	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.9	5.2	4.8	5.0	5.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	6.9	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.2	3.1	3.2	2.8	3.4	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		57	56	61	48	71	62
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.31	0.39	0.43	0.51	0.43	0.71

【給水栓水　石ヶ谷】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
21.4	19.5	10.5	7.2	5.7	8.8	28.0	5.7	17.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.19	0.27	0.51	0.48	0.30	0.51	0.18	0.30	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.14	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.007		0.017	0.007	0.012	4
	0.002未満			0.002		0.003	0.002未満	0.002	4
	0.004			0.003		0.006	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.012					1
				0.01未満					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				4.3					1
				0.001未満					1
5.6	5.9	6.5	5.5	5.3	5.0	6.5	4.8	5.3	12
				14.7					1
				40					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.6					1
				0.6					1
				4.9					1
3.3	3.5	3.7	3.5	3.3	3.1	3.7	2.8	3.3	12
71	75	78	62	56	51	78	48	62	12
0.68	0.62	0.64	0.55	0.62	0.64	0.71	0.31	0.54	12

【給水栓水　五味】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		16.2	17.4	21.0	23.7	25.8	27.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.23	0.18	0.24	0.41	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.08	0.09	0.12	0.13	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.9	5.2	4.8	5.0	5.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.0	7.0	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.2	3.1	3.2	2.8	3.4	3.1
電気伝導率	(μS/cm)		57	57	62	49	72	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.28	0.37	0.48	0.52	0.33	0.57

【給水栓水　五味】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	19.3	9.5	7.4	8.5	10.0	27.4	7.4	17.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.19	0.27	0.51	0.48	0.30	0.51	0.18	0.31	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.14	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.009	0.003	0.006	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.008		0.019	0.008	0.013	4
	0.002未満			0.002		0.004	0.002未満	0.002	4
	0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.014					1
				0.01未満					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				4.3					1
				0.001未満					1
5.6	5.9	6.5	5.5	5.3	5.0	6.5	4.8	5.3	12
				15.0					1
				38					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.6					1
				0.6					1
				5.0					1
3.3	3.5	3.7	3.5	3.3	3.1	3.7	2.8	3.3	12
71	75	78	62	56	52	78	49	63	12
0.55	0.50	0.74	0.57	0.54	0.69	0.74	0.28	0.51	12

⑨渋川浄水施設系水質検査

【渋川浄水施設　原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		13.2	13.8	14.0	17.5	16.0	13.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.003			0.004	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.18	0.15	0.14	0.16	0.12	0.18
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.017			0.005	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	4.7	4.7	4.3	4.9	4.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.5	3.3	2.9	3.3	3.2
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	62.4	61.5	61.9	60.8	62.7	63.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	樹脂臭	異常なし	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4
カルシウム	(mg/L)		22.7	22.5	22.5	22.2	22.8	23.1
硫酸イオン	(mg/L)		7.4	6.6	7.0	6.1	7.4	7.0
電気伝導率	(μS/cm)		146	143	144	143	147	148
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【渋川浄水施設　原水】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
13.0	13.6	11.8	12.2	12.0	12.0	17.5	11.8	13.6	12
240	5	470	11	26	2	470	0	63	12
陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.004			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.20	0.17	0.17	0.23	0.28	0.21	0.28	0.12	0.18	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
	0.008			0.016		0.017	0.005	0.012	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.3	5.1	5.0	4.4	4.9	5.1	5.1	4.3	4.8	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
3.1	3.4	3.4	3.3	3.4	3.8	3.8	2.9	3.4	12
60.9	64.6	63.9	63.9	64.2	61.9	64.6	60.8	62.7	12
				92					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	樹脂臭	樹脂臭				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	1.4	12
22.1	23.4	23.1	23.1	23.4	22.5	23.4	22.1	22.8	12
6.9	8.1	8.5	7.9	7.4	7.2	8.5	6.1	7.3	12
143	151	150	147	149	150	151	143	147	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水　渋川】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.10	R5.5.24	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.13
水温	(℃)		13.0	20.7	21.2	24.0	26.0	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.003			0.004	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.17	0.15	0.14	0.19	0.12	0.17
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.8	4.9	4.3	5.1	5.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.5	3.3	3.5	2.9	3.4	3.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	62.2	61.4	62.4	59.5	62.7	62.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.1	7.8	8.0	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
カルシウム	(mg/L)		22.6	22.3	22.7	21.7	22.8	22.9
硫酸イオン	(mg/L)		7.3	6.7	6.7	5.4	7.3	7.2
電気伝導率	(μS/cm)		146	143	145	141	148	149
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.54	0.56	0.46	0.44	0.25	0.63

【給水栓水　渋川】

R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	16.5	8.5	5.4	6.6	7.8	26.0	5.4	16.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
				0.001未満					1
	0.004			0.004		0.004	0.003	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.19	0.18	0.19	0.25	0.24	0.22	0.25	0.12	0.18	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.1	5.3	5.3	4.9	5.3	5.0	5.3	4.3	5.0	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
3.5	3.5	3.7	3.5	3.6	3.5	3.7	2.9	3.4	12
62.9	63.9	63.9	64.4	64.6	61.4	64.6	59.5	62.7	12
				93					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	7.8	8.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	12
22.9	23.1	23.1	23.3	23.4	22.3	23.4	21.7	22.8	12
7.3	7.9	8.3	8.2	8.2	7.6	8.3	5.4	7.3	12
151	151	151	150	151	148	151	141	148	12
0.44	0.48	0.51	0.63	0.58	0.68	0.68	0.25	0.52	12

⑩林浄水場系水質検査

【林浄水場　第1取水原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		14.3	17.3	19.7	20.1	24.0	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	2	10	4	42	4	2
大腸菌		検出されないこと	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.43	0.46	0.39	0.42	0.39	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.18	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.010	0.005未満	0.016	0.014	0.018
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.014	0.014	0.014	0.021	0.024	0.023
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	8.5	8.0	8.1	7.6	8.8	8.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.029	0.031	0.028	0.032	0.029	0.030
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.2	6.2	6.1	6.3	6.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	31.7	31.7	33.9	32.5	36.8	38.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	1.7	1.9	2.0	1.9	1.3	1.8
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.5	1.4	1.7	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.5	1.4	1.6	1.7
カルシウム	(mg/L)		10.4	10.4	11.1	10.7	12.1	12.6
硫酸イオン	(mg/L)		7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1
電気伝導率	(μS/cm)		108	105	110	106	120	122
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場　第1取水原水】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	15.2	13.9	11.3	10.9	12.0	24.2	10.9	17.0	12
4	16	2	13	0	2	42	0	8	12
陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.32	0.47	0.40	0.47	0.50	0.50	0.27	0.40	12
0.17	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	0.18	0.15	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.012	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.018	0.005未満	0.006	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.14	0.14	0.17	0.22	0.17	0.17	0.22	0.13	0.15	12
0.021	0.011	0.017	0.013	0.011	0.017	0.024	0.011	0.017	12
9.5	9.9	10.3	11.1	11.7	12.0	12.0	7.6	9.5	12
0.030	0.031	0.039	0.041	0.036	0.032	0.041	0.028	0.032	12
7.1	7.4	8.5	9.3	10.9	11.5	11.5	6.1	7.7	12
39.0	40.1	42.8	43.2	43.2	41.5	43.2	31.7	37.9	12
	84								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12
6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.7	1.6	1.9	2.0	1.3	1.6	2.0	1.3	1.7	12
0.2	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	12
1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.3	1.5	12
1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	1.4	1.7	12
12.8	13.1	14.0	14.0	14.0	13.5	14.0	10.4	12.4	12
7.7	8.2	9.2	9.2	9.5	9.9	9.9	7.1	8.1	12
128	130	138	141	145	145	145	105	125	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場　第2取水原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		14.4	19.5	21.3	22.4	25.7	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	6	12	1	16	6	2
大腸菌		検出されないこと	陽性（1.0）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.52	0.39	0.33	0.42	0.42	0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.13	0.16	0.13	0.16	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.010	0.005	0.011	0.007	0.019
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.007	0.007	0.012	0.009	0.014
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	6.2	6.8	5.8	7.7	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.007
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.2	4.7	4.0	4.8	4.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.8	25.5	29.7	23.8	34.7	35.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	2.2	1.7	1.9	2.1	1.6	1.3
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.4	1.2	1.7	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.2	1.0	1.4	1.5
カルシウム	(mg/L)		8.5	8.4	9.9	7.9	11.6	11.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.8	6.2	6.4	6.0	6.7	6.7
電気伝導率	(μS/cm)		84	84	97	81	111	114
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場　第2取水原水】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
19.6	13.5	11.0	9.5	9.3	10.5	26.0	9.3	16.9	12
5	5	2	99	18	32	99	1	17	12
陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陽性（7.4）	陰性（<1）	陽性（2.0）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.35	0.60	0.43	0.67	0.59	0.67	0.29	0.45	12
0.18	0.19	0.16	0.18	0.17	0.16	0.19	0.13	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.008	0.009	0.006	0.011	0.005未満	0.005未満	0.019	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.008	0.006	0.006	0.006	0.005未満	0.011	0.014	0.005未満	0.007	12
8.6	9.1	8.3	8.8	8.1	7.7	9.1	5.8	7.6	12
0.004	0.004	0.009	0.008	0.008	0.004	0.009	0.001	0.005	12
5.4	5.7	5.7	5.8	6.0	5.6	6.0	4.0	5.1	12
38.6	39.5	38.1	39.0	35.6	34.2	39.5	23.8	33.4	12
	84								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.3	0.5	12
7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.9	0.7	0.9	0.9	1.2	0.9	2.2	0.7	1.4	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.7	1.2	1.4	12
1.6	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.7	1.0	1.4	12
12.8	13.0	12.6	12.8	11.8	11.4	13.0	7.9	11.1	12
7.2	7.6	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	5.8	7.1	12
123	125	121	123	114	111	125	81	107	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場　第3取水原水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		14.0	19.3	22.0	22.0	25.2	26.1
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	68	6	16	11	2	6
大腸菌		検出されないこと	陽性（2.0）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.48	0.37	0.32	0.41	0.42	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.13	0.16	0.13	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.011	0.010	0.020	0.008
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	6.1	6.8	5.8	7.7	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.029	0.004	0.008	0.004	0.006	0.010
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.3	4.7	4.1	4.8	4.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.8	25.5	29.9	24.1	35.0	36.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	2.0	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.4	1.5	1.3	1.7	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.2	1.0	1.4	1.5
カルシウム	(mg/L)		8.9	8.4	10.0	8.0	11.7	12.0
硫酸イオン	(mg/L)		5.5	6.2	6.4	6.1	6.6	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		87	85	98	82	112	114
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場　第3取水原水】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
19.7	12.5	10.0	8.5	9.3	10.0	26.1	8.5	16.6	12
4	0	92	5	6	4	92	0	18	12
陰性（<1）	陰性（<1）	陽性（6.3）	陰性（<1）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.34	0.59	0.42	0.65	0.62	0.65	0.29	0.43	12
0.18	0.18	0.15	0.17	0.17	0.15	0.18	0.13	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.011	0.005未満	0.007	0.005未満	0.006	0.005	0.020	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
8.6	9.0	8.1	8.5	8.2	7.1	9.0	5.8	7.5	12
0.008	0.003	0.031	0.042	0.018	0.016	0.042	0.003	0.015	12
5.4	5.6	5.7	5.7	6.0	5.2	6.0	4.1	5.1	12
38.1	38.3	40.0	39.5	35.1	31.3	40.0	24.1	33.3	12
	86								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6	12
7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.8	0.7	0.9	0.7	1.1	1.0	2.0	0.7	1.2	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.7	1.2	1.4	12
1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.7	1.0	1.4	12
12.6	12.7	13.2	13.0	11.6	10.4	13.2	8.0	11.0	12
7.2	7.5	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	5.5	7.0	12
122	123	124	123	114	103	124	82	107	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場　浄水池水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		14.3	19.0	21.5	22.0	25.5	25.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.49	0.40	0.34	0.42	0.41	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.14	0.16	0.13	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.009	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	7.1	7.7	6.8	8.5	8.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.2	5.7	5.1	5.7	5.8
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.8	26.3	30.8	25.5	35.4	36.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.5	1.3	1.7	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.3	1.1	1.5	1.5
カルシウム	(mg/L)		8.9	8.7	10.2	8.4	11.7	12.0
硫酸イオン	(mg/L)		6.0	6.5	6.6	6.3	6.8	6.8
電気伝導率	(μS/cm)		93	92	104	90	116	118
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.59	0.49	0.46	0.66	0.61	0.70

【林浄水場　浄水池水】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	14.0	11.5	9.5	9.9	11.0	25.6	9.5	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.33	0.58	0.42	0.63	0.58	0.63	0.28	0.43	12
0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.18	0.13	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001		0.004	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.002		0.009	0.002	0.005	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
9.2	9.6	9.0	9.6	9.4	9.0	9.6	6.8	8.5	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
6.2	6.4	6.7	7.1	7.8	7.6	7.8	5.1	6.2	12
38.3	39.0	39.5	39.7	37.1	35.1	39.7	25.5	34.1	12
	91								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.3	1.5	12
1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.5	12
12.7	12.8	13.0	13.1	12.2	11.6	13.1	8.4	11.3	12
7.3	7.7	8.4	8.2	8.5	8.5	8.5	6.0	7.3	12
127	127	128	130	124	120	130	90	114	12
0.51	0.40	0.48	0.21	0.42	0.49	0.70	0.21	0.50	12

【給水栓水　大河内】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		15.5	23.0	24.5	30.0	31.3	27.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.45	0.43	0.37	0.41	0.43	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.14	0.16	0.13	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.09	0.08	0.08	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.015			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.020	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.006	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.016	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					8.5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.4	5.7	5.3	5.9	5.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					36.5	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					86	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.7	
マグネシウム	(mg/L)						1.4	
カルシウム	(mg/L)						12.3	
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.3	6.5	6.2	6.8	6.7
電気伝導率	(μS/cm)		100	93	105	92	116	121
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.40	0.44	0.42	0.54	0.48	0.36

【給水栓水　大河内】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	13.6	10.8	8.0	8.5	8.0	31.3	8.0	18.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.33	0.61	0.42	0.58	0.59	0.61	0.27	0.44	12
0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.18	0.13	0.16	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.003		0.015	0.002	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.003			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.007		0.021	0.007	0.014	4
	0.002未満			0.002		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
6.3	6.6	6.9	7.2	8.2	7.7	8.2	5.3	6.4	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.4	0.5	0.3未満	0.4	12
7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.3	7.7	8.4	8.1	8.1	8.5	8.5	6.2	7.2	12
128	129	130	132	127	122	132	92	116	12
0.37	0.52	0.91	0.47	0.58	0.39	0.91	0.36	0.49	12

【給水栓水　幸ヶ丘】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		18.5	22.2	25.5	27.9	29.0	28.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.46	0.43	0.39	0.39	0.41	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.14	0.16	0.12	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.012			0.013	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.018			0.023	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.010			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.020	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.021	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					8.5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.4	5.6	5.6	5.9	5.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					36.8	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					86	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.7	
マグネシウム	(mg/L)						1.3	
カルシウム	(mg/L)						12.6	
硫酸イオン	(mg/L)		6.5	6.4	6.4	6.1	6.8	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		104	94	105	91	119	121
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.46	0.35	0.33	0.32	0.36

【給水栓水　幸ヶ丘】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
20.0	11.9	8.0	6.0	8.0	7.1	29.0	6.0	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.34	0.63	0.43	0.52	0.62	0.63	0.27	0.44	12
0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.18	0.12	0.16	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.06	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.003		0.013	0.003	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.008		0.023	0.008	0.015	4
	0.002未満			0.002未満		0.010	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
6.3	6.6	6.9	7.2	8.5	7.9	8.5	5.4	6.5	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.5	0.3未満	0.4	12
7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.3	7.7	8.3	8.1	8.1	8.4	8.4	6.1	7.2	12
128	129	130	132	132	124	132	91	117	12
0.32	0.57	0.71	0.63	0.51	0.34	0.71	0.32	0.46	12

【給水栓水　三丘】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		15.0	21.7	26.2	30.0	32.0	30.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.47	0.44	0.40	0.40	0.40	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.14	0.15	0.12	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.016	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.027	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.015	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					8.5	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.5	5.6	5.5	6.0	5.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					39.9	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					88	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	（度）	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	（度）	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.7	
マグネシウム	(mg/L)						1.2	
カルシウム	(mg/L)						14.0	
硫酸イオン	(mg/L)		6.6	6.5	6.4	6.2	6.9	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		108	100	109	97	125	128
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.48	0.48	0.32	0.28	0.26	0.26

【給水栓水　三丘】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	13.9	8.5	7.8	7.6	9.6	32.0	7.6	18.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.34	0.62	0.44	0.51	0.61	0.62	0.27	0.44	12
0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.18	0.12	0.16	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.06未満	0.07	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.003		0.016	0.003	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.008		0.027	0.008	0.016	4
	0.002未満			0.002未満		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
6.3	6.6	6.9	7.2	8.6	7.8	8.6	5.5	6.5	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.4	12
7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.3	7.7	8.3	8.1	8.1	8.4	8.4	6.2	7.3	12
132	132	132	134	134	126	134	97	121	12
0.32	0.39	0.36	0.82	0.56	0.31	0.82	0.26	0.40	12

⑪その他の水質検査

【菅野ダム　湖水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温	(℃)		14.7	22.0	22.0	23.2	26.0	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						440
大腸菌		検出されないこと						陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.001未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.006
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						3.4
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						18.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						45
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						0.02未満
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000003	0.000080	0.000041	0.000122	0.000092
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000004
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.002未満
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						1.2
pH値		5.8以上8.6以下						7.6
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						藻臭
色度	（度）	5度以下						2.9
濁度	（度）	2度以下						1.4
アンモニア態窒素	(mg/L)							0.02未満
カリウム	(mg/L)							0.7
マグネシウム	(mg/L)							1.0
カルシウム	(mg/L)							5.9
硫酸イオン	(mg/L)							3.6
電気伝導率	(μS/cm)							60
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【菅野ダム　湖水】

R5.10.4	R5.11.20	R5.12.6	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	16.8	14.1	9.0	11.5	10.6	26.0	9.0	18.4	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.000183	0.000015	0.000004	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000183	0.000001未満	0.000045	12
0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1

【須万市浄水場　予備水源】

項　目 ＼ 日　付		基準値		R5.5.17				
水温	(℃)			14.5				
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下		110				
大腸菌		検出されないこと		陽性				
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.004未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下		0.24				
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05未満				
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.09				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		3.8				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.004				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下		2.6				
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		21.2				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		52				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下		0.6				
pH値		5.8以上8.6以下		7.4				
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと		異常なし				
色度	（度）	5度以下		2.4				
濁度	（度）	2度以下		1.1				
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			0.5				
マグネシウム	(mg/L)			1.2				
カルシウム	(mg/L)			6.5				
硫酸イオン	(mg/L)			4.2				
電気伝導率	(μS/cm)			63				
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【須万市浄水場　予備水源】

						最大値	最小値	平均値	回数
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1

【一の井手　貯水池】

項目 ＼ 日付		基準値						R5.9.5
水温	(℃)							26.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						2,700
大腸菌		検出されないこと						陽性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.003
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.058
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.003
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						0.02未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						0.09
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						0.0002未満
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						0.001未満
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.001未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						0.001未満
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.008
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						1.59
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						5.16
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						10.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						0.455
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						6.0
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						48.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						185
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						0.02未満
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						0.000047
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						0.002未満
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						4.4
pH値		5.8以上8.6以下						6.9
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						藻・かび臭
色度	（度）	5度以下						12.5
濁度	（度）	2度以下						62.9
アンモニア態窒素	(mg/L)							0.02未満
カリウム	(mg/L)							1.7
マグネシウム	(mg/L)							2.3
カルシウム	(mg/L)							15.8
硫酸イオン	(mg/L)							10.7
電気伝導率	(μS/cm)							149
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【一の井手　貯水池】

						最大値	最小値	平均値	回数
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1

【島地川　表流水】

項　目 ＼ 日　付		基準値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	（度）	5度以下						
濁度	（度）	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【島地川　表流水】

				R6.2.13		最大値	最小値	平均値	回数
				5.5					1
				82					1
				陽性					1
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001					1
				0.002未満					1
				0.004未満					1
				0.001未満					1
				0.59					1
				0.10					1
				0.02未満					1
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.005未満					1
				0.01未満					1
				0.01					1
				0.005未満					1
				7.3					1
				0.003					1
				8.7					1
				28.0					1
				68					1
				0.02未満					1
				0.000001					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
				0.7					1
				7.5					1
				藻臭					1
				1.8					1
				0.7					1
				0.02未満					1
				1.4					1
				1.9					1
				8.1					1
				4.4					1
				98					1

【島田川　表流水】

項目 ＼ 日付		基準値	R5.4.17	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.19
水温	(℃)		14.4	20.0	23.0	22.5	26.7	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	5,000	11,000	7,000	9,600	33,000	8,200
大腸菌		検出されないこと	陽性（155.3）	陽性（81.3）	陽性（27.2）	陽性（172.5）	陽性（53.6）	陽性（51.2）
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.47	0.33	0.24	0.39	0.34	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.13	0.14	0.18	0.12	0.18	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.28	0.07	0.07	0.21	0.08	0.11
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.37	0.11	0.16	0.36	0.24	0.28
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.6	6.2	6.9	6.1	7.7	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.030	0.012	0.020	0.025	0.040	0.068
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.3	4.7	4.2	4.8	4.9
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.3	25.8	29.4	24.3	34.5	35.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000019	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.6	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.6	7.3	7.3	7.4
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	（度）	5度以下	7.0	3.5	4.3	4.5	3.8	3.1
濁度	（度）	2度以下	6.5	1.9	1.2	2.6	1.4	1.7
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.4	1.2	1.5	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.0	1.1	1.2	1.0	1.4	1.5
カルシウム	(mg/L)		7.7	8.5	9.8	8.1	11.5	11.9
硫酸イオン	(mg/L)		5.7	6.2	6.4	6.1	6.7	6.7
電気伝導率	(μS/cm)		78	85	97	84	111	114
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		50	0	0	20	20	20
残留塩素	(mg/L)							

【島田川　表流水】

R5.10.16	R5.11.28	R5.12.20	R6.1.11	R6.2.8	R6.3.5	最大値	最小値	平均値	回数
17.1	12.7	8.2	8.0	7.1	9.2	26.7	7.1	16.2	12
3,900	4,000	2,200	3,400	1,300	3,800	33,000	1,300	7,700	12
陽性（48.8）	陽性（248.1）	陽性（96.0）	陽性（325.5）	陽性（58.1）	陽性（770.1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.006	0.006	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.34	0.52	0.50	0.64	0.57	0.64	0.24	0.40	12
0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.13	0.20	0.12	0.17	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.008	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.08	0.05	0.08	0.11	0.20	0.28	0.01	0.11	12
0.12	0.23	0.14	0.18	0.19	0.37	0.37	0.11	0.23	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
8.5	8.9	8.5	8.9	8.0	10.4	10.4	5.6	7.8	12
0.056	0.056	0.042	0.047	0.033	0.037	0.068	0.012	0.039	12
5.3	5.7	5.7	5.9	5.8	11.1	11.1	4.2	5.6	12
38.1	39.0	37.3	40.1	34.6	31.6	40.1	23.3	32.8	12
	95								1
	0.02未満								1
0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000019	0.000001未満	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.5	1.6	0.7	1.0	12
7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.2	7.4	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.3	2.2	2.2	2.1	2.6	4.2	7.0	2.1	3.5	12
0.8	2.0	1.9	2.9	2.4	7.1	7.1	0.8	2.7	12
0.02未満	0.03	0.03	0.02	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.2	1.4	12
1.6	1.7	1.6	1.8	1.5	1.3	1.8	1.0	1.4	12
12.6	12.8	12.3	13.1	11.4	10.5	13.1	7.7	10.9	12
7.2	7.6	8.0	8.1	8.2	6.6	8.2	5.7	7.0	12
122	125	120	127	112	121	127	78	108	12
0	30	10	20	30	60	60	0	22	12

【中山川ダム　湖水】

項目 ＼ 日付		基準値					R5.8.21	
水温	(℃)						31.0	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					170	
大腸菌		検出されないこと					陰性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					0.02未満	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.14	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.08	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					5.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.011	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					3.1	
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					14.6	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					61	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000002	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000003	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					2.0	
pH値		5.8以上8.6以下					7.3	
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと					藻臭	
色度	（度）	5度以下					5.2	
濁度	（度）	2度以下					1.1	
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.0	
マグネシウム	(mg/L)						0.7	
カルシウム	(mg/L)						4.7	
硫酸イオン	(mg/L)						3.8	
電気伝導率	(μS/cm)						58	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【中山川ダム　湖水】

						最大値	最小値	平均値	回数
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1

（2） 毎日検査 （残留塩素）

採水場所等 ＼ 月				４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月
大迫田	東部高地区	ひばりヶ丘	最高	0.40	0.50	0.40	0.40	0.60	0.50
			最低	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40
			平均	0.40	0.41	0.39	0.40	0.51	0.41
	高地区	秋月（管末）	最高	0.51	0.52	0.42	0.46	0.48	0.46
			最低	0.34	0.34	0.31	0.30	0.38	0.32
			平均	0.41	0.41	0.36	0.41	0.42	0.39
	低地区	大浦	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.40	0.25
			最低	0.20	0.15	0.10	0.15	0.20	0.15
			平均	0.21	0.18	0.20	0.21	0.25	0.21
		瀬戸浜	最高	0.60	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50
			最低	0.45	0.35	0.20	0.25	0.27	0.25
			平均	0.53	0.43	0.39	0.44	0.45	0.33
		本浦	最高	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.20
			最低	0.50	0.40	0.30	0.60	0.10	0.10
			平均	0.50	0.47	0.46	0.60	0.29	0.11
		粭島（管末）	最高	0.41	0.44	0.39	0.33	0.45	0.42
			最低	0.30	0.31	0.25	0.24	0.32	0.29
			平均	0.34	0.37	0.29	0.29	0.38	0.35
菊川	一の井手高地区	西金剛山	最高	0.40	0.50	0.70	0.50	0.40	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.45	0.42	0.41	0.40	0.43
		泉原町（管末）	最高	0.54	0.64	0.54	0.68	0.56	0.53
			最低	0.45	0.50	0.41	0.50	0.36	0.43
			平均	0.49	0.57	0.48	0.59	0.46	0.49
	一の井手低地区	青山町	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
		舞車（管末）	最高	0.32	0.39	0.34	0.57	0.38	0.41
			最低	0.24	0.24	0.23	0.31	0.25	0.29
			平均	0.29	0.31	0.29	0.35	0.32	0.34
	平山	下上土井	最高	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55
			最低	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40
			平均	0.47	0.55	0.54	0.54	0.48	0.47
		川崎	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.50	0.49	0.50	0.49	0.49	0.45
		晴海町（管末）	最高	0.63	0.66	0.65	0.61	0.60	0.54
			最低	0.42	0.54	0.51	0.52	0.45	0.40
			平均	0.51	0.61	0.57	0.58	0.52	0.47
	北山	浦山（管末）	最高	0.46	0.55	0.54	0.59	0.53	0.41
			最低	0.39	0.47	0.38	0.40	0.34	0.31
			平均	0.43	0.51	0.46	0.51	0.41	0.36
		平和通	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45
			最低	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35
			平均	0.50	0.50	0.43	0.47	0.45	0.41

（mg/L）

10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	年　間
0.60	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50	0.70
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
0.51	0.49	0.49	0.43	0.44	0.45	0.44
0.52	0.45	0.49	0.45	0.62	0.49	0.62
0.37	0.30	0.29	0.32	0.34	0.36	0.29
0.44	0.38	0.40	0.39	0.41	0.44	0.40
0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40
0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.10
0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.28	0.24
0.90	0.50	0.40	0.55	0.55	0.60	0.90
0.50	0.30	0.30	0.30	0.45	0.45	0.20
0.63	0.39	0.35	0.41	0.49	0.53	0.45
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60
0.10	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.10
0.36	0.52	0.49	0.55	0.49	0.49	0.44
0.42	0.36	0.39	0.36	0.37	0.38	0.45
0.30	0.28	0.31	0.30	0.31	0.31	0.24
0.35	0.33	0.36	0.33	0.34	0.35	0.34
0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.70
0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30
0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.41
0.51	0.55	0.53	0.45	0.55	0.45	0.68
0.37	0.33	0.20	0.28	0.36	0.38	0.20
0.44	0.43	0.39	0.40	0.45	0.42	0.47
0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50
0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30
0.40	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	0.40
0.39	0.38	0.45	0.47	0.48	0.48	0.57
0.26	0.26	0.23	0.42	0.43	0.44	0.23
0.33	0.32	0.36	0.44	0.45	0.46	0.35
0.55	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60
0.45	0.40	0.30	0.45	0.45	0.50	0.30
0.46	0.51	0.47	0.52	0.52	0.55	0.51
0.50	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40
0.48	0.51	0.49	0.51	0.50	0.48	0.49
0.80	0.61	0.56	0.67	0.61	0.61	0.80
0.38	0.39	0.38	0.56	0.56	0.56	0.38
0.48	0.50	0.49	0.61	0.59	0.58	0.54
0.51	0.67	0.65	0.63	0.63	0.61	0.67
0.38	0.32	0.30	0.40	0.40	0.39	0.30
0.44	0.51	0.42	0.51	0.54	0.46	0.46
0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35
0.43	0.44	0.43	0.43	0.41	0.45	0.45

採水場所等			月	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月
楠本	河内	長田（管末）	最高	0.60	0.66	0.67	0.59	0.58	0.58
			最低	0.42	0.52	0.53	0.51	0.52	0.49
			平均	0.53	0.57	0.58	0.56	0.55	0.54
		宮の下（管末）	最高	0.60	0.61	0.59	0.62	0.55	0.55
			最低	0.43	0.46	0.49	0.51	0.49	0.47
			平均	0.49	0.53	0.54	0.58	0.53	0.51
		古市	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70	0.70
			最低	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
			平均	0.48	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50
		大神	最高	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
			最低	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
			平均	0.46	0.48	0.46	0.49	0.47	0.47
		新田	最高	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
			平均	0.40	0.42	0.40	0.40	0.49	0.50
		津木	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	赤迫	畑	最高	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30
			最低	0.20	0.40	0.30	0.30	0.20	0.20
			平均	0.38	0.41	0.33	0.36	0.30	0.30
		才原	最高	0.70	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40
			最低	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30
			平均	0.48	0.50	0.40	0.45	0.40	0.34
		友広	最高	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			平均	0.50	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50
		桑原	最高	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.40	0.43	0.38	0.39	0.40	0.38
		菅原	最高	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.37	0.40	0.35	0.37	0.37	0.33
	湯野	名山	最高	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50
			最低	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30
			平均	0.32	0.38	0.32	0.34	0.34	0.39
		戸田山峠	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30
			平均	0.29	0.38	0.31	0.35	0.30	0.32

（mg/L）

10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	年　間
0.59	0.65	0.56	0.61	0.60	0.57	0.67
0.50	0.41	0.44	0.53	0.49	0.49	0.41
0.54	0.50	0.51	0.58	0.54	0.53	0.54
0.56	0.55	0.66	0.67	0.65	0.66	0.67
0.50	0.41	0.46	0.54	0.56	0.51	0.41
0.52	0.49	0.54	0.58	0.59	0.57	0.54
0.50	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.50	0.40	0.50	0.70	0.50	0.50	0.30
0.50	0.49	0.53	0.70	0.67	0.58	0.54
0.70	0.70	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70
0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
0.46	0.39	0.41	0.47	0.45	0.45	0.46
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20
0.40	0.35	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39
0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50
0.30	0.10	0.20	0.30	0.30	0.30	0.10
0.32	0.26	0.22	0.35	0.38	0.34	0.33
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.70
0.30	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20
0.40	0.32	0.25	0.40	0.40	0.40	0.39
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.43	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20
0.40	0.37	0.34	0.46	0.43	0.43	0.40
0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.20	0.20	0.30	0.40	0.40	0.20
0.40	0.34	0.29	0.42	0.40	0.40	0.37
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
0.40	0.20	0.20	0.40	0.30	0.40	0.20
0.40	0.32	0.28	0.40	0.40	0.40	0.36
0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
0.39	0.32	0.25	0.39	0.35	0.37	0.34

採水場所等			月	４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月
須々万	第一須々万	下角	最高	0.44	0.43	0.43	0.57	0.48	0.47
			最低	0.16	0.24	0.15	0.21	0.23	0.20
			平均	0.32	0.32	0.31	0.39	0.37	0.36
長穂	第二須々万	高樋	最高	0.61	0.52	0.80	0.65	0.61	0.62
			最低	0.28	0.22	0.12	0.44	0.20	0.20
			平均	0.44	0.41	0.45	0.56	0.46	0.46
	長穂	合下	最高	0.44	0.42	0.58	0.60	0.48	0.53
			最低	0.21	0.16	0.18	0.29	0.20	0.20
			平均	0.33	0.32	0.36	0.41	0.32	0.33
須万市		高野	最高	0.62	0.43	0.71	0.63	0.58	0.41
			最低	0.22	0.28	0.21	0.19	0.20	0.29
			平均	0.42	0.36	0.37	0.41	0.33	0.35
		中原	最高	0.67	0.51	0.82	0.64	0.69	0.49
			最低	0.26	0.33	0.27	0.27	0.20	0.33
			平均	0.46	0.41	0.40	0.51	0.49	0.44
米光		上米光	最高	0.68	0.64	0.58	0.74	0.75	0.78
			最低	0.53	0.46	0.30	0.28	0.50	0.47
			平均	0.59	0.54	0.43	0.60	0.63	0.60
		下米光	最高	0.69	0.62	0.54	0.65	0.63	0.66
			最低	0.44	0.39	0.19	0.18	0.45	0.37
			平均	0.56	0.50	0.35	0.51	0.55	0.51
		馬神	最高	0.67	0.58	0.40	0.65	0.56	0.60
			最低	0.40	0.33	0.12	0.11	0.41	0.38
			平均	0.53	0.44	0.25	0.44	0.49	0.46
		米光橋	最高	0.67	0.67	0.51	0.73	0.62	0.68
			最低	0.47	0.37	0.16	0.19	0.42	0.36
			平均	0.57	0.49	0.35	0.50	0.54	0.52
柏原		西河内	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70
			最低	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40
			平均	0.49	0.47	0.46	0.49	0.48	0.53
		石ヶ谷	最高	0.60	0.60	0.50	0.50	0.70	0.60
			最低	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40
			平均	0.46	0.45	0.41	0.45	0.47	0.51
		坂根	最高	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50
			最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30
			平均	0.35	0.37	0.35	0.39	0.40	0.42
		今井	最高	0.50	0.50	0.40	0.50	0.60	0.60
			最低	0.20	0.20	0.20	0.40	0.30	0.40
			平均	0.39	0.38	0.34	0.40	0.39	0.47
		五味	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.20	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30
			平均	0.40	0.44	0.43	0.47	0.45	0.42

（mg/L）

10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	年　間
0.59	0.60	0.60	0.62	0.57	0.58	0.62
0.38	0.33	0.20	0.28	0.27	0.31	0.15
0.50	0.50	0.48	0.53	0.45	0.47	0.42
0.65	0.60	0.73	0.61	0.54	0.54	0.80
0.48	0.37	0.37	0.30	0.40	0.34	0.12
0.58	0.42	0.53	0.50	0.49	0.46	0.48
0.58	0.53	0.54	0.45	0.44	0.44	0.60
0.34	0.18	0.23	0.29	0.32	0.20	0.16
0.44	0.26	0.36	0.39	0.39	0.34	0.35
0.54	0.61	0.61	0.49	0.53	0.47	0.71
0.25	0.17	0.27	0.32	0.28	0.31	0.17
0.41	0.36	0.46	0.41	0.43	0.41	0.39
0.65	0.66	0.69	0.57	0.59	0.52	0.82
0.37	0.29	0.32	0.38	0.33	0.38	0.20
0.50	0.47	0.54	0.48	0.49	0.46	0.47
0.81	0.86	0.64	0.57	0.66	0.67	0.86
0.57	0.47	0.38	0.44	0.53	0.50	0.28
0.69	0.67	0.52	0.52	0.58	0.59	0.58
0.74	0.77	0.62	0.60	0.67	0.64	0.77
0.56	0.47	0.45	0.42	0.50	0.46	0.18
0.64	0.63	0.50	0.49	0.57	0.55	0.53
0.70	0.73	0.62	0.56	0.61	0.62	0.73
0.49	0.45	0.40	0.38	0.46	0.42	0.11
0.58	0.59	0.47	0.47	0.54	0.53	0.48
0.74	0.76	0.65	0.56	0.66	0.63	0.76
0.45	0.48	0.39	0.37	0.44	0.44	0.16
0.63	0.63	0.49	0.47	0.54	0.54	0.52
0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70
0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.30
0.61	0.56	0.49	0.50	0.51	0.52	0.51
0.70	0.60	0.70	0.50	0.60	0.60	0.70
0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.30
0.59	0.56	0.48	0.47	0.51	0.53	0.49
0.60	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.20
0.48	0.47	0.43	0.43	0.45	0.50	0.42
0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60
0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.20
0.51	0.51	0.46	0.46	0.49	0.52	0.44
0.70	0.50	0.50	0.70	0.70	0.70	0.70
0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.50	0.20
0.51	0.49	0.44	0.51	0.51	0.65	0.48

採水場所等＼月				４　月	５　月	６　月	７　月	８　月	９　月
渋川		中渋川	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50
			最低	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30
			平均	0.57	0.50	0.56	0.51	0.45	0.48
		下渋川	最高	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30
			平均	0.49	0.47	0.48	0.44	0.40	0.44
林	太刀野	幸ヶ丘	最高	0.45	0.55	0.40	0.35	0.36	0.30
			最低	0.36	0.33	0.29	0.25	0.23	0.22
			平均	0.41	0.40	0.34	0.29	0.27	0.26
	樋口	清光台	最高	0.53	0.51	0.50	0.46	0.41	0.40
			最低	0.42	0.44	0.35	0.35	0.30	0.30
			平均	0.49	0.48	0.41	0.40	0.37	0.34
		叶松	最高	0.58	0.55	0.50	0.52	0.50	0.45
			最低	0.47	0.45	0.38	0.38	0.37	0.34
			平均	0.53	0.51	0.43	0.44	0.41	0.39
		定光	最高	0.61	0.58	0.52	0.57	0.50	0.45
			最低	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.38
			平均	0.56	0.54	0.46	0.48	0.45	0.41
		樋口	最高	0.50	0.45	0.40	0.38	0.35	0.35
			最低	0.37	0.38	0.28	0.26	0.24	0.22
			平均	0.42	0.42	0.34	0.31	0.28	0.28
		安田	最高	0.50	0.45	0.55	0.50	0.40	0.35
			最低	0.40	0.40	0.33	0.30	0.25	0.24
			平均	0.44	0.44	0.37	0.35	0.31	0.29

（mg/L）

10　月	11　月	12　月	1　月	2　月	3　月	年　間
0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70
0.30	0.50	0.30	0.40	0.60	0.30	0.30
0.51	0.59	0.56	0.59	0.60	0.56	0.54
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.20	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.20
0.47	0.55	0.52	0.58	0.60	0.55	0.50
0.30	0.50	0.60	0.65	0.66	0.41	0.66
0.23	0.27	0.40	0.49	0.32	0.30	0.22
0.25	0.35	0.48	0.58	0.44	0.35	0.37
0.35	0.55	0.66	0.71	0.70	0.47	0.71
0.29	0.37	0.48	0.55	0.37	0.36	0.29
0.32	0.43	0.55	0.63	0.49	0.41	0.44
0.45	0.56	0.65	0.76	0.72	0.51	0.76
0.34	0.41	0.53	0.60	0.39	0.38	0.34
0.36	0.49	0.59	0.66	0.52	0.44	0.48
0.45	0.67	0.65	0.78	0.78	0.53	0.78
0.25	0.45	0.55	0.63	0.41	0.40	0.25
0.39	0.51	0.61	0.70	0.54	0.46	0.51
0.45	0.45	0.56	0.65	0.65	0.43	0.65
0.23	0.30	0.40	0.50	0.32	0.32	0.22
0.26	0.35	0.49	0.57	0.45	0.37	0.38
0.50	0.50	0.59	0.69	0.69	0.51	0.69
0.22	0.25	0.43	0.34	0.34	0.35	0.22
0.28	0.37	0.51	0.61	0.47	0.40	0.40

3．水質管理上留意すべき項目等

（1）水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【大迫田浄水場系】

項目等 ＼ 採水場所		大迫田浄水場 菅野系原水	給水栓水 瀬戸浜	大迫田浄水場 菅野系原水	給水栓水 瀬戸浜	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	（℃）	21.5	—	10.0	—	—
水温	（℃）	19.5	22.0	8.5	7.5	—
残留塩素	（mg/L）	—	0.33	—	0.61	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	（mg/L）	0.001 未満	0.001	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	（mg/L）	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	（mg/L）	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	（mg/L）	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	（mg/L）	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	（mg/L）	—	0.004	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	（mg/L）	—	0.33	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	（mg/L）	23.2	24.8	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	（mg/L）	0.050	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	（mg/L）	3.8	1.4	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	（mg/L）	2.7	1.1	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		2	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	（mg/L）	—	—	72	70	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	1.4	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.5	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-1.8	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	0	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	（mg/L）	0.02	0.02	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	（mg/L）	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	（mg/L）	0.005	0.005	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	（mg/L）	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	（mg/L）	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	（mg/L）	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	（mg/L）	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	（mg/L）	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	（mg/L）	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	（mg/L）	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	（mg/L）	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	（mg/L）	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	（mg/L）	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	（mg/L）	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	（mg/L）	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	（mg/L）	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	（mg/L）	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	（mg/L）	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	（mg/L）	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	（mg/L）	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	（mg/L）	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　大迫田浄水場浄水池水で実施

【菊川浄水場系】

項目等 ＼ 採水場所		菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町	菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	19.0	—	5.5	—	—
水温	(℃)	20.1	20.5	7.9	10.1	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.37	—	0.35	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.37	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	26.0	25.6	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.085	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	6.2	4.0	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	4.3	1.0	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	68	68	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	3.8	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.0	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-1.9	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.01	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.008	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　菊川浄水場浄水池水で実施

【楠本浄水場系】

項目等 ＼ 採水場所		楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木	楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	18.5	—	8.1	—	—
水温	(℃)	20.0	17.0	8.0	7.5	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.31	—	0.47	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.31	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	24.1	22.9	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.050	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	4.7	3.3	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	3.1	0.7	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		2	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	57	57	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	1.9	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.1	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-2.4	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.005	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　楠本浄水場浄水池水で実施

【長穂浄水場系】

項目等＼採水場所		長穂浄水場 原水	給水栓水 高樋	長穂浄水場 原水	給水栓水 高樋	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	18.5	—	4.5	—	—
水温	(℃)	16.9	21.0	5.6	9.4	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.53	—	0.47	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.53	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	25.9	27.5	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.083	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	5.4	1.2	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	3.6	1.2	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	54	53	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	4.0	0.1未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.6	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-2.4	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.006	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　長穂浄水場浄水池水で実施

【須々万浄水場系】

項目等＼採水場所		須々万浄水場 原水	給水栓水 下角	須々万浄水場 原水	給水栓水 下角	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	18.5	—	3.5	—	—
水温	(℃)	12.2	20.0	4.2	8.5	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.51	—	0.51	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載				検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.51	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	20.2	21.0	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	1.8	1.3	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	1.8	0.8	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	42	40	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.4	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.4	7.5	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-2.3	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	1	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

【須万市浄水場系】

項目等＼採水場所		須万市浄水場 原水	給水栓水 高野	須万市浄水場 原水	給水栓水 高野	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	16.0	—	3.5	—	—
水温	(℃)	17.5	14.2	5.2	8.0	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.38	—	0.50	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載				検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.38	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	24.8	24.8	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.019	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	1.7	2.3	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	2.7	1.3	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	55	56	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	1.1	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.4	7.4	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-1.8	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.005	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

【米光浄水場系】

項目等 ＼ 採水場所		米光浄水場 原水	給水栓水 馬神	米光浄水場 原水	給水栓水 馬神	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	16.0	—	5.0	—	—
水温	(℃)	19.4	15.8	10.5	6.0	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.40	—	0.30	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.40	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	34.1	37.6	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.049	0.002	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	20.2	14.1	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	1.2	1.0	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	87	87	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.2	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		6.6	6.8	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-2.2	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	4	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.007	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　米光浄水場浄水池水で実施

【柏原浄水場系】

項目等 ＼ 採水場所		柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷	柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	20.5	—	3.2	—	—
水温	(℃)	14.0	19.3	4.6	5.3	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.67	—	0.49	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.67	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	21.2	20.9	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	2.4	1.6	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	1.7	1.0	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	43	43	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.4	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.2	7.4	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-2.6	-2.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	1	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.006	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　柏原浄水場浄水池水で実施

【渋川浄水施設系】

項目等 ＼ 採水場所		渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川	渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	16.5	—	6.0	—	—
水温	(℃)	13.5	16.0	11.8	4.2	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.48	—	0.29	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載				検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.48	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	63.9	63.6	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	1.1	0.8	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	0.4	0.4	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	97	94	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		8.0	8.1	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-0.3	-0.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	6	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

【林浄水場系】

項目等＼採水場所		林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘	林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘	目標値
採水年月日		R5.10.30	R5.10.30	R6.1.30	R6.1.30	—
気温	(℃)	23.5	—	11.0	—	—
水温	(℃)	18.6	17.5	8.9	4.5	—
残留塩素	(mg/L)	—	0.54	—	0.49	—
水質管理目標設定項目検査						
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.54	—	—	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	39.2	40.0	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.001 未満	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	7.0	3.8	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	(mg/L)	1.0	0.7	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	81	89	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.1 未満	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.2	7.5	—	—	7.5程度
腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		—	—	-1.7	-1.6	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ﾊﾞﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.008	—	—	0.7mg/L以下
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.07mg/L以下
ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
ｱｸﾘﾙ酸	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ﾋﾞﾆﾙ	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L以下（暫定）
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L以下（暫定）
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（n-ﾌﾞﾁﾙ）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.01mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	—	—	0.5mg/L以下
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	—
ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	0.06mg/L以下
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	(mg/L)	—	—	0.005 未満	0.005 未満	—
ｷｼﾚﾝ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾍｷｻﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ﾍｷｻﾒﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-RR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-YR	(mg/L)	—	—	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1　林浄水場浄水池水で実施

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場　菅野系原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【大迫田浄水場　菅野系原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【大迫田浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場　川上系原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【菊川浄水場　川上系原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ペンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ペンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ペンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【菊川浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場　向道系原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【楠本浄水場　向道系原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【楠本浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【須々万浄水場　原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場系　給水栓水　下角】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【須々万浄水場系　給水栓水　下角】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【長穂浄水場　原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【長穂浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【須万市浄水場　原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場系　給水栓水　高野】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【須万市浄水場系　給水栓水　高野】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00005	0.00012	0.00005	0.00002	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【米光浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0.025	0.075	0.025	0.01	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【米光浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【柏原浄水場　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【柏原浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設　原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【渋川浄水施設　原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設系　給水栓水　渋川】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【渋川浄水施設系　給水栓水　渋川】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場　第二取水原水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【林浄水場　第二取水原水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場　浄水池水】

項目＼採水年月日			R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラポン）	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	（mg/L）	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンプロックス	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅（有機銅）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	（mg/L）	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストロール	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	（mg/L）	0.02未満※	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	（mg/L）	0.0002未満※	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	（mg/L）	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	（mg/L）	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン（DCMU）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル（DBN）	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス（DDVP）	（mg/L）	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	（mg/L）	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオピル	（mg/L）	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	（mg/L）	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	（mg/L）	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	（mg/L）	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	（mg/L）	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	（mg/L）	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	（mg/L）	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	（mg/L）	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	（mg/L）	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ（MBPMC）	（mg/L）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロピル	（mg/L）	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	（mg/L）	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

※グリホサート、グルホシネートの採水年月日はR5.6.12

【林浄水場　浄水池水】

項目		採水年月日	R5.5.29	R5.6.26	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.25	目標値
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP）	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP）	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ペンゾピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ペンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ペンタゾン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン）	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ（MCPP）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

（2）クリプトスポリジウム等検査　※検査は外部委託による

【大迫田浄水場　菅野系原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	18.0	21.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【柏原浄水場　原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	17.6	20.2
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【菊川浄水場　川上系原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	16.5	20.7
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【渋川浄水施設　原水（No.1井戸）】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25	R5.12.12	R6.3.12
水温（℃）	13.6	13.9	12.5	12.0
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L	0個/20L	0個/20L

【楠本浄水場　向道系原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	18.5	22.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【渋川浄水施設　原水（No.2井戸）】

採水年月日	R5.9.25	R5.12.12	R6.1.9	R6.3.12
水温（℃）	14.3	12.5	12.2	12.2
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L	0個/20L	0個/20L

【長穂浄水場　原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	18.5	23.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場　第一取水原水】

採水年月日	R5.9.25
水温（℃）	23.5
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須々万浄水場　原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	16.5	18.8
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場　第二取水原水】

採水年月日	R5.9.25
水温（℃）	23.2
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須万市浄水場　原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	17.6	22.2
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場　第三取水原水】

採水年月日	R5.9.25
水温（℃）	23.7
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【米光浄水場　原水】

採水年月日	R5.6.26	R5.9.25
水温（℃）	19.0	23.0
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

（3）水源の水質に関する検査

【大迫田浄水場　菅野系原水】

項目＼日付	R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温（℃）	16.5	26.0	31.5	20.0	12.0	17.8	20.6
水温（℃）	13.9	16.5	23.1	19.7	13.9	11.2	16.4
大腸菌数（CFU/100ml）	4	12	5	2	22	27	12
pH値	7.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.3
COD（mg/L）	1.7	2.2	2.4	1.8	2.3	2.0	2.1
DO（mg/L）	11.0	10.1	8.5	8.9	10.3	10.7	9.9
BOD（mg/L）	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
全リン（mg/L）	0.012	0.015	0.014	0.027	0.015	0.022	0.018
全窒素（mg/L）	0.32	0.30	0.26	0.25	0.67	0.59	0.40
SS（mg/L）	1未満	1未満	2	1	2	3	1
クロロフィルa（μg/L）	2未満	4	2未満	2未満	2	2未満	2未満
紫外線吸光度（260nm）	0.020	0.027	0.031	0.022	0.036	0.034	0.028

【末武川ダム　湖水】

項目＼日付	R5.5.10	R5.7.20	R5.9.21	R5.11.16	R6.1.18	R6.3.7	平均値
気温（℃）	19.1	28.5	24.0	13.0	13.0	8.0	17.6
水温（℃）	16.8	25.1	27.3	17.0	9.7	9.2	17.5
大腸菌数（CFU/100ml）	13	2	10	0	0	4	5
pH値	8.4	9.4	9.1	7.4	7.3	7.7	8.2
COD（mg/L）	3.4	3.5	3.4	1.9	2.0	3.1	2.9
DO（mg/L）	10.8	12.3	10.4	6.8	8.1	10.4	9.8
BOD（mg/L）	1.8	2.5	0.8	0.5未満	0.6	2.5	1.4
全リン（mg/L）	0.037	0.042	0.017	0.010	0.012	0.021	0.023
全窒素（mg/L）	0.43	0.28	0.13	0.10	0.20	0.43	0.26
SS（mg/L）	5	3	3	2	1	3	3
クロロフィルa（μg/L）	16	30	8	4	4	39	17
紫外線吸光度（260nm）	0.059	0.045	0.030	0.027	0.023	0.027	0.035

【楠本浄水場　向道系原水】

項目＼日付	R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温（℃）	18.0	22.0	32.5	19.0	13.0	12.5	19.5
水温（℃）	13.0	17.9	22.1	20.1	11.5	10.5	15.9
大腸菌数（CFU/100ml）	5	5	1	2	16	6	6
pH値	7.3	7.2	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2
COD（mg/L）	2.0	1.8	1.9	1.6	1.9	1.1	1.7
DO（mg/L）	10.5	8.8	8.7	8.1	11.4	9.9	9.6
BOD（mg/L）	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満
全リン（mg/L）	0.016	0.017	0.023	0.018	0.013	0.012	0.017
全窒素（mg/L）	0.41	0.29	0.35	0.29	0.27	0.51	0.35
SS（mg/L）	3	2	4	2	2	2	3
クロロフィルa（μg/L）	2未満	2未満	2未満	3	2未満	2未満	2未満
紫外線吸光度（260nm）	0.025	0.027	0.032	0.024	0.024	0.017	0.025

【菊川浄水場　川上系原水】

項目＼日付	R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温（℃）	17.0	21.0	31.8	15.0	7.2	11.5	17.3
水温（℃）	10.2	15.9	19.7	20.9	13.4	8.7	14.8
大腸菌数（CFU/100ml）	0	1	2	0	52	1	9
pH値	7.2	7.2	6.8	7.2	7.2	7.5	7.2
COD（mg/L）	1.6	2.1	1.4	2.0	2.3	1.5	1.8
DO（mg/L）	10.4	7.8	4.8	2.7	7.0	9.1	7.0
BOD（mg/L）	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満
全リン（mg/L）	0.010	0.025	0.035	0.024	0.023	0.014	0.022
全窒素（mg/L）	0.42	0.43	0.54	0.34	0.36	0.43	0.42
SS（mg/L）	1未満	1	4	3	3	2	2
クロロフィルa（μg/L）	2	2未満	3	2未満	6	8	3
紫外線吸光度（260nm）	0.020	0.032	0.042	0.028	0.027	0.019	0.028

【菅野ダム　湖水】

項目＼日付		R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温	（℃）	16.0	22.0	35.5	15.0	9.5	8.0	17.7
水温	（℃）	16.5	20.2	25.8	21.7	14.2	9.7	18.0
大腸菌数	（CFU/100ml）	10	3	2	0	0	6	4
pH値		8.8	9.3	7.2	7.5	7.1	7.7	7.9
COD	（mg/L）	2.9	3.8	2.2	1.9	2.0	1.8	2.4
DO	（mg/L）	10.1	11.2	8.2	7.2	5.2	9.9	8.6
BOD	（mg/L）	1.8	1.3	0.7	0.6	0.6	1.4	1.1
全リン	（mg/L）	0.014	0.039	0.012	0.010	0.013	0.021	0.018
全窒素	（mg/L）	0.36	0.17	0.25	0.19	0.27	0.42	0.28
SS	（mg/L）	3	2	1未満	3	3	4	3
クロロフィルa	（μg/L）	15	9	3	3	5	6	7
紫外線吸光度（260nm）		0.029	0.036	0.034	0.023	0.024	0.020	0.028

【川上ダム　湖水】

項目＼日付		R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温	（℃）	16.5	22.2	31.5	16.3	8.0	9.0	17.3
水温	（℃）	16.7	21.9	28.9	20.1	13.6	11.3	18.8
大腸菌数	（CFU/100ml）	0	0	0	3	3	70	13
pH値		8.9	10.2	9.7	7.8	7.3	7.8	8.6
COD	（mg/L）	4.6	14.0	2.1	2.6	2.0	3.1	4.7
DO	（mg/L）	10.1	14.8	11.8	8.1	7.1	10.5	10.4
BOD	（mg/L）	3.0	9.8	0.8	1.0	0.7	2.0	2.9
全リン	（mg/L）	0.030	0.056	0.013	0.014	0.018	0.056	0.031
全窒素	（mg/L）	0.53	1.38	0.09	0.22	0.29	0.77	0.55
SS	（mg/L）	11	13	2	5	2	6	7
クロロフィルa	（μg/L）	25	107	4	17	9	18	30
紫外線吸光度（260nm）		0.044	0.052	0.031	0.024	0.021	0.037	0.035

【林浄水場　第二取水原水】

日付 / 項目	R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2		R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温 (℃)	14.5	25.3	32.5		13.5	10.2	19.2
水温 (℃)	16.0	19.3	25.3		13.2	12.4	17.2
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	0	0		2	4	1
pH値	7.2	7.2	7.3		7.1	7.2	7.2
COD (mg/L)	0.9	1.3	1.2		1.4	1.5	1.3
DO (mg/L)	7.9	7.1	5.9		6.9	8.5	7.3
BOD (mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.027	0.029	0.032		0.027	0.029	0.029
全窒素 (mg/L)	0.44	0.39	0.26		0.67	0.68	0.49
SS (mg/L)	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満
クロロフィルa (μg/L)	－	－	－		－	－	－
紫外線吸光度（260nm）	0.014	0.024	0.017		0.020	0.027	0.020

【島田川　表流水】

日付 / 項目	R5.4.12	R5.6.7	R5.8.2	R5.10.25	R5.12.13	R6.2.22	平均値
気温 (℃)	15.0	25.5	31.0	19.0	10.5	9.8	18.5
水温 (℃)	16.2	19.2	25.6	15.9	11.7	10.6	16.5
大腸菌数 (CFU/100ml)	320	180	88	24	220	320	192
pH値	7.3	7.5	7.6	7.7	7.3	7.4	7.5
COD (mg/L)	2.1	3.5	2.7	1.3	3.8	5.5	3.2
DO (mg/L)	9.0	9.7	8.4	8.8	9.7	10.8	9.4
BOD (mg/L)	1.1	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.5
全リン (mg/L)	0.038	0.083	0.034	0.032	0.054	0.097	0.056
全窒素 (mg/L)	0.55	0.48	0.36	0.34	0.94	1.02	0.62
SS (mg/L)	18	3	2	4	6	17	8
クロロフィルa (μg/L)	－	－	－	－	－	－	－
紫外線吸光度（260nm）	0.026	0.050	0.035	0.020	0.058	0.103	0.049

（4）生物検査

【大迫田浄水場　菅野系原水】

採水年月日				R5.4.10	R5.5.24	R5.6.7	R5.7.13	R5.8.14	R5.9.11
水温（℃）				11.5	15.0	16.5	17.6	23.8	22.0
pH値				7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	170		60			100
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	40		180		30	30
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	10					30
	Cymbella	キンベラ	細胞					10	
	Fragilaria	フラギラリア	細胞		420	140			70
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	20			10	10	20
	Nitzschia	ニッチア	細胞				10	20	30
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞				10		
	Synedra	シネドラ	細胞	10	80		20	10	30
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体		20				
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞		130	50			
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞				10		
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体			10			
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	250	650	440	60	80	310

【大迫田浄水場　菅野系原水】

採水年月日				R5.10.12	R5.11.7	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.6	R6.3.12
水温（℃）				20.2	19.7	15.1	10.0	7.5	8.8
pH値				7.1	7.1	7.5	7.4	7.4	7.3
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体				60		
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	130	90	150	150		100
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	120	30	60	30	130	40
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	30	10				
	Cymbella	キンベラ	細胞			10	10		
	Fragilaria	フラギラリア	細胞			130	70		40
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	10	20	20	20	30	40
	Nitzschia	ニッチア	細胞				40		
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	40	70	190	190	80	120
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体			10			
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	330	220	570	570	240	340

【菊川浄水場　川上系原水】

採水年月日				R5.4.4	R5.5.15	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.8	R5.9.13
水温（℃）				9.8	14.5	14.4	16.7	21.7	20.7
pH値				7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	200	60	70	50		10
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	30	30		180	60	20
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	30	10		10		20
	Cymbella	キンベラ	細胞				10		
	Fragilaria	フラギラリア	細胞			40	20	100	
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	10	30	10	40	10	
	Nitzschia	ニッチア	細胞				50	150	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞					10	
	Synedra	シネドラ	細胞	240	60		40	250	20
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体					10	
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞		60	20		10	
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞				10		
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	510	250	140	410	600	70

【菊川浄水場　川上系原水】

採水年月日				R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18
水温（℃）				21.0	14.0	13.0	9.6	10.0	9.5
pH値				6.7	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻				20		
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	60		170	90		100
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	140	130	180	80	80	60
	Cyclotella	キクロテラ	細胞		20	10			200
	Cymbella	キンベラ	細胞						
	Fragilaria	フラギラリア	細胞	50		50	20	10	
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞		10	20	10	20	20
	Nitzschia	ニッチア	細胞				40	40	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞			10			
	Synedra	シネドラ	細胞	60	110	70	160	90	20
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	310	270	510	420	240	400

【楠本浄水場　向道系原水】

採水年月日				R5.4.4	R5.5.1	R5.6.5	R5.7.4	R5.8.14	R5.9.13
水温（℃）				13.1	13.8	17.8	18.2	23.5	22.5
pH値				7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	6.9
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	50		10			
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	30	30		20		50
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	30	20				
	Cymbella	キンベラ	細胞					10	
	Fragilaria	フラギラリア	細胞				20		70
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	10	30	70	10	70	20
	Nitzschia	ニッチア	細胞				10	50	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	30	50	20		30	
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞			10			
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	150	130	110	60	160	140

【楠本浄水場　向道系原水】

採水年月日				R5.10.10	R5.11.13	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.20	R6.3.18
水温（℃）				20.3	16.8	12.0	10.5	9.4	9.8
pH値				7.0	7.3	7.1	7.4	7.2	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	50	50				10
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	10	80	10			10
	Cyclotella	キクロテラ	細胞		10			10	
	Cymbella	キンベラ	細胞						10
	Fragilaria	フラギラリア	細胞				70		
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	20	40	30	40	50	20
	Nitzschia	ニッチア	細胞				20	30	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	20	40			10	20
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞			10		10	
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	100	220	50	130	110	70

【菅野ダム　湖水】

採水年月日				R5.4.6	R5.5.24	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温（℃）				14.7	21.2	20.2	23.2	26.0	26.0
pH値				8.2	9.5	9.3	7.3	7.8	7.6
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						40
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	250			50		
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	30		20		90	70
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	70					
	Cymbella	キンベラ	細胞						
	Fragilaria	フラギラリア	細胞		590	880	100		
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	100	10		40	20	30
	Nitzschia	ニッチア	細胞				40	40	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	10	20		80	40	10
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞		10				
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体		30				
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体			60			
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞		360	90			
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体			10			
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞		10		20	20	10
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体			20			
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	460	1,030	1,080	330	210	160

【菅野ダム　湖水】

採水年月日				R5.10.4	R5.11.20	R6.1.16	R6.2.20	R6.3.14	R6.3.14
水温（℃）				25.0	16.8	14.1	9.0	11.5	10.6
pH値				7.3	7.1	7.2	7.2	7.6	7.8
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体	40					
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞			260			20
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	50	40	100	40		40
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	10	20		10	10	30
	Cymbella	キンベラ	細胞			10			
	Fragilaria	フラギラリア	細胞			40	80		
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	10	30	30	10	10	
	Nitzschia	ニッチア	細胞		10			20	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞			10	30		
	Synedra	シネドラ	細胞	10	20		20	20	
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞		10				
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞		20		20	50	20
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体			30	20		
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	120	150	480	230	110	110

【御屋敷山浄水場　末武川系原水】

採水年月日				R5.4.6	R5.5.17	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.16	R5.9.5
水温（℃）				9.0	14.0	14.8	17.5	28.6	19.0
pH値				7.4	7.4	7.1	7.1	6.9	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	190					80
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	40	30	10		30	10
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	20			10		
	Cymbella	キンベラ	細胞			10		20	
	Fragilaria	フラギラリア	細胞	20	130			20	10
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	20	10	20	10		40
	Nitzschia	ニッチア	細胞				10	20	10
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	50	110		10	30	30
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞		10				
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体				10		
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	340	290	40	50	120	180

【御屋敷山浄水場　末武川系原水】

採水年月日				R5.10.4	R5.11.20	R6.12.6	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.14
水温（℃）				22.7	17.0	13.5	9.6	8.2	9.3
pH値				7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	*Anabaena*	アナベナ	糸状体、巻						
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモペジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体			30			
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	*Achnanthes*	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	20		20	90		20
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻	40	90	80		50	20
	Cyclotella	キクロテラ	細胞		10		10	10	10
	Cymbella	キンベラ	細胞				10		
	Fragilaria	フラギラリア	細胞	30		60	90		140
	Melosira	メロシラ	糸状体						
	Navicula	ナビクラ	細胞	10	10	10		40	
	Nitzschia	ニッチア	細胞				50	60	
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞	10		10	210	60	80
緑藻類	*Ankistrodesmus*	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Micractinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	*Cryptomonas*	クリプトモナス	細胞		10		10	10	
黄金藻類	*Mallomonas*	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞				10		
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体			10			
ラフィド藻類	*Merotrichia*	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	*Glenodinium*	グレノジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞				10		
ユーグレナ藻類	*Euglena*	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類（ミズミミズ）		個体						
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類（ケンミジンコ）		個体						
	ワラジムシ類（アセルス）		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	110	120	220	490	230	270

（5）水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日 ： 令和6年2月22日

事業体名			周南市			評価基準値（mg/L）
対象薬品			次亜塩素酸ナトリウム12%（タンクローリー）	次亜塩素酸ナトリウム12%（ポリタンク）	次亜塩素酸ナトリウム6%（ポリタンク）	
評価項目			試験結果			
1	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002	0.00002	0.0002
12	1,4-ジオキサン	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸	（mg/L）	0.16	0.07	0.04	0.4
19	臭素酸	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味	（mg/L）				異常でないこと
29	臭気	（mg/L）	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度	（度）	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン	（mg/L）	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸	（mg/L）				0.6
36	二酸化塩素	（mg/L）				0.6
37	銀及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物	（mg/L）	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物	（mg/L）	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド	（mg/L）				0.00005
設定最大注入率		（mg/L）	20	19	31	

薬品サンプリング日 ： 令和6年2月22日

事業体名			周南市			
対象薬品			PAC	粉末活性炭（5%ドライ炭）	粉末活性炭（50%ウエット炭）	評価基準値（mg/L）
評価項目			試験結果			
1	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸	（mg/L）	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.03 未満			0.3
28	味					異常でないこと
29	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度	（度）	0.05 未満	0.05	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン	（mg/L）	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸	（mg/L）				0.6
36	二酸化塩素	（mg/L）				0.6
37	銀及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物	（mg/L）	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物	（mg/L）	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド	（mg/L）				0.00005
設定最大注入率		（mg/L）	29	2	4	

薬品サンプリング日 ： 令和6年2月21日

事業体名			光市（林浄水場）			評価基準値（mg/L）
対象薬品			次亜塩素酸ナトリウム12%（タンクローリー）	PAC	水酸化ナトリウム	
評価項目			試験結果			
1	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸	（mg/L）	0.04	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物	（mg/L）	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味	（mg/L）				異常でないこと
29	臭気	（mg/L）	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度	（度）	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン	（mg/L）	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸	（mg/L）				0.6
36	二酸化塩素	（mg/L）				0.6
37	銀及びその化合物	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物	（mg/L）	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物	（mg/L）	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド	（mg/L）				0.00005
設定最大注入率		（mg/L）	11	19	1	

付　　表

付表－１

周南都市水道水質検査センター協議会の概要

【名　　称】　　周南都市水道水質検査センター協議会

【所 在 地】　　山口県周南市富田２丁目 11-1（楠本浄水場内）

【運営方法】　　構成事業体による協議会設置
（地方自治法第 252 条の２の２第１項の規定による）

【構成事業体及び各代表委員】（令和６年３月末時点）

会　　長	井筒　　守	（周南市上下水道局上下水道事業管理者）
委　　員	大野　孝治	（下松市上下水道局上下水道事業管理者）
委　　員	宮﨑　英博	（光市水道局水道事業管理者）

【職員構成】　　（令和６年３月末時点）

周南市上下水道局	５名
下松市上下水道局	１名
光市水道局	１名

【協議会職員の担任事務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会　第１号会員
令和５年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査（厚生労働省）参加

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和6年3月末時点）

機 器 名 称	メーカー	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
還元気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4300
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	7890B
	日本電子	JMS-Q 1500GC
パージ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Stratum PTC
		AQUATek 100
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（かび臭））	ThermoFisher SCIENTIFIC	ISQ7000システム
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion RFIC
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVOシステム
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730iRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L_{CPH}
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
実体顕微鏡	ニコン	SMZ745T
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum Two
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSIクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DC
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビューレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	EntrisⅡ
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ヤマト科学	Autostill WG511
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	ヤマト科学	BK300
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
ウォーターバス	ADVANTEC	TBS221AA
オートクレーブ	ヤマト科学	SN300
オートクレーブ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50ⅡLB
ヒートブロック	ビーエルテック	SmartBlockⅡ
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－３

水道水質基準等一覧表（令和6年3月末時点）

水質基準項目（51項目）　　水質基準に関する省令　厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項目名		分析方法	定量下限値*	基準値
1	一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
		LC-MS法		
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
		LC-MS法		
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.1mg/L以下
26	臭素酸	LC-MS法	0.0005mg/L	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
		LC-MS法		
29	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.08mg/L以下
		誘導体化-HPLC法	0.005mg/L	
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム,マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	固相抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
		固相マイクロ抽出-GC-MS法		
43	2-メチルイソボルネオール	固相抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
		固相マイクロ抽出-GC-MS法		
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	0.02mg/L以下
45	フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.0005mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
		固相抽出-LC-MS法	0.0004mg/L	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47	pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	-	異常でないこと
49	臭気	官能法	-	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

＊：定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和５年度（2023 年度）版

編集・発行　　周南都市水道水質検査センター協議会
〒746-0034
山口県周南市富田２丁目 11-1
（周南市上下水道局楠本浄水場内）
TEL　（0834）62-5185
FAX　（0834）62-5186