


夜市戸田湯野地区マンホールポンプ位置図



- | | |
|---|---|
| ① 早 宮ノ馬場MP
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑥ 早 元気村MP(個人)
1.5kw-2台
特定環境保全 |
| ② 早 夜市中村MP(HiCoPa)
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑦ 早 湯野下町MP(HiCoPa)
0.75kw-2台
特定環境保全 |
| ③ 早 友広MP(個人)
0.75kw-1台
公共下水道 | ⑧ 早 佐古MP(個人)
0.75kw-1台
特定環境保全 |
| ④ 早 押田MP(個人)
0.75kw-1台
公共下水道 | ⑨ 早 佐畑1MP(HiCoPa)
0.75kw-2台
公共下水道 |
| ⑤ 早 東阿高MP
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑩ 早 佐畑2MP(HiCoPa)
3.7kw-2台
公共下水道 |

富田福川地区マンホールポンプ位置図

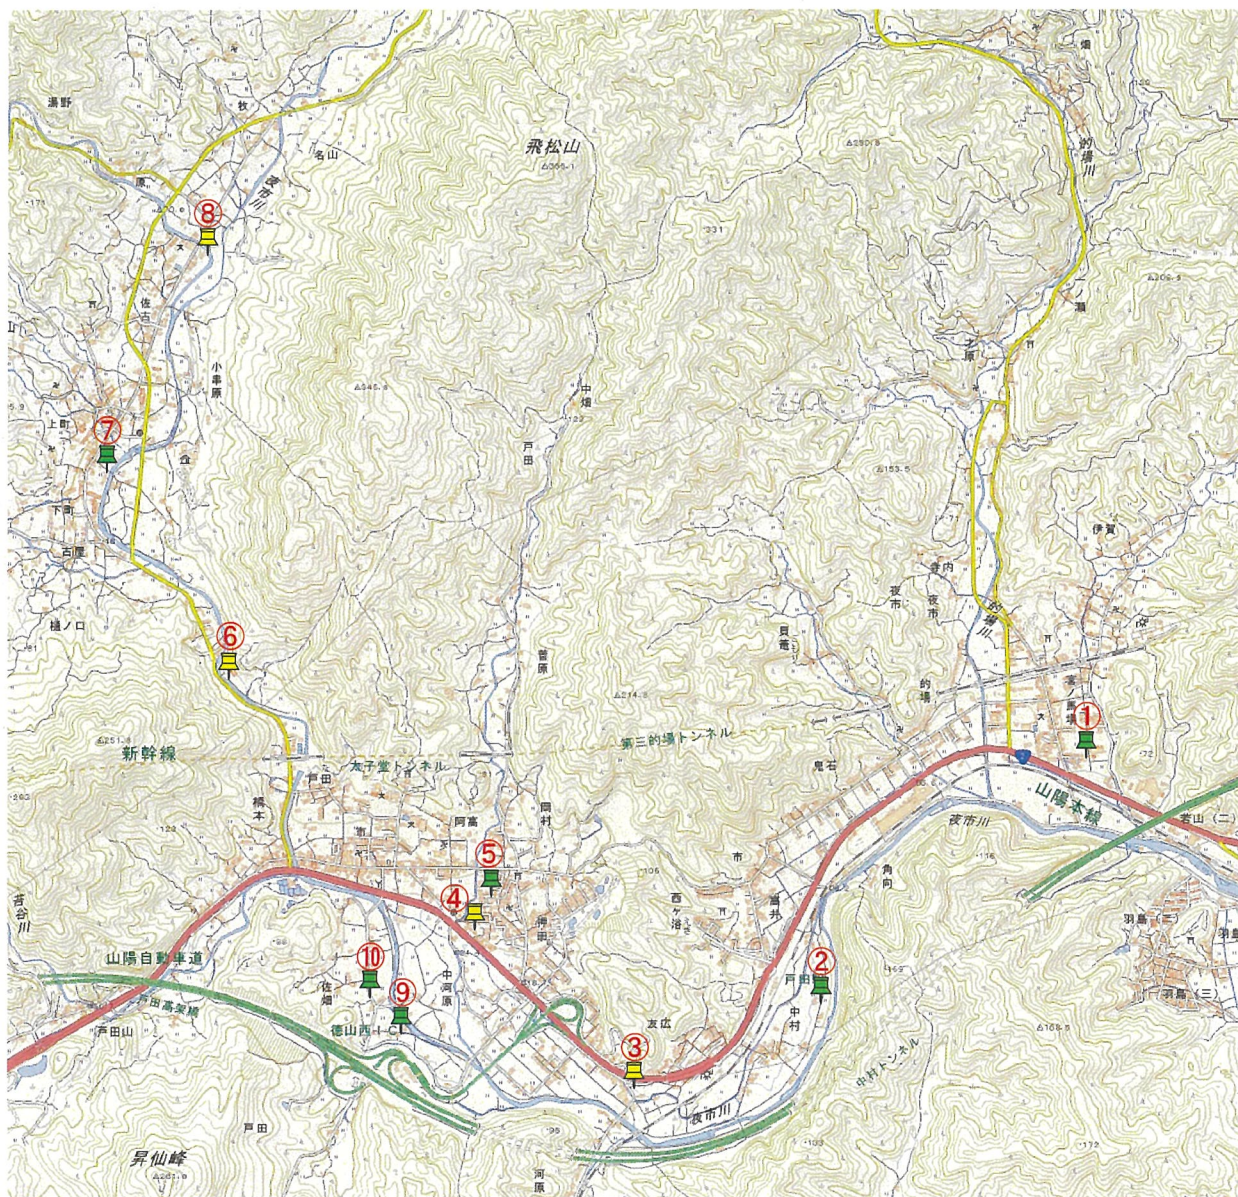

①⑦新町マンホールは設計数量の対象としていないが、
緊急時に本業務内において指示を行うことがある

① 市井木MP
0.75kw-2台
公共下水道

② 御姫西MP
0.75kw-2台
公共下水道

③ 御姫東1MP
0.75kw-2台
公共下水道

④ 御姫東2MP
0.75kw-2台
公共下水道

⑤ 新地MP
0.4kw-2台
公共下水道

⑥ 平野1丁目3MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑦ 平野1丁目2MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑧ 平野1丁目1MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑨ 富田2丁目MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑩ 新堤町MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑪ 江田雨水排水MP
φ250-22.0kw-2台
φ300-22.0kw-1台
公共下水道

⑫ 野村1丁目MP(個人)
0.75kw-2台
公共下水道

⑬ 川手MP
0.75kw-2台
公共下水道

⑭ 大神MP
3.7kw-2台
公共下水道

⑮ 大神5丁目1MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

⑯ 大神5丁目2MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道

~~⑰ 新町マンホール
公共下水道~~

⑱ 中溝MP(水神)
0.4kw-2台
公共下水道


⑲ 富田2丁目2MP(個人)
0.25kw-2台
公共下水道

⑳ 西樹町MP(水神)
0.4kw-2台
公共下水道

②1 旱 楠本MP(個人)
0.15kw-2台
公共下水道

②2 旱 野村1丁目2MP(水神)
0.75kw-2台
公共下水道

米光和田地区マンホールポンプ位置図

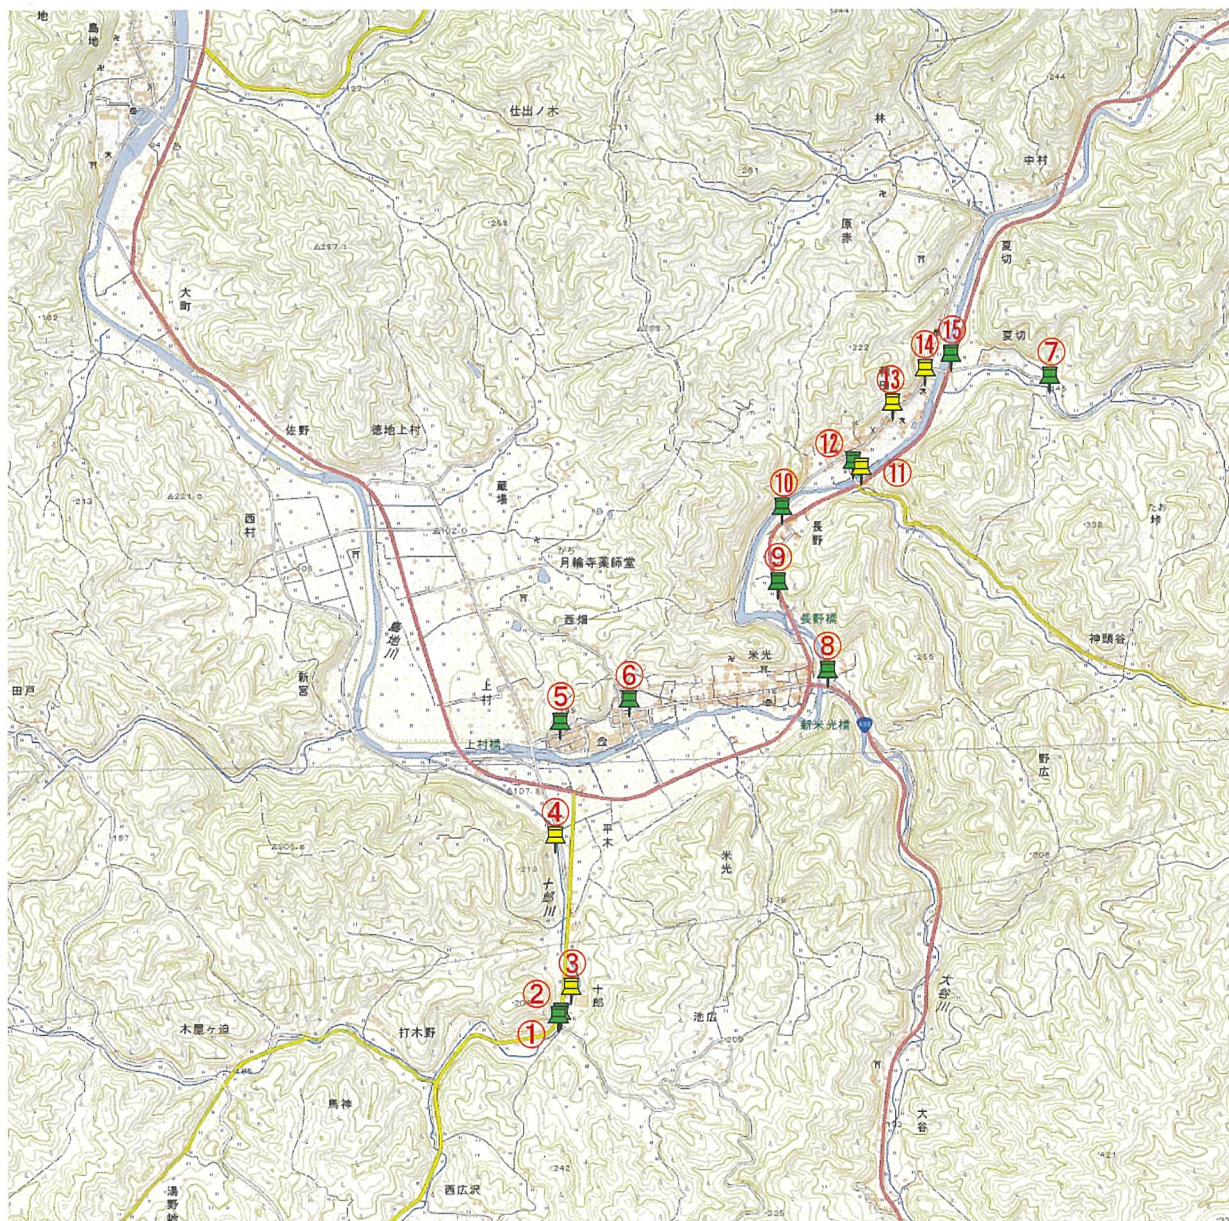

① 十郎橋1MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑥ 米光2MP
5.5kw-2台
特定環境保全

⑪ 和田峠MP(個人)
0.75kw-1台
特定環境保全

② 十郎橋2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑦ 夏切2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑫ 和田3MP
1.5kw-2台
特定環境保全

③ 十郎MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

⑧ 米光橋MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑬ 和田中学校MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

④ 平木MP(個人)
0.4kw-1台
特定環境保全

⑨ 和田1MP
1.5kw-2台
特定環境保全

⑭ 和田小学校MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

⑤ 米光1MP
2.2kw-2台
特定環境保全

⑩ 和田2MP
1.5kw-2台
特定環境保全

⑮ 夏切MP
1.5kw-2台
特定環境保全

高瀬三作地区マンホールポンプ位置図



① 三作1MP
0.75kw-2台
特定環境保全

② 三作2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

③ 高瀬1MP
0.75kw-2台
農業集落排水

④ 高瀬2MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑤ 高瀬3MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑥ 高瀬4MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑦ 高瀬5MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑧ 高瀬6MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑨ 高瀬7MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑩ 高瀬8MP
3.7kw-2台
農業集落排水