

令和6年度

周南市水道事業年報

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

－ 統計編 －

周南市上下水道局

目 次

ページ

I 年 表	1	～	8
II 事業の推移			
2-1 給水人口・配水量	9	～	12
2-2 給水人口・普及率	13	～	16
2-3 配水量・有収率	17	～	20
2-4 原水量	21	～	24
2-5 配水量	25	～	32
2-6 配水量分析	33	～	37
2-7 降水量（菅野ダム）	38		
2-8 ダム貯水量（月末貯水量）.....	38	～	39
2-9 ダム節水状況（菅野ダム）.....	40		
2-10 電力使用量	41	～	44
2-11 薬品使用量	45	～	50
III 耐震化状況			
3-1 水道施設	51	～	53
3-2 管路	54	～	65
IV 業務状況			
4-1 収納状況	66	～	70
4-2 口座振替利用状況	71	～	74
4-3 調定水量と料金	75	～	78
4-4 使用水量	79	～	94
4-5 水量認定・減免状況	95	～	96
4-6 窓口受付状況	97	～	98
4-7 量水器異動件数	99	～	104
4-8 修理工事受付状況	105	～	108
4-9 水質検査結果表	109	～	116
4-10 広報活動事業	117		
V 財 務			
5-1 損益計算書	118		
5-2 貸借対照表	119		
5-3 費用構成	120		
5-4 収益的・資本的収支表	121		
5-5 供給単価と給水原価	121		
5-6 企業債未償還残高明細表	121		
5-7 経営分析	122		
VI 機 構			
6-1 機構図	123		
6-2 職員配置状況	123		
6-3 職員構成	124		
6-4 事務分掌	125		

I

年 表

年	月	日	事 項
1935	昭和10	12 5	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」議決
1938	昭和13	3	向道ダム建設着工
		3 24	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」「徳山市上水道使用条例」可決
		10 13	徳山市上水道布設認可
1939	昭和14	5 10	徳山市上水道布設起工（北山浄水場建設開始）
1940	昭和15	10	向道ダム完成
1941	昭和16	7 12	徳山市内配水管布設工事開始
1942	昭和17	9 30	徳山市上水道布設竣工
		10	徳山市水道課設置
		10 3	徳山市上水道通水式挙行
1945	昭和20	5 10	徳山市第一回空襲 市街地東部に損害
		7 26	徳山市第二回空襲 北山浄水場被弾
		10	一の井手浄水場移管
1949	昭和24	7 7	徳山市水道事業第一期拡張事業認可
		8 16	徳山市水道事業第一期拡張事業起工
1951	昭和26	2 28	徳山市水道料金改定
1952	昭和27	3	北山浄水場ポンプ増設
		8 1	「地方公営企業法」公布
1953	昭和28	4 1	徳山市水道料金改定
		8 16	都濃郡富田町古市地区簡易水道事業認可
		10 1	都濃郡富田町と福川町が合併、都濃郡南陽町となる
1954	昭和29	3 31	櫛ヶ浜ポンプ場完成
			徳山市水道事業第一期拡張事業竣工
			徳山市水道事業第二期拡張事業認可
			徳山市水道事業地方公営企業法一部適用
1955	昭和30	3	南陽町古市地区簡易水道給水開始
		7 6	南陽町水道事業第一期拡張事業認可
		11 1	佐波郡和田村が南陽町へ編入
		12 2	徳山市水道事業地方公営企業法全部適用
			徳山市水道局設置
1956	昭和31	12 15	鹿野簡易水道事業創設認可
1957	昭和32	2 22	徳山市水道事業第二期拡張事業起工
		3	徳山市工業用水供給開始
		9 1	鹿野簡易水道事業通水開始
1958	昭和33	3	楠本浄水場完成
		3	落迫配水池完成
		5 23	北山浄水場に急速沈澱池及びろ過池完成
		10 3	徳山市工業用水道条例公布・水道料金改定
		11	徳山市水道創設15周年記念式典挙行
1959	昭和34	6 6	徳山市庁舎別館完成に伴い水道局入館
1960	昭和35	3	南陽町水道事業第一期拡張事業竣工
		3 10	大島線配水管布設工事完了
			櫛ヶ浜ポンプ所増設工事
		4	川上ダム工事着工
		11	南陽町役場新庁舎完成
1961	昭和36	2 8	一の井手高地区・久米院内地区水道工事完了
		4 1	徳山市工業用水道事業に地方公営企業法適用
		4	南陽町水道事業地方公営企業法適用となる
		6 29	加見・富岡簡易水道事業認可
		8 21	加見・富岡簡易水道事業着工
		11 30	徳山市水道事業第二期拡張事業竣工
1962	昭和37	2	川上ダム完成

年	月	日	事 項
		3 31	南陽町水道事業第二期拡張事業認可
		6 1	徳山市水道料金改定
		7 1	加見・富岡簡易水道通水開始
		8 5	大向簡易水道事業認可
		8 15	大向簡易水道事業着工
1963	昭和38	5 1	大向簡易水道通水開始
		7 30	畑簡易水道事業認可
		8 1	畑簡易水道事業着工
		8 1	南陽町水道料金改定
		8 7	新宮町(現速玉町)地下水取水設備完成・給水開始
		9 4	徳山市水道事業第三期拡張事業認可
		9 30	徳山市水道事業第三期拡張事業着工
		12 18	菅野ダム定礎式
1964	昭和39	2 13	南陽町水道事業第二期拡張事業変更認可
		4 1	畑簡易水道通水開始
			徳山市渇水により工業用給水一部給水制限
1966	昭和41	3	菅野ダム完成
		6	大迫田浄水場完成
1967	昭和42	1	南陽町水道課から南陽町水道局となる
		10 7	徳山市水道料金改定(平均改定率42.7%)口径別料金体系へ
		11	櫛ヶ浜ポンプ所廃止
		11	渇水
			大迫田浄水場低地区(6,150m ³ ×1池)高地区(1,000m ³ ×1池)配水池完成
1968	昭和43	4 1	徳山市水道局水道料金調定事務委託開始
		4 1	鹿野町水道料金改定
		4 17	徳山市水道局庁舎市内3番町に移転
		7	南陽町水道料金改定
		9 30	鹿野簡易水道事業第1期拡張事業認可
1969	昭和44		大迫田浄水場パルセーター1池増設
		5 28	富岡西武井地区通水開始
		7	台風9号により大迫田浄水場配水池地すべり
		10 13	夜市簡易水道事業認可・着工
			須万市簡易水道事業認可・着工
			大迫田浄水場急速ろ過池3池増設
		12	南陽町水道事業から徳山市夜市簡易水道へ分水契約
1970	昭和45	4 22	夜市簡易水道通水開始
		9 25	本浦簡易水道事業認可
		28	本浦簡易水道事業着工
		11 1	南陽町が市制施行し新南陽市となる
		11	新南陽市水道料金電算化
		12	徳山市水道創設25周年記念式典挙行
1971	昭和46	6 1	須万市簡易水道・本浦簡易水道通水開始
1972	昭和47	2 9	徳山市水道事業第四期拡張事業認可
		2 9	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業認可
		3	徳山市水道事業第三期拡張事業完了
			川上ダムかさ上げ工事開始
		4	徳山市水道事業第四期拡張事業着工
		7 4	徳山市水道料金改定(平均改定率30.5%)
		7 31	鹿野簡易水道事業第2期拡張事業認可
		9 5	夜市戸田簡易水道事業認可
1973	昭和48	4 1	徳山市水道局隔月集金・検針制へ
		8	河内配水池完成
		8 20	夜市戸田簡易水道事業着工

年	月	日	事 項
		9	裕島～馬島間海底パイプ布設
			渇水
1974	昭和49	3	新南陽市水道事業第二期拡張事業竣工
		10	28 大津島に上水道施設完成・通水式挙行
			大迫田浄水場パルセーター1池増設
		10	新南陽市水道局大口需要者に対して契約水量制導入
		11	1 新南陽市水道料金改定
1975	昭和50	3	17 新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
		4	1 徳山市水道料金改定(平均改定率66.8%) 水道料金調定事務市電算による処理開始
		7	8 大津島全域通水
1976	昭和51	1	14 一の井手浄水場拡張工事着手
		2	異常寒波
			夜市戸田簡易水道通水
		9	3 一の井手浄水場拡張工事完了(緩速ろ過から急速ろ過へ変更)
		11	15 大迫田浄水場管理棟増設
			徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
1977	昭和52	2	新南陽市寒波による水道施設被害
		4	15 徳山市加入金制度設定・水道料金改定(平均改定率45.4%)
		4	島地川ダム起工式
		6	15 須々万簡易水道事業認可
		7	21 須々万簡易水道事業着工
			渇水
		12	6 新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
1978	昭和53	5	22 夜市戸田湯野水道事業認可
		7	25 夜市戸田湯野水道事業着工
		8	22 徳山市水道局渇水対策本部設置(S54.4.4解散)
		9	4 徳山市渇水対策本部設置(S54.3.13解散)
		11	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率48.10%)
1979	昭和54	1	23 ～3/12徳山市渇水による夜間断水
		4	島地川ダム定礎式
		4	25 須々万簡易水道通水開始
		12	新南陽市公共下水道供用開始
1980	昭和55	2	26 徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
		3	12 鹿野簡易水道事業第3・4期拡張事業認可
		3	川上ダムかさ上げ工事完了
		7	新南陽市水道事業から徳山市夜市簡易水道への分水解約
		11	島地川ダム分水協定締結
1981	昭和56	2	新南陽市寒波による水道施設被害
		3	菊川浄水場完成
		4	1 徳山市水道料金改定(平均改定率54.79%)
		4	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率74.80%)
		4	30 徳山市水道局水道料金集金制度廃止
		7	島地川ダム竣工
1982	昭和57	2	27 夜市戸田湯野水道事業竣工
		2	長田団地造成工事着工
		3	11 徳山市水道事業第五期拡張事業認可
		6	29 加見・富岡簡易水道間上浄水場運転中止
		6	30 徳山市水道局渇水対策本部設置(7/17解散)
		10	徳山市水道創設40周年(パンフレット「市民の水道」発行)
1983	昭和58	4	1 加見・富岡簡易水道事業を徳山市水道事業に統合
		10	長田団地給水開始
1984	昭和59	1	23 大迫田浄水場排水処理施設完成

年	月	日	事 項
		1	新南陽市水道局新庁舎(平野二丁目)完成
		2	7～12 徳山市寒波による被害(給水装置等約1,500件)
		3	2 平山隧道配水池完成
		3	20 北山隧道配水池完成
		3	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業竣工
		5	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率12.87%)
		9	17 北山浄水場運転中止
		10	1 菊川浄水場通水式挙行
		12	1 徳山市水道料金改定(平均改定率15.41%)
1985	昭和60	2	1 徳山市水道局水道料金業務電算オンラインシステム導入
		3	徳山市水道事業第四期拡張事業竣工
1986	昭和61	3	31 徳山市工業用水道事業廃止
		7	31 東一の井手配水管布設工事完了(4/17～7/31)
		10	1 徳山市水道局料金課独自コンピューター導入(料金業務)
		10	20 奈切工業団地給水設備工事完了(6/2～10/20)
		12	25 鹿野簡易水道事業第5期拡張事業認可
1987	昭和62	1	1 徳山市水道局総務課独自コンピューター導入(給与)
		9	5 末武川ダム定礎式
		10	新南陽市水道事業が菊川浄水場より受水開始
		10	27 吉原・末武川ダム水利使用許可
		12	10 戸田山・峠地区水道施設拡張工事着工
1988	昭和63	1	30 ひばりヶ丘団地配水管加圧設備工事(12/8～1/30)
		3	25 戸田山・峠地区水道施設拡張工事完了
		4	新南陽市水道局OA機器導入
		10	1 徳山市水道料金改定(平均改定率 9.42%)
		12	1 徳山市3階までの建築物に直圧給水
1989	平成元	3	「新南陽の水道」発刊
		4	1 鹿野町水道料金改定(消費税3%)
		6	楠本浄水場開放(水道週間)
		7	永源山公園プール給水開始
		8	5 曙団地水道施設譲受
		11	佐波川水系水質保全連絡協議会発足
		12	7 久米天神山水道施設譲受
1990	平成2	1	1 新南陽市水道料金改定(消費税)
		1	新南陽市寒波による水道施設被害
		1	新南陽市水道局給水台帳管理システム運用開始
		2	28 徳山市大迫田東部高地区配水池完成
		6	新南陽市上水道工事(配水管)積算システム運用開始
		6	30 徳山市水道局工務課設計書作成用パソコン導入
		10	導水路点検調査(水越～徳山分水間)
1991	平成3	1	4 徳山市水道局工務課光ディスクファイルシステム導入(給水台帳整理)
		2	8 末武川ダム完工式
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		2	25 畑簡易水道的場川に油流入の為運転中止(2/26～3/3)
		3	新南陽市上水道配管平面図(1/2500)大幅修正図完成
		5	新南陽市水道局デマンド計設置(実量値契約方式)
		6	新南陽市水道局修理費積算システム運用開始
		9	27 徳山市台風19号襲来で市内全域停電 給水車出動(9/28～10/2)
		9	新南陽市台風19号での停電事故による水道施設被害
		10	31 吉原、末武系導水施設整備完了
		12	12 徳山市水道局5階以下直結拡大委員会設立
		12	13 鹿野簡易水道事業6期拡張事業認可
1992	平成4	6	新南陽市水道局ゴルフ場農薬に係る水質検査実施

年	月	日	事 項
		9 25	徳山市水道通水50周年(パンフレット「徳山の水道」発行)
		9 30	徳山市水道通水50周年記念式典(水時計設置)
		10	中国山東省より楠本浄水場施設見学(3名)
		11 11	徳山市・下松市相互連絡水道管接続完成式
1993	平成5	2 28	末武系取水開始
		6	新南陽市通水40周年記念行事(島地川ダム見学) 「水のふるさとを訪ねて」一般市民対象
		10 1	徳山市5階までの建築物に直結給水
		10 30	～11/1新南陽市生活物産展参加 (水道まつり「水道なんでも相談」「水道メーター展示」コーナー設置)
		10	楠本浄水場送水ポンプ・エンジンポンプ改良工事(完成平成6年2月)
		12	新水質基準に関する省令が改正・施行
1994	平成6	1 20	大向簡易水道石の原地区通水式挙行
		4 1	徳山市水道料金改定(平均改定率14.8%)
			渇水
		10 1	周南都市水道水質検査センター協議会設置
		11 25	徳山市水道局節水推進本部設置(H7.5.15解散)
		11	新南陽市水道局異常渇水節水対策本部設置
1995	平成7	1 17	徳山市水道局阪神大震災における応援給水と水道施設復旧支援(2/8～3/2)
		2 20	須々万長穂簡易水道事業認可
		4 11	周南都市水道水質検査センター協議会開所式(大迫田浄水場内)
		7	新南陽市水道局財務会計システム運用開始
1996	平成8	2	楠本浄水場直送配水設備工事
		2	新南陽市水道局不断水インサート弁設置(φ500電動式バタフライ弁)
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		8 7	須々万長穂簡易水道拡張事業着工
1997	平成9	3 25	新南陽市水道事業第四次拡張事業変更認可
		4 1	徳山市水道局検針業務全面委託
		4 1	新南陽市水道料金改定(平均改定率13.87%)
		4 1	鹿野町水道料金改定(消費税5%)
		5 1	新南陽市水道料金改定(消費税5%)
		6 2	給島・馬島海底水道管敷設工事着工
1998	平成10	3 1	徳山市水道局検針業務ハンディターミナル導入
		4 30	給島・馬島海底水道管敷設工事完了
		4	新南陽市水道局周南都市水道水質検査センター協議会加入
		6	新南陽市水道局新電算システム開始
		6 1	徳山市水道料金改定(平均改定率13.14%)
		7 1	鹿野町水道料金改定(水道使用条例の全部改正)
		7	楠本浄水場施設改良工事開始
		11 17	夜市戸田湯野水道(第2期)拡張事業着工
		11	徳山西分水工事着手
		12 28	鹿野渋川地区簡易水道事業創設認可
1999	平成11	1 28	鹿野簡易水道事業7期拡張事業認可
		1	新南陽市水道局送配水管パイプライニング工事着手
		3 15	長穂浄水場完成、須々万長穂簡易水道拡張事業完了
		3 26	長穂地区給水開始
		4 1	徳山市上下水道料金徴収一元化の実施
		4	徳山西分水開始
		4	新南陽市上下水道合併徴収開始
		5	長田団地第二期給水施設工事着手
		9 24	台風18号襲来、主に大津島地区配水管(3ヶ所)の損壊
		10 6	夜市戸田湯野水道事業計画、的場浄水場運転休止と新南陽市からの受水開始
		12 31	徳山市水道局コンピューター西暦2000年問題危機管理対応実施(4月1日まで)

年		月	日	事 項
2000	平成12	4	1	鹿野渋川地区簡易水道事業通水開始
		12	25	楠本浄水場施設改良事業 完成(平成9年度～平成12年度継続事業)
2001	平成13	1		楠本浄水場 竣工式
		1		新南陽市寒波による水道施設被害
		3	24	徳山市、芸予地震(震度5弱)で被害(震源地:安芸灘)
		3	31	新南陽市水道局庁舎を楠本浄水場へ移転統合
2002	平成14	3		赤迫配水池(PC 970m ³ 1池) 竣工
		10	3～6	徳山市水道通水60周年記念式典(水源探訪バスツアー、水道教室の実施他)
2003	平成15	1	15	徳山市水道局節水対策本部設置(3/5解散)
		4	21	周南市誕生(旧徳山市・旧新南陽市・旧鹿野町・旧熊毛町の2市2町が合併)
		4	21	市町村合併により徳山市水道局と新南陽市水道局が周南市水道局へ
2004	平成16	4	1	新水質基準(50項目)施行
		8	2	第1回経営審議会
		9	7	台風18号による停電のため水道対策部設置(高層住宅等9ヶ所給水)
		10	5	第2回経営審議会
2005	平成17	1	26	第3回経営審議会
		4	1	大迫田・一の井手浄水場統合工事により一の井手浄水場無人化
		4	1	米光簡易水道を法適用化し、事業が市長部局から水道局へ移管
		7	6	第4回経営審議会
		9	14	第5回経営審議会
		11	30	第6回経営審議会
2006	平成18	2	17	第7回経営審議会
		4	1	菊川・楠本浄水場統合工事により楠本浄水場無人化
		11	6	厚生労働省立入検査(徳山水道事業)
		12	25	局内グループウェア導入
2007	平成19	3	1	水道料金コンビニ収納開始
		3	1	鹿野地区水道料金改定(2ヶ月水道料金に改正)
		3	29	秋月団地・鼓海地区給水区域拡張認可届出
			30	第五期拡張事業(譲受)認可届出
		4	1	新南陽水道事業及び夜市戸田湯野水道事業の全てを徳山水道事業が譲り受けた後、周南市水道事業として事業を開始
		6	13	畑配水池築造(ステンレスパネル式 43.75m ³)
		8		簡易水道事業統合計画書を厚生労働大臣に提出
		9	19	新南陽庁舎(楠本浄水場内)を水質検査施設へ改修
		10	1	周南都市水道水質検査センター協議会が楠本浄水場内へ事務所を移転
		12	20	水道局節水推進本部の設置
2008	平成20	3	5	大迫田浄水場管理棟改修
		3	12	大向浄水場運転休止(大向簡水は鹿野簡水からの受水のみとなる)
		6	23	市民意識調査アンケート実施 (大迫田浄水場配水区域2,000件発送、回答1,038件回答、回収率51.9%)
		11	17	十軒屋浄水場運転中止(夜市戸田湯野地域は全域を楠本浄水場から配水する)
2009	平成21	4	1	新南陽地域の検針・収納サイクルを隔月制へ変更
		4	1	包括業務委託開始 (徴収事務の一部を包括業務委託)
		6	30	大迫田浄水場非常用高圧発電機設置
		10	1	市民意識調査アンケート実施 (上水道給水区域内3,000件発送、回答1,338件、回収率44.6%)
2010	平成22	2	5	老朽管更新国庫補助事業採択 (21年度から27年度 補助率1/4)
		3	31	北山配水池(PC 6,500m ³ ×2池) 竣工
		8	25	水道GLP認定取得(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		9	1	自主防災訓練の実施(緊急参集・応急給水・非常用浄水機の運転) 参加職員数58名
		11	8	津木地区給水区域拡張認可届出
2011	平成23	1		寒波による被害

年	月	日	事 項
		1 21	水道局節水推進本部の設置(5/11解散)
		3 14	大迫田浄水場粉末活性炭処理施設の完成
		4 1	水道事業と下水道事業の組織統合 周南市上下水道局へ
		4 1	未普及地域の解消 津木地区 25戸 76人
		6 1	周南市地域水道ビジョンの策定
2012	平成24	3 30	本浦簡易水道事業の水道事業への統合(届出)
		6 1	徳山・新南陽地域水道料金の統一 平均改定率(徳山△9.08% 新南陽3.84%)
2013	平成25	3 23	本浦地区上水道統合工事竣工式
		4 1	マッピングシステム運用開始
2014	平成26	4 1	周南市水道料金改定(消費税8%)
		4 1	鹿野地区水道料金改定(消費税8%)
		8 25	水道GLP認定更新(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		10 1	菊川浄水場運転管理等業務委託開始
2015	平成27	3 31	水安全計画策定
		4 1	周南市上下水道局料金センター開設
		10 1	市民意識調査アンケート実施 (鹿野・熊毛地区除く周南市内 3,000件発送、回答1,569件、回収率52.3%)
2016	平成28	1	寒波による被害
2017	平成29	1 27	厚生労働省立入検査(周南市水道事業)
		3 28	周南市水道事業経営変更認可(第6次拡張)
		3 31	熊毛地区水道事業を創設(事業が市長部局から上下水道局へ移管)
		3 31	熊毛地区水道事業の浄水処理を光市(林浄水場)に第三者委託
		4 1	熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合
		4 1	大向浄水場の廃止
		10 1	菊川・大迫田浄水場等運転管理業務委託開始
2018	平成30	1	寒波による中山間地域(須金・須々万・長穂・鹿野地区)の被害
		2 15	一の井手浄水場浄水処理中止(北山加圧ポンプ所の運用開始により一の井手系給水区域は菊川浄水場からの給水となる)
		7	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 2件
		7 23	上下水道局庁舎移転(周南市役所本庁舎3階)
		8 25	水道GLP認定更新(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		9	大迫田浄水場施設耐震化事業着手(2018年度～2022年度)
2019	平成31	3 15	周南市水道事業ビジョン(経営戦略)の策定(計画期間:2019年度～2028年度)
		4 1	熊毛・鹿野地区の水道料金経過措置期間(2箇年)の満了 市内全域の水道料金が統一となる
	令和元	7	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 2件
		9 1	上下水道料金のモバイル決済の開始
		10 1	周南市水道料金改定(消費税10%)
2020	令和2	8	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 1件
		11	市民意識調査アンケート実施 (給水区域内 3,000件発送、回答1,431件、回収率47.8%)
2021	令和3	1	寒波による被害(市内全域)
		2 1	日本精蠟(株)徳山工場と徳山市水道使用並びに給水契約書を解約し、新たに水道施設使用契約書と覚書を締結
		8	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 1件
		10 1	メーターボックスに関する仕様書を改定
2022	令和4	3	水道施設台帳の整備

II

事業の推移

2-1 給水人口・配水量

ア. 給水人口

2－1 給水人口・配水量			※1	※2		
ア. 給水人口						
区分・事業別\年度			平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
行政区域内世帯数			67,837	67,956	68,021	68,088
行政区域内人口 A			147,010	145,839	144,472	143,113
給水 区域 内 人 口 B	水道 事業	周南市水道事業	117,513	116,880	139,899	138,653
		熊毛地区水道事業	—	15,074	周南市水道 事業に統合	
	簡易 水道 事業	大向	290	281		
		須万市	241	231		
		須々万長穂	5,200	5,097		
		米光	586	580		
		鹿野	—	—		
		鹿野渋川	—	—		
	合計		123,830	138,143	139,899	138,653
給水 人 口 C	水道 事業	周南市水道事業	115,093	114,567	130,789	129,857
		熊毛地区水道事業	—	9,406	周南市水道 事業に統合	
	簡易 水道 事業	大向	221	215		
		須万市	204	196		
		須々万長穂	3,921	3,845		
		米光	535	532		
		鹿野	—	—		
		鹿野渋川	—	—		
	合計		119,974	128,761	130,789	129,857
給水 区域 内 普 及 率 (%) C/B	水道 事業	周南市水道事業	97.9	98.0	93.5	93.7
		熊毛地区水道事業	—	62	周南市水道 事業に統合	
	簡易 水道 事業	大向	76.2	76.5		
		須万市	84.6	84.8		
		須々万長穂	75.4	75.4		
		米光	91.3	91.7		
		鹿野	—	—		
		鹿野渋川	—	—		
	合計		96.9	93.2	93.5	93.7
給水 戸 数	水道 事業	周南市水道事業	58,489	58,574	66,277	66,183
		熊毛地区水道事業	—	3,682	周南市水道 事業に統合	
	簡易 水道 事業	大向	131	129		
		須万市	148	142		
		須々万長穂	1,551	1,557		
		米光	184	186		
		鹿野	—	—		
		鹿野渋川	—	—		
	合計		60,503	64,270	66,277	66,183
行政区域内普及率 (%) C/A			81.6	88.3	90.5	90.7

※1 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。

※2 平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
68,153	68,206	67,979	67,959	67,625	67,708
141,809	140,392	138,718	137,248	135,315	133,917
137,518	136,275	134,725	133,423	131,644	130,437
周南市水道事業に統合					
137,518	136,275	134,725	133,423	131,644	130,437
129,206	128,315	127,301	126,365	125,060	124,228
周南市水道事業に統合					
129,206	128,315	127,301	126,365	125,060	124,228
94.0	94.2	94.5	94.7	95.0	95.2
周南市水道事業に統合					
94.0	94.2	94.5	94.7	95.0	95.2
66,645	66,929	66,973	66,952	66,716	67,155
周南市水道事業に統合					
66,645	66,929	66,973	66,952	66,716	67,155
91.1	91.4	91.8	92.1	92.4	92.8

				※1		※2					
イ. 配水量											
区分・事業別\年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
年間配水量 (m³) D	水道事業	周南市水道事業	15,488,475		15,368,115		17,326,361		17,441,127		
		熊毛地区水道事業	—		2,399		周南市水道事業に統合				
	簡易水道事業	大向	26,867		26,207						
		須万市	28,205		26,522						
		須々万長穂	432,925		432,594						
		米光	60,205		62,130						
		鹿野	—		—						
		鹿野渋川	—		—						
	合計		16,036,677		15,917,967		17,326,361		17,441,127		
年間有収水量 (m³) E	水道事業	周南市水道事業	13,992,973		14,092,546		15,726,050		15,551,104		
		熊毛地区水道事業	—		—		周南市水道事業に統合				
	簡易水道事業	大向	19,592		19,024						
		須万市	18,498		17,972						
		須々万長穂	336,796		331,491						
		米光	53,162		54,082						
		鹿野	—		—						
		鹿野渋川	—		—						
	合計		14,421,021		14,515,115		15,726,050		15,551,104		
有収率 (%) E/D	水道事業	周南市水道事業	90.3		91.7		90.8		89.2		
		熊毛地区水道事業	—		—		周南市水道事業に統合				
	簡易水道事業	大向	72.9		72.6						
		須万市	65.6		67.8						
		須々万長穂	77.8		76.6						
		米光	88.3		87.0						
		鹿野	—		—						
		鹿野渋川	—		—						
	合計		89.9		91.2		90.8		89.2		
一日最大配水量 (m³)	水道事業	周南市水道事業	(1/25)	55,110	(7/7)	46,700	(2/8)	55,344	(7/24)	52,781	
		熊毛地区水道事業	—	—	(3/31)	2,399	周南市水道事業に統合				
	簡易水道事業	大向	(1/27)	128	(8/14)	105					
		須万市	(1/26・27)	165	(6/10, 7/22)	118					
		須々万長穂	(8/11)	1,514	(6/10)	1,416					
		米光	(3/10)	242	(7/1)	272					
		鹿野	—	—	—	—					
		鹿野渋川	—	—	—	—					


※1 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。

※2 平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799
周南市水道事業に統合					
17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799
15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178
周南市水道事業に統合					
15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178
87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3
周南市水道事業に統合					
87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3
(8/1) 51,723	(1/10) 68,393	(12/27) 54,301	(1/26) 60,800	(1/24) 51,804	(2/9) 54,932
周南市水道事業に統合					

2-2 給水人口・普及率


ア. 周南市全体

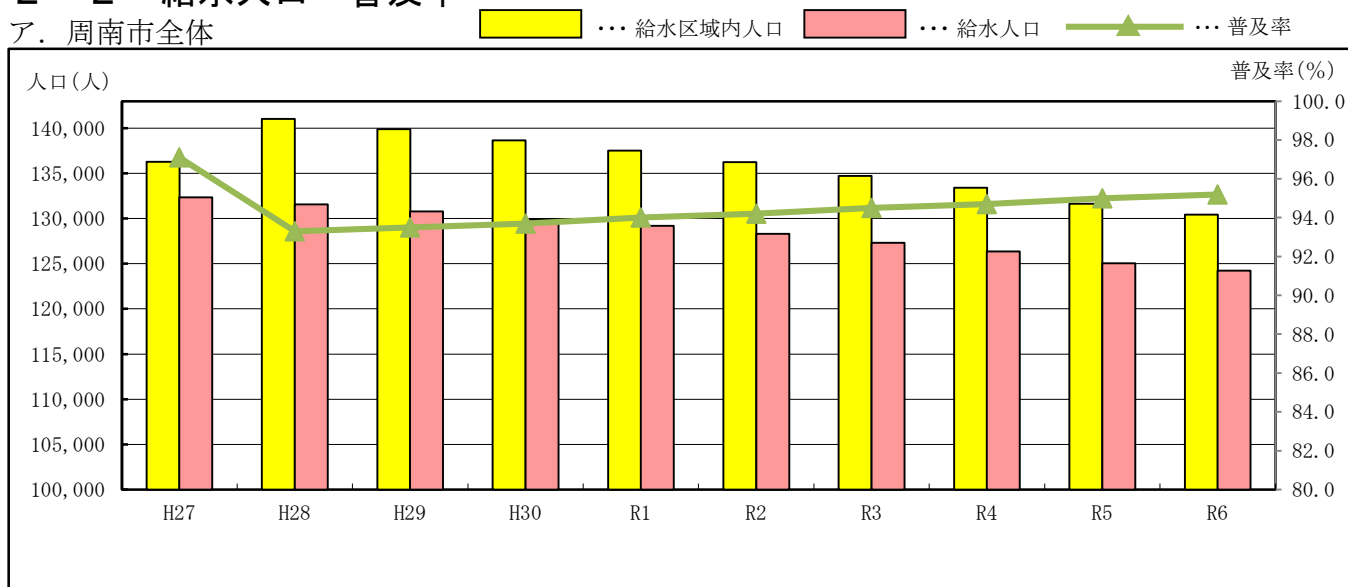

※ 平成28年度以前の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。


イ. 水道事業（周南市水道事業）

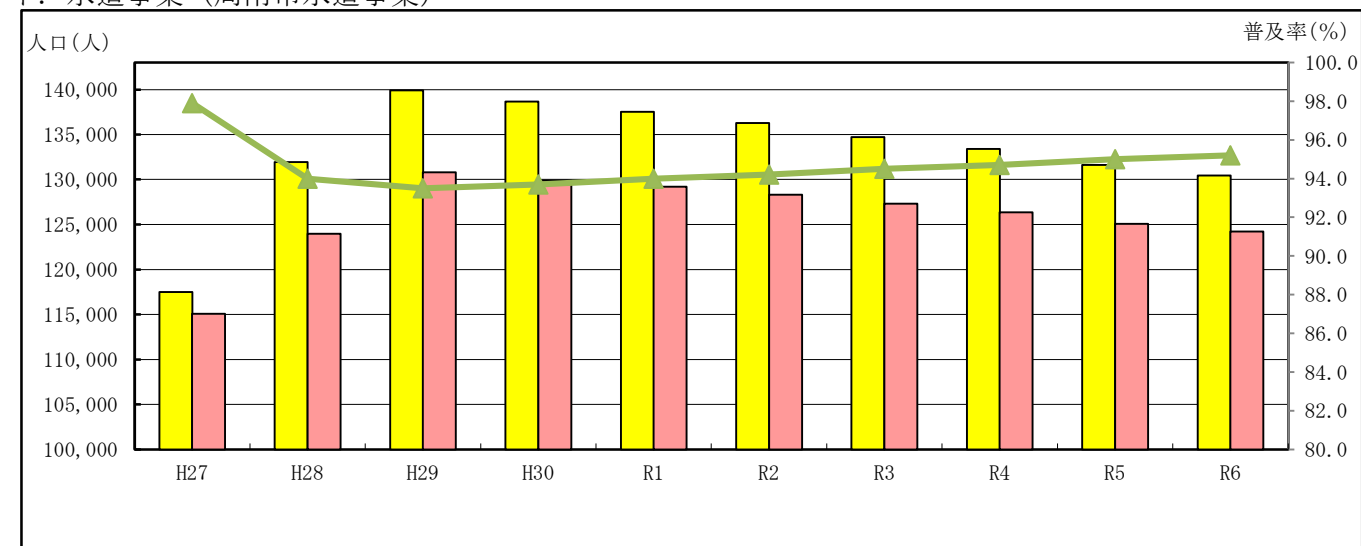

※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計。

※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。

ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

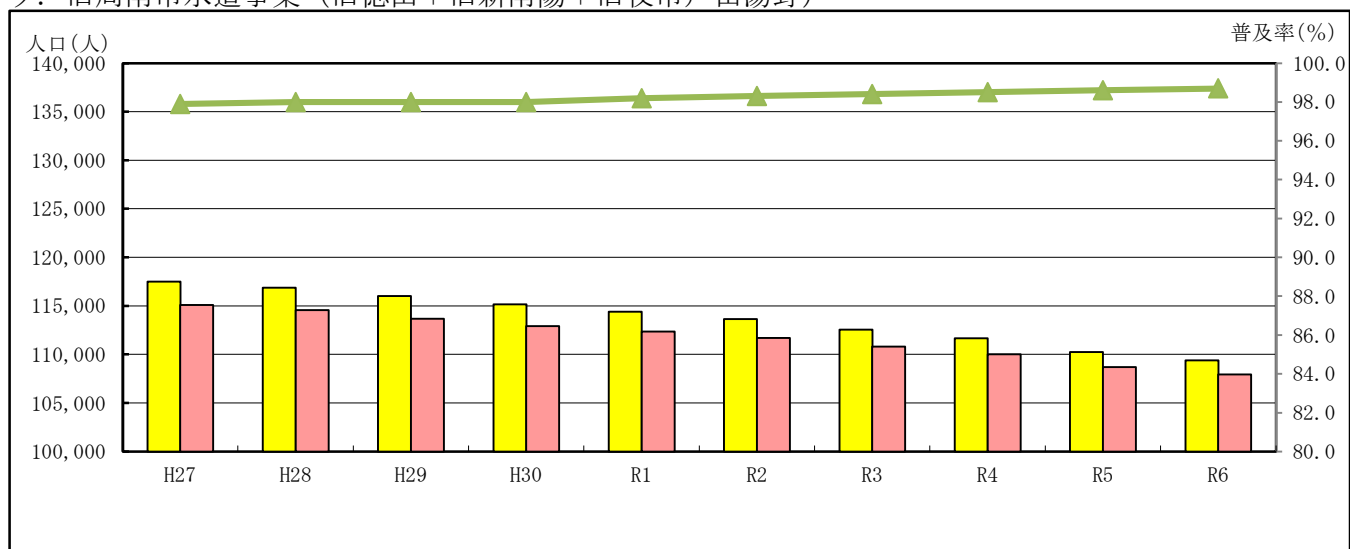

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		117,513	116,880	116,028	115,159	114,400	113,654	112,578	111,665	110,252	109,405
給水人口 B		115,093	114,567	113,685	112,904	112,357	111,706	110,823	110,006	108,700	107,956
普及率 (%) B/A		97.9	98.0	98.0	98.0	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7
給水戸数		58,489	58,574	58,617	58,867	59,299	59,559	59,579	59,556	59,345	59,815

エ. 旧熊毛地区水道事業（平成29年3月31日創設）




区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		9,477	15,074	14,891	14,696	14,470	14,191	13,980	13,835	13,612	13,437
給水人口 B		9,477	9,406	9,664	9,675	9,623	9,541	9,566	9,632	9,707	9,716
普及率 (%) B/A		100.0	62.4	64.9	65.8	66.5	67.2	68.4	69.6	71.3	72.3
給水戸数		3,829	3,682	3,904	3,954	3,994	4,035	4,070	4,092	4,095	4,101

- ※ 平成27年度は、市長部局所管の熊毛地区13簡易水道事業の合計値。（参考）
- ※ 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設。
- ※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。


才. 旧大向簡易水道事業

人口(人) 普及率(%)

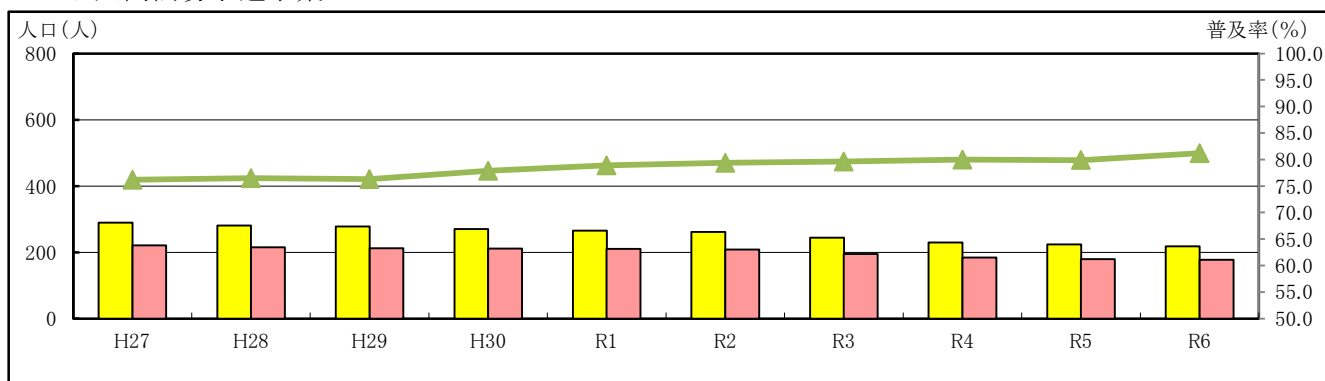


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		290	281	278	271	266	262	245	230	224	218
給水人口 B		221	215	212	211	210	208	195	184	179	177
普及率 (%) B/A		76.2	76.5	76.3	77.9	78.9	79.4	79.6	80.0	79.9	81.2
給水戸数		131	129	127	127	125	125	124	120	118	115

力. 旧須万市簡易水道事業

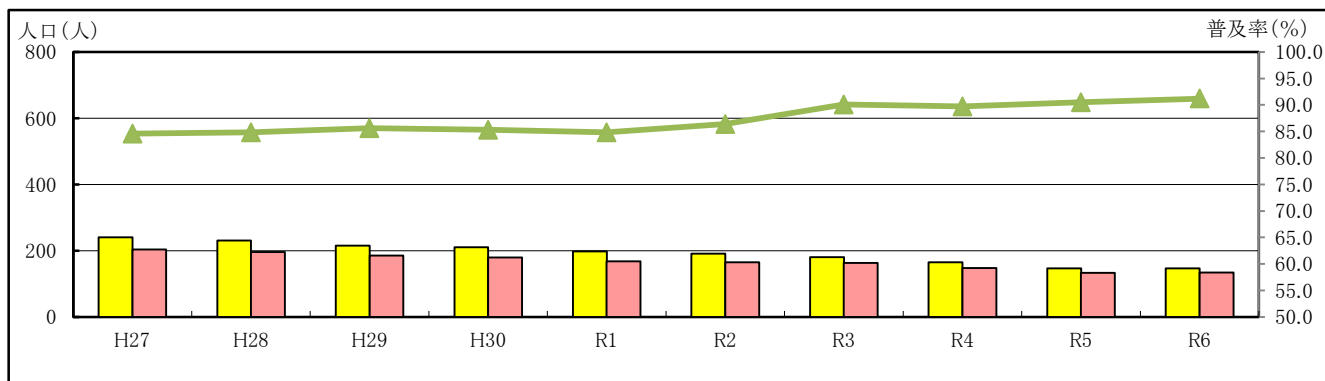


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		241	231	216	211	198	191	181	165	147	147
給水人口 B		204	196	185	180	168	165	163	148	133	134
普及率 (%) B/A		84.6	84.8	85.6	85.3	84.8	86.4	90.1	89.7	90.5	91.2
給水戸数		148	142	144	142	137	133	135	131	123	120

キ. 旧須々万長穂簡易水道事業

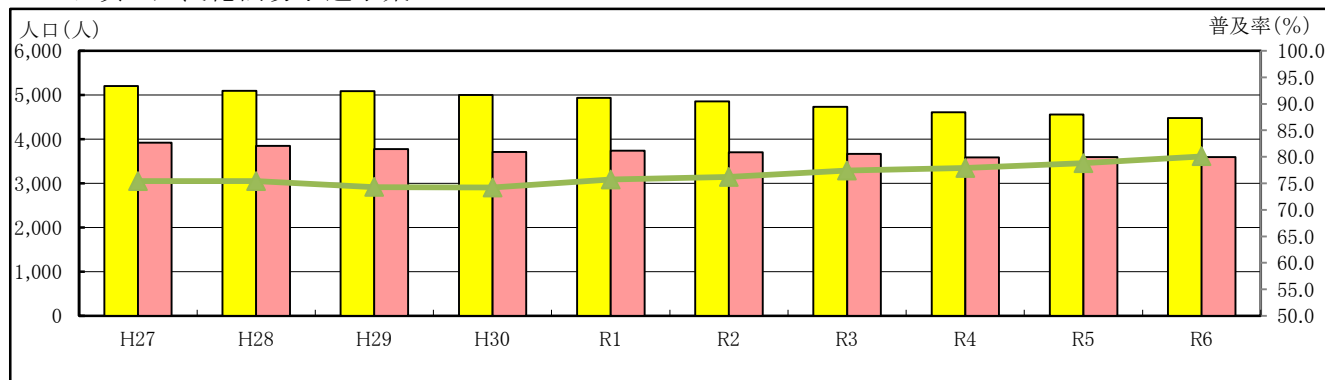


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		5,200	5,097	5,085	5,000	4,938	4,856	4,734	4,607	4,556	4,480
給水人口 B		3,921	3,845	3,777	3,712	3,737	3,700	3,663	3,587	3,592	3,590
普及率 (%) B/A		75.4	75.4	74.3	74.2	75.7	76.2	77.4	77.9	78.8	80.1
給水戸数		1,551	1,557	1,573	1,576	1,575	1,582	1,589	1,588	1,589	1,585

ク. 旧米光簡易水道事業

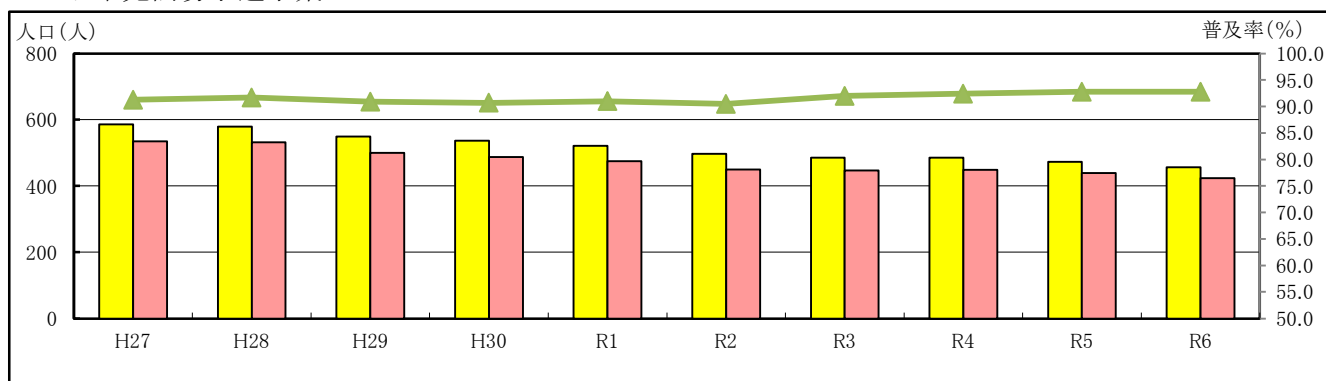

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		586	580	550	537	522	497	486	486	473	457
給水人口 B		535	532	500	487	475	450	447	449	439	424
普及率 (%) B/A		91.3	91.7	90.9	90.7	91.0	90.5	92.0	92.4	92.8	92.8
給水戸数		184	186	187	188	186	188	186	186	188	187


ケ. 旧鹿野簡易水道事業

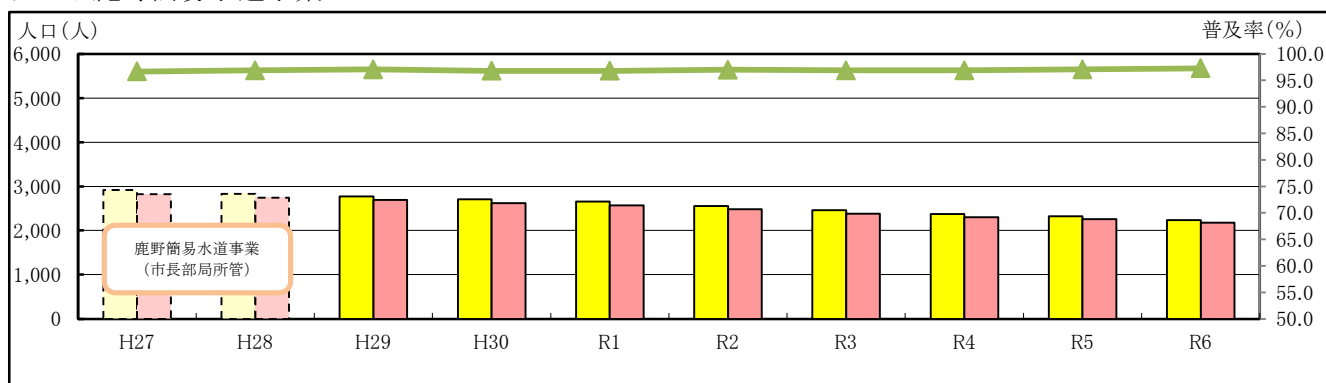

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		2,918	2,829	2,776	2,709	2,655	2,558	2,459	2,377	2,324	2,239
給水人口 B		2,823	2,742	2,695	2,622	2,571	2,481	2,384	2,303	2,256	2,179
普及率 (%) B/A		96.7	96.9	97.1	96.8	96.8	97.0	96.9	96.9	97.1	97.3
給水戸数		—	—	1,674	1,289	1,288	1,265	1,248	1,238	1,219	1,192

※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。（参考）

コ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

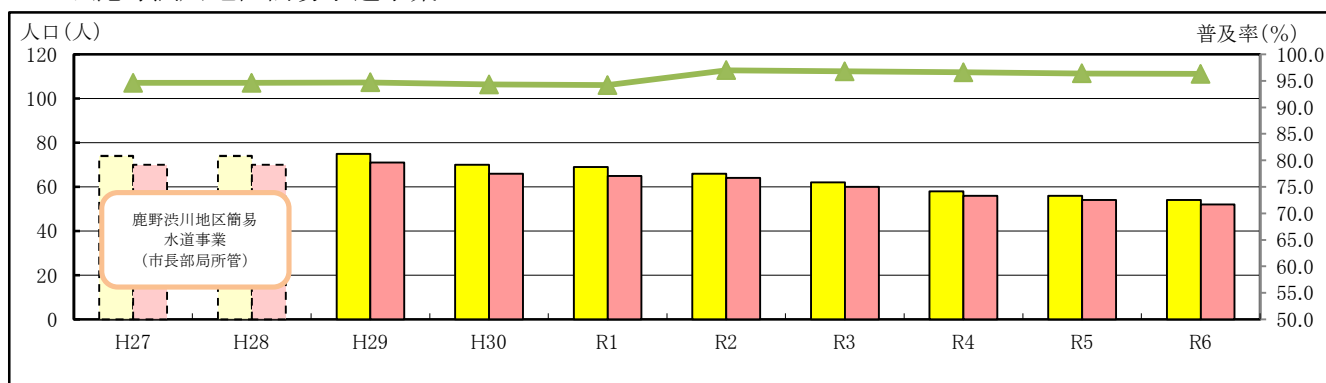


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
給水区域内人口 A		74	74	75	70	69	66	62	58	56	54
給水人口 B		70	70	71	66	65	64	60	56	54	52
普及率 (%) B/A		94.6	94.6	94.7	94.3	94.2	97.0	96.8	96.6	96.4	96.3
給水戸数		—	—	51	40	41	42	42	41	39	40

※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。（参考）

2-3 配水量・有収率

ア. 周南市全体

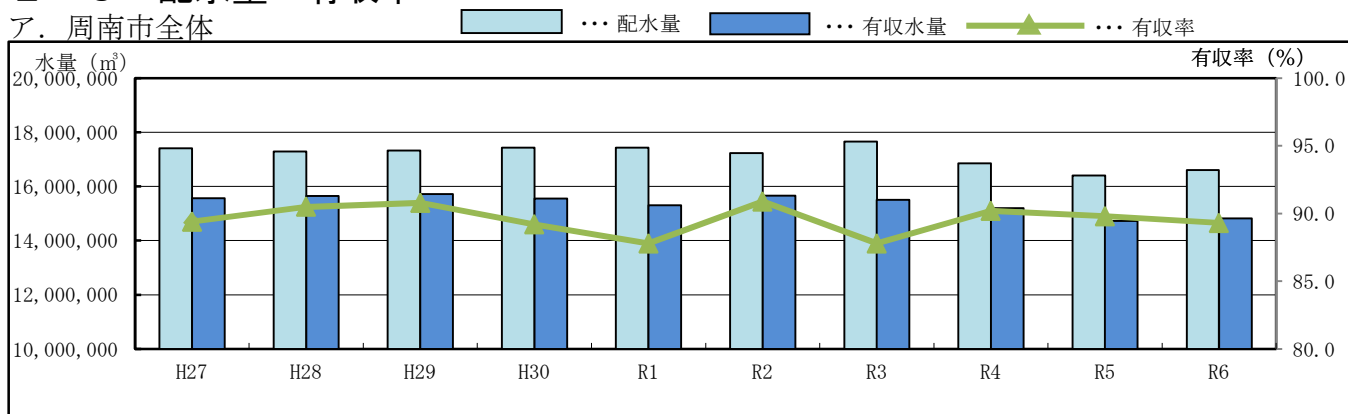


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)		17,416,643	17,298,351	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799
有収水量 B (m³)		15,569,761	15,656,930	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178
一日最大配水量 (m³)		62,555	53,500	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800	51,804	54,932
一日平均配水量 (m³)		47,586	47,394	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164	44,832	45,482
一人一日最大配水量 (ℓ)		473	407	423	406	400	533	427	481	414	442
一人一日平均配水量 (ℓ)		360	360	363	368	369	368	380	365	358	366
有収率 (%) B/A		89.4	90.5	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3

※ 平成28年度以前の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。

イ. 水道事業（周南市水道事業）

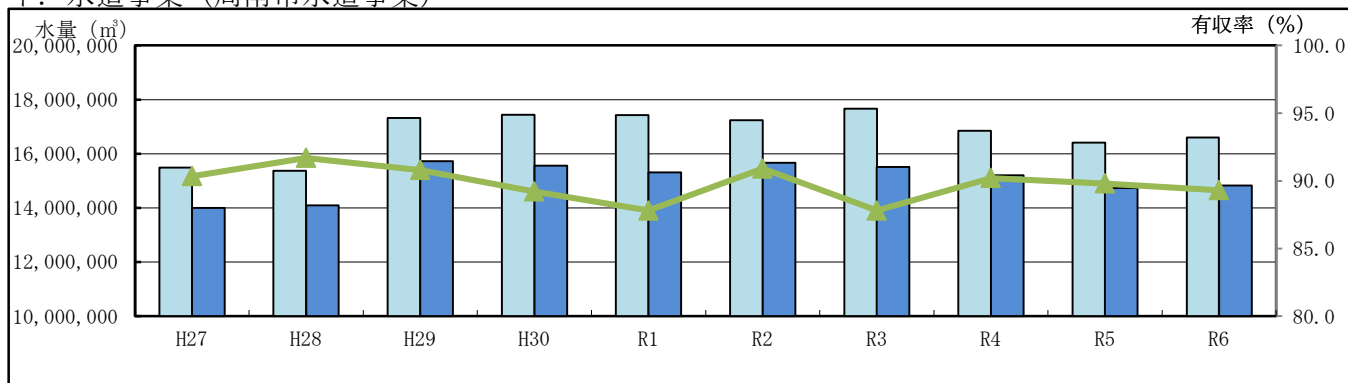


区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)		15,488,475	15,370,514	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799
有収水量 B (m³)		13,992,973	14,092,546	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178
一日最大配水量 (m³)		55,110	46,700	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800	51,804	54,932
一日平均配水量 (m³)		42,318	44,503	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164	44,832	45,482
一人一日最大配水量 (ℓ)		479	408	423	406	400	533	427	481	414	442
一人一日平均配水量 (ℓ)		368	—	363	368	369	368	380	365	358	366
有収率 (%) B/A		90.3	91.7	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3

※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計値。


※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。

ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

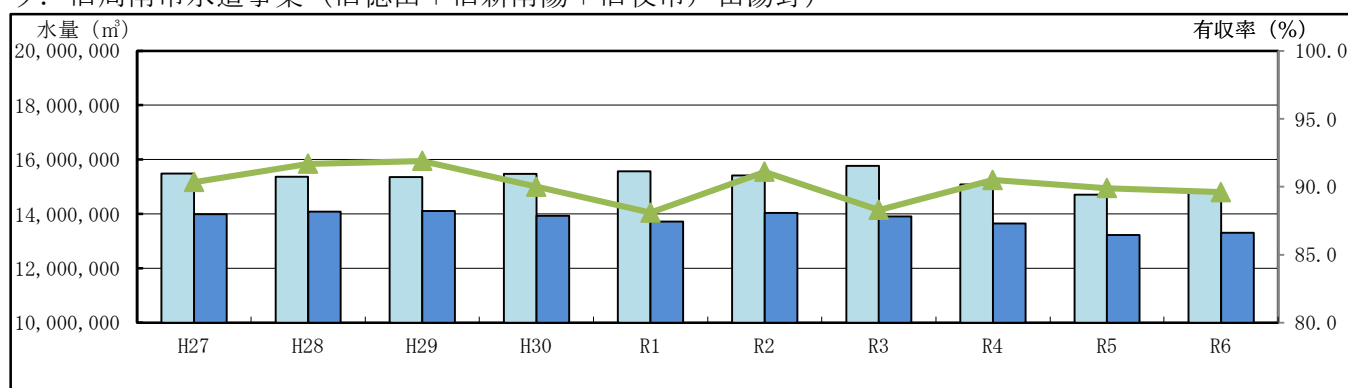

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)		15,488,475	15,368,115	15,359,407	15,478,105	15,569,357	15,411,649	15,764,973	15,091,001	14,710,111	14,856,720
有収水量 B (m³)		13,992,973	14,092,546	14,113,867	13,936,882	13,720,470	14,042,950	13,915,687	13,651,640	13,225,233	13,315,817
一日最大配水量 (m³)		55,110	46,700	48,930	47,275	46,460	61,300	48,690	54,501	46,850	48,912
一日平均配水量 (m³)		42,318	42,104	42,080	42,406	42,539	42,224	43,192	41,345	40,192	40,703
一人一日最大配水量 (ℓ)		479	408	430	419	414	549	439	495	431	453
一人一日平均配水量 (ℓ)		368	368	370	376	379	378	390	376	370	377
有収率 (%) B/A		90.3	91.7	91.9	90.0	88.1	91.1	88.3	90.5	89.9	89.6

エ. 旧熊毛地区水道事業（平成29年3月31日創設）

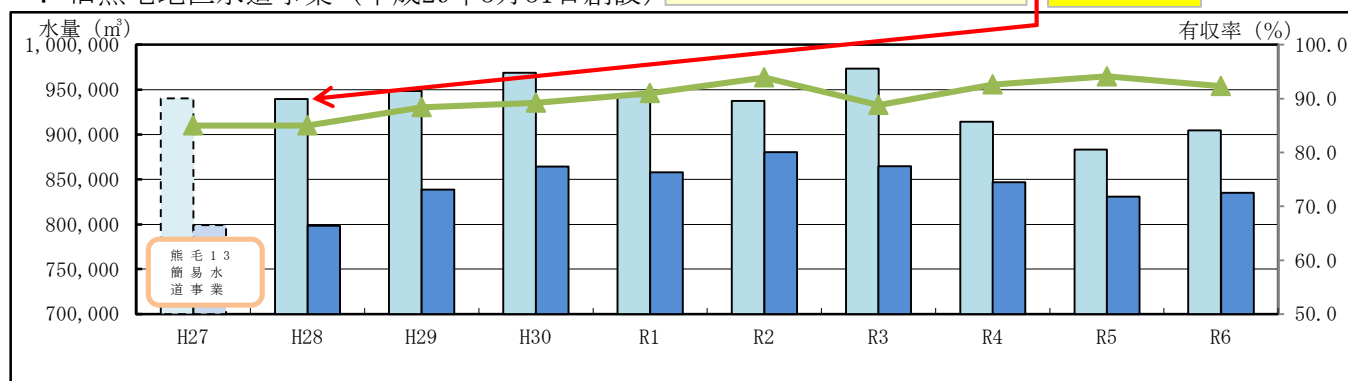

区分	年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)		940,120	939,253	948,594	968,860	942,638	937,303	973,382	914,267	883,276	904,480
有収水量 B (m³)		799,102	798,365	838,416	864,330	857,900	880,419	864,496	846,793	830,739	835,127
一日最大配水量 (m³)		3,425	—	3,045	3,245	2,989	3,382	3,204	2,989	3,723	2,903
一日平均配水量 (m³)		2,569	2,573	2,599	2,654	2,576	2,568	2,667	2,505	2,413	2,478
一人一日最大配水量 (ℓ)		361	—	315	335	311	354	335	310	384	299
一人一日平均配水量 (ℓ)		271	274	269	274	268	269	279	260	249	255
有収率 (%) B/A		85.0	85.0	88.4	89.2	91.0	93.9	88.8	92.6	94.1	92.3

※ 平成28年度(平成29年3月31日)に熊毛地区水道事業(市長部局所管の熊毛13簡水を統合)を創設し上下水道局の所管となる。

※ 平成28年度の熊毛地区の検針月はH28.3～H29.2であるため、平成29年3月31日に創設された熊毛地区水道事業の有収水量は平成29年度の周南市水道事業の有収水量となる。よって上表掲載の平成27年度から平成28年度までの有収水量は全て熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)の数値である。

※ 上表掲載の配水量のうち上下水道局所管となった熊毛地区水道事業としての配水量は平成29年3月31日の2,399m³のみ。その他平成27年4月1日から平成29年3月30日までの配水量は熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)としての配水量。

※ 熊毛13簡易水道は平成28年7月から平成29年3月にかけて林浄水場からの送水に段階的に切替。林浄水場からの送水切替後は樋口配水池流量計で熊毛地区の配水量の把握は可能となるが、切替以前の各簡易水道には配水流量計が設置されておらず正確に配水量を把握できないため、有収水量(調定水量)を任意で設定した有収率85.0%で割戻して、配水量を算出。


【従前からの市長部局での算出方法を適用】

※ 平成27年度の数値は熊毛13簡易水道事業の合計値。(参考)

※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。


才. 旧須万市簡易水道事業

配水量 有収水量 有収率

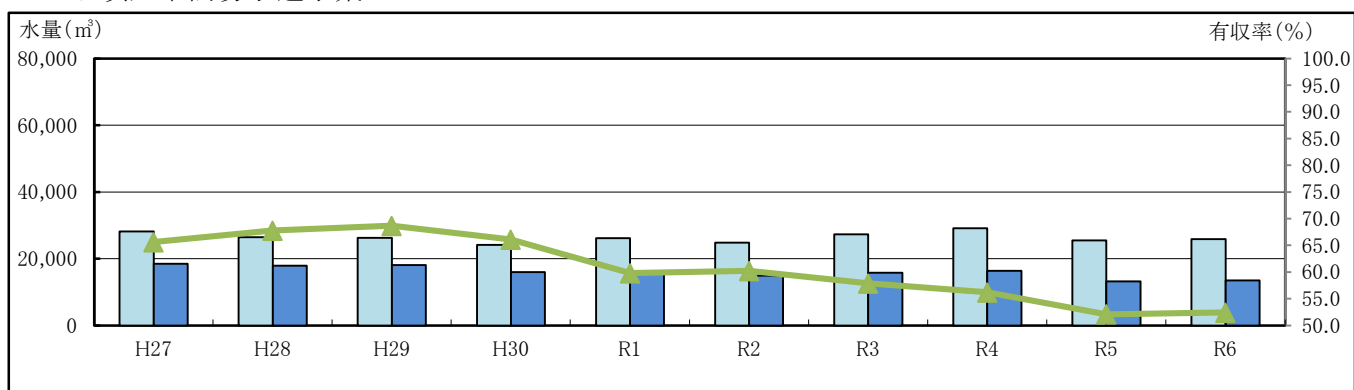


年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)	28,205	26,522	26,332	24,172	26,231	24,879	27,358	29,158	25,480	25,914
有収水量 B (m³)	18,498	17,972	18,091	15,988	15,675	14,968	15,849	16,378	13,267	13,568
有収率 (%) B/A	65.6	67.8	68.7	66.1	59.8	60.2	57.9	56.2	52.1	52.4
一日最大配水量 (m³)	165	118	177	112	128	196	117	137	89	198

力. 旧須々万長穂簡易水道事業

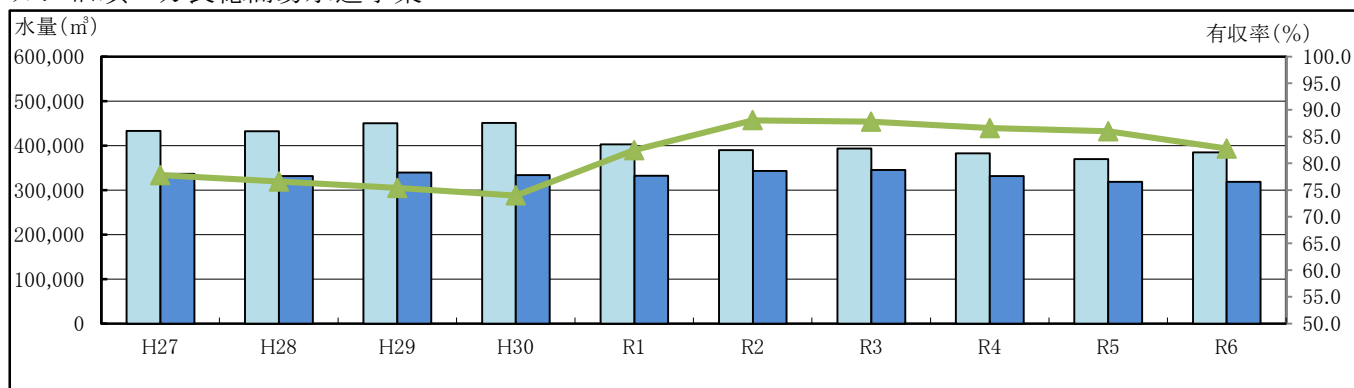


年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)	432,925	432,594	450,253	451,453	403,082	390,029	393,754	382,805	370,213	384,908
有収水量 B (m³)	336,796	331,491	339,515	334,151	332,717	343,505	345,547	331,683	318,524	318,575
有収率 (%) B/A	77.8	76.6	75.4	74.0	82.5	88.1	87.8	86.6	86.0	82.8
一日最大配水量 (m³)	1,514	1,416	1,707	1,443	1,469	1,852	1,303	1,484	1,153	1,572

キ. 旧米光簡易水道事業

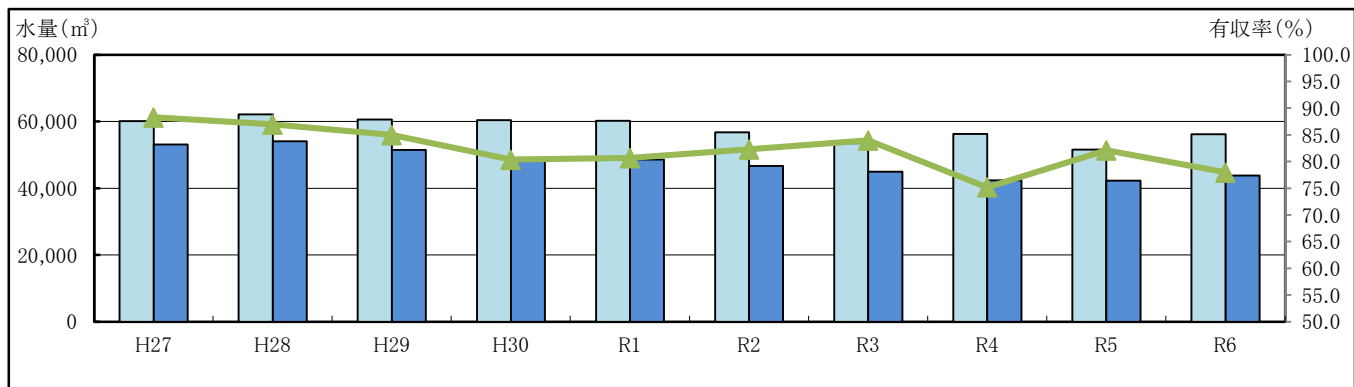

年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)	60,205	62,130	60,680	60,492	60,287	56,807	53,557	56,339	51,611	56,248
有収水量 B (m³)	53,162	54,082	51,550	48,634	48,678	46,734	44,988	42,380	42,349	43,885
有収率 (%) B/A	88.3	87.0	85.0	80.4	80.7	82.3	84.0	75.2	82.1	78.0
一日最大配水量 (m³)	242	272	205	255	238	284	209	218	190	229


ク. 旧鹿野簡易水道事業

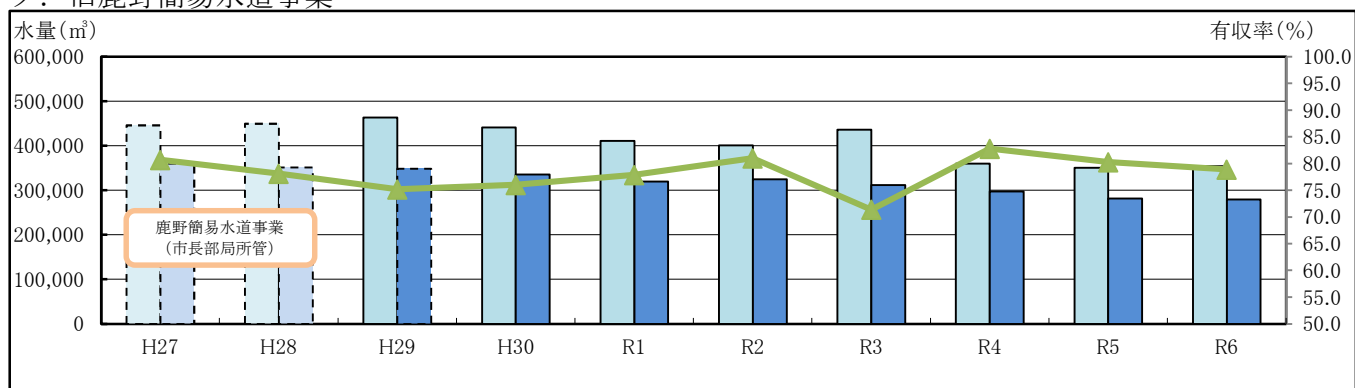

区分 \ 年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
大 向	26,867	26,207	27,170	27,011	29,941	26,877	35,807	28,409	24,122	—
配水量 A (m³)	445,975	449,673	463,540	441,187	411,044	401,320	436,650	359,918	350,436	354,399
大 向	19,592	19,024	20,138	18,402	17,625	18,102	16,965	16,754	15,891	16,828
有収水量 B (m³)	359,899	351,325	348,599	335,269	320,162	324,874	311,846	297,865	281,569	279,545
大 向	72.9	72.6	74.1	68.1	58.9	67.4	47.4	59.0	65.9	—
有収率 (%) B/A	80.7	78.1	75.2	76.0	77.9	81.0	71.4	82.8	80.3	78.9
大 向	128	105	139	—	—	—	—	—	—	—
一日最大配水量 (m³)	1,945	1,485	1,986	1,680	1,346	2,203	1,545	1,546	1,148	1,636

- ※ 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。
平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水開始されたため、旧鹿野簡易水道事業の数値には大向地区の使用量も含まれる。
- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 上表の大向は旧大向簡易水道事業のことを示すものであり、参考値として実績値を掲載。
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

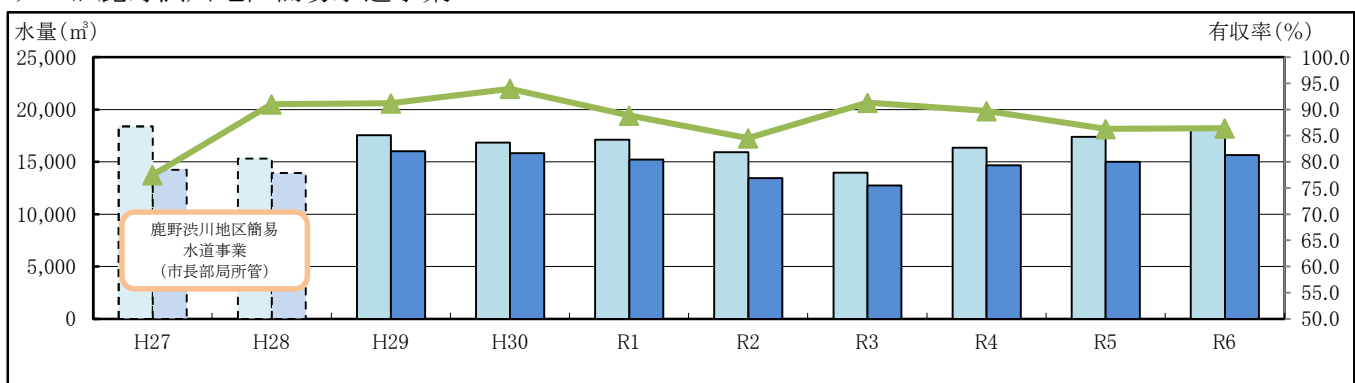

区分 \ 年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配水量 A (m³)	18,395	15,324	17,555	16,858	17,134	15,926	13,971	16,372	17,405	18,130
有収水量 B (m³)	14,263	13,938	16,012	15,850	15,230	13,451	12,754	14,685	15,017	15,661
有収率 (%) B/A	77.5	91.0	91.2	94.0	88.9	84.5	91.3	89.7	86.3	86.4
一日最大配水量 (m³)	110	68	88	75	70	75	69	68	75	78

- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

2-4 原水量

ア. 浄水場別

区分 月	大迫田			菊川			楠本		
	菅野ダム	末武川ダム	小計	向道ダム	川上ダム 島地川ダム	小計	菅野ダム	向道ダム	小計
令和2年度計	4,476,270	500,470	4,976,740	4,753,450	2,995,040	7,748,490	3,235,110	698,020	3,933,130
令和3年度計	3,704,960	1,189,150	4,894,110	4,317,840	3,479,680	7,797,520	3,498,500	681,570	4,180,070
令和4年度計	4,147,410	616,990	4,764,400	4,838,410	2,774,960	7,613,370	3,184,635	698,050	3,882,685
令和5年度計	3,130,940	1,486,290	4,617,230	4,333,030	3,166,720	7,499,750	3,059,628	658,617	3,718,245
令和6年度計	3,066,610	1,616,830	4,683,440	4,689,329	2,953,801	7,643,130	3,042,395	685,245	3,727,640
4月	203,820	173,390	377,210	360,660	243,310	603,970	232,830	55,120	287,950
5月	291,740	92,680	384,420	372,920	246,260	619,180	238,855	57,115	295,970
6月	229,310	145,280	374,590	360,300	237,120	597,420	232,870	57,600	290,470
7月	249,550	149,340	398,890	379,830	249,410	629,240	253,090	55,880	308,970
8月	250,530	150,440	400,970	396,330	238,660	634,990	257,540	54,780	312,320
9月	236,090	154,830	390,920	343,000	288,840	631,840	245,140	56,550	301,690
10月	204,250	184,890	389,140	360,490	298,590	659,080	249,500	57,640	307,140
11月	246,670	130,280	376,950	357,570	266,440	624,010	240,480	58,550	299,030
12月	291,910	116,800	408,710	497,800	150,730	648,530	256,810	60,550	317,360
1月	306,290	106,790	413,080	527,430	152,220	679,650	283,610	59,390	343,000
2月	278,890	95,380	374,270	502,700	137,380	640,080	282,120	53,620	335,740
3月	277,560	116,730	394,290	230,299	444,841	675,140	269,550	58,450	328,000
月平均	255,551	134,736	390,287	390,778	246,150	636,928	253,533	57,104	310,637
一日平均	8,401	4,430	12,831	12,847	8,093	20,940	8,335	1,878	10,213
一日最大	5月18日	10月9日	1月10日	2月10日	複数日	2月10日	2月10日	7月1日	2月10日
	12,840	7,450	15,540	19,230	20,725	24,210	11,640	2,170	13,470

(単位：m³)

林(光市) 島田川 伏流水	須万市 錦川 表流水	須々万長穂		小計	米光 地下水 浅井戸	柏原 錦川 表流水	渋川 地下水 深井戸	合 計
		須々万 戸石川 表流水	長穂 向道ダム					
999,133	26,109	92,155	354,565	446,720	59,178	474,368	15,992	18,679,860
1,033,336	28,764	119,198	295,980	415,178	58,869	516,732	14,063	18,938,642
952,858	32,326	103,833	296,574	400,407	63,474	438,064	16,452	18,164,036
916,505	29,129	93,540	296,139	389,679	58,632	452,713	17,506	17,699,389
917,529	27,444	93,031	310,582	403,613	64,076	494,713	18,222	17,979,807
75,071	2,099	6,913	23,412	30,325	5,060	35,587	1,513	1,418,785
77,402	2,142	7,170	25,802	32,972	4,985	35,816	1,539	1,454,426
73,706	2,042	7,426	25,687	33,113	4,689	34,207	1,437	1,411,674
77,009	2,058	7,704	25,727	33,431	5,429	37,684	1,389	1,494,100
77,924	2,207	7,590	26,256	33,846	5,508	43,832	1,455	1,513,052
72,078	2,070	7,577	26,019	33,596	5,321	40,714	1,514	1,479,743
76,895	2,082	7,665	27,469	35,134	5,591	49,677	1,558	1,526,297
76,656	2,101	7,633	25,303	32,936	5,674	50,202	1,615	1,469,174
81,281	2,247	8,145	26,184	34,329	5,638	45,342	1,582	1,545,019
79,981	2,282	8,330	26,475	34,805	5,442	37,190	1,621	1,597,051
72,553	3,150	8,425	25,456	33,881	5,321	43,180	1,422	1,509,597
76,973	2,964	8,453	26,792	35,245	5,418	41,282	1,577	1,560,889
76,461	2,287	7,752	25,882	33,634	5,340	41,226	1,517	1,498,317
2,514	75	255	851	1,106	176	1,355	50	49,260
11月26日	2月9日	2月10日	2月10日	2月10日	11月19日	2月9日	10月13日	2月10日
3,098	195	491	1,264	1,755	263	2,335	71	59,579

イ. 水源別

区分 月	菅野ダム			向道ダム				川上ダム 島地川ダム
	大迫田	楠本	小計	菊川	楠本	長穂	小計	菊川
令和2年度計	4,476,270	3,235,110	7,711,380	4,753,450	698,020	354,565	5,806,035	2,995,040
令和3年度計	3,704,960	3,498,500	7,203,460	4,317,840	681,570	295,980	5,295,390	3,479,680
令和4年度計	4,147,410	3,184,635	7,332,045	4,838,410	698,050	296,574	5,833,034	2,774,960
令和5年度計	3,130,940	3,059,628	6,190,568	4,333,030	658,617	296,139	5,287,786	3,166,720
令和6年度計	3,066,610	3,042,395	6,109,005	4,689,329	685,245	310,582	5,685,156	2,953,801
4月	203,820	232,830	436,650	360,660	55,120	23,412	439,192	243,310
5月	291,740	238,855	530,595	372,920	57,115	25,802	455,837	246,260
6月	229,310	232,870	462,180	360,300	57,600	25,687	443,587	237,120
7月	249,550	253,090	502,640	379,830	55,880	25,727	461,437	249,410
8月	250,530	257,540	508,070	396,330	54,780	26,256	477,366	238,660
9月	236,090	245,140	481,230	343,000	56,550	26,019	425,569	288,840
10月	204,250	249,500	453,750	360,490	57,640	27,469	445,599	298,590
11月	246,670	240,480	487,150	357,570	58,550	25,303	441,423	266,440
12月	291,910	256,810	548,720	497,800	60,550	26,184	584,534	150,730
1月	306,290	283,610	589,900	527,430	59,390	26,475	613,295	152,220
2月	278,890	282,120	561,010	502,700	53,620	25,456	581,776	137,380
3月	277,560	269,550	547,110	230,299	58,450	26,792	315,541	444,841
月平均	255,551	253,533	509,084	390,778	57,104	25,882	473,764	246,150
一日平均	8,401	8,335	16,736	12,847	1,878	851	15,576	8,093
一日最大	5月18日 12,840	2月10日 11,640	1月10日 23,490	2月10日 19,230	7月1日 2,170	2月10日 1,264	2月10日 22,324	複数日 20,725

(単位：m³)

末武川ダム	島田川 伏流水	錦川 表流水			戸石川 表流水	地下水 浅井戸	地下水 深井戸	合 計
大迫田	林(光市)	須万市	柏原	小計	須々万	米光	渋川	
500,470	999,133	26,109	474,368	500,477	92,155	59,178	15,992	18,679,860
1,189,150	1,033,336	28,764	516,732	545,496	119,198	58,869	14,063	18,938,642
616,990	952,858	32,326	438,064	470,390	103,833	63,474	16,452	18,164,036
1,486,290	916,505	29,129	452,713	481,842	93,540	58,632	17,506	17,699,389
1,616,830	917,529	27,444	494,713	522,157	93,031	64,076	18,222	17,979,807
173,390	75,071	2,099	35,587	37,686	6,913	5,060	1,513	1,418,785
92,680	77,402	2,142	35,816	37,958	7,170	4,985	1,539	1,454,426
145,280	73,706	2,042	34,207	36,249	7,426	4,689	1,437	1,411,674
149,340	77,009	2,058	37,684	39,742	7,704	5,429	1,389	1,494,100
150,440	77,924	2,207	43,832	46,039	7,590	5,508	1,455	1,513,052
154,830	72,078	2,070	40,714	42,784	7,577	5,321	1,514	1,479,743
184,890	76,895	2,082	49,677	51,759	7,665	5,591	1,558	1,526,297
130,280	76,656	2,101	50,202	52,303	7,633	5,674	1,615	1,469,174
116,800	81,281	2,247	45,342	47,589	8,145	5,638	1,582	1,545,019
106,790	79,981	2,282	37,190	39,472	8,330	5,442	1,621	1,597,051
95,380	72,553	3,150	43,180	46,330	8,425	5,321	1,422	1,509,597
116,730	76,973	2,964	41,282	44,246	8,453	5,418	1,577	1,560,889
134,736	76,461	2,287	41,226	43,513	7,752	5,340	1,517	1,498,317
4,430	2,514	75	1,355	1,430	255	176	50	49,260
10月9日	11月26日	2月9日	2月9日	2月9日	2月10日	11月19日	10月13日	2月10日
7,450	3,098	195	2,335	2,530	491	263	71	59,579

2-5 配水量

ア. 系統別

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 2年度計	3,175,670	881,230	610,590	4,667,490	10,280	57,780	3,270,910	1,768,620	1,816,570	6,924,160
令和 3年度計	3,250,320	876,410	600,350	4,727,080	13,140	56,090	3,243,870	1,885,180	1,784,800	6,983,080
令和 4年度計	3,014,880	829,830	598,280	4,442,990	15,050	43,530	3,156,020	1,783,702	1,831,150	6,829,452
令和 5年度計	2,882,630	821,470	579,680	4,283,780	9,126	44,880	3,114,740	1,770,340	1,790,500	6,729,586
令和 6年度計	2,987,730	795,910	612,680	4,396,320	5,334	47,590	3,120,340	1,818,570	1,768,520	6,760,354
4月	231,030	65,540	47,700	344,270	197	3,700	251,870	141,630	138,550	535,947
5月	237,700	67,080	49,490	354,270	186	3,870	260,240	146,130	144,210	554,636
6月	231,150	65,360	48,000	344,510	224	3,710	251,980	143,220	143,120	542,254
7月	244,070	69,430	51,490	364,990	545	3,960	264,000	152,050	154,330	574,885
8月	246,730	69,680	52,130	368,540	547	4,180	264,220	154,380	156,090	579,417
9月	239,680	67,190	52,120	358,990	484	3,890	255,970	155,780	147,760	563,884
10月	242,250	66,760	55,580	364,590	531	3,900	264,350	160,250	148,570	577,601
11月	237,170	64,470	54,000	355,640	594	3,910	255,750	152,070	142,050	554,374
12月	260,110	67,380	56,080	383,570	619	4,220	268,120	155,910	147,300	576,169
1月	282,000	65,970	53,140	401,110	521	4,140	268,920	158,530	151,310	583,421
2月	264,870	61,240	45,020	371,130	458	3,830	248,140	144,100	147,550	544,078
3月	270,970	65,810	47,930	384,710	428	4,280	266,780	154,520	147,680	573,688
日平均	8,186	2,181	1,678	12,045	15	130	8,549	4,982	4,846	18,522

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、
柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	下松市 受水	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計
				第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
3,816,630	937,303	3,369	24,879	87,738	275,498	26,793	390,029	56,807	401,320	15,926	17,237,913
4,051,720	973,382	3,093	27,358	114,624	251,762	27,368	393,754	53,557	436,650	13,971	17,663,645
3,815,351	914,267	3,208	29,158	96,759	255,972	30,074	382,805	56,339	359,918	16,372	16,849,860
3,694,080	883,276	2,665	25,480	88,963	251,538	29,712	370,213	51,611	350,436	17,405	16,408,532
3,697,030	904,480	3,016	25,914	87,853	259,846	37,209	384,908	56,248	354,399	18,130	16,600,799
291,390	73,152	438	1,925	6,592	20,394	2,389	29,375	4,150	27,805	1,504	1,309,956
298,010	75,911	0	2,044	6,785	22,073	2,703	31,561	4,293	28,721	1,529	1,350,975
287,810	73,190	488	1,979	7,068	21,773	2,779	31,620	4,093	26,880	1,436	1,314,260
307,360	76,904	0	2,043	7,273	22,194	3,006	32,473	4,681	28,327	1,387	1,393,050
305,980	78,415	484	2,166	7,160	21,941	3,518	32,619	4,802	29,954	1,447	1,403,824
295,000	73,140	0	1,966	7,195	21,113	3,964	32,272	4,636	27,985	1,503	1,359,376
298,110	75,384	556	1,996	7,294	21,021	4,272	32,587	4,885	28,751	1,548	1,386,008
294,130	74,258	1	1,959	7,207	20,833	3,397	31,437	4,977	27,926	1,613	1,346,315
315,500	78,592	487	2,029	7,729	22,217	2,839	32,785	5,036	30,330	1,571	1,426,069
339,760	77,874	0	2,065	7,873	22,495	2,804	33,172	4,959	31,531	1,616	1,475,508
335,300	71,409	562	3,016	7,807	21,733	2,610	32,150	4,845	34,839	1,412	1,398,741
328,680	76,251	0	2,726	7,870	22,059	2,928	32,857	4,891	31,350	1,564	1,436,717
10,129	2,478	7	71	241	712	102	1,055	154	971	50	45,482

イ. 月別一日平均配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 2年度計	8,701	2,414	1,673	12,788	28	158	8,961	4,846	4,977	18,970
令和 3年度計	8,905	2,401	1,645	12,951	36	154	8,887	5,165	4,890	19,132
令和 4年度計	8,260	2,274	1,639	12,173	41	119	8,647	4,887	5,017	18,711
令和 5年度計	7,876	2,244	1,584	11,704	25	123	8,510	4,837	4,892	18,387
令和 6年度計	8,186	2,181	1,678	12,045	15	130	8,549	4,982	4,846	18,522
4月	7,701	2,185	1,590	11,476	7	123	8,396	4,721	4,618	17,865
5月	7,668	2,164	1,596	11,428	5	125	8,395	4,714	4,652	17,891
6月	7,705	2,179	1,600	11,484	7	124	8,399	4,774	4,771	18,075
7月	7,873	2,240	1,661	11,774	18	128	8,516	4,905	4,978	18,545
8月	7,959	2,248	1,681	11,888	18	135	8,523	4,980	5,035	18,691
9月	7,989	2,240	1,737	11,966	16	130	8,532	5,193	4,925	18,796
10月	7,815	2,154	1,792	11,761	17	126	8,527	5,169	4,793	18,632
11月	7,906	2,149	1,800	11,855	20	130	8,525	5,069	4,735	18,479
12月	8,391	2,174	1,808	12,373	20	136	8,649	5,029	4,752	18,586
1月	9,097	2,128	1,714	12,939	16	134	8,675	5,114	4,881	18,820
2月	9,460	2,187	1,608	13,255	16	137	8,862	5,146	5,270	19,431
3月	8,741	2,123	1,546	12,410	13	138	8,606	4,985	4,764	18,506

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計 ※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
10,457	2,568	68	240	755	73	1,068	156	1,099	44	47,227
11,101	2,667	75	314	690	75	1,079	147	1,196	38	48,394
10,453	2,505	80	265	701	83	1,049	154	986	45	46,164
10,093	2,413	70	243	687	81	1,011	141	957	48	44,832
10,129	2,478	71	241	712	102	1,055	154	971	50	45,482
9,713	2,438	64	220	680	79	979	138	927	51	43,665
9,613	2,449	66	219	712	87	1,018	138	926	51	43,580
9,594	2,440	66	236	726	92	1,054	136	896	47	43,809
9,915	2,481	66	235	716	97	1,048	151	914	43	44,937
9,870	2,530	70	231	708	113	1,052	155	966	47	45,285
9,833	2,438	66	240	704	132	1,076	155	933	50	45,313
9,616	2,432	64	235	678	138	1,051	158	927	51	44,710
9,804	2,475	65	240	694	114	1,048	166	931	54	44,877
10,177	2,535	65	249	717	92	1,058	162	978	53	46,002
10,960	2,512	67	254	726	90	1,070	160	1,017	52	47,597
11,975	2,550	108	279	776	93	1,148	173	1,244	51	49,955
10,603	2,460	88	254	712	94	1,060	158	1,011	50	46,346

ウ．月別一日最大配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 2年度計	(1/10) 14,460	(1/11) 3,390	(1/11) 2,180	(1/10) 19,710	(6/14) 125	(1/9) 210	(1/11) 11,680	(1/10) 7,340	(1/9) 7,180	(1/10) 25,810
令和 3年度計	(3/28) 11,410	(6/10) 2,820	(12/31) 1,810	(2/18) 15,540	(8/14) 190	(7/23) 240	(1/15) 9,610	(3/24) 5,680	(12/27) 5,940	(12/27) 21,110
令和 4年度計	(1/26) 12,660	(1/26) 3,170	(1/26) 2,120	(1/26) 17,950	(8/17) 61	(複数日) 150	(1/25) 10,140	(1/26) 6,020	(1/25) 6,910	(1/25) 22,904
令和 5年度計	(1/24) 10,200	(6/19) 2,630	(複数日) 1,700	(1/24) 14,120	(5/30) 65	(12/31) 150	(複数日) 9,040	(8/30) 5,310	(2/12) 7,520	(2/12) 20,700
令和 6年度計	(2/9) 10,960	(6/7) 2,580	(9/13) 1,910	(1/10) 14,900	(8/5) 40	(複数日) 160	(1/10) 9,380	(1/10) 5,540	(1/10) 5,940	(1/10) 21,022
4月	(10日) 8,230	(7日) 2,420	(25日) 1,680	(10日) 12,200	(10日) 9	(複数日) 130	(25日) 8,730	(27日) 4,910	(17日) 4,940	(25日) 18,636
5月	(複数日) 8,050	(30日) 2,430	(7日) 1,700	(30日) 12,050	(複数日) 8	(2日) 140	(10日) 8,840	(2日) 4,930	(複数日) 5,080	(24日) 18,557
6月	(11日) 8,340	(7日) 2,580	(19日) 1,670	(12日) 12,300	(24日) 20	(複数日) 140	(14日) 8,860	(7日) 5,050	(10日) 5,320	(13日) 18,886
7月	(8日) 8,480	(8日) 2,480	(複数日) 1,730	(8日) 12,690	(複数日) 31	(7日) 150	(8日) 8,970	(8日) 5,160	(29日) 5,430	(8日) 19,644
8月	(22日) 8,430	(14日) 2,390	(13日) 1,760	(7日) 12,500	(5日) 40	(13日) 150	(17日) 8,840	(22日) 5,220	(5日) 5,330	(8日) 19,309
9月	(12日) 8,460	(18日) 2,420	(13日) 1,910	(12日) 12,610	(複数日) 18	(8日) 160	(12日) 8,900	(4日) 5,510	(27日) 5,200	(12日) 19,446
10月	(30日) 8,230	(9日) 2,310	(24日) 1,870	(30日) 12,340	(複数日) 20	(10日) 140	(9日) 8,870	(16日) 5,400	(18日) 5,160	(9日) 19,227
11月	(21日) 8,360	(19日) 2,310	(25日) 1,880	(21日) 12,430	(複数日) 23	(複数日) 140	(複数日) 8,750	(8日) 5,270	(7日) 5,160	(7日) 19,249
12月	(19日) 8,810	(31日) 2,500	(31日) 1,900	(31日) 12,820	(12日) 27	(31日) 160	(14日) 8,990	(27日) 5,200	(23日) 5,150	(27日) 19,089
1月	(10日) 10,770	(8日) 2,330	(16日) 1,870	(10日) 14,900	(複数日) 22	(複数日) 140	(10日) 9,380	(10日) 5,540	(10日) 5,940	(10日) 21,022
2月	(9日) 10,960	(3日) 2,530	(9日) 1,700	(9日) 14,800	(10日) 28	(9日) 160	(8日) 9,220	(9日) 5,430	(9日) 5,900	(8日) 20,600
3月	(複数日) 9,180	(5日) 2,220	(複数日) 1,590	(13日) 12,940	(複数日) 18	(複数日) 150	(14日) 8,870	(5日) 5,330	(16日) 5,900	(5日) 19,075

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(1/11) 15,870	(1/11) 3,382	(1/11) 196	(1/12) 488	(1/10) 1,231	(1/11) 166	(1/11) 1,852	(1/12) 284	(1/12) 2,203	(3/20) 75	(1/10) 68,393
(12/31) 12,630	(12/31) 3,204	(6/14) 117	(6/9) 401	(7/9) 909	(5/9) 96	(1/18) 1,303	(1/13) 209	(4/19) 1,545	(複数日) 69	(12/27) 54,301
(1/26) 13,770	(1/26) 2,989	(6/30) 137	(1/27) 443	(4/5) 968	(1/26) 139	(1/26) 1,484	(1/26) 218	(1/27) 1,546	(11/21) 68	(1/26) 60,800
(2/12) 14,120	(8/25) 3,723	(複数日) 89	(1/26) 297	(6/21) 817	(9/26) 123	(12/24) 1,153	(9/28) 190	(1/25) 1,148	(8/12) 75	(1/24) 51,804
(2/9) 13,420	(12/31) 2,903	(2/9) 198	(2/10) 454	(2/9) 1,028	(3/18) 164	(2/10) 1,572	(2/10) 229	(2/10) 1,636	(1/12) 78	(2/9) 54,932
(12日) 10,130	(14日) 2,619	(複数日) 68	(複数日) 230	(1日) 712	(14日) 86	(19日) 1,022	(2日) 186	(25日) 983	(5日) 63	(25日) 45,719
(23日) 10,040	(2日) 2,604	(複数日) 71	(25日) 237	(22日) 791	(28日) 105	(22日) 1,099	(13日) 156	(3日) 1,009	(4日) 67	(30日) 44,995
(14日) 10,370	(12日) 2,562	(5日) 72	(12日) 294	(18日) 889	(8日) 98	(18日) 1,218	(19日) 152	(13日) 958	(15日) 60	(13日) 46,206
(9日) 10,660	(21日) 2,633	(2日) 75	(28日) 276	(8日) 820	(25日) 107	(8日) 1,152	(24日) 168	(31日) 1,024	(7日) 63	(8日) 47,797
(22日) 10,490	(11日) 2,667	(12日) 78	(1日) 275	(22日) 755	(31日) 130	(1日) 1,107	(複数日) 171	(12日) 1,052	(12日) 67	(8日) 47,037
(複数日) 10,170	(2日) 2,521	(7日) 74	(4日) 269	(14日) 867	(28日) 140	(14日) 1,244	(27日) 174	(13日) 980	(15日) 64	(12日) 46,977
(複数日) 10,110	(9日) 2,574	(複数日) 69	(30日) 248	(30日) 723	(31日) 149	(30日) 1,111	(15日) 173	(10日) 983	(12日) 77	(30日) 46,323
(28日) 10,300	(5日) 2,546	(27日) 90	(複数日) 248	(5日) 722	(13日) 144	(5日) 1,103	(22日) 191	(25日) 999	(23日) 68	(7日) 46,361
(24日) 10,750	(31日) 2,903	(31日) 76	(30日) 277	(31日) 798	(31日) 101	(31日) 1,175	(複数日) 187	(31日) 1,100	(27日) 67	(31日) 47,816
(10日) 12,990	(5日) 2,603	(27日) 76	(10日) 285	(10日) 791	(1日) 104	(10日) 1,170	(14日) 188	(10日) 1,145	(12日) 78	(10日) 54,069
(9日) 13,420	(9日) 2,792	(9日) 198	(10日) 454	(9日) 1,028	(9日) 112	(10日) 1,572	(10日) 229	(10日) 1,636	(複数日) 65	(9日) 54,932
(15日) 11,460	(6日) 2,556	(24日) 95	(9日) 265	(31日) 735	(18日) 164	(18日) 1,126	(21日) 176	(複数日) 1,057	(複数日) 63	(14日) 47,662

エ. 月別一日最小配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 2年度計	(5/16) 6,900	(4/12) 2,030	(6/18) 1,510	(5/16) 10,630	(複数日) 20	(4/1) 120	(9/7) 8,010	(5/3) 3,670	(4/12) 4,250	(5/3) 16,535
令和 3年度計	(5/15) 7,040	(4/4) 2,020	(3/26) 1,490	(5/15) 10,750	(複数日) 20	(複数日) 110	(複数日) 8,230	(5/5) 4,350	(3/26) 4,280	(4/4) 17,375
令和 4年度計	(9/19) 6,830	(10/9) 1,970	(3/17) 1,460	(9/19) 10,460	(複数日) 31	(複数日) 100	(9/19) 7,870	(1/1) 4,140	(4/23) 4,320	(11/13) 16,987
令和 5年度計	(5/6) 6,230	(複数日) 1,870	(3/23) 1,430	(5/6) 9,750	(3/5) 4	(複数日) 110	(7/9) 7,750	(5/5) 4,130	(3/23) 4,180	(4/29) 16,670
令和 6年度計	(8/30) 6,540	(1/18) 1,840	(6/22) 1,480	(8/30) 10,070	(7/9) 3	(複数日) 110	(8/30) 7,800	(5/12) 4,350	(5/11) 4,110	(7/14) 16,708
4月	(29日) 7,200	(20日) 1,950	(複数日) 1,510	(29日) 10,750	(複数日) 5	(23日) 110	(29日) 7,950	(3日) 4,490	(27日) 4,240	(29日) 16,956
5月	(6日) 6,790	(複数日) 1,940	(12日) 1,490	(6日) 10,320	(複数日) 5	(複数日) 120	(6日) 7,880	(12日) 4,350	(11日) 4,110	(5日) 16,928
6月	(30日) 6,950	(22日) 1,910	(22日) 1,480	(30日) 10,450	(12日) 4	(26日) 110	(30日) 7,930	(30日) 4,380	(8日) 4,250	(30日) 16,782
7月	(14日) 6,770	(14日) 1,890	(14日) 1,510	(14日) 10,170	(9日) 3	(2日) 110	(14日) 7,860	(14日) 4,480	(14日) 4,230	(14日) 16,708
8月	(30日) 6,540	(30日) 1,990	(30日) 1,540	(30日) 10,070	(複数日) 12	(複数日) 120	(30日) 7,800	(30日) 4,400	(24日) 4,550	(30日) 16,962
9月	(22日) 7,030	(22日) 1,970	(22日) 1,590	(22日) 10,590	(22日) 9	(複数日) 120	(22日) 7,850	(22日) 4,770	(29日) 4,500	(22日) 17,309
10月	(13日) 7,370	(19日) 1,850	(19日) 1,680	(19日) 10,920	(19日) 12	(複数日) 120	(13日) 8,250	(26日) 4,990	(26日) 4,420	(26日) 17,929
11月	(3日) 7,300	(16日) 1,950	(2日) 1,700	(3日) 11,070	(1日) 12	(複数日) 120	(10日) 8,240	(26日) 4,860	(23日) 4,320	(17日) 17,869
12月	(1日) 7,860	(21日) 1,850	(21日) 1,720	(1日) 11,730	(13日) 9	(6日) 120	(26日) 8,300	(22日) 4,840	(15日) 4,400	(15日) 18,008
1月	(1日) 7,000	(18日) 1,840	(24日) 1,580	(1日) 10,860	(複数日) 13	(8日) 120	(2日) 7,940	(2日) 4,550	(1日) 4,480	(1日) 17,361
2月	(16日) 8,610	(23日) 1,920	(28日) 1,500	(16日) 12,200	(1日) 10	(複数日) 130	(23日) 8,510	(28日) 4,940	(1日) 4,570	(1日) 18,260
3月	(2日) 8,230	(2日) 1,950	(複数日) 1,490	(2日) 11,710	(12日) 8	(複数日) 130	(16日) 8,280	(16日) 4,590	(22日) 4,260	(30日) 17,804

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）


楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(5/3) 8,520	(9/7) 2,217	(7/28) 36	(6/13) 165	(12/9) 506	(12/9) 58	(12/9) 838	(3/21) 118	(6/15) 832	(4/12, 12/15) 15	(5/3) 40,124
(4/4) 9,320	(3/26) 2,265	(4/13) 54	(3/18) 278	(5/15) 620	(複数日) 64	(5/15) 974	(8/9) 114	(3/26) 852	(複数日) 11	(4/4) 42,563
(12/4) 8,990	(3/18) 2,244	(9/6) 56	(3/21) 206	(9/19) 516	(2/10) 67	(9/19) 865	(3/12) 106	(9/19) 794	(6/7) 11	(9/19) 41,117
(5/6) 8,970	(4/16) 1,978	(11/6) 55	(4/29) 197	(10/8) 616	(複数日) 71	(5/13) 897	(6/4) 100	(7/9) 798	(5/30) 10	(5/6) 39,988
(5/5) 8,800	(1/6) 2,155	(複数日) 59	(5/12) 197	(7/14) 595	(複数日) 76	(7/14) 883	(複数日) 103	(6/30) 794	(複数日) 13	(7/14) 39,904
(29日) 8,980	(3日) 2,276	(複数日) 60	(21日) 203	(21日) 636	(複数日) 76	(21日) 917	(複数日) 112	(21日) 833	(9日) 15	(29日) 41,121
(5日) 8,800	(12日) 2,228	(31日) 61	(12日) 197	(5日) 641	(複数日) 78	(6日) 922	(26日) 104	(12日) 818	(14日) 14	(6日) 40,464
(9日) 8,930	(9日) 2,272	(22日) 60	(複数日) 207	(9日) 663	(10日) 88	(9日) 961	(複数日) 103	(30日) 794	(複数日) 15	(9日) 40,720
(14日) 8,840	(14日) 2,264	(14日) 59	(14日) 200	(14日) 595	(14日) 88	(14日) 883	(14日) 118	(14日) 809	(複数日) 14	(14日) 39,904
(30日) 8,900	(30日) 2,280	(30日) 59	(30日) 200	(30日) 631	(2日) 99	(30日) 948	(4日) 129	(24日) 860	(複数日) 13	(30日) 40,253
(22日) 9,110	(22日) 2,212	(25日) 62	(22日) 217	(22日) 608	(3日) 124	(22日) 954	(15日) 125	(22日) 869	(3日) 15	(22日) 41,291
(複数日) 9,130	(19日) 2,273	(19日) 59	(19日) 222	(6日) 631	(複数日) 134	(19日) 996	(複数日) 127	(19日) 857	(22日) 15	(19日) 42,504
(3日) 9,310	(2日) 2,383	(複数日) 60	(複数日) 228	(17日) 663	(29日) 88	(17日) 987	(17日) 131	(12日) 848	(5日) 16	(17日) 43,034
(8日) 9,530	(複数日) 2,437	(21日) 60	(6日) 238	(15日) 675	(14日) 87	(15日) 1,004	(15日) 125	(1日) 909	(10日) 17	(1日) 43,994
(2日) 9,490	(6日) 2,155	(25日) 61	(27日) 240	(12日) 685	(複数日) 87	(12日) 1,020	(26日) 133	(19日) 946	(複数日) 19	(1日) 42,991
(2日) 10,500	(1日) 2,421	(1日) 62	(28日) 241	(16日) 688	(複数日) 88	(16日) 1,025	(2日) 131	(1日) 937	(4日) 19	(1日) 46,150
(29日) 9,890	(27日) 2,312	(16日) 82	(複数日) 241	(15日) 670	(複数日) 87	(15日) 998	(複数日) 130	(2日) 947	(18日) 15	(30日) 44,327

2-6 配水量分析

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（単位：m³）

区分		配水量								有収率	有効率
		有効水量						計 C			
		有収水量			計 A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	分水量	その他有収水量							
令和5年度計		14,710,274	190	16,234	14,726,698	441,917	15,168,615	1,239,917	16,408,532	89.8%	92.4%
令和6年度計		14,822,001	177	0	14,822,178	428,577	15,250,755	1,350,044	16,600,799	89.3%	91.9%
4月	1	2,368,150	26	0	2,368,176	66,318	2,434,494	226,437	1,309,956	89.0%	91.5%
5月									1,350,975		
6月	2	2,413,362	38	0	2,413,400	67,619	2,481,019	226,291	1,314,260	89.1%	91.6%
7月									1,393,050		
8月	3	2,511,477	31	0	2,511,508	73,302	2,584,810	178,390	1,403,824	90.9%	93.5%
9月									1,359,376		
10月	4	2,444,194	31	0	2,444,225	71,176	2,515,401	216,922	1,386,008	89.5%	92.1%
11月									1,346,315		
12月	5	2,484,892	26	0	2,484,918	71,752	2,556,670	344,907	1,426,069	85.6%	88.1%
1月									1,475,508		
2月	6	2,599,926	25	0	2,599,951	78,410	2,678,361	157,097	1,398,741	91.7%	94.5%
3月									1,436,717		

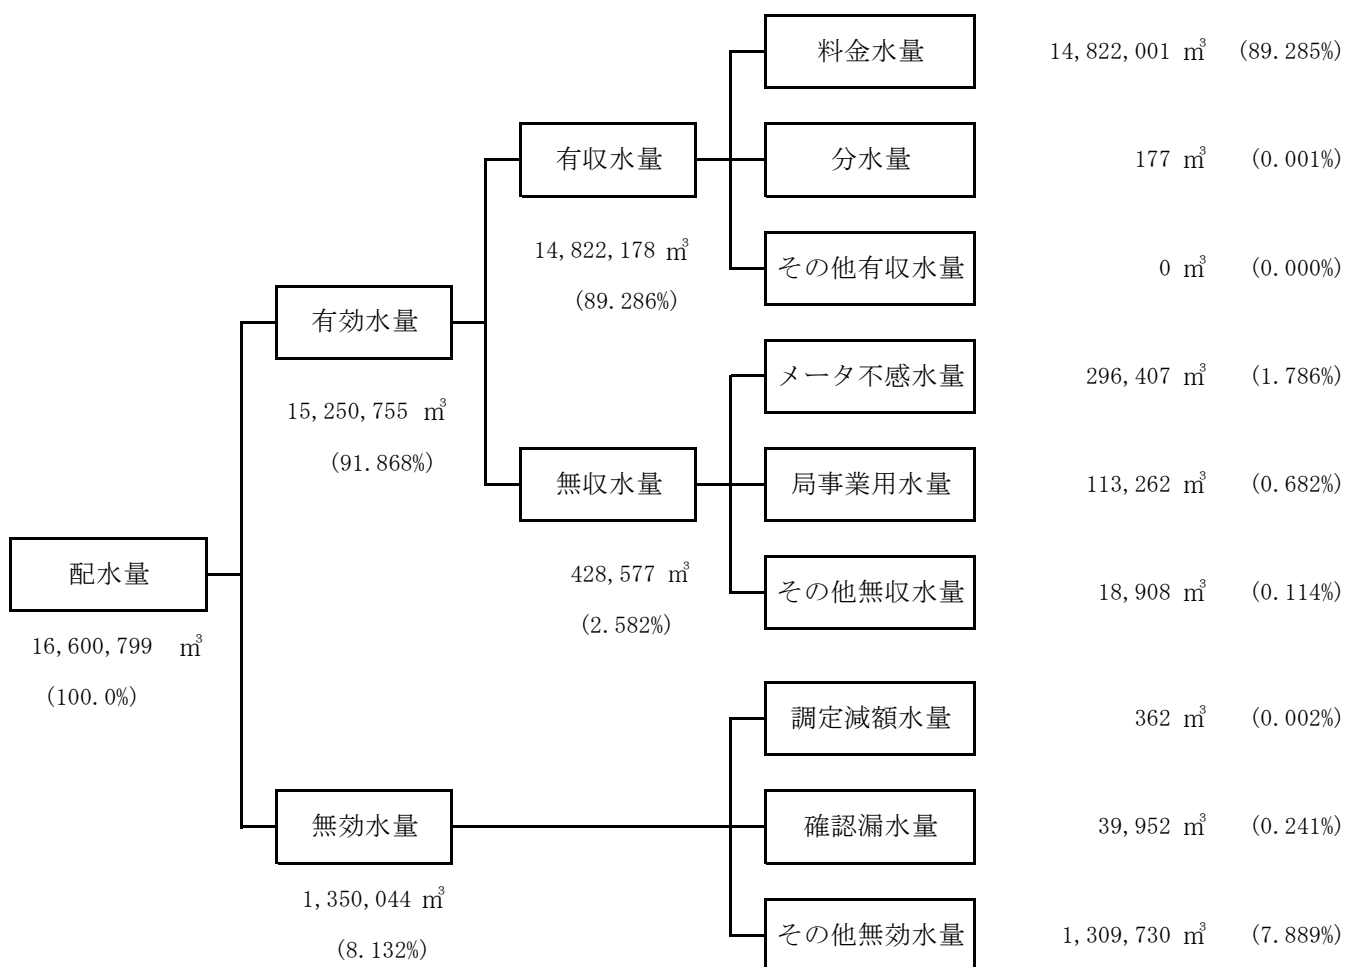

※有収水量計A（令和4年度まで）＝料金水量＋分水量＋消防用水（他会計から収入対象）
（有収水量計Aの値には消防用水も含む）

※有収水量計A（令和5年度以降）＝料金水量＋分水量＋その他有収水量

※局事業用水量＝管末排水量＋断水時排水量＋事務所等使用水量


※その他無収水量＝赤水・濁水等以外の理由での調定減額水量＋不明水量＋消防用水（他会計からの収入対象外）

※調定減額水量＝赤水・濁水等の理由での調定減額水量

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（単位：m³）


区分		配水量							計	有収率	有効率
		有効水量									
月	期	有収水量			計A	無収水量	計B	無効水量	計C	A/C	B/C
		料金水量	分水量	その他有収水量							
令和5年度		13,208,980	19	16,234	13,225,233	351,374	13,576,607	1,133,504	14,710,111	89.9%	92.3%
令和6年度		13,315,800	17	0	13,315,817	343,905	13,659,722	1,196,998	14,856,720	89.6%	91.9%
4月	1	2,123,661	1	0	2,123,662	53,881	2,177,543	201,418	1,172,045	89.3%	91.5%
5月									1,206,916		
6月	2	2,162,598	1	0	2,162,599	54,909	2,217,508	204,789	1,175,062	89.3%	91.5%
7月									1,247,235		
8月	3	2,251,927	7	0	2,251,934	58,495	2,310,429	161,866	1,254,421	91.1%	93.5%
9月									1,217,874		
10月	4	2,198,811	8	0	2,198,819	56,481	2,255,300	189,702	1,240,857	89.9%	92.2%
11月									1,204,145		
12月	5	2,238,593	0	0	2,238,593	56,746	2,295,339	304,678	1,275,726	86.1%	88.3%
1月									1,324,291		
2月	6	2,340,210	0	0	2,340,210	63,393	2,403,603	134,545	1,251,070	92.2%	94.7%
3月									1,287,078		

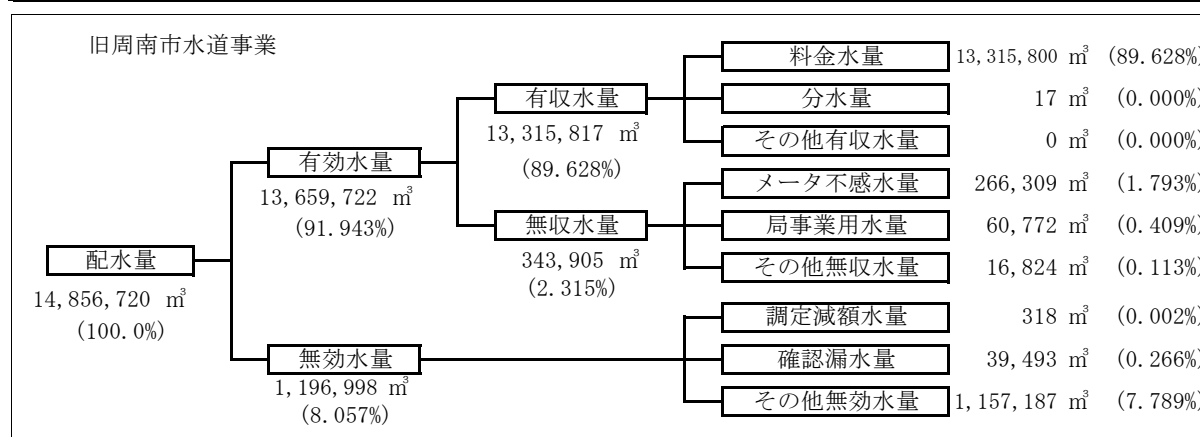

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（単位：m³）


区分		配水量								計	有収率	有効率
		有効水量						無効水量				
月	期	有収水量			計A	無収水量	計B		無効水量	計C	A/C	B/C
		料金水量	分水量	その他有収水量								
令和5年度		830,568	171	0	830,739	47,192	877,931	5,345	883,276	94.1%	99.4%	
令和6年度		834,967	160	0	835,127	46,705	881,832	22,648	904,480	92.3%	97.5%	
4月	1	133,975	25	0	134,000	6,553	140,553	8,510	73,152	89.9%	94.3%	
5月									75,911			
6月	2	139,054	37	0	139,091	6,582	145,673	4,421	73,190	92.7%	97.1%	
7月									76,904			
8月	3	145,693	24	0	145,717	8,445	154,162	-2,607	78,415	96.1%	101.7%	
9月									73,140			
10月	4	135,159	23	0	135,182	8,185	143,367	6,275	75,384	90.3%	95.8%	
11月									74,258			
12月	5	137,061	26	0	137,087	8,372	145,459	11,007	78,592	87.6%	93.0%	
1月									77,874			
2月	6	144,025	25	0	144,050	8,568	152,618	-4,958	71,409	97.6%	103.4%	
3月									76,251			

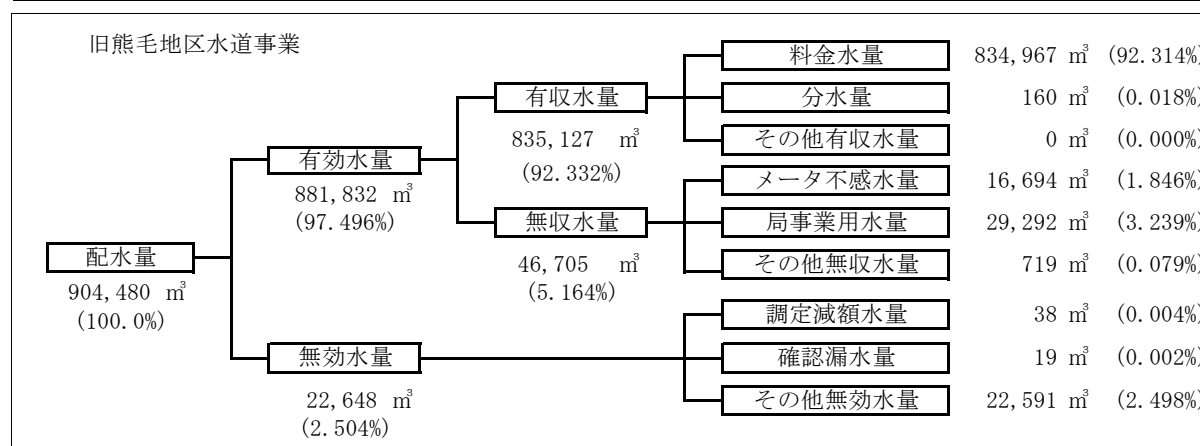

エ. 旧須万市簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
月	期	有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量	計 C	A／C
		料金水量	その他有収水量							
令和5年度		13,267	0	13,267	9,518	22,785	2,695	25,480	52.1%	89.4%
令和6年度		13,568	0	13,568	5,195	18,763	7,151	25,914	52.4%	72.4%
4月	1	2,192	0	2,192	929	3,121	848	1,925	55.2%	78.6%
5月								2,044		
6月	2	2,014	0	2,014	993	3,007	1,015	1,979	50.1%	74.8%
7月								2,043		
8月	3	2,450	0	2,450	973	3,423	709	2,166	59.3%	82.8%
9月								1,966		
10月	4	2,175	0	2,175	878	3,053	902	1,996	55.0%	77.2%
11月								1,959		
12月	5	2,124	0	2,124	956	3,080	1,014	2,029	51.9%	75.2%
1月								2,065		
2月	6	2,613	0	2,613	466	3,079	2,663	3,016	45.5%	53.6%
3月								2,726		

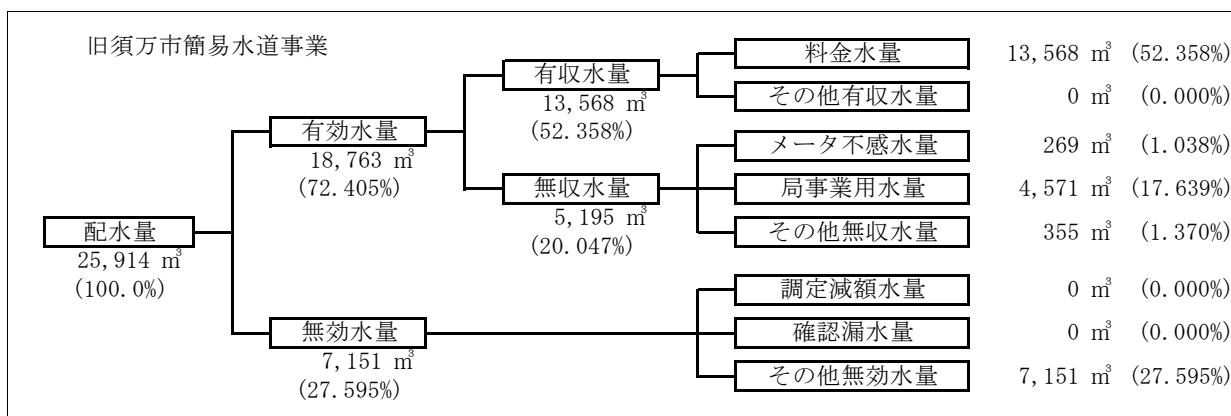

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計			
		有収水量		計A	無収水量	計B		無効水量		
月	期	料金水量	その他有収水量							C
令和5年度		318,524	0	318,524	16,962	335,486	34,727	370,213	86.0%	90.6%
令和6年度		318,575	0	318,575	19,472	338,047	46,861	384,908	82.8%	87.8%
4月	1	52,805	0	52,805	2,847	55,652	5,284	29,375	86.7%	91.3%
5月								31,561		
6月	2	53,923	0	53,923	2,779	56,702	7,391	31,620	84.1%	88.5%
7月								32,473		
8月	3	54,668	0	54,668	3,266	57,934	6,957	32,619	84.2%	89.3%
9月								32,272		
10月	4	52,146	0	52,146	3,485	55,631	8,393	32,587	81.4%	86.9%
11月								31,437		
12月	5	53,310	0	53,310	3,565	56,875	9,082	32,785	80.8%	86.2%
1月								33,172		
2月	6	51,723	0	51,723	3,530	55,253	9,754	32,150	79.6%	85.0%
3月								32,857		

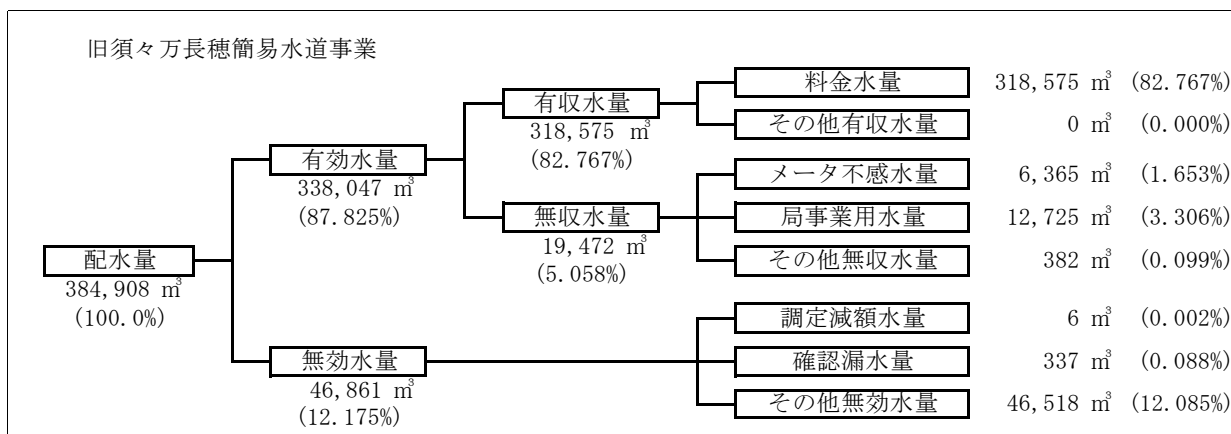

カ. 旧米光簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
月	期	有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量	計 C	A/C
		料金水量	その他有収水量							
令和5年度		42,349	0	42,349	3,825	46,174	5,437	51,611	82.1%	89.5%
令和6年度		43,885	0	43,885	3,632	47,517	8,731	56,248	78.0%	84.5%
4月	1	7,345	0	7,345	617	7,962	481	4,150	87.0%	94.3%
5月								4,293		
6月	2	7,451	0	7,451	603	8,054	720	4,093	84.9%	91.8%
7月								4,681		
8月	3	7,280	0	7,280	618	7,898	1,540	4,802	77.1%	83.7%
9月								4,636		
10月	4	7,073	0	7,073	596	7,669	2,193	4,885	71.7%	77.8%
11月								4,977		
12月	5	7,377	0	7,377	609	7,986	2,009	5,036	73.8%	79.9%
1月								4,959		
2月	6	7,359	0	7,359	589	7,948	1,788	4,845	75.6%	81.6%
3月								4,891		

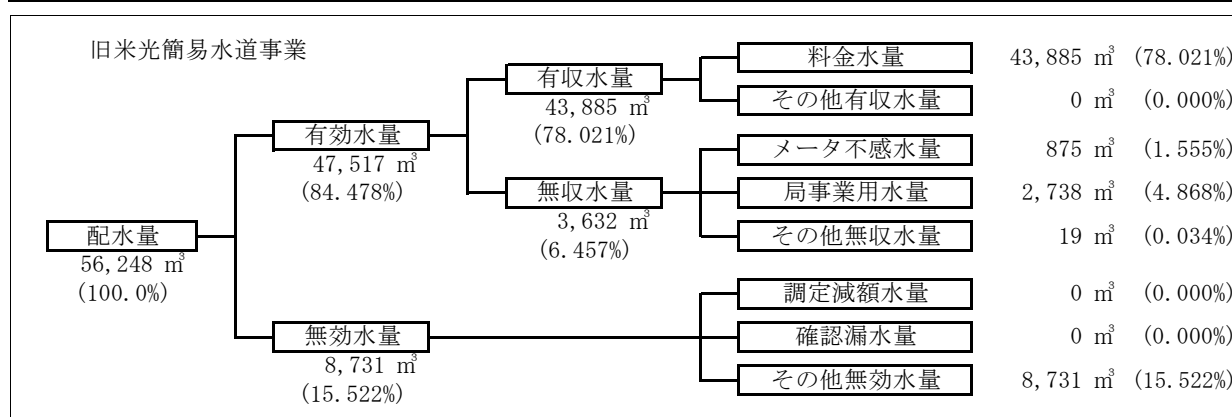

キ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(単位：m³)

区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
		有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	その他有収水量							
令和5年度		15,017	0	15,017	992	16,009	1,396	17,405	86.3%	92.0%
令和6年度		15,661	0	15,661	832	16,493	1,637	18,130	86.4%	91.0%
4月	1	2,595	0	2,595	138	2,733	300	1,504	85.6%	90.1%
5月								1,529		
6月	2	2,575	0	2,575	138	2,713	110	1,436	91.2%	96.1%
7月								1,387		
8月	3	2,638	0	2,638	139	2,777	173	1,447	89.4%	94.1%
9月								1,503		
10月	4	2,509	0	2,509	137	2,646	515	1,548	79.4%	83.7%
11月								1,613		
12月	5	2,546	0	2,546	138	2,684	503	1,571	79.9%	84.2%
1月								1,616		
2月	6	2,798	0	2,798	142	2,940	36	1,412	94.0%	98.8%
3月								1,564		

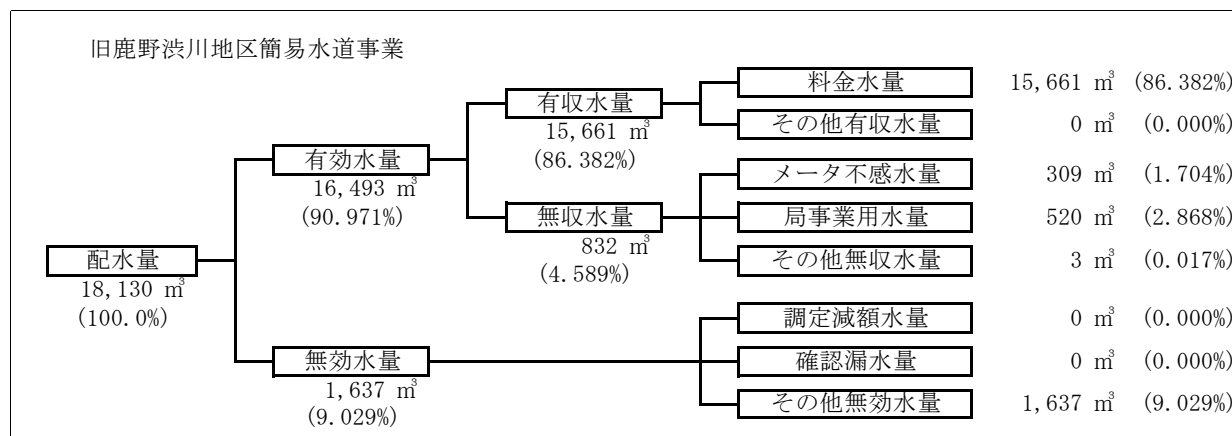


ク. 旧鹿野簡易水道事業

(単位: m³)

区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
		有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	その他有収水量							
令和5年度		281,569 (15,891)	0 (0)	281,569 (15,891)	12,054 (834)	293,623 (16,725)	56,813 (7,397)	350,436 (24,122)	80.3% (65.9%)	83.8% (69.3%)
令和6年度		279,545 (16,828)	0 (0)	279,545 (16,828)	8,836 (386)	288,381 (17,214)	66,018 (-)	354,399 (-)	78.9% (-)	81.4% (-)
4月	1	45,577 (2,676)	0 (0)	45,577 (2,676)	1,353 (53)	46,930 (2,729)	9,596 (-)	27,805 (-)	80.6% (-)	83.0% (-)
5月								28,721 (-)		
6月	2	45,747 (2,503)	0 (0)	45,747 (2,503)	1,615 (50)	47,362 (2,553)	7,845 (-)	26,880 (-)	82.9% (-)	85.8% (-)
7月								28,327 (-)		
8月	3	46,821 (2,811)	0 (0)	46,821 (2,811)	1,366 (56)	48,187 (2,867)	9,752 (-)	29,954 (-)	80.8% (-)	83.2% (-)
9月								27,985 (-)		
10月	4	46,321 (2,720)	0 (0)	46,321 (2,720)	1,414 (64)	47,735 (2,784)	8,942 (-)	28,751 (-)	81.7% (-)	84.2% (-)
11月								27,926 (-)		
12月	5	43,881 (2,830)	0 (0)	43,881 (2,830)	1,366 (85)	45,247 (2,915)	16,614 (-)	30,330 (-)	70.9% (-)	73.1% (-)
1月								31,531 (-)		
2月	6	51,198 (3,288)	0 (0)	51,198 (3,288)	1,722 (78)	52,920 (3,366)	13,269 (-)	34,839 (-)	77.4% (-)	80.0% (-)
3月								31,350 (-)		

旧鹿野簡易水道事業

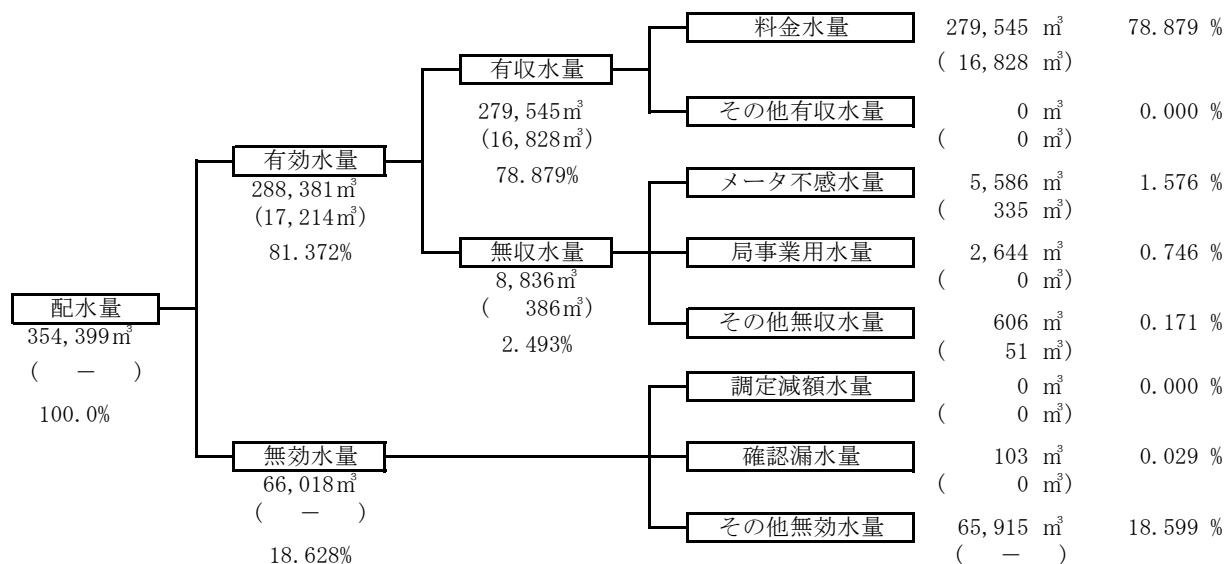

※ 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、旧鹿野簡易水道事業の数値には大向地区の使用量も含まれる。

※ 本表の () 内は旧大向簡易水道事業の数値を表す。

<旧熊毛地区水道事業の配水量分析について>

◆料金水量(調定水量)と配水量の集計期間が異なるため、期によっては配水量より有効水量が多くなる期間が生じ、有効率(%)が100%を超える数値となった。

※料金水量: R6.3月~R7.2月の期間で集計

※配水量: R6.4月~R7.3月の期間で集計

2-7 降水量（菅野ダム）

（単位：mm）


年度 月	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
4月	184	200	373	195
5月	415	59	301	239
6月	232	136	234	402
7月	182	193	422	363
8月	608	220	66	343
9月	262	396	72	54
10月	5	25	10	161
11月	93	73	46	289
12月	80	22	91	5
1月	16	134	41	11
2月	23	81	151	65
3月	194	82	218	152
合 計	2,294	1,621	2,025	2,279

2-8 ダム貯水量（月末貯水量）

（単位：千m³）





年度	区分 月	菅野ダム	向道ダム	川上ダム	末武川ダム	島地川ダム	合 計
令和3年度	4月	74,464	4,284	11,604	11,617	12,518	114,487
	5月	77,592	4,341	11,451	12,952	12,583	118,919
	6月	71,577	3,490	11,348	12,694	12,388	111,497
	7月	70,492	3,059	11,394	12,720	12,192	109,857
	8月	72,974	4,445	11,514	12,978	12,506	114,417
	9月	72,518	4,295	11,440	12,884	12,388	113,525
	10月	63,470	4,888	11,400	12,390	12,357	104,505
	11月	60,445	4,803	11,148	12,514	12,382	101,292
	12月	58,249	2,143	10,752	12,776	12,302	96,222
	1月	49,923	2,110	10,291	12,823	11,828	86,975
	2月	44,025	2,027	9,627	12,215	10,430	78,324
	3月	52,170	3,961	10,057	12,540	12,400	91,128
令和4年度	4月	58,558	4,479	10,334	12,936	13,014	99,321
	5月	56,617	2,479	10,095	11,095	12,284	92,570
	6月	48,431	2,403	9,543	10,084	7,801	78,262
	7月	55,563	3,564	9,696	9,839	6,337	84,999
	8月	68,557	3,518	9,792	9,290	9,508	100,665
	9月	73,915	4,025	11,577	12,756	12,618	114,891
	10月	67,995	2,775	11,377	12,735	12,394	107,276
	11月	57,036	1,871	10,718	12,457	12,435	94,517
	12月	44,932	2,544	9,961	11,754	12,357	81,548
	1月	44,371	2,700	9,744	12,075	12,308	81,198
	2月	52,844	2,719	9,664	11,985	12,351	89,563
	3月	47,114	3,558	9,356	11,652	12,351	84,031
令和5年度	4月	72,632	4,462	11,308	13,132	13,020	114,554
	5月	77,803	3,823	11,457	12,215	12,388	117,686
	6月	72,803	4,318	11,434	12,781	12,412	113,748
	7月	71,948	3,358	11,474	12,812	12,339	111,931
	8月	64,714	3,405	10,613	12,462	12,247	103,441
	9月	59,139	3,197	10,345	11,715	12,308	96,704
	10月	42,443	4,531	9,585	10,699	10,210	77,468
	11月	28,920	3,518	8,820	9,948	7,723	58,929
	12月	29,068	2,775	8,381	9,083	6,727	56,034
	1月	31,227	3,007	7,570	8,122	6,527	56,453
	2月	44,155	3,135	8,074	7,776	9,440	72,580
	3月	67,566	4,672	9,733	9,307	12,902	104,180
令和6年度	4月	78,710	4,232	11,508	12,340	12,465	119,255
	5月	78,015	4,272	11,308	12,545	12,477	118,617
	6月	73,744	3,944	11,428	13,068	12,854	115,038
	7月	72,347	3,973	11,446	12,853	12,424	113,043
	8月	74,758	4,151	11,280	13,111	14,165	117,465
	9月	69,303	2,974	11,388	12,910	12,351	108,926
	10月	69,414	3,766	11,589	13,052	12,369	110,190
	11月	79,890	2,766	11,577	13,036	12,394	119,663
	12月	71,549	2,085	10,546	12,581	12,376	109,137
	1月	60,590	2,038	9,124	11,920	12,290	95,962
	2月	59,550	2,941	8,484	11,351	12,363	94,689
	3月	73,943	4,920	8,800	11,749	12,459	111,871

(千 m^3) ダム貯水量の推移グラフ

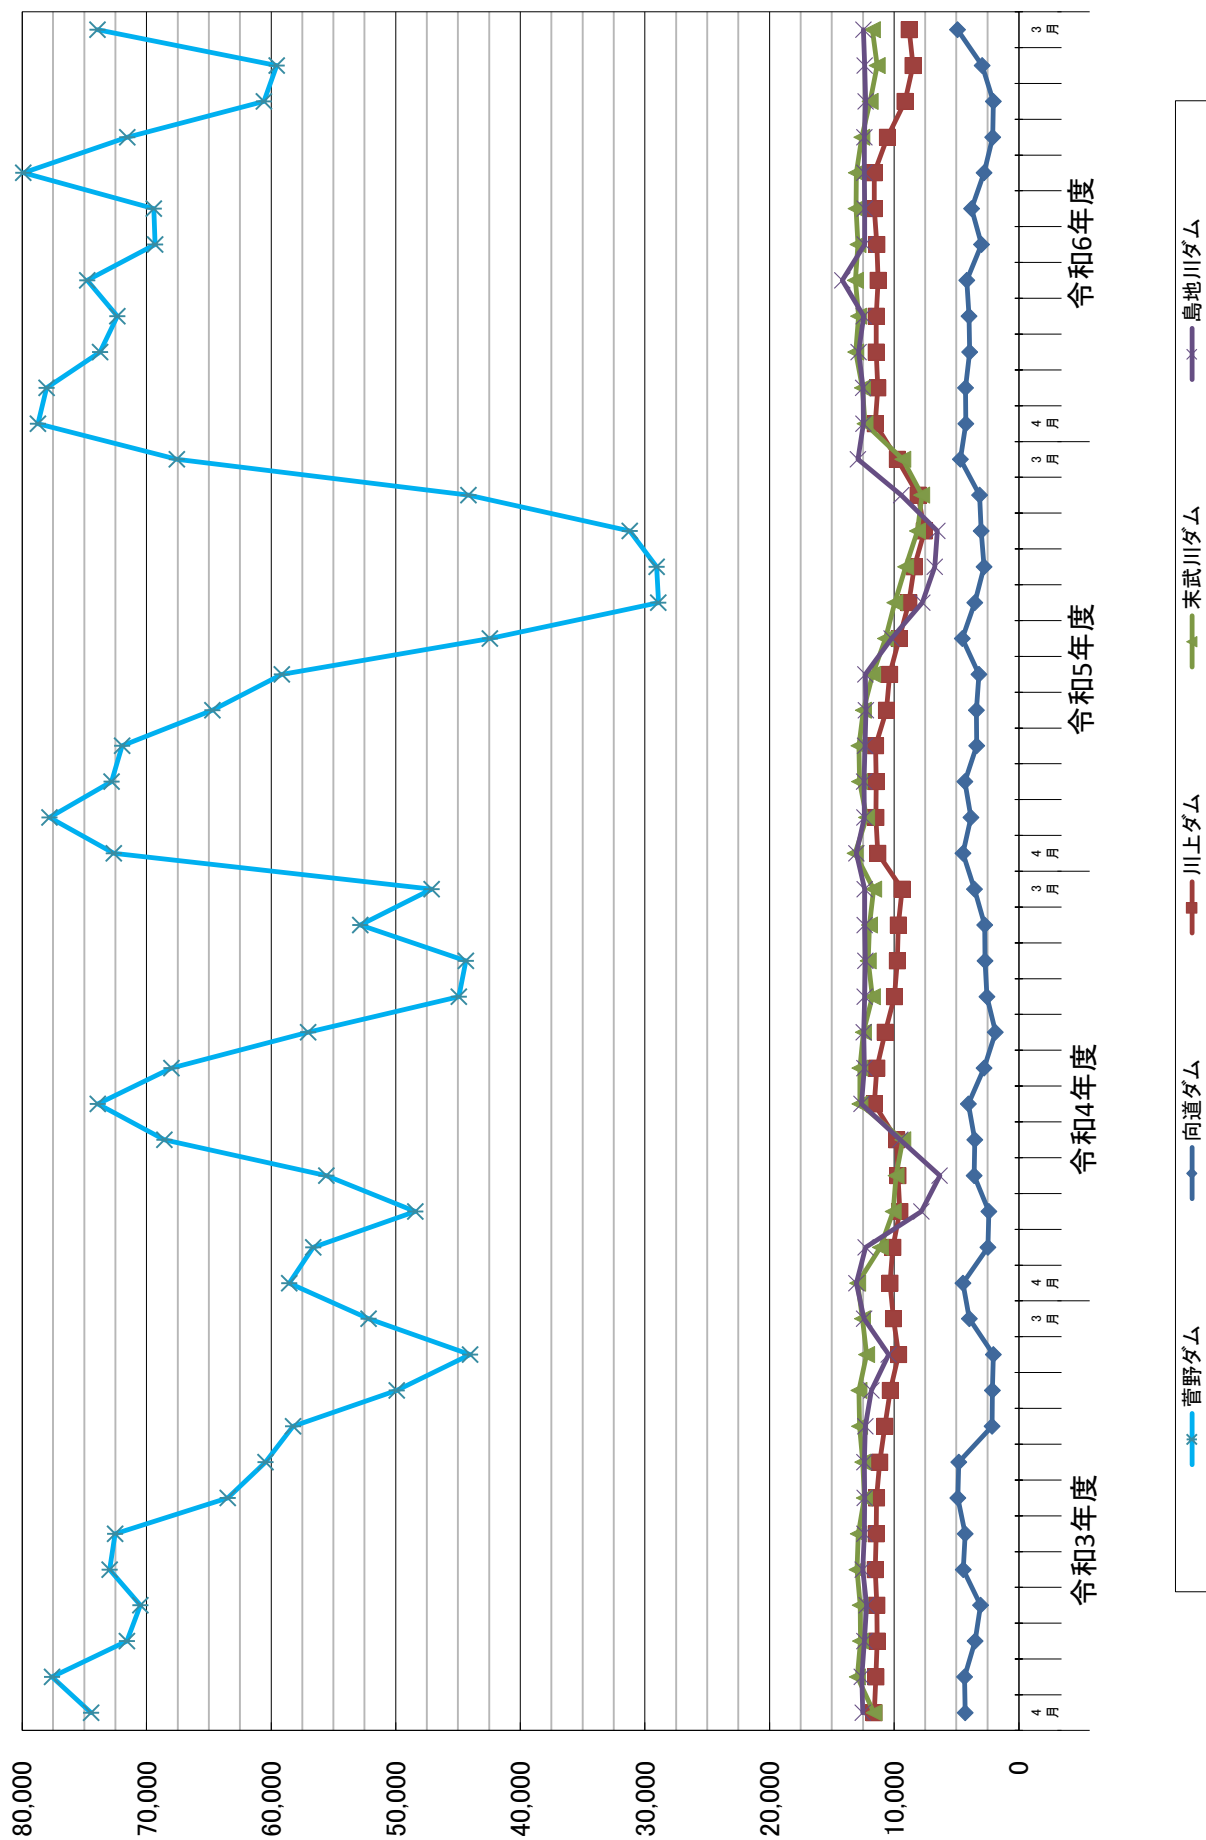

2-9 ダム節水状況（菅野ダム）

■ … 工水節水率 ■ … 上水節水率

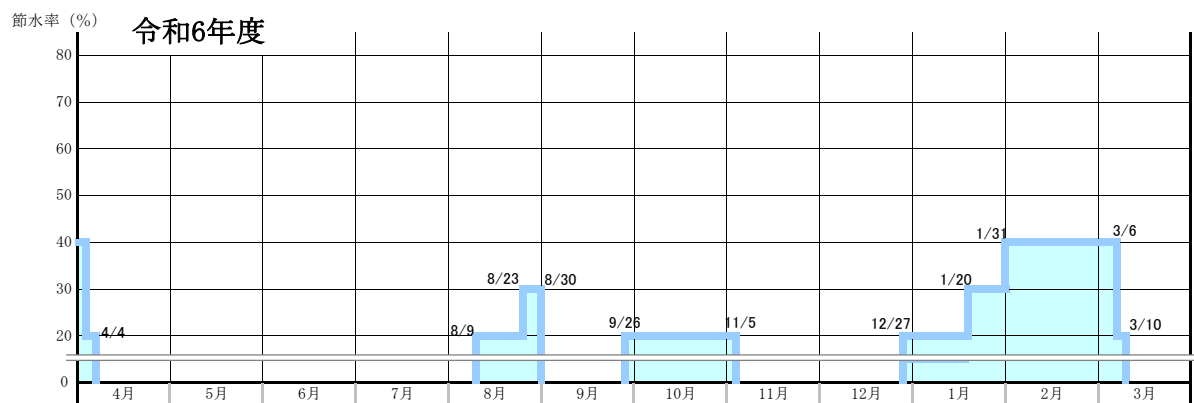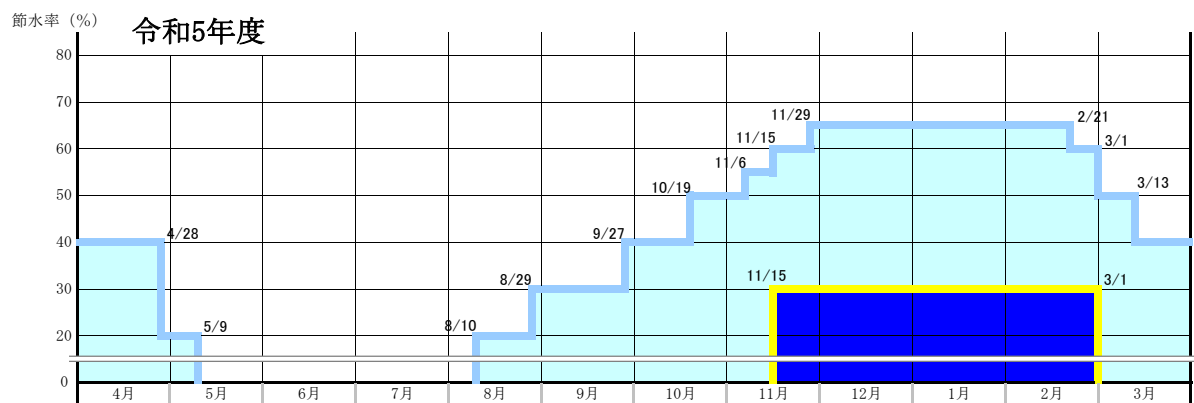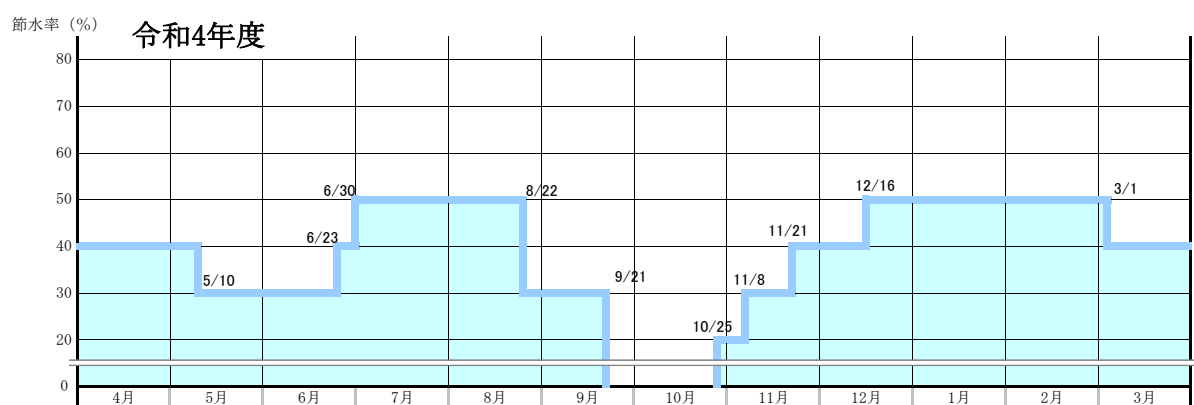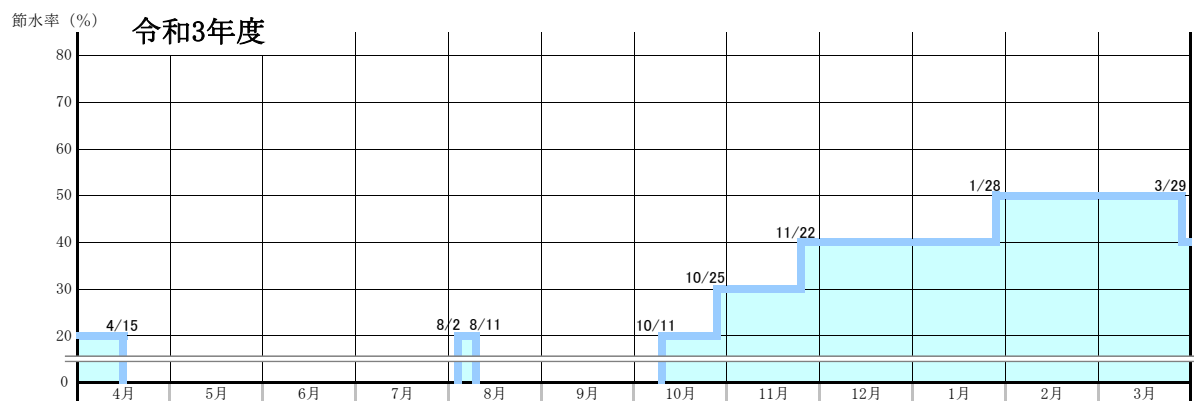

2-10 電力使用量

区分 月									
	大迫田			菊川			楠本		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
令和2年度計	1,258,930	21,659,922	4.64	2,197,587	37,305,898	5.39	1,212,875	20,197,995	5.29
令和3年度計	1,246,150	24,967,709	5.28	2,196,342	43,132,742	6.18	1,239,214	23,810,023	5.88
令和4年度計	1,200,721	34,056,472	7.67	2,155,656	60,205,548	8.82	1,188,108	33,375,002	8.75
令和5年度計	1,180,112	30,161,107	7.04	2,139,613	53,226,143	7.91	1,147,037	28,951,888	7.84
令和6年度計	1,186,397	31,672,221	7.20	2,153,294	56,209,343	8.31	1,162,160	30,658,674	8.29
4月	92,438	2,409,106	7.00	168,250	4,266,776	7.96	87,951	2,261,924	7.76
5月	96,441	2,547,886	7.19	179,206	4,621,706	8.33	92,048	2,400,899	8.06
6月	93,611	2,579,599	7.49	174,174	4,698,594	8.66	91,497	2,487,369	8.64
7月	101,031	2,842,664	7.79	187,137	5,098,596	8.87	101,580	2,798,036	9.10
8月	102,422	2,647,302	7.18	187,961	4,708,839	8.13	100,218	2,552,199	8.34
9月	99,247	2,626,130	7.32	179,289	4,604,380	8.17	98,503	2,572,720	8.72
10月	99,545	2,647,787	7.26	179,609	4,690,514	8.12	94,966	2,517,402	8.44
11月	96,497	2,690,308	7.56	172,859	4,730,582	8.53	88,584	2,465,138	8.38
12月	103,733	2,807,944	7.32	181,819	4,867,083	8.45	96,672	2,616,088	8.29
1月	105,702	2,694,849	6.72	186,836	4,684,218	8.03	109,019	2,749,082	8.09
2月	96,250	2,513,040	6.77	174,424	4,458,197	8.19	100,418	2,573,505	7.68
3月	99,480	2,665,606	6.93	181,730	4,779,858	8.33	100,704	2,664,312	8.11
月平均	98,866	2,639,352	7.20	179,441	4,684,112	8.31	96,847	2,554,889	8.29

※1 林浄水場(光市)で使用された電力使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用料金。

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

林(光市) ※1			小計		
使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
650,391	10,623,940	11.33	5,319,783	89,787,755	5.49
666,658	14,369,482	14.76	5,348,364	106,279,956	6.35
633,166	21,761,439	23.80	5,177,651	149,398,461	9.34
611,109	17,176,635	19.45	5,077,871	129,515,773	8.31
618,529	17,435,007	19.28	5,120,380	135,975,245	8.63
50,838	1,427,981	19.52	399,477	10,365,787	8.33
52,532	1,454,786	19.16	420,227	11,025,277	8.59
50,838	1,427,981	19.51	410,120	11,193,543	8.97
52,532	1,517,862	19.74	442,280	12,257,158	9.26
52,532	1,517,862	19.36	443,133	11,426,202	8.58
50,838	1,469,599	20.09	427,877	11,272,829	8.73
52,533	1,465,027	19.43	426,653	11,320,730	8.60
50,838	1,425,421	19.20	408,778	11,311,449	8.85
52,533	1,459,906	18.58	434,757	11,751,021	8.68
52,533	1,454,786	18.68	454,090	11,582,935	8.26
47,449	1,351,330	18.92	418,541	10,896,072	8.24
52,533	1,462,466	19.18	434,447	11,572,242	8.49
51,544	1,452,917	19.28	426,698	11,331,270	8.63

区分 月												
	須万市			須々万・長穂			米光			柏原		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
令和2年度計	16,370	338,578	13.61	372,765	6,884,025	17.65	57,759	1,255,237	22.10	295,977	5,499,696	13.70
令和3年度計	18,654	426,749	15.60	338,219	7,349,246	18.66	58,784	1,464,708	27.35	321,686	6,673,494	15.28
令和4年度計	20,207	470,948	16.15	321,137	9,089,042	23.74	60,229	1,480,907	26.29	272,999	8,207,251	22.80
令和5年度計	18,306	384,359	15.08	322,548	8,247,139	22.28	43,430	1,096,081	21.24	271,219	7,432,733	21.21
令和6年度計	18,549	452,969	17.48	335,833	9,157,368	23.79	62,727	1,619,451	28.79	284,323	7,977,100	22.51
4月	1,384	32,491	16.88	25,843	691,343	23.54	2,835	84,784	20.43	21,441	588,452	21.16
5月	1,537	37,565	18.38	27,930	751,720	23.82	2,941	91,206	21.25	22,014	615,543	21.43
6月	1,294	35,221	17.80	26,761	760,014	24.04	2,866	94,757	23.15	20,936	602,565	22.42
7月	1,429	39,642	19.40	27,857	812,712	25.03	4,154	126,469	27.02	22,386	665,915	23.51
8月	1,544	36,093	16.66	28,385	753,391	23.10	4,376	114,121	23.77	24,342	669,167	22.34
9月	1,342	32,458	16.51	27,451	737,625	22.86	4,060	108,645	23.44	22,763	644,050	23.01
10月	1,389	33,579	16.82	28,496	767,261	23.55	4,454	116,468	23.84	24,636	682,622	23.74
11月	1,510	39,192	20.01	27,612	788,239	25.07	5,092	139,608	28.05	24,354	707,204	25.32
12月	1,672	42,138	20.77	29,312	813,771	24.82	8,779	213,393	42.37	25,920	736,556	24.28
1月	1,434	33,715	16.33	28,569	744,108	22.43	7,974	177,092	35.71	24,301	658,707	20.89
2月	2,172	47,178	15.64	28,719	750,423	23.34	7,674	172,817	35.67	26,708	720,069	20.67
3月	1,842	43,697	16.03	28,898	786,761	23.95	7,522	180,091	36.82	24,522	686,250	21.89
月平均	1,546	37,748	17.48	27,986	763,114	23.79	5,227	134,954	28.79	23,694	664,758	22.51

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

小計						合 計		
渋川								
使用量	使用料金	円/m ³	使用量	使用料金	円/m ³	使用量	使用料金	円/m ³
(kWh)	(円)		(kWh)	(円)		(kWh)	(円)	
7,729	129,829	8.15	750,600	14,107,365	15.87	6,070,383	103,895,120	6.03
7,045	138,658	9.92	744,388	16,052,855	17.35	6,092,752	122,332,811	6.93
7,919	161,420	9.86	682,491	19,409,568	22.98	5,860,142	168,808,029	10.02
8,476	147,387	8.47	663,979	17,307,699	21.23	5,741,850	146,823,472	8.95
8,861	183,548	10.12	710,293	19,390,436	23.09	5,830,673	155,365,681	9.36
705	13,564	9.02	52,208	1,410,634	21.78	451,685	11,776,421	8.99
741	15,346	10.04	55,163	1,511,380	22.18	475,390	12,536,657	9.28
572	13,107	9.13	52,429	1,505,664	22.81	462,549	12,699,207	9.67
585	14,056	10.13	56,411	1,658,794	24.07	498,691	13,915,952	9.99
688	13,616	9.41	59,335	1,586,388	22.35	502,468	13,012,590	9.27
647	12,913	8.59	56,263	1,535,691	22.46	484,140	12,808,520	9.42
703	14,035	9.07	59,678	1,613,965	23.13	486,331	12,934,695	9.34
850	18,639	11.56	59,418	1,692,882	24.93	468,196	13,004,331	9.66
923	19,928	12.68	66,606	1,825,786	25.45	501,363	13,576,807	9.52
882	16,889	10.45	63,160	1,630,511	22.23	517,250	13,213,446	8.96
808	15,682	11.11	66,081	1,706,169	22.37	484,622	12,602,241	9.01
757	15,773	10.09	63,541	1,712,572	23.34	497,988	13,284,814	9.25
738	15,296	10.12	59,191	1,615,870	23.09	485,889	12,947,140	9.36

２－１１ 薬品使用量

ア．ポリ塩化アルミニウム

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	109,040	3,418,403	159,114	4,988,226	93,512	2,931,603	128.5	14,418	361,794.5	11,338,232
令和3年度計	123,505	4,075,665	196,857	6,496,281	104,419	3,445,827	97.7	10,961	424,878.7	14,028,734
令和4年度計	109,634	3,738,522	177,419	6,049,989	98,214	3,349,099	7.2	808	385,274.2	13,138,418
令和5年度計	97,602	4,058,291	168,650	7,012,467	100,388	4,174,134	72.6	8,146	366,712.6	15,253,038
令和6年度計	102,449	4,823,299	186,807	8,794,874	96,873	4,560,780	55.9	6,273	386,184.9	18,185,226
4月	8,229	387,421	12,860	605,449	7,776	366,094	0.0	0	28,865.0	1,358,964
5月	9,033	425,274	12,615	593,914	7,565	356,160	0.0	0	29,213.0	1,375,348
6月	8,138	383,137	13,912	654,977	7,175	337,799	0.0	0	29,225.0	1,375,913
7月	9,921	467,081	15,453	727,527	8,591	404,464	0.0	0	33,965.0	1,599,072
8月	9,246	435,302	15,633	736,002	7,582	356,961	0.0	0	32,461.0	1,528,265
9月	9,278	436,808	15,800	743,864	7,563	356,066	10.7	1,201	32,651.7	1,537,939
10月	8,884	418,259	16,826	792,168	7,980	375,698	10.7	1,201	33,700.7	1,587,326
11月	8,850	416,658	16,871	794,287	8,578	403,852	9.5	1,066	34,308.5	1,615,863
12月	8,168	384,549	16,885	794,946	8,350	393,118	11.9	1,335	33,414.9	1,573,948
1月	8,257	388,740	17,248	812,036	8,884	418,259	6.0	673	34,395.0	1,619,708
2月	7,302	343,778	16,549	779,127	8,279	389,775	0.0	0	32,130.0	1,512,680
3月	7,143	336,292	16,155	760,577	8,550	402,534	7.1	797	31,855.1	1,500,200
月平均	8,537.3	401,942	15,567.3	732,906	8,072.8	380,065	4.7	523	32,182.1	1,515,436

イ．次亜塩素酸ナトリウム
◆濃度12%(タンクローリー搬入)

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	54,242	1,491,656	108,380	2,980,453	41,472	1,140,483	204,094	5,612,592
令和3年度計	51,339	1,524,770	101,169	3,004,719	44,233	1,313,722	196,741	5,843,211
令和4年度計	48,621	1,604,493	108,115	3,567,795	43,156	1,424,148	199,892	6,596,436
令和5年度計	49,108	2,160,752	120,538	5,303,672	37,374	1,644,456	207,020	9,108,880
令和6年度計	52,773	2,322,012	105,807	4,655,508	36,780	1,618,320	195,360	8,595,840
4月	3,764	165,616	8,000	352,000	2,964	130,416	14,728	648,032
5月	3,101	136,444	6,351	279,444	2,746	120,824	12,198	536,712
6月	3,393	149,292	7,092	312,048	2,985	131,340	13,470	592,680
7月	3,618	159,192	7,570	333,080	3,228	142,032	14,416	634,304
8月	5,208	229,152	11,173	491,612	3,635	159,940	20,016	880,704
9月	5,449	239,756	12,515	550,660	3,677	161,788	21,641	952,204
10月	5,842	257,048	12,751	561,044	3,421	150,524	22,014	968,616
11月	5,752	253,088	9,687	426,228	3,481	153,164	18,920	832,480
12月	4,972	218,768	8,283	364,452	3,048	134,112	16,303	717,332
1月	4,350	191,400	7,407	325,908	2,658	116,952	14,415	634,260
2月	3,375	148,500	6,970	306,680	2,343	103,092	12,688	558,272
3月	3,949	173,756	8,008	352,352	2,594	114,136	14,551	640,244
月平均	4,398	193,501	8,817	387,959	3,065	134,860	16,280	716,320

◆濃度6%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	須万市		須々万		渋川		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	418.3	56,474	1,121.1	151,351	122.5	16,540	1,661.9	224,365
令和3年度計	423.8	57,217	1,307.6	176,529	108.9	14,706	1,840.3	248,452
令和4年度計	512.0	69,123	1,117.9	150,918	150.1	20,267	1,780.0	240,308
令和5年度計	418.4	81,337	1,059.8	206,025	160.3	31,164	1,638.5	318,526
令和6年度計	432.3	84,040	1,080.1	209,971	157.9	30,697	1,670.3	324,708
4月	28.0	5,443	72.2	14,036	14.2	2,760	114.4	22,239
5月	31.3	6,085	78.7	15,299	13.8	2,683	123.8	24,067
6月	36.7	7,134	87.3	16,971	14.0	2,722	138.0	26,827
7月	37.7	7,329	98.1	19,071	12.2	2,372	148.0	28,772
8月	42.0	8,165	95.9	18,643	14.3	2,780	152.2	29,588
9月	35.6	6,921	106.7	20,742	14.3	2,780	156.6	30,443
10月	38.8	7,543	100.3	19,498	13.9	2,702	153.0	29,743
11月	33.4	6,493	98.1	19,071	12.9	2,508	144.4	28,072
12月	33.4	6,493	91.6	17,807	12.5	2,430	137.5	26,730
1月	30.2	5,871	86.2	16,757	12.4	2,411	128.8	25,039
2月	53.9	10,478	84.1	16,349	11.8	2,294	149.8	29,121
3月	31.3	6,085	80.9	15,727	11.6	2,255	123.8	24,067
月平均	36.0	7,003	90.0	17,498	13.2	2,558	139.2	27,059

◆濃度12%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	長穂		米光		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	2,827.1	366,393	703.9	91,225	2,511.8	325,529	6,042.8	783,147
令和3年度計	2,402.6	297,106	751.2	92,895	2,953.6	365,241	6,107.4	755,242
令和4年度計	2,494.8	336,802	758.1	102,345	2,639.4	356,322	5,892.3	795,469
令和5年度計	2,548.7	495,466	694.9	135,087	2,748.7	534,348	5,992.3	1,164,901
令和6年度計	2,680.9	535,644	772.4	154,325	2,706.2	540,700	6,159.5	1,230,669
4月	157.6	31,488	38.0	7,592	177.1	35,385	372.7	74,465
5月	212.8	42,517	37.4	7,473	213.9	42,737	464.1	92,727
6月	273.7	54,685	54.6	10,909	235.8	47,113	564.1	112,707
7月	259.9	51,928	78.8	15,744	259.9	51,928	598.6	119,600
8月	270.3	54,006	96.0	19,181	299.0	59,740	665.3	132,927
9月	292.1	58,362	87.4	17,463	287.5	57,443	667.0	133,268
10月	301.3	60,200	81.1	16,204	277.2	55,385	659.6	131,789
11月	240.4	48,032	76.5	15,285	217.4	43,437	534.3	106,754
12月	197.8	39,520	63.3	12,647	193.2	38,601	454.3	90,768
1月	162.2	32,408	53.5	10,689	179.4	35,844	395.1	78,941
2月	165.6	33,087	52.9	10,569	189.8	37,922	408.3	81,578
3月	147.2	29,411	52.9	10,569	176.0	35,165	376.1	75,145
月平均	223.4	44,638	64.4	12,860	225.5	45,058	513.3	102,556

ウ．粉末活性炭

(税込額)

月	区分	大迫田		菊川		楠本		合計			
		ドライ炭		ウェット炭		ウェット炭		ドライ炭		ウェット炭	
		使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
	令和2年度計	3,285	1,355,065	5,900	1,544,620	8,950	2,343,110	3,285	1,355,065	14,850	3,887,730
	令和3年度計	3,643	1,594,906	7,050	1,899,975	7,400	1,994,300	3,643	1,594,906	14,450	3,894,275
	令和4年度計	2,039	939,777	7,650	2,255,220	5,000	1,474,000	2,039	939,777	12,650	3,729,220
	令和5年度計	3,538	1,743,526	13,200	4,428,600	11,000	3,690,500	3,538	1,743,526	24,200	8,119,100
	令和6年度計	3,300	1,662,540	7,050	2,504,865	10,750	3,819,475	3,300	1,662,540	17,800	6,324,340
	4月	49	24,686	300	106,590	450	159,885	49	24,686	750	266,475
	5月	186	93,707	1,350	479,655	750	266,475	186	93,707	2,100	746,130
	6月	283	142,575	900	319,770	1,200	426,360	283	142,575	2,100	746,130
	7月	450	226,710	1,650	586,245	1,550	550,715	450	226,710	3,200	1,136,960
	8月	663	334,019	1,050	373,065	1,600	568,480	663	334,019	2,650	941,545
	9月	600	302,280	600	213,180	1,500	532,950	600	302,280	2,100	746,130
	10月	897	451,909	900	319,770	2,050	728,365	897	451,909	2,950	1,048,135
	11月	172	86,654	300	106,590	350	124,355	172	86,654	650	230,945
	12月	0	0	0	0	400	142,120	0	0	400	142,120
	1月	0	0	0	0	550	195,415	0	0	550	195,415
	2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3月	0	0	0	0	350	124,355	0	0	350	124,355
	月平均	275	138,545	587	208,738	896	318,290	275	138,545	1,483	527,028

エ. 苛性ソーダ(税込額)

区分 月	柏原	
	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	0.0	—
令和3年度計	0.0	—
令和4年度計	0.0	—
令和5年度計	0.0	—
令和6年度計	0.0	—
4月	0.0	—
5月	0.0	—
6月	0.0	—
7月	0.0	—
8月	0.0	—
9月	0.0	—
10月	0.0	—
11月	0.0	—
12月	0.0	—
1月	0.0	—
2月	0.0	—
3月	0.0	—
月平均	0.0	—

オ. 林(光市) ※1

(税抜額)

区分 月	次亜塩素酸ナトリウム		苛性ソーダ		硫酸バンド		ポリ塩化アルミニウム	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和2年度計	1,119	279,750	117	15,795	9	225	73	2,774
令和3年度計	1,125	281,250	51	7,140	10	280	82	3,116
令和4年度計	1,170	321,750	1	135	0	0	471	19,311
令和5年度計	1,036	371,233	0	0	0	0	587	27,002
令和6年度計	984	352,599	0	0	0	0	659	32,007
4月	81	29,025	0	0	0	0	51	2,477
5月	93	33,325	0	0	0	0	64	3,108
6月	95	34,042	0	0	0	0	82	3,983
7月	97	34,758	0	0	0	0	116	5,634
8月	106	37,983	0	0	0	0	52	2,526
9月	94	33,683	0	0	0	0	49	2,380
10月	83	29,742	0	0	0	0	39	1,894
11月	79	28,308	0	0	0	0	49	2,380
12月	67	24,008	0	0	0	0	39	1,894
1月	61	21,858	0	0	0	0	39	1,894
2月	56	20,067	0	0	0	0	35	1,700
3月	72	25,800	0	0	0	0	44	2,137
月平均	82	29,383	※2 0	0	0	0	55	2,667

※1 林浄水場(光市)で使用された薬品使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用金額である。

また本表は、光市の水道事業年報との整合を取るため、光市の集計方法にて算出しており、「2-11 薬品使用状況 ア～エ」の集計方法とは異なる。

<薬品使用量の集計方法>

周南市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重＝薬品使用量(kg)

光市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重×薬品濃度(%) / 100＝薬品使用量(kg)

※2 年間使用量が少ないため、四捨五入して整数止めすると0になる。

III

耐震化状況

3-1 水道施設

ア. 浄水施設の耐震化率

◆耐震化率推移

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
耐震性のある 浄水施設能力 (m ³ /日)	2,178	2,178	26,878	62,678	62,678
全施設能力 (m ³ /日)	89,948	89,948	89,948	89,948	89,948
耐 震 化 率	2.4%	2.4%	29.9%	69.7%	69.7%
全 国 平 均 ※1	38.0%	39.2%	43.4%	44.5%	—
山 口 県 平 均 ※1	15.6%	26.2%	29.0%	33.2%	—


※1 全国平均及び山口県平均の数値について

令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度は「令和7年度山口県水道防災連絡会議資料」の速報値より出典。

令和6年度の数値については、現在公表されていない。

◆施設の経年化及び耐震化状況

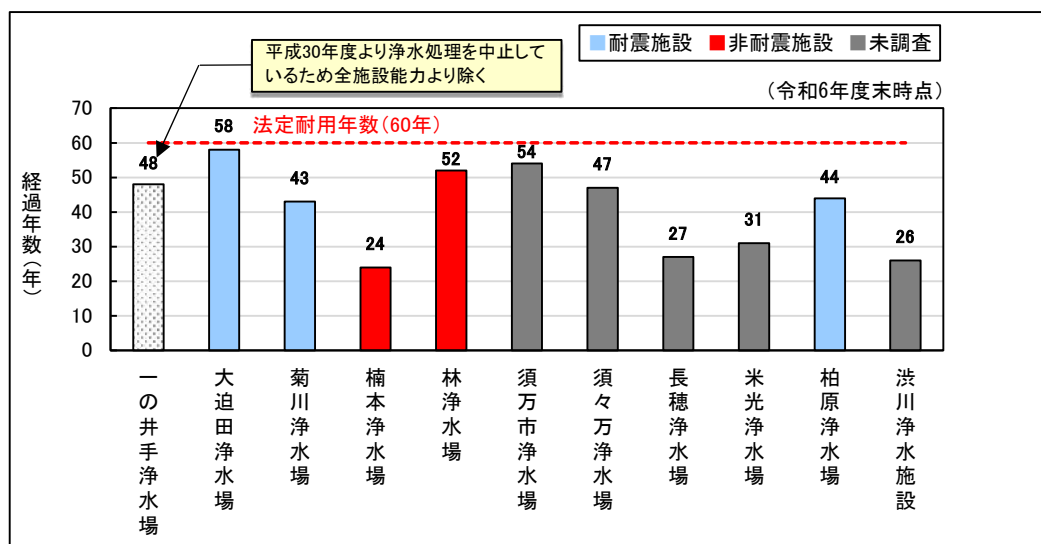

【大迫田浄水場管理棟及び沈殿池】

イ. 配水池の耐震化率

◆耐震化率推移

※2

区分 \ 年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
耐震性のある配水池容量 (m ³)	29,594	30,636	31,386	31,386	31,386
全配水池容量 (m ³)	59,495	59,495	59,495	59,495	59,492
耐震化率	49.7%	51.5%	52.8%	52.8%	52.8%
全国平均 ※1	60.8%	62.3%	63.5%	64.7%	—
山口県平均 ※1	46.2%	49.2%	52.2%	53.6%	—

※1 全国平均及び山口県平均の数値について

令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度は「令和7年度山口県水道防災連絡会議資料」の速報値より出典。

令和6年度の数値については、現在公表されていない。

※2 令和6年度より栄谷高地区配水池（3.2m³/日）の容量を除外。

《 水道施設の重要度と備えるべき耐震性能 》

重要度区分	対象となる水道施設	レベル1地震動	レベル2地震動
ランクA1	重要な水道施設のうち、ランクA2以外の水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクA2	重要な水道施設のうち、次の1) 2) いずれにも該当する水道施設 1) 代替施設がある水道施設 2) 破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に修復を必要とするが、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクB	上記ランクA1、ランクA2以外の水道施設	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない ※1	※2


※1：ランクBの水道施設のうち、構造的な損傷が一部あるが、断面復旧等によって機能回復が図れる施設に適用

※2：ここで保持すべき耐震性能は規定しないが、国の方針では「断水やその他の給水への影響ができるだけ少なくなるとともに、速やかな復旧ができるよう配慮されていること」と規定している

重要な水道施設	(1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 (2) 配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの (3) 配水施設のうち、(2)の施設以外の施設であって、次に掲げるもの (i) 配水本管（配水管のうち、給水管の分岐のないもの） (ii) 配水本管に接続するポンプ場 (iii) 配水本管に接続する配水池等（配水池及び配水のために容量を調節する設備） (iv) 配水本管を有しない水道施設における最大容量を有する配水池等
レベル1地震動：	当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いもの
レベル2地震動：	当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの


◆施設の経年化及び耐震化状況

[浄水池]

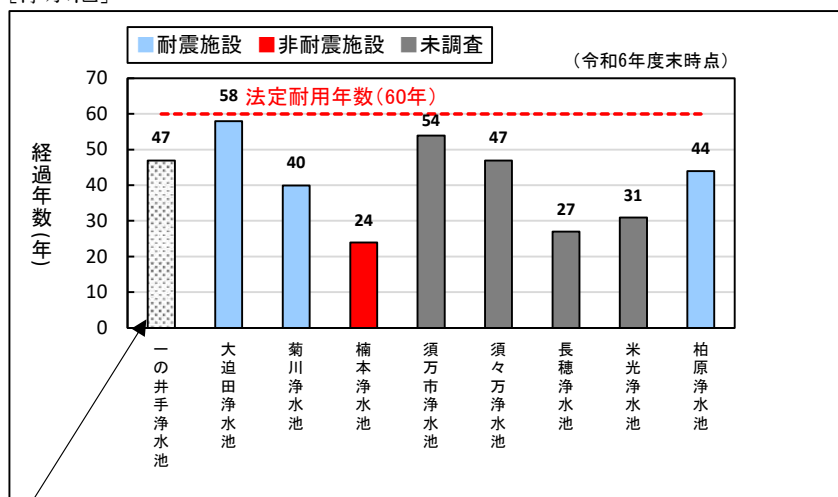


平成30年度より浄水処理を中止しているため対象外

[ランク A 配水池]

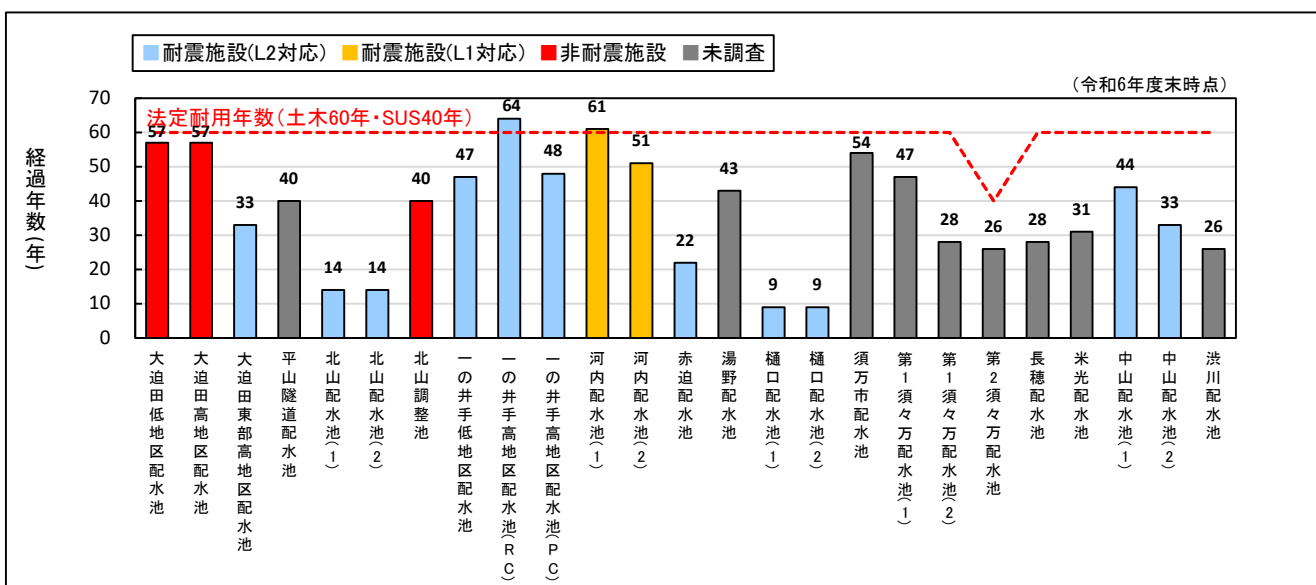

[ランク B 配水池]

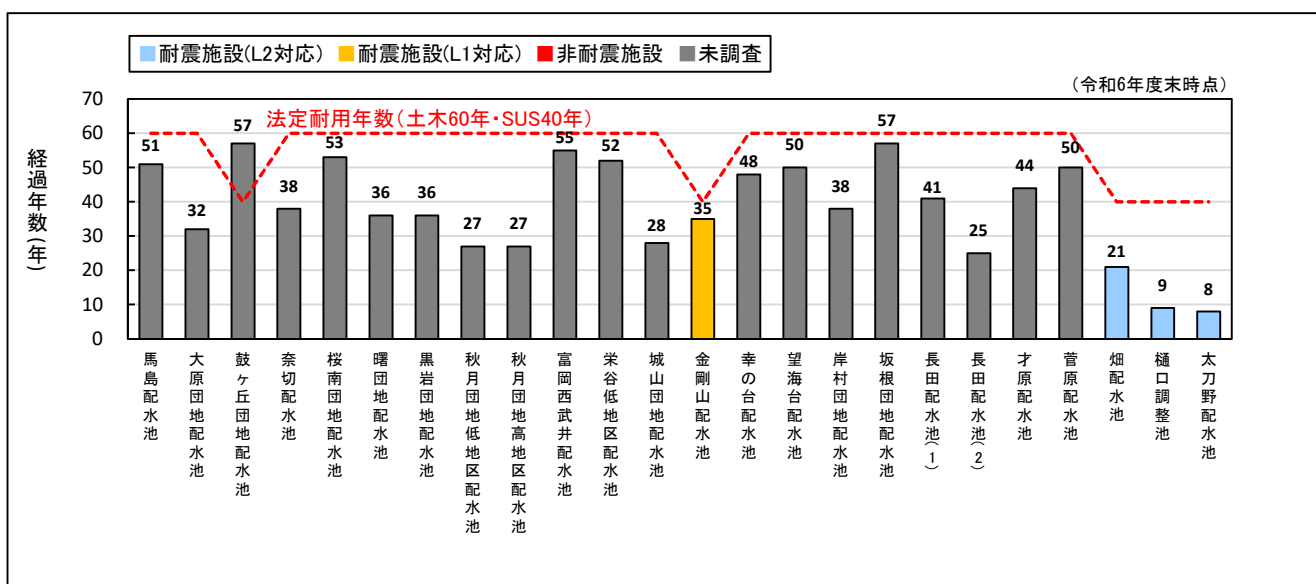

3-2 管路

◆耐震化率推移

区分			令和2年度			令和3年度		
			管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)	管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)
基幹管路	導水管		12,212.96	2,326.69	4,396.89	7,697.64	2,284.55	3,797.46
		耐震化率	19.1%			29.7%		
		耐震適合率	36.0%			49.3%		
	送水管		23,349.32	11,933.91	18,885.80	23,349.95	11,934.54	18,886.43
		耐震化率	51.1%			51.1%		
		耐震適合率	80.9%			80.9%		
	配水本管		8,892.51	2,334.65	8,023.15	8,892.51	2,334.65	8,023.15
		耐震化率	26.3%			26.3%		
		耐震適合率	90.2%			90.2%		
	配水支管		44,454.79	16,595.25	31,305.84	39,940.10	16,553.74	30,707.04
		耐震化率	37.3%			41.4%		
		※1 全国平均	26.8%			27.4%		
		山口県平均	26.8%			27.9%		
		耐震適合率	70.4%			76.9%		
		※1 全国平均	40.7%			41.2%		
管路総延長			846,017.47	264,815.59	341,935.95	842,078.32	270,954.81	347,275.55
		耐震化率	31.3%			32.2%		
		耐震適合率	40.4%			41.2%		

※1 全国平均及び山口県平均の数値について


令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度は「令和7年度山口県水道防災連絡会議資料」の速報値より出典。

令和5年度の耐震化率の全国平均及び令和6年度の数値については、現在公表されていない。

◆全管路管種別比率（令和6年度）

管 種	管延長(m)	率(%)
铸铁管	12,307.81	1.45
ダクタイル铸铁管	325,944.02	38.49
ステンレス管	553.63	0.07
鋼管	18,964.52	2.24
ポリエチレン管	210,386.68	24.85
塩化ビニル管	275,519.25	32.54
ヒューム管	412.64	0.05
その他	2,601.60	0.31
合計	846,690.15	100.00

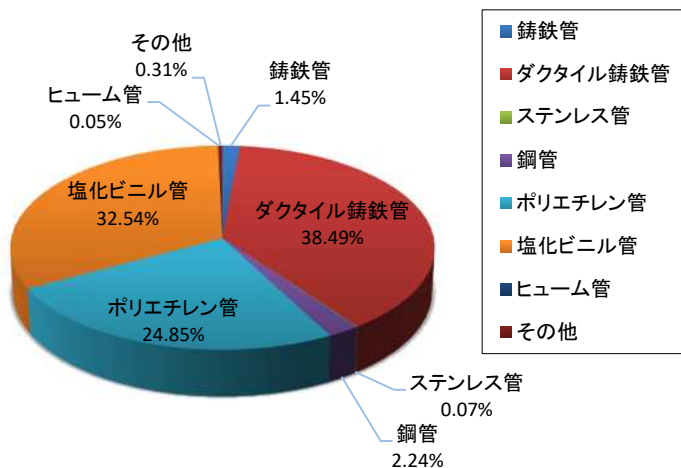

令和4年度			令和5年度			令和6年度		
管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)
7,697.64	2,284.55	3,797.46	7,697.64	2,284.55	3,797.46	7,697.64	2,284.55	3,797.46
29.7%			29.7%			29.7%		
49.3%			49.3%			49.3%		
23,349.95	11,934.54	19,688.48	23,349.95	11,934.54	19,688.48	23,349.95	11,934.54	19,688.48
51.1%			51.1%			51.1%		
84.3%			84.3%			84.3%		
8,892.51	2,334.65	8,208.69	8,892.51	2,334.65	8,208.69	8,892.51	2,334.65	8,208.69
26.3%			26.3%			26.3%		
92.3%			92.3%			92.3%		
39,940.10	16,553.74	31,694.63	39,940.10	16,553.74	31,694.63	39,940.10	16,553.74	31,694.63
41.4%			41.4%			41.4%		
28.2%			—			—		
28.1%			27.7%			—		
79.4%			79.4%			79.4%		
42.3%			43.3%			—		
47.4%			46.5%			—		
803,500.72	260,185.84	324,304.19	805,028.21	266,335.46	330,388.89	806,750.05	277,488.77	341,534.39
32.4%			33.1%			34.4%		
40.4%			41.0%			42.3%		
843,440.82	276,739.58	355,998.82	844,968.31	282,889.20	362,083.52	846,690.15	294,042.51	373,229.02
32.8%			33.5%			34.7%		
42.2%			42.9%			44.1%		

◆用語説明


耐震管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。 液状化等による地盤変状に対しても上記と同様の耐震性能を有する。
	対象となる管	1) 耐震型継手を有するダクトイル鋳鉄管 ⇒ S形、SⅡ形、NS形、GX形、US形、UF形、KF形、PⅡ形など離脱防止機能付き継手をいう。 2) 鋼管及びステンレス管 ⇒ 溶接継手に限る。 3) 水道配水用ポリエチレン管 ⇒ 熱融着継手に限る。 4) 管路内配管 (PIP、シールド内配管) ⇒ 耐震を考慮した場合は含む。
耐震適合管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、地盤によっては管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。
	対象となる管	1) 耐震管 2) 良い地盤に布設されたK形継手等を有するダクトイル鋳鉄管また、RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管 3) 各水道事業者の判断により耐震適合性のある管とすることが可能な管 ※K形継手等とは、K形と平成11年以降に出荷されたT形等の継手のことである。 ※RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管については、十分に耐震性能が検証されていないことから、各事業者の判断により採用することが可能である。

【耐震管(DIP GX形)布設状況】



毎年度、5～6kmの管路を耐震管へ更新

【耐震管(耐震継手)の仕組み】

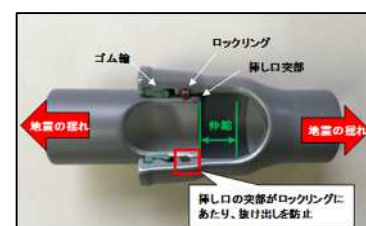

ア. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	472.54	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	976.27	976.27	692.91	0.00	0.00	0.00	0.00
500	83.92	786.81	786.81	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
600	0.00	488.33	488.33	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	25.71	25.71	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
計	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	2.22	72.58	61.49	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	82.88	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	1,582.21	1,447.21	0.00	48.70	48.70	0.00	0.00
300	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	569.01	560.00	0.00	0.00	0.00	876.29	876.29
600	0.00	1,143.36	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	68.55	68.55
計	0.00	3,582.61	3,374.00	0.00	48.70	48.70	944.84	944.84
比率 (%)	0.00	77.87	73.33	0.00	1.06	1.06	20.54	20.54

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
450	3.34	1,167.63	1,159.73	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	862.91	862.91	628.63	0.00	0.00	209.62	209.62
600	0.00	5,400.14	4,734.48	189.38	0.00	0.00	17.63	17.63
700	0.00	301.83	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
計	3.34	7,732.51	7,058.95	1,184.91	0.00	0.00	227.25	227.25
比率 (%)	0.04	97.02	88.57	14.87	0.00	0.00	2.85	2.85

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	241.54	0.00	0.00	39.60	39.60	5,833.49	0.00
75	219.05	23,430.54	9,828.06	508.61	32.89	32.89	2,040.06	0.00
100	1,861.94	47,453.76	13,042.68	2,645.37	30.40	30.40	1,211.41	0.00
150	3,703.67	68,307.22	21,057.59	13,520.81	36.66	36.66	4,278.74	4,142.68
200	2,117.96	37,403.71	14,894.82	8,178.57	107.42	107.42	210.11	165.17
250	3,128.81	19,794.46	9,549.10	4,354.82	7.03	7.03	104.77	92.67
300	872.65	16,596.95	10,393.87	6,997.33	20.74	20.74	446.82	446.82
350	286.66	11,896.70	4,159.05	2,556.56	0.00	0.00	1,406.85	1,214.85
400	29.81	9,045.95	6,009.25	170.20	0.00	0.00	614.18	614.18
計	12,220.55	234,170.83	88,934.42	38,932.27	274.74	274.74	16,146.43	6,676.37
比率 (%)	2.09	40.05	15.21	6.66	0.05	0.05	2.76	1.14

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	
						うち耐震管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	4.09	4.09	4.09
535.74	535.74	0.00	0.00	0.00	535.74	535.74	535.74
0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	885.18	52.22	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	978.37	976.27	692.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.73	786.81	760.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.33	488.33	287.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	25.71	4.37
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
14.25	14.25	0.00	10.89	0.06	100.00	75.74	60.31

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	
						うち耐震管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	85.14	18.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	1,495.91	48.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	9.11	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.30	1,436.29	876.29
0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	1,165.57	1,143.36	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.35	233.35	68.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	4,600.62	4,367.54	993.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	100.00	94.93	21.60

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	
						うち耐震管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.97	1,159.73	65.07
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	1,079.45	1,072.53	838.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.77	4,752.11	207.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	301.83	301.83
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	7,970.02	7,286.20	1,412.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	100.00	91.42	17.72

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	
						うち耐震管	うち耐震管
35,648.56	34,094.52	79,450.72	0.00	578.48	121,792.39	34,134.12	34,134.12
41,849.06	41,813.95	67,266.19	0.00	631.02	135,468.81	51,674.90	42,355.45
49,796.12	49,796.12	42,414.92	0.00	564.44	143,332.99	62,869.20	52,471.89
2,350.78	2,350.78	0.00	0.00	456.47	79,133.54	27,587.71	20,050.93
525.82	525.82	0.00	0.00	181.11	40,546.13	15,693.23	8,976.98
14.84	0.00	0.00	0.00	65.22	23,115.13	9,648.80	4,454.52
0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	17,951.49	10,861.43	7,464.89
0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	13,598.77	5,373.90	3,771.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.94	6,623.43	784.38
130,185.18	128,581.19	189,131.83	0.00	2,499.63	584,629.19	224,466.72	174,464.57
22.27	21.99	32.35	0.00	0.43	100.00	38.39	29.84

イ. 旧熊毛地区水道事業

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
350	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
450	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	3.22	0.00
75	0.00	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00	1.67	0.00
100	0.00	519.92	519.92	519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	10,251.47	10,209.42	10,209.42	32.72	32.72	0.00	0.00
200	0.00	4,404.25	4,394.23	4,387.46	18.23	18.23	0.00	0.00
250	0.00	10,688.08	10,688.08	10,688.08	54.88	54.88	0.00	0.00
300	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	21.91	21.91	0.00	0.00
350	0.00	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	28,685.15	28,633.08	28,626.31	142.00	142.00	4.89	0.00
比率 (%)	0.00	32.68	32.62	32.61	0.16	0.16	0.01	0.00

ウ. 旧大向簡易水道事業

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	0.00
75	0.00	1,807.09	762.67	0.00	88.19	88.19	22.22	0.00
100	0.00	35.83	13.29	0.00	0.00	0.00	86.97	0.00
計	0.00	1,849.42	775.96	0.00	88.19	88.19	179.32	0.00
比率 (%)	0.00	28.54	11.98	0.00	1.36	1.36	2.77	0.00

エ. 旧須万市簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
17,697.29	17,377.36	7,468.17	0.00	0.00	25,182.94	17,391.62	17,391.62
12,753.17	12,339.02	1,860.33	0.00	0.00	14,667.58	12,391.43	12,391.43
16,686.41	16,642.06	915.46	0.00	0.00	18,121.79	17,161.98	17,161.98
1,094.44	1,094.44	476.16	0.00	0.00	11,854.79	11,336.58	11,336.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.48	4,412.46	4,405.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.96	10,742.96	10,742.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.38	2,760.38	2,760.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55	30.55	30.55
48,231.31	47,452.88	10,720.12	0.00	0.00	87,783.47	76,227.96	76,221.19
54.94	54.06	12.21	0.00	0.00	100.00	86.84	86.83

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
819.23	819.23	2,162.36	0.00	0.00	3,058.22	819.23	819.23
268.08	268.08	438.96	0.00	0.00	2,624.54	1,118.94	356.27
675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	797.83	688.32	675.03
1,762.34	1,762.34	2,601.32	0.00	0.00	6,480.59	2,626.49	1,850.53
27.19	27.19	40.14	0.00	0.00	100.00	40.53	28.55

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
75	0.00	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
比率 (%)	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
150	0.00	2,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	928.29	928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	3,146.10	928.29	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
比率 (%)	0.00	99.28	29.29	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	787.54	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	1,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	3,709.51	3,632.51	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
計	0.00	6,093.21	4,401.81	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
比率 (%)	0.00	99.71	72.03	0.36	0.00	0.00	0.29	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
50以下	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00
75	0.00	7,222.01	5,155.21	23.21	0.00	0.00	28.16	0.00
100	0.00	6,581.41	5,193.16	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00
250	0.00	1,585.27	764.06	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
計	0.00	19,711.20	13,429.24	396.39	0.00	0.00	84.71	0.00
比率 (%)	0.00	43.26	29.47	0.87	0.00	0.00	0.19	0.00

カ. 旧米光簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
計	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
比率 (%)	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
676.60	670.25	2,329.30	0.00	0.00	3,081.70	670.25	670.25
862.33	862.33	541.78	0.00	2.36	1,634.36	1,090.22	862.33
464.56	464.56	496.54	0.00	0.00	961.10	464.56	464.56
2,003.49	1,997.14	3,367.62	0.00	2.36	5,677.16	2,225.03	1,997.14
35.29	35.18	59.32	0.00	0.04	100.00	39.19	35.18

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.81	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.29	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.79	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.29	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.54	769.30	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.16	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.11	3,632.51	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.81	4,401.81	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	72.03	0.36

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
275.36	266.35	13,580.38	0.00	0.00	13,927.92	266.35	266.35
371.69	371.69	6,409.70	0.00	0.00	14,031.56	5,526.90	394.90
1,129.43	1,129.43	4,001.50	0.00	0.00	11,712.34	6,322.59	1,502.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.41	764.06	0.00
1,776.48	1,767.47	23,991.58	0.00	0.00	45,563.97	15,196.71	2,163.86
3.90	3.88	52.65	0.00	0.00	100.00	33.35	4.75

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
150	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル 铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
			うち耐震管					
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00
150	0.00	1,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.83	0.00
計	0.00	2,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	169.08	0.00
比率 (%)	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00

キ、旧鹿野簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
150	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合格			うち耐震管		うち耐震管
			うち耐震管					
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00
150	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	0.00
200	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	0.00
比率 (%)	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.05	0.00
75	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	176.14	0.00
100	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20	0.00
150	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00
200	0.00	1,384.42	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	1,851.38	32.17	32.17	0.00	0.00	751.95	0.00
比率 (%)	0.00	2.87	0.05	0.05	0.00	0.00	1.16	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	2,791.39	0.00	0.00	2,880.12	0.00	0.00
0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.86	0.00	0.00
0.00	0.00	4,370.22	0.00	0.00	7,152.58	0.00	0.00
0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.32	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
12,007.42	6,879.95	11,892.78	0.00	66.12	24,136.37	6,879.95	6,879.95
7,422.28	7,421.01	12,306.62	0.00	0.00	19,914.32	7,421.01	7,421.01
6,402.38	6,402.38	9,140.64	0.00	0.00	15,932.77	6,402.38	6,402.38
0.00	0.00	2,213.85	0.00	0.00	2,303.02	0.00	0.00
55.97	55.97	461.97	0.00	0.00	1,902.36	88.14	88.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.52	0.00	0.00
25,888.05	20,759.31	36,015.86	0.00	66.12	64,573.36	20,791.48	20,791.48
40.09	32.15	55.78	0.00	0.10	100.00	32.20	32.20

ク. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.35	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.61	0.00
100	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	0.00
計	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	170.77	0.00
比率 (%)	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00

ケ. 旧水道事業計 (旧周南市+旧熊毛地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
送水管	0.00	14,501.74	14,293.13	10,919.13	48.70	48.70	944.84	944.84
配水本管	3.34	8,655.00	7,981.44	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	12,220.55	262,855.98	117,567.50	67,558.58	416.74	416.74	16,151.32	6,676.37
合計	12,307.81	288,762.38	142,171.41	82,329.83	465.44	465.44	17,323.41	7,848.46
比率 (%)	1.76	41.21	20.29	11.75	0.07	0.07	2.47	1.12

コ. 旧簡易水道事業計 (旧大向+旧須万市+旧須々万長穂+旧米光+旧鹿野+旧鹿野渋川地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	0.00	3,390.56	928.29	0.00	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	7,501.26	4,401.81	21.87	0.00	0.00	69.52	0.00
配水支管	0.00	26,289.82	14,465.26	428.56	88.19	88.19	1,431.63	0.00
合計	0.00	37,181.64	19,795.36	450.43	88.19	88.19	1,641.11	0.00
比率 (%)	0.00	25.45	13.56	0.31	0.06	0.06	1.12	0.00

サ. 水道事業計 (旧水道事業+旧簡易水道事業)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	83.92	6,140.22	3,257.63	1,744.72	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	22,003.00	18,694.94	10,941.00	48.70	48.70	1,014.36	944.84
配水本管	3.34	8,655.00	7,981.44	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	12,220.55	289,145.80	132,032.76	67,987.14	504.93	504.93	17,582.95	6,676.37
合計	12,307.81	325,944.02	161,966.77	82,780.26	553.63	553.63	18,964.52	7,848.46
比率 (%)	1.45	38.49	19.12	9.77	0.07	0.07	2.24	0.93

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	98.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	994.85	0.00	0.00	1,047.20	0.00	0.00
0.00	0.00	3,094.41	0.00	0.00	3,205.02	0.00	0.00
0.00	0.00	593.05	0.00	0.00	637.51	0.00	0.00
0.00	0.00	4,682.31	0.00	0.00	4,889.73	0.00	0.00
0.00	0.00	95.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	15,519.75	15,286.67	11,912.67
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,208.69	2,334.65
178,416.49	176,034.07	199,851.95	0.00	2,499.63	672,412.66	300,694.68	250,685.76
178,956.32	176,573.90	199,851.95	412.64	2,533.12	700,613.07	327,059.21	267,217.63
25.54	25.20	28.53	0.06	0.36	100.00	46.68	38.14

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	3,909.49	928.29	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	7,830.20	4,401.81	21.87
31,430.36	26,286.26	75,028.91	0.00	68.48	134,337.39	40,839.71	26,803.01
31,430.36	26,286.26	75,667.30	0.00	68.48	146,077.08	46,169.81	26,824.88
21.52	17.99	51.80	0.00	0.05	100.00	31.61	18.36

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	378.97	412.64	2.10	7,697.64	3,797.46	2,284.55
0.00	0.00	259.42	0.00	24.47	23,349.95	19,688.48	11,934.54
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,208.69	2,334.65
209,846.85	202,320.33	274,880.86	0.00	2,568.11	806,750.05	341,534.39	277,488.77
210,386.68	202,860.16	275,519.25	412.64	2,601.60	846,690.15	373,229.02	294,042.51
24.85	23.96	32.54	0.05	0.31	100.00	44.08	34.73

IV

業 務 状 況

4-1 収納状況 (令和7年3月31日現在)

ア. 水道事業 (周南市水道事業)

◆過年度計

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和4年度	5,714,069	698,344	12.22	(29～30年度分) 1,011,276	4,004,449
令和5年度	321,351,562	319,866,390	99.54	0	1,485,172
過年度計	327,065,631	320,564,734	98.01	1,011,276	5,489,621

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月			調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時			11,266,704	9,650,421	85.65	0	1,616,283
1期	A	4月	153,922,913	153,847,279	99.95	0	75,634
	B	5月	282,362,109	282,249,957	99.96	0	112,152
2期	A	6月	158,417,883	158,345,702	99.95	0	72,181
	B	7月	287,655,732	287,525,098	99.95	0	130,634
3期	A	8月	164,242,306	164,127,296	99.93	0	115,010
	B	9月	300,772,430	300,621,319	99.95	0	151,111
4期	A	10月	160,050,471	159,910,560	99.91	0	139,911
	B	11月	293,742,780	293,549,213	99.93	0	193,567
5期	A	12月	158,247,156	157,714,055	99.66	0	533,101
	B	1月	303,436,136	297,930,212	98.19	0	5,505,924
6期	A	2月	164,193,321	144,620,309	88.08	0	19,573,012
	B	3月	329,131,548	271,020	0.08	0	328,860,528
令和6年度計			2,767,441,489	2,410,362,441	87.10	0	357,079,048

※ A : 令和6年3月～令和7年2月で使用水量を調定している地区

※ B : 令和6年4月～令和7年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和4年度	4,796,836	636,651	13.27	(29～30年度分) 886,772	3,273,413
令和5年度	307,125,646	305,763,284	99.56	0	1,362,362
過年度計	311,922,482	306,399,935	98.23	886,772	4,635,775

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			10,805,992	9,321,077	86.26	0	1,484,915
1期	A	4月	122,974,729	122,928,130	99.96	0	46,599
	B	5月	270,646,208	270,537,180	99.96	0	109,028
2期	A	6月	126,533,755	126,504,166	99.98	0	29,589
	B	7月	275,536,588	275,408,803	99.95	0	127,785
3期	A	8月	130,899,095	130,842,896	99.96	0	56,199
	B	9月	288,593,999	288,452,275	99.95	0	141,724
4期	A	10月	128,719,921	128,631,998	99.93	0	87,923
	B	11月	282,141,683	281,955,461	99.93	0	186,222
5期	A	12月	127,029,695	126,583,070	99.65	0	446,625
	B	1月	291,609,280	286,351,064	98.20	0	5,258,216
6期	A	2月	130,378,573	113,468,526	87.03	0	16,910,047
	B	3月	317,340,950	271,020	0.09	0	317,069,930
令和6年度計			2,503,210,468	2,161,255,666	86.34	0	341,954,802

ウ. 旧熊毛地区水道事業

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和4年度	676,096	59,493	8.80	(30年度分) 115,943	500,660
令和5年度	2,329,448	2,235,086	95.95	0	94,362
過年度計	3,005,544	2,294,579	76.34	115,943	595,022

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			244,333	191,582	78.41	0	52,751
1期	A	4月	21,923,762	21,894,727	99.87	0	29,035
2期	A	6月	22,917,117	22,874,525	99.81	0	42,592
3期	A	8月	24,212,179	24,165,463	99.81	0	46,716
4期	A	10月	22,274,775	22,230,734	99.80	0	44,041
5期	A	12月	22,601,294	22,551,864	99.78	0	49,430
6期	A	2月	23,778,501	21,489,695	90.37	0	2,288,806
令和6年度計			137,951,961	135,398,590	98.15	0	2,553,371

エ. 旧大向簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和4年度	0	0	—	0	0
令和5年度	443,334	443,334	100.00	0	0
過年度計	443,334	443,334	100.00	0	0

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	2,233	2,233	100.00	0	0
1期 B 5月	472,544	472,544	100.00	0	0
2期 B 7月	442,248	442,248	100.00	0	0
3期 B 9月	495,312	495,312	100.00	0	0
4期 B 11月	474,582	474,582	100.00	0	0
5期 B 1月	500,439	500,439	100.00	0	0
6期 B 3月	617,054	0	0.00	0	617,054
令和6年度計	3,004,412	2,387,358	79.46	0	617,054

オ. 旧須万市簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和4年度	15,347	0	0.00	0	15,347
令和5年度	412,162	397,407	96.42	0	14,755
過年度計	427,509	397,407	92.96	0	30,102

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	8,305	7,062	85.03	0	1,243
1期 B 5月	430,843	430,843	100.00	0	0
2期 B 7月	399,450	399,450	100.00	0	0
3期 B 9月	472,052	472,052	100.00	0	0
4期 B 11月	422,798	422,798	100.00	0	0
5期 B 1月	420,847	413,752	98.31	0	7,095
6期 B 3月	515,225	0	0.00	0	515,225
令和6年度計	2,669,520	2,145,957	80.39	0	523,563

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和4年度	216,297	2,200	1.02	0	214,097
令和5年度	9,305,074	9,292,910	99.87	0	12,164
過年度計	9,521,371	9,295,110	97.62	0	226,261

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	77,029	67,925	88.18	0	9,104
1期 B 5月	9,320,540	9,317,416	99.97	0	3,124
2期 B 7月	9,750,347	9,747,498	99.97	0	2,849
3期 B 9月	9,730,341	9,720,954	99.90	0	9,387
4期 B 11月	9,253,730	9,246,385	99.92	0	7,345
5期 B 1月	9,411,969	9,186,536	97.60	0	225,433
6期 B 3月	9,159,164	0	0.00	0	9,159,164
令和6年度計	56,703,120	47,286,714	83.39	0	9,416,406

キ. 旧米光簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和4年度	0	0	—	0	0
令和5年度	1,388,726	1,388,726	100.00	0	0
過年度計	1,388,726	1,388,726	100.00	0	0

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	1,925	1,925	100.00	0	0
1期 B 5月	1,491,974	1,491,974	100.00	0	0
2期 B 7月	1,527,099	1,527,099	100.00	0	0
3期 B 9月	1,480,726	1,480,726	100.00	0	0
4期 B 11月	1,449,987	1,449,987	100.00	0	0
5期 B 1月	1,493,601	1,478,421	98.98	0	15,180
6期 B 3月	1,499,155	0	0.00	0	1,499,155
令和6年度計	8,944,467	7,430,132	83.07	0	1,514,335

ク. 鹿野地区（旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業）

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和4年度	9,493	0	0.00	(30年度分) 8,561	932
令和5年度	347,172	345,643	99.56	0	1,529
過年度計	356,665	345,643	96.91	8,561	2,461

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			126,887	58,617	46.20	0	68,270
1期	A	4月	9,024,422	9,024,422	100.00	0	0
2期	A	6月	8,967,011	8,967,011	100.00	0	0
3期	A	8月	9,131,032	9,118,937	99.87	0	12,095
4期	A	10月	9,055,775	9,047,828	99.91	0	7,947
5期	A	12月	8,616,167	8,579,121	99.57	0	37,046
6期	A	2月	10,036,247	9,662,088	96.27	0	374,159
令和6年度計			54,957,541	54,458,024	99.09	0	499,517

4-2 口座振替利用状況

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和2年度計			356,754	2,922,301,999	273,255	2,164,908,587	76.59
令和3年度計			357,514	2,882,391,769	272,767	2,140,722,218	76.30
令和4年度計			359,303	2,827,803,640	272,390	2,151,562,284	75.81
令和5年度計			358,893	2,725,209,018	271,146	2,123,141,936	75.55
令和6年度計			360,760	2,756,971,421	269,174	2,180,576,917	74.61
1期	A	4月	26,408	153,947,459	19,601	120,473,003	74.22
	B	5月	33,588	282,382,111	25,020	221,293,012	74.49
2期	A	6月	26,410	158,638,237	19,737	127,760,303	74.73
	B	7月	33,700	287,841,042	25,232	227,228,215	74.87
3期	A	8月	26,416	164,341,047	19,759	132,181,298	74.80
	B	9月	33,812	300,877,157	25,223	237,006,617	74.60
4期	A	10月	26,475	160,171,047	19,755	128,001,544	74.62
	B	11月	33,834	293,831,562	25,214	231,487,617	74.52
5期	A	12月	26,377	158,292,798	19,720	126,652,016	74.76
	B	1月	33,731	303,561,810	25,136	237,082,710	74.52
6期	A	2月	26,264	163,955,603	19,670	131,393,051	74.89
	B	3月	33,745	329,131,548	25,107	260,017,531	74.40

※ 随時調定分除く。

※ A：令和6年3月～令和7年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和6年4月～令和7年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和2年度計			312,691	2,637,607,883	234,266	1,907,969,221	74.92
令和3年度計			313,297	2,603,020,657	233,780	1,888,409,497	74.62
令和4年度計			314,928	2,557,746,689	233,487	1,909,041,622	74.14
令和5年度計			314,606	2,463,542,438	232,448	1,889,285,370	73.89
令和6年度計			316,554	2,493,385,627	230,964	1,946,323,056	72.96
1期	A	4月	21,053	122,986,035	14,939	92,856,984	70.96
	B	5月	31,568	270,666,210	23,389	211,348,712	74.09
2期	A	6月	21,055	126,746,531	15,069	99,337,037	71.57
	B	7月	31,678	275,721,898	23,488	216,346,219	74.15
3期	A	8月	21,051	130,984,522	15,092	102,339,843	71.69
	B	9月	31,794	288,693,562	23,487	226,189,097	73.87
4期	A	10月	21,113	128,823,453	15,095	99,982,916	71.50
	B	11月	31,825	282,217,738	23,486	221,199,422	73.80
5期	A	12月	21,016	127,049,489	15,071	98,864,073	71.71
	B	1月	31,723	291,732,476	23,419	226,628,891	73.82
6期	A	2月	20,935	130,422,763	15,038	101,499,245	71.83
	B	3月	31,743	317,340,950	23,391	249,730,617	73.69

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和2年度計			24,034	144,395,774	20,997	127,390,475	87.36
令和3年度計			24,266	141,333,749	21,108	124,332,077	86.99
令和4年度計			24,495	138,001,631	21,174	120,956,826	86.44
令和5年度計			24,535	135,788,527	21,148	118,478,522	86.20
令和6年度計			24,606	137,467,651	21,056	119,790,703	85.57
1期	A	4月	4,095	21,929,286	3,512	19,072,008	85.76
2期	A	6月	4,097	22,920,827	3,517	19,978,834	85.84
3期	A	8月	4,107	24,220,281	3,518	21,216,914	85.66
4期	A	10月	4,106	22,288,555	3,511	19,446,631	85.51
5期	A	12月	4,113	22,623,569	3,505	19,578,529	85.22
6期	A	2月	4,088	23,485,133	3,493	20,497,787	85.45

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和2年度計			736	3,152,818	687	3,012,839	93.34
令和3年度計			746	2,969,606	682	2,831,561	91.42
令和4年度計			728	2,982,575	680	2,877,021	93.41
令和5年度計			719	2,824,776	676	2,732,350	94.02
令和6年度計			699	3,007,219	653	2,861,133	93.42
1期	B	5月	118	472,544	111	458,296	94.07
2期	B	7月	118	442,248	111	427,846	94.07
3期	B	9月	117	495,312	110	480,682	94.02
4期	B	11月	115	479,622	108	464,437	93.91
5期	B	1月	116	500,439	107	480,634	92.24
6期	B	3月	115	617,054	106	549,238	92.17

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和2年度計			799	2,920,100	716	2,506,204	89.61
令和3年度計			791	3,111,556	699	2,669,673	88.37
令和4年度計			787	3,241,242	689	2,756,726	87.55
令和5年度計			751	2,617,193	656	2,099,779	87.35
令和6年度計			717	2,667,801	614	2,138,525	85.63
1期	B	5月	120	430,843	104	340,062	86.67
2期	B	7月	121	399,450	103	317,261	85.12
3期	B	9月	120	472,052	102	379,101	85.00
4期	B	11月	119	429,384	102	344,532	85.71
5期	B	1月	119	420,847	102	327,551	85.71
6期	B	3月	118	515,225	101	430,018	85.59

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和2年度計			9,466	61,780,326	8,281	55,400,530	87.48
令和3年度計			9,492	62,012,361	8,276	55,887,610	87.19
令和4年度計			9,533	58,954,499	8,260	52,539,244	86.65
令和5年度計			9,541	56,412,301	8,197	49,796,456	85.91
令和6年度計			9,546	56,634,834	7,988	49,116,416	83.68
1期	B	5月	1,595	9,320,540	1,247	7,725,026	78.18
2期	B	7月	1,596	9,750,347	1,360	8,669,934	85.21
3期	B	9月	1,594	9,735,505	1,354	8,533,965	84.94
4期	B	11月	1,589	9,254,831	1,348	8,102,039	84.83
5期	B	1月	1,588	9,414,447	1,339	8,220,868	84.32
6期	B	3月	1,584	9,159,164	1,340	7,864,584	84.60

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和2年度計			1,119	9,510,115	1,034	9,126,344	92.40
令和3年度計			1,120	9,198,506	1,035	8,813,980	92.41
令和4年度計			1,107	8,598,293	1,017	8,242,596	91.87
令和5年度計			1,113	8,613,772	1,013	8,213,697	91.02
令和6年度計			1,117	8,942,542	1,017	8,556,670	91.05
1期	B	5月	187	1,491,974	169	1,420,916	90.37
2期	B	7月	187	1,527,099	170	1,466,955	90.91
3期	B	9月	187	1,480,726	170	1,423,772	90.91
4期	B	11月	186	1,449,987	170	1,377,187	91.40
5期	B	1月	185	1,493,601	169	1,424,766	91.35
6期	B	3月	185	1,499,155	169	1,443,074	91.35

ク. 鹿野地区 (旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業)

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和2年度計			7,909	62,934,983	7,274	59,502,974	91.97
令和3年度計			7,802	60,745,334	7,187	57,777,820	92.12
令和4年度計			7,725	58,278,711	7,083	55,148,249	91.69
令和5年度計			7,628	55,410,011	7,008	52,535,762	91.87
令和6年度計			7,521	54,865,747	6,882	51,790,414	91.50
1期	A	4月	1,260	9,032,138	1,150	8,544,011	91.27
2期	A	6月	1,258	8,970,879	1,151	8,444,432	91.49
3期	A	8月	1,258	9,136,244	1,149	8,624,541	91.34
4期	A	10月	1,256	9,059,039	1,149	8,571,997	91.48
5期	A	12月	1,248	8,619,740	1,144	8,209,414	91.67
6期	A	2月	1,241	10,047,707	1,139	9,396,019	91.78

4-3 調定水量と料金

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和2年度計			364,648	405,165	15,665,742	2,931,179,963
令和3年度計			365,314	406,191	15,510,609	2,891,753,623
令和4年度計			367,250	407,605	15,200,820	2,836,959,564
令和5年度計			366,564	406,528	14,710,274	2,735,290,325
令和6年度計			368,427	408,787	14,822,001	2,767,441,489
1期	A	4月	27,203	29,698	890,196	154,994,290
	B	5月	34,202	38,414	1,477,954	283,055,148
2期	A	6月	27,005	29,508	914,454	159,265,723
	B	7月	34,254	38,461	1,498,908	288,501,359
3期	A	8月	26,925	29,422	940,082	164,721,770
	B	9月	34,343	38,551	1,571,395	303,647,890
4期	A	10月	27,039	29,564	917,520	160,757,033
	B	11月	34,504	38,730	1,526,674	294,546,678
5期	A	12月	27,025	29,522	912,437	158,950,731
	B	1月	34,287	38,526	1,572,455	303,935,942
6期	A	2月	26,876	29,373	944,425	164,843,623
	B	3月	34,764	39,018	1,655,501	330,221,302

※ 他市への分水量除く。

※ A：令和6年3月～令和7年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和6年4月～令和7年3月で使用水量を調定している地区

件数：上下水道局のメーターにかかる件数

戸数：集合住宅（マンション）等の上下水道局が管理するメーター以降の件数含む

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和2年度計			320,243	360,748	14,042,103	2,646,719,623
令和3年度計			320,721	361,586	13,915,333	2,612,124,385
令和4年度計			322,486	362,829	13,651,298	2,566,402,017
令和5年度計			321,915	361,867	13,208,980	2,473,340,602
令和6年度計			323,855	364,202	13,315,800	2,503,210,468
1期	A	4月	21,817	24,311	710,671	123,999,997
	B	5月	32,152	36,363	1,412,990	271,332,262
2期	A	6月	21,618	24,120	729,590	127,347,163
	B	7月	32,210	36,416	1,433,008	276,350,613
3期	A	8月	21,539	24,035	747,744	131,352,259
	B	9月	32,297	36,504	1,504,183	291,452,279
4期	A	10月	21,646	24,170	736,282	129,379,129
	B	11月	32,454	36,679	1,462,529	282,905,839
5期	A	12月	21,636	24,132	731,764	127,702,822
	B	1月	32,263	36,501	1,506,829	292,110,665
6期	A	2月	21,493	23,988	749,867	130,926,528
	B	3月	32,730	36,983	1,590,343	318,350,912

※ 他市への分水量除く。

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和2年度計			24,235	24,241	880,252	144,480,742
令和3年度計			24,502	24,508	864,320	141,570,069
令和4年度計			24,711	24,717	846,617	138,338,373
令和5年度計			24,730	24,736	830,568	135,922,186
令和6年度計			24,826	24,833	834,967	137,951,961
1期	A	4月	4,137	4,138	133,975	21,957,726
2期	A	6月	4,131	4,132	139,054	22,960,489
3期	A	8月	4,136	4,137	145,693	24,238,611
4期	A	10月	4,143	4,144	135,159	22,320,194
5期	A	12月	4,138	4,139	137,061	22,609,837
6期	A	2月	4,141	4,143	144,025	23,865,104

※ 他市への分水量除く。

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			737	737	18,102	3,153,093
令和3年度計			748	748	16,965	2,971,058
令和4年度計			733	733	16,754	2,984,928
令和5年度計			723	723	15,891	2,827,761
令和6年度計			701	701	16,828	3,004,412
1期	B	5月	118	118	2,676	472,544
2期	B	7月	118	118	2,503	442,248
3期	B	9月	117	117	2,811	495,312
4期	B	11月	117	117	2,720	481,855
5期	B	1月	116	116	2,830	495,399
6期	B	3月	115	115	3,288	617,054

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			812	812	14,968	2,928,295
令和3年度計			800	800	15,849	3,123,972
令和4年度計			803	803	16,378	3,251,203
令和5年度計			767	767	13,267	2,631,604
令和6年度計			729	729	13,568	2,669,520
1期	B	5月	124	124	2,192	432,768
2期	B	7月	122	122	2,014	399,725
3期	B	9月	123	123	2,450	473,702
4期	B	11月	120	120	2,175	430,484
5期	B	1月	120	120	2,124	415,438
6期	B	3月	120	120	2,613	517,403

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			9,528	9,534	343,421	61,415,474
令和3年度計			9,555	9,561	345,519	62,086,790
令和4年度計			9,604	9,610	331,673	59,046,234
令和5年度計			9,621	9,627	318,524	56,504,301
令和6年度計			9,615	9,621	318,575	56,703,120
1期	B	5月	1,602	1,603	52,805	9,329,132
2期	B	7月	1,605	1,606	53,923	9,757,761
3期	B	9月	1,603	1,604	54,668	9,742,578
4期	B	11月	1,606	1,607	52,146	9,263,989
5期	B	1月	1,600	1,601	53,310	9,426,645
6期	B	3月	1,599	1,600	51,723	9,183,015

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			1,121	1,121	46,734	9,515,901
令和3年度計			1,127	1,127	44,988	9,205,381
令和4年度計			1,111	1,111	42,380	8,600,677
令和5年度計			1,121	1,121	42,349	8,616,705
令和6年度計			1,120	1,120	43,885	8,944,467
1期	B	5月	187	187	7,345	1,491,974
2期	B	7月	188	188	7,451	1,527,649
3期	B	9月	187	187	7,280	1,480,726
4期	B	11月	188	188	7,073	1,451,362
5期	B	1月	185	185	7,377	1,493,601
6期	B	3月	185	185	7,359	1,499,155

ク. 旧鹿野簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			7,720	7,720	306,711	59,881,904
令和3年度計			7,609	7,609	294,881	57,718,016
令和4年度計			7,555	7,555	281,035	54,892,801
令和5年度計			7,441	7,441	265,678	51,885,223
令和6年度計			7,342	7,342	262,717	51,269,922
1期	A	4月	1,229	1,229	42,901	8,419,037
2期	A	6月	1,227	1,227	43,244	8,376,248
3期	A	8月	1,226	1,226	44,010	8,515,996
4期	A	10月	1,229	1,229	43,601	8,483,863
5期	A	12月	1,214	1,214	41,051	8,028,191
6期	A	2月	1,217	1,217	47,910	9,446,587

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和2年度計			252	252	13,451	3,084,931
令和3年度計			252	252	12,754	2,953,952
令和4年度計			247	247	14,685	3,443,331
令和5年度計			246	246	15,017	3,561,943
令和6年度計			239	239	15,661	3,687,619
1期	A	4月	39	39	2,595	613,998
2期	A	6月	40	40	2,575	605,186
3期	A	8月	40	40	2,638	618,197
4期	A	10月	40	40	2,509	586,996
5期	A	12月	40	40	2,546	604,075
6期	A	2月	40	40	2,798	659,167

4-4 使用水量

ア. 口径別

◆水道事業（周南市水道事業）

期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
令和2年度計			254,671	6,923,350	97,153	3,057,907	7,023	559,842	240	31,251	3,685	1,283,680
令和3年度計			251,587	6,669,761	101,020	3,102,797	6,926	526,684	229	29,898	3,678	1,262,181
令和4年度計			248,936	6,414,382	105,643	3,143,371	6,886	507,269	234	28,850	3,651	1,204,257
令和5年度計			245,144	6,159,155	108,838	3,175,626	6,817	492,249	233	27,068	3,652	1,193,859
令和6年度計			243,039	6,043,289	112,754	3,281,199	6,826	501,493	231	26,936	3,675	1,208,933
1期	A	4月	17,562	414,260	8,965	260,746	339	21,528	17	2,023	204	65,476
	B	5月	23,075	581,137	9,708	272,842	793	55,856	23	2,550	405	129,737
	小計		40,637	995,397	18,673	533,588	1,132	77,384	40	4,573	609	195,213
2期	A	6月	17,499	427,982	8,833	265,021	339	23,014	16	2,108	202	67,124
	B	7月	23,054	577,403	9,764	275,794	801	59,685	23	2,368	402	134,509
	小計		40,553	1,005,385	18,597	540,815	1,140	82,699	39	4,476	604	201,633
3期	A	8月	17,421	434,254	8,826	268,951	339	23,842	16	2,001	206	69,409
	B	9月	23,049	600,035	9,856	280,786	802	62,886	22	2,425	411	136,502
	小計		40,470	1,034,289	18,682	549,737	1,141	86,728	38	4,426	617	205,911
4期	A	10月	17,449	422,841	8,915	262,013	340	25,543	16	2,268	204	66,987
	B	11月	23,153	577,288	9,923	279,054	795	61,287	22	2,243	412	137,413
	小計		40,602	1,000,129	18,838	541,067	1,135	86,830	38	4,511	616	204,400
5期	A	12月	17,382	421,775	8,967	268,954	340	22,970	16	2,236	205	67,767
	B	1月	22,949	589,803	9,908	288,506	799	60,755	22	2,308	411	133,192
	小計		40,331	1,011,578	18,875	557,460	1,139	83,725	38	4,544	616	200,959
6期	A	2月	17,289	439,759	8,914	279,375	338	24,522	16	2,224	203	70,936
	B	3月	23,157	556,752	10,175	279,157	801	59,605	22	2,182	410	129,881
	小計		40,446	996,511	19,089	558,532	1,139	84,127	38	4,406	613	200,817

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1, 292	1, 118, 518	386	639, 844	168	952, 527	24	880, 555	6	218, 268	364, 648	15, 665, 742
1, 302	1, 108, 753	381	668, 516	161	919, 338	24	974, 982	6	247, 699	365, 314	15, 510, 609
1, 336	1, 092, 112	378	665, 867	156	941, 820	24	996, 276	6	206, 616	367, 250	15, 200, 820
1, 323	1, 118, 185	377	647, 550	150	892, 215	24	897, 204	6	107, 163	366, 564	14, 710, 274
1, 348	1, 150, 715	374	676, 220	150	920, 779	24	918, 429	6	94, 008	368, 427	14, 822, 001
90	77, 589	20	25, 884	5	10, 084	1	12, 606	0	0	27, 203	890, 196
134	99, 034	40	72, 261	20	129, 574	3	120, 599	1	14, 364	34, 202	1, 477, 954
224	176, 623	60	98, 145	25	139, 658	4	133, 205	1	14, 364	61, 405	2, 368, 150
90	81, 349	20	28, 361	5	8, 695	1	10, 800	0	0	27, 005	914, 454
135	104, 611	51	83, 539	20	131, 662	3	117, 651	1	11, 686	34, 254	1, 498, 908
225	185, 960	71	111, 900	25	140, 357	4	128, 451	1	11, 686	61, 259	2, 413, 362
91	82, 160	20	32, 444	5	14, 106	1	12, 915	0	0	26, 925	940, 082
135	104, 570	44	92, 485	20	144, 619	3	135, 366	1	11, 721	34, 343	1, 571, 395
226	186, 730	64	124, 929	25	158, 725	4	148, 281	1	11, 721	61, 268	2, 511, 477
89	80, 548	20	26, 995	5	15, 760	1	14, 565	0	0	27, 039	917, 520
135	109, 726	40	81, 417	20	132, 384	3	132, 645	1	13, 217	34, 504	1, 526, 674
224	190, 274	60	108, 412	25	148, 144	4	147, 210	1	13, 217	61, 543	2, 444, 194
89	82, 462	20	26, 774	5	9, 371	1	10, 128	0	0	27, 025	912, 437
135	109, 879	39	76, 987	20	143, 547	3	145, 901	1	21, 577	34, 287	1, 572, 455
224	192, 341	59	103, 761	25	152, 918	4	156, 029	1	21, 577	61, 312	2, 484, 892
90	81, 729	20	26, 311	5	10, 515	1	9, 054	0	0	26, 876	944, 425
135	137, 058	40	102, 762	20	170, 462	3	196, 199	1	21, 443	34, 764	1, 655, 501
225	218, 787	60	129, 073	25	180, 977	4	205, 253	1	21, 443	61, 640	2, 599, 926

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
令和2年度計			225,580	6,077,502	82,622	2,506,410	6,689	541,053	221	28,361	3,449	1,194,386
令和3年度計			222,704	5,859,219	86,086	2,552,923	6,602	507,502	217	27,245	3,430	1,169,602
令和4年度計			220,223	5,631,240	90,389	2,595,104	6,551	487,932	225	27,733	3,401	1,114,561
令和5年度計			216,660	5,410,941	93,479	2,639,946	6,480	471,792	226	27,013	3,383	1,103,326
令和6年度計			214,841	5,301,577	97,219	2,744,067	6,477	479,013	219	26,811	3,398	1,106,297
1期	A	4月	14,559	336,206	6,671	183,451	304	18,912	16	2,013	179	56,186
	B	5月	21,364	537,849	9,419	263,218	771	54,654	22	2,542	384	123,152
	小計		35,923	874,055	16,090	446,669	1,075	73,566	38	4,555	563	179,338
2期	A	6月	14,497	346,872	6,537	185,609	303	20,288	15	2,097	177	57,475
	B	7月	21,349	536,523	9,477	266,576	778	58,685	22	2,366	381	125,359
	小計		35,846	883,395	16,014	452,185	1,081	78,973	37	4,463	558	182,834
3期	A	8月	14,425	350,468	6,524	187,236	304	21,084	15	1,972	181	58,993
	B	9月	21,340	556,025	9,569	270,714	780	61,880	21	2,424	390	129,602
	小計		35,765	906,493	16,093	457,950	1,084	82,964	36	4,396	571	188,595
4期	A	10月	14,448	343,639	6,611	185,362	305	22,912	15	2,252	179	56,912
	B	11月	21,439	535,155	9,638	269,348	773	60,335	21	2,234	390	130,703
	小計		35,887	878,794	16,249	454,710	1,078	83,247	36	4,486	569	187,615
5期	A	12月	14,393	343,810	6,656	189,754	304	20,553	15	2,220	180	58,146
	B	1月	21,258	546,157	9,626	278,488	776	59,847	21	2,300	390	126,615
	小計		35,651	889,967	16,282	468,242	1,080	80,400	36	4,520	570	184,761
6期	A	2月	14,303	354,646	6,606	195,259	302	21,162	15	2,214	178	60,076
	B	3月	21,466	514,227	9,885	269,052	777	58,701	21	2,177	389	123,078
	小計		35,769	868,873	16,491	464,311	1,079	79,863	36	4,391	567	183,154

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1, 116	1, 024, 837	368	618, 204	168	952, 527	24	880, 555	6	218, 268	320, 243	14, 042, 103
1, 128	1, 013, 473	363	643, 350	161	919, 338	24	974, 982	6	247, 699	320, 721	13, 915, 333
1, 151	1, 005, 885	360	644, 131	156	941, 820	24	996, 276	6	206, 616	322, 486	13, 651, 298
1, 148	1, 030, 727	359	628, 653	150	892, 215	24	897, 204	6	107, 163	321, 915	13, 208, 980
1, 165	1, 066, 732	356	658, 087	150	920, 779	24	918, 429	6	94, 008	323, 855	13, 315, 800
65	68, 426	17	22, 787	5	10, 084	1	12, 606	0	0	21, 817	710, 671
128	94, 777	40	72, 261	20	129, 574	3	120, 599	1	14, 364	32, 152	1, 412, 990
193	163, 203	57	95, 048	25	139, 658	4	133, 205	1	14, 364	53, 969	2, 123, 661
66	72, 462	17	25, 292	5	8, 695	1	10, 800	0	0	21, 618	729, 590
128	98, 961	51	83, 539	20	131, 662	3	117, 651	1	11, 686	32, 210	1, 433, 008
194	171, 423	68	108, 831	25	140, 357	4	128, 451	1	11, 686	53, 828	2, 162, 598
67	71, 530	17	29, 440	5	14, 106	1	12, 915	0	0	21, 539	747, 744
129	99, 347	44	92, 485	20	144, 619	3	135, 366	1	11, 721	32, 297	1, 504, 183
196	170, 877	61	121, 925	25	158, 725	4	148, 281	1	11, 721	53, 836	2, 251, 927
65	71, 123	17	23, 757	5	15, 760	1	14, 565	0	0	21, 646	736, 282
129	105, 091	40	81, 417	20	132, 384	3	132, 645	1	13, 217	32, 454	1, 462, 529
194	176, 214	57	105, 174	25	148, 144	4	147, 210	1	13, 217	54, 100	2, 198, 811
65	74, 076	17	23, 706	5	9, 371	1	10, 128	0	0	21, 636	731, 764
129	105, 410	39	76, 987	20	143, 547	3	145, 901	1	21, 577	32, 263	1, 506, 829
194	179, 486	56	100, 693	25	152, 918	4	156, 029	1	21, 577	53, 899	2, 238, 593
66	73, 287	17	23, 654	5	10, 515	1	9, 054	0	0	21, 493	749, 867
128	132, 242	40	102, 762	20	170, 462	3	196, 199	1	21, 443	32, 730	1, 590, 343
194	205, 529	57	126, 416	25	180, 977	4	205, 253	1	21, 443	54, 223	2, 340, 210

◆旧熊毛地区水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			11,384	348,762	12,687	479,423	73	7,842	6	2,520	37	20,266	42	18,163	6	3,276	24,235	880,252
令和3年度計			11,346	334,089	12,984	475,046	70	8,248	6	2,632	48	20,277	42	19,097	6	4,931	24,502	864,320
令和4年度計			11,269	320,688	13,248	476,779	79	8,100	3	1,084	55	18,576	51	16,817	6	4,573	24,711	846,617
令和5年度計			11,194	307,881	13,331	466,873	83	9,255	1	10	67	23,463	48	20,055	6	3,031	24,730	830,568
令和6年度計			11,141	302,597	13,451	465,941	94	12,575	6	92	72	32,953	56	18,557	6	2,252	24,826	834,967
1期	A	4月	1,861	48,823	2,238	75,282	15	2,077	1	10	12	5,073	9	2,460	1	250	4,137	133,975
2期	A	6月	1,852	50,743	2,237	77,219	17	2,099	1	11	12	5,455	11	3,149	1	378	4,131	139,054
3期	A	8月	1,858	53,003	2,240	79,626	15	2,200	1	29	12	6,026	9	4,292	1	517	4,136	145,693
4期	A	10月	1,861	48,807	2,244	74,626	15	2,025	1	16	12	5,504	9	3,603	1	578	4,143	135,159
5期	A	12月	1,854	49,514	2,245	77,247	16	2,062	1	16	12	5,262	9	2,648	1	312	4,138	137,061
6期	A	2月	1,855	51,707	2,247	81,941	16	2,112	1	10	12	5,633	9	2,405	1	217	4,141	144,025

※ 他市への分水量除く。

◆旧大向簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			671	16,532	48	1,383	0	0	6	64	12	123	0	0	737	18,102
令和3年度計			677	15,568	53	1,286	0	0	6	21	12	90	0	0	748	16,965
令和4年度計			660	15,233	55	1,142	0	0	6	33	12	346	0	0	733	16,754
令和5年度計			657	14,232	48	1,142	0	0	6	45	12	472	0	0	723	15,891
令和6年度計			635	15,095	48	1,263	0	0	6	33	12	437	0	0	701	16,828
1期	B	5月	107	2,373	8	216	0	0	1	8	2	79	0	0	118	2,676
2期	B	7月	107	2,263	8	203	0	0	1	2	2	35	0	0	118	2,503
3期	B	9月	106	2,603	8	196	0	0	1	1	2	11	0	0	117	2,811
4期	B	11月	106	2,478	8	207	0	0	1	9	2	26	0	0	117	2,720
5期	B	1月	105	2,523	8	232	0	0	1	8	2	67	0	0	116	2,830
6期	B	3月	104	2,855	8	209	0	0	1	5	2	219	0	0	115	3,288

◆旧須万市簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			715	12,028	55	1,441	18	180	0	0	24	1,319	0	0	812	14,968
令和3年度計			706	11,869	51	1,337	18	20	0	0	25	2,623	0	0	800	15,849
令和4年度計			713	11,881	54	1,297	18	14	0	0	18	3,186	0	0	803	16,378
令和5年度計			680	10,416	51	1,281	18	188	0	0	18	1,382	0	0	767	13,267
令和6年度計			644	10,903	49	1,226	18	30	0	0	18	1,409	0	0	729	13,568
1期	B	5月	110	1,755	8	192	3	2	0	0	3	243	0	0	124	2,192
2期	B	7月	108	1,582	8	174	3	9	0	0	3	249	0	0	122	2,014
3期	B	9月	109	1,921	8	237	3	0	0	0	3	292	0	0	123	2,450
4期	B	11月	106	1,678	8	208	3	6	0	0	3	283	0	0	120	2,175
5期	B	1月	106	1,699	8	214	3	6	0	0	3	205	0	0	120	2,124
6期	B	3月	105	2,268	9	201	3	7	0	0	3	137	0	0	120	2,613

◆旧須々万長穂簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			8,072	233,922	1,241	52,040	99	5,892	7	306	79	32,006	30	19,255	9,528	343,421
令和3年度計			8,021	225,820	1,330	54,588	96	6,603	0	0	78	37,469	30	21,039	9,555	345,519
令和4年度計			8,026	220,599	1,373	50,907	96	7,049	0	0	78	36,012	31	17,106	9,604	331,673
令和5年度計			7,991	210,880	1,423	50,546	96	7,645	0	0	85	32,752	26	16,701	9,621	318,524
令和6年度計			7,942	207,528	1,467	53,334	98	5,414	0	0	84	35,675	24	16,624	9,615	318,575
1期	B	5月	1,326	35,345	242	8,693	16	1,116	0	0	14	5,512	4	2,139	1,602	52,805
2期	B	7月	1,326	33,274	245	8,407	16	874	0	0	14	7,906	4	3,462	1,605	53,923
3期	B	9月	1,323	35,644	246	9,163	16	932	0	0	14	5,780	4	3,149	1,603	54,668
4期	B	11月	1,329	34,294	243	8,836	16	884	0	0	14	5,486	4	2,646	1,606	52,146
5期	B	1月	1,320	35,417	245	9,109	17	824	0	0	14	5,455	4	2,505	1,600	53,310
6期	B	3月	1,318	33,554	246	9,126	17	784	0	0	14	5,536	4	2,723	1,599	51,723

◆旧米光簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			984	24,263	97	2,971	18	616	0	0	10	2,992	12	15,892	1,121	46,734
令和3年度計			977	23,207	108	2,841	18	508	0	0	12	4,495	12	13,937	1,127	44,988
令和4年度計			961	22,379	108	2,723	18	428	0	0	12	4,715	12	12,135	1,111	42,380
令和5年度計			970	22,237	109	2,607	18	479	0	0	12	5,001	12	12,025	1,121	42,349
令和6年度計			970	23,136	108	2,786	18	502	0	0	12	5,195	12	12,266	1,120	43,885
1期	B	5月	162	3,917	18	475	3	84	0	0	2	751	2	2,118	187	7,345
2期	B	7月	163	3,783	18	429	3	91	0	0	2	960	2	2,188	188	7,451
3期	B	9月	162	3,863	18	452	3	74	0	0	2	817	2	2,074	187	7,280
4期	B	11月	163	3,700	18	416	3	62	0	0	2	906	2	1,989	188	7,073
5期	B	1月	160	4,026	18	459	3	78	0	0	2	850	2	1,964	185	7,377
6期	B	3月	160	3,847	18	555	3	113	0	0	2	911	2	1,933	185	7,359

◆旧鹿野簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			7,025	206,169	397	14,080	126	4,259	74	32,588	86	31,251	12	18,364	7,720	306,711
令和3年度計			6,916	196,197	402	14,434	122	3,803	73	27,625	84	32,587	12	20,235	7,609	294,881
令和4年度計			6,849	189,082	410	15,062	124	3,746	75	26,861	85	29,121	12	17,163	7,555	281,035
令和5年度計			6,758	179,772	391	12,915	122	2,890	75	27,463	83	26,772	12	15,866	7,441	265,678
令和6年度計			6,639	179,411	406	12,278	121	3,959	79	26,967	85	24,221	12	15,881	7,342	262,717
1期	A	4月	1,111	28,675	68	2,015	20	539	13	4,217	15	4,608	2	2,847	1,229	42,901
2期	A	6月	1,113	29,851	66	2,170	20	653	13	4,194	13	3,685	2	2,691	1,227	43,244
3期	A	8月	1,109	30,240	68	2,084	20	558	13	4,390	14	4,251	2	2,487	1,226	44,010
4期	A	10月	1,112	29,835	67	2,037	20	606	14	4,580	14	3,883	2	2,660	1,229	43,601
5期	A	12月	1,097	27,976	68	1,919	20	355	13	4,359	14	3,686	2	2,756	1,214	41,051
6期	A	2月	1,097	32,834	69	2,053	21	1,248	13	5,227	15	4,108	2	2,440	1,217	47,910

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			240	4,172	6	159	0	0	0	0	0	0	6	9,120	252	13,451
令和3年度計			240	3,792	6	342	0	0	0	0	0	0	6	8,620	252	12,754
令和4年度計			235	3,280	6	357	0	0	0	0	0	0	6	11,048	247	14,685
令和5年度計			234	2,796	6	316	0	0	0	0	0	0	6	11,905	246	15,017
令和6年度計			227	3,042	6	304	0	0	0	0	0	0	6	12,315	239	15,661
1期	A	4月	37	454	1	46	0	0	0	0	0	0	1	2,095	39	2,595
2期	A	6月	38	494	1	28	0	0	0	0	0	0	1	2,053	40	2,575
3期	A	8月	38	522	1	29	0	0	0	0	0	0	1	2,087	40	2,638
4期	A	10月	38	543	1	27	0	0	0	0	0	0	1	1,939	40	2,509
5期	A	12月	38	456	1	38	0	0	0	0	0	0	1	2,052	40	2,546
6期	A	2月	38	573	1	136	0	0	0	0	0	0	1	2,089	40	2,798

イ．段階別

◆水道事業（周南市水道事業）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段階別								
			一般								
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～	
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			24,347	340,271	6,410,267	215,835	3,469,581	96,976	1,188,899	29,645	4,595,484
令和3年度計			24,719	340,589	6,384,256	212,551	3,369,469	92,833	1,117,779	27,535	4,637,539
令和4年度計			25,848	341,396	6,328,125	208,886	3,253,603	88,072	1,047,906	25,427	4,569,556
令和5年度計			26,097	340,461	6,271,250	205,064	3,144,235	83,826	985,854	23,743	4,307,264
令和6年度計			26,853	341,568	6,285,086	203,912	3,122,249	83,383	988,110	24,080	4,424,699
1期	A	4月	2,024	25,179	452,857	14,815	220,439	5,762	66,063	1,530	150,837
	B	5月	2,590	31,611	583,756	18,843	293,839	7,802	92,276	2,237	507,795
	小計		4,614	56,790	1,036,613	33,658	514,278	13,564	158,339	3,767	658,632
2期	A	6月	1,746	25,259	459,711	15,087	225,809	6,004	70,059	1,593	158,875
	B	7月	2,539	31,714	588,000	18,817	290,327	7,669	91,488	2,277	528,816
	小計		4,285	56,973	1,047,711	33,904	516,136	13,673	161,547	3,870	687,691
3期	A	8月	1,657	25,268	461,421	15,234	229,773	6,218	73,075	1,715	175,813
	B	9月	2,409	31,933	593,612	19,253	301,832	8,230	99,962	2,559	575,633
	小計		4,066	57,201	1,055,033	34,487	531,605	14,448	173,037	4,274	751,446
4期	A	10月	1,762	25,277	457,809	14,943	221,526	5,869	68,198	1,592	169,987
	B	11月	2,606	31,897	591,117	18,864	289,195	7,627	91,539	2,373	554,494
	小計		4,368	57,174	1,048,926	33,807	510,721	13,496	159,737	3,965	724,481
5期	A	12月	1,893	25,132	458,680	14,927	225,473	6,035	70,580	1,657	157,704
	B	1月	2,649	31,637	592,039	19,219	302,935	8,224	99,124	2,483	578,028
	小計		4,542	56,769	1,050,719	34,146	528,408	14,259	169,704	4,140	735,732
6期	A	2月	1,937	24,939	459,912	15,332	239,875	6,692	80,405	1,930	164,233
	B	3月	3,041	31,722	586,172	18,578	281,226	7,251	85,341	2,134	702,484
	小計		4,978	56,661	1,046,084	33,910	521,101	13,943	165,746	4,064	866,717

※ 他市への分水量除く。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0㎡～200㎡		201㎡～		小 計			
件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)
364,618	15,664,231	6	1,200	6	311	6	1,511	364,624	15,665,742
365,308	15,509,043	6	1,200	6	366	6	1,566	365,314	15,510,609
367,244	15,199,190	6	1,200	6	430	6	1,630	367,250	15,200,820
366,558	14,708,603	6	1,200	6	471	6	1,671	366,564	14,710,274
368,421	14,820,144	6	1,200	6	657	6	1,857	368,427	14,822,001
27,203	890,196	0	0	0	0	0	0	27,203	890,196
34,201	1,477,666	1	200	1	88	1	288	34,202	1,477,954
61,404	2,367,862	1	200	1	88	1	288	61,405	2,368,150
27,005	914,454	0	0	0	0	0	0	27,005	914,454
34,253	1,498,631	1	200	1	77	1	277	34,254	1,498,908
61,258	2,413,085	1	200	1	77	1	277	61,259	2,413,362
26,925	940,082	0	0	0	0	0	0	26,925	940,082
34,342	1,571,039	1	200	1	156	1	356	34,343	1,571,395
61,267	2,511,121	1	200	1	156	1	356	61,268	2,511,477
27,039	917,520	0	0	0	0	0	0	27,039	917,520
34,503	1,526,345	1	200	1	129	1	329	34,504	1,526,674
61,542	2,443,865	1	200	1	129	1	329	61,543	2,444,194
27,025	912,437	0	0	0	0	0	0	27,025	912,437
34,286	1,572,126	1	200	1	129	1	329	34,287	1,572,455
61,311	2,484,563	1	200	1	129	1	329	61,312	2,484,892
26,876	944,425	0	0	0	0	0	0	26,876	944,425
34,763	1,655,223	1	200	1	78	1	278	34,764	1,655,501
61,639	2,599,648	1	200	1	78	1	278	61,640	2,599,926

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段階別								
			一般								
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～	
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			21,437	298,776	5,684,665	185,667	3,012,652	82,600	1,013,334	25,213	4,329,941
令和3年度計			21,776	298,939	5,660,706	182,777	2,925,089	79,143	955,635	23,638	4,372,337
令和4年度計			22,800	299,680	5,606,814	179,464	2,821,063	75,042	893,534	21,714	4,328,257
令和5年度計			22,887	299,022	5,558,235	176,432	2,728,448	71,625	844,078	20,457	4,076,548
令和6年度計			23,582	300,267	5,575,535	175,506	2,711,036	71,375	845,427	20,663	4,181,945
1期	A	4月	1,680	20,137	365,142	11,310	170,372	4,322	49,529	1,147	125,628
	B	5月	2,369	29,782	553,970	17,668	276,615	7,308	86,435	2,091	495,682
	小計		4,049	49,919	919,112	28,978	446,987	11,630	135,964	3,238	621,310
2期	A	6月	1,440	20,178	370,982	11,501	173,747	4,490	52,040	1,183	132,821
	B	7月	2,332	29,877	558,472	17,688	274,537	7,246	86,518	2,150	513,204
	小計		3,772	50,055	929,454	29,189	448,284	11,736	138,558	3,333	646,025
3期	A	8月	1,362	20,177	371,882	11,578	175,761	4,590	53,533	1,243	146,568
	B	9月	2,207	30,089	563,390	18,065	284,695	7,750	93,882	2,398	561,860
	小計		3,569	50,266	935,272	29,643	460,456	12,340	147,415	3,641	708,428
4期	A	10月	1,430	20,216	369,722	11,427	171,590	4,437	51,619	1,220	143,351
	B	11月	2,400	30,053	561,440	17,725	272,936	7,178	86,082	2,229	541,742
	小計		3,830	50,269	931,162	29,152	444,526	11,615	137,701	3,449	685,093
5期	A	12月	1,533	20,103	371,217	11,437	174,757	4,539	53,195	1,258	132,595
	B	1月	2,430	29,832	562,040	18,023	285,733	7,726	93,086	2,328	565,641
	小計		3,963	49,935	933,257	29,460	460,490	12,265	146,281	3,586	698,236
6期	A	2月	1,576	19,917	370,928	11,665	185,192	4,973	59,564	1,423	134,183
	B	3月	2,823	29,906	556,350	17,419	265,101	6,816	79,944	1,993	688,670
	小計		4,399	49,823	927,278	29,084	450,293	11,789	139,508	3,416	822,853

※ 他市への分水量除く。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0㎡～200㎡		201㎡～		小 計			
件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)
320,213	14,040,592	6	1,200	6	311	6	1,511	320,219	14,042,103
320,715	13,913,767	6	1,200	6	366	6	1,566	320,721	13,915,333
322,480	13,649,668	6	1,200	6	430	6	1,630	322,486	13,651,298
321,909	13,207,309	6	1,200	6	471	6	1,671	321,915	13,208,980
323,849	13,313,943	6	1,200	6	657	6	1,857	323,855	13,315,800
21,817	710,671	0	0	0	0	0	0	21,817	710,671
32,151	1,412,702	1	200	1	88	1	288	32,152	1,412,990
53,968	2,123,373	1	200	1	88	1	288	53,969	2,123,661
21,618	729,590	0	0	0	0	0	0	21,618	729,590
32,209	1,432,731	1	200	1	77	1	277	32,210	1,433,008
53,827	2,162,321	1	200	1	77	1	277	53,828	2,162,598
21,539	747,744	0	0	0	0	0	0	21,539	747,744
32,296	1,503,827	1	200	1	156	1	356	32,297	1,504,183
53,835	2,251,571	1	200	1	156	1	356	53,836	2,251,927
21,646	736,282	0	0	0	0	0	0	21,646	736,282
32,453	1,462,200	1	200	1	129	1	329	32,454	1,462,529
54,099	2,198,482	1	200	1	129	1	329	54,100	2,198,811
21,636	731,764	0	0	0	0	0	0	21,636	731,764
32,262	1,506,500	1	200	1	129	1	329	32,263	1,506,829
53,898	2,238,264	1	200	1	129	1	329	53,899	2,238,593
21,493	749,867	0	0	0	0	0	0	21,493	749,867
32,729	1,590,065	1	200	1	78	1	278	32,730	1,590,343
54,222	2,339,932	1	200	1	78	1	278	54,223	2,340,210

◆旧熊毛地区水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合計		
			一般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和2年度計			897	23,338	424,686	18,129	276,328	8,557	102,421	2,462	76,817	24,235	880,252
令和3年度計			932	23,570	426,132	17,929	269,322	8,201	94,410	2,141	74,456	24,502	864,320
令和4年度計			1,010	23,701	426,826	17,787	262,007	7,784	91,010	2,078	66,774	24,711	846,617
令和5年度計			1,061	23,669	424,433	17,413	253,287	7,348	84,231	1,829	68,617	24,730	830,568
令和6年度計			1,173	23,653	421,644	17,247	250,741	7,342	84,885	1,878	77,697	24,826	834,967
1期	A	4月	199	3,938	69,825	2,829	40,257	1,141	12,781	278	11,112	4,137	133,975
2期	A	6月	184	3,947	70,402	2,885	41,947	1,199	13,974	301	12,731	4,131	139,054
3期	A	8月	171	3,965	71,081	2,947	43,646	1,306	15,400	353	15,566	4,136	145,693
4期	A	10月	203	3,940	69,814	2,815	39,737	1,115	12,593	267	13,015	4,143	135,159
5期	A	12月	216	3,922	69,780	2,836	41,327	1,215	13,905	308	12,049	4,138	137,061
6期	A	2月	200	3,941	70,742	2,935	43,827	1,366	16,232	371	13,224	4,141	144,025

◆旧大向簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			97	640	10,139	380	5,071	144	1,772	49	1,120	737	18,102
令和3年度計			99	649	9,882	362	4,690	123	1,579	44	814	748	16,965
令和4年度計			104	629	9,456	340	4,565	118	1,528	44	1,205	733	16,754
令和5年度計			109	614	9,263	324	4,220	114	1,513	46	895	723	15,891
令和6年度計			97	604	9,348	331	4,336	121	1,595	49	1,549	701	16,828
1期	B	5月	16	102	1,554	57	720	17	245	8	157	118	2,676
2期	B	7月	21	97	1,531	50	644	19	201	6	127	118	2,503
3期	B	9月	9	108	1,589	55	733	22	309	11	180	117	2,811
4期	B	11月	14	103	1,569	52	681	20	270	8	200	117	2,720
5期	B	1月	20	96	1,594	61	774	19	279	7	183	116	2,830
6期	B	3月	17	98	1,511	56	784	24	291	9	702	115	3,288

◆旧須万市簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和2年度計			204	608	8,597	293	4,042	113	1,434	40	895	812	14,968
令和3年度計			192	608	8,676	298	3,948	109	1,289	44	1,936	800	15,849
令和4年度計			194	609	8,535	283	3,723	102	1,216	40	2,904	803	16,378
令和5年度計			205	562	7,756	250	3,296	91	1,062	30	1,153	767	13,267
令和6年度計			180	549	7,698	241	3,290	91	1,218	43	1,362	729	13,568
1期	B	5月	29	95	1,275	37	522	15	210	7	185	124	2,192
2期	B	7月	30	92	1,252	36	462	11	154	6	146	122	2,014
3期	B	9月	33	90	1,329	46	659	21	242	7	220	123	2,450
4期	B	11月	29	91	1,262	38	515	14	184	7	214	120	2,175
5期	B	1月	29	91	1,248	41	570	13	171	7	135	120	2,124
6期	B	3月	30	90	1,332	43	562	17	257	9	462	120	2,613

◆旧須々万長穂簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			796	8,732	148,951	6,193	92,733	2,866	34,833	891	66,904	9,528	343,421
令和3年度計			799	8,756	149,272	6,139	90,884	2,747	32,467	799	72,896	9,555	345,519
令和4年度計			807	8,797	149,080	6,078	89,133	2,641	30,486	758	62,974	9,604	331,673
令和5年度計			848	8,773	147,278	5,911	85,531	2,412	27,552	663	58,163	9,621	318,524
令和6年度計			850	8,765	146,788	5,858	84,050	2,323	27,817	688	59,920	9,615	318,575
1期	B	5月	147	1,455	24,428	991	14,618	420	4,856	116	8,903	1,602	52,805
2期	B	7月	128	1,477	24,255	952	13,333	354	4,111	101	12,224	1,605	53,923
3期	B	9月	138	1,465	24,763	993	14,370	399	5,032	129	10,503	1,603	54,668
4期	B	11月	139	1,467	24,321	957	13,845	381	4,562	114	9,418	1,606	52,146
5期	B	1月	153	1,447	24,617	997	14,452	420	4,979	122	9,262	1,600	53,310
6期	B	3月	145	1,454	24,404	968	13,432	349	4,277	106	9,610	1,599	51,723

◆旧米光簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和2年度計			88	1,033	15,376	539	8,218	286	3,829	111	19,311	1,121	46,734
令和3年度計			87	1,040	15,014	525	8,023	264	3,461	99	18,490	1,127	44,988
令和4年度計			89	1,022	14,965	521	7,793	238	3,071	85	16,551	1,111	42,380
令和5年度計			87	1,034	14,857	535	7,868	234	2,899	78	16,725	1,121	42,349
令和6年度計			100	1,020	15,002	552	8,047	241	3,157	92	17,679	1,120	43,885
1期	B	5月	17	170	2,508	90	1,393	44	570	17	2,874	187	7,345
2期	B	7月	18	170	2,486	90	1,341	38	503	14	3,121	188	7,451
3期	B	9月	17	170	2,498	94	1,381	38	508	14	2,893	187	7,280
4期	B	11月	18	170	2,467	91	1,221	34	446	15	2,939	188	7,073
5期	B	1月	15	170	2,523	96	1,398	45	605	18	2,851	185	7,377
6期	B	3月	15	170	2,520	91	1,313	42	525	14	3,001	185	7,359

◆旧鹿野簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和2年度計			772	6,948	115,313	4,536	69,135	2,372	30,717	862	91,546	7,720	306,711
令和3年度計			782	6,827	112,149	4,427	66,292	2,210	28,463	756	87,977	7,609	294,881
令和4年度計			786	6,769	110,165	4,326	64,161	2,117	26,632	698	80,077	7,555	281,035
令和5年度計			836	6,605	107,249	4,123	60,693	1,978	24,196	630	73,540	7,441	265,678
令和6年度計			812	6,530	106,726	4,097	59,899	1,866	23,669	655	72,423	7,342	262,717
1期	A	4月	147	1,082	17,541	663	9,644	293	3,660	102	12,056	1,229	42,901
2期	A	6月	124	1,103	17,928	689	9,993	312	3,999	108	11,324	1,227	43,244
3期	A	8月	119	1,107	18,093	694	10,210	319	4,080	117	11,627	1,226	44,010
4期	A	10月	127	1,102	17,919	685	10,052	314	3,931	103	11,699	1,229	43,601
5期	A	12月	138	1,076	17,323	647	9,281	279	3,437	90	11,010	1,214	41,051
6期	A	2月	157	1,060	17,922	719	10,719	349	4,562	135	14,707	1,217	47,910

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和2年度計			56	196	2,540	98	1,402	38	559	17	8,950	252	13,451
令和3年度計			52	200	2,425	94	1,221	36	475	14	8,633	252	12,754
令和4年度計			58	189	2,284	87	1,158	30	429	10	10,814	247	14,685
令和5年度計			64	182	2,179	76	892	24	323	10	11,623	246	15,017
令和6年度計			59	180	2,345	80	850	24	342	12	12,124	239	15,661
1 期	A	4月	10	29	370	13	137	4	53	1	2,035	39	2,595
2 期	A	6月	8	32	403	13	132	4	47	1	1,993	40	2,575
3 期	A	8月	10	30	408	15	150	3	51	2	2,029	40	2,638
4 期	A	10月	8	32	412	17	144	3	50	2	1,903	40	2,509
5 期	A	12月	8	32	377	8	116	3	47	2	2,006	40	2,546
6 期	A	2月	15	25	375	14	171	7	94	4	2,158	40	2,798

4－5 水量認定・減免状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減 免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和 2年度計	11	0	7	0	5	23	12	0	0	0	1	13	1,977	2,013
令和 3年度計	21	0	7	8	19	55	12	0	0	0	0	12	491	558
令和 4年度計	28	0	5	0	21	54	2	0	0	0	0	2	943	999
令和 5年度計	30	0	5	0	12	47	8	0	0	0	0	8	485	540
令和 6年度計	47	0	4	0	22	73	11	0	0	0	4	15	520	608
4月	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	31	34
5月	4	0	0	0	3	7	2	0	0	0	0	2	38	47
6月	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	25	28
7月	7	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	3	29	39
8月	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	23	27
9月	4	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	52	58
10月	4	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	43	51
11月	5	0	1	0	3	9	1	0	0	0	0	1	63	73
12月	3	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	1	40	46
1月	5	0	0	0	3	8	1	0	0	0	0	1	59	68
2月	3	0	0	0	3	6	0	0	0	0	3	3	51	60
3月	5	0	2	0	1	8	2	0	0	0	1	3	66	77

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和2年度計	11	0	7	0	5 (4)	23 (4)	12	0	0	0	1	13	1,777 (97)	1,813 (101)
令和3年度計	18 (4)	0	7	7	19 (2)	51 (6)	12	0	0	0	0	12	446 (35)	509 (41)
令和4年度計	25 (4)	0	5	0	21 (1)	51 (5)	2 (1)	0	0	0	0	2 (1)	848 (68)	901 (74)
令和5年度計	29 (1)	0	5	0	12	46 (1)	7	0	0	0	0	7	447 (45)	500 (46)
令和6年度計	47 (2)	0	4	0	20	71 (2)	11 (1)	0	0	0	4	15 (1)	474 (49)	560 (52)
4月	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	3	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	31 (10)	34 (10)
5月	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	7	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	36 (1)	45 (1)
6月	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	24 (2)	27 (3)
7月	7 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3	28 (2)	38 (2)
8月	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	19 (4)	23 (4)
9月	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	5	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	51 (2)	56 (2)
10月	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	8	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	43 (7)	51 (7)
11月	5 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (0)	9	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	55 (2)	65 (2)
12月	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	5 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	37 (7)	43 (9)
1月	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	7	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	53 (4)	61 (4)
2月	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	3	40 (4)	49 (4)
3月	5 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	8	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3	57 (4)	68 (4)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和2年度計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 (74)	200 (74)
令和3年度計	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	45 (25)	49 (25)
令和4年度計	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	95 (54)	98 (54)
令和5年度計	1	0	0	0	0	1	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	38 (18)	40 (19)
令和6年度計	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	46 (21)	48 (21)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	2 (1)	2 (1)
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (1)	1 (1)
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (0)	1
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	4 (4)	4 (4)
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (1)	2 (1)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	8 (1)	8 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (1)	3 (1)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	6 (0)	7
2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	11 (10)	11 (10)
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	9 (2)	9 (2)

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－6 窓口受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和 2年度計	344	0	502	619	7,497	7,613	102	2,651	19,328
令和 3年度計	432	0	461	747	7,449	7,518	160	2,692	19,459
令和 4年度計	325	3	428	747	7,284	7,632	223	3,202	19,844
令和 5年度計	290	18	397	653	7,259	7,459	183	3,536	19,795
令和 6年度計	271	0	457	505	7,536	7,621	151	3,700	20,241
4月	14	0	34	30	918	740	2	423	2,161
5月	27	0	25	40	733	642	6	306	1,779
6月	33	0	43	43	539	592	10	554	1,814
7月	21	0	46	21	615	512	10	342	1,567
8月	23	0	34	37	507	509	10	304	1,424
9月	22	0	30	93	569	567	6	221	1,508
10月	29	0	45	34	579	555	2	281	1,525
11月	20	0	59	23	525	668	8	234	1,537
12月	18	0	27	36	446	643	6	216	1,392
1月	19	0	27	68	498	562	59	290	1,523
2月	19	0	40	38	511	602	14	197	1,421
3月	26	0	47	42	1,096	1,029	18	332	2,590

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和2年度計	330 (35)	0	480 (16)	604 (50)	7,394 (192)	7,478 (215)	101	2,508 (203)	18,895 (711)
令和3年度計	417 (45)	0	450 (20)	729 (48)	7,330 (223)	7,380 (239)	159	2,553 (176)	19,018 (751)
令和4年度計	318 (22)	3	411 (12)	737 (27)	7,152 (206)	7,458 (242)	208 (4)	3,053 (152)	19,340 (665)
令和5年度計	279 (23)	18	386 (16)	641 (21)	7,124 (195)	7,286 (213)	183 (1)	3,376 (172)	19,293 (641)
令和6年度計	265 (26)	0	441 (20)	499 (29)	7,420 (206)	7,461 (243)	148 (1)	3,524 (179)	19,758 (704)
4月	12 (1)	0 (0)	34 (2)	30 (3)	905 (28)	733 (21)	2 (0)	394 (21)	2,110 (76)
5月	27 (5)	0 (0)	24 (1)	40 (3)	722 (18)	627 (21)	5 (0)	296 (17)	1,741 (65)
6月	32 (2)	0 (0)	42 (2)	42 (1)	526 (17)	580 (25)	10 (0)	542 (8)	1,774 (55)
7月	21 (3)	0 (0)	44 (2)	21 (1)	604 (17)	502 (17)	10 (0)	328 (25)	1,530 (65)
8月	23 (2)	0 (0)	33 (0)	37 (8)	501 (22)	496 (14)	9 (1)	292 (12)	1,391 (59)
9月	22 (2)	0 (0)	28 (0)	93 (1)	561 (9)	558 (22)	6 (0)	208 (10)	1,476 (44)
10月	29 (3)	0 (0)	41 (3)	33 (3)	572 (28)	542 (22)	2 (0)	264 (16)	1,483 (75)
11月	20 (4)	0 (0)	59 (4)	21 (3)	514 (15)	650 (17)	7 (0)	221 (23)	1,492 (66)
12月	17 (0)	0 (0)	27 (2)	36 (3)	439 (13)	632 (20)	6 (0)	202 (7)	1,359 (45)
1月	19 (1)	0 (0)	26 (2)	68 (1)	489 (13)	549 (12)	59 (0)	275 (12)	1,485 (41)
2月	18 (1)	0 (0)	40 (1)	37 (1)	503 (8)	580 (27)	14 (0)	185 (14)	1,377 (52)
3月	25 (2)	0 (0)	43 (1)	41 (1)	1,084 (18)	1,012 (25)	18 (0)	317 (14)	2,540 (61)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和2年度計	14	0	22 (9)	15	103 (43)	135 (60)	1	143 (50)	433 (162)
令和3年度計	15 (2)	0	11 (2)	18 (2)	119 (43)	138 (58)	1	139 (51)	441 (158)
令和4年度計	7 (1)	0	17 (9)	10 (1)	132 (59)	174 (77)	15 (12)	149 (63)	504 (222)
令和5年度計	11 (4)	0	11 (4)	12 (4)	135 (38)	173 (58)	0	160 (61)	502 (169)
令和6年度計	6	0	16 (4)	6 (1)	116 (35)	160 (63)	3	176 (60)	483 (163)
4月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (5)	7 (3)	0 (0)	29 (10)	51 (18)
5月	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	11 (5)	15 (5)	1 (0)	10 (6)	38 (17)
6月	1 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	13 (4)	12 (4)	0 (0)	12 (2)	40 (10)
7月	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	11 (3)	10 (5)	0 (0)	14 (2)	37 (11)
8月	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	6 (4)	13 (6)	1 (0)	12 (2)	33 (13)
9月	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	8 (2)	9 (5)	0 (0)	13 (5)	32 (12)
10月	0 (0)	0 (0)	4 (1)	1 (0)	7 (3)	13 (5)	0 (0)	17 (6)	42 (15)
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	11 (2)	18 (6)	1 (0)	13 (7)	45 (16)
12月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (2)	11 (3)	0 (0)	14 (2)	33 (7)
1月	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	9 (1)	13 (3)	0 (0)	15 (4)	38 (8)
2月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	8 (1)	22 (10)	0 (0)	12 (7)	44 (18)
3月	1 (0)	0 (0)	4 (0)	1 (0)	12 (3)	17 (8)	0 (0)	15 (7)	50 (18)

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－7 量水器異動件数

ア. 取付(新設・取付開栓・口径変更)

◆水道事業(周南市水道事業)

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 2年度計	141	826	10	1	9	6	2	0	0	0	995
令和 3年度計	131	797	18	1	7	4	0	0	0	0	958
令和 4年度計	183	851	20	1	10	3	0	0	0	0	1,068
令和 5年度計	123	733	15	2	12	2	1	0	0	0	888
令和 6年度計	80	623	18	0	10	2	0	0	0	0	733
4月	6	70	2	0	0	1	0	0	0	0	79
5月	6	53	1	0	1	0	0	0	0	0	61
6月	6	37	3	0	2	0	0	0	0	0	48
7月	2	33	1	0	0	0	0	0	0	0	36
8月	4	36	0	0	3	1	0	0	0	0	44
9月	10	44	1	0	2	0	0	0	0	0	57
10月	5	31	0	0	0	0	0	0	0	0	36
11月	11	38	3	0	0	0	0	0	0	0	52
12月	8	55	4	0	1	0	0	0	0	0	68
1月	7	90	2	0	0	0	0	0	0	0	99
2月	10	54	1	0	1	0	0	0	0	0	66
3月	5	82	0	0	0	0	0	0	0	0	87

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和2年度計	135 (2)	810 (52)	10 (1)	1	8 (2)	6	2	0	0	0	972 (57)
令和3年度計	124 (2)	785 (51)	18 (2)	1	7	4	0	0	0	0	939 (55)
令和4年度計	174 (1)	843 (32)	20	1	9 (3)	3 (2)	0	0	0	0	1,050 (38)
令和5年度計	118 (6)	722 (24)	15 (3)	2 (1)	11 (1)	2	1	0	0	0	871 (35)
令和6年度計	76 (8)	616 (29)	18 (1)	0	10	2 (2)	0	0	0	0	722 (40)
4月	6 (1)	68 (3)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	77 (5)
5月	6 (0)	53 (4)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	61 (4)
6月	6 (0)	36 (2)	3 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	47 (2)
7月	1 (1)	32 (3)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	34 (4)
8月	4 (0)	36 (3)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	44 (4)
9月	9 (0)	44 (3)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	56 (3)
10月	5 (0)	30 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	35 (2)
11月	11 (3)	37 (3)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	51 (7)
12月	8 (1)	54 (2)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	67 (3)
1月	7 (1)	90 (1)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	99 (2)
2月	8 (0)	54 (3)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	64 (3)
3月	5 (1)	82 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	87 (1)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和2年度計	6 (3)	16 (1)	0	0	1	0	0	23 (4)
令和3年度計	7 (3)	12	0	0	0	0	0	19 (3)
令和4年度計	9 (4)	8 (1)	0	0	1	0	0	18 (5)
令和5年度計	5 (2)	11 (2)	0	0	1 (1)	0	0	17 (5)
令和6年度計	4 (1)	7 (1)	0	0	0	0	0	11 (2)
4月	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
7月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
9月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
10月	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
11月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
12月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

イ．取除（廃止・撤去・口径変更）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 2年度計	706	61	14	1	6	2	1	1	0	0	792
令和 3年度計	609	95	29	1	17	2	3	0	0	0	756
令和 4年度計	564	108	27	1	10	1	2	0	0	0	713
令和 5年度計	594	74	24	1	9	0	0	0	0	0	702
令和 6年度計	655	121	24	2	4	1	1	0	0	0	808
4月	23	1	9	0	0	0	0	0	0	0	33
5月	31	9	1	0	1	0	0	0	0	0	42
6月	49	13	2	0	0	0	0	0	0	0	64
7月	51	19	1	1	1	0	0	0	0	0	73
8月	94	16	2	0	0	0	0	0	0	0	112
9月	59	1	0	0	1	0	0	0	0	0	61
10月	82	12	1	0	0	0	0	0	0	0	95
11月	28	1	2	0	0	0	1	0	0	0	32
12月	90	11	3	0	1	0	0	0	0	0	105
1月	58	15	1	0	0	0	0	0	0	0	74
2月	56	19	0	0	0	1	0	0	0	0	76
3月	34	4	2	1	0	0	0	0	0	0	41

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和2年度計	692 (4)	59 (3)	14	1	6	2	1	1	0	0	776 (7)
令和3年度計	596 (9)	92	29	1	16	2	3	0	0	0	739 (9)
令和4年度計	552 (24)	108 (2)	27 (2)	1 (1)	9	1 (1)	2	0	0	0	700 (30)
令和5年度計	581 (78)	74 (7)	24	1	9	0	0	0	0	0	689 (85)
令和6年度計	637 (4)	120 (6)	24	2	4	1	1	0	0	0	789 (10)
4月	23 (0)	1 (0)	9 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	33
5月	31 (0)	9 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	42
6月	48 (0)	13 (1)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	63 (1)
7月	50 (0)	19 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	72
8月	90 (0)	16 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	108
9月	59 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	61
10月	82 (1)	12 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	95 (1)
11月	27 (0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	31
12月	87 (1)	11 (0)	3 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	102 (1)
1月	58 (0)	15 (5)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74 (5)
2月	56 (1)	19 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	76 (1)
3月	26 (1)	3 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	32 (1)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和2年度計	14 (6)	2 (1)	0	0	0	0	0	16 (7)
令和3年度計	13 (10)	3 (2)	0	0	1	0	0	17 (12)
令和4年度計	12 (5)	0	0	0	1 (1)	0	0	13 (6)
令和5年度計	13 (4)	0	0	0	0	0	0	13 (4)
令和6年度計	18 (12)	1 (1)	0	0	0	0	0	19 (13)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
7月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
8月	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (1)
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
11月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
12月	3 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (2)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
3月	8 (8)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (9)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

ウ．取替（検定満期・その他）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 2年度計	6,144	2,099	201	0	73	26	11	7	0	0	8,561
令和 3年度計	5,823	1,814	232	9	120	31	24	11	0	0	8,064
令和 4年度計	8,079	2,097	145	0	47	32	8	0	0	0	10,408
令和 5年度計	6,084	2,261	62	0	70	26	12	2	0	0	8,517
令和 6年度計	6,365	2,930	95	4	106	45	0	2	0	1	9,548
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	359	291	3	0	5	0	0	0	0	0	658
6月	1,099	317	8	0	16	0	0	0	0	0	1,440
7月	306	408	1	0	4	3	0	0	0	0	722
8月	976	452	19	2	15	1	0	0	0	0	1,465
9月	492	113	19	1	10	4	0	0	0	0	639
10月	751	388	31	0	23	3	0	0	0	0	1,196
11月	491	162	3	0	9	3	0	0	0	0	668
12月	951	278	2	1	7	4	0	0	0	0	1,243
1月	67	274	4	0	6	13	0	0	0	0	364
2月	737	240	5	0	10	0	0	0	0	0	992
3月	136	7	0	0	1	14	0	2	0	1	161

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和2年度計	5,490 (4)	2,032 (60)	194	0	67	24	10	7	0	0	7,824 (64)
令和3年度計	5,610 (50)	1,778 (32)	224	9 (1)	112 (1)	31	24	11	0	0	7,799 (84)
令和4年度計	7,894 (578)	2,079 (106)	139 (3)	0	44 (1)	31	7	0	0	0	10,194 (688)
令和5年度計	5,597 (1,262)	2,241 (982)	54 (2)	0	68 (3)	19 (1)	12 (2)	2	0	0	7,993 (2,252)
令和6年度計	6,018 (23)	2,877 (138)	94 (4)	4	105	42 (5)	0	2	0	1	9,143 (170)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
5月	359 (0)	291 (0)	3 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	658
6月	1,099 (0)	316 (0)	8 (0)	0 (0)	16 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,439
7月	306 (2)	408 (2)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	722 (4)
8月	756 (0)	404 (0)	19 (0)	2 (0)	14 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,196
9月	492 (0)	113 (1)	19 (0)	1 (0)	10 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	639 (1)
10月	751 (0)	388 (0)	31 (0)	0 (0)	23 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,196
11月	490 (1)	162 (1)	3 (0)	0 (0)	9 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	667 (2)
12月	951 (1)	278 (0)	2 (0)	1 (0)	7 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,243 (1)
1月	67 (19)	274 (134)	4 (4)	0 (0)	6 (0)	13 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	364 (157)
2月	737 (0)	240 (0)	4 (0)	0 (0)	10 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	991
3月	10 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	11 (5)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	28 (5)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和2年度計	654 (183)	67 (5)	7	0	6 (2)	2 (2)	1 (1)	737 (193)
令和3年度計	213 (205)	36 (17)	8 (8)	0	8 (5)	0	0	265 (235)
令和4年度計	185 (182)	18 (14)	6 (5)	0	3 (2)	1 (1)	1 (1)	214 (205)
令和5年度計	487 (180)	20 (3)	8 (1)	0	2 (1)	7 (7)	0	524 (192)
令和6年度計	347 (127)	53 (4)	1	0	1	3 (1)	0	405 (132)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
8月	220 (0)	48 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	269
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
11月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
3月	126 (126)	4 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)	133 (131)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－8 修理工事受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

区分 月	漏 水 修 理						
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓
令和 2年度計	38	266	0	1	44	11	1
令和 3年度計	47	160	2	4	36	9	1
令和 4年度計	52	137	2	0	24	6	2
令和 5年度計	42	147	0	1	43	5	4
令和 6年度計	55	132	7	2	42	9	1
4月	3	10	0	0	2	0	0
5月	5	8	0	0	4	4	0
6月	2	1	5	0	1	0	0
7月	2	8	0	0	2	0	0
8月	3	17	0	0	2	2	0
9月	10	6	0	0	3	1	1
10月	5	13	2	0	2	0	0
11月	4	15	0	1	2	1	0
12月	5	15	0	1	6	0	0
1月	5	18	0	0	8	0	0
2月	8	10	0	0	7	1	0
3月	3	11	0	0	3	0	0

※令和4年度までの修理工事受付の合計は、水洗便所、給水栓、量水器移設を含む。

※令和5年度以降の修理工事受付の合計は、水洗便所、給水栓、量水器移設を含まない。

※令和4年度までの配水支管（周南市区分：第二送水管）の修理工事受付は、「その他」を含む。

※令和5年度以降の配水支管（周南市区分：第二送水管）の修理工事受付は、「配水管」を含む。

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
16	12	5	57	16	3	370	942
21	5	6	36	14	0	227	585
8	4	3	57	6	8	181	490
22	1	3	56	6	2	123	455
19	5	4	83	10	1	142	512
2	1	0	7	1	0	6	32
2	0	0	2	0	0	11	36
1	1	1	2	0	0	15	29
1	0	0	3	1	0	9	26
2	0	0	3	2	0	14	45
0	0	0	10	1	0	13	45
1	0	0	3	1	0	9	36
1	0	2	11	0	0	11	48
2	0	0	7	1	1	16	54
1	0	0	14	0	0	12	58
1	2	1	10	1	0	6	47
5	1	0	11	2	0	20	56

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月	区分	漏水修理					
		配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器
	令和2年度計	33	254 (10)	0	1	40 (1)	10
	令和3年度計	42	157 (7)	2	3	32 (2)	9 (1)
	令和4年度計	48	127 (12)	1	0	23 (1)	6 (1)
	令和5年度計	37 (7)	137 (10)	0	0	40 (3)	5
	令和6年度計	54	126 (3)	7	2	39 (2)	9
	4月	3 (0)	10 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)
	5月	5 (0)	8 (1)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	4 (0)
	6月	2 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	7月	2 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
	8月	3 (0)	17 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (0)
	9月	10 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)
	10月	5 (0)	12 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)
	11月	4 (0)	14 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
	12月	4 (0)	14 (0)	0 (0)	1 (0)	6 (0)	0 (0)
	1月	5 (0)	18 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (0)	0 (0)
	2月	8 (0)	10 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	1 (0)
	3月	3 (0)	11 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月	区分	漏水修理					
		配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器
	令和2年度計	5 (1)	12 (3)	0	0	4 (2)	1 (1)
	令和3年度計	5 (2)	3 (2)	0	1 (1)	4 (1)	0
	令和4年度計	4	10 (3)	1	0	1	0
	令和5年度計	5 (3)	10 (5)	0	1 (1)	3 (1)	0
	令和6年度計	1	6 (1)	0	0	3 (1)	0
	4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	6月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	7月	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	10月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	11月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	12月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
	3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

(単位：件)

廃止	制水弁 管類	消火栓 管類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
16	10	5	56	16 (2)	3	351 (20)	896 (33)
21	4	6 (1)	33	13	0	219 (14)	559 (25)
8	4	3	55	5	8	170 (10)	460 (24)
21 (1)	1	2 (1)	51 (1)	4	2	114 (5)	418 (28)
18	4	4	81	10	1	133 (10)	489 (15)
2 (0)	1 (0)	0 (0)	7 (0)	1 (0)	0 (0)	6 (1)	32 (2)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (0)	35 (1)
1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (2)	26 (2)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	8 (0)	22 (1)
2 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	2 (0)	0 (0)	13 (2)	44 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (0)	1 (0)	0 (0)	11 (0)	43
1 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	9 (0)	35
1 (0)	0 (0)	2 (0)	11 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (1)	45 (2)
2 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	1 (0)	1 (0)	16 (1)	51 (1)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (0)	0 (0)	0 (0)	12 (1)	57 (1)
1 (0)	1 (0)	1 (0)	10 (0)	1 (0)	0 (0)	5 (1)	44 (1)
5 (0)	1 (0)	0 (0)	11 (0)	2 (0)	0 (0)	19 (1)	55 (2)

(単位：件)

廃止	制水弁 管類	消火栓 管類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
0	2 (2)	0	1 (1)	0	0	19 (10)	46 (20)
0	1	0	3 (2)	1	0	8 (4)	26 (12)
0	0	0	2	1 (1)	0	11 (5)	30 (9)
1	0	1	5 (1)	2 (2)	0	9 (6)	37 (19)
1 (1)	1	0	2	0	0	9 (2)	23 (5)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	3 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	4 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1

4－9 水質検査結果表

検査項目 採水場所 採水年月日		大迫田系統				
		菅野ダム 原水	末武川ダム 原水	瀬戸浜 給水栓水	楠木 給水栓水	ひばりヶ丘 給水栓水
		令和6年11月5日	令和6年11月5日	令和6年11月5日	令和6年11月5日	令和6年11月5日
基1	一般細菌 (個/ml)	950	220	0	0	0
基2	大腸菌	陽性(62.4)	陽性(30.5)	陰性	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.39	0.41	0.34	0.39	0.40
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.08	0.06	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.14	0.09	0.08
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.024	0.012	0.011
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.032	0.018	0.016
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.010	0.007	0.006
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.007	0.005	0.004
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.18	0.05	0.02	0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.27	0.08	0.01	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.4	5.3	5.9	5.5	5.5
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.060	0.042	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	2.9	3.0	6.8	6.9	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	17.7	23.0	24.1	21.3	21.1
基40	蒸発残留物 (mg/L)	51	59	55	53	55
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.2	1.4	0.6	0.7	0.7
基47	pH値	7.0	7.1	7.7	7.3	7.2
基48	味	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	4.7	5.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	14.3	3.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.28	0.44	0.50

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

菊川系統						水質基準等
向道ダム 原水	川上ダム 原水	飯島町 給水栓水	晴海町 給水栓水	青山町 給水栓水	西金剛山 給水栓水	
令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月11日	
680	400	0	0	0	0	100個/ml以下
陽性(29.9)	陽性(8.4)	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.33	0.43	0.41	0.39	0.41	0.42	10mg/L以下
0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.12	0.12	0.11	0.11	0.6mg/L以下
—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
—	—	0.013	0.012	0.014	0.013	0.06mg/L以下
—	—	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.03mg/L以下
—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.021	0.020	0.022	0.021	0.1mg/L以下
—	—	0.008	0.007	0.009	0.009	0.03mg/L以下
—	—	0.006	0.006	0.006	0.006	0.03mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.015	1.0mg/L以下
0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
0.16	0.17	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.009	0.013	0.007	0.011	1.0mg/L以下
4.5	4.9	5.8	5.8	5.7	5.7	200mg/L以下
0.048	0.043	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
4.4	3.6	8.2	8.1	8.0	7.9	200mg/L以下
19.3	24.3	21.4	22.3	21.2	20.9	300mg/L以下
49	57	53	55	53	48	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.5	3mg/L以下
7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
1.9	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
3.5	3.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	—	0.48	0.41	0.36	0.54	0.1mg/L以上

採水場所 採水年月日 検査項目		楠本系統			
		菅野ダム 原水	向道ダム 原水	野村 給水栓水	津木 給水栓水
		令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日
基1	一般細菌 (個/ml)	32	40	0	0
基2	大腸菌	陽性(1.0)	陽性(3.1)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.36	0.39	0.38	0.38
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	—	—	0.001	0.002
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.003
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.002	0.004
基30	ブromホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01未満
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.09	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	7.2	5.9	6.1
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.012	0.023	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	6.7	10.4	9.2	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	23.9	21.1	23.4	23.4
基40	蒸発残留物 (mg/L)	56	58	54	55
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.6	0.6	0.4	0.4
基47	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2
基48	味	—	—	異常なし	異常なし
基49	臭気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	1.6	2.0	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	1.3	1.6	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.63	0.30

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

			林系統（旧熊毛地区水道事業）			水質基準等
桑原 給水栓水	上畑 給水栓水	名山 給水栓水	大河内 給水栓水	幸ヶ丘 給水栓水	安田 給水栓水	
令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和7年2月12日	令和6年5月27日	令和6年5月27日	令和6年5月27日	
0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.38	0.38	0.38	0.36	0.39	0.39	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.17	0.17	0.17	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08	0.08	0.6mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004	0.005	0.004	0.011	0.009	0.012	0.06mg/L以下
0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.03mg/L以下
0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.008	0.010	0.008	0.018	0.016	0.020	0.1mg/L以下
0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.03mg/L以下
0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.03mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.014	1.0mg/L以下
0.01	0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.012	0.008	0.005	0.009	0.012	0.007	1.0mg/L以下
6.1	6.3	6.1	7.8	7.7	7.6	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
9.5	9.9	9.6	6.2	5.9	5.8	200mg/L以下
23.2	23.4	23.4	30.2	30.7	32.5	300mg/L以下
54	54	55	68	72	71	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	3mg/L以下
7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
0.38	0.41	0.50	0.29	0.23	0.29	0.1mg/L以上

採水場所 採水年月日 検査項目		須万市系統		須々万系統	
		錦川表流水 原水	高野 給水栓水	戸石川表流水 原水	下角 給水栓水
		令和6年5月13日	令和6年5月13日	令和6年5月13日	令和6年5月13日
基1	一般細菌 (個/ml)	360	0	85	0
基2	大腸菌	陽性(21.1)	陰性	陽性(9.7)	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.32	0.36	0.35	0.23
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	0.06未満	—	0.06未満
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	—	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	0.008	—	0.007
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	—	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基26	臭素酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	0.012	—	0.010
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.006	—	0.004
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	0.004	—	0.003
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	0.008未満	—	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.030	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.01未満	0.05	0.01未満
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.13	0.01	0.06	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.1	5.1	2.7	3.6
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.032	0.001未満	0.005	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	4.1	5.2	2.7	3.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	20.5	24.2	12.9	17.2
基40	蒸発残留物 (mg/L)	51	49	37	38
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.2	0.5	0.5	0.3
基47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.4
基48	味	—	異常なし	—	異常なし
基49	臭気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	3.6	0.6	1.6	0.5未満
基51	濁度 (度)	2.9	0.1未満	1.2	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	0.35	—	0.40

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

長穂系統			米光系統		水質基準等
向道ダム放流水 原水	高樋 給水栓水	合下 給水栓水	井戸水（浅井戸） 原水	馬神 給水栓水	
令和6年5月7日	令和6年5月7日	令和6年5月7日	令和7年2月17日	令和7年2月17日	
76	0	0	8	0	100個/ml以下
陽性(2.0)	陰性	陰性	陰性(<1)	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01mg/L以下
0.001	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.26	0.30	0.30	0.35	0.32	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.15	0.16	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.07	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.06未満	0.06未満	—	0.06未満	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.007	0.009	—	0.001未満	0.06mg/L以下
—	0.003	0.002未満	—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.002	0.002	—	0.003	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.014	0.016	—	0.005	0.1mg/L以下
—	0.005	0.004	—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.005	0.005	—	0.001	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.008未満	—	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	1.0mg/L以下
0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.15	0.01未満	0.01未満	0.10	0.03	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.020	1.0mg/L以下
4.7	5.3	5.2	12.3	13.1	200mg/L以下
0.043	0.001未満	0.001未満	0.024	0.001未満	0.05mg/L以下
6.0	6.7	6.6	16.5	16.9	200mg/L以下
20.8	22.4	22.1	32.7	33.1	300mg/L以下
55	51	55	84	88	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.7	0.4	0.4	0.3	0.3未満	3mg/L以下
7.0	7.6	7.6	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
2.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	5度以下
1.9	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.51	0.31	—	0.72	0.1mg/L以上

検査項目		採水場所 採水年月日			柏原系統		
					錦川表流水 原水	石ヶ谷 給水栓水	五味 給水栓水
					令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年8月5日
基1	一般細菌	(個/ml)			1,600	0	0
基2	大腸菌				陽性(24.6)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物	(mg/L)			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)			0.001未満	0.001	0.001
基8	六価クロム化合物	(mg/L)			0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素	(mg/L)			0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)			0.20	0.16	0.16
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)			0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素	(mg/L)			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)			0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン	(mg/L)			0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸	(mg/L)			—	0.11	0.11
基22	クロロ酢酸	(mg/L)			—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	(mg/L)			—	0.005	0.006
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			—	0.003	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			—	0.003	0.003
基26	臭素酸	(mg/L)			—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	(mg/L)			—	0.013	0.015
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			—	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			—	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	(mg/L)			—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.028	0.011	0.011
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.01	0.01未満	0.01未満
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)			0.02	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物	(mg/L)			0.005未満	0.008	0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.5	5.0	5.0
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)			0.004	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン	(mg/L)			4.3	5.0	4.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			21.3	19.8	20.0
基40	蒸発残留物	(mg/L)			45	43	43
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン	(mg/L)			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)			0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類	(mg/L)			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)			0.4	0.3	0.3未満
基47	pH値				6.9	7.2	7.3
基48	味				—	異常なし	異常なし
基49	臭気				藻臭	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)			1.2	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	(度)			0.3	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素	(mg/L)			—	0.64	0.34

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

渋川系統		水質基準等
井戸水（深井戸） 原水	渋川 給水栓水	
令和6年8月5日	令和6年8月5日	
8	0	100個/ml以下
陰性(<1)	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.003	0.003	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.12	0.13	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.06未満	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.001未満	0.06mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	1.0mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	1.0mg/L以下
4.3	4.9	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
2.8	3.3	200mg/L以下
60.7	61.7	300mg/L以下
89	87	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
8.0	8.1	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.32	0.1mg/L以上

4-10 広報活動事業

◆「水の教室」年度別開催状況

小学校4年生の社会科の授業で子供たちは「水道」について学習している。水の教室は、先生に代わって職員が授業を行い、「目で見て体験する授業」を通して、将来を担う子供たちに「水道のしくみ」、「水の大切さ」を伝えていくことを目的として平成12年度から実施している。

年度	実施校数	生徒数
※R2	0校	0名
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名
※R5	0校	0名
R6	2校	105名

※ R2からR5年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「浄水場見学」年度別開催状況

浄水場でも小学生を対象に「水道」について「水の教室」同様に、先生に代わって職員が解説を交えながら浄水場を案内したり、簡単な実験を行うことで「浄水場のしくみ」を伝えている。

年度	実施校数	生徒数
R2	1校	10名
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名
R5	13校	570名
R6	12校	535名

※ R3、R4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「出前トーク」年度別開催状況

市民への広報活動事業として平成12年度から実施している「出前トーク」は、現在「しゅうなん出前トーク」として全庁での取り組みに発展している。

年度	開催日	参加者数	開催場所	団体名
H17	8月23日	30名	櫛ヶ浜コミュニティセンター	給食センター職員研修会
H18	8月25日	19名	政所集会所	いきいきサロン サロン永寿
	10月7日	35名	長田団地集会所	長田町自治会
H21	5月12日	40名	大迫田浄水場	徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 2・3年生
H22	7月7日	17名	河内公民館	坂根河内クラブ
H23	9月28日	6名	中央地区公民館	徳山ローターアクトクラブ

V

財務

5－1 損益計算書

【単位：円（税抜き）】

年度 項目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1 総収益（１）＋（２）＋（３）	3,249,818,929	3,240,655,090	3,336,470,910
（１） 営業収益 [(ア)～(ウ)]	2,641,840,835	2,602,601,298	2,688,006,588
（ア） 給水収益	2,515,855,900	2,486,627,581	2,579,054,160
（イ） 受託工事収益	10,773,500	0	455,355
（ウ） その他営業収益	115,211,435	115,973,717	108,497,073
（２） 営業外収益 [(ア)～(カ)]	607,974,584	636,013,993	648,145,364
（ア） 受取利息及び配当金	4,223,708	1,932,464	1,162,395
（イ） 他会計補助金	185,648,171	195,622,681	204,990,261
（ウ） 長期前受金戻入	296,367,820	300,559,716	299,073,309
（エ） 加入金	30,340,000	24,666,000	40,460,000
（オ） 雑収益	18,698,394	17,038,365	17,206,117
（カ） その他営業外収益	72,696,491	96,194,767	85,253,282
（３） 特別利益	3,510	2,039,799	318,958
2 総費用（１）＋（２）＋（３）	3,027,655,563	3,046,591,572	2,945,863,495
（１） 営業費用 [(ア)～(ク)]	2,851,227,272	2,831,099,131	2,736,597,136
（ア） 原水及び浄水費	842,251,252	780,905,730	768,899,995
（イ） 配水及び給水費	197,229,262	178,421,654	178,998,792
（ウ） 受託工事費	10,163,000	0	455,355
（エ） 業務費	208,120,160	198,740,359	199,017,047
（オ） 総係費	212,989,025	268,638,022	221,079,213
（カ） 減価償却費	1,359,536,431	1,352,776,369	1,337,637,331
（キ） 資産減耗費	20,938,142	51,616,997	30,509,403
（ク） その他営業費用	0	0	0
（２） 営業外費用 [(ア)～(イ)]	175,329,678	210,142,837	205,883,460
（ア） 支払利息及び企業債取扱諸費	108,150,540	121,335,634	135,570,917
（イ） その他営業外費用	67,179,138	88,807,203	70,312,543
（３） 特別損失	1,098,613	5,349,604	3,382,899
3 当年度純利益又は純損失[1－2]	222,163,366	194,063,518	390,607,415
前年度繰越剰余金又は欠損金	436,626,154	436,626,154	436,626,154
その他未処分利益剰余金変動額	390,607,415	442,671,870	477,490,157
当年度未処分利益剰余金又は欠損金	1,049,396,935	1,073,361,542	1,304,723,726
利益剰余金処分額（減債積立金）	222,163,366	194,063,518	390,607,415
利益剰余金処分額（建設改良積立金）	0	0	0
利益剰余金処分額 (その他未処分利益剰余金変動額)	390,607,415	442,671,870	477,490,157

5－2 貸借対照表

【単位：円（税抜き）】

年度 科目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1 固定資産〔（１）～（３）〕	29,231,740,397	29,610,204,583	29,802,368,391
（１）有形固定資産〔（ア）～（オ）〕	27,828,528,478	28,205,783,555	28,496,738,254
（ア）土地	1,497,999,360	1,496,263,433	1,496,263,433
（イ）償却資産	61,412,557,155	60,572,388,907	59,953,839,893
（ウ）減価償却累計額（△）	35,219,045,360	34,082,267,318	33,068,633,739
（エ）建設仮勘定	136,965,723	219,346,933	115,217,067
（オ）その他	51,600	51,600	51,600
（２）無形固定資産	1,103,211,919	1,204,421,028	1,305,630,137
（３）投資その他の資産	300,000,000	200,000,000	0
2 流動資産〔（１）～（３）〕	3,633,708,478	3,731,045,729	4,008,247,562
（１）現金及び預金	3,052,179,961	3,207,890,490	3,335,657,626
（２）未収金	551,794,965	477,758,706	479,334,430
（３）その他	29,733,552	45,396,533	193,255,506
3 繰延勘定	0	0	0
4 資産合計〔１＋２＋３〕	32,865,448,875	33,341,250,312	33,810,615,953
5 固定負債〔（１）～（２）〕	9,121,548,387	9,905,018,796	10,572,187,119
（１）企業債	8,328,327,386	9,163,765,821	9,924,686,319
（２）引当金	793,221,001	741,252,975	647,500,800
6 流動負債〔（１）～（３）〕	1,692,710,316	1,681,973,078	1,724,248,008
（１）一時借入金	0	0	0
（２）その他	378,654,121	328,843,595	331,012,372
（３）企業債	1,314,056,195	1,353,129,483	1,393,235,636
7 繰延収益〔（１）～（２）〕	4,723,160,292	4,971,678,482	5,204,697,865
（１）長期前受金	12,367,871,515	12,405,202,559	12,419,259,730
（２）収益化累計額（△）	7,644,711,223	7,433,524,077	7,214,561,865
8 負債合計〔５＋６＋７〕	15,537,418,995	16,558,670,356	17,501,132,992
9 資本金	15,456,186,140	14,691,963,639	13,934,322,724
10 剰余金〔（１）～（２）〕	1,871,843,740	2,090,616,317	2,375,160,237
（１）資本剰余金〔（ア）～（イ）〕	213,926,834	212,190,907	213,308,188
（ア）受贈財産評価額	190,241,992	188,506,065	188,506,065
（イ）その他資本剰余金	23,684,842	23,684,842	24,802,123
（２）利益剰余金〔（ア）～（ウ）〕	1,657,916,906	1,878,425,410	2,161,852,049
（ア）減債積立金	194,063,518	390,607,415	442,671,870
（イ）その他の積立金	414,456,453	414,456,453	414,456,453
（ウ）当年度末処分利益剰余金又は 当年度末処理欠損金	1,049,396,935	1,073,361,542	1,304,723,726
（うち当年度純利益又は 当年度純損失）	222,163,366	194,063,518	390,607,415
11 資本合計〔９＋１０〕	17,328,029,880	16,782,579,956	16,309,482,961
12 負債・資本合計〔８＋１１〕	32,865,448,875	33,341,250,312	33,810,615,953

5－3 費用構成

【単位：円（税抜き）】

年度 科目・項目	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1 人件費 〔（１）＋（２）〕	432,985,955	485,068,775	430,619,696
（１）直接人件費※ ¹	316,858,672	313,607,104	300,929,891
（２）間接人件費※ ²	116,127,283	171,461,671	129,689,805
2 動力費	138,945,191	132,575,665	147,711,680
3 修繕費	50,118,324	42,302,402	49,610,160
4 薬品費	40,315,940	40,554,226	27,654,210
5 支払利息	108,150,540	121,335,634	135,570,917
6 減価償却費	1,359,536,431	1,352,776,369	1,337,637,331
7 受水費	58,008,505	57,770,627	55,446,967
8 委託料	500,839,332	445,377,047	446,135,844
9 負担金	158,967,987	148,504,617	140,609,020
10 通信運搬費	19,100,136	17,583,261	17,909,979
11 賃借料	29,825,727	27,410,863	25,827,791
12 協議会・飲料水供給施設費用	66,633,046	88,346,094	69,958,251
13 その他	64,228,449	86,985,992	61,171,649
14 計〔1～13〕	3,027,655,563	3,046,591,572	2,945,863,495

※1 給料+手当等

※2 法定福利費+退職給与費

5－4 収益的・資本的収支表

◆収益的収支

【単位：円（税抜き）】

収 入		令和6年度計	構成比%
		3,249,818,929	100.00
内 訳	水道料金	2,515,855,900	77.42
	他会計補助金	185,648,171	5.71
	加入金	30,340,000	0.93
	その他	517,974,858	15.94

【単位：円（税抜き）】

支 出		令和6年度計	構成比%
		3,027,655,563	100.00
内 訳	人件費	432,985,955	14.30
	動力費	138,945,191	4.59
	修繕費	50,118,324	1.66
	支払利息	108,150,540	3.57
	減価償却費	1,359,536,431	44.90
	受水費	58,008,505	1.92
	その他	879,910,617	29.06
	純利益（収支差引）	222,163,366	

◆資本的収支

【単位：円（税込み）】

収 入		令和6年度計	構成比%
		839,802,139	100.00
内 訳	企業債	486,700,000	57.95
	出資金	321,550,631	38.29
	負担金	21,853,412	2.60
	補助金	5,469,000	0.65
	その他	4,229,096	0.51
補てん財源（不足額）		1,585,064,004	

【単位：円（税込み）】

支 出		令和6年度計	構成比%
		2,424,866,143	100.00
内 訳	浄水設備改良費	139,393,962	5.75
	送配水設備改良費	801,309,710	33.05
	企業債償還金	1,361,211,723	56.14
	その他	122,950,748	5.06

5－5 供給単価と給水原価

【円（税抜き）/m³】

項目		令和6年度	令和5年度	令和4年度
有収水量		14,822,178	14,726,698	15,201,424
供給単価		169.74	168.85	169.66
給水原価		179.02	180.10	169.26
給 水 原 価 （ 内 訳 ）	1 人件費	29.21	32.94	28.33
	2 動力費	9.38	9.00	9.72
	3 修繕費	3.38	2.87	3.26
	4 薬品費	2.72	2.75	1.82
	5 支払利息	7.30	8.24	8.92
	6 減価償却費	72.04	71.79	68.43
	7 受水費	3.91	3.92	3.65
	8 委託料	33.79	30.24	29.35
	9 負担金	10.73	10.09	9.25
	10 通信運搬費	1.29	1.19	1.18
	11 賃借料	2.01	1.86	1.70
	12 その他	3.26	5.21	3.65

◆供給単価 ＝ 給水収益/年間総有収水量

※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す。

◆給水原価 ＝
$$\frac{\text{〔経常費用-（受託工事費+飲料水供給施設費用+協議会費用+売却原価（材料・不用品）+長期前受金戻入）〕}}{\text{年間総有収水量}}$$

※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す。

5－6 企業債未償還残高明細表

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

項目	企業現在高 (1)～(6)	政府資金 (1)	機構資金 (2)	山口銀行 (3)	西京銀行 (4)	東山口銀行 (5)	県貸付金 (6)
借入利率							
1%未満	4,628,439,956	30,973,172	4,597,466,784	0	0	0	0
1%以上～2%未満	2,464,142,124	670,683,976	1,775,818,148	0	0	0	17,640,000
2%以上～3%未満	2,534,352,488	1,703,936,610	830,415,878	0	0	0	0
3%以上～4%未満	15,449,013	15,449,013	0	0	0	0	0
4%以上～5%未満	0	0	0	0	0	0	0
5%以上	0	0	0	0	0	0	0
合 計	9,642,383,581	2,421,042,771	7,203,700,810	0	0	0	17,640,000

5-7 経営分析


項目		算式（令和6年度数値）・説明	令和6年度	令和5年度	令和4年度
施設効率	負荷率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量 } 45,482}{1 \text{ 日最大配水量 } 54,932} \times 100$	82.8	86.5	75.9
		施設が、年間を通じて有効に利用されているかをみる。 比率は大きいほどよい。			
	施設利用率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量 } 45,482}{1 \text{ 日配水能力 } 89,947.8} \times 100$	50.6	49.8	51.3
		施設の利用が、有効かつ適切に行われているかをみる。 比率は大きいほど良い。			
	最大稼働率（％）	$\frac{1 \text{ 日最大配水量 } 54,932}{1 \text{ 日配水能力 } 89,947.8} \times 100$	61.1	57.6	67.6
		施設の利用及び水需要に対する投資の適正化をみる。 比率は大きいほど良いが、100%に近づきすぎても良くない。			
生産性	職員1人当り 営業収益 (円)	$\frac{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益}) 2,631,067,335}{\text{損益勘定所属職員数※} 46}$	57,197,116	51,031,398	53,751,025
		職員1人当りの売上高をみる。数値は大きいほど良い。 ※R2年度より会計年度任用職員も含めた人数			
	職員給与費対 営業収益比率 (％)	$\frac{\text{職員給与費 } 432,985,955}{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益}) 2,631,067,335} \times 100$	16.5	18.6	16.0
		営業収益に占める職員給与費の割合を表す。 住民サービスの維持を図ることからいえば一定であることが望ましい。			
財政状態	経常収支比率 (％)	$\frac{(\text{営業収益}+\text{営業外収益}) 3,249,815,419}{(\text{営業費用}+\text{営業外費用}) 3,026,556,950} \times 100$	107.4	106.5	113.4
		経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。100%未満であることは経常損失が生じていることを意味する。			
	料金回収率 (％)	$\frac{\text{供給単価 } 169.74}{\text{給水原価 } 179.02} \times 100$	94.8	93.8	100.2
		給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合。100%を下回る場合、給水にかかる費用が料金収入以外で賄われていることを示す。			
	自己資本 構成比率 (％)	$\frac{(\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}) 22,051,190,172}{\text{負債・資本合計 } 32,865,448,875} \times 100$	67.1	65.2	63.6
		総資本のうち、自己資本の占める割合を示す。 比率は大きいほど良いが、起債依存度が高い水道事業では一般的に低い。			

VI

機 構

6-1 機構図

(令和7年3月31日現在)

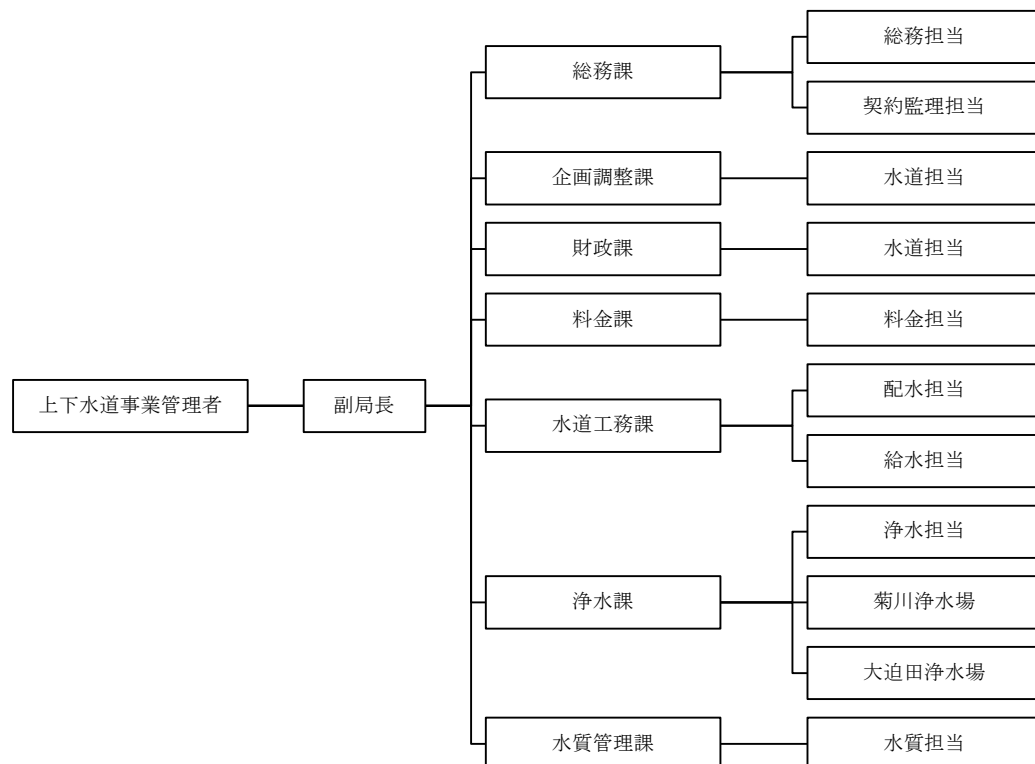

6-2 職員配置状況

(令和7年3月31日現在)

(単位：人)

課/係名	役職名	副局長	局次長	課長	検査監	技監	主幹	課長補佐	場長	係長	場次長	主査	主任	副主任	職員	合計
副局長		1														1
総務課	総務担当							1		1		1				4
	契約監理担当												1			
企画調整課	水道担当							1				1	1		[1]	4
財政課	水道担当			1						1		2				4
料金課	料金担当							1		1		1				3
水道工務課	給水担当			1				1		1		3	1		1	15
	配水担当							1		1		3	1		1	
浄水課	浄水担当			1				1		1		4	2			19
	菊川浄水場								1		1	3	(1)			
	大迫田浄水場								1		1	2				
水質管理課	水質担当			1				1		1		2			[1]	6
合 計		1	0	4	0	0	0	7	2	7	2	22	7	0	4	56

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ () 内は再任用フルタイム職員及び再任用短時間職員。

※ [] 内は会計年度任用職員。

6-3 職員構成 (令和7年3月31日現在)


ア. 勘定別所属職員数 (会計年度任用職員を含む。)

人数\ 所属	損益勘定所属職員数	資本勘定所属職員数	合計
職員数	46	10	56

※ 上下水道事業管理者を除く。

イ. 年齢別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年齢別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
20歳未満	0	0.0	1	2.6	1	1.9
20歳以上～25歳未満	0	0.0	1	2.6	1	1.9
25歳以上～30歳未満	0	0.0	1	2.6	1	1.9
30歳以上～35歳未満	2	13.3	3	7.7	5	9.3
35歳以上～40歳未満	2	13.3	4	10.3	6	11.1
40歳以上～45歳未満	1	6.7	5	12.8	6	11.1
45歳以上～50歳未満	3	20.0	8	20.5	11	20.4
50歳以上～55歳未満	6	40.0	9	23.1	15	27.8
55歳以上～60歳未満	1	6.7	5	12.8	6	11.1
60歳以上	0	0.0	2	5.1	2	3.7
合計	15	100.0	39	100.0	54	100.0
令和6年度平均年齢	46歳 8月		46歳 3月		46歳 4月	
令和5年度平均年齢	44歳 9月		46歳 9月		46歳 3月	

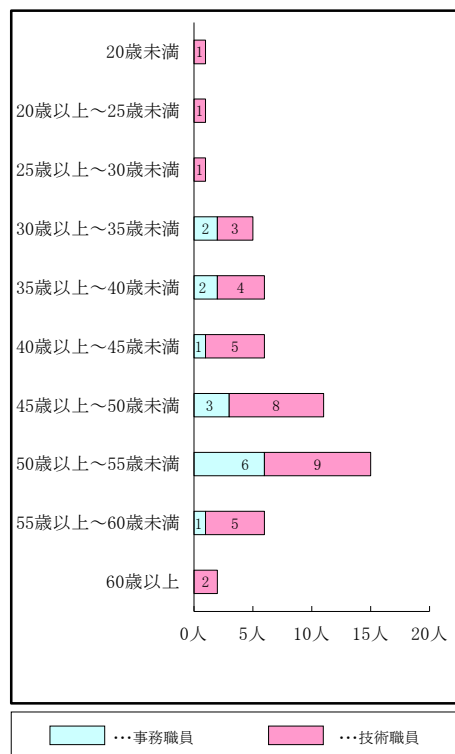


※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 構成比(%)の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

ウ. 勤続年数別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年数別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1年未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上～5年未満	5	33.3	6	15.4	11	20.4
5年以上～10年未満	5	33.3	7	17.9	12	22.2
10年以上～15年未満	1	6.7	6	15.4	7	13.0
15年以上～20年未満	2	13.3	7	17.9	9	16.7
20年以上～25年未満	1	6.7	2	5.1	3	5.6
25年以上～30年未満	1	6.7	6	15.4	7	13.0
30年以上～35年未満	0	0.0	1	2.6	1	1.9
35年以上～40年未満	0	0.0	3	7.7	3	5.6
40年以上	0	0.0	1	2.6	1	1.9
合計	15	100.0	39	100.0	54	100.0
令和6年度平均勤続年数	9年 8月		16年 7月		14年 8月	
令和5年度平均勤続年数	10年 0月		15年 6月		14年 1月	

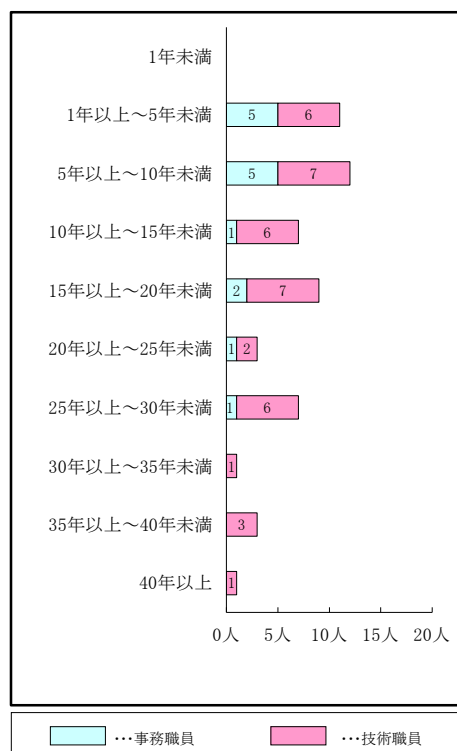

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 水道事業従事年数のみ。

※ 構成比(%)の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

6－4 事務分掌 (令和7年3月31日現在)

総務課

総務担当

- (1) 職員の人事及び研修に関すること。
- (2) 職員の給与及び厚生に関すること。
- (3) 人事管理に関すること。
- (4) 法制事務に関すること。
- (5) 庁舎に関すること。
- (6) 災害対策及び漏水対策に関すること。
- (7) 電子計算機の管理運営に関すること。
- (8) 公印の管守に関すること。
- (9) 水道週間に関すること。
- (10) 局内の調整に関すること。

契約監理担当

- (1) 各種工事等に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関すること。
- (2) 物品及び業務委託に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関すること。

検査監

- (1) 工事等の検査及び検収に関すること。

技監

- (1) 建設部門の総合調整に関すること。
- (2) 建設技術の統括、指導に関すること。
- (3) 建設技術に係る制度改正に伴う連絡調整に関すること。
- (4) 工事関係に係る事務の連絡調整に関すること。
- (5) 工事に係る設計図書の確認に関すること。

企画調整課

水道担当

- (1) 水道事業の事業認可に関すること。
- (2) 水道施設の新設、改良事業等の企画、調査及び研究に関すること。
- (3) 水道事業の統計等に関すること。
- (4) 水道事業の広報及び広聴に関すること。

財政課

水道担当

- (1) 予算及び決算に関すること。
- (2) 出納事務に関すること。
- (3) 資産に関すること。
- (4) 財政計画に関すること。
- (5) 経営の総合調整に関すること。
- (6) 水道事業の経営審議会に関すること。

料金課

料金担当

- (1) 水道料金に関すること。
- (2) 漏水、異常水量等の確認に関すること。
- (3) メーターの維持管理に関すること。
- (4) 徴収事務の委託に関すること。
- (5) 加入金及び工事審査手数料の収納に関すること。

水道工務課

給水担当

- (1) 給水装置に関すること。
- (2) 違反工事の取締りに関すること。
- (3) 給水の諸届及び受付に関すること。
- (4) 貯水槽水道の点検及び指導に関すること。
- (5) 指定給水装置工事事業者に関すること。
- (6) 道路、河川、鉄道その他占用及び一時使用に関すること。
- (7) 専用水道に関すること。

配水担当

- (1) 配水施設に関すること。
- (2) 水道施設の設計施工に関すること。
- (3) 漏水の調査及び防止対策に関すること。

浄水課

浄水担当

- (1) 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池の維持管理に関すること。
- (2) 浄水場、取水場及びポンプ所に関すること。
- (3) 水源の調整に関すること。
- (4) 水道施設の維持管理に関すること。

菊川浄水場

- (1) 菊川浄水場及び楠本浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関すること。

大迫田浄水場

- (1) 大迫田浄水場及び一の井手浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関すること。

水質管理課

水質担当

- (1) 水道事業における水質検査及び水質管理に関すること。
- (2) 水道事業における水質の調査及び研究に関すること。
- (3) 周南都市水道水質検査センター協議会との連絡調整に関すること。
- (4) その他水道事業における水質に関すること。

令和6年度
周南市水道事業年報
－ 統計編 －

令和7年8月 発行

発行・編集 周南市上下水道局 企画調整課

〒745-8655

山口県周南市岐山通1-1

TEL 0834-22-8614 FAX 0834-22-7013

E-mail : suido-kikaku@city.shunan.lg.jp