



夜市戸田湯野地区マンホールポンプ位置図

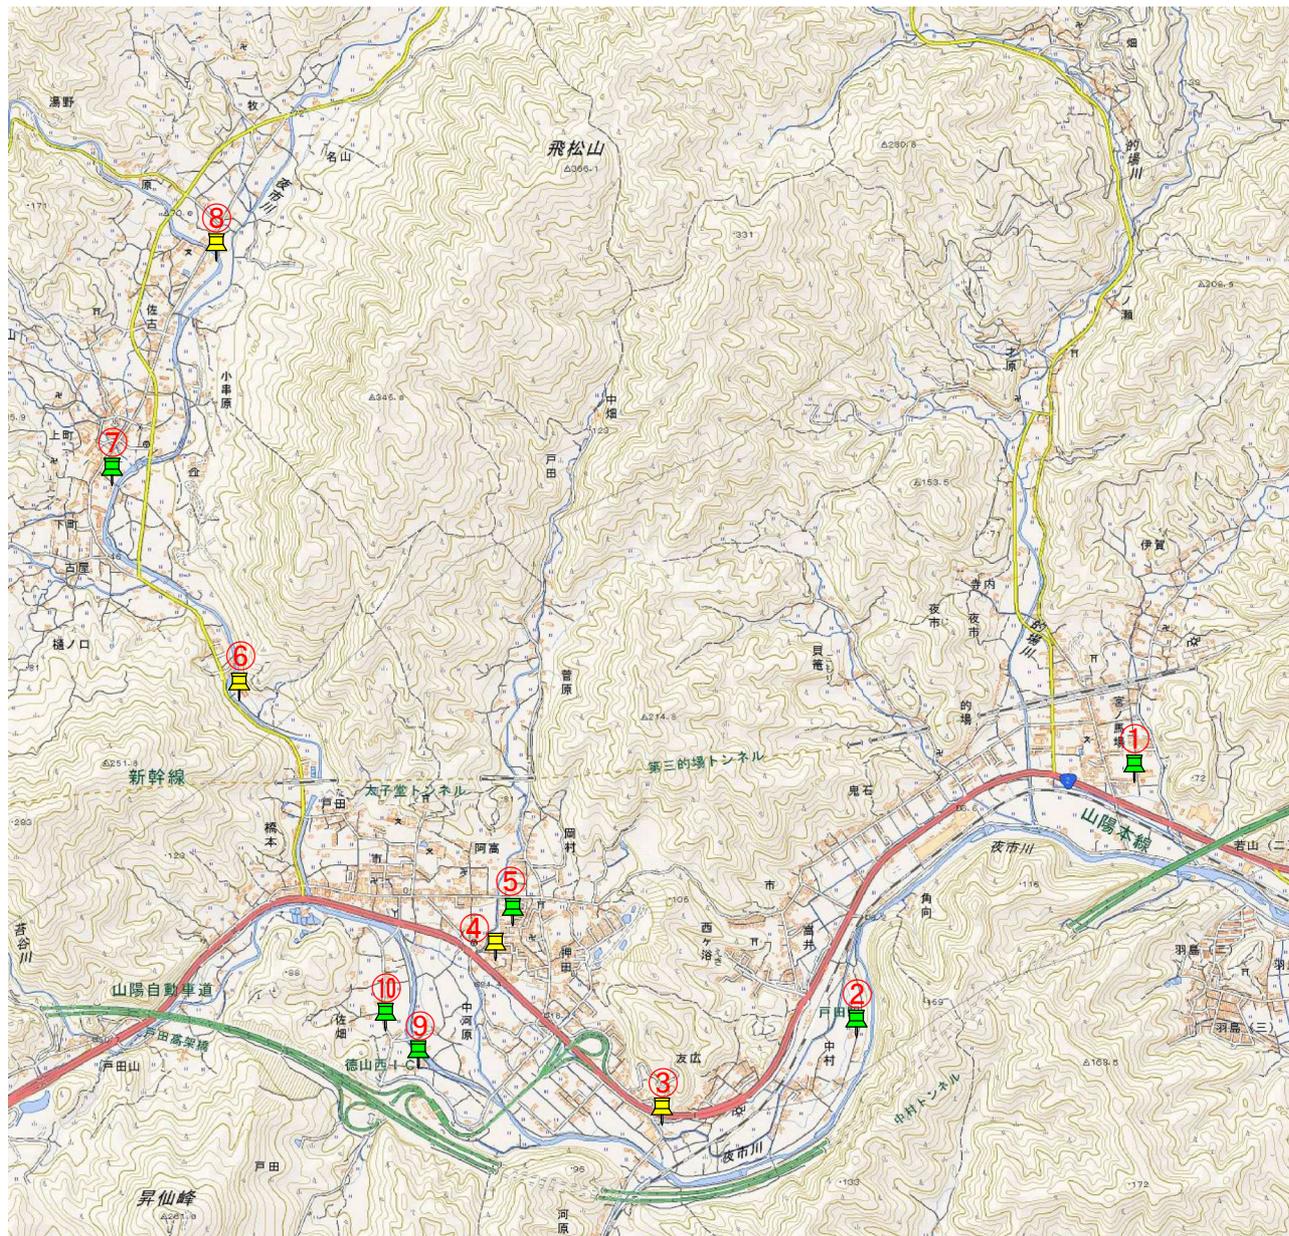

- | | |
|---|---|
| ① 草 宮ノ馬場MP
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑥ 草 元気村MP(個人)
1.5kw-2台
特定環境保全 |
| ② 草 夜市中村MP(HiCoPa)
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑦ 草 湯野下町MP(HiCoPa)
0.75kw-2台
特定環境保全 |
| ③ 草 友広MP(個人)
0.75kw-1台
公共下水道 | ⑧ 草 佐古MP(個人)
0.75kw-1台
特定環境保全 |
| ④ 草 押田MP(個人)
0.75kw-1台
公共下水道 | ⑨ 草 佐畑1MP(HiCoPa)
0.75kw-2台
公共下水道 |
| ⑤ 草 東阿高MP
1.5kw-2台
公共下水道 | ⑩ 草 佐畑2MP(HiCoPa)
3.7kw-2台
公共下水道 |

富田福川地区マンホールポンプ位置図

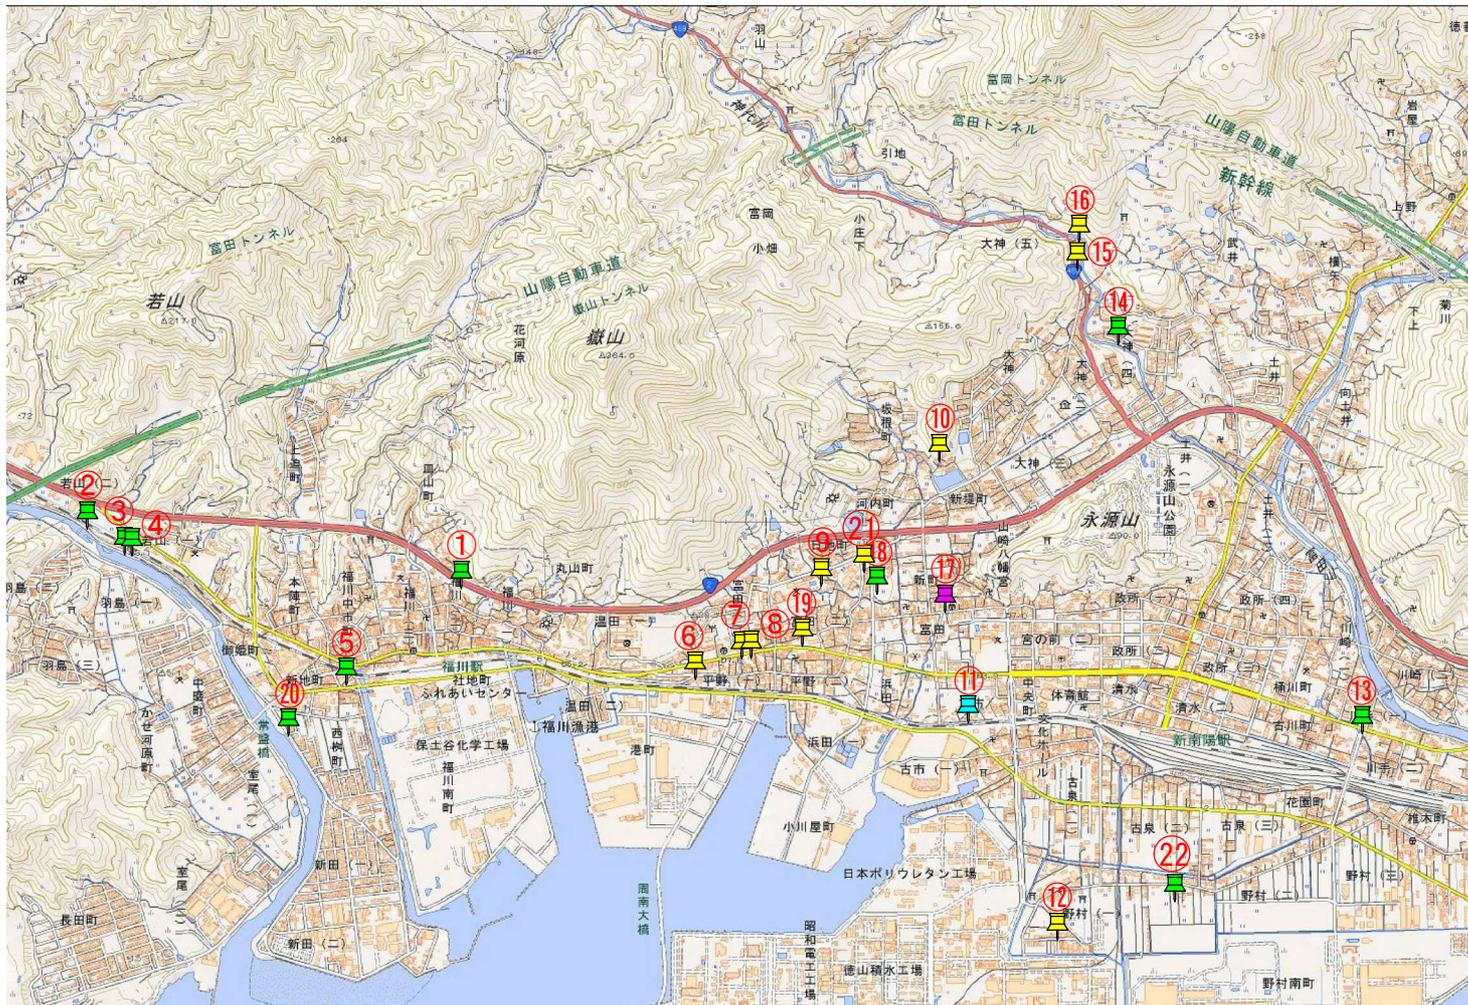


- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ① 市井木MP
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑥ 平野1丁目3MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑪ 江田雨水排水MP
φ250-22.0kw-2台
φ300-22.0kw-1台
公共下水道 | ⑬ 大神5丁目2MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 |
| ② 御姫西MP
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑦ 平野1丁目2MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑫ 野村1丁目MP(個人)
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑭ 新町マンホール
公共下水道 |
| ③ 御姫東1MP
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑧ 平野1丁目1MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑬ 川手MP
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑯ 中溝MP(水神)
0.4kw-2台
公共下水道 |
| ④ 御姫東2MP
0.75kw-2台
公共下水道 | ⑨ 富田2丁目MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑭ 大神MP
3.7kw-2台
公共下水道 | ⑰ 富田2丁目2MP(個人)
0.25kw-2台
公共下水道 |
| ⑤ 新地MP
0.4kw-2台
公共下水道 | ⑩ 新堤町MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑮ 大神5丁目1MP(個人)
0.4kw-1台
公共下水道 | ⑱ 西柵町MP(水神)
0.4kw-2台
公共下水道 |

②1 梶本MP(個人)
0.15kw-2台
公共下水道

②2 野村1丁目2MP(水神)
0.75kw-2台
公共下水道

米光和田地区マンホールポンプ位置図

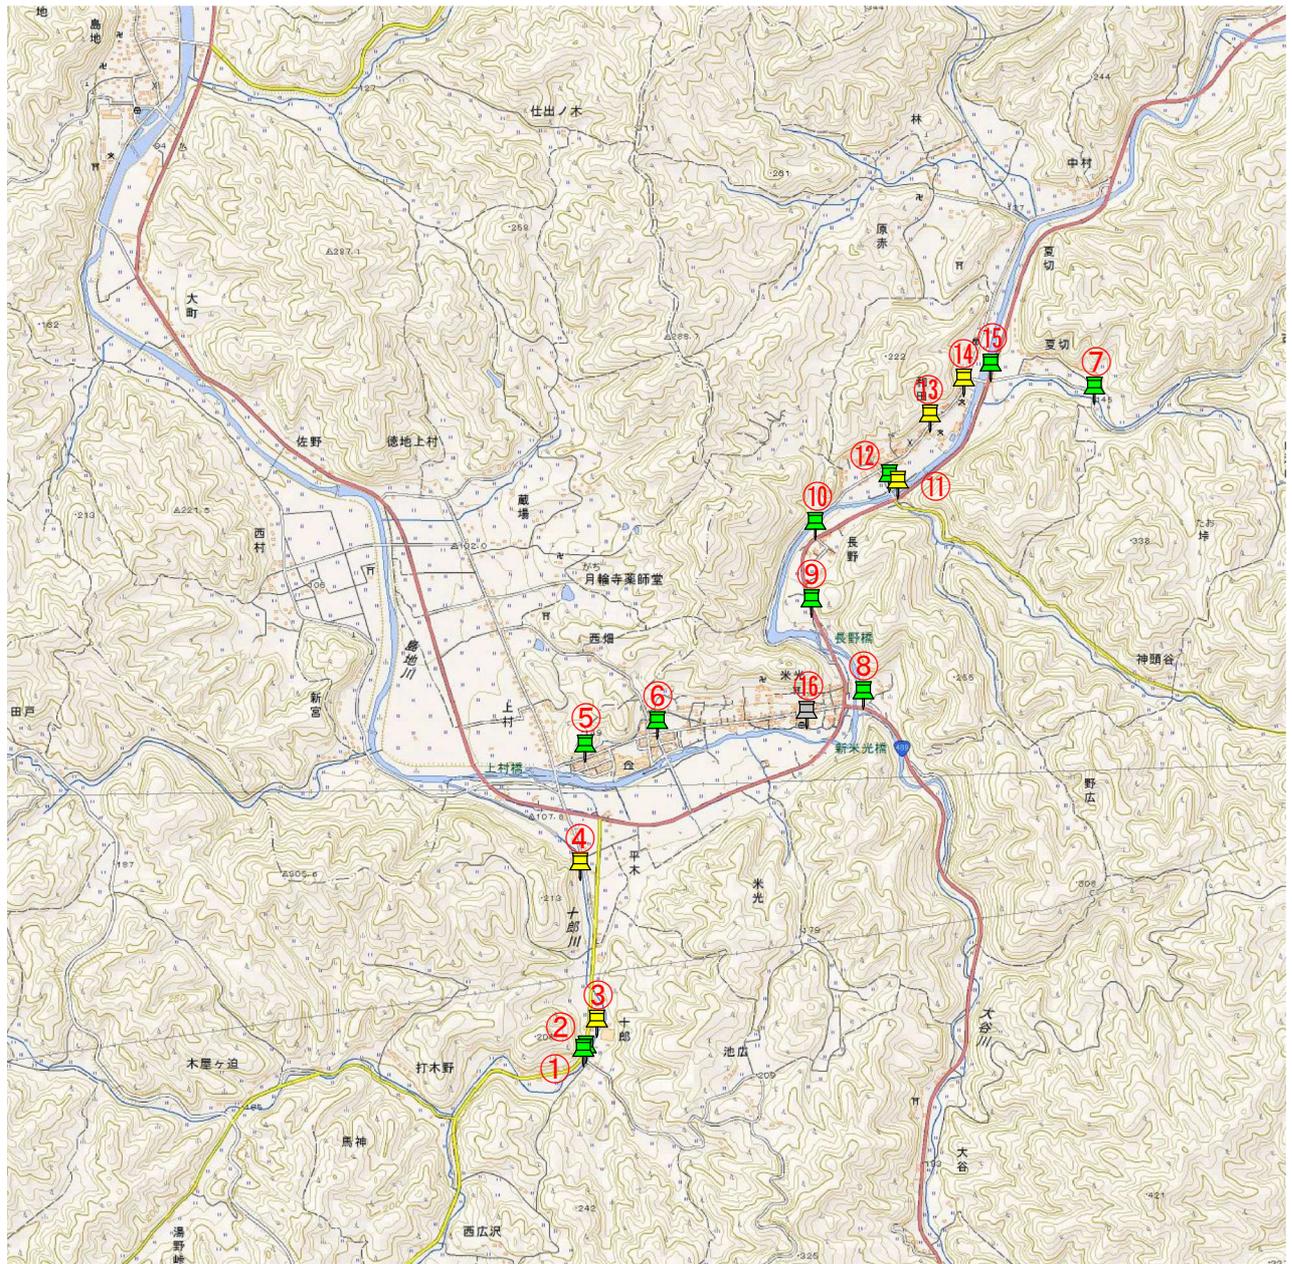

① 早 十郎橋1MP
0.75kw-2台
特定環境保全

② 早 十郎橋2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

③ 早 十郎MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

④ 早 平木MP(個人)
0.4kw-1台
特定環境保全

⑤ 早 米光1MP
2.2kw-2台
特定環境保全

⑥ 早 米光2MP
5.5kw-2台
特定環境保全

⑦ 早 夏切2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑧ 早 米光橋MP
0.75kw-2台
特定環境保全

⑨ 早 和田1MP
1.5kw-2台
特定環境保全

⑩ 早 和田2MP(水神)
1.5kw-2台
特定環境保全

⑪ 早 和田峠MP(個人)
0.75kw-1台
特定環境保全

⑫ 早 和田3MP
1.5kw-2台
特定環境保全

⑬ 早 和田中学校MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

⑭ 早 和田小学校MP(個人)
0.75kw-2台
特定環境保全

⑮ 早 夏切MP(水神)
1.5kw-2台
特定環境保全

⑯ 早 米光上MP(個人)
0.4kw-1台(休止)
特定環境保全

高瀬三作地区マンホールポンプ位置図



① 三作1MP
0.75kw-2台
特定環境保全

② 三作2MP
0.75kw-2台
特定環境保全

③ 高瀬1MP(水神)
0.75kw-2台
農業集落排水

④ 高瀬2MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑤ 高瀬3MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑥ 高瀬4MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑦ 高瀬5MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑧ 高瀬6MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑨ 高瀬7MP
0.75kw-2台
農業集落排水

⑩ 高瀬8MP
3.7kw-2台
農業集落排水