

令和7年度

周南市水道事業年報

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

－ 統計編 －

周南市上下水道局

目 次

ページ

I 年 表	1	～	8
II 事業の推移			
2-1 給水人口・配水量	9	～	12
2-2 給水人口・普及率	13	～	16
2-3 配水量・有収率	17	～	20
2-4 原水量	21	～	24
2-5 配水量	25	～	32
2-6 配水量分析	33	～	37
2-7 降水量（菅野ダム）	38		
2-8 ダム貯水量（月末貯水量）.....	38	～	39
2-9 ダム節水状況（菅野ダム）.....	40		
2-10 電力使用量	41	～	44
2-11 薬品使用量	45	～	50
III 耐震化状況			
3-1 水道施設	51	～	53
3-2 管路	54	～	65
IV 業務状況			
4-1 収納状況	66	～	70
4-2 口座振替利用状況	71	～	74
4-3 調定水量と料金	75	～	78
4-4 使用水量	79	～	94
4-5 水量認定・減免状況	95	～	96
4-6 窓口受付状況	97	～	98
4-7 量水器異動件数	99	～	104
4-8 修理工事受付状況	105	～	108
4-9 水質検査結果表	109	～	116
4-10 広報活動事業	117		
V 財 務			
5-1 損益計算書	118		
5-2 貸借対照表	119		
5-3 費用構成	120		
5-4 収益的・資本的収支表	121		
5-5 供給単価と給水原価	121		
5-6 企業債未償還残高明細表	121		
5-7 経営分析	122		
VI 機 構			
6-1 機構図	123		
6-2 職員配置状況	123		
6-3 職員構成	124		
6-4 事務分掌	125		

I

年 表

年	月	日	事 項
1935	昭和10	12 5	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」議決
1938	昭和13	3	向道ダム建設着工
		3 24	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」「徳山市上水道使用条例」可決
		10 13	徳山市上水道布設認可
1939	昭和14	5 10	徳山市上水道布設起工（北山浄水場建設開始）
1940	昭和15	10	向道ダム完成
1941	昭和16	7 12	徳山市内配水管布設工事開始
1942	昭和17	9 30	徳山市上水道布設竣工
		10	徳山市水道課設置
		10 3	徳山市上水道通水式挙行
1945	昭和20	5 10	徳山市第一回空襲 市街地東部に損害
		7 26	徳山市第二回空襲 北山浄水場被弾
		10	一の井手浄水場移管
1949	昭和24	7 7	徳山市水道事業第一期拡張事業認可
		8 16	徳山市水道事業第一期拡張事業起工
1951	昭和26	2 28	徳山市水道料金改定
1952	昭和27	3	北山浄水場ポンプ増設
		8 1	「地方公営企業法」公布
1953	昭和28	4 1	徳山市水道料金改定
		8 16	都濃郡富田町古市地区簡易水道事業認可
		10 1	都濃郡富田町と福川町が合併、都濃郡南陽町となる
1954	昭和29	3 31	櫛ヶ浜ポンプ場完成
			徳山市水道事業第一期拡張事業竣工
			徳山市水道事業第二期拡張事業認可
			徳山市水道事業地方公営企業法一部適用
1955	昭和30	3	南陽町古市地区簡易水道給水開始
		7 6	南陽町水道事業第一期拡張事業認可
		11 1	佐波郡和田村が南陽町へ編入
		12 2	徳山市水道事業地方公営企業法全部適用
			徳山市水道局設置
1956	昭和31	12 15	鹿野簡易水道事業創設認可
1957	昭和32	2 22	徳山市水道事業第二期拡張事業起工
		3	徳山市工業用水供給開始
		9 1	鹿野簡易水道事業通水開始
1958	昭和33	3	楠本浄水場完成
		3	落迫配水池完成
		5 23	北山浄水場に急速沈澱池及びろ過池完成
		10 3	徳山市工業用水道条例公布・水道料金改定
		11	徳山市水道創設15周年記念式典挙行
1959	昭和34	6 6	徳山市庁舎別館完成に伴い水道局入館
1960	昭和35	3	南陽町水道事業第一期拡張事業竣工
		3 10	大島線配水管布設工事完了
			櫛ヶ浜ポンプ所増設工事
		4	川上ダム工事着工
		11	南陽町役場新庁舎完成
1961	昭和36	2 8	一の井手高地区・久米院内地区水道工事完了
		4 1	徳山市工業用水道事業に地方公営企業法適用
		4	南陽町水道事業地方公営企業法適用となる
		6 29	加見・富岡簡易水道事業認可
		8 21	加見・富岡簡易水道事業着工
		11 30	徳山市水道事業第二期拡張事業竣工
1962	昭和37	2	川上ダム完成

年	月	日	事 項
		3 31	南陽町水道事業第二期拡張事業認可
		6 1	徳山市水道料金改定
		7 1	加見・富岡簡易水道通水開始
		8 5	大向簡易水道事業認可
		8 15	大向簡易水道事業着工
1963	昭和38	5 1	大向簡易水道通水開始
		7 30	畑簡易水道事業認可
		8 1	畑簡易水道事業着工
		8 1	南陽町水道料金改定
		8 7	新宮町(現速玉町)地下水取水設備完成・給水開始
		9 4	徳山市水道事業第三期拡張事業認可
		9 30	徳山市水道事業第三期拡張事業着工
		12 18	菅野ダム定礎式
1964	昭和39	2 13	南陽町水道事業第二期拡張事業変更認可
		4 1	畑簡易水道通水開始
			徳山市渇水により工業用給水一部給水制限
1966	昭和41	3	菅野ダム完成
		6	大迫田浄水場完成
1967	昭和42	1	南陽町水道課から南陽町水道局となる
		10 7	徳山市水道料金改定(平均改定率42.7%)口径別料金体系へ
		11	櫛ヶ浜ポンプ所廃止
		11	渇水
			大迫田浄水場低地区(6,150m ³ ×1池)高地区(1,000m ³ ×1池)配水池完成
1968	昭和43	4 1	徳山市水道局水道料金調定事務委託開始
		4 1	鹿野町水道料金改定
		4 17	徳山市水道局庁舎市内3番町に移転
		7	南陽町水道料金改定
		9 30	鹿野簡易水道事業第1期拡張事業認可
1969	昭和44		大迫田浄水場パルセーター1池増設
		5 28	富岡西武井地区通水開始
		7	台風9号により大迫田浄水場配水池地すべり
		10 13	夜市簡易水道事業認可・着工
			須万市簡易水道事業認可・着工
			大迫田浄水場急速ろ過池3池増設
		12	南陽町水道事業から徳山市夜市簡易水道へ分水契約
1970	昭和45	4 22	夜市簡易水道通水開始
		9 25	本浦簡易水道事業認可
		28	本浦簡易水道事業着工
		11 1	南陽町が市制施行し新南陽市となる
		11	新南陽市水道料金電算化
		12	徳山市水道創設25周年記念式典挙行
1971	昭和46	3 20	須万市浄水場完成
		6 1	須万市簡易水道・本浦簡易水道通水開始
1972	昭和47	2 9	徳山市水道事業第四期拡張事業認可
		2 9	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業認可
		3	徳山市水道事業第三期拡張事業完了
			川上ダムかさ上げ工事開始
		4	徳山市水道事業第四期拡張事業着工
		7 4	徳山市水道料金改定(平均改定率30.5%)
		7 31	鹿野簡易水道事業第2期拡張事業認可
		9 5	夜市戸田簡易水道事業認可
1973	昭和48	4 1	徳山市水道局隔月集金・検針制へ
		8	河内配水池完成

年	月	日	事	項
		8	20	夜市戸田簡易水道事業着工
		9		杵島〜馬島間海底パイプ布設
				渇水
1974	昭和49	3		新南陽市水道事業第二期拡張事業竣工
		10	28	大津島に上水道施設完成・通水式挙行
				大迫田浄水場パルセーター1池増設
		10		新南陽市水道局大口需要者に対して契約水量制導入
		11	1	新南陽市水道料金改定
1975	昭和50	3	17	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
		4	1	徳山市水道料金改定(平均改定率66.8%) 水道料金調定事務市電算による処理開始
		7	8	大津島全域通水
1976	昭和51	1	14	一の井手浄水場拡張工事着手
		2		異常寒波
				夜市戸田簡易水道通水
		9	3	一の井手浄水場拡張工事完了(緩速ろ過から急速ろ過へ変更)
		11	15	大迫田浄水場管理棟増設
				徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
1977	昭和52	2		新南陽市寒波による水道施設被害
		4	15	徳山市加入金制度設定・水道料金改定(平均改定率45.4%)
		4		島地川ダム起工式
		6	15	須々万簡易水道事業認可
		7	21	須々万簡易水道事業着工
				渇水
		12	6	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
1978	昭和53	3	25	須々万浄水場完成
		5	22	夜市戸田湯野水道事業認可
		7	25	夜市戸田湯野水道事業着工
		8	22	徳山市水道局渇水対策本部設置(S54.4.4解散)
		9	4	徳山市渇水対策本部設置(S54.3.13解散)
		11	1	新南陽市水道料金改定(平均改定率48.10%)
1979	昭和54	1	23	〜3/12徳山市渇水による夜間断水
		4		島地川ダム定礎式
		4	25	須々万簡易水道通水開始
		12		新南陽市公共下水道供用開始
1980	昭和55	2	26	徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
		3	12	鹿野簡易水道事業第3・4期拡張事業認可
		3		川上ダムかさ上げ工事完了
		7		新南陽市水道事業から徳山市夜市簡易水道への分水解約
		11		島地川ダム分水協定締結
1981	昭和56	2		新南陽市寒波による水道施設被害
		3		菊川浄水場完成
		4	1	徳山市水道料金改定(平均改定率54.79%)
		4	1	新南陽市水道料金改定(平均改定率74.80%)
		4	30	徳山市水道局水道料金集金制度廃止
		7		島地川ダム竣工
1982	昭和57	2	27	夜市戸田湯野水道事業竣工
		2		長田団地造成工事着工
		3	11	徳山市水道事業第五期拡張事業認可
		6	29	加見・富岡簡易水道間上浄水場運転中止
		6	30	徳山市水道局渇水対策本部設置(7/17解散)
		10		徳山市水道創設40周年(パンフレット「市民の水道」発行)
1983	昭和58	4	1	加見・富岡簡易水道事業を徳山市水道事業に統合

年	月	日	事 項
		10	長田団地給水開始
1984	昭和59	1 23	大迫田浄水場排水処理施設完成
		1	新南陽市水道局新庁舎(平野二丁目)完成
		2 7～12	徳山市寒波による被害(給水装置等約1,500件)
		3 2	平山隧道配水池完成
		3 20	北山隧道配水池完成
		3	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業竣工
		5 1	新南陽市水道料金改定(平均改定率12.87%)
		9 17	北山浄水場運転中止
		10 1	菊川浄水場通水式挙行
		12 1	徳山市水道料金改定(平均改定率15.41%)
1985	昭和60	2 1	徳山市水道局水道料金業務電算オンラインシステム導入
		3	徳山市水道事業第四期拡張事業竣工
1986	昭和61	3 31	徳山市工業用水道事業廃止
		7 31	東一の井手配水管布設工事完了(4/17～7/31)
		10 1	徳山市水道局料金課独自コンピューター導入(料金業務)
		10 20	奈切工業団地給水設備工事完了(6/2～10/20)
		12 25	鹿野簡易水道事業第5期拡張事業認可
1987	昭和62	1 1	徳山市水道局総務課独自コンピューター導入(給与)
		9 5	末武川ダム定礎式
		10	新南陽市水道事業が菊川浄水場より受水開始
		10 27	吉原・末武川ダム水利使用許可
		12 10	戸田山・峠地区水道施設拡張工事着工
1988	昭和63	1 30	ひばりヶ丘団地配水管加圧設備工事(12/8～1/30)
		3 25	戸田山・峠地区水道施設拡張工事完了
		4	新南陽市水道局OA機器導入
		10 1	徳山市水道料金改定(平均改定率 9.42%)
		12 1	徳山市3階までの建築物に直圧給水
1989	平成元	3	「新南陽の水道」発刊
		4 1	鹿野町水道料金改定(消費税3%)
		6	楠本浄水場開放(水道週間)
		7	永源山公園プール給水開始
		8 5	曙団地水道施設譲受
		11	佐波川水系水質保全連絡協議会発足
		12 7	久米天神山水道施設譲受
1990	平成2	1 1	新南陽市水道料金改定(消費税)
		1	新南陽市寒波による水道施設被害
		1	新南陽市水道局給水台帳管理システム運用開始
		2 28	徳山市大迫田東部高地区配水池完成
		6	新南陽市上水道工事(配水管)積算システム運用開始
		6 30	徳山市水道局工務課設計書作成用パソコン導入
		10	導水路点検調査(水越～徳山分水間)
1991	平成3	1 4	徳山市水道局工務課光ディスクファイルシステム導入(給水台帳整理)
		2 8	末武川ダム完工式
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		2 25	畑簡易水道的場川に油流入の為運転中止(2/26～3/3)
		3	新南陽市上水道配管平面図(1/2500)大幅修正図完成
		5	新南陽市水道局デマンド計設置(実量値契約方式)
		6	新南陽市水道局修理費積算システム運用開始
		9 27	徳山市台風19号襲来で市内全域停電 給水車出動(9/28～10/2)
		9	新南陽市台風19号での停電事故による水道施設被害
		10 31	吉原、末武系導水施設整備完了
		12 12	徳山市水道局5階以下直結拡大委員会設立

年	月	日	事 項
		12 13	鹿野簡易水道事業6期拡張事業認可
1992	平成4	6	新南陽市水道局ゴルフ場農薬に係る水質検査実施
		9 25	徳山市水道通水50周年(パンフレット「徳山の水道」発行)
		9 30	徳山市水道通水50周年記念式典(水時計設置)
		10	中国山東省より楠本浄水場施設見学(3名)
		11 11	徳山市・下松市相互連絡水道管接続完成式
1993	平成5	2 28	末武系取水開始
		6	新南陽市通水40周年記念行事(島地川ダム見学) 「水のふるさとを訪ねて」一般市民対象
		10 1	徳山市5階までの建築物に直結給水
		10 30	～11/1新南陽市生活物産展参加 (水道まつり「水道なんでも相談」「水道メーター展示」コーナー設置)
		10	楠本浄水場送水ポンプ・エンジンポンプ改良工事(完成平成6年2月)
		12	新水質基準に関する省令が改正・施行
1994	平成6	1 20	大向簡易水道石の原地区通水式挙行
		3 24	米光浄水場完成
		4 1	徳山市水道料金改定(平均改定率14.8%)
			喝水
		10 1	周南都市水道水質検査センター協議会設置
		11 25	徳山市水道局節水推進本部設置(H7.5.15解散)
		11	新南陽市水道局異常漏水節水対策本部設置
1995	平成7	1 17	徳山市水道局阪神大震災における応援給水と水道施設復旧支援(2/8～3/2)
		2 20	須々万長穂簡易水道事業認可
		4 11	周南都市水道水質検査センター協議会開所式(大迫田浄水場内)
		7	新南陽市水道局財務会計システム運用開始
1996	平成8	2	楠本浄水場直送配水設備工事
		2	新南陽市水道局不断水インサート弁設置(φ500電動式バタフライ弁)
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		8 7	須々万長穂簡易水道拡張事業着工
1997	平成9	3 19	長穂配水池完成
		3 25	第1須々万配水池拡張
		3 25	新南陽市水道事業第四次拡張事業変更認可
		4 1	徳山市水道局検針業務全面委託
		4 1	新南陽市水道料金改定(平均改定率13.87%)
		4 1	鹿野町水道料金改定(消費税5%)
		5 1	新南陽市水道料金改定(消費税5%)
		6 2	給島・馬島海底水道管敷設工事着工
1998	平成10	3 1	徳山市水道局検針業務ハンディターミナル導入
		20	長穂浄水場完成
		4 30	給島・馬島海底水道管敷設工事完了
		4	新南陽市水道局周南都市水道水質検査センター協議会加入
		6	新南陽市水道局新電算システム開始
		6 1	徳山市水道料金改定(平均改定率13.14%)
		7 1	鹿野町水道料金改定(水道使用条例の全部改正)
		7	楠本浄水場施設改良工事開始
		9 30	第2須々万配水池完成
		11 17	夜市戸田湯野水道(第2期)拡張事業着工
		11	徳山西分水工事着手
		12 28	鹿野渋川地区簡易水道事業創設認可
1999	平成11	1 28	鹿野簡易水道事業7期拡張事業認可
		1	新南陽市水道局送配水管パイプライニング工事着手
		3 15	須々万長穂簡易水道拡張事業完了
		3 26	長穂地区給水開始

年	月	日	事 項
		4	1 徳山市上下水道料金徴収一元化の実施
		4	徳山西分水開始
		4	新南陽市上下水道合併徴収開始
		5	長田団地第二期給水施設工事着手
		9	24 台風18号襲来、主に大津島地区配水管(3ヶ所)の損壊
		10	6 夜市戸田湯野水道事業計画、的場浄水場運転休止と新南陽市からの受水開始
		12	31 徳山市水道局コンピューター西暦2000年問題危機管理対応実施(4月1日まで)
2000	平成12	4	1 鹿野洪川地区簡易水道事業通水開始
		12	25 楠本浄水場施設改良事業 完成(平成9年度～平成12年度継続事業)
2001	平成13	1	楠本浄水場 竣工式
		1	新南陽市寒波による水道施設被害
		3	24 徳山市、芸予地震(震度5弱)で被害(震源地:安芸灘)
		3	31 新南陽市水道局庁舎を楠本浄水場へ移転統合
2002	平成14	3	赤迫配水池(PC 970m ³ 1池) 竣工
		10	3～6 徳山市水道通水60周年記念式典(水源探訪バスツアー、水道教室の実施他)
2003	平成15	1	15 徳山市水道局節水対策本部設置(3/5解散)
		4	21 周南市誕生(旧徳山市・旧新南陽市・旧鹿野町・旧熊毛町の2市2町が合併)
		4	21 市町村合併により徳山市水道局と新南陽市水道局が周南市水道局へ
2004	平成16	4	1 新水質基準(50項目)施行
		8	2 第1回経営審議会
		9	7 台風18号による停電のため水道対策部設置(高層住宅等9ヶ所給水)
		10	5 第2回経営審議会
2005	平成17	1	26 第3回経営審議会
		4	1 大迫田・一の井手浄水場統合工事により一の井手浄水場無人化
		4	1 米光簡易水道を法適用化し、事業が市長部局から水道局へ移管
		7	6 第4回経営審議会
		9	14 第5回経営審議会
		11	30 第6回経営審議会
2006	平成18	2	17 第7回経営審議会
		4	1 菊川・楠本浄水場統合工事により楠本浄水場無人化
		11	6 厚生労働省立入検査(徳山水道事業)
		12	25 局内グループウェア導入
2007	平成19	3	1 水道料金コンビニ収納開始
		3	1 鹿野地区水道料金改定(2ヶ月水道料金に改正)
		3	29 秋月団地・鼓海地区給水区域拡張認可届出
			30 第五期拡張事業(譲受)認可届出
		4	1 新南陽水道事業及び夜市戸田湯野水道事業の全てを徳山水道事業が譲り受けた後、周南市水道事業として事業を開始
		6	13 畑配水池築造(ステンレスパネル式 43.75m ³)
		8	簡易水道事業統合計画書を厚生労働大臣に提出
		9	19 新南陽庁舎(楠本浄水場内)を水質検査施設へ改修
		10	1 周南都市水道水質検査センター協議会が楠本浄水場内へ事務所を移転
		12	20 水道局節水推進本部の設置
2008	平成20	3	5 大迫田浄水場管理棟改修
		3	12 大向浄水場運転休止(大向簡水は鹿野簡水からの受水のみとなる)
		6	23 市民意識調査アンケート実施 (大迫田浄水場配水区域2,000件発送、回答1,038件回答、回収率51.9%)
		11	17 十軒屋浄水場運転中止(夜市戸田湯野地域は全域を楠本浄水場から配水する)
2009	平成21	4	1 新南陽地域の検針・収納サイクルを隔月制へ変更
		4	1 包括業務委託開始 (徴収事務の一部を包括業務委託)
		6	30 大迫田浄水場非常用高圧発電機設置
		10	1 市民意識調査アンケート実施 (上水道給水区域内3,000件発送、回答1,338件、回収率44.6%)

年	月	日	事 項	
2010	平成22	2	5	老朽管更新国庫補助事業採択（21年度から27年度 補助率1/4）
		3	31	北山配水池（PC 6,500m ³ ×2池）竣工
		8	25	水道GLP認定取得（周南都市水道水質検査センター協議会） 認定番号 JWWA-GLP065
		9	1	自主防災訓練の実施（緊急参集・応急給水・非常用浄水機の運転）参加職員数58名
		11	8	津木地区給水区域拡張認可届出
2011	平成23	1		寒波による被害
		1	21	水道局節水推進本部の設置（5/11解散）
		3	14	大迫田浄水場粉末活性炭処理施設の完成
		4	1	水道事業と下水道事業の組織統合 周南市上下水道局へ
		4	1	未普及地域の解消 津木地区 25戸 76人
		6	1	周南市地域水道ビジョンの策定
2012	平成24	3	30	本浦簡易水道事業の水道事業への統合（届出）
		6	1	徳山・新南陽地域水道料金の統一 平均改定率（徳山△9.08% 新南陽3.84%）
2013	平成25	3	23	本浦地区上水道統合工事竣工式
		4	1	マッピングシステム運用開始
2014	平成26	4	1	周南市水道料金改定（消費税8%）
		4	1	鹿野地区水道料金改定（消費税8%）
		8	25	水道GLP認定更新（周南都市水道水質検査センター協議会） 認定番号 JWWA-GLP065
		10	1	菊川浄水場運転管理等業務委託開始
2015	平成27	3	31	「水安全計画」策定
		4	1	周南市上下水道局料金センター開設
		10	1	市民意識調査アンケート実施 （鹿野・熊毛地区除く周南市内 3,000件発送、回答1,569件、回収率52.3%）
2016	平成28	1		寒波による被害
2017	平成29	1	27	厚生労働省立入検査（周南市水道事業）
		3	28	周南市水道事業経営変更認可（第6次拡張）
		3	31	熊毛地区水道事業を創設（事業が市長部局から上下水道局へ移管）
		3	31	熊毛地区水道事業の浄水処理を光市（林浄水場）に第三者委託
		4	1	熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合
		4	1	大向浄水場の廃止
		10	1	菊川・大迫田浄水場等運転管理業務委託開始
2018	平成30	1		寒波による中山間地域（須金・須々万・長穂・鹿野地区）の被害
		2	15	一の井手浄水場浄水処理中止（北山加圧ポンプ所の運用開始により一の井手系給水区域は菊川浄水場からの給水となる）
		7		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業）採択 2件
		7	23	上下水道局庁舎移転（周南市役所本庁舎3階）
		8	25	水道GLP認定更新（周南都市水道水質検査センター協議会） 認定番号 JWWA-GLP065
		9		大迫田浄水場施設耐震化事業着手（2018年度～2022年度）
2019	平成31	3	15	周南市水道事業ビジョン（経営戦略）の策定（計画期間：2019年度～2028年度）
		4	1	熊毛・鹿野地区の水道料金経過措置期間（2箇年）の満了 市内全域の水道料金が統一となる
	令和元	7		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業）採択 2件
		9	1	上下水道料金のモバイル決済の開始
		10	1	周南市水道料金改定（消費税10%）
2020	令和2	8		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）化・省CO2促進事業）採択 1件
		11		市民意識調査アンケート実施 （給水区域内 3,000件発送、回答1,431件、回収率47.8%）

[illegible]

II

事業の推移

2-1 給水人口・配水量

※1

ア. 給水人口

区分・事業別\年度			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
行政区域内世帯数			67,956	68,021	68,088	68,153	
行政区域内人口 A			145,839	144,472	143,113	141,809	
給水区域内人口 B	水道事業	周南市水道事業	116,880	139,899	138,653	137,518	
		熊毛地区水道事業	15,074	周南市水道事業に統合			
	簡易水道事業	大向	281				
		須万市	231				
		須々万長穂	5,097				
		米光	580				
		鹿野	—				
		鹿野渋川	—				
	合計		138,143	139,899	138,653	137,518	
給水人口 C	水道事業	周南市水道事業	114,567	130,789	129,857	129,206	
		熊毛地区水道事業	9,406	周南市水道事業に統合			
	簡易水道事業	大向	215				
		須万市	196				
		須々万長穂	3,845				
		米光	532				
		鹿野	—				
		鹿野渋川	—				
	合計		128,761	130,789	129,857	129,206	
給水区域内普及率 (%) C/B	水道事業	周南市水道事業	98.0	93.5	93.7	94.0	
		熊毛地区水道事業	62	周南市水道事業に統合			
	簡易水道事業	大向	76.5				
		須万市	84.8				
		須々万長穂	75.4				
		米光	91.7				
		鹿野	—				
		鹿野渋川	—				
	合計		93.2	93.5	93.7	94.0	
給水戸数	水道事業	周南市水道事業	58,574	66,277	66,183	66,645	
		熊毛地区水道事業	3,682	周南市水道事業に統合			
	簡易水道事業	大向	129				
		須万市	142				
		須々万長穂	1,557				
		米光	186				
		鹿野	—				
		鹿野渋川	—				
	合計		64,270	66,277	66,183	66,645	
行政区域内普及率 (%) C/A			88.3	90.5	90.7	91.1	

※1 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。
平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
68,206	67,979	67,959	67,625	67,708	67,435
140,392	138,718	137,248	135,315	133,917	132,173
136,275	134,725	133,423	131,644	130,437	128,749
周南市水道事業に統合					
136,275	134,725	133,423	131,644	130,437	128,749
128,315	127,301	126,365	125,060	124,228	122,669
周南市水道事業に統合					
128,315	127,301	126,365	125,060	124,228	122,669
94.2	94.5	94.7	95.0	95.2	95.3
周南市水道事業に統合					
94.2	94.5	94.7	95.0	95.2	95.3
66,929	66,973	66,952	66,716	67,155	67,087
周南市水道事業に統合					
66,929	66,973	66,952	66,716	67,155	67,087
91.4	91.8	92.1	92.4	92.8	92.8

※1

イ. 配水量


区分・事業別\年度			平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
年間配水量 (m³) D	水道事業	周南市水道事業	15,368,115		17,326,361		17,441,127		17,429,773	
		熊毛地区水道事業	2,399		周南市水道事業に統合					
	簡易水道事業	大向	26,207							
		須万市	26,522							
		須々万長穂	432,594							
		米光	62,130							
		鹿野	—							
		鹿野渋川	—							
	合計		15,917,967		17,326,361		17,441,127		17,429,773	
年間有収水量 (m³) E	水道事業	周南市水道事業	14,092,546		15,726,050		15,551,104		15,310,832	
		熊毛地区水道事業	—		周南市水道事業に統合					
	簡易水道事業	大向	19,024							
		須万市	17,972							
		須々万長穂	331,491							
		米光	54,082							
		鹿野	—							
		鹿野渋川	—							
	合計		14,515,115		15,726,050		15,551,104		15,310,832	
有収率 (%) E/D	水道事業	周南市水道事業	91.7		90.8		89.2		87.8	
		熊毛地区水道事業	—		周南市水道事業に統合					
	簡易水道事業	大向	72.6							
		須万市	67.8							
		須々万長穂	76.6							
		米光	87.0							
		鹿野	—							
		鹿野渋川	—							
	合計		91.2		90.8		89.2		87.8	
一日最大配水量 (m³)	水道事業	周南市水道事業	(7/7)	46,700	(2/8)	55,344	(7/24)	52,781	(8/1)	51,723
		熊毛地区水道事業	(3/31)	2,399	周南市水道事業に統合					
	簡易水道事業	大向	(8/14)	105						
		須万市	(6/10, 7/22)	118						
		須々万長穂	(6/10)	1,416						
		米光	(7/1)	272						
		鹿野	—	—						
		鹿野渋川	—	—						

※1 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。
平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
17,237,913		17,663,645		16,849,860		16,408,532		16,600,799		16,919,473	
周南市水道事業に統合											
17,237,913		17,663,645		16,849,860		16,408,532		16,600,799		16,919,473	
15,666,901		15,511,167		15,201,424		14,726,698		14,822,178		14,842,728	
周南市水道事業に統合											
15,666,901		15,511,167		15,201,424		14,726,698		14,822,178		14,842,728	
90.9		87.8		90.2		89.8		89.3		87.7	
周南市水道事業に統合											
90.9		87.8		90.2		89.8		89.3		87.7	
(1/10)	68,393	(12/27)	54,301	(1/26)	60,800	(1/24)	51,804	(2/9)	54,932	(2/9)	53,102
周南市水道事業に統合											

2-2 給水人口・普及率

ア. 周南市全体

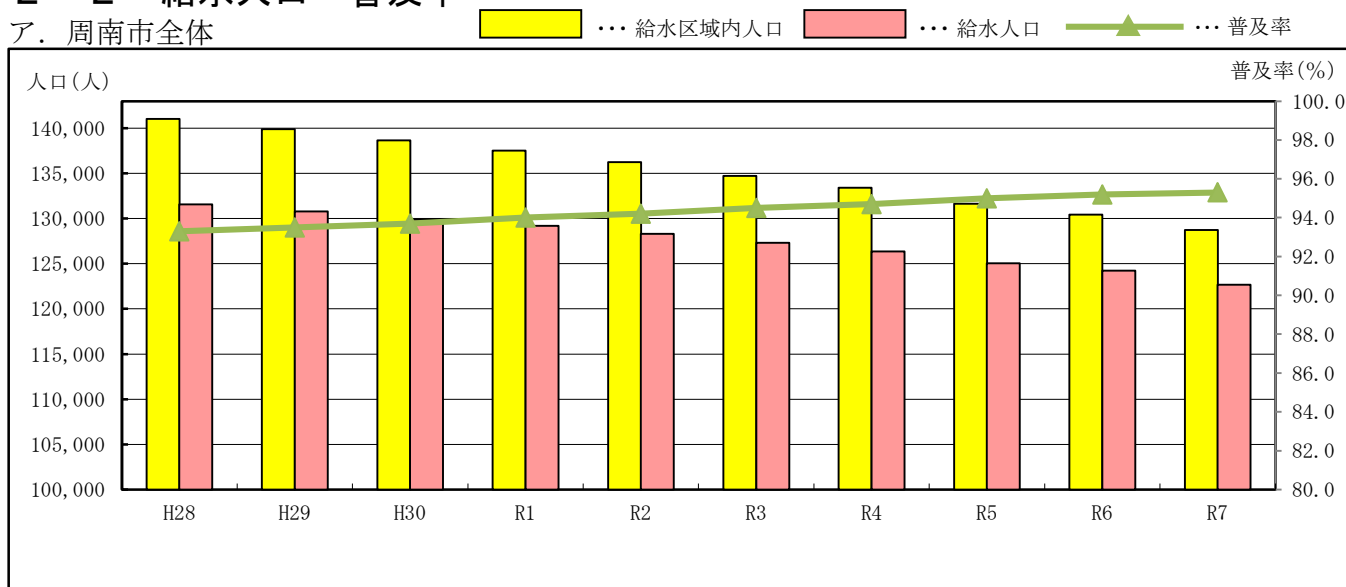


区分 \ 年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A	141,046	139,899	138,653	137,518	136,275	134,725	133,423	131,644	130,437	128,749
給水人口 B	131,573	130,789	129,857	129,206	128,315	127,301	126,365	125,060	124,228	122,669
普及率 (%) B/A	93.3	93.5	93.7	94.0	94.2	94.5	94.7	95.0	95.2	95.3
給水戸数	65,693	66,277	66,183	66,645	66,929	66,973	66,952	66,716	67,155	67,087

※ 平成28年度の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。

イ. 水道事業 (周南市水道事業)

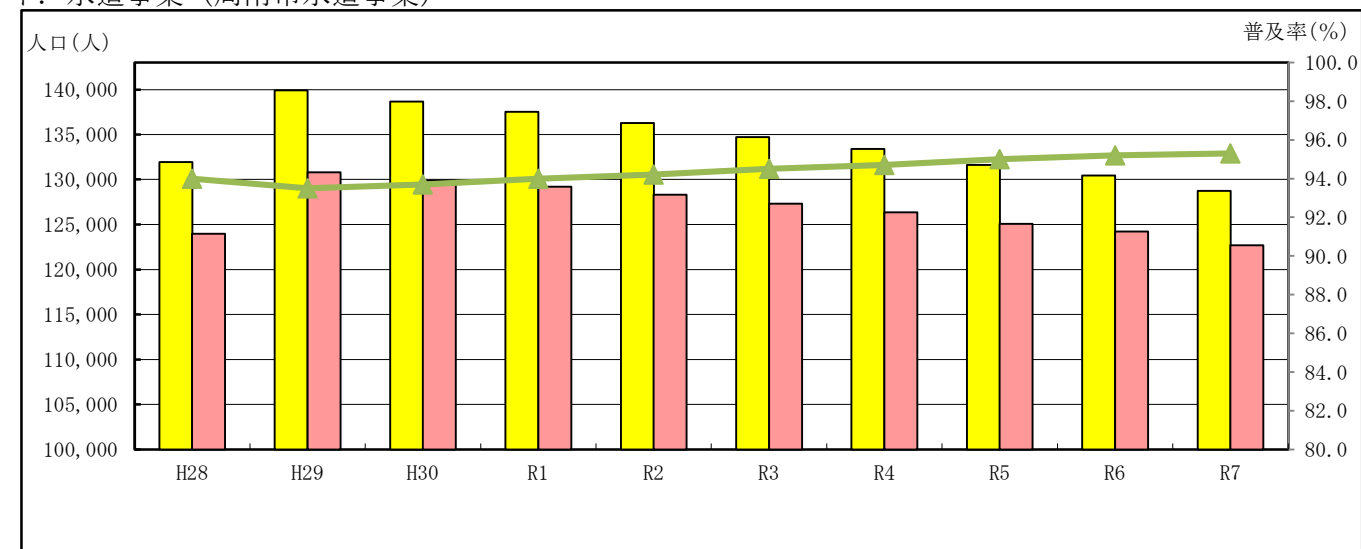


区分 \ 年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A	131,954	139,899	138,653	137,518	136,275	134,725	133,423	131,644	130,437	128,749
給水人口 B	123,973	130,789	129,857	129,206	128,315	127,301	126,365	125,060	124,228	122,669
普及率 (%) B/A	94.0	93.5	93.7	94.0	94.2	94.5	94.7	95.0	95.2	95.3
給水戸数	62,256	66,277	66,183	66,645	66,929	66,973	66,952	66,716	67,155	67,087


※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計。

※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。


ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

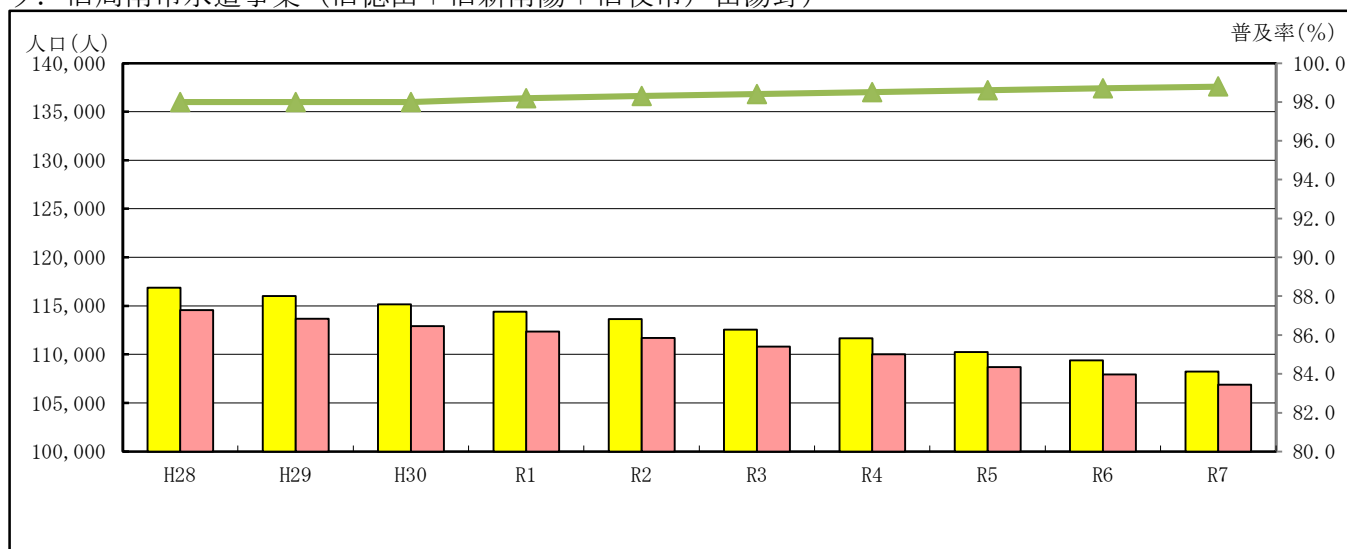

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A		116,880	116,028	115,159	114,400	113,654	112,578	111,665	110,252	109,405	108,239
給水人口 B		114,567	113,685	112,904	112,357	111,706	110,823	110,006	108,700	107,956	106,899
普及率 (%) B/A		98.0	98.0	98.0	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8
給水戸数		58,574	58,617	58,867	59,299	59,559	59,579	59,556	59,345	59,815	59,779

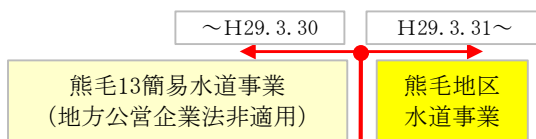

エ. 旧熊毛地区水道事業（平成29年3月31日創設）

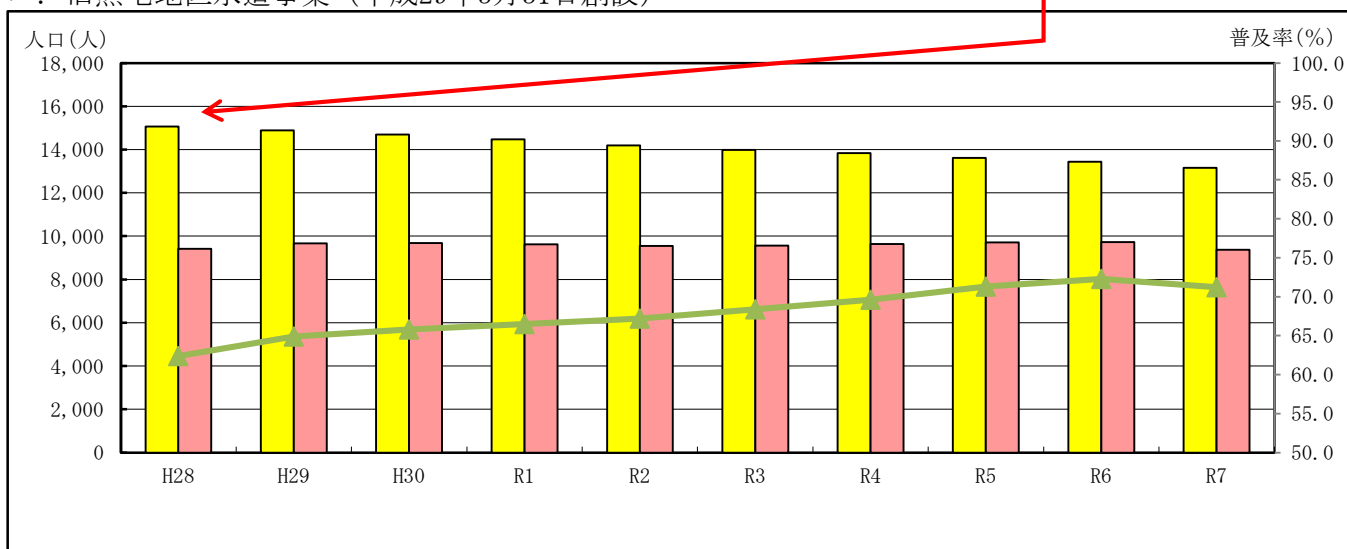


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A		15,074	14,891	14,696	14,470	14,191	13,980	13,835	13,612	13,437	13,156
給水人口 B		9,406	9,664	9,675	9,623	9,541	9,566	9,632	9,707	9,716	9,368
普及率 (%) B/A		62.4	64.9	65.8	66.5	67.2	68.4	69.6	71.3	72.3	71.2
給水戸数		3,682	3,904	3,954	3,994	4,035	4,070	4,092	4,095	4,101	4,091

- ※ 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設。
- ※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。


才. 旧大向簡易水道事業

給水区域内人口 給水人口 普及率

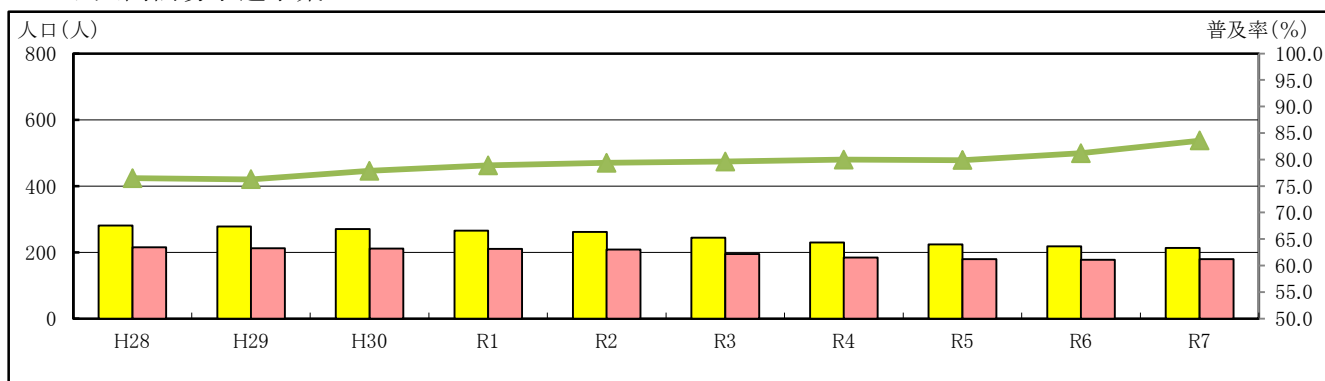


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A		281	278	271	266	262	245	230	224	218	214
給水人口 B		215	212	211	210	208	195	184	179	177	179
普及率 (%) B/A		76.5	76.3	77.9	78.9	79.4	79.6	80.0	79.9	81.2	83.6
給水戸数		129	127	127	125	125	124	120	118	115	113

力. 旧須万市簡易水道事業

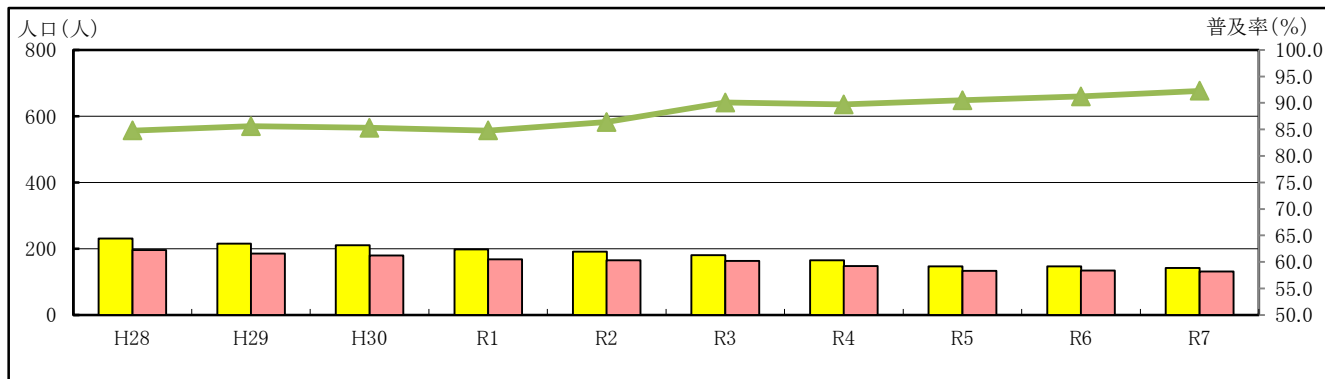


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A		231	216	211	198	191	181	165	147	147	142
給水人口 B		196	185	180	168	165	163	148	133	134	131
普及率 (%) B/A		84.8	85.6	85.3	84.8	86.4	90.1	89.7	90.5	91.2	92.3
給水戸数		142	144	142	137	133	135	131	123	120	120

キ. 旧須々万長穂簡易水道事業

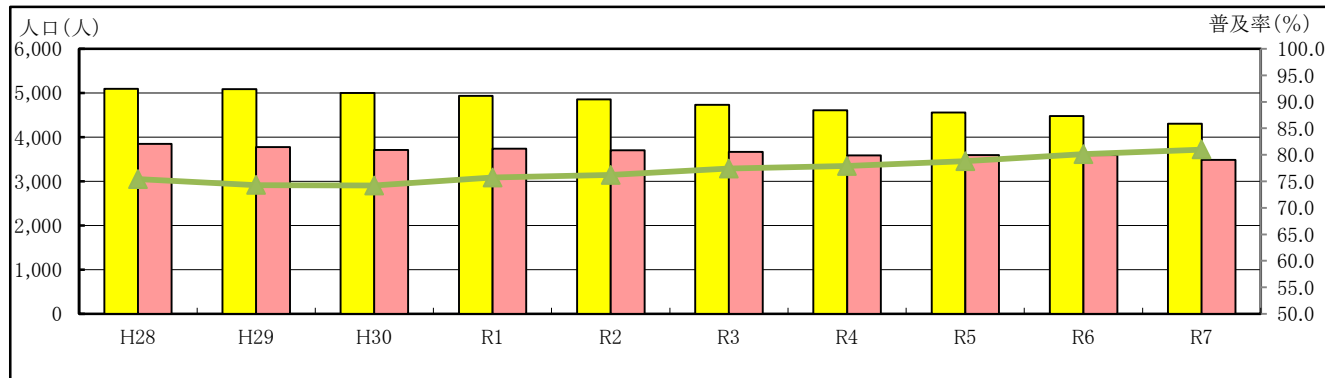


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A		5,097	5,085	5,000	4,938	4,856	4,734	4,607	4,556	4,480	4,304
給水人口 B		3,845	3,777	3,712	3,737	3,700	3,663	3,587	3,592	3,590	3,487
普及率 (%) B/A		75.4	74.3	74.2	75.7	76.2	77.4	77.9	78.8	80.1	81.0
給水戸数		1,557	1,573	1,576	1,575	1,582	1,589	1,588	1,589	1,585	1,584

ク. 旧米光簡易水道事業

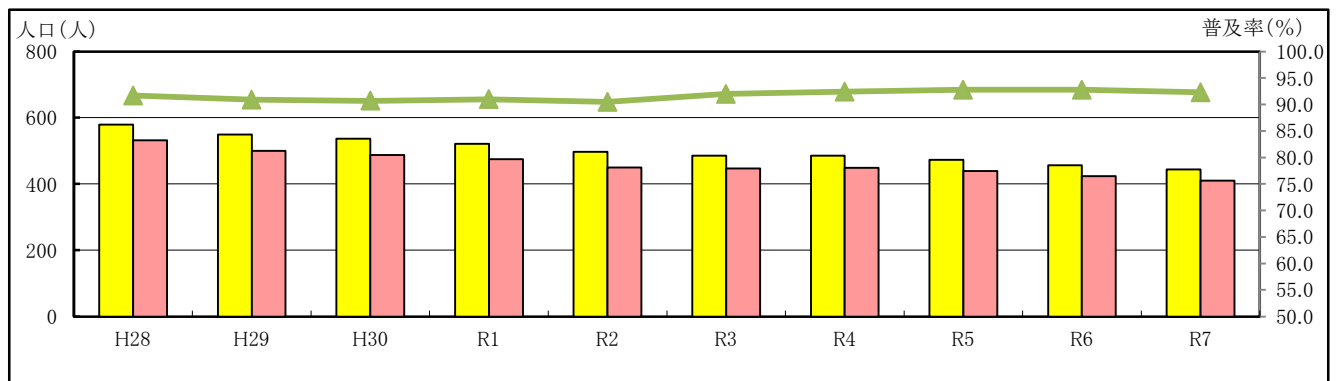

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A	人口(人)	580	550	537	522	497	486	486	473	457	444
給水人口 B	人口(人)	532	500	487	475	450	447	449	439	424	410
普及率 (%) B/A	普及率(%)	91.7	90.9	90.7	91.0	90.5	92.0	92.4	92.8	92.8	92.3
給水戸数	戸数	186	187	188	186	188	186	186	188	187	188


ケ. 旧鹿野簡易水道事業

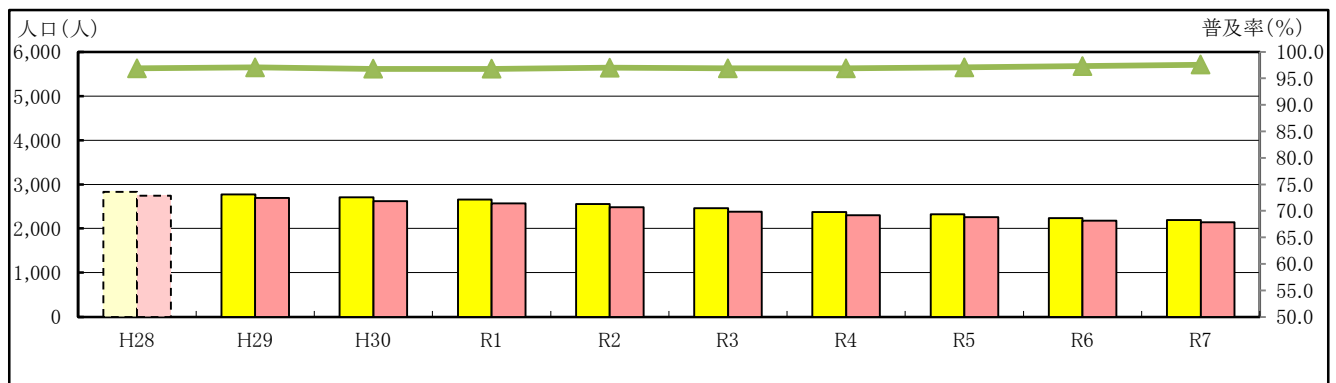

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A	人口(人)	2,829	2,776	2,709	2,655	2,558	2,459	2,377	2,324	2,239	2,197
給水人口 B	人口(人)	2,742	2,695	2,622	2,571	2,481	2,384	2,303	2,256	2,179	2,144
普及率 (%) B/A	普及率(%)	96.9	97.1	96.8	96.8	97.0	96.9	96.9	97.1	97.3	97.6
給水戸数	戸数	—	1,674	1,289	1,288	1,265	1,248	1,238	1,219	1,192	1,172

※ 平成28年度は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。(参考)

コ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

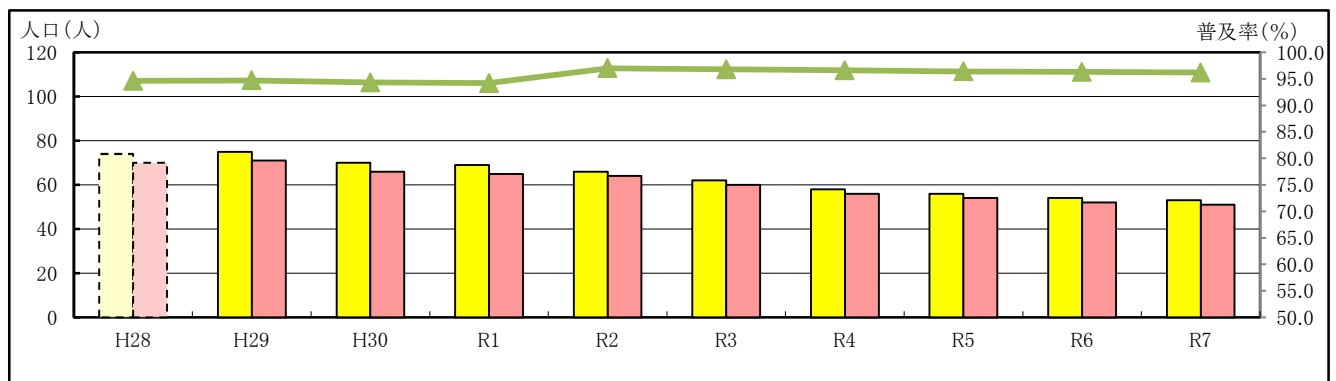


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
給水区域内人口 A	人口(人)	74	75	70	69	66	62	58	56	54	53
給水人口 B	人口(人)	70	71	66	65	64	60	56	54	52	51
普及率 (%) B/A	普及率(%)	94.6	94.7	94.3	94.2	97.0	96.8	96.6	96.4	96.3	96.2
給水戸数	戸数	—	51	40	41	42	42	41	39	40	40

※ 平成28年度は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。(参考)

2-3 配水量・有収率

ア. 周南市全体

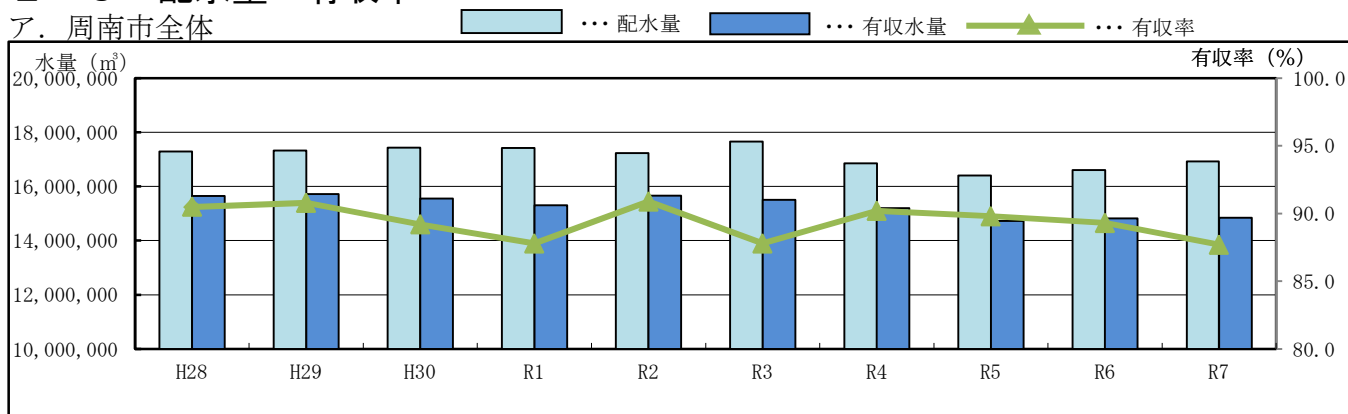


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
配水量 A (m³)		17,298,351	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799	16,919,473
有収水量 B (m³)		15,656,930	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178	14,842,728
一日最大配水量 (m³)		53,500	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800	51,804	54,932	53,102
一日平均配水量 (m³)		47,394	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164	44,832	45,482	46,355
一人一日最大配水量 (ℓ)		407	423	406	400	533	427	481	414	442	433
一人一日平均配水量 (ℓ)		360	363	368	369	368	380	365	358	366	378
有収率 (%) B/A		90.5	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3	87.7

※ 平成28年度以前の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。

イ. 水道事業（周南市水道事業）

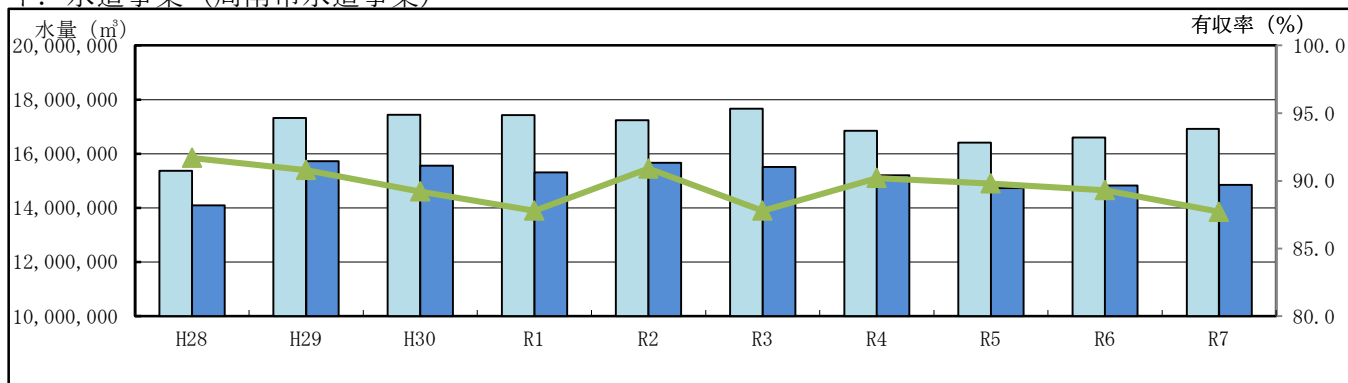


区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
配水量 A (m³)		15,370,514	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860	16,408,532	16,600,799	16,919,473
有収水量 B (m³)		14,092,546	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424	14,726,698	14,822,178	14,842,728
一日最大配水量 (m³)		46,700	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800	51,804	54,932	53,102
一日平均配水量 (m³)		44,503	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164	44,832	45,482	46,355
一人一日最大配水量 (ℓ)		408	423	406	400	533	427	481	414	442	433
一人一日平均配水量 (ℓ)		—	363	368	369	368	380	365	358	366	378
有収率 (%) B/A		91.7	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2	89.8	89.3	87.7


※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計値。

※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。

ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

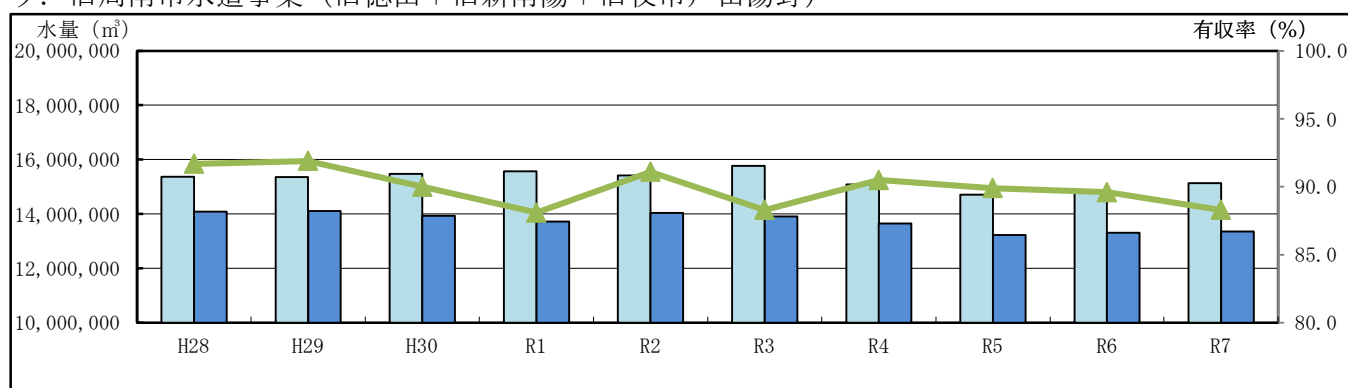

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
配水量 A (m³)		15,368,115	15,359,407	15,478,105	15,569,357	15,411,649	15,764,973	15,091,001	14,710,111	14,856,720	15,133,366
有収水量 B (m³)		14,092,546	14,113,867	13,936,882	13,720,470	14,042,950	13,915,687	13,651,640	13,225,233	13,315,817	13,355,609
一日最大配水量 (m³)		46,700	48,930	47,275	46,460	61,300	48,690	54,501	46,850	48,912	47,650
一日平均配水量 (m³)		42,104	42,080	42,406	42,539	42,224	43,192	41,345	40,192	40,703	41,461
一人一日最大配水量 (ℓ)		408	430	419	414	549	439	495	431	453	446
一人一日平均配水量 (ℓ)		368	370	376	379	378	390	376	370	377	388
有収率 (%) B/A		91.7	91.9	90.0	88.1	91.1	88.3	90.5	89.9	89.6	88.3

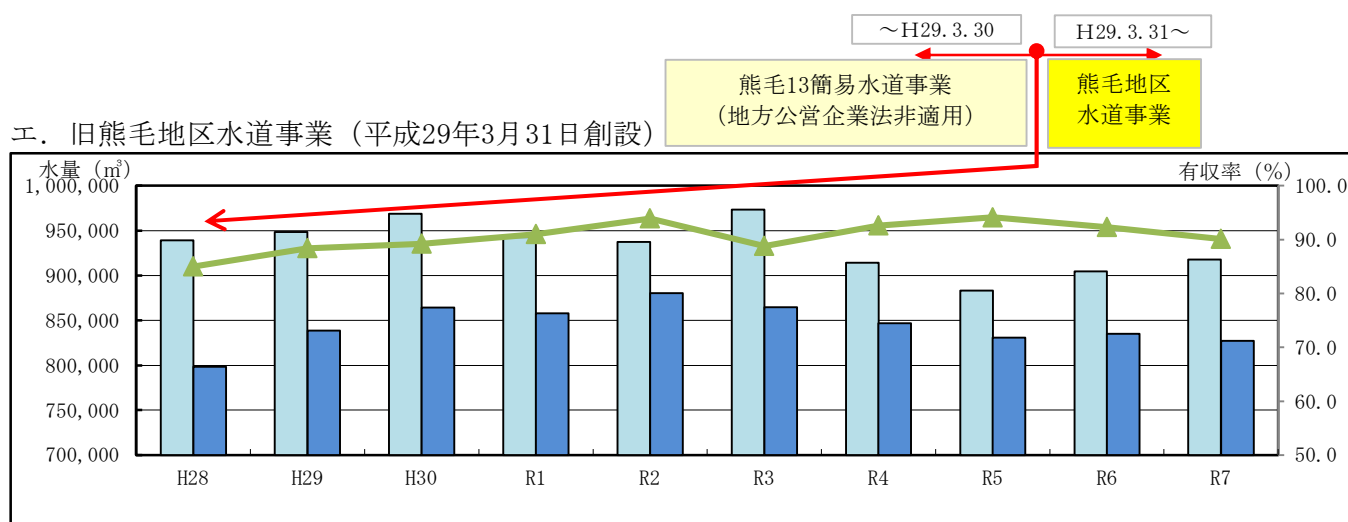

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
配水量 A (m³)		939,253	948,594	968,860	942,638	937,303	973,382	914,267	883,276	904,480	917,796
有収水量 B (m³)		798,365	838,416	864,330	857,900	880,419	864,496	846,793	830,739	835,127	827,286
一日最大配水量 (m³)		—	3,045	3,245	2,989	3,382	3,204	2,989	3,723	2,903	2,927
一日平均配水量 (m³)		2,573	2,599	2,654	2,576	2,568	2,667	2,505	2,413	2,478	2,515
一人一日最大配水量 (ℓ)		—	315	335	311	354	335	310	384	299	312
一人一日平均配水量 (ℓ)		274	269	274	268	269	279	260	249	255	268
有収率 (%) B/A		85.0	88.4	89.2	91.0	93.9	88.8	92.6	94.1	92.3	90.1

※ 平成28年度(平成29年3月31日)に熊毛地区水道事業(市長部局所管の熊毛13簡水を統合)を創設し上下水道局の所管となる。

※ 平成28年度の熊毛地区の検針月はH28.3～H29.2であるため、平成29年3月31日に創設された熊毛地区水道事業の有収水量は平成29年度の周南市水道事業の有収水量となる。よって上表掲載の平成28年度の有収水量は全て熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)の数値である。

※ 上表掲載の配水量のうち上下水道局所管となった熊毛地区水道事業としての配水量は平成29年3月31日の2,399m³のみ。その他平成27年4月1日から平成29年3月30日までの配水量は熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)としての配水量。


※ 熊毛13簡易水道は平成28年7月から平成29年3月にかけて林浄水場からの送水に段階的に切替。林浄水場からの送水切替後は樋口配水池流量計で熊毛地区の配水量の把握は可能となるが、切替以前の各簡易水道には配水流量計が設置されておらず正確に配水量を把握できないため、有収水量(調定水量)を任意で設定した有収率85.0%で割戻して、配水量を算出。

【従前からの市長部局での算出方法を適用】


※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。

才. 旧須万市簡易水道事業


配水量 有収水量 有収率

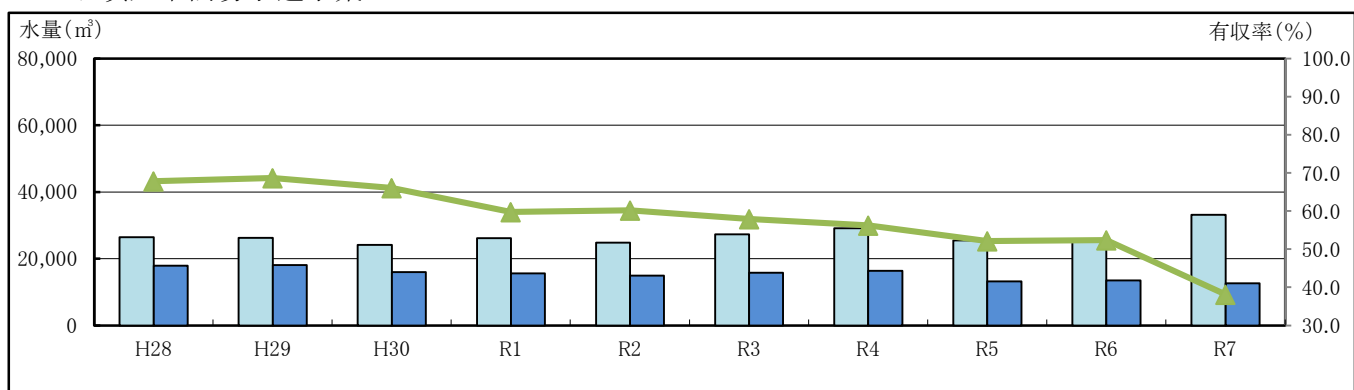


力. 旧須々万長穂簡易水道事業

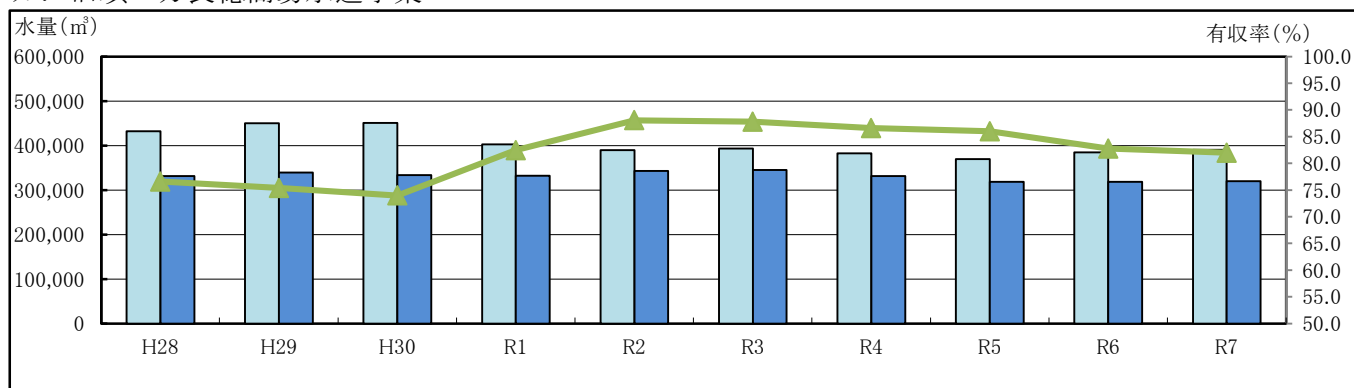

キ. 旧米光簡易水道事業

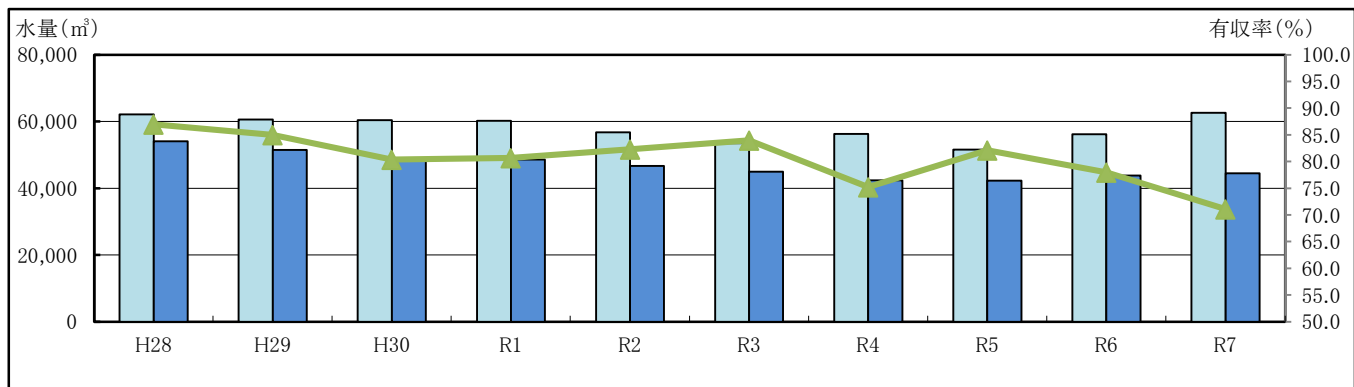


ク. 旧鹿野簡易水道事業

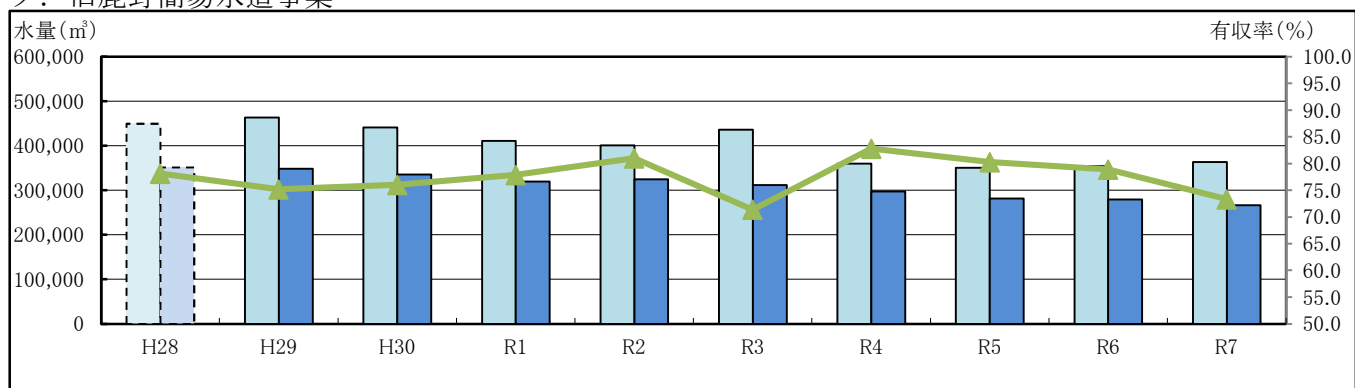

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
大 向	配水量 A (m³)	26,207	27,170	27,011	29,941	26,877	35,807	28,409	24,122	—	—
大 向	有収水量 B (m³)	19,024	20,138	18,402	17,625	18,102	16,965	16,754	15,891	16,828	16,330
大 向	有収率 (%) B/A	72.6	74.1	68.1	58.9	67.4	47.4	59.0	65.9	—	—
大 向	一日最大配水量 (m³)	105	139	—	—	—	—	—	—	—	—
大 向	一日最大配水量 (m³)	1,485	1,986	1,680	1,346	2,203	1,545	1,546	1,148	1,636	1,249

- ※ 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。
平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水開始されたため、旧鹿野簡易水道事業の数値には大向地区の使用量も含まれる。
- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 上表の大向は旧大向簡易水道事業のことを示すものであり、参考値として実績値を掲載。
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

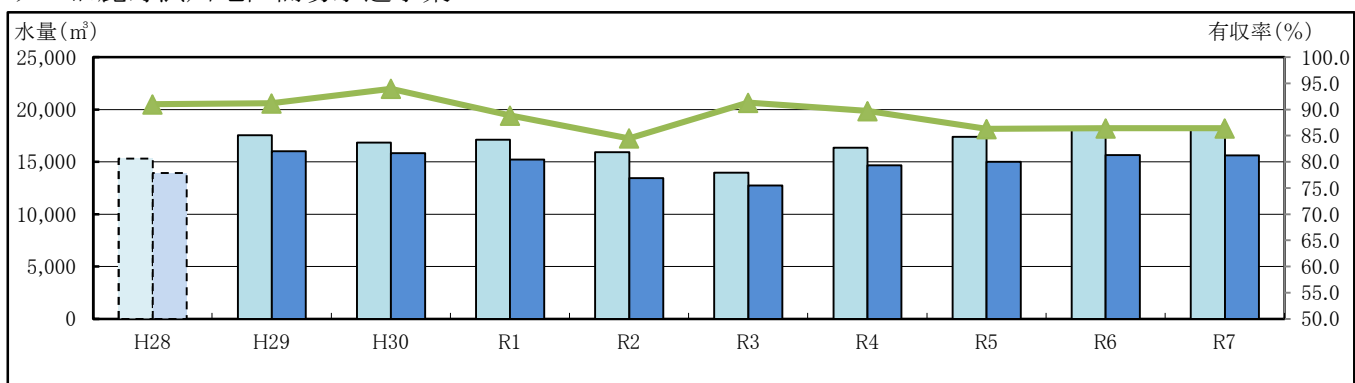

区分	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
大 向	配水量 A (m³)	15,324	17,555	16,858	17,134	15,926	13,971	16,372	17,405	18,130	18,095
大 向	有収水量 B (m³)	13,938	16,012	15,850	15,230	13,451	12,754	14,685	15,017	15,661	15,631
大 向	有収率 (%) B/A	91.0	91.2	94.0	88.9	84.5	91.3	89.7	86.3	86.4	86.4
大 向	一日最大配水量 (m³)	68	88	75	70	75	69	68	75	78	73

- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

2-4 原水量

ア. 浄水場別

区分 月	大迫田			菊川			楠本		
	菅野ダム	末武川ダム	小計	向道ダム	川上ダム 島地川ダム	小計	菅野ダム	向道ダム	小計
令和3年度計	3,704,960	1,189,150	4,894,110	4,317,840	3,479,680	7,797,520	3,498,500	681,570	4,180,070
令和4年度計	4,147,410	616,990	4,764,400	4,838,410	2,774,960	7,613,370	3,184,635	698,050	3,882,685
令和5年度計	3,130,940	1,486,290	4,617,230	4,333,030	3,166,720	7,499,750	3,059,628	658,617	3,718,245
令和6年度計	3,066,610	1,616,830	4,683,440	4,689,329	2,953,801	7,643,130	3,042,395	685,245	3,727,640
令和7年度計	3,184,600	1,450,620	4,635,220	4,825,957	2,860,733	7,686,690	3,238,630	697,200	3,935,830
4月	258,630	118,290	376,920	206,430	433,240	639,670	251,440	55,060	306,500
5月	268,900	121,540	390,440	270,750	380,030	650,780	256,740	58,670	315,410
6月	275,980	111,460	387,440	417,680	216,020	633,700	273,440	57,390	330,830
7月	297,300	116,210	413,510	423,760	223,470	647,230	280,300	59,250	339,550
8月	280,660	116,370	397,030	418,920	223,650	642,570	270,870	59,660	330,530
9月	263,800	111,150	374,950	246,187	385,233	631,420	255,920	58,550	314,470
10月	259,350	118,700	378,050	505,000	126,110	631,110	266,350	58,080	324,430
11月	252,800	119,830	372,630	404,960	216,760	621,720	255,060	56,350	311,410
12月	279,140	122,510	401,650	491,370	173,860	665,230	276,410	61,440	337,850
1月	276,210	126,340	402,550	517,670	166,370	684,040	306,720	59,290	366,010
2月	245,500	109,030	354,530	460,800	150,060	610,860	270,720	54,790	325,510
3月	226,330	159,190	385,520	462,430	165,930	628,360	274,660	58,670	333,330
月平均	265,383	120,885	386,268	402,164	238,394	640,558	269,886	58,100	327,986
一日平均	8,725	3,974	12,699	13,221	7,838	21,059	8,873	1,910	10,783
一日最大	6月18日	複数日	6月18日	複数日	複数日	2月9日	6月19日	3月23日	6月19日
	10,650	5,270	14,290	20,100	20,725	23,900	11,300	2,320	13,270

(単位：m³)

林(光市) 島田川 伏流水	須万市 錦川 表流水	須々万長穂		小計	米光 地下水 浅井戸	柏原 錦川 表流水	渋川 地下水 深井戸	合 計
		須々万 戸石川 表流水	長穂 向道ダム					
1,033,336	28,764	119,198	295,980	415,178	58,869	516,732	14,063	18,938,642
952,858	32,326	103,833	296,574	400,407	63,474	438,064	16,452	18,164,036
916,505	29,129	93,540	296,139	389,679	58,632	452,713	17,506	17,699,389
917,529	27,444	93,031	310,582	403,613	64,076	494,713	18,222	17,979,807
914,816	36,657	107,037	314,066	421,103	66,736	450,331	18,177	18,165,560
73,479	2,957	7,958	25,632	33,590	5,509	38,253	1,562	1,478,440
75,626	2,911	8,127	25,613	33,740	5,513	35,846	1,563	1,511,829
72,426	2,825	8,239	24,432	32,671	5,485	33,716	1,478	1,500,571
77,977	3,064	8,703	26,138	34,841	5,508	35,633	1,642	1,558,955
79,688	3,178	10,251	26,197	36,448	5,593	35,219	1,608	1,531,864
76,300	3,221	8,059	24,253	32,312	5,626	35,247	1,475	1,475,021
74,588	3,021	8,661	26,028	34,689	6,027	40,257	1,581	1,493,753
75,064	2,669	10,481	26,728	37,209	5,846	41,115	1,560	1,469,223
80,000	2,865	9,769	28,989	38,758	5,523	41,259	1,494	1,574,629
80,074	3,150	9,850	27,305	37,155	5,796	39,087	1,573	1,619,435
71,717	3,224	8,086	25,131	33,217	4,966	34,360	1,144	1,439,528
77,877	3,572	8,853	27,620	36,473	5,344	40,339	1,497	1,512,312
76,235	3,055	8,920	26,172	35,092	5,561	37,528	1,514	1,513,797
2,506	100	294	860	1,154	183	1,234	51	49,769
1月12日	2月19日	1月6日	12月23日	8月19日	10月23日	10月30日	8月11日	2月9日
3,057	151	451	1,223	1,544	298	1,961	77	56,464

イ. 水源別

区分 月	菅野ダム			向道ダム				川上ダム 島地川ダム
	大迫田	楠本	小計	菊川	楠本	長穂	小計	菊川
令和3年度計	3,704,960	3,498,500	7,203,460	4,317,840	681,570	295,980	5,295,390	3,479,680
令和4年度計	4,147,410	3,184,635	7,332,045	4,838,410	698,050	296,574	5,833,034	2,774,960
令和5年度計	3,130,940	3,059,628	6,190,568	4,333,030	658,617	296,139	5,287,786	3,166,720
令和6年度計	3,066,610	3,042,395	6,109,005	4,689,329	685,245	310,582	5,685,156	2,953,801
令和7年度計	3,184,600	3,238,630	6,423,230	4,825,957	697,200	314,066	5,837,223	2,860,733
4月	258,630	251,440	510,070	206,430	55,060	25,632	287,122	433,240
5月	268,900	256,740	525,640	270,750	58,670	25,613	355,033	380,030
6月	275,980	273,440	549,420	417,680	57,390	24,432	499,502	216,020
7月	297,300	280,300	577,600	423,760	59,250	26,138	509,148	223,470
8月	280,660	270,870	551,530	418,920	59,660	26,197	504,777	223,650
9月	263,800	255,920	519,720	246,187	58,550	24,253	328,990	385,233
10月	259,350	266,350	525,700	505,000	58,080	26,028	589,108	126,110
11月	252,800	255,060	507,860	404,960	56,350	26,728	488,038	216,760
12月	279,140	276,410	555,550	491,370	61,440	28,989	581,799	173,860
1月	276,210	306,720	582,930	517,670	59,290	27,305	604,265	166,370
2月	245,500	270,720	516,220	460,800	54,790	25,131	540,721	150,060
3月	226,330	274,660	500,990	462,430	58,670	27,620	548,720	165,930
月平均	265,383	269,886	535,269	402,164	58,100	26,172	486,436	238,394
一日平均	8,725	8,873	17,598	13,221	1,910	860	15,991	7,838
一日最大	6月18日 10,650	6月19日 11,300	6月19日 21,620	複数日 20,100	3月23日 2,320	12月23日 1,223	10月17日 23,119	複数日 20,725

(単位：m³)

末武川ダム	島田川 伏流水	錦川 表流水			戸石川 表流水	地下水 浅井戸	地下水 深井戸	合 計
大迫田	林(光市)	須万市	柏原	小計	須々万	米光	渋川	
1,189,150	1,033,336	28,764	516,732	545,496	119,198	58,869	14,063	18,938,642
616,990	952,858	32,326	438,064	470,390	103,833	63,474	16,452	18,164,036
1,486,290	916,505	29,129	452,713	481,842	93,540	58,632	17,506	17,699,389
1,616,830	917,529	27,444	494,713	522,157	93,031	64,076	18,222	17,979,807
1,450,620	914,816	36,657	450,331	486,988	107,037	66,736	18,177	18,165,560
118,290	73,479	2,957	38,253	41,210	7,958	5,509	1,562	1,478,440
121,540	75,626	2,911	35,846	38,757	8,127	5,513	1,563	1,511,829
111,460	72,426	2,825	33,716	36,541	8,239	5,485	1,478	1,500,571
116,210	77,977	3,064	35,633	38,697	8,703	5,508	1,642	1,558,955
116,370	79,688	3,178	35,219	38,397	10,251	5,593	1,608	1,531,864
111,150	76,300	3,221	35,247	38,468	8,059	5,626	1,475	1,475,021
118,700	74,588	3,021	40,257	43,278	8,661	6,027	1,581	1,493,753
119,830	75,064	2,669	41,115	43,784	10,481	5,846	1,560	1,469,223
122,510	80,000	2,865	41,259	44,124	9,769	5,523	1,494	1,574,629
126,340	80,074	3,150	39,087	42,237	9,850	5,796	1,573	1,619,435
109,030	71,717	3,224	34,360	37,584	8,086	4,966	1,144	1,439,528
159,190	77,877	3,572	40,339	43,911	8,853	5,344	1,497	1,512,312
120,885	76,235	3,055	37,528	40,583	8,920	5,561	1,514	1,513,797
3,974	2,506	100	1,234	1,334	294	183	51	49,769
複数日	1月12日	2月19日	10月30日	10月30日	1月6日	10月23日	8月11日	2月9日
5,270	3,057	151	1,961	2,048	451	298	77	56,464

2-5 配水量

ア. 系統別

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 3年度計	3,250,320	876,410	600,350	4,727,080	13,140	56,090	3,243,870	1,885,180	1,784,800	6,983,080
令和 4年度計	3,014,880	829,830	598,280	4,442,990	15,050	43,530	3,156,020	1,783,702	1,831,150	6,829,452
令和 5年度計	2,882,630	821,470	579,680	4,283,780	9,126	44,880	3,114,740	1,770,340	1,790,500	6,729,586
令和 6年度計	2,987,730	795,910	612,680	4,396,320	5,334	47,590	3,120,340	1,818,570	1,768,520	6,760,354
令和 7年度計	2,977,490	790,140	587,450	4,355,080	775	54,570	3,144,890	1,893,920	1,786,730	6,880,885
4月	247,520	65,020	48,680	361,220	406	4,120	258,190	151,640	137,800	552,156
5月	246,590	66,770	49,650	363,010	369	4,190	266,080	154,460	146,150	571,249
6月	247,940	66,050	48,050	362,040	0	4,030	261,820	154,090	157,500	577,440
7月	263,980	71,100	51,020	386,100	0	4,350	267,490	161,530	158,340	591,710
8月	252,790	68,310	48,830	369,930	0	4,380	261,980	159,260	158,430	584,050
9月	237,700	65,560	46,470	349,730	0	4,400	251,630	156,690	146,440	559,160
10月	234,740	66,140	51,210	352,090	0	4,360	263,730	163,600	151,210	582,900
11月	234,440	63,660	49,370	347,470	0	4,330	257,210	157,240	143,560	562,340
12月	255,990	67,680	51,070	374,740	0	4,800	272,700	163,710	150,850	592,060
1月	268,660	66,870	50,860	386,390	0	4,920	271,550	163,950	155,180	595,600
2月	236,980	58,710	44,750	340,440	0	5,320	251,800	146,300	136,320	539,740
3月	250,160	64,270	47,490	361,920	0	5,370	260,710	161,450	144,950	572,480
日平均	8,158	2,165	1,609	11,932	2	150	8,616	5,189	4,895	18,852

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、
柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	下松市 受水	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計 ※3
				第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
4,051,720	973,382	3,093	27,358	114,624	251,762	27,368	393,754	53,557	436,650	13,971	17,663,645
3,815,351	914,267	3,208	29,158	96,759	255,972	30,074	382,805	56,339	359,918	16,372	16,849,860
3,694,080	883,276	2,665	25,480	88,963	251,538	29,712	370,213	51,611	350,436	17,405	16,408,532
3,697,030	904,480	3,016	25,914	87,853	259,846	37,209	384,908	56,248	354,399	18,130	16,600,799
3,894,095	917,796	3,306	33,175	96,478	257,113	37,180	390,771	62,608	363,662	18,095	16,919,473
306,510	73,535	474	2,648	7,556	21,572	2,843	31,971	5,002	30,515	1,548	1,365,579
320,355	75,301	0	2,685	7,719	21,951	2,907	32,577	4,995	29,691	1,561	1,401,424
331,860	73,109	479	2,687	7,830	20,675	2,931	31,436	4,994	28,360	1,476	1,413,881
330,980	80,168	0	2,925	8,253	21,676	3,180	33,109	5,053	30,503	1,636	1,462,184
320,160	81,959	518	3,052	9,732	21,567	3,203	34,502	5,247	30,357	1,593	1,431,368
304,280	77,709	0	3,109	7,468	20,141	3,080	30,689	5,377	29,095	1,473	1,360,622
316,520	74,885	524	2,622	7,844	21,370	3,214	32,428	5,721	30,191	1,570	1,399,451
306,260	74,385	0	2,284	7,731	20,996	3,158	31,885	5,617	30,310	1,555	1,362,106
333,870	79,148	573	2,444	8,145	22,309	3,261	33,715	5,274	31,399	1,491	1,454,714
364,480	79,214	0	2,715	8,195	22,375	3,265	33,835	5,536	32,859	1,568	1,502,197
325,660	70,902	738	2,829	7,630	20,777	2,896	31,303	4,722	29,232	1,136	1,346,702
333,160	77,481	0	3,175	8,375	21,704	3,242	33,321	5,070	31,150	1,488	1,419,245
10,669	2,515	8	91	264	705	102	1,071	172	996	49	46,355

イ. 月別一日平均配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 3年度計	8,905	2,401	1,645	12,951	36	154	8,887	5,165	4,890	19,132
令和 4年度計	8,260	2,274	1,639	12,173	41	119	8,647	4,887	5,017	18,711
令和 5年度計	7,876	2,244	1,584	11,704	25	123	8,510	4,837	4,892	18,387
令和 6年度計	8,186	2,181	1,678	12,045	15	130	8,549	4,982	4,846	18,522
令和 7年度計	8,158	2,165	1,609	11,932	2	150	8,616	5,189	4,895	18,852
4月	8,251	2,167	1,623	12,041	14	137	8,606	5,055	4,593	18,405
5月	7,955	2,154	1,601	11,710	11	135	8,583	4,983	4,715	18,427
6月	8,265	2,202	1,601	12,068	0	135	8,727	5,136	5,250	19,248
7月	8,515	2,294	1,646	12,455	0	139	8,629	5,211	5,108	19,087
8月	8,155	2,204	1,574	11,933	0	141	8,451	5,137	5,111	18,840
9月	7,923	2,185	1,550	11,658	0	147	8,388	5,223	4,881	18,639
10月	7,572	2,134	1,652	11,358	0	141	8,507	5,277	4,878	18,803
11月	7,815	2,122	1,645	11,582	0	145	8,574	5,241	4,785	18,745
12月	8,258	2,183	1,647	12,088	0	155	8,797	5,281	4,866	19,099
1月	8,666	2,157	1,641	12,464	0	158	8,760	5,289	5,006	19,213
2月	8,464	2,097	1,598	12,159	0	189	8,993	5,225	4,869	19,276
3月	8,070	2,073	1,532	11,675	0	173	8,410	5,208	4,676	18,467

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計 ※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
11,101	2,667	75	314	690	75	1,079	147	1,196	38	48,394
10,453	2,505	80	265	701	83	1,049	154	986	45	46,164
10,093	2,413	70	243	687	81	1,011	141	957	48	44,832
10,129	2,478	71	241	712	102	1,055	154	971	50	45,482
10,669	2,515	91	264	705	102	1,071	172	996	49	46,355
10,217	2,451	88	252	719	95	1,066	167	1,017	52	45,519
10,334	2,429	87	249	708	94	1,051	161	958	50	45,207
11,062	2,437	90	261	689	98	1,048	166	945	49	47,129
10,677	2,586	94	266	699	103	1,068	163	984	53	47,167
10,328	2,644	98	314	696	103	1,113	169	979	52	46,173
10,143	2,590	104	249	671	103	1,023	179	970	48	45,354
10,210	2,416	85	253	689	104	1,046	185	974	50	45,144
10,209	2,480	76	258	700	105	1,063	187	1,010	52	45,404
10,770	2,553	79	263	720	105	1,088	170	1,013	48	46,926
11,757	2,555	88	264	722	105	1,091	179	1,060	51	48,458
11,631	2,532	101	273	742	103	1,118	169	1,044	40	48,097
10,747	2,499	102	270	700	105	1,075	164	1,005	48	45,782

ウ．月別一日最大配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 3年度計	(3/28) 11,410	(6/10) 2,820	(12/31) 1,810	(2/18) 15,540	(8/14) 190	(7/23) 240	(1/15) 9,610	(3/24) 5,680	(12/27) 5,940	(12/27) 21,110
令和 4年度計	(1/26) 12,660	(1/26) 3,170	(1/26) 2,120	(1/26) 17,950	(8/17) 61	(複数日) 150	(1/25) 10,140	(1/26) 6,020	(1/25) 6,910	(1/25) 22,904
令和 5年度計	(1/24) 10,200	(6/19) 2,630	(複数日) 1,700	(1/24) 14,120	(5/30) 65	(12/31) 150	(複数日) 9,040	(8/30) 5,310	(2/12) 7,520	(2/12) 20,700
令和 6年度計	(2/9) 10,960	(6/7) 2,580	(9/13) 1,910	(1/10) 14,900	(8/5) 40	(複数日) 160	(1/10) 9,380	(1/10) 5,540	(1/10) 5,940	(1/10) 21,022
令和 7年度計	(2/9) 9,580	(6/6) 2,530	(10/8) 2,260	(2/9) 13,520	(複数日) 17	(複数日) 210	(2/17) 9,310	(12/31) 5,870	(複数日) 6,220	(2/9) 20,880
4月	(24日) 8,650	(6日) 2,340	(29日) 1,780	(24日) 12,600	(複数日) 17	(複数日) 150	(19日) 8,930	(複数日) 5,250	(21日) 5,070	(24日) 19,120
5月	(3日) 8,470	(20日) 2,310	(1日) 1,680	(20日) 12,330	(13日) 16	(13日) 150	(31日) 8,950	(18日) 5,230	(14日) 5,000	(14日) 19,104
6月	(18日) 9,170	(6日) 2,530	(17日) 1,700	(18日) 13,180	(複数日) 0	(29日) 160	(30日) 9,270	(18日) 5,360	(複数日) 6,220	(18日) 20,650
7月	(11日) 8,950	(8日) 2,470	(10日) 1,700	(11日) 12,960	(複数日) 0	(複数日) 150	(4日) 9,010	(25日) 5,590	(7日) 5,530	(2日) 19,800
8月	(6日) 8,560	(15日) 2,330	(1日) 1,670	(1日) 12,480	(複数日) 0	(複数日) 150	(25日) 8,850	(6日) 5,430	(25日) 5,530	(25日) 19,660
9月	(5日) 8,320	(1日) 2,370	(30日) 1,650	(1日) 12,210	(複数日) 0	(複数日) 170	(6日) 8,760	(9日) 5,440	(29日) 5,200	(9日) 19,350
10月	(29日) 8,090	(複数日) 2,280	(8日) 2,260	(23日) 12,010	(複数日) 0	(複数日) 150	(31日) 8,840	(29日) 5,670	(20日) 5,370	(27日) 19,480
11月	(11日) 8,280	(25日) 2,240	(10日) 1,700	(11日) 12,110	(複数日) 0	(複数日) 150	(21日) 8,870	(複数日) 5,520	(4日) 5,140	(6日) 19,260
12月	(31日) 8,950	(23日) 2,460	(31日) 1,720	(31日) 13,050	(複数日) 0	(31日) 180	(31日) 9,150	(31日) 5,870	(27日) 5,310	(31日) 20,100
1月	(22日) 9,230	(19日) 2,420	(複数日) 1,700	(22日) 13,090	(複数日) 0	(複数日) 170	(17日) 9,030	(17日) 5,650	(23日) 5,400	(26日) 19,940
2月	(9日) 9,580	(9日) 2,260	(1日) 1,700	(9日) 13,520	(複数日) 0	(複数日) 210	(17日) 9,310	(4日) 5,430	(9日) 5,990	(9日) 20,880
3月	(10日) 8,420	(9日) 2,300	(26日) 1,580	(12日) 12,140	(複数日) 0	(8日) 210	(13日) 8,680	(12日) 5,390	(3日) 5,020	(17日) 18,910

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(12/31) 12,630	(12/31) 3,204	(6/14) 117	(6/9) 401	(7/9) 909	(5/9) 96	(1/18) 1,303	(1/13) 209	(4/19) 1,545	(複数日) 69	(12/27) 54,301
(1/26) 13,770	(1/26) 2,989	(6/30) 137	(1/27) 443	(4/5) 968	(1/26) 139	(1/26) 1,484	(1/26) 218	(1/27) 1,546	(11/21) 68	(1/26) 60,800
(2/12) 14,120	(8/25) 3,723	(複数日) 89	(1/26) 297	(6/21) 817	(9/26) 123	(12/24) 1,153	(9/28) 190	(1/25) 1,148	(8/12) 75	(1/24) 51,804
(2/9) 13,420	(12/31) 2,903	(2/9) 198	(2/10) 454	(2/9) 1,028	(3/18) 164	(2/10) 1,572	(2/10) 229	(2/10) 1,636	(1/12) 78	(2/9) 54,932
(2/9) 13,250	(12/31) 2,927	(10/1) 111	(6/12) 447	(2/9) 837	(4/22) 130	(2/9) 1,279	(8/25) 249	(1/15) 1,249	(7/27) 73	(2/9) 53,102
(9日) 10,540	(24日) 2,605	(27日) 93	(複数日) 264	(24日) 760	(22日) 130	(24日) 1,115	(14日) 219	(21日) 1,219	(5日) 64	(24日) 47,163
(15日) 11,160	(27日) 2,565	(複数日) 92	(8日) 263	(20日) 758	(4日) 101	(20日) 1,117	(27日) 181	(4日) 1,041	(4日) 65	(14日) 47,105
(26日) 12,410	(29日) 2,599	(26日) 97	(12日) 447	(16日) 764	(30日) 117	(12日) 1,203	(26日) 184	(30日) 1,027	(29日) 69	(19日) 50,625
(1日) 11,720	(31日) 2,874	(複数日) 104	(複数日) 331	(4日) 758	(1日) 126	(31日) 1,154	(8日) 187	(31日) 1,057	(27日) 73	(8日) 48,829
(28日) 10,880	(14日) 2,791	(13日) 106	(12日) 378	(5日) 728	(4日) 111	(12日) 1,194	(25日) 249	(14日) 1,076	(11日) 69	(1日) 47,627
(3日) 10,810	(15日) 2,706	(26日) 110	(15日) 287	(1日) 709	(11日) 111	(1日) 1,068	(2日) 208	(17日) 1,075	(26日) 64	(3日) 46,978
(29日) 10,920	(23日) 2,577	(1日) 111	(29日) 270	(23日) 730	(22日) 109	(27日) 1,099	(28日) 216	(6日) 1,102	(19日) 62	(29日) 47,010
(11日) 10,600	(24日) 2,584	(8日) 82	(30日) 267	(17日) 732	(複数日) 109	(17日) 1,100	(11日) 218	(28日) 1,228	(15日) 62	(6日) 46,544
(31日) 11,710	(31日) 2,927	(31日) 95	(31日) 293	(31日) 805	(31日) 119	(31日) 1,217	(23日) 197	(1日) 1,153	(7日) 64	(31日) 50,438
(26日) 12,460	(複数日) 2,636	(28日) 102	(23日) 292	(28日) 778	(複数日) 112	(28日) 1,161	(29日) 225	(15日) 1,249	(10日) 69	(26日) 50,517
(9日) 13,250	(9日) 2,664	(複数日) 105	(9日) 333	(9日) 837	(9日) 109	(9日) 1,279	(3日) 193	(9日) 1,182	(1日) 58	(9日) 53,102
(12日) 11,170	(12日) 2,586	(24日) 108	(11日) 291	(5日) 726	(22日) 113	(26日) 1,106	(24日) 185	(9日) 1,055	(28日) 66	(12日) 47,200

エ. 月別一日最小配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
令和 3年度計	(5/15) 7,040	(4/4) 2,020	(3/26) 1,490	(5/15) 10,750	(複数日) 20	(複数日) 110	(複数日) 8,230	(5/5) 4,350	(3/26) 4,280	(4/4) 17,375
令和 4年度計	(9/19) 6,830	(10/9) 1,970	(3/17) 1,460	(9/19) 10,460	(複数日) 31	(複数日) 100	(9/19) 7,870	(1/1) 4,140	(4/23) 4,320	(11/13) 16,987
令和 5年度計	(5/6) 6,230	(複数日) 1,870	(3/23) 1,430	(5/6) 9,750	(3/5) 4	(複数日) 110	(7/9) 7,750	(5/5) 4,130	(3/23) 4,180	(4/29) 16,670
令和 6年度計	(8/30) 6,540	(1/18) 1,840	(6/22) 1,480	(8/30) 10,070	(7/9) 3	(複数日) 110	(8/30) 7,800	(5/12) 4,350	(5/11) 4,110	(7/14) 16,708
令和 7年度計	(複数日) 7,010	(3/2) 1,780	(9/14) 1,410	(10/18) 10,400	(複数日) 0	(複数日) 120	(9/14) 7,690	(5/9) 4,630	(5/11) 4,270	(8/10) 17,210
4月	(20日) 7,780	(20日) 1,980	(複数日) 1,550	(20日) 11,310	(複数日) 10	(複数日) 130	(20日) 8,200	(20日) 4,820	(12日) 4,290	(20日) 17,461
5月	(24日) 7,360	(複数日) 1,930	(24日) 1,470	(24日) 10,790	(複数日) 10	(9日) 120	(4日) 7,990	(9日) 4,630	(11日) 4,270	(4日) 17,402
6月	(7日) 7,660	(14日) 1,930	(14日) 1,480	(14日) 11,140	(複数日) 0	(複数日) 120	(28日) 8,230	(3日) 4,880	(1日) 4,520	(8日) 18,190
7月	(複数日) 7,870	(20日) 2,050	(18日) 1,520	(18日) 11,490	(複数日) 0	(14日) 120	(20日) 8,090	(18日) 4,830	(12日) 4,650	(20日) 18,080
8月	(10日) 7,300	(10日) 1,960	(10日) 1,450	(10日) 10,710	(複数日) 0	(複数日) 130	(10日) 7,840	(10日) 4,800	(10日) 4,430	(10日) 17,210
9月	(28日) 7,250	(20日) 1,930	(14日) 1,410	(28日) 10,730	(複数日) 0	(複数日) 130	(14日) 7,690	(23日) 4,870	(14日) 4,520	(14日) 17,240
10月	(18日) 7,010	(18日) 1,860	(複数日) 1,530	(18日) 10,400	(複数日) 0	(複数日) 130	(12日) 8,140	(3日) 5,020	(25日) 4,510	(複数日) 17,990
11月	(2日) 7,010	(2日) 1,920	(複数日) 1,550	(2日) 10,480	(複数日) 0	(複数日) 140	(2日) 8,240	(24日) 4,970	(9日) 4,370	(2日) 17,900
12月	(1日) 7,790	(13日) 1,960	(20日) 1,540	(14日) 11,530	(複数日) 0	(複数日) 140	(14日) 8,530	(15日) 5,070	(20日) 4,370	(13日) 18,390
1月	(1日) 7,570	(11日) 1,920	(2日) 1,510	(1日) 11,210	(複数日) 0	(複数日) 150	(1日) 8,250	(1日) 4,670	(17日) 4,520	(1日) 17,840
2月	(15日) 7,750	(22日) 1,860	(複数日) 1,480	(22日) 11,120	(複数日) 0	(複数日) 160	(28日) 8,470	(15日) 4,870	(22日) 4,380	(22日) 18,440
3月	(22日) 7,630	(2日) 1,780	(6日) 1,460	(22日) 10,990	(複数日) 0	(複数日) 150	(22日) 7,980	(31日) 4,780	(22日) 4,310	(22日) 17,570

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）


楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(4/4) 9,320	(3/26) 2,265	(4/13) 54	(3/18) 278	(5/15) 620	(複数日) 64	(5/15) 974	(8/9) 114	(3/26) 852	(複数日) 11	(4/4) 42,563
(12/4) 8,990	(3/18) 2,244	(9/6) 56	(3/21) 206	(9/19) 516	(2/10) 67	(9/19) 865	(3/12) 106	(9/19) 794	(6/7) 11	(9/19) 41,117
(5/6) 8,970	(4/16) 1,978	(11/6) 55	(4/29) 197	(10/8) 616	(複数日) 71	(5/13) 897	(6/4) 100	(7/9) 798	(5/30) 10	(5/6) 39,988
(5/5) 8,800	(1/6) 2,155	(複数日) 59	(5/12) 197	(7/14) 595	(複数日) 76	(7/14) 883	(複数日) 103	(6/30) 794	(複数日) 13	(7/14) 39,904
(9/14) 9,320	(10/3) 2,266	(12/3) 69	(1/5) 196	(9/14) 611	(4/5) 87	(5/24) 940	(8/10) 126	(6/14) 867	(6/24) 12	(9/14) 41,949
(20日) 9,760	(20日) 2,311	(12日) 85	(20日) 240	(20日) 664	(5日) 87	(20日) 996	(6日) 130	(13日) 920	(複数日) 16	(20日) 43,228
(24日) 9,650	(24日) 2,291	(24日) 80	(24日) 226	(24日) 625	(9日) 88	(24日) 940	(11日) 131	(24日) 869	(20日) 13	(24日) 42,568
(1日) 10,010	(24日) 2,276	(24日) 84	(8日) 231	(8日) 638	(複数日) 93	(8日) 964	(複数日) 138	(14日) 867	(24日) 12	(14日) 44,047
(20日) 9,880	(14日) 2,423	(15日) 87	(14日) 241	(20日) 637	(18日) 94	(20日) 980	(20日) 127	(18日) 933	(1日) 16	(20日) 44,202
(10日) 9,440	(10日) 2,490	(9日) 91	(27日) 241	(10日) 647	(10日) 98	(27日) 1,003	(10日) 126	(10日) 890	(26日) 17	(10日) 42,087
(14日) 9,320	(14日) 2,433	(複数日) 98	(28日) 237	(14日) 611	(14日) 98	(14日) 948	(複数日) 149	(28日) 914	(24日) 15	(14日) 41,949
(19日) 9,680	(3日) 2,266	(8日) 75	(4日) 237	(12日) 646	(3日) 97	(4日) 983	(12日) 149	(4日) 897	(複数日) 16	(12日) 42,989
(9日) 9,520	(9日) 2,302	(18日) 70	(9日) 246	(2日) 654	(複数日) 102	(9日) 1,013	(23日) 141	(9日) 874	(複数日) 17	(2日) 42,664
(14日) 10,090	(20日) 2,383	(3日) 69	(20日) 251	(20日) 679	(20日) 100	(20日) 1,030	(7日) 143	(20日) 930	(2日) 15	(13日) 45,029
(2日) 10,760	(11日) 2,436	(10日) 81	(5日) 196	(11日) 666	(15日) 100	(11日) 1,026	(複数日) 144	(18日) 984	(複数日) 19	(1日) 44,852
(28日) 10,580	(複数日) 2,436	(複数日) 96	(27日) 257	(22日) 676	(5日) 99	(22日) 1,042	(22日) 129	(28日) 956	(24日) 17	(22日) 44,970
(22日) 10,290	(18日) 2,408	(3日) 95	(6日) 248	(22日) 666	(13日) 100	(6日) 1,044	(22日) 128	(22日) 946	(10日) 15	(22日) 43,591

2-6 配水量分析

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（単位：m³）

区分		配水量								有収率	有効率
		有効水量						計 C			
		有収水量			計 A	無収 水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	分水量	その他有収水量							
令和6年度計		14,822,001	177	0	14,822,178	428,577	15,250,755	1,350,044	16,600,799	89.3%	91.9%
令和7年度計		14,842,556	172	0	14,842,728	502,924	15,345,652	1,573,821	16,919,473	87.7%	90.7%
4月	1	2,417,623	25	0	2,417,648	72,372	2,490,020	276,983	1,365,579	87.4%	90.0%
5月									1,401,424		
6月	2	2,473,140	40	0	2,473,180	116,113	2,589,293	286,772	1,413,881	86.0%	90.0%
7月									1,462,184		
8月	3	2,533,714	29	0	2,533,743	79,969	2,613,712	178,278	1,431,368	90.8%	93.6%
9月									1,360,622		
10月	4	2,428,819	29	0	2,428,848	74,652	2,503,500	258,057	1,399,451	88.0%	90.7%
11月									1,362,106		
12月	5	2,483,244	27	0	2,483,271	79,657	2,562,928	393,983	1,454,714	84.0%	86.7%
1月									1,502,197		
2月	6	2,506,016	22	0	2,506,038	80,161	2,586,199	179,748	1,346,702	90.6%	93.5%
3月									1,419,245		

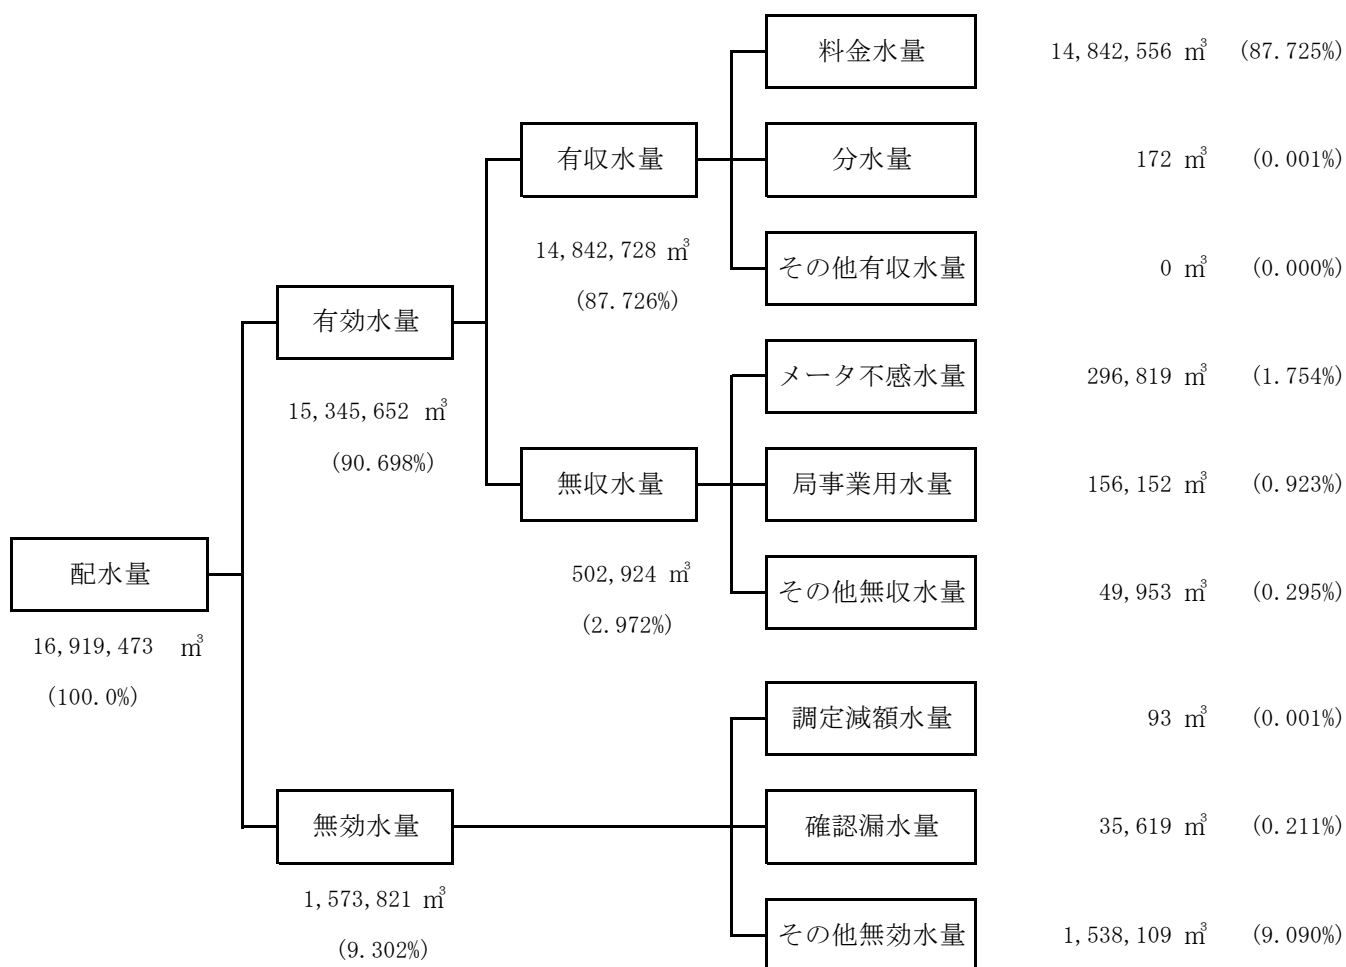

※その他有収水量＝料金としては徴収しないが、他会計から維持管理費として収入があった水量

※メーター不感水量＝有効に使用された水量のうち、各戸メーター不感のため、料金徴収の対象とならない水量

※局事業用水量＝管末排水量＋断水時排水量＋事務所等使用水量


※その他無収水量＝赤水・濁水等以外の理由での調定減額水量＋不明水量＋消防用水
（料金その他の収入が全くない水量）

※調定減額水量＝赤水・濁水等の理由での調定減額水量

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（単位：m³）


区分		配水量								計 C	有収率 A/C	有効率 B/C	
		有効水量						計 B	無効水量				
月	期	有収水量			計A	無収水量	計 B						無効水量
		料金水量	分水量	その他有収水量									
令和6年度		13,315,800	17	0	13,315,817	343,905		13,659,722	1,196,998	14,856,720	89.6%	91.9%	
令和7年度		13,355,606	3	0	13,355,609	411,053	13,766,662	1,366,704	15,133,366	88.3%	91.0%		
4月	1	2,174,231	0	0	2,174,231	57,259	2,231,490	243,484	1,220,360	87.8%	90.2%		
5月									1,254,614				
6月	2	2,225,975	1	0	2,225,976	101,152	2,327,128	253,481	1,271,819	86.3%	90.2%		
7月									1,308,790				
8月	3	2,278,316	0	0	2,278,316	64,114	2,342,430	145,398	1,274,658	91.6%	94.2%		
9月									1,213,170				
10月	4	2,183,732	1	0	2,183,733	59,484	2,243,217	224,887	1,252,034	88.5%	90.9%		
11月									1,216,070				
12月	5	2,236,396	1	0	2,236,397	63,870	2,300,267	347,446	1,301,243	84.5%	86.9%		
1月									1,346,470				
2月	6	2,256,956	0	0	2,256,956	65,174	2,322,130	152,008	1,206,578	91.2%	93.9%		
3月									1,267,560				

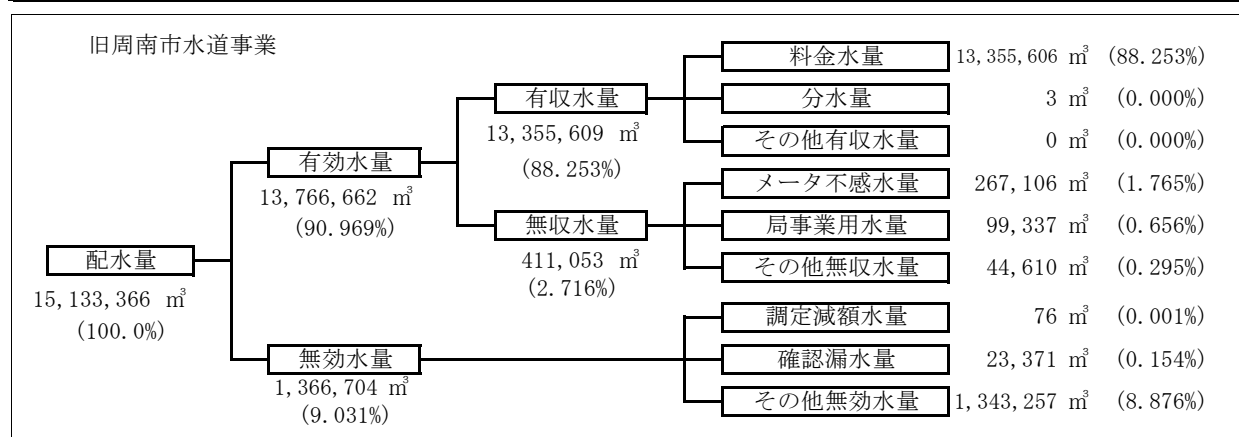

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（単位：m³）


区分		配水量							計 C	有収率 A/C	有効率 B/C
		有効水量					計 B	無効水量			
		有収水量			計A	無収水量					
月	期	料金水量	分水量	その他有収水量							
令和6年度		834,967	160	0	835,127	46,705	881,832	22,648	904,480	92.3%	97.5%
令和7年度		827,117	169	0	827,286	48,605	875,891	41,905	917,796	90.1%	95.4%
4月	1	133,316	25	0	133,341	7,196	140,537	8,299	73,535	89.6%	94.4%
5月									75,301		
6月	2	137,371	39	0	137,410	8,160	145,570	7,707	73,109	89.6%	95.0%
7月									80,168		
8月	3	141,949	29	0	141,978	9,277	151,255	8,413	81,959	88.9%	94.7%
9月									77,709		
10月	4	136,863	28	0	136,891	8,487	145,378	3,892	74,885	91.7%	97.4%
11月									74,385		
12月	5	137,762	26	0	137,788	7,607	145,395	12,967	79,148	87.0%	91.8%
1月									79,214		
2月	6	139,856	22	0	139,878	7,878	147,756	627	70,902	94.3%	99.6%
3月									77,481		

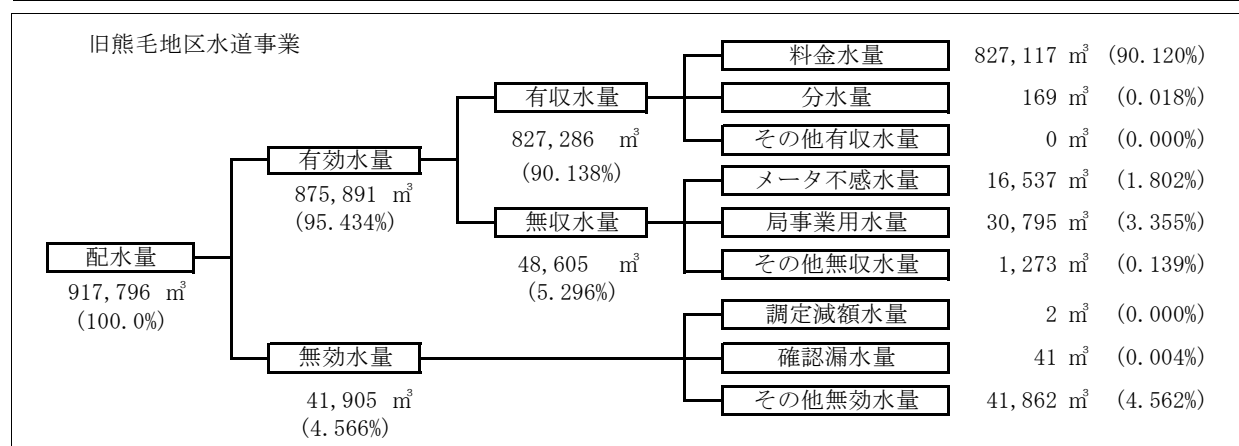

エ. 旧須万市簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量				計 B	無効水量	計 C		
月	期	有収水量		計A	無収水量				計 B	無効水量
		料金水量	その他有収水量							
令和6年度		13,568	0	13,568	5,195	18,763	7,151	25,914	52.4%	72.4%
令和7年度		12,639	0	12,639	3,216	15,855	17,320	33,175	38.1%	47.8%
4月	1	2,103	0	2,103	614	2,717	2,616	2,648	39.4%	50.9%
5月								2,685		
6月	2	2,079	0	2,079	486	2,565	3,047	2,687	37.0%	45.7%
7月								2,925		
8月	3	2,361	0	2,361	656	3,017	3,144	3,052	38.3%	49.0%
9月								3,109		
10月	4	2,098	0	2,098	650	2,748	2,158	2,622	42.8%	56.0%
11月								2,284		
12月	5	2,033	0	2,033	412	2,445	2,714	2,444	39.4%	47.4%
1月								2,715		
2月	6	1,965	0	1,965	398	2,363	3,641	2,829	32.7%	39.4%
3月								3,175		

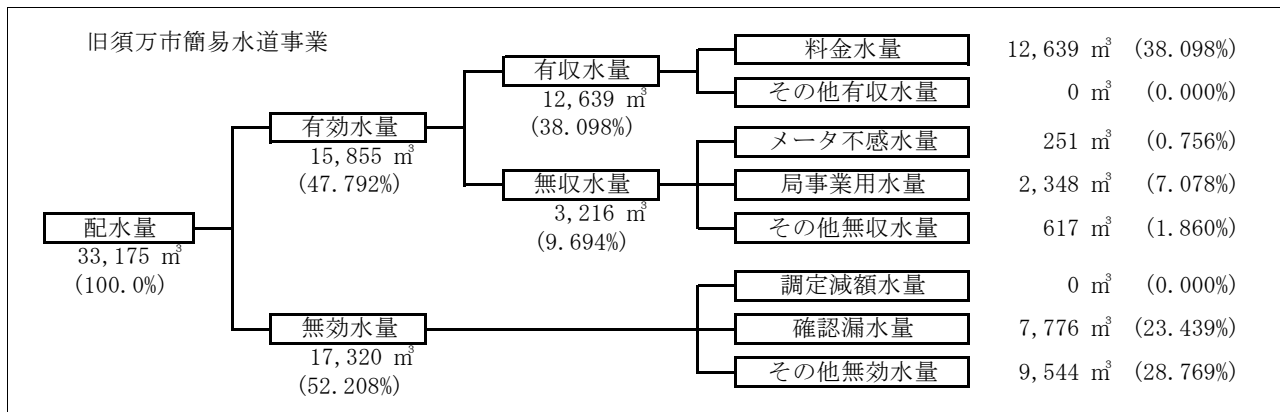

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
		有収水量		計 A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	その他有収水量							
令和6年度		318,575	0	318,575	19,472	338,047	46,861	384,908	82.8%	87.8%
令和7年度		320,369	0	320,369	19,815	340,184	50,587	390,771	82.0%	87.1%
4月	1	54,063	0	54,063	3,531	57,594	6,954	31,971	83.8%	89.2%
5月								32,577		
6月	2	53,117	0	53,117	3,363	56,480	8,065	31,436	82.3%	87.5%
7月								33,109		
8月	3	55,660	0	55,660	3,277	58,937	6,254	34,502	85.4%	90.4%
9月								30,689		
10月	4	51,489	0	51,489	3,194	54,683	9,630	32,428	80.1%	85.0%
11月								31,885		
12月	5	54,676	0	54,676	3,322	57,998	9,552	33,715	80.9%	85.9%
1月								33,835		
2月	6	51,364	0	51,364	3,128	54,492	10,132	31,303	79.5%	84.3%
3月								33,321		

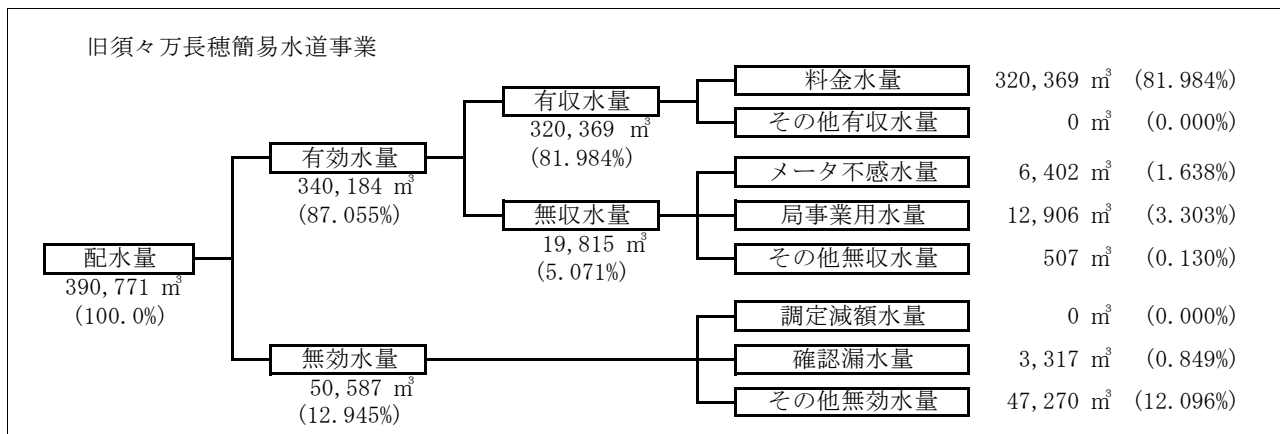

カ. 旧米光簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
月	期	有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量	計 C	A/C
		料金水量	その他有収水量							
令和6年度		43,885	0	43,885	3,632	47,517	8,731	56,248	78.0%	84.5%
令和7年度		44,501	0	44,501	3,686	48,187	14,421	62,608	71.1%	77.0%
4月	1	7,227	0	7,227	601	7,828	2,169	5,002	72.3%	78.3%
5月								4,995		
6月	2	7,733	0	7,733	658	8,391	1,656	4,994	77.0%	83.5%
7月								5,053		
8月	3	7,422	0	7,422	609	8,031	2,593	5,247	69.9%	75.6%
9月								5,377		
10月	4	7,222	0	7,222	605	7,827	3,511	5,721	63.7%	69.0%
11月								5,617		
12月	5	7,110	0	7,110	605	7,715	3,095	5,274	65.8%	71.4%
1月								5,536		
2月	6	7,787	0	7,787	608	8,395	1,397	4,722	79.5%	85.7%
3月								5,070		

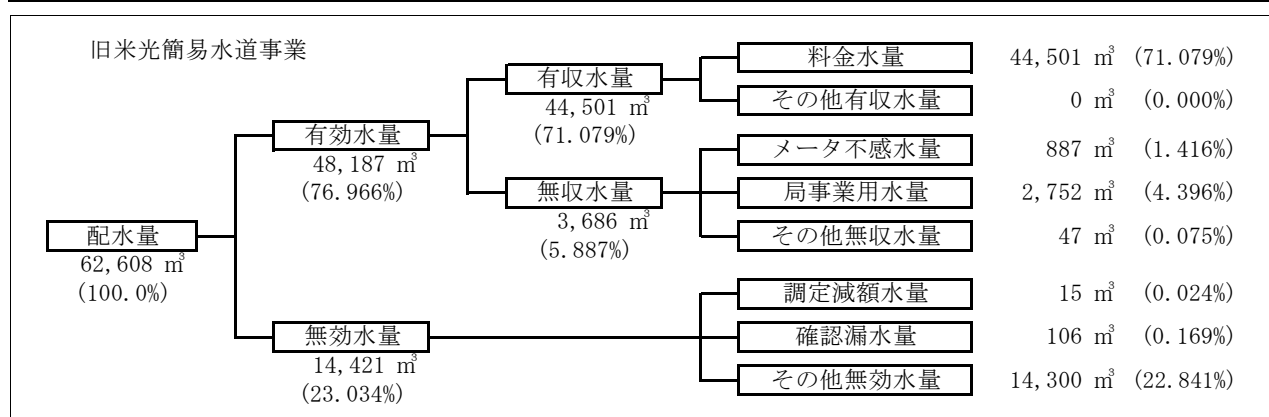

キ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(単位：m³)

区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
		有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	その他有収水量							
令和6年度		15,661	0	15,661	832	16,493	1,637	18,130	86.4%	91.0%
令和7年度		15,631	0	15,631	845	16,476	1,619	18,095	86.4%	91.1%
4月	1	2,578	0	2,578	138	2,716	393	1,548	82.9%	87.4%
5月								1,561		
6月	2	2,603	0	2,603	139	2,742	370	1,476	83.6%	88.1%
7月								1,636		
8月	3	2,826	0	2,826	143	2,969	97	1,593	92.2%	96.8%
9月								1,473		
10月	4	2,634	0	2,634	154	2,788	337	1,570	84.3%	89.2%
11月								1,555		
12月	5	2,652	0	2,652	141	2,793	266	1,491	86.7%	91.3%
1月								1,568		
2月	6	2,338	0	2,338	130	2,468	156	1,136	89.1%	94.1%
3月								1,488		

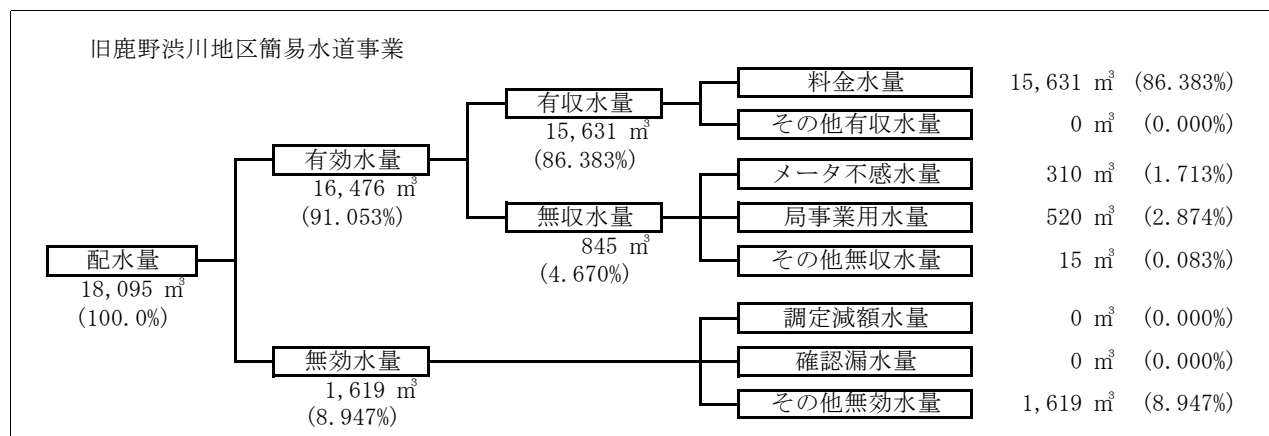


ク. 旧鹿野簡易水道事業

(単位：m³)

区分		配水量							計 C	有収率 A／C	有効率 B／C
		有効水量					無効水量				
		有収水量		計A	無収水量	計 B					
月	期	料金水量	その他有収水量								
令和6年度		279,545 (16,828)	0 (0)	279,545 (16,828)	8,836 (386)	288,381 (17,214)	66,018	354,399	78.9%	81.4%	
令和7年度		266,693 (16,330)	0 (0)	266,693 (16,330)	15,704 (4,362)	282,397 (20,692)	81,265	363,662	73.3%	77.7%	
4月	1	44,105 (2,731)	0 (0)	44,105 (2,731)	3,033 (742)	47,138 (3,473)	13,068	30,515	73.3%	78.3%	
5月								29,691			
6月	2	44,262 (2,792)	0 (0)	44,262 (2,792)	2,155 (581)	46,417 (3,373)	12,446	28,360	75.2%	78.9%	
7月								30,503			
8月	3	45,180 (2,674)	0 (0)	45,180 (2,674)	1,893 (579)	47,073 (3,253)	12,379	30,357	76.0%	79.2%	
9月								29,095			
10月	4	44,781 (2,620)	0 (0)	44,781 (2,620)	2,078 (578)	46,859 (3,198)	13,642	30,191	74.0%	77.5%	
11月								30,310			
12月	5	42,615 (2,815)	0 (0)	42,615 (2,815)	3,700 (1,311)	46,315 (4,126)	17,943	31,399	66.3%	72.1%	
1月								32,859			
2月	6	45,750 (2,698)	0 (0)	45,750 (2,698)	2,845 (571)	48,595 (3,269)	11,787	29,232	75.8%	80.5%	
3月								31,150			

旧鹿野簡易水道事業

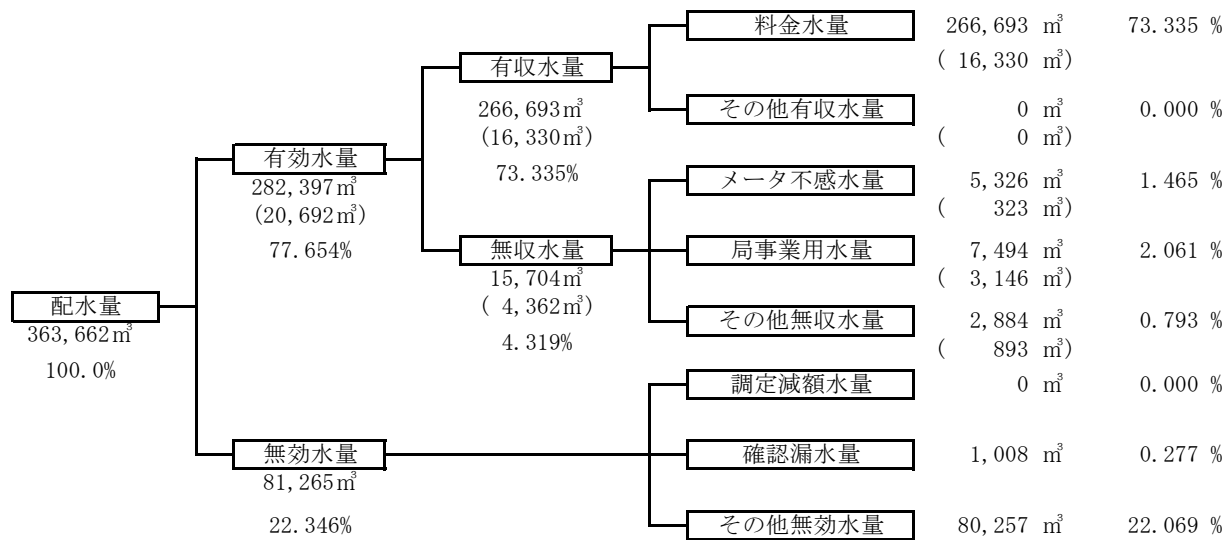

※ 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、旧鹿野簡易水道事業の数値には大向地区の使用量も含まれる。

※ 本表の () 内は旧大向簡易水道事業の数値を表す。

<旧熊毛地区水道事業の配水量分析について>

◆料金水量（調定水量）と配水量の集計期間が異なるため、期によっては配水量より有効水量が多くなる期間が生じ、有効率(%)が100%を超える数値となった。

※料金水量：R7.3月～R8.2月の期間で集計

※配水量：R7.4月～R8.3月の期間で集計

2-7 降水量（菅野ダム）

（単位：mm）


年度 月	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4月	200	373	195	143
5月	59	301	239	253
6月	136	234	402	324
7月	193	422	363	80
8月	220	66	343	323
9月	396	72	54	217
10月	25	10	161	114
11月	73	46	289	61
12月	22	91	5	47
1月	134	41	11	6
2月	81	151	65	87
3月	82	218	152	171
合 計	1,621	2,025	2,279	1,826

2-8 ダム貯水量（月末貯水量）

（単位：千m³）





年度	区分 月	菅野ダム	向道ダム	川上ダム	末武川ダム	島地川ダム	合 計
令和4年度	4月	58,558	4,479	10,334	12,936	13,014	99,321
	5月	56,617	2,479	10,095	11,095	12,284	92,570
	6月	48,431	2,403	9,543	10,084	7,801	78,262
	7月	55,563	3,564	9,696	9,839	6,337	84,999
	8月	68,557	3,518	9,792	9,290	9,508	100,665
	9月	73,915	4,025	11,577	12,756	12,618	114,891
	10月	67,995	2,775	11,377	12,735	12,394	107,276
	11月	57,036	1,871	10,718	12,457	12,435	94,517
	12月	44,932	2,544	9,961	11,754	12,357	81,548
	1月	44,371	2,700	9,744	12,075	12,308	81,198
	2月	52,844	2,719	9,664	11,985	12,351	89,563
	3月	47,114	3,558	9,356	11,652	12,351	84,031
令和5年度	4月	72,632	4,462	11,308	13,132	13,020	114,554
	5月	77,803	3,823	11,457	12,215	12,388	117,686
	6月	72,803	4,318	11,434	12,781	12,412	113,748
	7月	71,948	3,358	11,474	12,812	12,339	111,931
	8月	64,714	3,405	10,613	12,462	12,247	103,441
	9月	59,139	3,197	10,345	11,715	12,308	96,704
	10月	42,443	4,531	9,585	10,699	10,210	77,468
	11月	28,920	3,518	8,820	9,948	7,723	58,929
	12月	29,068	2,775	8,381	9,083	6,727	56,034
	1月	31,227	3,007	7,570	8,122	6,527	56,453
	2月	44,155	3,135	8,074	7,776	9,440	72,580
	3月	67,566	4,672	9,733	9,307	12,902	104,180
令和6年度	4月	78,710	4,232	11,508	12,340	12,465	119,255
	5月	78,015	4,272	11,308	12,545	12,477	118,617
	6月	73,744	3,944	11,428	13,068	12,854	115,038
	7月	72,347	3,973	11,446	12,853	12,424	113,043
	8月	74,758	4,151	11,280	13,111	14,165	117,465
	9月	69,303	2,974	11,388	12,910	12,351	108,926
	10月	69,414	3,766	11,589	13,052	12,369	110,190
	11月	79,890	2,766	11,577	13,036	12,394	119,663
	12月	71,549	2,085	10,546	12,581	12,376	109,137
	1月	60,590	2,038	9,124	11,920	12,290	95,962
	2月	59,550	2,941	8,484	11,351	12,363	94,689
	3月	73,943	4,920	8,800	11,749	12,459	111,871
令和7年度	4月	77,501	4,445	9,258	12,295	12,441	115,940
	5月	76,962	3,875	11,611	13,025	12,583	118,056
	6月	74,553	4,659	11,554	12,989	12,701	116,456
	7月	70,077	2,809	11,003	12,555	12,192	108,636
	8月	72,347	3,725	11,434	12,973	12,412	112,891
	9月	69,414	4,960	11,549	12,978	12,595	111,496
	10月	73,487	2,917	11,070	12,699	12,406	112,579
	11月	65,077	2,099	10,004	12,498	11,979	101,657
	12月	53,945	2,572	9,196	11,851	10,304	87,868
	1月	42,859	2,002	8,455	11,100	7,957	72,373
	2月	37,306	2,894	7,736	10,210	6,956	65,102
	3月	43,161	4,036	7,143	9,502	8,226	72,068

(千 m^3) ダム貯水量の推移グラフ

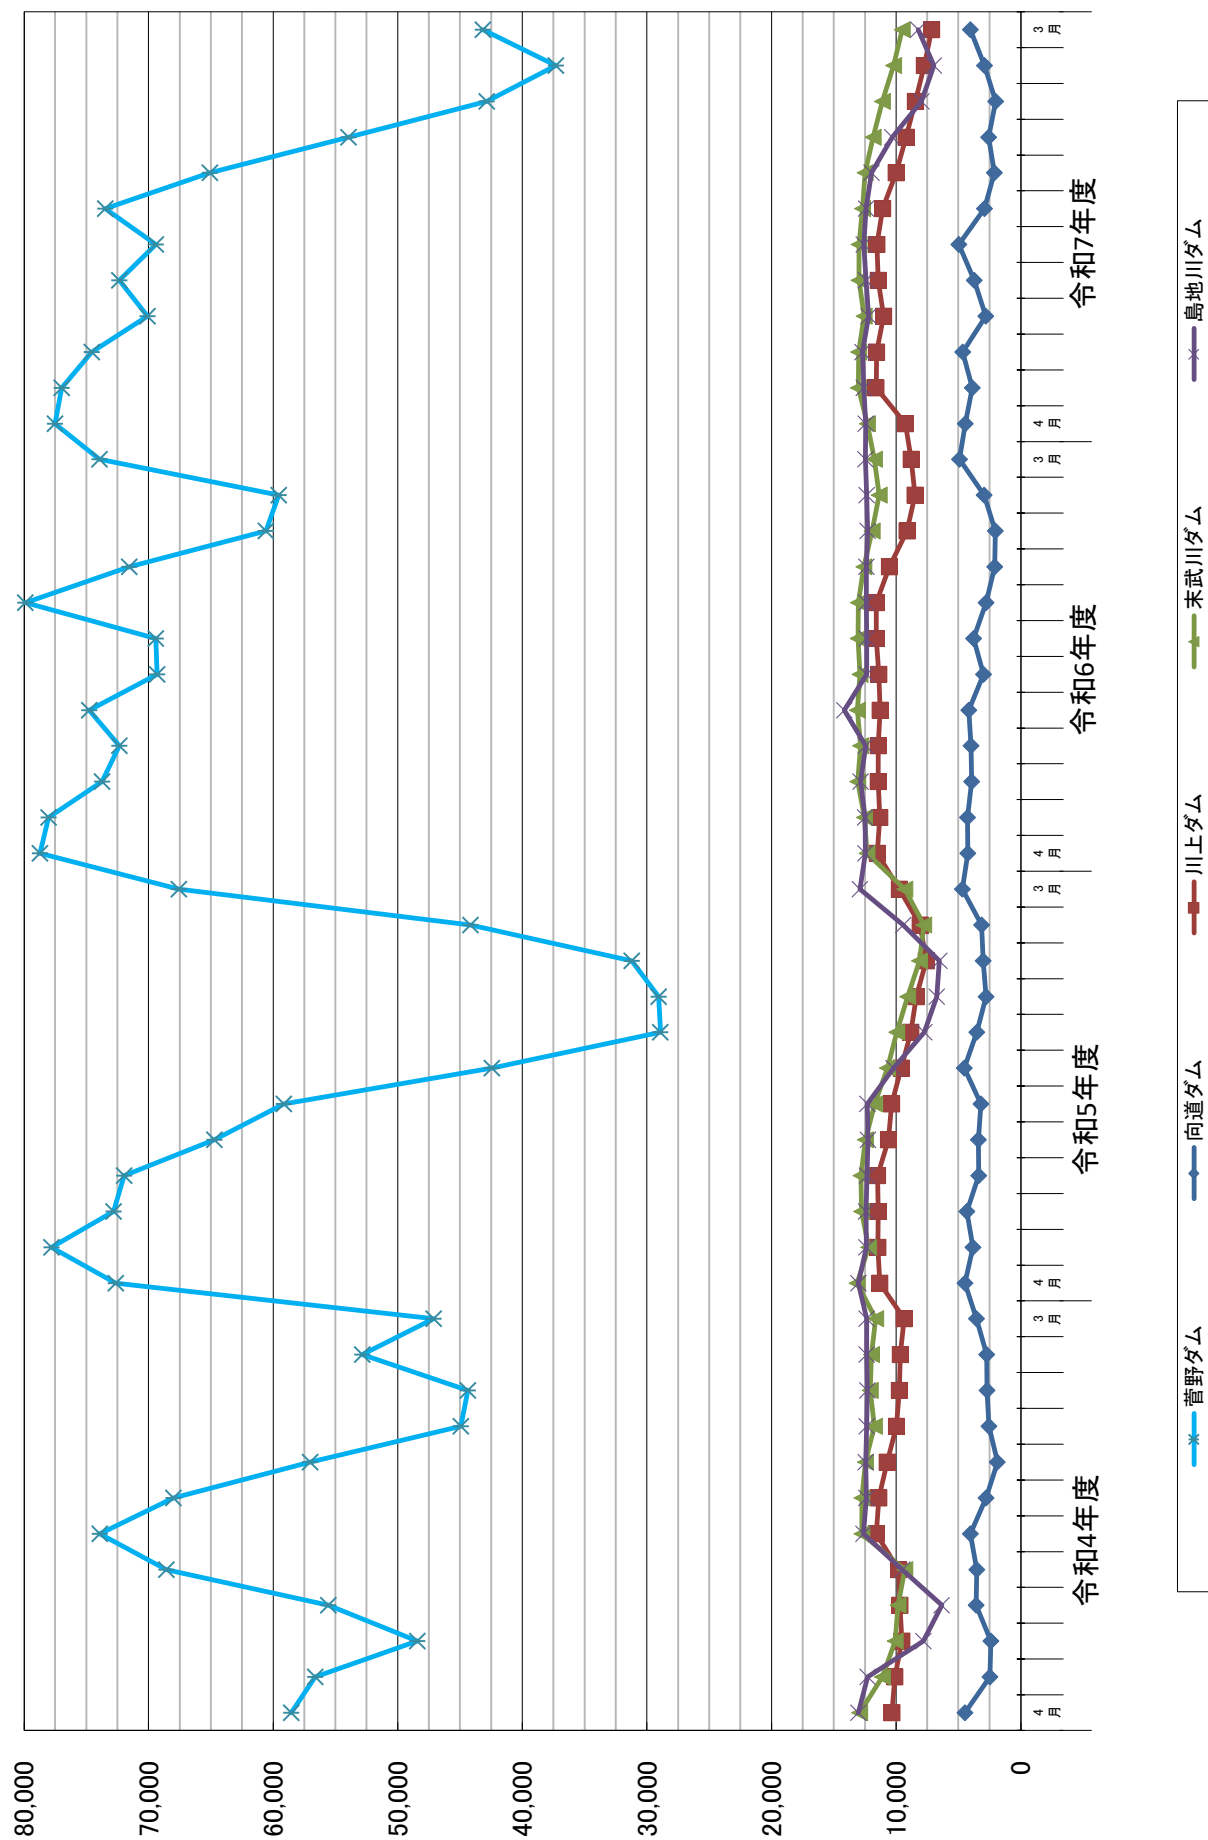

2-9 ダム節水状況（菅野ダム）

... 工水節水率
 ... 上水節水率

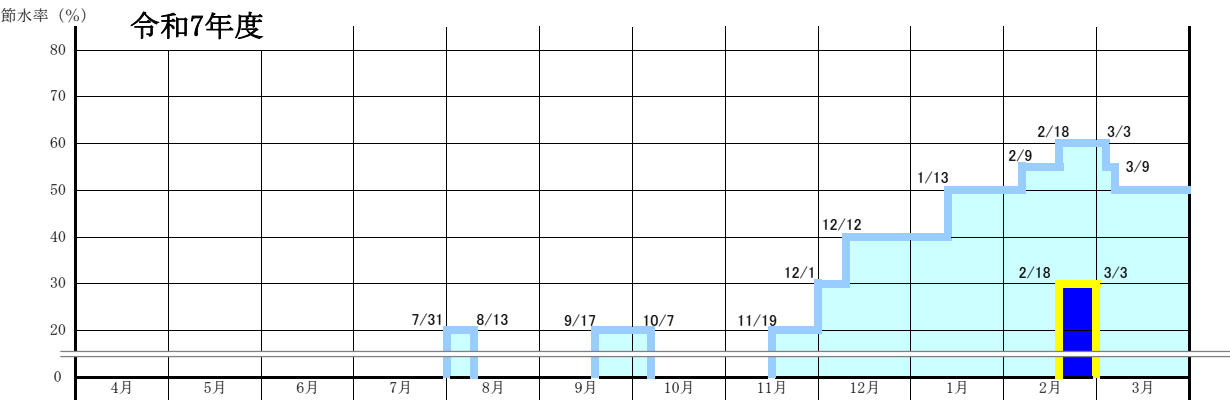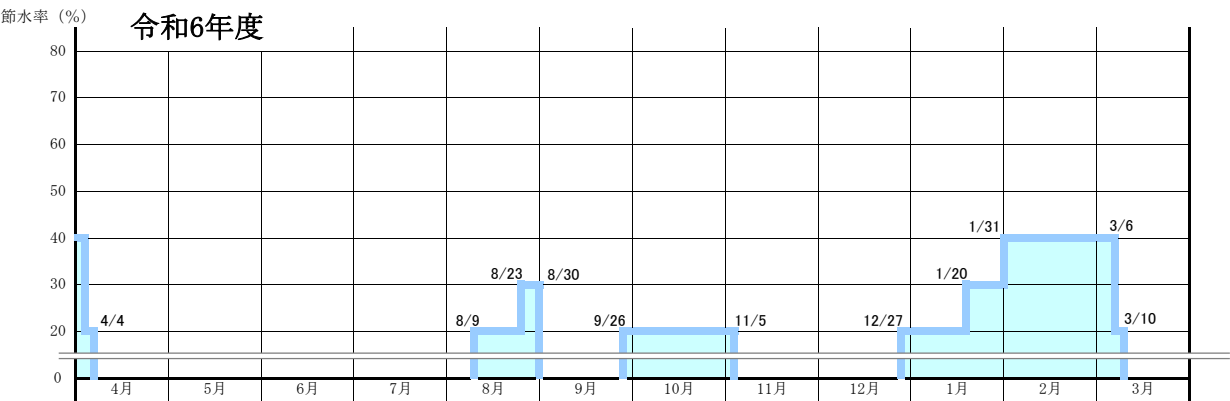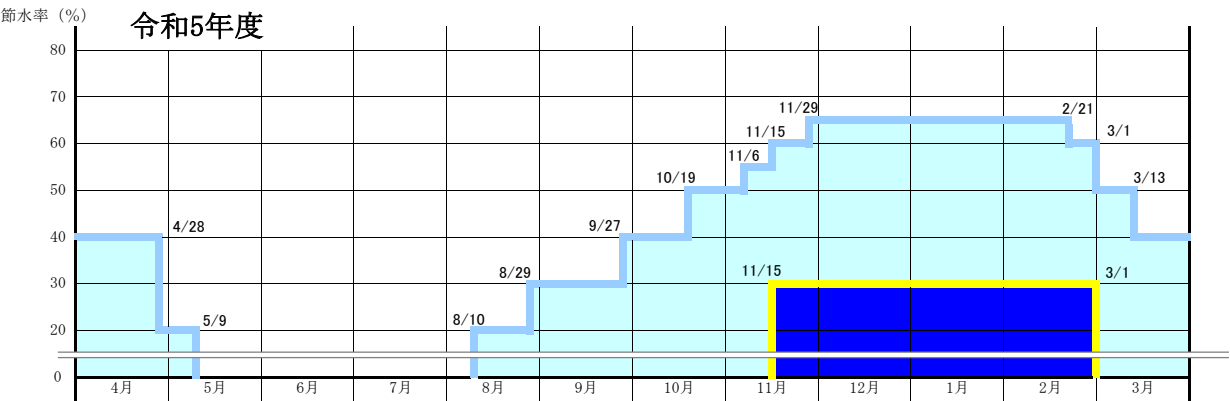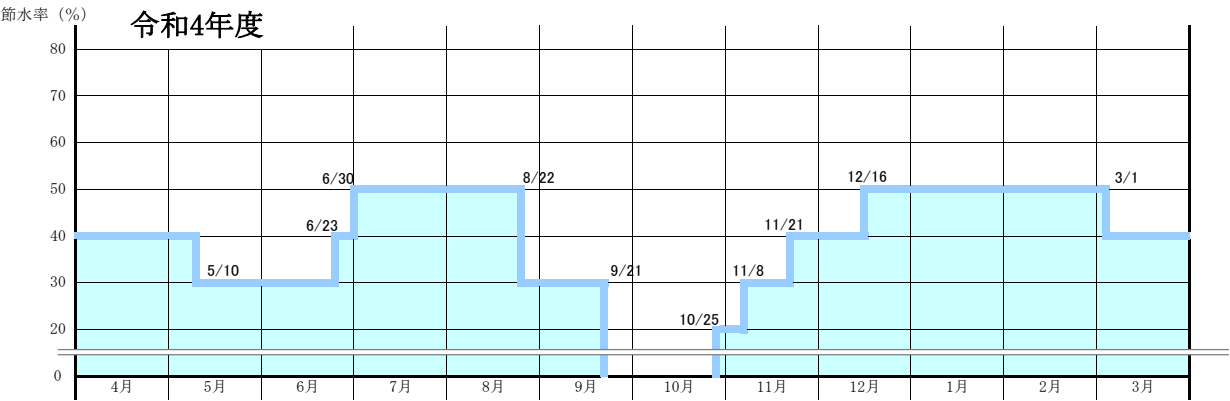

2-10 電力使用量

区分 月									
	大迫田			菊川			楠本		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
令和3年度計	1,246,150	24,967,709	5.28	2,196,342	43,132,742	6.18	1,239,214	23,810,023	5.88
令和4年度計	1,200,721	34,056,472	7.67	2,155,656	60,205,548	8.82	1,188,108	33,375,002	8.75
令和5年度計	1,180,112	30,161,107	7.04	2,139,613	53,226,143	7.91	1,147,037	28,951,888	7.84
令和6年度計	1,186,397	31,672,221	7.20	2,153,294	56,209,343	8.31	1,162,160	30,658,674	8.29
令和7年度計	1,168,905	30,282,279	6.95	2,183,822	55,442,070	8.06	1,200,969	30,428,243	7.81
4月	95,949	2,691,577	7.45	174,591	4,771,948	8.64	91,042	2,515,946	8.21
5月	97,368	2,675,609	7.37	185,504	4,976,066	8.71	97,732	2,645,783	8.26
6月	97,229	2,646,482	7.31	184,170	4,881,341	8.45	105,231	2,789,863	8.41
7月	105,673	2,740,005	7.10	190,318	4,799,234	8.11	107,372	2,728,263	8.24
8月	99,934	2,533,752	6.85	187,785	4,596,575	7.87	106,806	2,627,574	8.21
9月	94,303	2,433,268	6.96	178,454	4,443,452	7.95	98,824	2,470,783	8.12
10月	95,516	2,496,416	7.09	183,701	4,711,823	8.08	97,456	2,470,218	7.80
11月	92,336	2,429,873	6.99	173,238	4,511,160	8.02	93,792	2,419,589	7.90
12月	100,986	2,628,060	7.01	186,067	4,784,995	8.08	99,502	2,541,762	7.61
1月	102,448	2,395,489	6.20	188,701	4,379,516	7.35	108,121	2,488,791	6.83
2月	91,885	2,191,513	6.44	172,395	4,071,192	7.54	95,592	2,245,814	6.90
3月	95,278	2,420,235	6.69	178,898	4,514,768	7.89	99,499	2,483,857	7.46
月平均	97,409	2,523,523	6.95	181,985	4,620,173	8.06	100,081	2,535,687	7.81

※1 林浄水場(光市)で使用された電力使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用料金。

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

林(光市) ※1			小計		
使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
666,658	14,369,482	14.76	5,348,364	106,279,956	6.35
633,166	21,761,439	23.80	5,177,651	149,398,461	9.34
611,109	17,176,635	19.45	5,077,871	129,515,773	8.31
618,529	17,435,007	19.28	5,120,380	135,975,245	8.63
614,186	16,925,249	18.44	5,167,882	133,077,841	8.29
50,481	1,385,942	18.85	412,063	11,365,413	8.79
52,163	1,411,413	18.74	432,767	11,708,871	8.80
50,481	1,385,942	18.96	437,111	11,703,628	8.71
52,163	1,474,046	18.39	455,526	11,741,548	8.45
52,164	1,469,486	17.93	446,689	11,227,387	8.28
50,481	1,431,827	18.43	422,062	10,779,330	8.35
52,164	1,421,583	18.98	428,837	11,100,040	8.37
50,481	1,380,857	18.56	409,847	10,741,479	8.32
52,164	1,419,040	17.93	438,719	11,373,857	8.24
52,164	1,413,956	17.85	451,434	10,677,752	7.49
47,116	1,312,117	18.51	406,988	9,820,636	7.69
52,164	1,419,040	18.31	425,839	10,837,900	8.06
51,182	1,410,437	18.44	430,657	11,089,820	8.29

区分 月												
	須万市			須々万・長穂			米光			柏原		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
令和3年度計	18,654	426,749	15.60	338,219	7,349,246	18.66	58,784	1,464,708	27.35	321,686	6,673,494	15.28
令和4年度計	20,207	470,948	16.15	321,137	9,089,042	23.74	60,229	1,480,907	26.29	272,999	8,207,251	22.80
令和5年度計	18,306	384,359	15.08	322,548	8,247,139	22.28	43,430	1,096,081	21.24	271,219	7,432,733	21.21
令和6年度計	18,549	452,969	17.48	335,833	9,157,368	23.79	62,727	1,619,451	28.79	284,323	7,977,100	22.51
令和7年度計	23,643	535,931	16.15	342,251	9,011,743	23.06	61,012	1,540,531	24.61	277,540	7,596,368	20.89
4月	1,884	47,616	17.98	27,548	793,020	24.80	4,831	136,125	27.21	23,241	680,340	22.30
5月	1,960	48,620	18.11	28,409	795,925	24.43	4,483	127,489	25.52	22,446	653,574	22.01
6月	1,797	44,357	16.51	26,767	749,316	23.84	4,158	118,491	23.73	21,398	611,554	21.56
7月	2,155	48,940	16.73	29,299	777,510	23.48	4,307	116,447	23.05	22,938	638,441	20.93
8月	1,974	44,113	14.45	29,230	752,967	21.82	4,348	114,136	21.75	22,760	620,653	20.45
9月	2,141	47,548	15.29	26,799	710,354	23.15	4,469	117,369	21.83	22,118	613,303	21.08
10月	1,960	45,737	17.44	28,543	758,947	23.40	4,354	118,256	20.67	23,421	639,106	21.17
11月	1,560	38,111	16.69	28,347	753,378	23.63	5,438	139,308	24.80	23,511	645,682	21.30
12月	2,013	47,058	19.25	31,490	822,986	24.41	6,357	157,706	29.90	24,386	669,285	21.32
1月	1,908	36,476	13.43	29,997	702,670	20.77	6,509	131,491	23.75	25,135	625,996	19.05
2月	2,072	39,125	13.83	27,365	658,335	21.03	5,868	122,533	25.95	22,142	560,962	19.19
3月	2,219	48,230	15.19	28,457	736,335	22.10	5,890	141,180	27.85	24,044	637,472	20.46
月平均	1,971	44,660	16.15	28,521	750,979	23.06	5,084	128,378	24.61	23,128	633,031	20.89

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

小計						合 計		
渋川								
使用量	使用料金	円/m ³	使用量	使用料金	円/m ³	使用量	使用料金	円/m ³
(kWh)	(円)		(kWh)	(円)		(kWh)	(円)	
7,045	138,658	9.92	744,388	16,052,855	17.35	6,092,752	122,332,811	6.93
7,919	161,420	9.86	682,491	19,409,568	22.98	5,860,142	168,808,029	10.02
8,476	147,387	8.47	663,979	17,307,699	21.23	5,741,850	146,823,472	8.95
8,861	183,548	10.12	710,293	19,390,436	23.09	5,830,673	155,365,681	9.36
9,071	182,841	10.10	713,517	18,867,414	21.73	5,881,399	151,945,255	8.98
793	17,777	11.48	58,297	1,674,878	23.36	470,360	13,040,291	9.55
719	16,010	10.26	58,017	1,641,618	22.96	490,784	13,350,489	9.53
622	13,708	9.29	54,742	1,537,426	22.30	491,853	13,241,054	9.37
842	17,102	10.45	59,541	1,598,440	21.83	515,067	13,339,988	9.12
649	12,988	8.15	58,961	1,544,857	20.67	505,650	12,772,244	8.93
695	13,925	9.45	56,222	1,502,499	21.54	478,284	12,281,829	9.03
791	16,355	10.42	59,069	1,578,401	21.76	487,906	12,678,441	9.06
794	16,444	10.57	59,650	1,592,923	22.23	469,497	12,334,402	9.06
941	19,379	13.00	65,187	1,716,414	23.09	503,906	13,090,271	9.00
838	13,630	8.69	64,387	1,510,263	19.74	515,821	12,188,015	8.11
606	10,235	9.01	58,053	1,391,190	20.10	465,041	11,211,826	8.33
781	15,288	10.27	61,391	1,578,505	21.27	487,230	12,416,405	8.75
756	15,237	10.10	59,460	1,572,285	21.73	490,117	12,662,105	8.98

２－１１ 薬品使用量

ア．ポリ塩化アルミニウム

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	123,505	4,075,665	196,857	6,496,281	104,419	3,445,827	97.7	10,961	424,878.7	14,028,734
令和4年度計	109,634	3,738,522	177,419	6,049,989	98,214	3,349,099	7.2	808	385,274.2	13,138,418
令和5年度計	97,602	4,058,291	168,650	7,012,467	100,388	4,174,134	72.6	8,146	366,712.6	15,253,038
令和6年度計	102,449	4,823,299	186,807	8,794,874	96,873	4,560,780	55.9	6,273	386,184.9	18,185,226
令和7年度計	87,883	4,736,895	176,671	9,522,568	97,929	5,278,374	79.9	8,965	362,562.9	19,546,802
4月	6,963	375,306	14,933	804,889	7,482	403,280	8.3	931	29,386.3	1,584,406
5月	7,646	412,119	15,179	818,148	8,186	441,225	3.6	404	31,014.6	1,671,896
6月	7,944	428,182	15,175	817,933	8,336	449,310	11.9	1,335	31,466.9	1,696,760
7月	8,250	444,675	14,304	770,986	8,765	472,434	6.0	673	31,325.0	1,688,768
8月	8,502	458,258	15,718	847,200	9,080	489,412	9.5	1,066	33,309.5	1,795,936
9月	8,199	441,926	13,636	734,980	7,821	421,552	10.7	1,201	29,666.7	1,599,659
10月	8,129	438,153	14,536	783,490	8,359	450,550	8.3	931	31,032.3	1,673,124
11月	7,240	390,236	14,864	801,170	7,913	426,511	4.8	539	30,021.8	1,618,456
12月	7,495	403,981	15,472	833,941	7,755	417,995	3.6	404	30,725.6	1,656,321
1月	6,720	362,208	15,613	841,541	9,020	486,178	3.6	404	31,356.6	1,690,331
2月	5,071	273,327	13,535	729,537	7,481	403,226	3.6	404	26,090.6	1,406,494
3月	5,724	308,524	13,706	738,753	7,731	416,701	6.0	673	27,167.0	1,464,651
月平均	7,323.5	394,741	14,722.6	793,547	8,160.8	439,865	6.7	747	30,213.6	1,628,900

イ．次亜塩素酸ナトリウム
◆濃度12%(タンクローリー搬入)

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	51,339	1,524,770	101,169	3,004,719	44,233	1,313,722	196,741	5,843,211
令和4年度計	48,621	1,604,493	108,115	3,567,795	43,156	1,424,148	199,892	6,596,436
令和5年度計	49,108	2,160,752	120,538	5,303,672	37,374	1,644,456	207,020	9,108,880
令和6年度計	52,773	2,322,012	105,807	4,655,508	36,780	1,618,320	195,360	8,595,840
令和7年度計	49,961	2,198,284	116,837	5,140,828	39,361	1,731,884	206,159	9,070,996
4月	3,863	169,972	9,587	421,828	3,258	143,352	16,708	735,152
5月	3,080	135,520	11,682	514,008	3,002	132,088	17,764	781,616
6月	3,275	144,100	13,513	594,572	3,341	147,004	20,129	885,676
7月	4,484	197,296	10,299	453,156	3,414	150,216	18,197	800,668
8月	4,574	201,256	8,579	377,476	3,362	147,928	16,515	726,660
9月	4,373	192,412	8,528	375,232	2,802	123,288	15,703	690,932
10月	4,203	184,932	9,017	396,748	3,177	139,788	16,397	721,468
11月	5,148	226,512	10,482	461,208	3,418	150,392	19,048	838,112
12月	5,223	229,812	10,247	450,868	3,012	132,528	18,482	813,208
1月	4,524	199,056	8,183	360,052	3,215	141,460	15,922	700,568
2月	3,470	152,680	8,120	357,280	3,500	154,000	15,090	663,960
3月	3,744	164,736	8,600	378,400	3,860	169,840	16,204	712,976
月平均	4,164	183,190	9,736	428,402	3,280	144,324	17,180	755,916

◆濃度6%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	須万市		須々万		渋川		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	423.8	57,217	1,307.6	176,529	108.9	14,706	1,840.3	248,452
令和4年度計	512.0	69,123	1,117.9	150,918	150.1	20,267	1,780.0	240,308
令和5年度計	418.4	81,337	1,059.8	206,025	160.3	31,164	1,638.5	318,526
令和6年度計	432.3	84,040	1,080.1	209,971	157.9	30,697	1,670.3	324,708
令和7年度計	544.3	123,448	1,168.4	264,993	147.4	33,430	1,860.1	421,871
4月	36.7	8,324	76.5	17,350	12.1	2,744	125.3	28,418
5月	37.7	8,550	85.2	19,323	11.0	2,495	133.9	30,368
6月	43.1	9,775	95.9	21,750	11.9	2,699	150.9	34,224
7月	51.7	11,726	107.8	24,449	14.8	3,357	174.3	39,532
8月	50.7	11,499	140.1	31,775	14.3	3,243	205.1	46,517
9月	51.7	11,726	108.9	24,699	13.2	2,994	173.8	39,419
10月	73.3	16,624	115.3	26,150	13.3	3,016	201.9	45,790
11月	38.8	8,800	98.1	22,249	12.9	2,926	149.8	33,975
12月	37.7	8,550	87.3	19,800	12.2	2,767	137.2	31,117
1月	39.9	9,049	91.6	20,775	12.4	2,812	143.9	32,636
2月	41.0	9,299	76.5	17,350	8.1	1,837	125.6	28,486
3月	42.0	9,526	85.2	19,323	11.2	2,540	138.4	31,389
月平均	45.3	10,287	97.4	22,083	12.3	2,786	155.0	35,156

◆濃度12%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	長穂		米光		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	2,402.6	297,106	751.2	92,895	2,953.6	365,241	6,107.4	755,242
令和4年度計	2,494.8	336,802	758.1	102,345	2,639.4	356,322	5,892.3	795,469
令和5年度計	2,548.7	495,466	694.9	135,087	2,748.7	534,348	5,992.3	1,164,901
令和6年度計	2,680.9	535,644	772.4	154,325	2,706.2	540,700	6,159.5	1,230,669
令和7年度計	2,568.2	582,467	845.4	191,739	2,801.7	635,424	6,215.3	1,409,630
4月	150.7	34,179	49.5	11,227	202.4	45,904	402.6	91,310
5月	197.8	44,861	48.9	11,091	217.4	49,306	464.1	105,258
6月	215.1	48,785	67.3	15,264	240.4	54,523	522.8	118,572
7月	253.0	57,380	72.5	16,443	299.0	67,813	624.5	141,636
8月	297.9	67,564	85.1	19,301	288.7	65,477	671.7	152,342
9月	253.0	57,380	89.7	20,344	296.7	67,292	639.4	145,016
10月	281.8	63,912	92.0	20,866	281.8	63,912	655.6	148,690
11月	216.2	49,034	79.9	18,121	232.3	52,686	528.4	119,841
12月	190.9	43,296	67.9	15,400	202.4	45,904	461.2	104,600
1月	188.6	42,774	70.7	16,035	188.6	42,774	447.9	101,583
2月	157.6	35,744	59.8	13,563	166.8	37,830	384.2	87,137
3月	165.6	37,558	62.1	14,084	185.2	42,003	412.9	93,645
月平均	213.9	48,539	70.5	15,978	233.5	52,952	517.9	117,469

ウ．粉末活性炭

(税込額)

月 区分	大迫田		菊川		楠本		合計			
	ドライ炭		ウェット炭		ウェット炭		ドライ炭		ウェット炭	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	3,643	1,594,906	7,050	1,899,975	7,400	1,994,300	3,643	1,594,906	14,450	3,894,275
令和4年度計	2,039	939,777	7,650	2,255,220	5,000	1,474,000	2,039	939,777	12,650	3,729,220
令和5年度計	3,538	1,743,526	13,200	4,428,600	11,000	3,690,500	3,538	1,743,526	24,200	8,119,100
令和6年度計	3,300	1,662,540	7,050	2,504,865	10,750	3,819,475	3,300	1,662,540	17,800	6,324,340
令和7年度計	2,509	1,291,634	7,200	2,676,960	7,250	2,695,550	2,509	1,291,634	14,450	5,372,510
4月	16	8,237	150	55,770	150	55,770	16	8,237	300	111,540
5月	222	114,286	1,350	501,930	800	297,440	222	114,286	2,150	799,370
6月	209	107,593	900	334,620	1,250	464,750	209	107,593	2,150	799,370
7月	237	122,008	1,050	390,390	1,550	576,290	237	122,008	2,600	966,680
8月	550	283,140	1,650	613,470	1,300	483,340	550	283,140	2,950	1,096,810
9月	505	259,974	1,050	390,390	1,000	371,800	505	259,974	2,050	762,190
10月	683	351,608	1,050	390,390	750	278,850	683	351,608	1,800	669,240
11月	87	44,788	0	0	100	37,180	87	44,788	100	37,180
12月	0	0	0	0	350	130,130	0	0	350	130,130
1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月平均	209	107,636	600	223,080	604	224,629	209	107,636	1,204	447,709

エ. 苛性ソーダ(税込額)

区分 月	柏原	
	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	0.0	—
令和4年度計	0.0	—
令和5年度計	0.0	—
令和6年度計	0.0	—
令和7年度計	0.0	—
4月	0.0	—
5月	0.0	—
6月	0.0	—
7月	0.0	—
8月	0.0	—
9月	0.0	—
10月	0.0	—
11月	0.0	—
12月	0.0	—
1月	0.0	—
2月	0.0	—
3月	0.0	—
月平均	0.0	—

オ. 林(光市) ※1

(税抜額)

区分 月	次亜塩素酸ナトリウム		苛性ソーダ		硫酸バンド		ポリ塩化アルミニウム	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
令和3年度計	1,125	281,250	51	7,140	10	280	82	3,116
令和4年度計	1,170	321,750	1	135	0	0	471	19,311
令和5年度計	1,036	371,233	0	0	0	0	587	27,002
令和6年度計	984	352,599	0	0	0	0	659	32,007
令和7年度計	1,047	375,175	0	0	0	0	579	34,161
4月	80	28,667	0	0	0	0	36	2,124
5月	97	34,758	0	0	0	0	63	3,717
6月	101	36,192	0	0	0	0	102	6,018
7月	117	41,925	0	0	0	0	41	2,419
8月	115	41,208	0	0	0	0	55	3,245
9月	108	38,700	0	0	0	0	40	2,360
10月	92	32,967	0	0	0	0	39	2,301
11月	74	26,517	0	0	0	0	37	2,183
12月	67	24,008	0	0	0	0	39	2,301
1月	61	21,858	0	0	0	0	49	2,891
2月	57	20,425	0	0	0	0	35	2,065
3月	78	27,950	0	0	0	0	43	2,537
月平均	87	31,265	※2 0	0	0	0	48	2,847

※1 林浄水場(光市)で使用された薬品使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用金額である。

また本表は、光市の水道事業年報との整合を取るため、光市の集計方法にて算出しており、「2-11 薬品使用状況 ア～エ」の集計方法とは異なる。

<薬品使用量の集計方法>

周南市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重＝薬品使用量(kg)

光市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重×薬品濃度(%) / 100＝薬品使用量(kg)

※2 年間使用量が少ないため、四捨五入して整数止めすると0になる。

III

耐震化状況

3-1 水道施設

ア. 浄水施設の耐震化率

◆耐震化率推移

区分 \ 年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
耐震性のある 浄水施設能力 (m ³ /日)	2,178	26,878	62,678	62,678	62,678
全施設能力 (m ³ /日)	89,948	89,948	89,948	89,948	89,948
耐 震 化 率	2.4%	29.9%	69.7%	69.7%	69.7%
全 国 平 均 ※1	39.2%	43.4%	44.5%	46.7%	—
山 口 県 平 均 ※1	26.2%	29.0%	33.2%	34.2%	—


※1 全国平均及び山口県平均の数値について

令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度からは「水道施設の耐震化の推進（国土交通省HP掲載資料）」より出典。

令和7年度の数値については、現在公表されていない。

◆施設の経年化及び耐震化状況

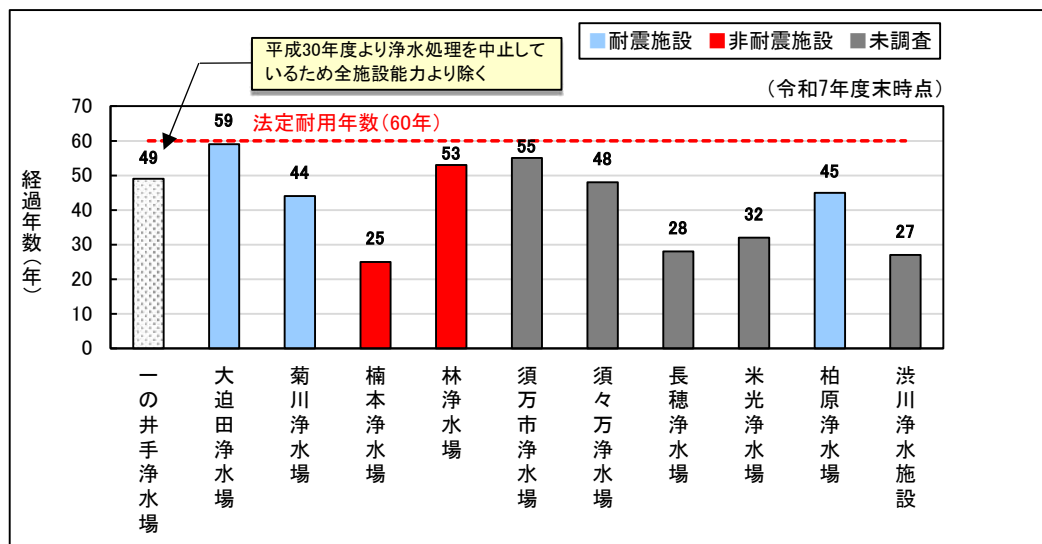

【大迫田浄水場管理棟及び沈殿池】

イ. 配水池の耐震化率

◆耐震化率推移

※2

※3

区分 \ 年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
耐震性のある配水池容量 (m ³)	30,636	31,386	31,386	31,386	31,386
全配水池容量 (m ³)	59,495	59,495	59,495	59,492	59,466
耐震化率	51.5%	52.8%	52.8%	52.8%	52.8%
全国平均 ※1	62.3%	63.5%	64.7%	65.9%	—
山口県平均 ※1	49.2%	52.2%	53.6%	53.6%	—

※1 全国平均及び山口県平均の数値について

令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度からは「水道施設の耐震化の推進（国土交通省HP掲載資料）」より出典。

令和7年度の数値については、現在公表されていない。

※2 令和6年度より栄谷高地区配水池（3.2m³/日）の容量を除外。

※3 令和7年度より大原団地配水池（5m³/日）、幸の台配水池（20.8m³/日）の容量を除外。

《 水道施設の重要度と備えるべき耐震性能 》

重要度区分	対象となる水道施設	レベル1地震動	レベル2地震動
ランクA1	重要な水道施設のうち、ランクA2以外の水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクA2	重要な水道施設のうち、次の1)2)いずれにも該当する水道施設 1) 代替施設がある水道施設 2) 破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に修復を必要とするが、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクB	上記ランクA1、ランクA2以外の水道施設	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない ※1	※2


※1：ランクBの水道施設のうち、構造的な損傷が一部あるが、断面復旧等によって機能回復が図れる施設に適用

※2：ここで保持すべき耐震性能は規定しないが、国の方針では「断水やその他の給水への影響ができるだけ少なくなるとともに、速やかな復旧ができるよう配慮されていること」と規定している

重要な水道施設	(1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 (2) 配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの (3) 配水施設のうち、(2)の施設以外の施設であって、次に掲げるもの (i) 配水本管（配水管のうち、給水管の分岐のないもの） (ii) 配水本管に接続するポンプ場 (iii) 配水本管に接続する配水池等（配水池及び配水のために容量を調節する設備） (iv) 配水本管を有しない水道施設における最大容量を有する配水池等
レベル1地震動：	当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いもの
レベル2地震動：	当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの


◆施設の経年化及び耐震化状況

[浄水池]

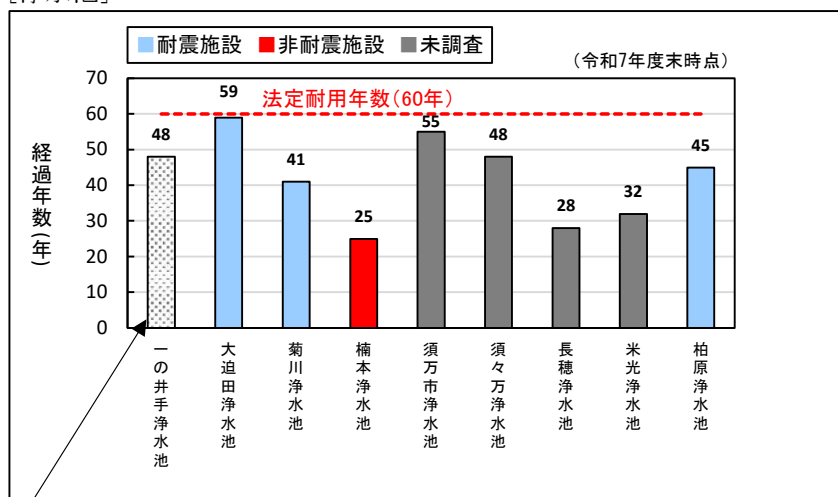


平成30年度より浄水処理を中止しているため対象外

[ランク A 配水池]

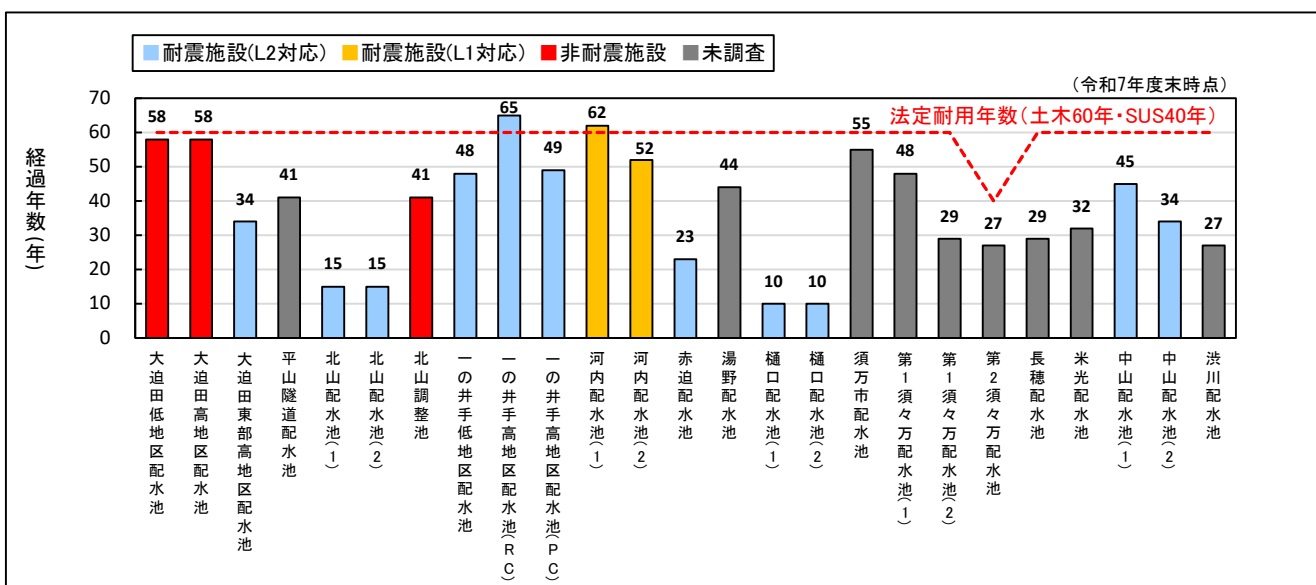

[ランク B 配水池]

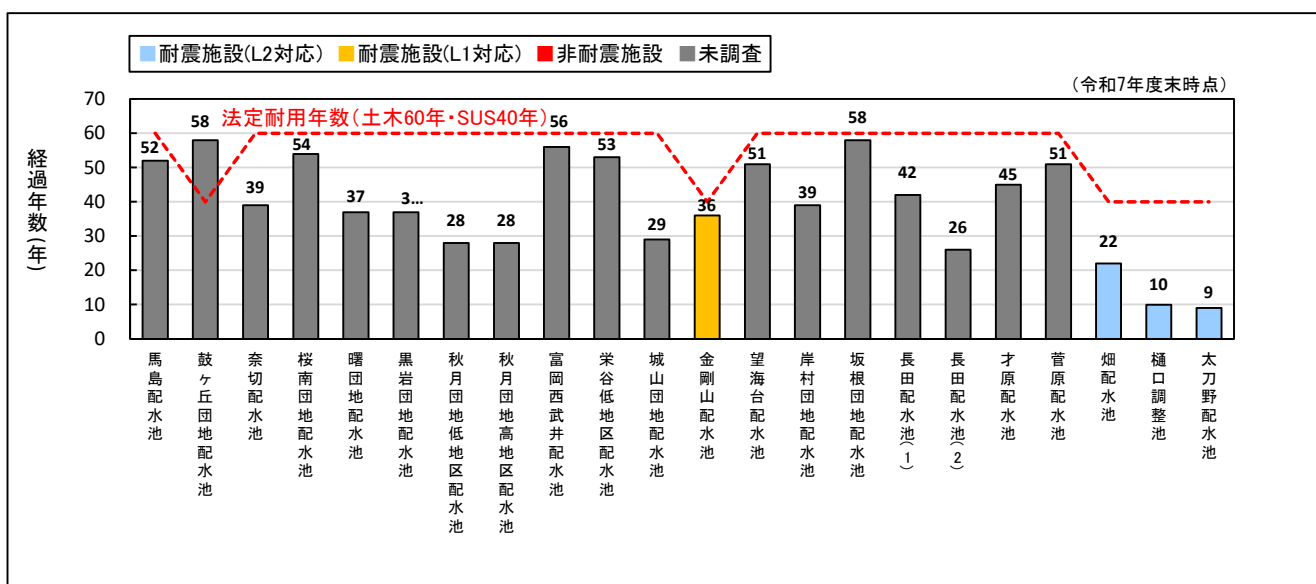

3-2 管路

◆耐震化率推移

区分		年度	令和3年度			令和4年度		
			管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)	管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)
基幹管路	導水管		7,697.64	2,284.55	3,797.46	7,697.64	2,284.55	3,797.46
		耐震化率	29.7%			29.7%		
		耐震適合率	49.3%			49.3%		
	送水管		23,349.95	11,934.54	18,886.43	23,349.95	11,934.54	19,688.48
		耐震化率	51.1%			51.1%		
		耐震適合率	80.9%			84.3%		
	配水本管		8,892.51	2,334.65	8,023.15	8,892.51	2,334.65	8,208.69
		耐震化率	26.3%			26.3%		
		耐震適合率	90.2%			92.3%		
	配水支管		39,940.10	16,553.74	30,707.04	39,940.10	16,553.74	31,694.63
		耐震化率	41.4%			41.4%		
		※1 全国平均	27.4%			28.2%		
		山口県平均	27.9%			28.1%		
		耐震適合率	76.9%			79.4%		
		※1 全国平均	41.2%			42.3%		
管路総延長			842,078.32	270,954.81	347,275.55	843,440.82	276,739.58	355,998.82
		耐震化率	32.2%			32.8%		
		耐震適合率	41.2%			42.2%		

※1 全国平均及び山口県平均の数値について


令和4年度までは「水道事業における耐震化の状況（厚生労働省HP掲載資料）」より出典。

令和5年度からは「水道施設の耐震化の推進（国土交通省HP掲載資料）」より出典。

令和7年度の数値については、現在公表されていない。

◆全管路管種別比率（令和7年度）

管 種	管延長(m)	率(%)
铸铁管	12,233.84	1.44
ダクタイル铸铁管	326,064.54	38.39
ステンレス管	567.14	0.07
鋼管	18,869.75	2.22
ポリエチレン管	218,116.09	25.69
塩化ビニル管	270,331.89	31.84
ヒューム管	412.64	0.05
その他	2,567.88	0.30
合計	849,163.77	100.00

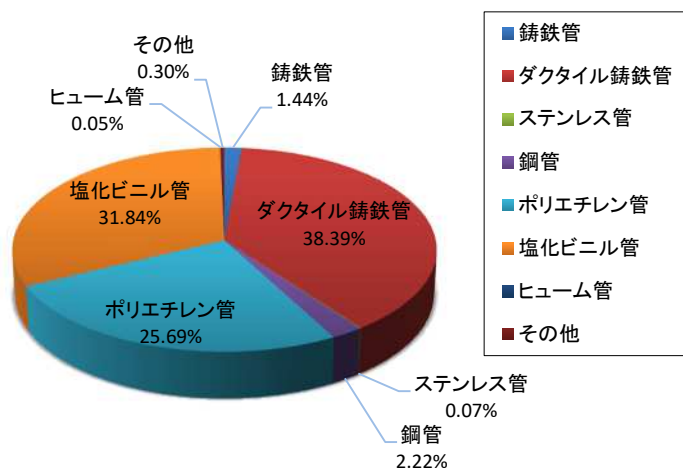

令和5年度			令和6年度			令和7年度		
管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)
7,697.64	2,284.55	3,797.46	7,697.64	2,284.55	3,797.46	7,697.64	2,284.55	3,797.46
29.7%			29.7%			29.7%		
49.3%			49.3%			49.3%		
23,349.95	11,934.54	19,688.48	23,349.95	11,934.54	19,688.48	23,349.95	11,934.54	19,688.48
51.1%			51.1%			51.1%		
84.3%			84.3%			84.3%		
8,892.51	2,334.65	8,208.69	8,892.51	2,334.65	8,208.69	8,892.51	2,334.65	8,212.03
26.3%			26.3%			26.3%		
92.3%			92.3%			92.3%		
39,940.10	16,553.74	31,694.63	39,940.10	16,553.74	31,694.63	39,940.10	16,553.74	31,697.97
41.4%			41.4%			41.4%		
29.0%			29.8%			—		
27.7%			28.8%			—		
79.4%			79.4%			79.4%		
43.3%			44.6%			—		
46.5%			47.6%			—		
805,028.21	266,335.46	330,388.89	806,750.05	277,488.77	341,534.39	809,223.67	285,525.20	349,551.37
33.1%			34.4%			35.3%		
41.0%			42.3%			43.2%		
844,968.31	282,889.20	362,083.52	846,690.15	294,042.51	373,229.02	849,163.77	302,078.94	381,249.34
33.5%			34.7%			35.6%		
42.9%			44.1%			44.9%		

◆用語説明


耐震管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。 液状化等による地盤変状に対しても上記と同様の耐震性能を有する。
	対象となる管	1) 耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管 ⇒ S形、SⅡ形、NS形、GX形、US形、UF形、KF形、PⅡ形など離脱防止機能付き継手をいう。 2) 鋼管及びステンレス管 ⇒ 溶接継手に限る。 3) 水道配水用ポリエチレン管 ⇒ 熱融着継手に限る。 4) 管路内配管 (PIP、シールド内配管) ⇒ 耐震を考慮した場合は含む。
耐震適合管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、地盤によっては管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。
	対象となる管	1) 耐震管 2) 良い地盤に布設されたK形継手等を有するダクタイル鋳鉄管また、RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管 3) 各水道事業者の判断により耐震適合性のある管とすることが可能な管 ※K形継手等とは、K形と平成11年以降に出荷されたT形等の継手のことである。 ※RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管については、十分に耐震性能が検証されていないことから、各事業者の判断により採用することが可能である。

【耐震管(DIP GX形)布設状況】



毎年度、5～6kmの管路を耐震管へ更新

【耐震管(耐震継手)の仕組み】

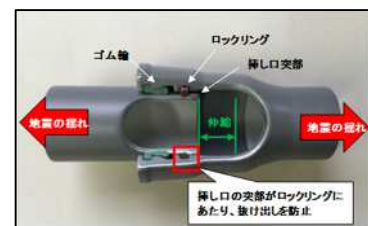

ア. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	472.54	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	976.27	976.27	692.91	0.00	0.00	0.00	0.00
500	83.92	786.81	786.81	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
600	0.00	488.33	488.33	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	25.71	25.71	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
計	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	2.22	72.58	61.49	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	82.88	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	1,582.21	1,447.21	0.00	48.70	48.70	0.00	0.00
300	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	569.01	560.00	0.00	0.00	0.00	876.29	876.29
600	0.00	1,143.36	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	68.55	68.55
計	0.00	3,582.61	3,374.00	0.00	48.70	48.70	944.84	944.84
比率 (%)	0.00	77.87	73.33	0.00	1.06	1.06	20.54	20.54

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
450	0.00	1,170.97	1,163.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	862.91	862.91	628.63	0.00	0.00	209.62	209.62
600	0.00	5,400.14	4,734.48	189.38	0.00	0.00	17.63	17.63
700	0.00	301.83	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	7,735.85	7,062.29	1,184.91	0.00	0.00	227.25	227.25
比率 (%)	0.00	97.06	88.61	14.87	0.00	0.00	2.85	2.85

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	238.20	0.00	0.00	53.11	53.11	5,798.50	0.00
75	219.05	23,452.44	9,815.91	504.71	32.89	32.89	2,007.12	0.00
100	1,857.15	47,409.45	13,032.14	2,645.27	30.40	30.40	1,174.93	0.00
150	3,703.68	68,444.71	21,399.10	13,862.32	36.66	36.66	4,278.74	4,142.68
200	2,099.96	37,408.69	14,894.31	8,178.06	107.42	107.42	208.06	163.12
250	3,130.85	19,791.09	9,549.29	4,355.01	7.03	7.03	119.24	92.67
300	822.76	16,601.44	10,394.63	6,998.09	20.74	20.74	444.04	444.04
350	286.66	11,896.80	4,159.05	2,556.56	0.00	0.00	1,406.85	1,214.85
400	29.81	9,045.95	6,009.25	170.20	0.00	0.00	614.18	614.18
計	12,149.92	234,288.77	89,253.68	39,270.22	288.25	288.25	16,051.66	6,671.54
比率 (%)	2.07	39.91	15.20	6.68	0.05	0.05	2.73	1.14

(単位：m)

ポリエチレン管		塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
	うち耐震管						うち耐震適合管
							うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	4.09	4.09	4.09
535.74	535.74	0.00	0.00	0.00	535.74	535.74	535.74
0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	885.18	52.22	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	978.37	976.27	692.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.73	786.81	760.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.33	488.33	287.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	25.71	4.37
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
14.25	14.25	0.00	10.89	0.06	100.00	75.74	60.31

(単位：m)

ポリエチレン管		塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
	うち耐震管					うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	85.14	18.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	1,495.91	48.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	9.11	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.30	1,436.29	876.29
0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	1,165.57	1,143.36	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.35	233.35	68.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	4,600.62	4,367.54	993.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	100.00	94.93	21.60

(単位：m)

ポリエチレン管		塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
	うち耐震管						うち耐震適合管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.97	1,163.07	65.07
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	1,079.45	1,072.53	838.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.77	4,752.11	207.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	301.83	301.83
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	7,970.02	7,289.54	1,412.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	100.00	91.46	17.72

(単位：m)

ポリエチレン管		塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
	うち耐震管						うち耐震適合管
							うち耐震管
37,627.03	36,065.77	78,057.61	0.00	577.22	122,351.67	36,118.88	36,118.88
43,560.62	43,525.51	65,943.92	0.00	598.44	135,814.48	53,374.31	44,063.11
53,054.67	53,054.67	40,448.04	0.00	564.44	144,539.08	66,117.21	55,730.34
2,605.23	2,605.23	0.00	0.00	456.47	79,525.49	28,183.67	20,646.89
525.82	525.82	0.00	0.00	181.11	40,531.06	15,690.67	8,974.42
14.84	0.00	0.00	0.00	65.22	23,128.27	9,648.99	4,454.71
0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	17,903.31	10,859.41	7,462.87
0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	13,598.87	5,373.90	3,771.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.94	6,623.43	784.38
137,388.21	135,777.00	184,449.57	0.00	2,465.79	587,082.17	231,990.47	182,007.01
23.40	23.13	31.42	0.00	0.42	100.00	39.52	31.00

イ. 旧熊毛地区水道事業

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
350	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
450	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	3.22	0.00
75	0.00	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00	1.67	0.00
100	0.00	519.92	519.92	519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	10,251.47	10,209.42	10,209.42	32.72	32.72	0.00	0.00
200	0.00	4,404.25	4,394.23	4,387.46	18.23	18.23	0.00	0.00
250	0.00	10,688.08	10,688.08	10,688.08	54.88	54.88	0.00	0.00
300	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	21.91	21.91	0.00	0.00
350	0.00	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	28,685.15	28,633.08	28,626.31	142.00	142.00	4.89	0.00
比率 (%)	0.00	32.68	32.62	32.61	0.16	0.16	0.01	0.00

ウ. 旧大向簡易水道事業

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	0.00
75	0.00	1,807.09	762.67	0.00	88.19	88.19	22.22	0.00
100	0.00	35.83	13.29	0.00	0.00	0.00	86.97	0.00
計	0.00	1,849.42	775.96	0.00	88.19	88.19	179.32	0.00
比率 (%)	0.00	28.54	11.98	0.00	1.36	1.36	2.77	0.00

エ. 旧須万市簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
17,697.29	17,377.36	7,468.17	0.00	0.00	25,182.94	17,391.62	17,391.62
12,753.17	12,339.02	1,860.33	0.00	0.00	14,667.58	12,391.43	12,391.43
16,686.41	16,642.06	915.46	0.00	0.00	18,121.79	17,161.98	17,161.98
1,094.44	1,094.44	476.16	0.00	0.00	11,854.79	11,336.58	11,336.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.48	4,412.46	4,405.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.96	10,742.96	10,742.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.38	2,760.38	2,760.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55	30.55	30.55
48,231.31	47,452.88	10,720.12	0.00	0.00	87,783.47	76,227.96	76,221.19
54.94	54.06	12.21	0.00	0.00	100.00	86.84	86.83

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
819.23	819.23	2,162.36	0.00	0.00	3,058.22	819.23	819.23
268.08	268.08	438.96	0.00	0.00	2,624.54	1,118.94	356.27
675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	797.83	688.32	675.03
1,762.34	1,762.34	2,601.32	0.00	0.00	6,480.59	2,626.49	1,850.53
27.19	27.19	40.14	0.00	0.00	100.00	40.53	28.55

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
75	0.00	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
比率 (%)	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
150	0.00	2,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	928.29	928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	3,146.10	928.29	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
比率 (%)	0.00	99.28	29.29	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	787.54	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	1,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	3,709.51	3,632.51	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
計	0.00	6,093.21	4,401.81	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
比率 (%)	0.00	99.71	72.03	0.36	0.00	0.00	0.29	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
50以下	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00
75	0.00	7,222.01	5,155.21	23.21	0.00	0.00	28.16	0.00
100	0.00	6,579.01	5,190.76	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00
250	0.00	1,585.27	764.06	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
計	0.00	19,708.80	13,426.84	396.39	0.00	0.00	84.71	0.00
比率 (%)	0.00	43.25	29.46	0.87	0.00	0.00	0.19	0.00

カ. 旧米光簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管
100	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
計	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
比率 (%)	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
677.05	670.25	2,329.70	0.00	0.00	3,082.55	670.25	670.25
858.38	858.38	541.04	0.00	2.48	1,631.43	1,087.91	858.38
464.12	464.12	491.52	0.00	0.00	955.64	464.12	464.12
1,999.55	1,992.75	3,362.26	0.00	2.48	5,669.62	2,222.28	1,992.75
35.27	35.15	59.30	0.00	0.04	100.00	39.20	35.15

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.81	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.29	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.79	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.29	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.54	769.30	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.16	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.11	3,632.51	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.81	4,401.81	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	72.03	0.36

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
275.36	266.35	13,580.38	0.00	0.00	13,927.92	266.35	266.35
371.69	371.69	6,408.30	0.00	0.00	14,030.16	5,526.90	394.90
1,369.77	1,369.77	3,765.49	0.00	0.00	11,714.27	6,560.53	1,742.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.41	764.06	0.00
2,016.82	2,007.81	23,754.17	0.00	0.00	45,564.50	15,434.65	2,404.20
4.43	4.41	52.13	0.00	0.00	100.00	33.87	5.28

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
150	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル 铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
			うち耐震管					
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00
150	0.00	1,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.83	0.00
計	0.00	2,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	169.08	0.00
比率 (%)	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00

キ、旧鹿野簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
150	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合格		うち耐震管				
								うち耐震管
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00
150	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	0.00
200	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	0.00
比率 (%)	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.05	0.00
75	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	176.14	0.00
100	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20	0.00
150	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00
200	0.00	1,384.42	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	1,851.38	32.17	32.17	0.00	0.00	751.95	0.00
比率 (%)	0.00	2.87	0.05	0.05	0.00	0.00	1.16	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	2,791.39	0.00	0.00	2,880.12	0.00	0.00
0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.86	0.00	0.00
0.00	0.00	4,370.22	0.00	0.00	7,152.58	0.00	0.00
0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.32	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
12,039.36	6,879.95	11,892.78	0.00	66.12	24,168.31	6,879.95	6,879.95
7,415.70	7,414.43	12,305.25	0.00	0.00	19,906.37	7,414.43	7,414.43
6,667.00	6,667.00	8,887.49	0.00	0.00	15,944.24	6,667.00	6,667.00
0.00	0.00	2,206.04	0.00	0.00	2,295.21	0.00	0.00
55.97	55.97	461.97	0.00	0.00	1,902.36	88.14	88.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.52	0.00	0.00
26,178.03	21,017.35	35,753.53	0.00	66.12	64,601.01	21,049.52	21,049.52
40.52	32.53	55.35	0.00	0.10	100.00	32.58	32.58

ク. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.35	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.61	0.00
100	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	0.00
計	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	170.77	0.00
比率 (%)	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00

ケ. 旧水道事業計 (旧周南市+旧熊毛地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
送水管	0.00	14,501.74	14,293.13	10,919.13	48.70	48.70	944.84	944.84
配水本管	0.00	8,658.34	7,984.78	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	12,149.92	262,973.92	117,886.76	67,896.53	430.25	430.25	16,056.55	6,671.54
合計	12,233.84	288,883.66	142,494.01	82,667.78	478.95	478.95	17,228.64	7,843.63
比率 (%)	1.74	41.08	20.26	11.75	0.07	0.07	2.45	1.12

コ. 旧簡易水道事業計 (旧大向+旧須万市+旧須々万長穂+旧米光+旧鹿野+旧鹿野渋川地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	0.00	3,390.56	928.29	0.00	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	7,501.26	4,401.81	21.87	0.00	0.00	69.52	0.00
配水支管	0.00	26,289.06	14,464.50	428.56	88.19	88.19	1,431.63	0.00
合計	0.00	37,180.88	19,794.60	450.43	88.19	88.19	1,641.11	0.00
比率 (%)	0.00	25.45	13.55	0.31	0.06	0.06	1.12	0.00

サ. 水道事業計 (旧水道事業+旧簡易水道事業)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
			うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管
				うち耐震管				
導水管	83.92	6,140.22	3,257.63	1,744.72	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	22,003.00	18,694.94	10,941.00	48.70	48.70	1,014.36	944.84
配水本管	0.00	8,658.34	7,984.78	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	12,149.92	289,262.98	132,351.26	68,325.09	518.44	518.44	17,488.18	6,671.54
合計	12,233.84	326,064.54	162,288.61	83,118.21	567.14	567.14	18,869.75	7,843.63
比率 (%)	1.44	38.39	19.12	9.79	0.07	0.07	2.22	0.92

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	98.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	994.85	0.00	0.00	1,047.20	0.00	0.00
0.00	0.00	3,094.41	0.00	0.00	3,205.02	0.00	0.00
0.00	0.00	593.05	0.00	0.00	637.51	0.00	0.00
0.00	0.00	4,682.31	0.00	0.00	4,889.73	0.00	0.00
0.00	0.00	95.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	15,519.75	15,286.67	11,912.67
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,212.03	2,334.65
185,619.52	183,229.88	195,169.69	0.00	2,465.79	674,865.64	308,218.43	258,228.20
186,159.35	183,769.71	195,169.69	412.64	2,499.28	703,066.05	334,586.30	274,760.07
26.48	26.14	27.76	0.06	0.36	100.00	47.59	39.08

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	3,909.49	928.29	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	7,830.20	4,401.81	21.87
31,956.74	26,780.25	74,523.81	0.00	68.60	134,358.03	41,332.94	27,297.00
31,956.74	26,780.25	75,162.20	0.00	68.60	146,097.72	46,663.04	27,318.87
21.87	18.33	51.45	0.00	0.05	100.00	31.94	18.70

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	378.97	412.64	2.10	7,697.64	3,797.46	2,284.55
0.00	0.00	259.42	0.00	24.47	23,349.95	19,688.48	11,934.54
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,212.03	2,334.65
217,576.26	210,010.13	269,693.50	0.00	2,534.39	809,223.67	349,551.37	285,525.20
218,116.09	210,549.96	270,331.89	412.64	2,567.88	849,163.77	381,249.34	302,078.94
25.69	24.79	31.84	0.05	0.30	100.00	44.90	35.57

IV

業 務 状 況

4-1 収納状況 (令和8年3月31日現在)

ア. 水道事業 (周南市水道事業)

◆過年度計

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和5年度	6,449,148	813,737	12.62	(29～元年度分) 1,223,823	4,411,588
令和6年度	356,250,567	355,174,485	99.70	0	1,076,082
過年度計	362,699,715	355,988,222	98.15	1,223,823	5,487,670

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月			調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時			9,364,198	7,705,193	82.28	0	1,659,005
1期	A	4月	151,286,623	151,232,315	99.96	0	54,308
	B	5月	297,279,472	297,186,553	99.97	0	92,919
2期	A	6月	156,976,618	156,914,980	99.96	0	61,638
	B	7月	304,629,147	304,562,415	99.98	0	66,732
3期	A	8月	162,880,275	162,793,862	99.95	0	86,413
	B	9月	311,139,841	311,072,893	99.98	0	66,948
4期	A	10月	156,558,274	156,434,362	99.92	0	123,912
	B	11月	295,287,679	295,152,711	99.95	0	134,968
5期	A	12月	156,362,020	155,889,105	99.70	0	472,915
	B	1月	306,458,424	301,107,597	98.25	0	5,350,827
6期	A	2月	162,895,259	143,385,058	88.02	0	19,510,201
	B	3月	308,183,431	361,431	0.12	0	307,822,000
令和7年度計			2,779,301,261	2,443,798,475	87.93	0	335,502,786

※ A : 令和7年3月～令和8年2月で使用水量を調定している地区

※ B : 令和7年4月～令和8年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和5年度	5,470,798	792,374	14.48	(29～元年度分) 1,125,827	3,552,597
令和6年度	341,375,531	340,515,680	99.75	0	859,851
過年度計	346,846,329	341,308,054	98.40	1,125,827	4,412,448

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			8,854,793	7,233,019	81.68	0	1,621,774
1期	A	4月	120,714,238	120,664,847	99.96	0	49,391
	B	5月	285,317,868	285,226,621	99.97	0	91,247
2期	A	6月	125,659,265	125,608,544	99.96	0	50,721
	B	7月	292,670,791	292,606,006	99.98	0	64,785
3期	A	8月	130,520,164	130,441,485	99.94	0	78,679
	B	9月	298,691,909	298,627,348	99.98	0	64,561
4期	A	10月	125,133,633	125,015,826	99.91	0	117,807
	B	11月	283,812,324	283,678,456	99.95	0	133,868
5期	A	12月	125,344,421	124,913,917	99.66	0	430,504
	B	1月	294,371,565	289,276,432	98.27	0	5,095,133
6期	A	2月	130,721,304	113,523,101	86.84	0	17,198,203
	B	3月	296,560,342	361,431	0.12	0	296,198,911
令和7年度計			2,518,372,617	2,197,177,033	87.25	0	321,195,584

ウ. 旧熊毛地区水道事業

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和5年度	710,965	7,477	1.05	(元年度分) 93,494	609,994
令和6年度	2,550,336	2,393,654	93.86	0	156,682
過年度計	3,261,301	2,401,131	73.62	93,494	766,676

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			309,740	288,432	93.12	0	21,308
1期	A	4月	21,873,500	21,870,222	99.99	0	3,278
2期	A	6月	22,647,075	22,637,258	99.96	0	9,817
3期	A	8月	23,489,131	23,482,497	99.97	0	6,634
4期	A	10月	22,615,797	22,610,792	99.98	0	5,005
5期	A	12月	22,564,460	22,526,851	99.83	0	37,609
6期	A	2月	23,175,040	21,110,092	91.09	0	2,064,948
令和7年度計			136,674,743	134,526,144	98.43	0	2,148,599

エ. 旧大向簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和5年度	0	0	—	0	0
令和6年度	578,228	578,228	100.00	0	0
過年度計	578,228	578,228	100.00	0	0

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	3,333	3,333	100.00	0	0
1期 B 5月	490,398	490,398	100.00	0	0
2期 B 7月	498,407	498,407	100.00	0	0
3期 B 9月	475,339	475,339	100.00	0	0
4期 B 11月	467,581	467,581	100.00	0	0
5期 B 1月	518,751	516,551	99.58	0	2,200
6期 B 3月	488,903	0	0.00	0	488,903
令和7年度計	2,942,712	2,451,609	83.31	0	491,103

オ. 旧須万市簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和5年度	30,102	0	0.00	(元年度分) 1,965	28,137
令和6年度	449,749	445,701	99.10	0	4,048
過年度計	479,851	445,701	92.88	1,965	32,185

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	10,176	9,901	97.30	0	275
1期 B 5月	417,481	415,809	99.60	0	1,672
2期 B 7月	413,501	411,554	99.53	0	1,947
3期 B 9月	455,173	453,886	99.72	0	1,287
4期 B 11月	423,230	423,230	100.00	0	0
5期 B 1月	405,859	401,272	98.87	0	4,587
6期 B 3月	394,736	0	0.00	0	394,736
令和7年度計	2,520,156	2,115,652	83.95	0	404,504

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和5年度	226,261	13,886	6.14	(元年度分) 2,537	209,838
令和6年度	9,413,515	9,389,435	99.74	0	24,080
過年度計	9,639,776	9,403,321	97.55	2,537	233,918

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	93,931	83,739	89.15	0	10,192
1期 B 5月	9,567,937	9,567,937	100.00	0	0
2期 B 7月	9,461,672	9,461,672	100.00	0	0
3期 B 9月	9,994,064	9,992,964	99.99	0	1,100
4期 B 11月	9,101,621	9,100,521	99.99	0	1,100
5期 B 1月	9,716,929	9,483,414	97.60	0	233,515
6期 B 3月	9,146,004	0	0.00	0	9,146,004
令和7年度計	57,082,158	47,690,247	83.55	0	9,391,911

キ. 旧米光簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成29年度～令和5年度	0	0	—	0	0
令和6年度	1,514,335	1,514,335	100.00	0	0
過年度計	1,514,335	1,514,335	100.00	0	0

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	3,575	2,475	69.23	0	1,100
1期 B 5月	1,485,788	1,485,788	100.00	0	0
2期 B 7月	1,584,776	1,584,776	100.00	0	0
3期 B 9月	1,523,356	1,523,356	100.00	0	0
4期 B 11月	1,482,923	1,482,923	100.00	0	0
5期 B 1月	1,445,320	1,429,928	98.94	0	15,392
6期 B 3月	1,593,446	0	0.00	0	1,593,446
令和7年度計	9,119,184	7,509,246	82.35	0	1,609,938

ク. 鹿野地区（旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業）

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成29年度～令和5年度	11,022	0	0.00	0	11,022
令和6年度	368,873	337,452	91.48	0	31,421
過年度計	379,895	337,452	88.83	0	42,443

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			88,650	84,294	95.09	0	4,356
1期	A	4月	8,698,885	8,697,246	99.98	0	1,639
2期	A	6月	8,670,278	8,669,178	99.99	0	1,100
3期	A	8月	8,870,980	8,869,880	99.99	0	1,100
4期	A	10月	8,808,844	8,807,744	99.99	0	1,100
5期	A	12月	8,453,139	8,448,337	99.94	0	4,802
6期	A	2月	8,998,915	8,751,865	97.25	0	247,050
令和7年度計			52,589,691	52,328,544	99.50	0	261,147

4－2 口座振替利用状況

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和3年度計			357,514	2,882,391,769	272,767	2,140,722,218	76.30
令和4年度計			359,303	2,827,803,640	272,390	2,151,562,284	75.81
令和5年度計			358,893	2,725,209,018	271,146	2,123,141,936	75.55
令和6年度計			360,760	2,756,971,421	269,174	2,180,576,917	74.61
令和7年度計			360,708	2,775,070,999	267,640	2,185,511,019	74.20
1期	A	4月	26,375	151,330,341	19,584	120,707,055	74.25
	B	5月	33,839	299,845,913	25,091	234,298,086	74.15
2期	A	6月	26,399	157,481,462	19,603	124,806,245	74.26
	B	7月	33,829	304,657,465	25,057	239,701,502	74.07
3期	A	8月	26,415	162,954,630	19,588	130,023,596	74.15
	B	9月	33,765	311,666,290	25,047	245,240,020	74.18
4期	A	10月	26,377	156,703,089	19,557	124,343,496	74.14
	B	11月	33,742	296,111,198	25,036	230,962,921	74.20
5期	A	12月	26,342	156,562,289	19,522	124,697,225	74.11
	B	1月	33,683	306,632,210	25,030	239,577,256	74.31
6期	A	2月	26,256	162,942,681	19,519	129,486,891	74.34
	B	3月	33,686	308,183,431	25,006	241,666,726	74.23

※ 随時調定分除く。

※ A：令和7年3月～令和8年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和7年4月～令和8年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和3年度計			313,297	2,603,020,657	233,780	1,888,409,497	74.62
令和4年度計			314,928	2,557,746,689	233,487	1,909,041,622	74.14
令和5年度計			314,606	2,463,542,438	232,448	1,889,285,370	73.89
令和6年度計			316,554	2,493,385,627	230,964	1,946,323,056	72.96
令和7年度計			316,716	2,514,399,350	229,776	1,955,080,313	72.55
1期	A	4月	21,045	120,748,079	14,977	93,570,486	71.17
	B	5月	31,833	287,881,257	23,375	223,740,046	73.43
2期	A	6月	21,071	126,152,782	15,001	97,102,918	71.19
	B	7月	31,816	292,699,109	23,337	229,056,877	73.35
3期	A	8月	21,078	130,573,693	14,991	101,361,747	71.12
	B	9月	31,757	299,213,563	23,329	234,145,841	73.46
4期	A	10月	21,053	125,184,307	14,968	96,603,726	71.10
	B	11月	31,730	284,616,327	23,317	220,804,975	73.49
5期	A	12月	21,023	125,458,796	14,939	97,286,661	71.06
	B	1月	31,677	294,545,351	23,316	228,931,838	73.61
6期	A	2月	20,949	130,765,744	14,932	101,076,563	71.28
	B	3月	31,684	296,560,342	23,294	231,398,635	73.52

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
令和3年度計			24,266	141,333,749	21,108	124,332,077	86.99
令和4年度計			24,495	138,001,631	21,174	120,956,826	86.44
令和5年度計			24,535	135,788,527	21,148	118,478,522	86.20
令和6年度計			24,606	137,467,651	21,056	119,790,703	85.57
令和7年度計			24,579	136,509,578	20,824	117,113,305	84.72
1期	A	4月	4,094	21,873,500	3,475	18,858,064	84.88
2期	A	6月	4,097	22,656,716	3,472	19,450,257	84.74
3期	A	8月	4,106	23,495,148	3,471	20,201,371	84.53
4期	A	10月	4,100	22,655,838	3,468	19,370,941	84.59
5期	A	12月	4,091	22,650,354	3,465	19,355,038	84.70
6期	A	2月	4,091	23,178,022	3,473	19,877,634	84.89

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和3年度計			746	2,969,606	682	2,831,561	91.42
令和4年度計			728	2,982,575	680	2,877,021	93.41
令和5年度計			719	2,824,776	676	2,732,350	94.02
令和6年度計			699	3,007,219	653	2,861,133	93.42
令和7年度計			684	2,939,379	644	2,849,195	94.15
1期	B	5月	114	490,398	108	476,591	94.74
2期	B	7月	114	498,407	108	483,132	94.74
3期	B	9月	114	475,339	108	458,985	94.74
4期	B	11月	115	467,581	107	447,011	93.04
5期	B	1月	114	518,751	107	506,585	93.86
6期	B	3月	113	488,903	106	476,891	93.81

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和3年度計			791	3,111,556	699	2,669,673	88.37
令和4年度計			787	3,241,242	689	2,756,726	87.55
令和5年度計			751	2,617,193	656	2,099,779	87.35
令和6年度計			717	2,667,801	614	2,138,525	85.63
令和7年度計			714	2,512,871	616	1,991,569	86.27
1期	B	5月	119	417,481	103	324,670	86.55
2期	B	7月	120	413,501	103	325,359	85.83
3期	B	9月	120	458,064	103	361,080	85.83
4期	B	11月	119	423,230	103	328,390	86.55
5期	B	1月	118	405,859	102	330,634	86.44
6期	B	3月	118	394,736	102	321,436	86.44

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和3年度計			9,492	62,012,361	8,276	55,887,610	87.19
令和4年度計			9,533	58,954,499	8,260	52,539,244	86.65
令和5年度計			9,541	56,412,301	8,197	49,796,456	85.91
令和6年度計			9,546	56,634,834	7,988	49,116,416	83.68
令和7年度計			9,528	57,012,699	8,025	49,815,737	84.23
1期	B	5月	1,587	9,570,989	1,335	8,323,178	84.12
2期	B	7月	1,592	9,461,672	1,340	8,319,793	84.17
3期	B	9月	1,587	9,995,968	1,337	8,818,220	84.25
4期	B	11月	1,590	9,121,137	1,340	7,968,321	84.28
5期	B	1月	1,587	9,716,929	1,337	8,436,132	84.25
6期	B	3月	1,585	9,146,004	1,336	7,950,093	84.29

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和3年度計			1,120	9,198,506	1,035	8,813,980	92.41
令和4年度計			1,107	8,598,293	1,017	8,242,596	91.87
令和5年度計			1,113	8,613,772	1,013	8,213,697	91.02
令和6年度計			1,117	8,942,542	1,017	8,556,670	91.05
令和7年度計			1,121	9,115,609	1,014	8,711,798	90.45
1期	B	5月	186	1,485,788	170	1,433,601	91.40
2期	B	7月	187	1,584,776	169	1,516,341	90.37
3期	B	9月	187	1,523,356	170	1,455,894	90.91
4期	B	11月	188	1,482,923	169	1,414,224	89.89
5期	B	1月	187	1,445,320	168	1,372,067	89.84
6期	B	3月	186	1,593,446	168	1,519,671	90.32

ク. 鹿野地区 (旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業)

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
令和3年度計			7,802	60,745,334	7,187	57,777,820	92.12
令和4年度計			7,725	58,278,711	7,083	55,148,249	91.69
令和5年度計			7,628	55,410,011	7,008	52,535,762	91.87
令和6年度計			7,521	54,865,747	6,882	51,790,414	91.50
令和7年度計			7,366	52,581,513	6,741	49,949,102	91.52
1期	A	4月	1,236	8,708,762	1,132	8,278,505	91.59
2期	A	6月	1,231	8,671,964	1,130	8,253,070	91.80
3期	A	8月	1,231	8,885,789	1,126	8,460,478	91.47
4期	A	10月	1,224	8,862,944	1,121	8,368,829	91.58
5期	A	12月	1,228	8,453,139	1,118	8,055,526	91.04
6期	A	2月	1,216	8,998,915	1,114	8,532,694	91.61

4-3 調定水量と料金

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和3年度計			365,314	406,191	15,510,609	2,891,753,623
令和4年度計			367,250	407,605	15,200,820	2,836,959,564
令和5年度計			366,564	406,528	14,710,274	2,735,290,325
令和6年度計			368,427	408,787	14,822,001	2,767,441,489
令和7年度計			368,294	409,018	14,842,556	2,779,301,261
1期	A	4月	27,177	29,676	873,932	152,214,047
	B	5月	34,432	38,713	1,543,691	300,395,053
2期	A	6月	26,930	29,438	907,027	158,113,225
	B	7月	34,433	38,674	1,566,113	303,990,101
3期	A	8月	26,980	29,484	930,507	162,928,209
	B	9月	34,358	38,603	1,603,207	311,757,809
4期	A	10月	26,914	29,470	898,337	156,922,590
	B	11月	34,310	38,536	1,530,482	296,558,725
5期	A	12月	26,962	29,551	902,548	157,205,734
	B	1月	34,255	38,486	1,580,696	306,282,113
6期	A	2月	26,837	29,431	936,164	163,436,432
	B	3月	34,706	38,956	1,569,852	309,497,223

※ 他市への分水量除く。

※ A：令和7年3月～令和8年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和7年4月～令和8年3月で使用水量を調定している地区

件数：上下水道局のメーターにかかる件数

戸数：集合住宅（マンション）等の上下水道局が管理するメーター以降の件数含む

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和3年度計			320,721	361,586	13,915,333	2,612,124,385
令和4年度計			322,486	362,829	13,651,298	2,566,402,017
令和5年度計			321,915	361,867	13,208,980	2,473,340,602
令和6年度計			323,855	364,202	13,315,800	2,503,210,468
令和7年度計			323,890	364,596	13,355,606	2,518,372,617
1期	A	4月	21,798	24,295	696,642	121,589,090
	B	5月	32,387	36,667	1,477,589	288,399,356
2期	A	6月	21,569	24,075	725,620	126,759,652
	B	7月	32,391	36,631	1,500,355	291,992,264
3期	A	8月	21,610	24,112	743,225	130,527,462
	B	9月	32,320	36,564	1,535,091	299,280,401
4期	A	10月	21,562	24,116	716,605	125,388,669
	B	11月	32,256	36,481	1,467,127	285,050,593
5期	A	12月	21,612	24,199	722,418	126,039,650
	B	1月	32,218	36,448	1,513,978	294,181,090
6期	A	2月	21,506	24,098	750,945	131,321,854
	B	3月	32,661	36,910	1,506,011	297,842,536

※ 他市への分水量除く。

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
令和3年度計			24,502	24,508	864,320	141,570,069
令和4年度計			24,711	24,717	846,617	138,338,373
令和5年度計			24,730	24,736	830,568	135,922,186
令和6年度計			24,826	24,833	834,967	137,951,961
令和7年度計			24,815	24,827	827,117	136,674,743
1期	A	4月	4,151	4,153	133,316	21,928,988
2期	A	6月	4,129	4,131	137,371	22,673,741
3期	A	8月	4,141	4,143	141,949	23,512,486
4期	A	10月	4,137	4,139	136,863	22,667,867
5期	A	12月	4,125	4,127	137,762	22,769,387
6期	A	2月	4,132	4,134	139,856	23,122,274

※ 他市への分水量除く。

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			748	748	16,965	2,971,058
令和4年度計			733	733	16,754	2,984,928
令和5年度計			723	723	15,891	2,827,761
令和6年度計			701	701	16,828	3,004,412
令和7年度計			689	689	16,330	2,942,712
1期	B	5月	115	115	2,731	491,256
2期	B	7月	114	114	2,792	498,407
3期	B	9月	115	115	2,674	475,614
4期	B	11月	115	115	2,620	467,581
5期	B	1月	116	116	2,815	520,126
6期	B	3月	114	114	2,698	489,728

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			800	800	15,849	3,123,972
令和4年度計			803	803	16,378	3,251,203
令和5年度計			767	767	13,267	2,631,604
令和6年度計			729	729	13,568	2,669,520
令和7年度計			724	724	12,639	2,520,156
1期	B	5月	122	122	2,103	418,383
2期	B	7月	121	121	2,079	413,853
3期	B	9月	122	122	2,361	465,611
4期	B	11月	121	121	2,098	420,889
5期	B	1月	119	119	2,033	406,409
6期	B	3月	119	119	1,965	395,011

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			9,555	9,561	345,519	62,086,790
令和4年度計			9,604	9,610	331,673	59,046,234
令和5年度計			9,621	9,627	318,524	56,504,301
令和6年度計			9,615	9,621	318,575	56,703,120
令和7年度計			9,612	9,618	320,369	57,082,158
1期	B	5月	1,602	1,603	54,063	9,588,898
2期	B	7月	1,606	1,607	53,117	9,476,095
3期	B	9月	1,601	1,602	55,660	10,010,601
4期	B	11月	1,608	1,609	51,489	9,136,292
5期	B	1月	1,597	1,598	54,676	9,707,982
6期	B	3月	1,598	1,599	51,364	9,162,290

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			1,127	1,127	44,988	9,205,381
令和4年度計			1,111	1,111	42,380	8,600,677
令和5年度計			1,121	1,121	42,349	8,616,705
令和6年度計			1,120	1,120	43,885	8,944,467
令和7年度計			1,125	1,125	44,501	9,119,184
1期	B	5月	186	186	7,227	1,485,788
2期	B	7月	188	188	7,733	1,585,601
3期	B	9月	187	187	7,422	1,523,356
4期	B	11月	190	190	7,222	1,484,573
5期	B	1月	187	187	7,110	1,445,320
6期	B	3月	187	187	7,787	1,594,546

ク. 旧鹿野簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			7,609	7,609	294,881	57,718,016
令和4年度計			7,555	7,555	281,035	54,892,801
令和5年度計			7,441	7,441	265,678	51,885,223
令和6年度計			7,342	7,342	262,717	51,269,922
令和7年度計			7,201	7,201	250,363	48,891,883
1期	A	4月	1,208	1,208	41,374	8,090,593
2期	A	6月	1,206	1,206	41,470	8,088,241
3期	A	8月	1,203	1,203	42,506	8,233,205
4期	A	10月	1,195	1,195	42,161	8,242,456
5期	A	12月	1,203	1,203	39,800	7,789,797
6期	A	2月	1,186	1,186	43,052	8,447,591

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
令和3年度計			252	252	12,754	2,953,952
令和4年度計			247	247	14,685	3,443,331
令和5年度計			246	246	15,017	3,561,943
令和6年度計			239	239	15,661	3,687,619
令和7年度計			238	238	15,631	3,697,808
1期	A	4月	40	40	2,578	616,748
2期	A	6月	39	39	2,603	615,472
3期	A	8月	39	39	2,826	657,282
4期	A	10月	40	40	2,634	622,395
5期	A	12月	40	40	2,652	628,086
6期	A	2月	40	40	2,338	557,825

4-4 使用水量

ア. 口径別

◆水道事業（周南市水道事業）

期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
令和3年度計			251,587	6,669,761	101,020	3,102,797	6,926	526,684	229	29,898	3,678	1,262,181
令和4年度計			248,936	6,414,382	105,643	3,143,371	6,886	507,269	234	28,850	3,651	1,204,257
令和5年度計			245,144	6,159,155	108,838	3,175,626	6,817	492,249	233	27,068	3,652	1,193,859
令和6年度計			243,039	6,043,289	112,754	3,281,199	6,826	501,493	231	26,936	3,675	1,208,933
令和7年度計			240,055	5,901,900	115,578	3,329,647	6,830	505,132	230	27,798	3,710	1,213,691
1期	A	4月	17,408	400,442	9,095	259,800	341	22,651	16	2,086	203	67,780
	B	5月	22,890	570,211	10,113	285,706	799	59,462	22	2,366	411	131,120
	小計		40,298	970,653	19,208	545,506	1,140	82,113	38	4,452	614	198,900
2期	A	6月	17,216	416,045	9,036	266,623	339	22,650	16	2,300	207	67,250
	B	7月	22,824	571,256	10,166	285,480	804	59,767	22	2,217	411	135,019
	小計		40,040	987,301	19,202	552,103	1,143	82,417	38	4,517	618	202,269
3期	A	8月	17,247	426,882	9,053	270,165	340	25,469	17	2,502	208	69,453
	B	9月	22,769	585,387	10,159	288,451	800	62,699	22	2,355	408	143,127
	小計		40,016	1,012,269	19,212	558,616	1,140	88,168	39	4,857	616	212,580
4期	A	10月	17,187	412,828	9,051	262,726	339	24,718	16	2,523	208	66,351
	B	11月	22,737	560,447	10,135	283,691	803	59,991	22	2,120	415	133,352
	小計		39,924	973,275	19,186	546,417	1,142	84,709	38	4,643	623	199,703
5期	A	12月	17,174	412,224	9,112	269,131	338	23,125	16	2,451	207	67,950
	B	1月	22,656	579,255	10,181	294,589	790	62,431	22	2,243	408	133,095
	小計		39,830	991,479	19,293	563,720	1,128	85,556	38	4,694	615	201,045
6期	A	2月	17,090	426,543	9,057	279,573	346	22,805	17	2,539	208	71,298
	B	3月	22,857	540,380	10,420	283,712	791	59,364	22	2,096	416	127,896
	小計		39,947	966,923	19,477	563,285	1,137	82,169	39	4,635	624	199,194

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1, 302	1, 108, 753	381	668, 516	161	919, 338	24	974, 982	6	247, 699	365, 314	15, 510, 609
1, 336	1, 092, 112	378	665, 867	156	941, 820	24	996, 276	6	206, 616	367, 250	15, 200, 820
1, 323	1, 118, 185	377	647, 550	150	892, 215	24	897, 204	6	107, 163	366, 564	14, 710, 274
1, 348	1, 150, 715	374	676, 220	150	920, 779	24	918, 429	6	94, 008	368, 427	14, 822, 001
1, 341	1, 137, 504	370	721, 929	150	877, 431	24	1, 044, 232	6	83, 292	368, 294	14, 842, 556
88	76, 799	20	24, 937	5	10, 478	1	8, 959	0	0	27, 177	873, 932
134	118, 133	39	85, 309	20	121, 390	3	155, 823	1	14, 171	34, 432	1, 543, 691
222	194, 932	59	110, 246	25	131, 868	4	164, 782	1	14, 171	61, 609	2, 417, 623
90	86, 454	20	27, 527	5	9, 822	1	8, 356	0	0	26, 930	907, 027
134	105, 972	48	99, 499	20	149, 014	3	154, 896	1	2, 993	34, 433	1, 566, 113
224	192, 426	68	127, 026	25	158, 836	4	163, 252	1	2, 993	61, 363	2, 473, 140
89	81, 777	20	28, 917	5	13, 755	1	11, 587	0	0	26, 980	930, 507
133	100, 512	43	109, 965	20	136, 384	3	164, 559	1	9, 768	34, 358	1, 603, 207
222	182, 289	63	138, 882	25	150, 139	4	176, 146	1	9, 768	61, 338	2, 533, 714
87	79, 114	20	25, 557	5	12, 734	1	11, 786	0	0	26, 914	898, 337
135	103, 312	39	84, 557	20	126, 604	3	161, 228	1	15, 180	34, 310	1, 530, 482
222	182, 426	59	110, 114	25	139, 338	4	173, 014	1	15, 180	61, 224	2, 428, 819
89	82, 095	20	25, 980	5	9, 950	1	9, 642	0	0	26, 962	902, 548
134	108, 655	40	82, 851	20	134, 617	3	162, 424	1	20, 536	34, 255	1, 580, 696
223	190, 750	60	108, 831	25	144, 567	4	172, 066	1	20, 536	61, 217	2, 483, 244
92	85, 294	21	25, 929	5	12, 360	1	9, 823	0	0	26, 837	936, 164
136	109, 387	40	100, 901	20	140, 323	3	185, 149	1	20, 644	34, 706	1, 569, 852
228	194, 681	61	126, 830	25	152, 683	4	194, 972	1	20, 644	61, 543	2, 506, 016

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
令和3年度計			222,704	5,859,219	86,086	2,552,923	6,602	507,502	217	27,245	3,430	1,169,602
令和4年度計			220,223	5,631,240	90,389	2,595,104	6,551	487,932	225	27,733	3,401	1,114,561
令和5年度計			216,660	5,410,941	93,479	2,639,946	6,480	471,792	226	27,013	3,383	1,103,326
令和6年度計			214,841	5,301,577	97,219	2,744,067	6,477	479,013	219	26,811	3,398	1,106,297
令和7年度計			212,160	5,177,989	99,922	2,794,518	6,469	484,347	218	27,668	3,424	1,105,607
1期	A	4月	14,428	324,633	6,784	182,212	305	19,990	15	2,068	178	57,371
	B	5月	21,192	526,926	9,819	275,348	775	58,543	21	2,363	390	124,215
	小計		35,620	851,559	16,603	457,560	1,080	78,533	36	4,431	568	181,586
2期	A	6月	14,256	337,459	6,725	187,993	303	20,216	15	2,289	180	56,641
	B	7月	21,129	529,288	9,871	275,682	781	58,859	21	2,215	390	128,076
	小計		35,385	866,747	16,596	463,675	1,084	79,075	36	4,504	570	184,717
3期	A	8月	14,285	345,449	6,735	189,673	303	22,448	16	2,468	181	58,669
	B	9月	21,078	542,783	9,866	278,279	774	61,911	21	2,355	387	135,794
	小計		35,363	888,232	16,601	467,952	1,077	84,359	37	4,823	568	194,463
4期	A	10月	14,237	334,172	6,739	184,968	302	21,847	15	2,506	181	55,427
	B	11月	21,032	519,548	9,839	273,769	779	59,237	21	2,115	393	126,355
	小計		35,269	853,720	16,578	458,737	1,081	81,084	36	4,621	574	181,782
5期	A	12月	14,231	335,518	6,795	190,317	302	20,862	15	2,436	180	57,216
	B	1月	20,968	535,735	9,883	284,118	767	61,651	21	2,241	387	125,769
	小計		35,199	871,253	16,678	474,435	1,069	82,513	36	4,677	567	182,985
6期	A	2月	14,157	347,054	6,748	198,210	310	20,266	16	2,526	182	59,721
	B	3月	21,167	499,424	10,118	273,949	768	58,517	21	2,086	395	120,353
	小計		35,324	846,478	16,866	472,159	1,078	78,783	37	4,612	577	180,074

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1, 128	1, 013, 473	363	643, 350	161	919, 338	24	974, 982	6	247, 699	320, 721	13, 915, 333
1, 151	1, 005, 885	360	644, 131	156	941, 820	24	996, 276	6	206, 616	322, 486	13, 651, 298
1, 148	1, 030, 727	359	628, 653	150	892, 215	24	897, 204	6	107, 163	321, 915	13, 208, 980
1, 165	1, 066, 732	356	658, 087	150	920, 779	24	918, 429	6	94, 008	323, 855	13, 315, 800
1, 165	1, 053, 290	352	707, 232	150	877, 431	24	1, 044, 232	6	83, 292	323, 890	13, 355, 606
65	68, 636	17	22, 295	5	10, 478	1	8, 959	0	0	21, 798	696, 642
127	113, 501	39	85, 309	20	121, 390	3	155, 823	1	14, 171	32, 387	1, 477, 589
192	182, 137	56	107, 604	25	131, 868	4	164, 782	1	14, 171	54, 185	2, 174, 231
67	77, 789	17	25, 055	5	9, 822	1	8, 356	0	0	21, 569	725, 620
127	99, 833	48	99, 499	20	149, 014	3	154, 896	1	2, 993	32, 391	1, 500, 355
194	177, 622	65	124, 554	25	158, 836	4	163, 252	1	2, 993	53, 960	2, 225, 975
67	72, 587	17	26, 589	5	13, 755	1	11, 587	0	0	21, 610	743, 225
127	93, 293	43	109, 965	20	136, 384	3	164, 559	1	9, 768	32, 320	1, 535, 091
194	165, 880	60	136, 554	25	150, 139	4	176, 146	1	9, 768	53, 930	2, 278, 316
65	69, 953	17	23, 212	5	12, 734	1	11, 786	0	0	21, 562	716, 605
129	98, 534	39	84, 557	20	126, 604	3	161, 228	1	15, 180	32, 256	1, 467, 127
194	168, 487	56	107, 769	25	139, 338	4	173, 014	1	15, 180	53, 818	2, 183, 732
66	72, 987	17	23, 490	5	9, 950	1	9, 642	0	0	21, 612	722, 418
128	104, 036	40	82, 851	20	134, 617	3	162, 424	1	20, 536	32, 218	1, 513, 978
194	177, 023	57	106, 341	25	144, 567	4	172, 066	1	20, 536	53, 830	2, 236, 396
69	77, 476	18	23, 509	5	12, 360	1	9, 823	0	0	21, 506	750, 945
128	104, 665	40	100, 901	20	140, 323	3	185, 149	1	20, 644	32, 661	1, 506, 011
197	182, 141	58	124, 410	25	152, 683	4	194, 972	1	20, 644	54, 167	2, 256, 956

◆旧熊毛地区水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			11,346	334,089	12,984	475,046	70	8,248	6	2,632	48	20,277	42	19,097	6	4,931	24,502	864,320
令和4年度計			11,269	320,688	13,248	476,779	79	8,100	3	1,084	55	18,576	51	16,817	6	4,573	24,711	846,617
令和5年度計			11,194	307,881	13,331	466,873	83	9,255	1	10	67	23,463	48	20,055	6	3,031	24,730	830,568
令和6年度計			11,141	302,597	13,451	465,941	94	12,575	6	92	72	32,953	56	18,557	6	2,252	24,826	834,967
令和7年度計			11,050	297,859	13,513	462,880	103	12,636	6	108	82	35,897	55	16,064	6	1,673	24,815	827,117
1期	A	4月	1,858	47,759	2,253	75,626	16	2,035	1	18	12	5,296	10	2,227	1	355	4,151	133,316
2期	A	6月	1,840	49,881	2,247	76,649	17	1,987	1	11	14	5,924	9	2,663	1	256	4,129	137,371
3期	A	8月	1,846	51,533	2,252	78,558	18	2,594	1	34	14	6,209	9	2,721	1	300	4,141	141,949
4期	A	10月	1,842	49,482	2,251	75,801	18	2,019	1	17	15	6,103	9	3,086	1	355	4,137	136,863
5期	A	12月	1,825	49,360	2,258	76,936	17	1,988	1	15	14	5,989	9	3,264	1	210	4,125	137,762
6期	A	2月	1,839	49,844	2,252	79,310	17	2,013	1	13	13	6,376	9	2,103	1	197	4,132	139,856

※ 他市への分水量除く。

◆旧大向簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			677	15,568	53	1,286	0	0	6	21	12	90	0	0	748	16,965
令和4年度計			660	15,233	55	1,142	0	0	6	33	12	346	0	0	733	16,754
令和5年度計			657	14,232	48	1,142	0	0	6	45	12	472	0	0	723	15,891
令和6年度計			635	15,095	48	1,263	0	0	6	33	12	437	0	0	701	16,828
令和7年度計			623	14,195	48	1,287	0	0	6	22	12	826	0	0	689	16,330
1期	B	5月	104	2,389	8	225	0	0	1	3	2	114	0	0	115	2,731
2期	B	7月	103	2,535	8	225	0	0	1	2	2	30	0	0	114	2,792
3期	B	9月	104	2,435	8	220	0	0	1	0	2	19	0	0	115	2,674
4期	B	11月	104	2,333	8	234	0	0	1	5	2	48	0	0	115	2,620
5期	B	1月	105	2,262	8	186	0	0	1	2	2	365	0	0	116	2,815
6期	B	3月	103	2,241	8	197	0	0	1	10	2	250	0	0	114	2,698

◆旧須万市簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			706	11,869	51	1,337	18	20	0	0	25	2,623	0	0	800	15,849
令和4年度計			713	11,881	54	1,297	18	14	0	0	18	3,186	0	0	803	16,378
令和5年度計			680	10,416	51	1,281	18	188	0	0	18	1,382	0	0	767	13,267
令和6年度計			644	10,903	49	1,226	18	30	0	0	18	1,409	0	0	729	13,568
令和7年度計			640	9,829	48	1,166	18	19	0	0	18	1,625	0	0	724	12,639
1期	B	5月	108	1,675	8	189	3	3	0	0	3	236	0	0	122	2,103
2期	B	7月	107	1,623	8	179	3	7	0	0	3	270	0	0	121	2,079
3期	B	9月	108	1,843	8	221	3	5	0	0	3	292	0	0	122	2,361
4期	B	11月	107	1,622	8	217	3	2	0	0	3	257	0	0	121	2,098
5期	B	1月	105	1,575	8	194	3	1	0	0	3	263	0	0	119	2,033
6期	B	3月	105	1,491	8	166	3	1	0	0	3	307	0	0	119	1,965

◆旧須々万長穂簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			8,021	225,820	1,330	54,588	96	6,603	0	0	78	37,469	30	21,039	9,555	345,519
令和4年度計			8,026	220,599	1,373	50,907	96	7,049	0	0	78	36,012	31	17,106	9,604	331,673
令和5年度計			7,991	210,880	1,423	50,546	96	7,645	0	0	85	32,752	26	16,701	9,621	318,524
令和6年度計			7,942	207,528	1,467	53,334	98	5,414	0	0	84	35,675	24	16,624	9,615	318,575
令和7年度計			7,877	207,040	1,523	55,240	102	4,391	0	0	84	34,388	26	19,310	9,612	320,369
1期	B	5月	1,317	35,607	250	9,480	17	821	0	0	14	5,572	4	2,583	1,602	54,063
2期	B	7月	1,316	33,925	255	8,975	17	786	0	0	14	5,571	4	3,860	1,606	53,117
3期	B	9月	1,312	34,666	254	9,260	17	698	0	0	14	5,997	4	5,039	1,601	55,660
4期	B	11月	1,317	33,489	256	9,063	17	689	0	0	14	5,579	4	2,669	1,608	51,489
5期	B	1月	1,308	35,931	254	9,566	17	707	0	0	14	5,805	4	2,667	1,597	54,676
6期	B	3月	1,307	33,422	254	8,896	17	690	0	0	14	5,864	6	2,492	1,598	51,364

◆旧米光簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			977	23,207	108	2,841	18	508	0	0	12	4,495	12	13,937	1,127	44,988
令和4年度計			961	22,379	108	2,723	18	428	0	0	12	4,715	12	12,135	1,111	42,380
令和5年度計			970	22,237	109	2,607	18	479	0	0	12	5,001	12	12,025	1,121	42,349
令和6年度計			970	23,136	108	2,786	18	502	0	0	12	5,195	12	12,266	1,120	43,885
令和7年度計			973	22,391	110	2,717	18	571	0	0	12	6,099	12	12,723	1,125	44,501
1期	B	5月	161	3,653	18	451	3	93	0	0	2	983	2	2,047	186	7,227
2期	B	7月	163	3,877	18	464	3	115	0	0	2	1,072	2	2,205	188	7,733
3期	B	9月	162	3,709	18	436	3	72	0	0	2	1,025	2	2,180	187	7,422
4期	B	11月	165	3,637	18	409	3	63	0	0	2	1,004	2	2,109	190	7,222
5期	B	1月	161	3,720	19	473	3	72	0	0	2	893	2	1,952	187	7,110
6期	B	3月	161	3,795	19	484	3	156	0	0	2	1,122	2	2,230	187	7,787

◆旧鹿野簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			6,916	196,197	402	14,434	122	3,803	73	27,625	84	32,587	12	20,235	7,609	294,881
令和4年度計			6,849	189,082	410	15,062	124	3,746	75	26,861	85	29,121	12	17,163	7,555	281,035
令和5年度計			6,758	179,772	391	12,915	122	2,890	75	27,463	83	26,772	12	15,866	7,441	265,678
令和6年度計			6,639	179,411	406	12,278	121	3,959	79	26,967	85	24,221	12	15,881	7,342	262,717
令和7年度計			6,506	169,817	408	11,536	120	3,168	78	29,249	77	23,569	12	13,024	7,201	250,363
1期	A	4月	1,092	27,570	67	1,929	21	628	13	5,113	13	3,847	2	2,287	1,208	41,374
2期	A	6月	1,089	28,249	69	1,903	19	447	13	4,685	14	3,970	2	2,216	1,206	41,470
3期	A	8月	1,084	29,307	70	1,929	22	440	13	4,575	12	4,227	2	2,028	1,203	42,506
4期	A	10月	1,082	28,531	66	1,926	20	852	13	4,930	12	3,932	2	1,990	1,195	42,161
5期	A	12月	1,089	26,936	67	1,878	19	275	13	4,745	13	3,686	2	2,280	1,203	39,800
6期	A	2月	1,070	29,224	69	1,971	19	526	13	5,201	13	3,907	2	2,223	1,186	43,052

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			240	3,792	6	342	0	0	0	0	0	0	6	8,620	252	12,754
令和4年度計			235	3,280	6	357	0	0	0	0	0	0	6	11,048	247	14,685
令和5年度計			234	2,796	6	316	0	0	0	0	0	0	6	11,905	246	15,017
令和6年度計			227	3,042	6	304	0	0	0	0	0	0	6	12,315	239	15,661
令和7年度計			226	2,780	6	303	0	0	0	0	0	0	6	12,548	238	15,631
1期	A	4月	38	441	1	46	0	0	0	0	0	0	1	2,091	40	2,578
2期	A	6月	37	464	1	33	0	0	0	0	0	0	1	2,106	39	2,603
3期	A	8月	37	544	1	40	0	0	0	0	0	0	1	2,242	39	2,826
4期	A	10月	38	461	1	30	0	0	0	0	0	0	1	2,143	40	2,634
5期	A	12月	38	442	1	52	0	0	0	0	0	0	1	2,158	40	2,652
6期	A	2月	38	428	1	102	0	0	0	0	0	0	1	1,808	40	2,338

イ．段階別

◆水道事業（周南市水道事業）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段 階 別							
			一般							
			0m ³	1m ³ ～20m ³		21m ³ ～40m ³		41m ³ ～60m ³		61m ³ ～
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件) 水量 (m ³)
令和3年度計			24,719	340,589	6,384,256	212,551	3,369,469	92,833	1,117,779	27,535 4,637,539
令和4年度計			25,848	341,396	6,328,125	208,886	3,253,603	88,072	1,047,906	25,427 4,569,556
令和5年度計			26,097	340,461	6,271,250	205,064	3,144,235	83,826	985,854	23,743 4,307,264
令和6年度計			26,853	341,568	6,285,086	203,912	3,122,249	83,383	988,110	24,080 4,424,699
令和7年度計			27,268	341,026	6,265,101	202,086	3,084,335	82,339	975,500	23,575 4,517,620
1期	A	4月	2,134	25,043	449,358	14,455	213,670	5,511	62,929	1,441 147,975
	B	5月	2,609	31,823	589,095	18,872	292,428	7,847	92,535	2,291 569,633
	小計		4,743	56,866	1,038,453	33,327	506,098	13,358	155,464	3,732 717,608
2期	A	6月	1,774	25,156	456,454	14,847	224,022	5,885	70,542	1,547 156,009
	B	7月	2,554	31,879	591,233	18,914	290,489	7,788	92,414	2,287 591,977
	小計		4,328	57,035	1,047,687	33,761	514,511	13,673	162,956	3,834 747,986
3期	A	8月	1,748	25,232	459,832	15,132	227,161	6,127	72,445	1,713 171,069
	B	9月	2,430	31,928	593,041	19,155	297,127	8,077	97,208	2,513 615,831
	小計		4,178	57,160	1,052,873	34,287	524,288	14,204	169,653	4,226 786,900
4期	A	10月	1,776	25,138	454,041	14,735	218,701	5,745	67,325	1,582 158,270
	B	11月	2,647	31,663	585,798	18,597	284,211	7,551	90,503	2,247 569,970
	小計		4,423	56,801	1,039,839	33,332	502,912	13,296	157,828	3,829 728,240
5期	A	12月	1,923	25,039	456,465	14,767	221,939	5,933	69,786	1,627 154,358
	B	1月	2,686	31,569	589,524	19,114	301,618	8,258	98,359	2,442 591,195
	小計		4,609	56,608	1,045,989	33,881	523,557	14,191	168,145	4,069 745,553
6期	A	2月	1,936	24,901	458,733	15,131	236,478	6,473	77,980	1,864 162,973
	B	3月	3,051	31,655	581,527	18,367	276,491	7,144	83,474	2,021 628,360
	小計		4,987	56,556	1,040,260	33,498	512,969	13,617	161,454	3,885 791,333

※ 他市への分水量除く。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0㎡～200㎡		201㎡～		小 計			
件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)
365,308	15,509,043	6	1,200	6	366	6	1,566	365,314	15,510,609
367,244	15,199,190	6	1,200	6	430	6	1,630	367,250	15,200,820
366,558	14,708,603	6	1,200	6	471	6	1,671	366,564	14,710,274
368,421	14,820,144	6	1,200	6	657	6	1,857	368,427	14,822,001
368,294	14,842,556	0	0	0	0	0	0	368,294	14,842,556
27,177	873,932	0	0	0	0	0	0	27,177	873,932
34,432	1,543,691	0	0	0	0	0	0	34,432	1,543,691
61,609	2,417,623	0	0	0	0	0	0	61,609	2,417,623
26,930	907,027	0	0	0	0	0	0	26,930	907,027
34,433	1,566,113	0	0	0	0	0	0	34,433	1,566,113
61,363	2,473,140	0	0	0	0	0	0	61,363	2,473,140
26,980	930,507	0	0	0	0	0	0	26,980	930,507
34,358	1,603,207	0	0	0	0	0	0	34,358	1,603,207
61,338	2,533,714	0	0	0	0	0	0	61,338	2,533,714
26,914	898,337	0	0	0	0	0	0	26,914	898,337
34,310	1,530,482	0	0	0	0	0	0	34,310	1,530,482
61,224	2,428,819	0	0	0	0	0	0	61,224	2,428,819
26,962	902,548	0	0	0	0	0	0	26,962	902,548
34,255	1,580,696	0	0	0	0	0	0	34,255	1,580,696
61,217	2,483,244	0	0	0	0	0	0	61,217	2,483,244
26,837	936,164	0	0	0	0	0	0	26,837	936,164
34,706	1,569,852	0	0	0	0	0	0	34,706	1,569,852
61,543	2,506,016	0	0	0	0	0	0	61,543	2,506,016

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段階別								
			一般								
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～	
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			21,776	298,939	5,660,706	182,777	2,925,089	79,143	955,635	23,638	4,372,337
令和4年度計			22,800	299,680	5,606,814	179,464	2,821,063	75,042	893,534	21,714	4,328,257
令和5年度計			22,887	299,022	5,558,235	176,432	2,728,448	71,625	844,078	20,457	4,076,548
令和6年度計			23,582	300,267	5,575,535	175,506	2,711,036	71,375	845,427	20,663	4,181,945
令和7年度計			24,026	299,864	5,561,498	174,055	2,679,907	70,598	835,953	20,269	4,278,248
1期	A	4月	1,779	20,019	362,307	11,008	164,584	4,105	46,728	1,059	123,023
	B	5月	2,405	29,982	559,300	17,697	275,327	7,337	86,343	2,138	556,619
	小計		4,184	50,001	921,607	28,705	439,911	11,442	133,071	3,197	679,642
2期	A	6月	1,460	20,109	368,870	11,334	173,058	4,405	53,377	1,158	130,315
	B	7月	2,354	30,037	561,427	17,763	274,148	7,324	86,878	2,155	577,902
	小計		3,814	50,146	930,297	29,097	447,206	11,729	140,255	3,313	708,217
3期	A	8月	1,452	20,158	371,137	11,538	174,615	4,573	53,683	1,259	143,790
	B	9月	2,245	30,075	562,910	17,997	280,551	7,603	91,440	2,371	600,190
	小計		3,697	50,233	934,047	29,535	455,166	12,176	145,123	3,630	743,980
4期	A	10月	1,452	20,110	366,737	11,239	168,684	4,308	50,054	1,178	131,130
	B	11月	2,426	29,830	556,245	17,469	268,325	7,097	85,182	2,117	557,375
	小計		3,878	49,940	922,982	28,708	437,009	11,405	135,236	3,295	688,505
5期	A	12月	1,587	20,025	369,420	11,278	171,531	4,477	52,640	1,247	128,827
	B	1月	2,478	29,740	559,592	17,932	284,394	7,752	92,125	2,271	577,867
	小計		4,065	49,765	929,012	29,210	455,925	12,229	144,765	3,518	706,694
6期	A	2月	1,578	19,928	371,530	11,573	183,829	4,899	59,004	1,418	136,582
	B	3月	2,810	29,851	552,023	17,227	260,861	6,718	78,499	1,898	614,628
	小計		4,388	49,779	923,553	28,800	444,690	11,617	137,503	3,316	751,210

※ 他市への分水量除く。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0㎡～200㎡		201㎡～		小 計			
件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)	件数 (件)	水量 (㎡)
320,715	13,913,767	6	1,200	6	366	6	1,566	320,721	13,915,333
322,480	13,649,668	6	1,200	6	430	6	1,630	322,486	13,651,298
321,909	13,207,309	6	1,200	6	471	6	1,671	321,915	13,208,980
323,849	13,313,943	6	1,200	6	657	6	1,857	323,855	13,315,800
323,890	13,355,606	0	0	0	0	0	0	323,890	13,355,606
21,798	696,642	0	0	0	0	0	0	21,798	696,642
32,387	1,477,589	0	0	0	0	0	0	32,387	1,477,589
54,185	2,174,231	0	0	0	0	0	0	54,185	2,174,231
21,569	725,620	0	0	0	0	0	0	21,569	725,620
32,391	1,500,355	0	0	0	0	0	0	32,391	1,500,355
53,960	2,225,975	0	0	0	0	0	0	53,960	2,225,975
21,610	743,225	0	0	0	0	0	0	21,610	743,225
32,320	1,535,091	0	0	0	0	0	0	32,320	1,535,091
53,930	2,278,316	0	0	0	0	0	0	53,930	2,278,316
21,562	716,605	0	0	0	0	0	0	21,562	716,605
32,256	1,467,127	0	0	0	0	0	0	32,256	1,467,127
53,818	2,183,732	0	0	0	0	0	0	53,818	2,183,732
21,612	722,418	0	0	0	0	0	0	21,612	722,418
32,218	1,513,978	0	0	0	0	0	0	32,218	1,513,978
53,830	2,236,396	0	0	0	0	0	0	53,830	2,236,396
21,506	750,945	0	0	0	0	0	0	21,506	750,945
32,661	1,506,011	0	0	0	0	0	0	32,661	1,506,011
54,167	2,256,956	0	0	0	0	0	0	54,167	2,256,956

◆旧熊毛地区水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合計		
			一般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和3年度計			932	23,570	426,132	17,929	269,322	8,201	94,410	2,141	74,456	24,502	864,320
令和4年度計			1,010	23,701	426,826	17,787	262,007	7,784	91,010	2,078	66,774	24,711	846,617
令和5年度計			1,061	23,669	424,433	17,413	253,287	7,348	84,231	1,829	68,617	24,730	830,568
令和6年度計			1,173	23,653	421,644	17,247	250,741	7,342	84,885	1,878	77,697	24,826	834,967
令和7年度計			1,147	23,668	419,575	17,117	248,479	7,144	82,976	1,847	76,087	24,815	827,117
1期	A	4月	221	3,930	69,336	2,797	40,014	1,127	12,763	287	11,203	4,151	133,316
2期	A	6月	180	3,949	69,878	2,850	41,449	1,191	13,518	295	12,526	4,129	137,371
3期	A	8月	167	3,974	70,748	2,912	42,643	1,248	14,788	347	13,770	4,141	141,949
4期	A	10月	193	3,944	69,836	2,831	40,398	1,139	13,392	296	13,237	4,137	136,863
5期	A	12月	184	3,941	69,858	2,840	41,311	1,181	13,751	294	12,842	4,125	137,762
6期	A	2月	202	3,930	69,919	2,887	42,664	1,258	14,764	328	12,509	4,132	139,856

◆旧大向簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1 m³～20m³		21 m³～40m³		41 m³～60m³		61 m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			99	649	9,882	362	4,690	123	1,579	44	814	748	16,965
令和4年度計			104	629	9,456	340	4,565	118	1,528	44	1,205	733	16,754
令和5年度計			109	614	9,263	324	4,220	114	1,513	46	895	723	15,891
令和6年度計			97	604	9,348	331	4,336	121	1,595	49	1,549	701	16,828
令和7年度計			95	594	8,955	314	4,234	116	1,560	49	1,581	689	16,330
1期	B	5月	16	99	1,493	52	720	19	269	8	249	115	2,731
2期	B	7月	11	103	1,525	55	732	24	295	9	240	114	2,792
3期	B	9月	12	103	1,515	51	706	18	241	8	212	115	2,674
4期	B	11月	18	97	1,484	50	720	19	223	6	193	115	2,620
5期	B	1月	20	96	1,462	52	687	17	270	9	396	116	2,815
6期	B	3月	18	96	1,476	54	669	19	262	9	291	114	2,698

◆旧須万市簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和3年度計			192	608	8,676	298	3,948	109	1,289	44	1,936	800	15,849
令和4年度計			194	609	8,535	283	3,723	102	1,216	40	2,904	803	16,378
令和5年度計			205	562	7,756	250	3,296	91	1,062	30	1,153	767	13,267
令和6年度計			180	549	7,698	241	3,290	91	1,218	43	1,362	729	13,568
令和7年度計			177	547	7,408	233	2,925	81	1,075	30	1,231	724	12,639
1期	B	5月	27	95	1,232	34	490	14	188	6	193	122	2,103
2期	B	7月	28	93	1,250	39	468	13	163	5	198	121	2,079
3期	B	9月	30	92	1,291	44	574	16	222	6	274	122	2,361
4期	B	11月	29	92	1,235	38	458	12	173	4	232	121	2,098
5期	B	1月	30	89	1,196	38	502	14	169	4	166	119	2,033
6期	B	3月	33	86	1,204	40	433	12	160	5	168	119	1,965

◆旧須々万長穂簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			799	8,756	149,272	6,139	90,884	2,747	32,467	799	72,896	9,555	345,519
令和4年度計			807	8,797	149,080	6,078	89,133	2,641	30,486	758	62,974	9,604	331,673
令和5年度計			848	8,773	147,278	5,911	85,531	2,412	27,552	663	58,163	9,621	318,524
令和6年度計			850	8,765	146,788	5,858	84,050	2,323	27,817	688	59,920	9,615	318,575
令和7年度計			808	8,804	147,222	5,828	83,680	2,392	28,438	688	61,029	9,612	320,369
1期	B	5月	127	1,475	24,625	995	14,603	435	5,221	127	9,614	1,602	54,063
2期	B	7月	135	1,471	24,491	962	13,781	382	4,522	103	10,323	1,606	53,117
3期	B	9月	127	1,474	24,771	972	14,013	402	4,864	114	12,012	1,601	55,660
4期	B	11月	136	1,472	24,360	951	13,430	385	4,477	106	9,222	1,608	51,489
5期	B	1月	132	1,465	24,733	999	14,699	435	5,302	143	9,942	1,597	54,676
6期	B	3月	151	1,447	24,242	949	13,154	353	4,052	95	9,916	1,598	51,364

◆旧米光簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和3年度計			87	1,040	15,014	525	8,023	264	3,461	99	18,490	1,127	44,988
令和4年度計			89	1,022	14,965	521	7,793	238	3,071	85	16,551	1,111	42,380
令和5年度計			87	1,034	14,857	535	7,868	234	2,899	78	16,725	1,121	42,349
令和6年度計			100	1,020	15,002	552	8,047	241	3,157	92	17,679	1,120	43,885
令和7年度計			106	1,019	14,962	557	7,934	242	2,931	81	18,674	1,125	44,501
1期	B	5月	17	169	2,432	93	1,282	42	514	12	2,999	186	7,227
2期	B	7月	20	168	2,526	95	1,364	44	546	14	3,297	188	7,733
3期	B	9月	13	174	2,495	91	1,304	38	456	14	3,167	187	7,422
4期	B	11月	22	168	2,459	91	1,280	37	442	13	3,041	190	7,222
5期	B	1月	17	170	2,498	92	1,327	39	472	14	2,813	187	7,110
6期	B	3月	17	170	2,552	95	1,377	42	501	14	3,357	187	7,787

◆旧鹿野簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
令和3年度計			782	6,827	112,149	4,427	66,292	2,210	28,463	756	87,977	7,609	294,881
令和4年度計			786	6,769	110,165	4,326	64,161	2,117	26,632	698	80,077	7,555	281,035
令和5年度計			836	6,605	107,249	4,123	60,693	1,978	24,196	630	73,540	7,441	265,678
令和6年度計			812	6,530	106,726	4,097	59,899	1,866	23,669	655	72,423	7,342	262,717
令和7年度計			839	6,362	103,226	3,908	56,349	1,746	22,280	603	68,508	7,201	250,363
1期	A	4月	141	1,067	17,382	643	8,963	275	3,384	93	11,645	1,208	41,374
2期	A	6月	128	1,078	17,344	650	9,379	287	3,608	94	11,139	1,206	41,470
3期	A	8月	121	1,082	17,575	666	9,714	302	3,914	106	11,303	1,203	42,506
4期	A	10月	135	1,060	17,096	649	9,479	297	3,859	108	11,727	1,195	42,161
5期	A	12月	150	1,053	16,850	638	8,977	273	3,371	86	10,602	1,203	39,800
6期	A	2月	164	1,022	16,979	662	9,837	312	4,144	116	12,092	1,186	43,052

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0㎥	1㎥～20㎥		21㎥～40㎥		41㎥～60㎥		61㎥～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)	件数 (件)	水量 (㎥)
令和3年度計			52	200	2,425	94	1,221	36	475	14	8,633	252	12,754
令和4年度計			58	189	2,284	87	1,158	30	429	10	10,814	247	14,685
令和5年度計			64	182	2,179	76	892	24	323	10	11,623	246	15,017
令和6年度計			59	180	2,345	80	850	24	342	12	12,124	239	15,661
令和7年度計			70	168	2,255	74	827	20	287	8	12,262	238	15,631
1 期	A	4月	10	30	346	8	115	4	54	2	2,063	40	2,578
2 期	A	6月	12	27	376	13	132	3	49	1	2,046	39	2,603
3 期	A	8月	11	28	431	16	168	4	45	1	2,182	39	2,826
4 期	A	10月	12	28	387	14	138	2	26	1	2,083	40	2,634
5 期	A	12月	11	29	380	12	129	3	45	1	2,098	40	2,652
6 期	A	2月	14	26	335	11	145	4	68	2	1,790	40	2,338

4－5 水量認定・減免状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水 量 減 免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和 3年度計	21	0	7	8	19	55	12	0	0	0	0	12	491	558
令和 4年度計	28	0	5	0	21	54	2	0	0	0	0	2	943	999
令和 5年度計	30	0	5	0	12	47	8	0	0	0	0	8	485	540
令和 6年度計	47	0	4	0	22	73	11	0	0	0	4	15	520	608
令和 7年度計	32	0	10	0	30	72	21	0	0	0	1	22	583	677
4月	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	54	58
5月	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0	0	5	47	55
6月	1	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	32	36
7月	5	0	0	0	3	8	5	0	0	0	0	5	33	46
8月	4	0	1	0	4	9	0	0	0	0	0	0	28	37
9月	5	0	3	0	4	12	2	0	0	0	0	2	72	86
10月	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	52	55
11月	1	0	3	0	5	9	2	0	0	0	0	2	59	70
12月	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	41	44
1月	4	0	0	0	6	10	2	0	0	0	1	3	78	91
2月	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	36	38
3月	5	0	3	0	1	9	1	0	0	0	0	1	51	61

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和3年度計	18 (4)	0	7	7	19 (2)	51 (6)	12	0	0	0	0	12	446 (35)	509 (41)
令和4年度計	25 (4)	0	5	0	21 (1)	51 (5)	2 (1)	0	0	0	0	2 (1)	848 (68)	901 (74)
令和5年度計	29 (1)	0	5	0	12	46 (1)	7	0	0	0	0	7	447 (45)	500 (46)
令和6年度計	47 (2)	0	4	0	20	71 (2)	11 (1)	0	0	0	4	15 (1)	474 (49)	560 (52)
令和7年度計	32 (2)	0	10	0	30	72 (2)	21	0	0	0	1	22	522 (40)	616 (42)
4月	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	40 (5)	44 (5)
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	3	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5	41 (0)	49
6月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	29 (0)	33 (1)
7月	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	8	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5	30 (2)	43 (2)
8月	4 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	9 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	27 (6)	36 (7)
9月	5 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	4 (0)	12	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	70 (4)	84 (4)
10月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	41 (7)	44 (7)
11月	1 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	5 (0)	9	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	54 (2)	65 (2)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	35 (1)	38 (1)
1月	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	10	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3	74 (2)	87 (2)
2月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	35 (9)	37 (9)
3月	5 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	1 (0)	9	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	46 (2)	56 (2)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
令和3年度計	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	45 (25)	49 (25)
令和4年度計	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	95 (54)	98 (54)
令和5年度計	1	0	0	0	0	1	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	38 (18)	40 (19)
令和6年度計	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	46 (21)	48 (21)
令和7年度計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 (35)	61 (35)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	14 (11)	14 (11)
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	6 (2)	6 (2)
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (3)	3 (3)
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (1)	3 (1)
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (0)	1
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	2 (1)	2 (1)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	11 (9)	11 (9)
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	5 (1)	5 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	6 (5)	6 (5)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	4 (1)	4 (1)
2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (1)	1 (1)
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	5 (0)	5

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－6 窓口受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和 3年度計	432	0	461	747	7,449	7,518	160	2,692	19,459
令和 4年度計	325	3	428	747	7,284	7,632	223	3,202	19,844
令和 5年度計	290	18	397	653	7,259	7,459	183	3,536	19,795
令和 6年度計	271	0	457	505	7,536	7,621	151	3,700	20,241
令和 7年度計	273	8	385	633	7,193	7,613	108	3,093	19,306
4月	29	0	26	37	899	880	1	416	2,288
5月	25	1	33	49	640	617	4	321	1,690
6月	18	3	31	55	505	523	7	225	1,367
7月	18	0	39	26	560	598	7	275	1,523
8月	12	0	24	42	486	562	7	223	1,356
9月	41	1	28	119	522	582	4	222	1,519
10月	27	1	38	43	468	498	1	294	1,370
11月	26	0	29	26	555	574	5	183	1,398
12月	10	1	40	45	498	602	4	248	1,448
1月	20	0	31	87	505	576	44	260	1,523
2月	23	1	29	50	514	583	10	172	1,382
3月	24	0	37	54	1,041	1,018	14	254	2,442

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和3年度計	417 (45)	0	450 (20)	729 (48)	7,330 (223)	7,380 (239)	159	2,553 (176)	19,018 (751)
令和4年度計	318 (22)	3	411 (12)	737 (27)	7,152 (206)	7,458 (242)	208 (4)	3,053 (152)	19,340 (665)
令和5年度計	279 (23)	18	386 (16)	641 (21)	7,124 (195)	7,286 (213)	183 (1)	3,376 (172)	19,293 (641)
令和6年度計	265 (26)	0	441 (20)	499 (29)	7,420 (206)	7,461 (243)	148 (1)	3,524 (179)	19,758 (704)
令和7年度計	265 (12)	6	366 (15)	622 (12)	7,046 (226)	7,434 (279)	108 (1)	2,916 (173)	18,763 (718)
4月	27 (2)	0 (0)	22 (1)	37 (2)	881 (19)	866 (37)	1 (0)	397 (23)	2,231 (84)
5月	23 (1)	0 (0)	30 (0)	49 (1)	619 (23)	598 (26)	4 (0)	293 (17)	1,616 (68)
6月	18 (0)	2 (0)	29 (3)	53 (0)	497 (31)	506 (24)	7 (0)	208 (9)	1,320 (67)
7月	18 (3)	0 (0)	38 (3)	26 (0)	544 (16)	583 (15)	7 (0)	261 (20)	1,477 (57)
8月	12 (0)	0 (0)	24 (1)	42 (4)	477 (19)	548 (24)	7 (1)	211 (8)	1,321 (57)
9月	41 (1)	1 (0)	28 (0)	119 (0)	512 (15)	567 (18)	4 (0)	211 (16)	1,483 (50)
10月	26 (1)	1 (0)	36 (0)	41 (2)	452 (20)	486 (18)	1 (0)	279 (12)	1,322 (53)
11月	24 (1)	0 (0)	28 (2)	24 (1)	535 (15)	553 (21)	5 (0)	172 (12)	1,341 (52)
12月	10 (0)	1 (0)	37 (1)	45 (2)	490 (12)	591 (15)	4 (0)	234 (15)	1,412 (45)
1月	20 (0)	0 (0)	31 (2)	87 (0)	499 (15)	561 (19)	44 (0)	253 (17)	1,495 (53)
2月	22 (1)	1 (0)	28 (1)	47 (0)	508 (13)	572 (21)	10 (0)	158 (11)	1,346 (47)
3月	24 (2)	0 (0)	35 (1)	52 (0)	1,032 (28)	1,003 (41)	14 (0)	239 (13)	2,399 (85)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
令和3年度計	15 (2)	0	11 (2)	18 (2)	119 (43)	138 (58)	1	139 (51)	441 (158)
令和4年度計	7 (1)	0	17 (9)	10 (1)	132 (59)	174 (77)	15 (12)	149 (63)	504 (222)
令和5年度計	11 (4)	0	11 (4)	12 (4)	135 (38)	173 (58)	0	160 (61)	502 (169)
令和6年度計	6	0	16 (4)	6 (1)	116 (35)	160 (63)	3	176 (60)	483 (163)
令和7年度計	8 (1)	2 (1)	19 (6)	11	147 (51)	179 (74)	0	177 (77)	543 (210)
4月	2 (1)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	18 (6)	14 (5)	0 (0)	19 (8)	57 (20)
5月	2 (0)	1 (1)	3 (0)	0 (0)	21 (7)	19 (7)	0 (0)	28 (21)	74 (36)
6月	0 (0)	1 (0)	2 (1)	2 (0)	8 (3)	17 (8)	0 (0)	17 (8)	47 (20)
7月	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	16 (8)	15 (7)	0 (0)	14 (4)	46 (19)
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (2)	14 (4)	0 (0)	12 (4)	35 (10)
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (4)	15 (7)	0 (0)	11 (7)	36 (18)
10月	1 (0)	0 (0)	2 (1)	2 (0)	16 (4)	12 (5)	0 (0)	15 (6)	48 (16)
11月	2 (0)	0 (0)	1 (1)	2 (0)	20 (7)	21 (7)	0 (0)	11 (4)	57 (19)
12月	0 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)	8 (5)	11 (5)	0 (0)	14 (6)	36 (17)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (1)	15 (10)	0 (0)	7 (2)	28 (13)
2月	1 (0)	0 (0)	1 (1)	3 (0)	6 (2)	11 (3)	0 (0)	14 (4)	36 (10)
3月	0 (0)	0 (0)	2 (1)	2 (0)	9 (2)	15 (6)	0 (0)	15 (3)	43 (12)

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－7 量水器異動件数

ア. 取付(新設・取付開栓・口径変更)

◆水道事業(周南市水道事業)

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 3年度計	131	797	18	1	7	4	0	0	0	0	958
令和 4年度計	183	851	20	1	10	3	0	0	0	0	1,068
令和 5年度計	123	733	15	2	12	2	1	0	0	0	888
令和 6年度計	80	623	18	0	10	2	0	0	0	0	733
令和 7年度計	94	772	19	0	8	3	0	0	0	0	896
4月	11	56	1	0	2	0	0	0	0	0	70
5月	6	32	1	0	1	0	0	0	0	0	40
6月	7	60	3	0	0	0	0	0	0	0	70
7月	5	58	3	0	0	0	0	0	0	0	66
8月	6	68	2	0	0	0	0	0	0	0	76
9月	8	68	1	0	0	1	0	0	0	0	78
10月	13	54	1	0	2	0	0	0	0	0	70
11月	12	65	1	0	1	0	0	0	0	0	79
12月	5	43	1	0	1	0	0	0	0	0	50
1月	4	59	1	0	1	1	0	0	0	0	66
2月	5	46	3	0	0	0	0	0	0	0	54
3月	12	163	1	0	0	1	0	0	0	0	177

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和3年度計	124 (2)	785 (51)	18 (2)	1	7	4	0	0	0	0	939 (55)
令和4年度計	174 (1)	843 (32)	20	1	9 (3)	3 (2)	0	0	0	0	1,050 (38)
令和5年度計	118 (6)	722 (24)	15 (3)	2 (1)	11 (1)	2	1	0	0	0	871 (35)
令和6年度計	76 (8)	616 (29)	18 (1)	0	10	2 (2)	0	0	0	0	722 (40)
令和7年度計	88 (4)	760 (22)	18 (1)	0	8 (2)	2	0	0	0	0	876 (29)
4月	10 (0)	53 (2)	1 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	66 (4)
5月	6 (0)	30 (4)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	38 (4)
6月	7 (1)	60 (2)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	70 (3)
7月	5 (0)	58 (3)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	65 (3)
8月	6 (0)	68 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	76 (2)
9月	8 (1)	68 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	78 (2)
10月	12 (0)	52 (3)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	67 (3)
11月	8 (1)	64 (2)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74 (3)
12月	5 (0)	42 (2)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	49 (2)
1月	4 (1)	59 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	66 (1)
2月	5 (0)	45 (2)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	53 (2)
3月	12 (0)	161 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	174

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和3年度計	7 (3)	12	0	0	0	0	0	19 (3)
令和4年度計	9 (4)	8 (1)	0	0	1	0	0	18 (5)
令和5年度計	5 (2)	11 (2)	0	0	1 (1)	0	0	17 (5)
令和6年度計	4 (1)	7 (1)	0	0	0	0	0	11 (2)
令和7年度計	6 (3)	12 (3)	1 (1)	0	0	1	0	20 (7)
4月	1 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4
5月	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
7月	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
10月	1 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)
11月	4 (3)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (3)
12月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
3月	0 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	3 (2)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

イ．取除（廃止・撤去・口径変更）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 3年度計	609	95	29	1	17	2	3	0	0	0	756
令和 4年度計	564	108	27	1	10	1	2	0	0	0	713
令和 5年度計	594	74	24	1	9	0	0	0	0	0	702
令和 6年度計	655	121	24	2	4	1	1	0	0	0	808
令和 7年度計	537	92	22	2	9	1	1	0	0	0	664
4月	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29
5月	36	2	3	0	1	0	0	0	0	0	42
6月	63	5	0	0	1	0	0	0	0	0	69
7月	58	4	0	0	0	1	0	0	0	0	63
8月	35	7	0	1	1	0	0	0	0	0	44
9月	61	9	3	1	0	0	1	0	0	0	75
10月	53	16	1	0	1	0	0	0	0	0	71
11月	48	11	4	0	3	0	0	0	0	0	66
12月	32	20	4	0	0	0	0	0	0	0	56
1月	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	37
2月	55	10	3	0	0	0	0	0	0	0	68
3月	37	2	3	0	2	0	0	0	0	0	44

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和3年度計	596 (9)	92	29	1	16	2	3	0	0	0	739 (9)
令和4年度計	552 (24)	108 (2)	27 (2)	1 (1)	9	1 (1)	2	0	0	0	700 (30)
令和5年度計	581 (78)	74 (7)	24	1	9	0	0	0	0	0	689 (85)
令和6年度計	637 (4)	120 (6)	24	2	4	1	1	0	0	0	789 (10)
令和7年度計	507 (10)	91 (4)	21	1	9 (1)	0	1	0	0	0	630 (15)
4月	27 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	28 (1)
5月	24 (1)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	29 (1)
6月	63 (2)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	69 (2)
7月	58 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	62
8月	30 (1)	7 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	38 (1)
9月	57 (0)	8 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	70
10月	53 (2)	16 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	71 (2)
11月	48 (0)	11 (0)	4 (0)	0 (0)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	66 (1)
12月	30 (2)	20 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	54 (2)
1月	31 (0)	6 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	37 (4)
2月	53 (1)	10 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	66 (1)
3月	33 (0)	2 (0)	3 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	40

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和3年度計	13 (10)	3 (2)	0	0	1	0	0	17 (12)
令和4年度計	12 (5)	0	0	0	1 (1)	0	0	13 (6)
令和5年度計	13 (4)	0	0	0	0	0	0	13 (4)
令和6年度計	18 (12)	1 (1)	0	0	0	0	0	19 (13)
令和7年度計	30 (23)	1 (1)	1 (1)	1	0	1 (1)	0	34 (26)
4月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
5月	12 (12)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (13)
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
8月	5 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6
9月	4 (4)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (5)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
12月	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
3月	4 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (4)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

ウ．取替（検定満期・その他）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和 3年度計	5,823	1,814	232	9	120	31	24	11	0	0	8,064
令和 4年度計	8,079	2,097	145	0	47	32	8	0	0	0	10,408
令和 5年度計	6,084	2,261	62	0	70	26	12	2	0	0	8,517
令和 6年度計	6,365	2,930	95	4	106	45	0	2	0	1	9,548
令和 7年度計	5,455	3,245	160	22	117	38	6	6	4	0	9,053
4月	3	1	0	0	2	0	0	0	1	0	7
5月	725	133	12	0	5	0	0	0	0	0	875
6月	659	303	22	5	23	0	0	0	0	0	1,012
7月	523	233	16	2	15	4	1	1	0	0	795
8月	647	212	12	2	12	0	1	0	0	0	886
9月	391	242	11	3	4	4	0	1	0	0	656
10月	628	265	19	2	13	6	1	0	0	0	934
11月	738	304	15	4	9	7	0	0	0	0	1,077
12月	242	632	34	3	9	2	0	1	0	0	923
1月	13	735	2	0	1	6	0	0	0	0	757
2月	783	157	13	0	8	0	2	1	1	0	965
3月	103	28	4	1	16	9	1	2	2	0	166

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
令和3年度計	5,610 (50)	1,778 (32)	224	9 (1)	112 (1)	31	24	11	0	0	7,799 (84)
令和4年度計	7,894 (578)	2,079 (106)	139 (3)	0	44 (1)	31	7	0	0	0	10,194 (688)
令和5年度計	5,597 (1,262)	2,241 (982)	54 (2)	0	68 (3)	19 (1)	12 (2)	2	0	0	7,993 (2,252)
令和6年度計	6,018 (23)	2,877 (138)	94 (4)	4	105	42 (5)	0	2	0	1	9,143 (170)
令和7年度計	5,056	3,186 (735)	156 (2)	21	113 (1)	34	6	6	4	0	8,582 (738)
4月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	5
5月	567 (0)	110 (0)	9 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	690
6月	658 (0)	302 (0)	22 (0)	5 (0)	23 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,010
7月	523 (0)	233 (1)	16 (0)	2 (0)	15 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	794 (1)
8月	454 (0)	179 (0)	11 (0)	1 (0)	9 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	655
9月	390 (0)	242 (0)	11 (0)	3 (0)	4 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	655
10月	628 (0)	265 (0)	19 (0)	2 (0)	13 (0)	6 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	934
11月	738 (0)	303 (0)	15 (0)	4 (0)	9 (0)	7 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,076
12月	242 (0)	632 (0)	34 (0)	3 (0)	9 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	923
1月	13 (0)	735 (733)	2 (2)	0 (0)	1 (1)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	757 (736)
2月	739 (0)	156 (0)	13 (0)	0 (0)	8 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	920
3月	103 (0)	28 (1)	4 (0)	1 (0)	16 (0)	6 (0)	1 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	163 (1)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
令和3年度計	213 (205)	36 (17)	8 (8)	0	8 (5)	0	0	265 (235)
令和4年度計	185 (182)	18 (14)	6 (5)	0	3 (2)	1 (1)	1 (1)	214 (205)
令和5年度計	487 (180)	20 (3)	8 (1)	0	2 (1)	7 (7)	0	524 (192)
令和6年度計	347 (127)	53 (4)	1	0	1	3 (1)	0	405 (132)
令和7年度計	399 (160)	59 (23)	4 (3)	1	4 (1)	4 (2)	0	471 (189)
4月	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
5月	158 (158)	23 (23)	3 (3)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	185 (185)
6月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1
8月	193 (0)	33 (0)	1 (0)	1 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	231
9月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
11月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	44 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	45
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (2)	0 (0)	3 (2)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－8 修理工事受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

区分 月	漏 水 修 理						
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓
令和3年度計	47	160	2	4	36	9	1
令和4年度計	52	137	2	0	24	6	2
令和5年度計	42	147	0	1	43	5	4
令和6年度計	55	132	7	2	42	9	1
令和7年度計	55	130	1	1	46	5	1
4月	4	4	0	0	2	0	0
5月	4	4	0	0	5	0	0
6月	1	10	0	0	4	0	1
7月	4	16	0	0	6	0	0
8月	5	13	0	0	1	0	0
9月	4	10	0	0	1	0	0
10月	7	11	0	1	4	2	0
11月	7	9	0	0	3	0	0
12月	4	15	0	0	7	0	0
1月	4	17	1	0	5	1	0
2月	7	15	0	0	6	0	0
3月	4	6	0	0	2	2	0

※令和4年度までの修理工事受付の合計は、水洗便所、給水栓、量水器移設を含む。

※令和5年度以降の修理工事受付の合計は、水洗便所、給水栓、量水器移設を含まない。

※令和4年度までの配水支管（周南市区分：第二送水管）の修理工事受付は、「その他」を含む。

※令和5年度以降の配水支管（周南市区分：第二送水管）の修理工事受付は、「配水管」を含む。

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
21	5	6	36	14	0	227	585
8	4	3	57	6	8	181	490
22	1	3	56	6	2	123	455
19	5	4	83	10	1	142	512
20	6	2	58	5	2	113	445
4	1	0	4	1	0	4	24
1	0	0	4	0	1	14	33
2	0	1	5	0	0	5	29
0	0	0	2	0	0	12	40
1	0	0	2	0	0	6	28
2	1	0	7	1	0	6	32
2	1	0	6	0	0	10	44
1	1	0	5	0	1	14	41
0	1	1	6	1	0	8	43
0	0	0	6	0	0	13	47
0	1	0	4	0	0	9	42
7	0	0	7	2	0	12	42

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

▼旧水道事業（旧高崎市水道事業・旧熊七地区水道事業）								
月	区分	漏水修理						
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓	
	令和3年度計	42	157 (7)	2	3	32 (2)	9 (1)	1
	令和4年度計	48	127 (12)	1	0	23 (1)	6 (1)	2
	令和5年度計	37	137 (10)	0	0	40 (3)	5	4
	令和6年度計	54	126 (3)	7	2	39 (2)	9	1
	令和7年度計	48	124 (6)	1	1	45	5 (1)	1
	4月	4 (0)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)
	5月	2 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)
	6月	1 (0)	10 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)
	7月	4 (0)	16 (1)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)
	8月	4 (0)	12 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)
	9月	4 (0)	9 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)
	10月	5 (0)	11 (0)	0 (0)	1 (0)	4 (0)	2 (0)	0 (0)
	11月	6 (0)	8 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)
	12月	4 (0)	13 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (0)	0 (0)	0 (0)
	1月	3 (0)	16 (1)	1 (0)	0 (0)	5 (0)	1 (0)	0 (0)
	2月	7 (0)	15 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)
	3月	4 (0)	6 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (1)	0 (0)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月	区分	漏水修理						
		配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓
	令和3年度計	5 (2)	3 (2)	0	1 (1)	4 (1)	0	0
	令和4年度計	4	10 (3)	1	0	1	0	0
	令和5年度計	5 (3)	10 (5)	0	1 (1)	3 (1)	0	0
	令和6年度計	1	6 (1)	0	0	3 (1)	0	0
	令和7年度計	7 (2)	6 (3)	0	0	1	0	0
	4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	5月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	8月	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	9月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	10月	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	11月	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	12月	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	1月	1 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)
	3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
21	4	6 (1)	33	13	0	219 (14)	559 (25)
8	4	3	55	5	8	170 (10)	460 (24)
21 (1)	1	2 (1)	51 (1)	4	2	114 (5)	418 (21)
18	4	4	81	10	1	133 (10)	489 (15)
20	5	1	53 (1)	4 (2)	2	109 (7)	419 (17)
4 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	23 (1)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	13 (0)	30
2 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	26
0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (0)	39 (1)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (1)	26 (2)
2 (0)	1 (0)	0 (0)	7 (0)	1 (1)	0 (0)	6 (0)	31 (1)
2 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (0)	38
1 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	14 (1)	38 (1)
0 (0)	1 (0)	1 (0)	6 (0)	1 (0)	0 (0)	8 (1)	41 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (2)	45 (3)
0 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (1)	41 (1)
7 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (1)	2 (1)	0 (0)	12 (1)	41 (6)

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	その他	合 計
0	1	0	3 (2)	1	0	8 (4)	26 (12)
0	0	0	2	1 (1)	0	11 (5)	30 (9)
1	0	1	5 (1)	2 (2)	0	9 (6)	37 (19)
1 (1)	1	0	2	0	0	9 (2)	23 (5)
0	1	1	5 (2)	1	0	4 (2)	26 (9)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	3
0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	6 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)

4－9 水質検査結果表

検査項目 採水場所 採水年月日		大迫田系統				
		菅野ダム 原水	末武川ダム 原水	瀬戸浜 給水栓水	楠木 給水栓水	ひばりヶ丘 給水栓水
		令和7年8月4日	令和7年8月4日	令和7年8月4日	令和7年8月4日	令和7年8月4日
基1	一般細菌 (個/ml)	220	110	0	0	0
基2	大腸菌	陽性(1.0)	陽性(1.0)	陰性	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.25	0.36	0.27	0.27	0.28
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.08	0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.13	0.10	0.10
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.021	0.009	0.008
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.003	0.002未満	0.002
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	—	—	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.031	0.014	0.013
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.009	0.006	0.005
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.008	0.004	0.004
基30	ブromホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.0015	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.03	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.013	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	5.6	6.2	5.8	5.8
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.017	0.029	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	4.2	3.3	7.5	7.0	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	22.7	23.5	25.8	24.2	24.2
基40	蒸発残留物 (mg/L)	48	59	58	56	56
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000007	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.0	1.2	0.6	0.6	0.5
基47	pH値	7.3	7.0	7.7	7.4	7.3
基48	味	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	2.3	4.1	0.7	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	1.3	1.6	0.1	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.62	0.23	0.37

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

菊川系統						水質基準等
向道ダム 原水	川上ダム 原水	飯島町 給水栓水	晴海町 給水栓水	青山町 給水栓水	西金剛山 給水栓水	
令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日	令和7年11月11日	
1,700	540	0	0	0	0	100個/ml以下
陽性(365.4)	陽性(67.0)	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.32	0.40	0.27	0.27	0.27	0.28	10mg/L以下
0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.18	0.18	0.18	0.18	0.6mg/L以下
—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
—	—	0.017	0.017	0.017	0.017	0.06mg/L以下
—	—	0.002	0.004	0.002未満	0.003	0.03mg/L以下
—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.027	0.027	0.027	0.026	0.1mg/L以下
—	—	0.011	0.009	0.012	0.013	0.03mg/L以下
—	—	0.008	0.008	0.008	0.007	0.03mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.021	1.0mg/L以下
0.10	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
0.34	0.18	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.008	0.013	0.011	0.017	1.0mg/L以下
5.1	5.4	6.9	6.9	6.8	6.8	200mg/L以下
0.097	0.033	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
5.4	4.0	9.1	9.0	9.0	9.2	200mg/L以下
22.9	26.9	26.7	27.2	26.2	26.2	300mg/L以下
53	66	61	62	61	60	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
1.0	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
3.9	2.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
6.4	3.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	—	0.42	0.58	0.41	0.40	0.1mg/L以上

採水場所 採水年月日 検査項目		楠本系統			
		菅野ダム 原水	向道ダム 原水	野村 給水栓水	津木 給水栓水
		令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日
基1	一般細菌 (個/ml)	1,800	340	0	0
基2	大腸菌	陽性(16.9)	陽性(7.4)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29	0.35	0.29	0.30
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.09	0.10
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	0.002	0.002
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.009	0.015
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.003
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.003	0.005
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.11	0.02	0.02
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.19	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.3	4.0	4.9	4.8
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.030	0.040	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	3.9	3.9	7.1	7.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	22.9	16.7	21.8	20.3
基40	蒸発残留物 (mg/L)	50	50	52	48
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.8	0.7	0.3	0.3
基47	pH値	7.2	7.0	7.2	7.2
基48	味	—	—	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	2.2	2.4	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	2.3	6.0	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.52	0.45

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

楠本系統			林系統（旧熊毛地区水道事業）			水質基準等
桑原 給水栓水	上畑 給水栓水	名山 給水栓水	大河内 給水栓水	幸ヶ丘 給水栓水	安田 給水栓水	
令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	令和7年5月19日	
0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.30	0.31	0.31	0.42	0.42	0.42	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.17	0.17	0.17	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.10	0.11	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.006	0.009	0.007	0.009	0.009	0.010	0.06mg/L以下
0.002未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.03mg/L以下
0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.1mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.013	0.016	0.014	0.014	0.016	0.017	0.1mg/L以下
0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.03mg/L以下
0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.03mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.012	1.0mg/L以下
0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.016	0.005	0.006	0.007	0.011	0.007	1.0mg/L以下
4.8	4.8	4.8	7.2	7.5	7.5	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
7.1	7.3	7.2	6.0	6.0	6.0	200mg/L以下
19.8	20.1	19.8	27.5	28.8	30.3	300mg/L以下
49	49	46	67	73	76	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	3mg/L以下
7.2	7.5	7.2	7.3	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
0.42	0.33	0.35	0.68	0.30	0.44	0.1mg/L以上

採水場所 採水年月日 検査項目		須万市系統		須々万系統	
		錦川表流水 原水	高野 給水栓水	戸石川表流水 原水	下角 給水栓水
		令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日	令和7年5月13日
基1	一般細菌 (個/ml)	160	0	26	0
基2	大腸菌	陽性(3.1)	陰性	陰性(<1)	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.32	0.35	0.24	0.28
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	0.06未満	—	0.06未満
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	—	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	0.009	—	0.009
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002	—	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基26	臭素酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	0.013	—	0.012
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.005	—	0.005
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	0.004	—	0.003
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	0.008未満	—	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.021	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.1	4.4	3.1	3.3
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.011	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	4.1	4.4	2.7	3.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	21.3	23.4	15.9	16.5
基40	蒸発残留物 (mg/L)	44	45	36	35
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.0	0.6	0.3	0.4
基47	pH値	7.5	7.5	7.4	7.5
基48	味	—	異常なし	—	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	2.1	0.7	1.0	0.5未満
基51	濁度 (度)	1.2	0.1未満	0.2	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	0.24	—	0.33

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

長穂系統			米光系統		水質基準等
向道ダム放流水 原水	高樋 給水栓水	合下 給水栓水	井戸水（浅戸） 原水	馬神 給水栓水	
令和7年11月4日	令和7年11月4日	令和7年11月4日	令和8年2月3日	令和8年2月3日	
160	0	0	0	0	100個/ml以下
陽性(41.7)	陰性	陰性	陰性(<1)	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.17	0.20	0.20	0.29	0.28	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.16	0.16	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.07	0.06	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.06	0.06	—	0.06未満	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.006	0.007	—	0.001未満	0.06mg/L以下
—	0.003	0.003	—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.003	0.002	—	0.003	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.015	0.017	—	0.006	0.1mg/L以下
—	0.004	0.003	—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.006	0.008	—	0.002	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.008未満	—	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	1.0mg/L以下
0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.22	0.01未満	0.01未満	0.08	0.01	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005	0.008	0.005未満	0.009	1.0mg/L以下
5.2	5.9	6.0	11.9	12.6	200mg/L以下
0.064	0.001未満	0.001未満	0.019	0.001未満	0.05mg/L以下
5.4	6.2	6.2	15.5	15.7	200mg/L以下
22.8	25.0	24.5	31.1	31.4	300mg/L以下
55	56	52	76	80	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.9	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
6.9	7.5	7.6	6.6	6.8	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常でないこと
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
2.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	5度以下
5.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.59	0.40	—	0.36	0.1mg/L以上

検査項目 採水場所 採水年月日			柏原系統		
			錦川表流水 原水	石ヶ谷 給水栓水	五味 給水栓水
			令和8年2月24日	令和8年2月24日	令和8年2月24日
基1	一般細菌	(個/ml)	54	0	0
基2	大腸菌		陽性(37.3)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.41	0.49	0.48
基12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸	(mg/L)	—	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸	(mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム	(mg/L)	—	0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	0.002	0.002
基26	臭素酸	(mg/L)	—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン	(mg/L)	—	0.006	0.005
基28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	0.003	0.002
基30	ブロモホルム	(mg/L)	—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.009	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.8	5.0	5.0
基37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン	(mg/L)	5.8	6.4	6.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	20.0	19.3	19.3
基40	蒸発残留物	(mg/L)	34	37	39
基41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン	(mg/L)	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.3	0.3未満	0.3未満
基47	pH値		7.3	7.4	7.5
基48	味		—	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	(度)	1.0	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	(度)	0.3	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素	(mg/L)	—	0.49	0.52

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

渋川系統		水質基準等
井戸水（深井戸） 原水	渋川 給水栓水	
令和8年2月24日	令和8年2月24日	
0	0	100個/ml以下
陰性(<1)	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.003	0.003	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.21	0.23	10mg/L以下
0.05	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.06未満	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.001未満	0.06mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.08mg/L以下
0.006	0.005未満	1.0mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	1.0mg/L以下
6.8	4.9	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
3.3	3.5	200mg/L以下
59.5	62.2	300mg/L以下
94	97	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
8.2	8.2	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常でないこと
樹脂臭	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.48	0.1mg/L以上

4-10 広報活動事業

◆「水の教室」年度別開催状況

小学校4年生の社会科の授業で子供たちは「水道」について学習している。水の教室は、先生に代わって職員が授業を行い、「目で見て体験する授業」を通して、将来を担う子供たちに「水道のしくみ」、「水の大切さ」を伝えていくことを目的として平成12年度から実施している。

年度	実施校数	生徒数
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名
※R5	0校	0名
R6	2校	105名
R7	4校	183名

※ R3からR5年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「浄水場見学」年度別開催状況

浄水場でも小学生を対象に「水道」について「水の教室」同様に、先生に代わって職員が解説を交えながら浄水場を案内したり、簡単な実験を行うことで「浄水場のしくみ」を伝えている。

年度	実施校数	生徒数
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名
R5	13校	570名
R6	12校	535名
R7	9校	344名

※ R3、R4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「出前トーク」年度別開催状況

市民への広報活動事業として平成12年度から実施している「出前トーク」は、現在「しゅうなん出前トーク」として全庁での取り組みに発展している。

年度	開催日	参加者数	開催場所	団体名
H17	8月23日	30名	櫛ヶ浜コミュニティセンター	給食センター職員研修会
H18	8月25日	19名	政所集会所	いきいきサロン サロン永寿
	10月7日	35名	長田団地集会所	長田町自治会
H21	5月12日	40名	大迫田浄水場	徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 2・3年生
H22	7月7日	17名	河内公民館	坂根河内クラブ
H23	9月28日	6名	中央地区公民館	徳山ローターアクトクラブ

V

財務

5－1 損益計算書

【単位：円（税抜き）】

年度 項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度
1 総収益（１）＋（２）＋（３）	3,273,019,263	3,249,818,929	3,240,655,090
（１） 営業収益〔（ア）～（ウ）〕	2,665,292,065	2,641,840,835	2,602,601,298
（ア） 給水収益	2,526,637,517	2,515,855,900	2,486,627,581
（イ） 受託工事収益	0	10,773,500	0
（ウ） その他営業収益	138,654,548	115,211,435	115,973,717
（２） 営業外収益〔（ア）～（カ）〕	607,708,715	607,974,584	636,013,993
（ア） 受取利息及び配当金	10,811,092	4,223,708	1,932,464
（イ） 他会計補助金	175,631,118	185,648,171	195,622,681
（ウ） 長期前受金戻入	290,884,455	296,367,820	300,559,716
（エ） 加入金	30,690,000	30,340,000	24,666,000
（オ） 雑収益	21,293,440	18,698,394	17,038,365
（カ） その他営業外収益	78,398,610	72,696,491	96,194,767
（３） 特別利益	18,483	3,510	2,039,799
2 総費用（１）＋（２）＋（３）	2,995,897,828	3,027,655,563	3,046,591,572
（１） 営業費用〔（ア）～（ク）〕	2,823,449,688	2,851,227,272	2,831,099,131
（ア） 原水及び浄水費	831,588,191	842,251,252	780,905,730
（イ） 配水及び給水費	200,674,484	197,229,262	178,421,654
（ウ） 受託工事費	0	10,163,000	0
（エ） 業務費	211,279,180	208,120,160	198,740,359
（オ） 総係費	203,040,215	212,989,025	268,638,022
（カ） 減価償却費	1,348,076,416	1,359,536,431	1,352,776,369
（キ） 資産減耗費	28,791,202	20,938,142	51,616,997
（ク） その他営業費用	0	0	0
（２） 営業外費用〔（ア）～（イ）〕	171,626,082	175,329,678	210,142,837
（ア） 支払利息及び企業債取扱諸費	98,540,460	108,150,540	121,335,634
（イ） その他営業外費用	73,085,622	67,179,138	88,807,203
（３） 特別損失	822,058	1,098,613	5,349,604
3 当年度純利益又は純損失〔１－２〕	277,121,435	222,163,366	194,063,518
前年度繰越剰余金又は欠損金	436,626,154	436,626,154	436,626,154
その他未処分利益剰余金変動額	194,063,518	390,607,415	442,671,870
当年度未処分利益剰余金又は欠損金	907,811,107	1,049,396,935	1,073,361,542
利益剰余金処分額（減債積立金）	277,121,435	222,163,366	194,063,518
利益剰余金処分額（建設改良積立金）	0	0	0
利益剰余金処分額 （その他未処分利益剰余金変動額）	194,063,518	390,607,415	442,671,870

5－2 貸借対照表

【単位：円（税抜き）】

年度 科目	令和7年度	令和6年度	令和5年度
1 固定資産〔（１）～（３）〕	29,038,869,726	29,231,740,397	29,610,204,583
（１）有形固定資産〔（ア）～（オ）〕	27,636,866,916	27,828,528,478	28,205,783,555
（ア）土地	1,507,337,292	1,497,999,360	1,496,263,433
（イ）償却資産	62,092,278,534	61,412,557,155	60,572,388,907
（ウ）減価償却累計額（△）	36,154,849,281	35,219,045,360	34,082,267,318
（エ）建設仮勘定	192,048,771	136,965,723	219,346,933
（オ）その他	51,600	51,600	51,600
（２）無形固定資産	1,002,002,810	1,103,211,919	1,204,421,028
（３）投資その他の資産	400,000,000	300,000,000	200,000,000
2 流動資産〔（１）～（３）〕	3,695,118,816	3,633,708,478	3,731,045,729
（１）現金及び預金	2,938,129,296	3,052,179,961	3,207,890,490
（２）未収金	735,124,899	551,794,965	477,758,706
（３）その他	21,864,621	29,733,552	45,396,533
3 繰延勘定	0	0	0
4 資産合計〔１＋２＋３〕	32,733,988,542	32,865,448,875	33,341,250,312
5 固定負債〔（１）～（２）〕	8,510,433,564	9,121,548,387	9,905,018,796
（１）企業債	7,747,984,913	8,328,327,386	9,163,765,821
（２）引当金	762,448,651	793,221,001	741,252,975
6 流動負債〔（１）～（３）〕	1,784,755,941	1,692,710,316	1,681,973,078
（１）一時借入金	0	0	0
（２）その他	452,913,468	378,654,121	328,843,595
（３）企業債	1,331,842,473	1,314,056,195	1,353,129,483
7 繰延収益〔（１）～（２）〕	4,543,834,317	4,723,160,292	4,971,678,482
（１）長期前受金	12,409,048,287	12,367,871,515	12,405,202,559
（２）収益化累計額（△）	7,865,213,970	7,644,711,223	7,433,524,077
8 負債合計〔５＋６＋７〕	14,839,023,822	15,537,418,995	16,558,670,356
9 資本金	16,136,559,000	15,456,186,140	14,691,963,639
10 剰余金〔（１）～（２）〕	1,758,405,720	1,871,843,740	2,090,616,317
（１）資本剰余金〔（ア）～（イ）〕	213,974,794	213,926,834	212,190,907
（ア）受贈財産評価額	190,289,952	190,241,992	188,506,065
（イ）その他資本剰余金	23,684,842	23,684,842	23,684,842
（２）利益剰余金〔（ア）～（ウ）〕	1,544,430,926	1,657,916,906	1,878,425,410
（ア）減債積立金	222,163,366	194,063,518	390,607,415
（イ）その他の積立金	414,456,453	414,456,453	414,456,453
（ウ）当年度未処分利益剰余金又は 当年度末処理欠損金	907,811,107	1,049,396,935	1,073,361,542
（うち当年度純利益又は 当年度純損失）	277,121,435	222,163,366	194,063,518
11 資本合計〔９＋１０〕	17,894,964,720	17,328,029,880	16,782,579,956
12 負債・資本合計〔８＋１１〕	32,733,988,542	32,865,448,875	33,341,250,312

5－3 費用構成

【単位：円（税抜き）】

年度 科目・項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度
1 人件費 〔（１）＋（２）〕	420,649,268	432,985,955	485,068,775
（１）直接人件費※ ¹	321,370,824	316,858,672	313,607,104
（２）間接人件費※ ²	99,278,444	116,127,283	171,461,671
2 動力費	138,624,535	138,945,191	132,575,665
3 修繕費	60,083,320	50,118,324	42,302,402
4 薬品費	38,852,180	40,315,940	40,554,226
5 支払利息	98,540,460	108,150,540	121,335,634
6 減価償却費	1,348,076,416	1,359,536,431	1,352,776,369
7 受水費	58,011,444	58,008,505	57,770,627
8 委託料	487,961,597	500,839,332	445,377,047
9 負担金	158,815,828	158,967,987	148,504,617
10 通信運搬費	20,202,183	19,100,136	17,583,261
11 賃借料	32,409,828	29,825,727	27,410,863
12 協議会・飲料水供給施設費用	72,071,802	66,633,046	88,346,094
13 その他	61,598,967	64,228,449	86,985,992
14 計〔1～13〕	2,995,897,828	3,027,655,563	3,046,591,572

※1 給料+手当等

※2 法定福利費+退職給与費

5－4 収益的・資本的収支表

◆収益的収支

【単位：円（税抜き）】

収 入		令和7年度計	構成比%
		3, 273, 019, 263	100. 00
内 訳	水道料金	2, 526, 637, 517	77. 20
	他会計補助金	175, 631, 118	5. 37
	加入金	30, 690, 000	0. 94
	その他	540, 060, 628	16. 49

【単位：円（税抜き）】

支 出		令和7年度計	構成比%
		2, 995, 897, 828	100. 00
内 訳	人件費	420, 649, 268	14. 04
	動力費	138, 624, 535	4. 63
	修繕費	60, 083, 320	2. 01
	支払利息	98, 540, 460	3. 29
	減価償却費	1, 348, 076, 416	45. 00
	受水費	58, 011, 444	1. 94
	その他	871, 912, 385	29. 09
純利益（収支差引）		277, 121, 435	

◆資本的収支

【単位：円（税込み）】

収 入		令和7年度計	構成比%
		1, 060, 642, 783	100. 00
内 訳	企業債	751, 500, 000	70. 85
	出資金	289, 765, 445	27. 32
	負担金	12, 148, 923	1. 15
	補助金	3, 575, 000	0. 34
	その他	3, 653, 415	0. 34
補てん財源（不足額）		1, 433, 610, 282	

【単位：円（税込み）】

支 出		令和7年度計	構成比%
		2, 494, 253, 065	100. 00
内 訳	浄水設備改良費	410, 073, 733	16. 44
	送配水設備改良費	629, 572, 510	25. 24
	企業債償還金	1, 314, 056, 195	52. 68
	その他	140, 550, 627	5. 64

5－5 供給単価と給水原価

【円（税抜き）/m³】

項目		令和7年度	令和6年度	令和5年度
有収水量		14, 842, 728	14, 822, 178	14, 726, 698
供給単価		170. 23	169. 74	168. 85
給水原価		177. 33	179. 02	180. 10
給 水 原 価 （ 内 訳 ）	1 人件費	28. 34	29. 21	32. 94
	2 動力費	9. 34	9. 38	9. 00
	3 修繕費	4. 05	3. 38	2. 87
	4 薬品費	2. 61	2. 72	2. 75
	5 支払利息	6. 64	7. 30	8. 24
	6 減価償却費	71. 42	72. 04	71. 79
	7 受水費	3. 91	3. 91	3. 92
	8 委託料	32. 88	33. 79	30. 24
	9 負担金	10. 70	10. 73	10. 09
	10 通信運搬費	1. 36	1. 29	1. 19
	11 賃借料	2. 18	2. 01	1. 86
	12 その他	3. 90	3. 26	5. 21

◆供給単価 ＝ 給水収益/年間総有収水量

※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す。

◆給水原価 ＝
$$\frac{\text{〔経常費用-（受託工事費+飲料水供給施設費用+協議会費用+売却原価（材料・不用品）+長期前受金戻入）〕}}{\text{年間総有収水量}}$$

※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す。

5－6 企業債未償還残高明細表

（令和8年3月31日現在）

（単位：円）

項目 借入利率	企業現在高 (1)～(5)	政府資金 (1)	機構資金 (2)	市中銀行 (3)	市中銀行以外 (4)	その他 (5)
1%未満	4, 063, 459, 770	13, 130, 993	4, 050, 328, 777	0	0	0
1%以上～2%未満	2, 578, 195, 783	590, 056, 297	1, 977, 439, 486	0	0	10, 700, 000
2%以上～3%未満	2, 438, 171, 833	1, 439, 630, 129	852, 741, 704	145, 800, 000	0	0
3%以上～4%未満	0	0	0	0	0	0
4%以上～5%未満	0	0	0	0	0	0
5%以上	0	0	0	0	0	0
合 計	9, 079, 827, 386	2, 042, 817, 419	6, 880, 509, 967	145, 800, 000	0	10, 700, 000

5-7 経営分析


項目		算式（令和7年度数値）・説明	令和7年度	令和6年度	令和5年度
施設効率	負荷率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量 } 46,355}{1 \text{ 日最大配水量 } 53,102} \times 100$	87.3	82.8	86.5
		施設が、年間を通じて有効に利用されているかをみる。 比率は大きいほどよい。			
	施設利用率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量 } 46,355}{1 \text{ 日配水能力 } 89,947.8} \times 100$	51.5	50.6	49.8
		施設の利用が、有効かつ適切に行われているかをみる。 比率は大きいほどよい。			
	最大稼働率（％）	$\frac{1 \text{ 日最大配水量 } 53,102}{1 \text{ 日配水能力 } 89,947.8} \times 100$	59.0	61.1	57.6
		施設の利用及び水需要に対する投資の適正化をみる。 比率は大きいほど良いが、100%に近づきすぎても良くない。			
生産性	職員1人当り 営業収益 (円)	$\frac{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益}) 2,665,292,065}{\text{損益勘定所属職員数※} 46}$	57,941,132	57,197,116	51,031,398
		職員1人当りの売上高をみる。数値は大きいほど良い。 ※R2年度より会計年度任用職員も含めた人数			
	職員給与費対 営業収益比率 (％)	$\frac{\text{職員給与費 } 420,649,268}{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益}) 2,665,292,065} \times 100$	15.8	16.5	18.6
		営業収益に占める職員給与費の割合を表す。 住民サービスの維持を図ることからいえば一定であることが望ましい。			
財政状態	経常収支比率 (％)	$\frac{(\text{営業収益}+\text{営業外収益}) 3,273,000,780}{(\text{営業費用}+\text{営業外費用}) 2,995,075,770} \times 100$	109.3	107.4	106.5
		経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。100%未満であることは経常損失が生じていることを意味する。			
	料金回収率 (％)	$\frac{\text{供給単価 } 170.23}{\text{給水原価 } 177.33} \times 100$	96.0	94.8	93.8
		給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合。100%を下回る場合、給水にかかる費用が料金収入以外で賄われていることを示す。			
	自己資本 構成比率 (％)	$\frac{(\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益}) 22,438,799,037}{\text{負債・資本合計 } 32,733,988,542} \times 100$	68.5	67.1	65.2
		総資本のうち、自己資本の占める割合を示す。 比率は大きいほど良いが、起債依存度が高い水道事業では一般的に低い。			

VI

機 構

6-1 機構図

(令和8年3月31日現在)

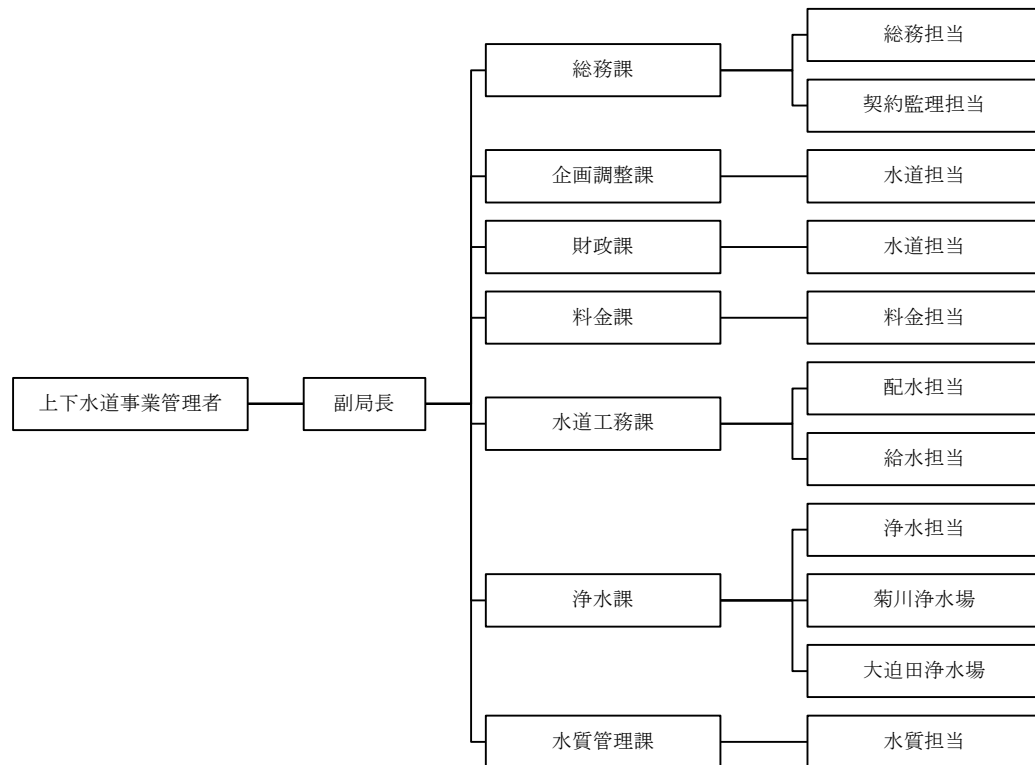

6-2 職員配置状況

(令和8年3月31日現在)

(単位：人)

課/係名	役職名	副局長	局次長	課長	検査監	技監	主幹	課長補佐	場長	係長	場次長	主査	主任	副主任	職員	合計
副局長		1														1
総務課	総務担当							1				1				4
	契約監理担当							1					1			
企画調整課	水道担当							1		1			1		[1]	4
財政課	水道担当			1						1		2				4
料金課	料金担当									1		1				2
水道工務課	給水担当		1					1		1		3		1	1	16
	配水担当							1		1		5			1	
浄水課	浄水担当			1				1		1		3	3			20
	菊川浄水場								1		1	3	(1)			
	大迫田浄水場								1		1	3				
水質管理課	水質担当			1						1		3			[1]	6
合 計		1	1	3	0	0	0	6	2	7	2	24	6	1	4	57

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ () 内は再任用フルタイム職員及び再任用短時間職員。

※ [] 内は会計年度任用職員。

6-3 職員構成 (令和8年3月31日現在)


ア. 勘定別所属職員数 (会計年度任用職員を含む。)

人数\ 所属	損益勘定所属職員数	資本勘定所属職員数	合計
職員数	46	11	57

※ 上下水道事業管理者を除く。

イ. 年齢別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年齢別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
20歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20歳以上～25歳未満	0	0.0	2	5.0	2	3.6
25歳以上～30歳未満	1	6.7	0	0.0	1	1.8
30歳以上～35歳未満	2	13.3	5	12.5	7	12.7
35歳以上～40歳未満	0	0.0	5	12.5	5	9.1
40歳以上～45歳未満	2	13.3	5	12.5	7	12.7
45歳以上～50歳未満	3	20.0	9	22.5	12	21.8
50歳以上～55歳未満	6	40.0	5	12.5	11	20.0
55歳以上～60歳未満	0	0.0	7	17.5	7	12.7
60歳以上	1	6.7	2	5.0	3	5.5
合計	15	100.0	40	100.0	55	100.0
令和7年度平均年齢	47歳 0月		46歳 1月		46歳 4月	
令和6年度平均年齢	46歳 8月		46歳 3月		46歳 4月	

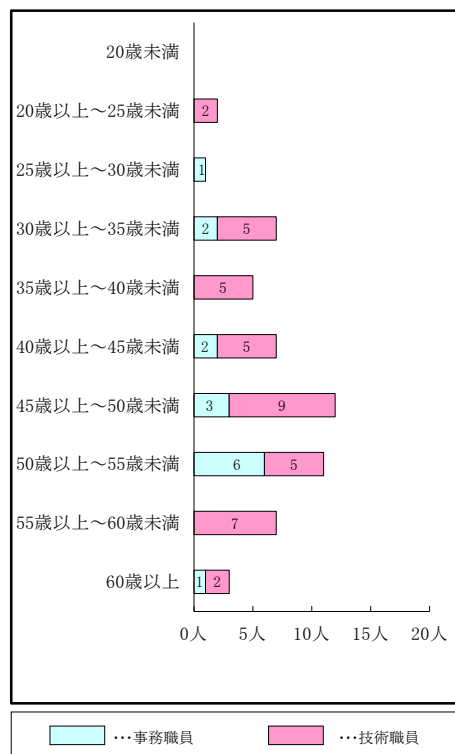


※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 構成比(%)の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

ウ. 勤続年数別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年数別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1年未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上～5年未満	4	26.7	6	15.0	10	18.2
5年以上～10年未満	4	26.7	5	12.5	9	16.4
10年以上～15年未満	2	13.3	9	22.5	11	20.0
15年以上～20年未満	3	20.0	5	12.5	8	14.5
20年以上～25年未満	1	6.7	4	10.0	5	9.1
25年以上～30年未満	1	6.7	5	12.5	6	10.9
30年以上～35年未満	0	0.0	2	5.0	2	3.6
35年以上～40年未満	0	0.0	3	7.5	3	5.5
40年以上	0	0.0	1	2.5	1	1.8
合計	15	100.0	40	100.0	55	100.0
令和7年度平均勤続年数	10年 5月		17年 1月		15年 3月	
令和6年度平均勤続年数	9年 8月		16年 7月		14年 8月	

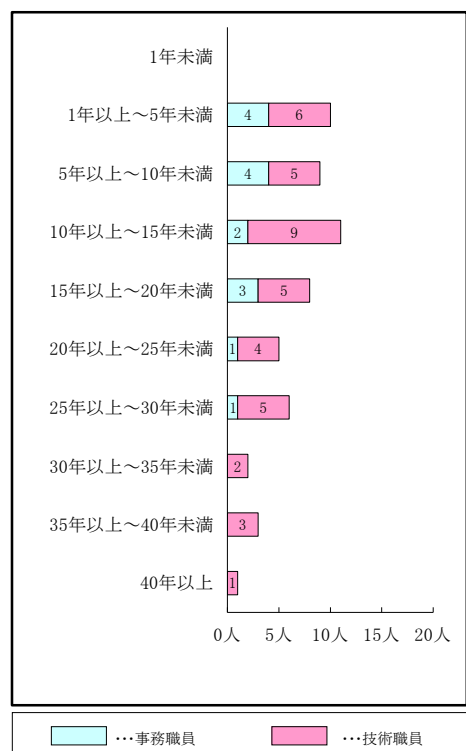

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 水道事業従事年数のみ。

※ 構成比(%)の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

6－4 事務分掌 (令和8年3月31日現在)

総務課

総務担当

- (1) 職員の人事及び研修に関すること。
- (2) 職員の給与及び厚生に関すること。
- (3) 人事管理に関すること。
- (4) 法制事務に関すること。
- (5) 庁舎に関すること。
- (6) 災害対策及び漏水対策に関すること。
- (7) 電子計算機の管理運営に関すること。
- (8) 公印の管守に関すること。
- (9) 水道週間に関すること。
- (10) 局内の調整に関すること。

契約監理担当

- (1) 各種工事等に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関すること。
- (2) 物品及び業務委託に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関すること。

検査監

- (1) 工事等の検査及び検収に関すること。

技監

- (1) 建設部門の総合調整に関すること。
- (2) 建設技術の統括、指導に関すること。
- (3) 建設技術に係る制度改正に伴う連絡調整に関すること。
- (4) 工事関係に係る事務の連絡調整に関すること。
- (5) 工事に係る設計図書の確認に関すること。

企画調整課

水道担当

- (1) 水道事業の事業認可に関すること。
- (2) 水道施設の新設、改良事業等の企画、調査及び研究に関すること。
- (3) 水道事業の統計等に関すること。
- (4) 水道事業の広報及び広聴に関すること。

財政課

水道担当

- (1) 予算及び決算に関すること。
- (2) 出納事務に関すること。
- (3) 資産に関すること。
- (4) 財政計画に関すること。
- (5) 経営の総合調整に関すること。
- (6) 水道事業の経営審議会に関すること。

料金課

料金担当

- (1) 水道料金に関すること。
- (2) 漏水、異常水量等の確認に関すること。
- (3) メーターの維持管理に関すること。
- (4) 徴収事務の委託に関すること。
- (5) 加入金及び工事審査手数料の収納に関すること。

水道工務課

給水担当

- (1) 給水装置に関すること。
- (2) 違反工事の取締りに関すること。
- (3) 給水の諸届及び受付に関すること。
- (4) 貯水槽水道の点検及び指導に関すること。
- (5) 指定給水装置工事事業者に関すること。
- (6) 道路、河川、鉄道その他占用及び一時使用に関すること。
- (7) 専用水道に関すること。

配水担当

- (1) 配水施設に関すること。
- (2) 水道施設の設計施工に関すること。
- (3) 漏水の調査及び防止対策に関すること。

浄水課

浄水担当

- (1) 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池の維持管理に関すること。
- (2) 浄水場、取水場及びポンプ所に関すること。
- (3) 水源の調整に関すること。
- (4) 水道施設の維持管理に関すること。

菊川浄水場

- (1) 菊川浄水場及び楠本浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関すること。

大迫田浄水場

- (1) 大迫田浄水場及び一の井手浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関すること。

水質管理課

水質担当

- (1) 水道事業における水質検査及び水質管理に関すること。
- (2) 水道事業における水質の調査及び研究に関すること。
- (3) 周南都市水道水質検査センター協議会との連絡調整に関すること。
- (4) その他水道事業における水質に関すること。

令和7年度
周南市水道事業年報
－ 統計編 －

令和8年8月 発行

発行・編集 周南市上下水道局 企画調整課

〒745-8655

山口県周南市岐山通1-1

TEL 0834-22-8614 FAX 0834-22-7013

E-mail : suido-kikaku@city.shunan.lg.jp