


位置図 S = F r e e



須々万浄水場・配水池



須万市浄水場・配水池

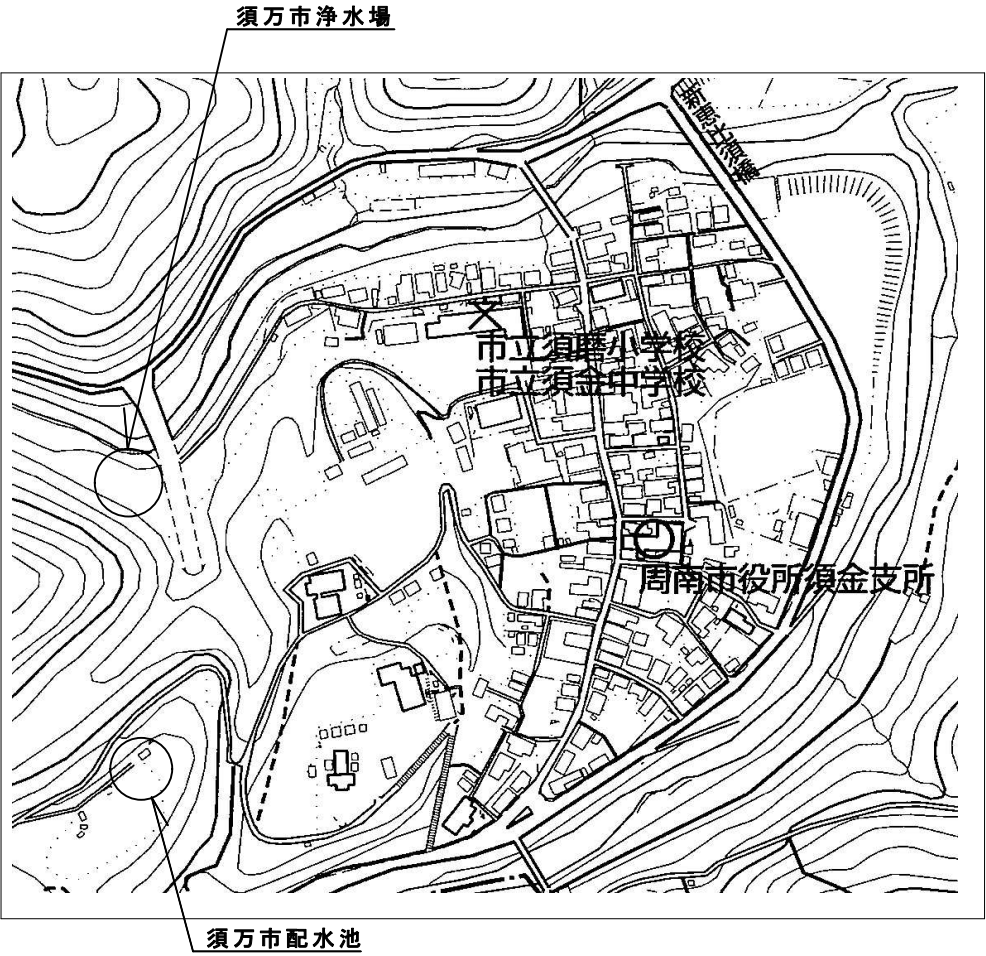

委託名	須々万・須万市浄水場 計装機器点検業務委託			
図面名	位置図			
縮 尺	S = F r e e	番 号	全3内1	
設 計	令和8年9月28日			
変更竣工	令和 年 月 日			
審 査	課長	課長補佐	担当係長	設計
周 南 市 上 下 水 道 局				

須万市浄水場計装フロー S = F r e e

周南市上下水道局 菊川浄水場

中央監視装置(モデム)

NTT公衆回線

須万市浄水場制御盤

データロガー装置

33W

A

HM

FQ

FI

HM

A

A

HM

FQ

FI

LA

LI

FQ

FI

× 2

LI

5 P

水位高
停止水位

運転水位
水位低

E

配水池 348m³

配水流量計
0~30m³/h

→ 配水

PH 2

TU I A

停止水位

運転水位

P 2

P 1

送水ポンプ
3.7KW×2

送水流量計
0~30m³/h

着水井

ろ過池×3

調節井

浄水池

3 P

空転復帰
空転防止

E

ポンプ井

水中ポンプ

2.2KW

委託名	須々万・須万市浄水場 計装機器点検業務委託			
図面名	須万市浄水場計装フロ－			
縮 尺	S = F r e e	番 号	全3内3	
設 計	令和8年9月28日			
変更竣工	令和 年 月 日			
審 査	課 長	課長補佐	担当係長	設計
周 南 市 上 下 水 道 局				