

水 質 試 験 年 報

令和 2 年度 （ 2020 年度 ） 版
（第 27 集）

周南都市水道水質検査センター協議会

目 次

【周南市水質試験結果】

1. 水道水質管理の概要	1
2. 水道水質基準項目	
(1) 定期検査	
①大迫田浄水場系水質検査	4
②菊川浄水場系水質検査	18
③楠本浄水場系水質検査	34
④須々万浄水場系水質検査	52
⑤長穂浄水場系水質検査	56
⑥須万市浄水場系水質検査	64
⑦米光浄水場系水質検査	68
⑧柏原浄水場系水質検査	76
⑨渋川浄水施設系水質検査	84
⑩林浄水場系水質検査	88
⑪その他の水質検査	102
(2) 毎日検査（残留塩素）	114
3. 水質管理上留意すべき項目等	
(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査	122
(2) クリプトスポリジウム等検査	173
(3) 水源の水質に関する検査	174
(4) 生物検査	178
(5) 水道用薬品類評価試験	188

【付 表】

- 付表ー1 周南都市水道水質検査センター協議会の概要と関係職員名簿
- 付表ー2 主要分析機器等整備状況
- 付表ー3 水道水質基準等一覧表

周南市水質試験結果

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

周南市上下水道局

1. 水道水質管理の概要

周南市は大迫田浄水場、菊川浄水場、楠本浄水場、須々万浄水場、長穂浄水場、須万市浄水場、米光浄水場、柏原浄水場、渋川浄水施設及び光市の林浄水場のそれぞれで処理した水を各家庭に給水している。

安心して飲んでいただける安全な水道水を提供するため、各浄水場の原水、浄水処理工程水、末端給水栓水までの水質検査を水道法、厚生労働省令及びその他の関係法令・通知に基づいて実施した。

(1) 法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）について、周南市水道事業給水区域において 50 ヶ所の末端給水栓水等で 1 日 1 回検査を実施した。

② 水質基準項目の検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）については毎月検査を実施し、それ以外の項目については法令で定められた頻度を基本として各浄水場系の原水・沈澱池水（急速ろ過系浄水場の一部）・浄水池水（一部浄水場除く）・末端給水栓水のそれぞれにおいて検査を実施した。

(2) 水質管理上必要な検査

① 水質管理目標設定項目・要検討項目・その他項目に関する検査

水質管理上留意すべき項目として、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）、要検討項目（24 項目）及びその他項目（3 項目）について、各浄水場系の原水及び給水栓水で年 1 回検査を実施した。

農薬類（最大 115 項目）については、各浄水場系の原水及び浄水池水又は給水栓水で年 5 回検査を実施した。

ミクロキスチンについては、ダム湖水で年 3 回検査を実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を全ての浄水場の原水で年 1～2 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても全ての浄水場の原水で毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査

水源であるダムや河川の水質状況を把握するため、生活環境の保全に関する環境基準項目及びクロロフィル a・紫外線吸光度（260nm）について年 6 回、8 箇所において検査を実施した。








④ 生物検査

大迫田浄水場菅野系原水、菊川浄水場川上系原水、楠本浄水場向道系原水、菅野ダム湖水、御屋敷山浄水場末武川系原水について毎月検査を実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等について「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12 年厚生省令第 15 号）に定められた 40 項目のうち 36 項目の検査を年 1 回実施した。

周南市検査地点（給水栓等）

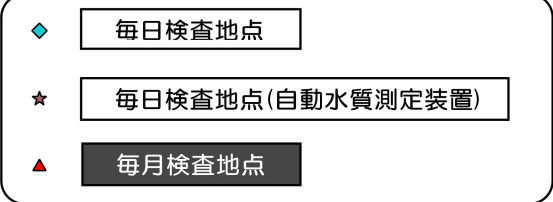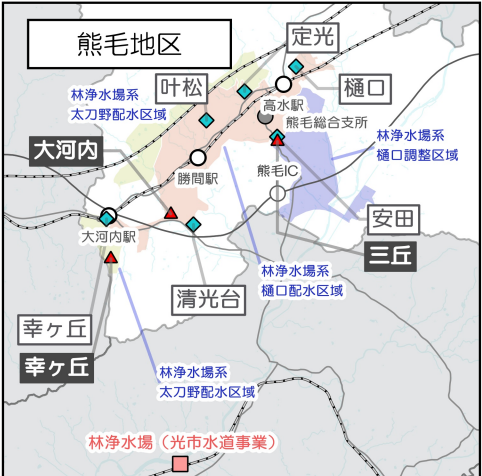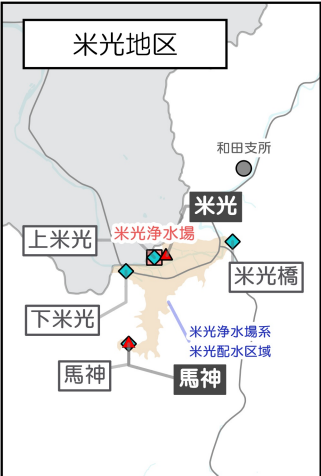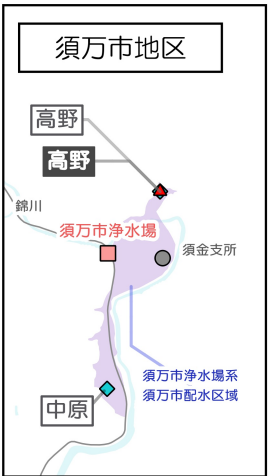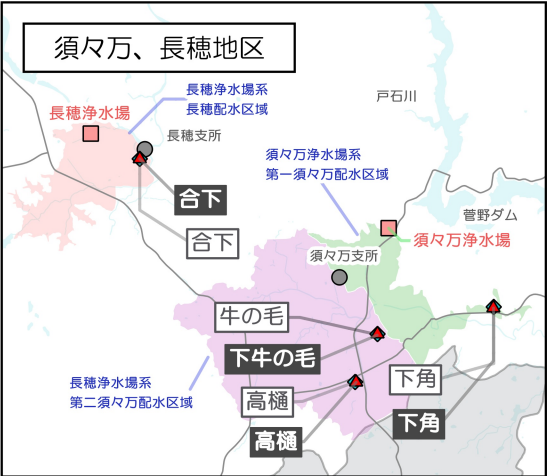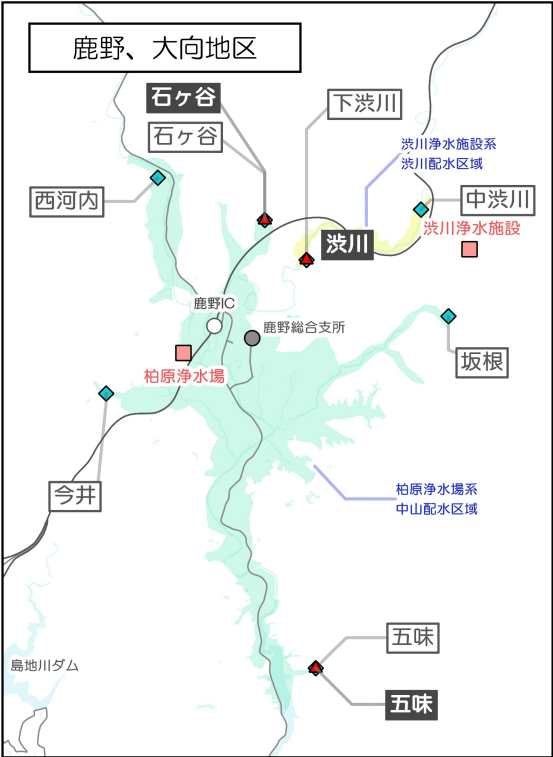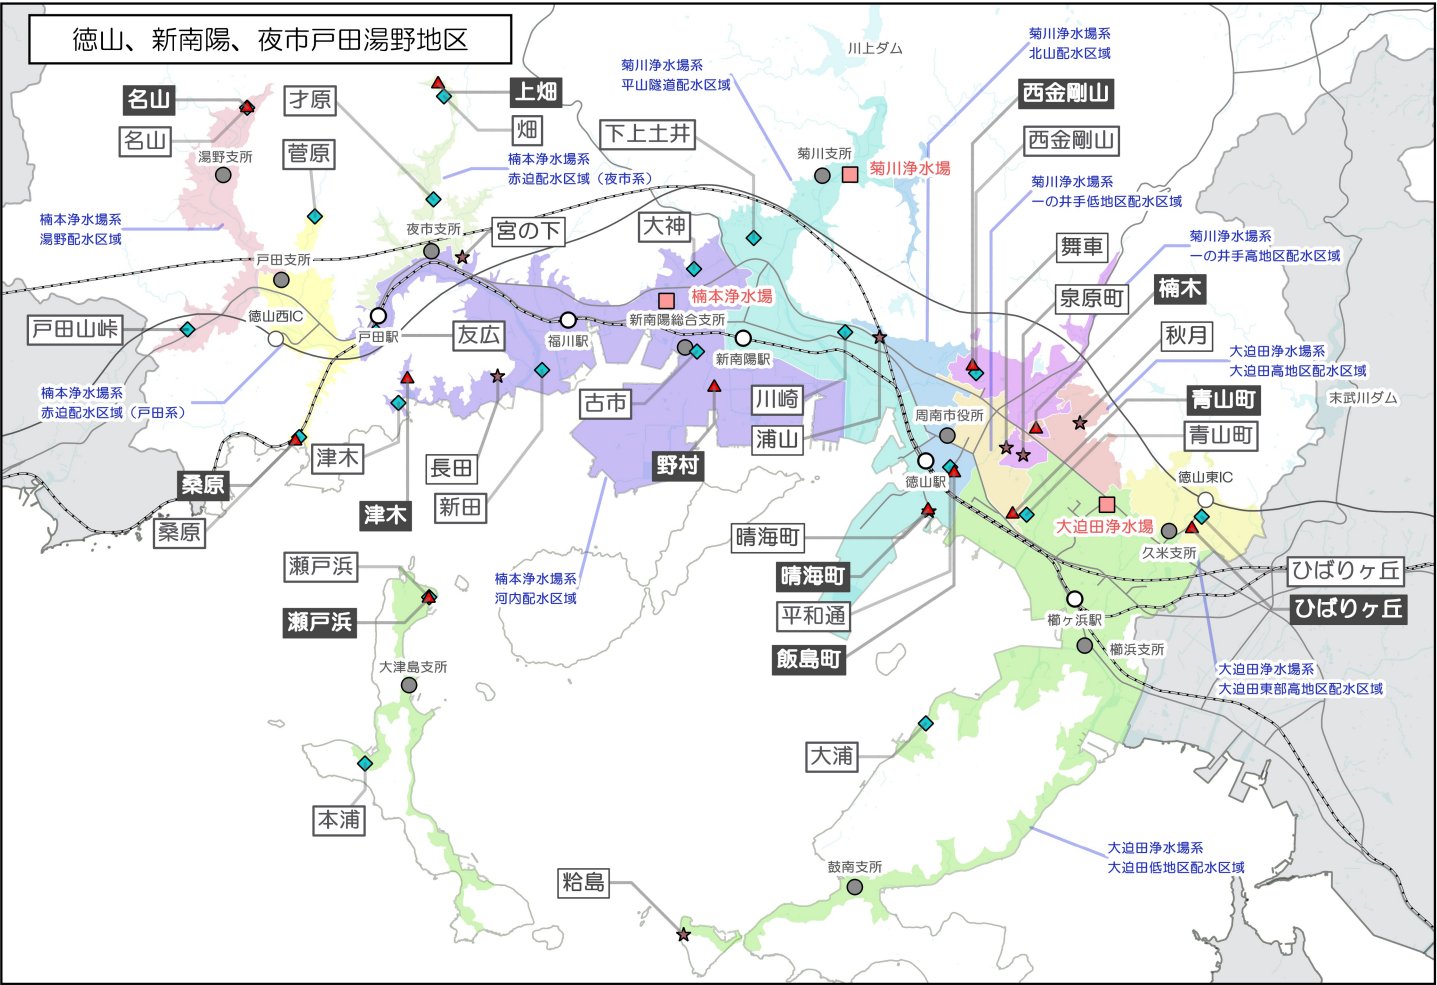

2. 水道水質基準項目

(1) 定期検査

①大迫田浄水場系水質検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.6.17	R2.7.6	R2.7.20	R2.8.3	R2.8.17	R2.9.1
水温	(℃)		12.3	16.8	16.1	18.2	17.0	18.8	21.3	21.3	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	190	120	160		510		580		680
大腸菌		検出されないこと	陽性 (17.5)	陽性 (4.1)	陽性 (2.0)		陽性 (69.1)		陽性 (7.5)		陽性 (21.3)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001		0.002		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.24	0.27	0.31		0.26		0.21		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.02		0.05		0.05		0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.07	0.06	0.08		0.10		0.09		0.09
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.4	4.6		3.9		3.8		3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.016	0.022	0.028		0.027		0.016		0.028
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.3	4.6		3.8		3.4		3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	21.5	23.2	24.8		19.6		19.1		19.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000020	0.000008
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.8		1.0		0.7		0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.1		6.9		7.3		6.8
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	3.0	3.0	2.5		3.8		2.8		3.2
濁度	(度)	2度以下	2.2	1.7	1.4		2.4		2.8		2.0
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.8	0.8		0.7		0.7		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2	1.3		1.0		1.0		1.0
カルシウム	(mg/L)		6.8	7.3	7.8		6.2		6.0		6.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.2	4.4	4.4		3.6		4.0		4.1
電気伝導率	(μS/cm)		67	72	76		61		62		63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 菅野系原水】

[illegible]

【大迫田浄水場 末武川系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.6.17	R2.7.6	R2.7.20	R2.8.3	R2.8.17	R2.9.1
水温	(℃)		11.0	10.5	13.5	16.5	18.3	18.5	19.3	19.7	19.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	23	10	12		110		110		470
大腸菌		検出されないこと	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (2.0)		陽性 (6.3)		陽性 (1.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001		0.001		0.001		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.34	0.32		0.42		0.42		0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.08		0.08		0.06		0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02		0.04		0.08		0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03	0.02	0.04		0.06		0.09		0.06
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	6.0	5.7		5.4		4.4		4.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.014	0.013	0.041		0.024		0.015		0.017
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.7	3.7	3.6		3.4		2.9		2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.9	26.7	26.2		25.0		19.4		19.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.1		1.3		1.1		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1		7.0		7.1		6.8
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		異常なし		異常なし		藻臭
色度	(度)	5度以下	3.1	3.1	3.2		4.8		5.2		4.2
濁度	(度)	2度以下	1.7	1.0	1.6		1.6		2.6		1.6
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1		1.1		1.0		1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.2		1.1		0.9		0.9
カルシウム	(mg/L)		8.8	8.7	8.5		8.2		6.3		6.3
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	5.6	5.5		5.2		5.5		5.4
電気伝導率	(μS/cm)		86	85	84		80		67		68
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 末武川系原水】

R2.9.15	R2.10.5	R2.10.12	R2.11.4		R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	20.7	19.7	18.3		8.3	8.2	9.5	20.7	8.2	15.8	16
		110	84		25	6	15	470	6	89	11
		陰性 (<1)	陽性 (6.3)		陽性 (2.0)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)				11
		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	11
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
		0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
		0.001	0.001		0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	11
		0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	11
		0.004未満	0.004未満		0.006	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	11
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.15	0.12		0.17	0.23	0.23	0.42	0.12	0.28	11
		0.08	0.08		0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	0.08	11
		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	11
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1

【大迫田浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.6.17	R2.7.6	R2.7.20	R2.8.3	R2.8.17	R2.9.1
水温	(℃)		13.0	15.0	17.5	18.0	17.4	19.8	21.0	23.6	23.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	22	12		92		84		80
大腸菌		検出されないこと	陰性	陽性	陰性		陽性		陽性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.26	0.29		0.29		0.22		0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.08	0.12	0.08		0.23		0.18		0.11
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01		0.02		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.6	4.9		4.3		4.0		4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.004	0.004		0.007		0.006		0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.7	6.6		5.6		5.5		6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.8	23.0	25.3		21.1		19.1		20.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000006	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6		0.5		0.4		0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.0		7.0		7.0		6.8
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5	0.9	0.8		0.5		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.3	0.1		0.6		0.7		0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.7		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.3		1.0		1.0		1.1
カルシウム	(mg/L)		7.3	7.4	8.0		6.8		6.0		6.4
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	5.0		4.5		4.6		5.0
電気伝導率	(μS/cm)		75	75	81		69		65		72
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.82								

【大迫田浄水場 沈澱池水】

R2.9.15	R2.10.5	R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	21.2	20.5	16.5	15.3	9.0	9.7	9.3	23.6	9.0	17.1	17
		34	12	0	0	0	0	92	0	28	12
		陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.25	0.30	0.27	0.33	0.34	0.28	0.34	0.22	0.28	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.07	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.005		0.005	0.001未満	0.001	4
			0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.008		0.008	0.001未満	0.002	4
			0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.003		0.003	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.07	0.21	0.39	0.49	0.10	0.28	0.49	0.07	0.20	12
		0.01未満	0.01	0.03	0.06	0.01未満	0.02	0.06	0.01未満	0.01	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.6	4.3	4.9	6.8	6.4	6.1	6.8	4.0	5.0	12
		0.007	0.026	0.024	0.040	0.004	0.009	0.040	0.002	0.011	12
		6.6	5.9	6.1	7.2	7.9	8.8	8.8	5.5	6.5	12
		21.5	21.3	23.4	26.7	24.5	23.0	26.7	19.1	22.7	12
0.000002	0.000010	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000010	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.3未満	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4	0.8	0.3未満	0.5	12
		6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12
		0.1	0.4	0.9	1.3	0.2	0.6	1.3	0.1	0.5	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	12
		1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	12
		6.8	6.7	7.4	8.7	8.0	7.4	8.7	6.0	7.2	12
		4.8	4.7	4.6	5.6	5.3	4.7	5.6	4.5	4.9	12
		72	71	77	92	88	83	92	65	77	12
					0.40	0.30	0.41	0.82	0.30	0.48	4

【大迫田浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.6.17	R2.7.6	R2.7.20	R2.8.3	R2.8.17	R2.9.1
水温	(℃)		13.3	16.0	17.5	18.3	19.0	20.2	22.0	23.0	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.26	0.29		0.28		0.22		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07		0.06		0.08		0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004					0.003		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.006					0.005		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.002		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.02		0.02		0.02		0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.3	5.5		4.8		4.5		4.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	6.1	7.0		6.3		5.8		7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.8	23.7	25.3		21.5		18.6		20.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000007	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5		0.4		0.4		0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1		7.0		7.0		6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.7		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2	1.3		1.1		1.0		1.0
カルシウム	(mg/L)		7.3	7.5	8.0		6.8		5.8		6.4
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	5.0		4.4		4.6		5.0
電気伝導率	(μS/cm)		77	78	84		72		66		75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.69	0.79	0.69	0.56	0.75	0.60	0.68	0.60	0.61

【大迫田浄水場 浄水池水】

R2.9.15	R2.10.5	R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
21.0	20.3	19.5	16.5	15.2	9.2	9.8	9.8	23.0	9.2	17.3	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.25	0.30	0.27	0.33	0.34	0.29	0.34	0.22	0.28	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.07	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.004			0.006		0.006	0.003	0.004	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.006			0.010		0.010	0.005	0.007	4
			0.002			0.004		0.004	0.002未満	0.002	4
			0.002			0.003		0.003	0.002	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.2	4.9	5.2	7.0	6.6	6.2	7.0	4.5	5.5	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		7.2	6.4	6.1	7.2	7.9	8.9	8.9	5.8	6.9	12
		21.5	21.3	23.7	27.1	24.8	23.0	27.1	18.6	22.8	12
						50					1
						0.02未満					1
0.000002	0.000010	0.000004	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000010	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
		0.3未満	0.4	0.6	0.7	0.5	0.3	0.7	0.3未満	0.4	12
		6.9	6.9	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	6.9	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	1.0	0.7	0.8	12
		1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	12
		6.8	6.7	7.5	8.7	8.1	7.4	8.7	5.8	7.3	12
		4.8	4.7	4.6	5.6	5.4	4.7	5.6	4.4	4.9	12
		75	74	78	93	89	84	93	66	79	12
0.77	0.82	0.79	0.59	0.76	0.56	0.80	0.61	0.82	0.56	0.69	17

【給水栓水 ひばりヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		14.5	16.0	21.2	22.8	24.0	27.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.27	0.29	0.29	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.08	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.012	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.6	6.2	7.0	6.4	5.7	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	5.0	4.5	4.6	4.9
電気伝導率	(μS/cm)		79	78	84	73	63	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.69	0.55	0.60	0.63	0.57	0.65

【給水栓水 ひばりヶ丘】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	19.0	16.3	10.0	11.0	11.8	27.8	10.0	18.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.29	0.28	0.26	0.35	0.31	0.35	0.23	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.08	0.06	0.08	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.009		0.009	0.006	0.007	4
	0.002未満			0.002		0.004	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.015		0.015	0.012	0.013	4
	0.003			0.007		0.007	0.003	0.005	4
	0.004			0.005		0.005	0.004	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.02					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.8					1
				0.001未満					1
7.2	6.6	6.3	6.7	7.7	9.4	9.4	5.7	6.9	12
				26.7					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3未満	0.5	12
7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.2					1
				8.7					1
4.8	4.7	4.6	5.8	5.6	5.2	5.8	4.5	4.9	12
76	75	78	96	93	92	96	63	80	12
0.72	0.44	0.46	0.40	0.33	0.52	0.72	0.33	0.55	12

【給水栓水 楠木】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		15.3	17.0	20.7	21.8	26.5	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.27	0.28	0.29	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.08	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.012	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.2	7.0	6.4	5.7	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	5.0	4.5	4.5	4.9
電気伝導率	(μS/cm)		79	79	84	73	62	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.53	0.67	0.35	0.53	0.52	0.38

【給水栓水 楠木】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
22.2	17.8	15.5	10.4	9.5	11.0	27.5	9.5	17.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.28	0.28	0.25	0.35	0.31	0.35	0.23	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.08	0.05	0.08	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.009		0.009	0.006	0.007	4
	0.002未満			0.002		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.015		0.015	0.012	0.013	4
	0.004			0.008		0.008	0.004	0.005	4
	0.004			0.005		0.005	0.004	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.02					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.8					1
				0.001未満					1
7.2	6.6	6.3	6.6	7.8	9.5	9.5	5.7	6.9	12
				26.7					1
				54					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3未満	0.5	12
7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.2					1
				8.7					1
4.8	4.7	4.6	5.8	5.6	5.1	5.8	4.5	4.9	12
76	76	78	95	94	92	95	62	80	12
0.59	0.45	0.42	0.43	0.53	0.24	0.67	0.24	0.47	12

【給水栓水 瀬戸浜】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		16.6	18.8	23.5	23.4	26.2	30.1
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.22	0.26	0.26	0.25	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.18
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.015	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.022			0.023	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.006	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.7	6.7	7.2	6.8	6.0	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	5.0	5.0	4.4	4.5	4.9
電気伝導率	(μS/cm)		82	84	87	76	66	78
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.64	0.46	0.50	0.46	0.28

【給水栓水 瀬戸浜】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
25.3	19.8	16.4	9.5	13.6	12.6	30.1	9.5	19.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.28	0.28	0.25	0.36	0.31	0.36	0.22	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.07	0.06	0.08	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.14	0.17	0.11	0.08	0.08	0.07	0.18	0.07	0.11	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.013			0.012		0.015	0.012	0.014	4
	0.003			0.002		0.003	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.021			0.020		0.023	0.020	0.022	4
	0.007			0.010		0.010	0.006	0.008	4
	0.006			0.006		0.006	0.006	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01					1
				0.005					1
				7.0					1
				0.001未満					1
7.5	7.0	6.4	6.9	8.0	9.1	9.1	6.0	7.2	12
				27.4					1
				52					1
				0.02未満					1
0.000007	0.000004	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.1	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.2					1
				9.0					1
4.8	4.7	4.6	5.8	5.6	5.2	5.8	4.4	5.0	12
80	79	82	98	96	89	98	66	83	12
0.36	0.53	0.28	0.40	0.44	0.72	0.72	0.28	0.46	12

②菊川浄水場系水質検査

【菊川浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.1	14.5	18.5	18.5	16.7	18.8	19.2	22.5	24.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	210	92	190		1,800		560		3,200
大腸菌		検出されないこと	陽性 (14.5)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)		陽性 (53.0)		陽性 (5.2)		陽性 (31.8)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002		0.001		0.003		0.004
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.008		0.004未満		0.004未満		0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.26	0.20	0.21		0.24		0.20		0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.03	0.04	0.03		0.13		0.06		0.13
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.08	0.10	0.26		0.19		0.27		0.50
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.1	4.7		3.6		4.1		5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.021	0.036	0.085		0.025		0.071		0.186
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.8	5.4		3.5		3.7		5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.3	17.7	22.8		13.5		17.0		22.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							32		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000004	0.000008	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.005未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.9	0.8		0.8		0.7		1.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9		6.8		6.9		6.9
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.2	3.5	3.5		3.1		4.4		7.0
濁度	(度)	2度以下	1.5	1.7	2.3		5.9		2.9		5.1
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.04	0.06		0.02未満		0.04		0.04
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.8		0.6		0.7		1.1
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.9	1.1		0.8		0.8		1.1
カルシウム	(mg/L)		5.2	5.6	7.3		4.1		5.5		7.3
硫酸イオン	(mg/L)		3.7	3.6	3.9		4.0		3.3		3.6
電気伝導率	(μS/cm)		58	60	73		49		56		77
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 向道系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 川上系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.0	14.5	16.3	16.0	17.0	18.5	21.8	21.0	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	24	24	92		280		210		210
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (26.2)		陽性 (7.5)		陽性 (2.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.003		0.003		0.002		0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.008	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.41	0.43		0.36		0.36		0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08		0.07		0.06		0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.02		0.08		0.10		0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.04	0.06		0.15		0.17		0.13
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.5	5.5		4.8		3.8		3.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.015	0.025	0.028		0.036		0.044		0.072
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.0	4.8		4.2		3.0		3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.5	27.4	27.4		25.0		18.1		19.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							47		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.005未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.9		1.0		1.0		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.8		6.8		6.8		6.7
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	異常なし		藻臭		異常なし		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.2	2.1	2.3		4.0		4.2		3.4
濁度	(度)	2度以下	1.9	1.2	1.7		4.0		4.4		2.1
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.04	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.06
カリウム	(mg/L)		1.0	1.0	1.0		1.0		0.8		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.9	1.8	1.8		1.7		1.3		1.3
カルシウム	(mg/L)		8.3	8.0	8.0		7.2		5.1		5.6
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	5.4	5.3		5.2		5.0		5.0
電気伝導率	(μS/cm)		90	87	86		77		60		65
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	10		0		10		10
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 川上系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		11.5	14.0	17.5	18.0	17.2	20.0	20.0	22.5	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		90		56		33
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陽性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.27	0.28		0.29		0.24		0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07		0.06未満		0.06未満		0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.008		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.11	0.13	0.16		0.17		0.11		0.10
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02		0.02		0.02		0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.3	5.6		4.2		4.0		5.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005	0.012	0.041		0.013		0.029		0.053
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.4	7.7		6.0		5.6		7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	20.7	21.2	24.3		17.8		16.4		22.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000003	0.000010	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5		0.4		0.3		0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9		6.8		6.9		6.9
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.7
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.2	0.4		0.9		0.5		0.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.9		0.8		0.8		1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.3		1.1		0.9		1.2
カルシウム	(mg/L)		6.3	6.5	7.6		5.3		5.1		7.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.8		4.9		4.2		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		74	75	83		63		60		81
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.21							

【菊川浄水場 沈澱池水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
19.8	19.5	19.2	15.0	15.3	5.7	8.0	8.5	23.5	5.7	16.2	17
	0		0	12	0	0	1	90	0	16	12
	陰性		陰性	陽性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.24		0.23	0.22	0.31	0.33	0.33	0.33	0.22	0.27	12
	0.05未満		0.05未満	0.08	0.05	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.09		0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.009			0.003		0.010	0.001未満	0.006	4
			0.006			0.004		0.009	0.002未満	0.005	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.013			0.005		0.014	0.001未満	0.008	4
			0.005			0.003		0.008	0.002未満	0.004	4
			0.004			0.002		0.004	0.001未満	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	12
	0.19		0.25	0.35	0.14	0.16	0.10	0.35	0.10	0.16	12
	0.02		0.03	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	5.4		5.8	6.6	7.2	6.1	5.7	7.2	4.0	5.6	12
	0.031		0.009	0.012	0.013	0.010	0.004	0.053	0.004	0.019	12
	6.9		7.5	7.5	10.2	9.3	9.3	10.2	5.6	7.7	12
	20.9		24.1	27.6	26.5	22.2	19.8	27.6	16.4	22.0	12
0.000002	0.000003	0.000003	0.000012	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000012	0.000001未満	0.000003	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
	0.5		0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5	12
	7.0		7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	6.8	7.0	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	12
	0.5		0.7	1.3	0.3	0.2	0.1	1.3	0.1	0.5	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12
	0.9		1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9	12
	1.2		1.3	1.8	1.4	1.2	1.1	1.8	0.9	1.2	12
	6.4		7.5	8.1	8.3	6.9	6.1	8.3	5.1	6.8	12
	4.7		4.8	5.6	5.0	4.8	4.4	5.6	4.2	4.8	12
	75		84	92	95	83	76	95	60	78	12
			0.09	0.10	0.22	0.20	0.33	0.39	0.09	0.22	7

【菊川浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.0	15.2	18.5	19.2	18.7	20.7	21.2	23.5	24.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.27	0.27		0.29		0.24		0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.14		0.08		0.10		0.21
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011					0.002		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.002		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016					0.007		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01		0.01未満		0.01		0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.6	5.6	6.1		4.8		4.7		6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.7	7.5	7.9		6.4		6.2		8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	20.7	21.2	24.3		17.8		16.4		22.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							42		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000004	0.000007	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.005未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5		0.3未満		0.3		0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9		6.8		6.9		7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.9		0.8		0.7		1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.3		1.1		0.9		1.2
カルシウム	(mg/L)		6.3	6.5	7.6		5.3		5.1		7.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.7		5.0		4.2		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		75	77	85		66		64		85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.70	0.82	0.82	1.09	0.77	0.83	0.99	0.66	0.87

【菊川浄水場 浄水池水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	20.0	19.2	15.5	15.0	6.0	8.5	9.2	24.5	6.0	16.9	17
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.24		0.23	0.22	0.31	0.33	0.32	0.33	0.22	0.27	12
	0.05未満		0.05未満	0.08	0.05	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.17		0.07	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.08	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.011			0.004		0.011	0.002	0.007	4
			0.006			0.005		0.009	0.002未満	0.005	4
			0.001未満			0.001		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.015			0.008		0.016	0.007	0.012	4
			0.005			0.003		0.007	0.002未満	0.004	4
			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	0.01未満		0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	5.9		6.2	7.1	7.4	6.4	6.2	7.4	4.7	6.0	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	7.2		7.5	8.0	10.3	9.4	9.6	10.3	6.2	8.0	12
	20.9		24.1	27.4	26.5	22.2	20.3	27.4	16.4	22.0	12
											1
											1
0.000002	0.000003	0.000002	0.000011※	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000011	0.000001未満	0.000003	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
	0.5		0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
	6.9		7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	6.8	7.0	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.9		1.0	1.2	0.9	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	12
	1.2		1.3	1.8	1.4	1.2	1.1	1.8	0.9	1.2	12
	6.4		7.5	8.0	8.3	6.9	6.3	8.3	5.1	6.8	12
	4.7		4.6	5.6	5.0	4.8	4.5	5.6	4.2	4.7	12
	77		86	95	96	84	79	96	64	81	12
0.81	0.68	0.66	0.83	0.67	0.72	0.98	0.68	1.09	0.66	0.80	17

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR2.11.16に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。（0.000001mg/L未満）

【給水栓水 飯島町】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		13.2	18.5	20.5	22.6	25.0	28.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.25	0.27	0.36	0.23	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.09	0.09	0.21
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.015			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.024			0.011	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.011	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	7.6	7.8	6.5	6.2	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					16.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					40	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000006	0.000001	0.000001未満	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						0.9	
カルシウム	(mg/L)						5.1	
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.7	5.1	4.2	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		75	76	83	72	63	86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.57	0.50	0.48	0.61	0.65	0.38

【給水栓水 飯島町】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	18.3	13.3	7.8	11.0	8.4	28.0	7.8	17.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.23	0.22	0.26	0.35	0.31	0.36	0.22	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.08	0.06	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.11	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.018			0.008		0.018	0.004	0.011	4
	0.003			0.007		0.008	0.002未満	0.005	4
	0.001			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.025			0.015		0.025	0.011	0.019	4
	0.013			0.007		0.013	0.002未満	0.008	4
	0.006			0.005		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.2	7.9	8.0	8.3	9.4	10.3	10.3	6.2	7.9	12
									1
									1
									1
0.000003	0.000011※	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000011	0.000001未満	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
7.0	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.7	5.5	5.4	4.7	4.7	5.5	4.2	4.8	12
75	86	95	94	83	83	95	63	81	12
0.67	0.23	0.35	0.54	0.65	0.54	0.67	0.23	0.51	12

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR2.11.16に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。(0.000001mg/L未満)

【給水栓水 晴海町】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		16.2	23.0	25.0	23.8	28.0	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.26	0.27	0.35	0.24	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.10	0.10	0.21
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.010			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.025			0.011	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.016	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	7.5	7.9	6.5	6.2	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					16.7	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					38	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000006	0.000001	0.000001未満	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						0.9	
カルシウム	(mg/L)						5.2	
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.7	4.7	5.3	4.2	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		76	77	84	71	64	86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.70	0.35	0.44	0.54	0.38	0.38

【給水栓水 晴海町】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	19.4	14.6	6.0	11.0	11.0	28.5	6.0	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.23	0.22	0.29	0.35	0.31	0.35	0.22	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.08	0.06	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.09	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.008		0.017	0.004	0.011	4
	0.005			0.008		0.010	0.002	0.006	4
	0.001			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.024			0.015		0.025	0.011	0.019	4
	0.012			0.006		0.012	0.002未満	0.007	4
	0.006			0.005		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.4	7.9	8.0	9.7	9.4	10.2	10.2	6.2	8.1	12
									1
									1
									1
0.000002	0.000010	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000010	0.000001未満	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3未満	0.4	12
7.0	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.6	4.8	5.6	5.1	4.7	4.7	5.6	4.2	4.8	12
78	86	95	97	84	83	97	64	82	12
0.57	0.30	0.64	0.51	0.54	0.70	0.70	0.30	0.50	12

【給水栓水 青山町】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		14.2	19.7	24.8	24.2	28.5	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.24	0.27	0.33	0.23	0.25
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.09	0.09	0.24
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.015			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.024			0.008	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.012			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	7.6	7.8	6.5	6.1	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					16.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					42	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000005	0.000001	0.000001未満	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3未満	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.8	
マグネシウム	(mg/L)						0.9	
カルシウム	(mg/L)						5.1	
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.7	4.8	4.2	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		75	76	82	71	63	86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.54	0.52	0.46	0.54	0.60	0.47

【給水栓水 青山町】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	18.2	12.7	6.0	10.5	10.8	28.5	6.0	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.23	0.22	0.29	0.35	0.30	0.35	0.22	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.14	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.24	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.008		0.017	0.003	0.011	4
	0.005			0.009		0.009	0.002未満	0.005	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.024			0.014		0.024	0.008	0.018	4
	0.014			0.007		0.014	0.002未満	0.008	4
	0.006			0.005		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.1	7.9	8.0	10.5	9.5	10.3	10.5	6.1	8.1	12
									1
									1
									1
0.000002	0.000011※	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000011	0.000001未満	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
7.0	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.4	4.7	5.6	4.9	4.7	4.7	5.6	4.2	4.7	12
74	86	95	97	83	84	97	63	81	12
0.61	0.35	0.39	0.50	0.53	0.52	0.61	0.35	0.50	12

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR2.11.16に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。(0.000001mg/L)

【給水栓水 西金剛山】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		14.3	17.0	24.0	22.1	26.0	25.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.24	0.27	0.30	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.09	0.09	0.24
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.010	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.012			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.008	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	7.6	7.7	6.5	6.1	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					16.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					42	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000005	0.000001	0.000001未満	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						0.9	
カルシウム	(mg/L)						5.1	
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.7	4.7	4.2	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		74	76	82	70	63	86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.57	0.32	0.40	0.62	0.61	0.49

【給水栓水 西金剛山】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
19.5	15.4	15.0	6.5	9.3	9.4	26.0	6.5	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.34	0.24	0.22	0.29	0.36	0.30	0.36	0.22	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.15	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.24	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.008		0.017	0.004	0.011	4
	0.006			0.009		0.009	0.002未満	0.005	4
	0.001			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.024			0.015		0.024	0.010	0.018	4
	0.015			0.008		0.015	0.002未満	0.009	4
	0.006			0.005		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
6.8	7.9	8.0	10.5	9.5	10.3	10.5	6.1	8.1	12
									1
									1
									1
0.000002	0.000011※	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000011	0.000001未満	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
7.0	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.3	4.7	5.6	4.9	4.6	4.7	5.6	4.2	4.7	12
71	86	95	97	83	84	97	63	81	12
0.49	0.36	0.60	0.62	0.54	0.48	0.62	0.32	0.51	12

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR2.11.16に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。(0.000002mg/L)

③楠本浄水場系水質検査

【楠本浄水場 菅野系原水】

日 付 項 目	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温 (℃)		12.3	16.5	18.0	18.2	19.0	19.0	22.0	22.5	22.5
一般細菌 (個/ml)	100個/ml以下	48	690	72		250		230		580
大腸菌	検出されないこと	陽性 (3.0)	陽性 (11.0)	陰性 (<1)		陽性 (34.5)		陽性 (4.1)		陽性 (9.6)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.002		0.002		0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.28	0.30		0.28		0.20		0.34
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.05	0.02		0.13		0.05		0.03
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	0.09	0.13	0.08		0.19		0.10		0.09
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.2	4.7		3.5		3.9		4.0
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	0.042	0.055	0.026		0.041		0.022		0.022
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.3	4.6		3.2		3.5		3.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300mg/L以下	23.2	24.6	25.6		17.4		19.6		21.5
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000016	0.000009
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	3mg/L以下	0.6	1.0	0.8		1.1		0.7		1.0
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2		7.1		7.0		7.1
味	異常でないこと									
臭気	異常でないこと	藻臭	藻臭	異常なし		藻臭		藻臭		藻臭
色度 (度)	5度以下	2.0	3.9	2.2		3.5		2.5		3.6
濁度 (度)	2度以下	2.0	2.4	1.4		6.1		2.4		1.4
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム (mg/L)		0.7	0.7	0.8		0.7		0.7		0.8
マグネシウム (mg/L)		1.2	1.3	1.3		0.9		1.0		1.1
カルシウム (mg/L)		7.3	7.7	8.1		5.5		6.2		6.8
硫酸イオン (mg/L)		4.4	4.3	4.5		3.8		4.0		4.0
電気伝導率 (μS/cm)		72	74	79		56		63		69
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)		20	0	0		10		0		0
臭気強度										
残留塩素 (mg/L)										

【楠本浄水場 菅野系原水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	20.5	17.5	17.5	16.4	10.0	10.0	10.8	22.5	10.0	17.2	17
	430		82	25	64	54	82	690	25	217	12
	陰性 (<1)		陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陽性 (3.1)	陽性 (6.3)				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.25		0.30	0.29	0.26	0.43	0.40	0.43	0.20	0.30	12
	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
	0.012		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.005未満	12
	0.02		0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.13	0.02	0.04	12
	0.07		0.12	0.10	0.08	0.07	0.04	0.19	0.04	0.10	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	4.1		4.5	4.4	4.7	4.9	4.2	4.9	3.5	4.3	12
	0.035		0.068	0.041	0.034	0.021	0.014	0.068	0.014	0.035	12
	3.5		4.1	3.6	4.0	5.1	5.4	5.4	3.2	4.1	12
	20.8		23.8	23.7	26.2	27.2	20.5	27.2	17.4	22.8	12
						68					1
						0.02未満					1
0.000006	0.000030	0.000009	0.000004	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000030	0.000001未満	0.000005	17
0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
	0.8		0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	1.1	0.6	0.8	12
	7.0		7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.0	7.2	

【楠本浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.3	15.7	19.3	18.8	18.5	18.7	21.3	23.0	23.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	60	95	85		260		170		520
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陽性 (7.4)	陽性 (1.0)		陽性 (18.5)		陽性 (3.0)		陽性 (9.7)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002		0.001		0.002		0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.31	0.28		0.27		0.25		0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.03		0.13		0.06		0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.11	0.10	0.21		0.18		0.19		0.20
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.5	4.7		3.7		3.9		4.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.030	0.028	0.049		0.035		0.030		0.027
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.8	5.3		3.5		3.6		4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	20.0	21.7	23.0		15.4		17.2		22.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.8	0.7		0.8		0.7		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0		6.8		7.0		6.8
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	2.0	3.2	3.0		3.5		3.8		5.3
濁度	(度)	2度以下	2.1	1.8	2.0		5.9		2.7		1.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.7		0.7		1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2	1.1		0.9		0.9		1.2
カルシウム	(mg/L)		6.2	6.7	7.4		4.7		5.4		7.2
硫酸イオン	(mg/L)		4.2	4.2	3.9		4.1		3.7		3.9
電気伝導率	(μS/cm)		67	70	74		53		58		76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場 向道系原水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大 値	最 小 値	平 均 値	回数
20.4	20.4	18.5	16.3	16.5	8.0	9.5	9.8	23.6	8.0	17.1	17
	130		46	36	97	15	42	520	15	130	12
	陰性 (≦1)		陽性 (10.9)	陽性 (1.0)	陰性 (≦1)	陽性 (1.0)	陽性 (12.2)				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002		0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.23		0.26	0.28	0.34	0.37	0.37	0.37	0.23	0.30	12
	0.05未満		0.05未満	0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
	0.008		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	12
	0.04		0.03	0.04	0.01	0.02	0.04	0.13	0.01	0.04	12
	0.16		0.16	0.14	0.10	0.09	0.09	0.21	0.09	0.14	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	5.0		5.1	4.8	6.6	5.6	4.9	6.6	3.7	4.9	12
	0.042		0.038	0.057	0.018	0.022	0.028	0.057	0.018	0.034	12
	4.9		5.1	4.0	8.3	7.0	6.8	8.3	3.5	5.3	12
	20.6		24.1	25.2	26.7	22.7	18.1	26.7	15.4	21.5	12
						80					1
						0.02未満					1
0.000001	0.000001未満	0.000006	0.000005	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
	0.6		0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	0.5	0.7	12
	6.8		7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	6.8	7.1	12
	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	2.5		3.1	2.5	2.3	2.0	2.5	5.3	2.0	3.0	12
	2.0		2.0	2.6	1.0	1.2	1.7	5.9	1.0	2.2	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.9		0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	12
	1.0		1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4	0.9	1.1	12
	6.6		7.5	7.8	8.4	7.1	5.6	8.4	4.7	6.7	12
	3.7		4.1	4.4	4.7	4.4	3.8	4.7	3.7	4.1	12
	70		78	77	92	79	66	92	53	72	12
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12

【楠本浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.5	16.3	19.0	19.5	19.2	19.5	22.0	23.5	22.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		2		0		2
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.28	0.28		0.28		0.20		0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.07		0.06未満		0.08		0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.006		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.21	0.19	0.22		0.30		0.19		0.17
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.02		0.01未満		0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.1	5.4		4.1		4.5		4.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.002	0.004		0.005		0.003		0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	6.8	7.1		6.3		6.0		6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.3	24.3	25.3		17.9		19.6		22.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.6	0.5		0.4		0.3		0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1		6.8		7.0		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.2	0.2		0.9		0.3		0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.7		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.3	1.3		0.9		1.0		1.2
カルシウム	(mg/L)		7.1	7.6	8.0		5.7		6.2		7.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.8	4.9		4.6		4.4		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		76	79	83		64		68		76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.52	0.62	0.54	0.66	0.65	0.38	0.74	0.82	0.72

【楠本浄水場 沈澱池水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	20.5	18.3	17.5	16.6	9.5	9.7	10.8	23.5	9.5	17.5	17
	0		0	2	0	0	0	2	0	1	12
	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.25		0.29	0.28	0.27	0.41	0.39	0.41	0.20	0.30	12
	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.10		0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.004		0.008	0.001未満	0.003	4
			0.002未満			0.005		0.008	0.002未満	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.006		0.010	0.001未満	0.004	4
			0.002未満			0.004		0.008	0.002未満	0.003	4
			0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	12
	0.18		0.15	0.27	0.28	0.25	0.30	0.30	0.15	0.23	12
	0.01未満		0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	4.8		5.1	5.1	5.5	5.7	5.2	5.7	4.1	5.0	12
	0.003		0.004	0.008	0.005	0.004	0.003	0.008	0.002	0.004	12
	6.1		6.3	6.6	6.8	8.1	8.7	8.7	6.0	6.8	12
	21.3		24.1	24.1	26.5	26.5	21.0	26.5	17.9	23.0	12
0.000002	0.000006	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001	17
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
	0.4		0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	12
	6.9		7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	7.3	6.8	7.1	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	0.2		0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.9	0.2	0.3	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.8		0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	12
	1.1		1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2	12
	6.7		7.5	7.5	8.3	8.3	6.6	8.3	5.7	7.2	12
	4.4		4.8	4.7	5.0	5.3	4.7	5.3	4.4	4.8	12
	72		80	78	86	88	75	88	64	77	12
0.83	0.74	0.72	0.75	0.69	0.57	0.35	0.51	0.83	0.35	0.64	17

【楠本浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.6.17	R2.7.9	R2.7.20	R2.8.5	R2.8.17	R2.9.8
水温	(℃)		12.0	16.0	18.2	18.2	19.0	19.3	22.0	23.5	22.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.28	0.28		0.29		0.20		0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.09		0.06未満		0.12		0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011					0.003		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014					0.006		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.002		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02		0.02		0.02		0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.3	5.6		4.4		4.7		5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	7.0	7.4		6.6		6.3		6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.0	24.6	25.3		19.2		19.6		22.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.6	0.5		0.4		0.3未満		0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1		7.0		7.0		7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.7		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.3	1.3		0.9		1.0		1.2
カルシウム	(mg/L)		7.0	7.7	8.0		6.2		6.2		7.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	5.0	4.9		5.0		4.5		4.6
電気伝導率	(μS/cm)		77	81	84		68		70		78
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
臭気強度											
残留塩素	(mg/L)		0.84	0.86	0.77	0.70	0.53	0.87	0.90	0.87	0.84

【楠本浄水場 浄水池水】

R2.9.15	R2.10.7	R2.10.26	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	19.5	17.8	16.9	16.2	9.5	10.0	10.0	23.5	9.5	17.1	17
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.24		0.29	0.28	0.27	0.40	0.40	0.40	0.20	0.29	12
	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.13		0.07	0.07	0.08	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満	0.07	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.005		0.011	0.002	0.005	4
			0.002未満			0.005		0.008	0.002未満	0.003	4
			0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.005			0.008		0.014	0.005	0.008	4
			0.002未満			0.004		0.009	0.002未満	0.003	4
			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	0.02		0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	12
	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
	5.1		5.3	5.2	5.6	5.8	5.3	5.8	4.4	5.2	12
	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	6.5		6.7	6.9	6.9	8.0	8.8	8.8	6.3	7.1	12
	21.3		24.3	24.6	26.5	26.0	21.0	26.5	19.2	23.1	12
						68					1
						0.02未満					1
0.000001	0.000005	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
	0.3		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
	7.0		7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	7.1	12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.8		0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	12
	1.1		1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2	12
	6.7		7.6	7.7	8.3	8.1	6.6	8.3	6.2	7.3	12
	4.5		4.9	4.8	5.0	5.2	4.5	5.2	4.5	4.8	12
	74		82	80	86	88	76	88	68	79	12
0.91	0.75	0.73	0.78	0.52	0.47	0.58	0.67	0.91	0.47	0.74	17

【給水栓水 野村】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		14.8	22.5	23.6	24.5	25.2	29.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.26	0.28	0.29	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.11	0.07	0.12	0.11
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.018			0.009	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.2	7.6	6.4	6.2	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.9	4.9	5.0	4.5	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		77	81	85	70	69	77
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.73	0.64	0.63	0.60	0.68	0.71

【給水栓水 野村】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
25.2	20.2	15.8	9.0	12.2	12.3	29.2	9.0	19.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.29	0.27	0.27	0.38	0.39	0.39	0.21	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.13	0.06	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.006		0.013	0.004	0.007	4
	0.002未満			0.005		0.007	0.002未満	0.003	4
	0.001			0.001		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.011		0.018	0.008	0.012	4
	0.002			0.005		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.004		0.005	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.0					1
				0.001未満					1
6.4	6.7	7.0	7.1	8.4	9.1	9.1	6.2	7.2	12
				25.1					1
				54					1
				0.02未満					1
0.000006	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.4	12
7.1	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.9					1
4.5	4.8	4.9	5.0	5.2	4.6	5.2	4.5	4.8	12
73	82	82	91	87	79	91	69	79	12
0.52	0.38	0.47	0.28	0.68	0.56	0.73	0.28	0.57	12

【給水栓水 津木】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		15.6	17.5	25.0	23.2	27.2	26.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.26	0.28	0.29	0.22	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.007	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	7.4	7.6	6.6	6.2	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.9	4.9	4.9	4.4	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		76	80	84	73	66	77
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.50	0.23	0.38	0.49	0.52	0.54

【給水栓水 津木】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
18.4	13.5	13.4	5.5	8.2	6.5	27.2	5.5	16.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.28	0.27	0.27	0.37	0.31	0.37	0.22	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.07	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.008		0.016	0.007	0.010	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.015		0.023	0.014	0.017	4
	0.004			0.006		0.011	0.003	0.006	4
	0.005			0.005		0.006	0.005	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.1					1
				0.001未満					1
6.5	6.8	6.8	8.2	8.9	10.8	10.8	6.2	7.5	12
				24.6					1
				62					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	12
7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.3					1
				7.7					1
4.5	4.8	4.8	5.1	5.1	4.8	5.1	4.4	4.8	12
73	81	82	91	86	86	91	66	80	12
0.58	0.46	0.42	0.38	0.33	0.38	0.58	0.23	0.43	12

【給水栓水 桑原】

項 目 \ 日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温 (℃)		15.0	20.3	24.5	23.5	26.2	29.2
一般細菌 (個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.25	0.28	0.31	0.22	0.24
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下		0.015			0.005	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下		0.022			0.011	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.002	
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.4	7.6	6.5	6.2	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							
カリウム (mg/L)							
マグネシウム (mg/L)							
カルシウム (mg/L)							
硫酸イオン (mg/L)		4.8	4.8	4.9	5.1	4.4	4.5
電気伝導率 (μS/cm)		76	79	84	73	66	78
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)							
臭気強度							
残留塩素 (mg/L)		0.59	0.30	0.30	0.59	0.73	0.35

【給水栓水 桑原】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	17.5	17.5	8.3	12.5	11.0	29.2	8.3	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.27	0.26	0.28	0.37	0.30	0.37	0.22	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.12	0.07	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.009			0.007		0.015	0.005	0.009	4
	0.002			0.005		0.005	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.012		0.022	0.011	0.015	4
	0.006			0.006		0.011	0.002	0.006	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.008					1
				6.0					1
				0.001未満					1
6.7	7.0	7.0	8.2	8.7	10.3	10.3	6.2	7.5	12
				24.1					1
				57					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	12
7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.5					1
4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	5.1	4.4	4.8	12
74	82	84	90	86	84	90	66	80	12
0.40	0.45	0.65	0.34	0.59	0.68	0.73	0.30	0.50	12

【給水栓水 上畑】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		15.2	20.6	24.0	23.2	27.5	26.1
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.26	0.28	0.28	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.10	0.11	0.11	0.21
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.015	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.5	7.5	6.7	6.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	4.8	4.7	4.3	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		76	80	84	73	64	80
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.46	0.48	0.48	0.59	0.64	0.65

【給水栓水 上畑】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
23.6	17.9	12.5	7.8	11.7	11.8	27.5	7.8	18.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.26	0.28	0.26	0.28	0.37	0.31	0.37	0.23	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.14	0.09	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.21	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.010			0.008		0.016	0.008	0.011	4
	0.004			0.005		0.006	0.004	0.005	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.015		0.023	0.015	0.018	4
	0.006			0.006		0.011	0.003	0.007	4
	0.005			0.005		0.006	0.005	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01					1
				0.005未満					1
				6.1					1
				0.001未満					1
6.7	7.0	6.8	8.5	9.0	10.5	10.5	6.2	7.6	12
				23.7					1
				56					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	12
7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.2					1
				7.5					1
4.4	4.7	4.9	5.1	5.0	4.8	5.1	4.3	4.7	12
74	82	84	92	86	85	92	64	80	12
0.77	0.38	0.35	0.36	0.46	0.47	0.77	0.35	0.51	12

【給水栓水 名山】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		14.2	19.5	20.5	22.5	26.7	27.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.26	0.28	0.29	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.11	0.12	0.12	0.17
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.013	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.012			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.5	7.6	6.7	6.2	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		76	79	84	73	65	79
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.51	0.43	0.31	0.48	0.62	0.71

【給水栓水 名山】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
19.1	16.5	13.4	7.0	9.5	10.0	27.6	7.0	17.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.27	0.26	0.28	0.37	0.30	0.37	0.22	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.07	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.17	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.010			0.008		0.016	0.006	0.010	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.015		0.023	0.013	0.017	4
	0.006			0.006		0.012	0.003	0.007	4
	0.005			0.005		0.006	0.005	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.007					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.006					1
				6.1					1
				0.001未満					1
6.7	7.0	6.9	8.2	8.8	10.7	10.7	6.2	7.6	12
				24.3					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	12
7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.6					1
4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	4.4	4.8	12
74	82	84	86	86	85	86	65	79	12
0.61	0.37	0.31	0.42	0.39	0.40	0.71	0.31	0.46	12

④須々万浄水場系水質検査

【須々万浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.14	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.20	R2.8.11	R2.9.10
水温	(℃)		8.6	14.0	16.5	17.3	19.5	19.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	10	51	96	100	88	240
大腸菌		検出されないこと	陰性 (＜1)	陽性 (12.1)	陽性 (10.9)	陽性 (2.0)	陽性 (7.5)	陽性 (16.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.22	0.20	0.25	0.17	0.21	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.1	3.0	3.1	3.0	3.4	3.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.002	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.4	14.8	15.4	12.6	15.9	18.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		40				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.0	7.8	7.5	7.2	7.9
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.2
濁度	(度)	2度以下	0.3	0.6	0.7	0.6	0.4	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3
カルシウム	(mg/L)		4.6	4.1	4.2	3.4	4.4	5.1
硫酸イオン	(mg/L)		2.9	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6
電気伝導率	(μS/cm)		51	46	49	43	50	57
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度				1				
残留塩素	(mg/L)							

【須々万浄水場 原水】

R2.10.5	R2.11.16	R2.12.7	R3.1.25	R3.2.2	R3.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
17.0	11.5	8.0	5.7	6.5	8.0	19.5	5.7	12.7	12
60	28	15	6	9	7	240	6	59	12
陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陽性 (3.1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.33	0.29	0.42	0.61	0.30	0.61	0.17	0.31	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.04			0.01未満		0.04	0.01未満	0.02	4
	0.06			0.01未満		0.06	0.01未満	0.03	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
3.7	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.7	3.0	3.3	12
	0.004			0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	4
2.9	3.0	3.0	3.6	3.8	3.1	3.8	2.7	3.0	12
19.7	18.8	18.6	19.0	17.6	17.3	19.7	12.6	17.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.7	0.3	0.7	0.3未満	0.4	12
7.7	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.9	7.0	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.1	1.0	0.7	1.1	1.9	0.9	1.9	0.7	1.2	12
0.2	1.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	1.3	0.1未満	0.4	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	12
1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	1.3	12
5.6	5.4	5.3	5.3	4.9	4.8	5.6	3.4	4.8	12
2.7	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.8	12
58	57	56	57	54	52	58	43	53	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
									1

【給水栓水 下角】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.14	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.20	R2.8.11	R2.9.10
水温	(℃)		15.0	18.6	23.5	24.3	24.5	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.16	0.17	0.28	0.14	0.17	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.5	3.5	3.6	3.3	3.8	4.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	17.7	17.3	18.9	12.3	15.4	19.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		38				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.7	7.4	7.3	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.2	0.8	1.0	1.3
カルシウム	(mg/L)		5.1	5.1	5.6	3.6	4.5	5.8
硫酸イオン	(mg/L)		2.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.7
電気伝導率	(μS/cm)		55	53	58	44	51	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.38	0.36	0.16	0.59	0.52	0.26

【給水栓水 下角】

R2.10.5	R2.11.16	R2.12.7	R3.1.25	R3.2.2	R3.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	18.5	13.2	10.3	10.8	10.2	25.5	10.2	18.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.34	0.29	0.31	0.43	0.29	0.43	0.14	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.010	0.003	0.006	4
	0.002			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.006			0.005		0.014	0.005	0.010	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
4.2	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	4.2	3.3	3.7	12
									1
3.3	3.3	3.3	4.0	3.5	3.4	4.0	3.0	3.3	12
20.1	19.3	19.6	19.6	18.8	16.5	20.1	12.3	17.9	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3未満	0.3未満	12
7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.3	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	12
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.3	0.8	1.2	12
5.9	5.6	5.7	5.7	5.4	4.8	5.9	3.6	5.2	12
2.7	2.8	2.9	3.1	3.0	3.0	3.1	2.5	2.8	12
62	60	59	60	58	53	63	44	56	12
0.46	0.51	0.29	0.35	0.51	0.41	0.59	0.16	0.40	12

【長穂浄水場 原水】

56

【長穂浄水場 原水】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.5	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
18.5	14.5	11.2	5.8	8.0	8.3	25.5	5.8	14.8	12
160	58	140	38	18	50	720	18	246	12
陽性 (7.4)	陽性 (2.0)	陽性 (6.2)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陽性 (5.2)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.25	0.17	0.24	0.31	0.28	0.31	0.13	0.21	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.04			0.02		0.12	0.02	0.05	4
	0.15			0.10		0.51	0.08	0.21	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.1	4.9	5.8	6.7	5.8	5.3	6.7	3.6	4.9	12
	0.049			0.020		0.140	0.020	0.059	4
5.1	5.1	6.1	8.7	8.5	8.0	8.7	3.6	5.8	12
20.8	21.5	25.3	31.7	19.2	16.8	31.7	13.9	20.2	12
									1
									1
0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	12
7.5	7.6	7.2	7.6	7.3	7.3	7.6	6.6	7.3	12
藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	藻臭				12
3.4	3.2	3.4	2.4	2.4	1.9	6.2	1.9	3.3	12
2.4	2.0	2.3	0.8	1.3	1.6	5.3	0.8	2.0	12
0.02	0.02未満	0.03	0.05	0.02未満	0.02未満	0.07	0.02未満	0.03	12
0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	1.0	0.6	0.8	12
1.0	1.1	1.3	1.4	0.9	0.8	1.4	0.7	1.0	12
6.7	6.8	8.0	10.4	6.2	5.4	10.4	4.4	6.5	12
3.6	3.8	4.1	4.3	3.9	3.6	4.3	3.1	3.7	12
71	73	83	102	74	69	102	50	70	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【長穂浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		12.1	15.8	19.8	19.8	24.5	26.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.16	0.20	0.18	0.18	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.11
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.003			0.005	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001			0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.5	5.1	4.4	4.5	5.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.9	5.3	4.3	3.9	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	17.7	15.6	21.3	13.5	14.1	22.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					36	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5	0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	1.1
マグネシウム	(mg/L)		0.9	0.7	1.1	0.6	0.7	1.1
カルシウム	(mg/L)		5.6	5.1	6.7	4.4	4.5	7.1
硫酸イオン	(mg/L)		3.7	3.6	3.6	3.1	3.2	3.5
電気伝導率	(μS/cm)		63	58	72	53	55	80
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.73	0.61	0.95	0.85	0.72	1.01

【長穂浄水場 浄水池水】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.5	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
19.3	15.0	11.2	6.0	8.5	9.5	26.5	6.0	15.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.32	0.22	0.24	0.32	0.27	0.32	0.16	0.23	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.8	5.3	6.2	7.2	6.4	6.0	7.2	4.4	5.5	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
5.4	5.3	6.4	8.9	9.0	8.4	9.0	3.9	6.0	12
21.3	20.8	24.7	28.7	20.7	19.0	28.7	13.5	20.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	12
7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	6.9	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8	12
1.0	1.0	1.2	1.4	0.9	0.8	1.4	0.6	1.0	12
6.9	6.7	7.9	9.2	6.8	6.3	9.2	4.4	6.4	12
3.6	3.8	4.1	4.3	3.9	3.7	4.3	3.1	3.7	12
74	74	85	99	80	74	99	53	72	12
0.94	0.83	0.53	0.72	0.78	0.76	1.01	0.53	0.79	12

【給水栓水 下牛の毛】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		14.1	16.8	21.0	22.0	24.0	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	0.19	0.21	0.18	0.19	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.6	5.0	5.3	4.3	3.9	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					14.5	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					32	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.4	7.6	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						0.6	
カルシウム	(mg/L)						4.8	
硫酸イオン	(mg/L)		3.7	3.6	3.6	3.1	3.2	3.5
電気伝導率	(μS/cm)		67	63	76	54	53	82
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.45	0.22	0.64	0.73	0.47	0.23

【給水栓水 下牛の毛】

R2.10.12	R2.11.4※	R2.12.1※	R3.1.5※	R3.2.24※	R3.3.2※	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	17.0	16.0	10.0	10.5	11.0	27.5	10.0	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.40	0.34	0.19	0.32	0.28	0.40	0.18	0.25	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.006		0.017	0.006	0.010	4
	0.009			0.003		0.009	0.003	0.005	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.026			0.012		0.026	0.012	0.018	4
	0.007			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.007			0.004		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
5.3	5.2	6.0	8.1	8.8	8.7	8.8	3.9	6.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
7.5	7.9	7.6	8.0	7.9	7.9	8.4	7.2	7.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.6	3.8	3.9	4.2	3.9	3.8	4.2	3.1	3.7	12
76	82	91	101	81	79	101	53	75	12
0.53	0.42	0.59	0.43	0.52	0.66	0.73	0.22	0.49	12

※長穂浄水場ろ過池更生工事に伴い配水量調整のため、配水区域が変更となり高樋で定期検査を実施した。

【給水栓水 合下】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		13.0	17.0	21.0	20.8	23.5	26.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	4	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.18	0.21	0.19	0.19	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.1	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.0	5.3	4.3	3.9	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					15.2	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					38	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0	8.0	7.7	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						0.6	
カルシウム	(mg/L)						5.1	
硫酸イオン	(mg/L)		3.7	3.7	3.6	3.1	3.2	3.5
電気伝導率	(μS/cm)		66	62	74	56	55	83
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.38	0.39	0.77	0.67	0.40	0.42

【給水栓水 合下】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.5	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	17.5	14.1	8.5	7.5	9.0	26.3	7.5	16.6	12
2	0	0	0	0	0	4	0	1	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.39	0.29	0.20	0.33	0.28	0.39	0.18	0.25	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.010			0.005		0.011	0.005	0.009	4
	0.005			0.004		0.005	0.004	0.005	4
	0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.010		0.019	0.010	0.015	4
	0.005			0.004		0.005	0.004	0.004	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
5.3	5.3	6.2	8.4	8.7	8.7	8.7	3.9	6.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0	7.6	7.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
3.6	3.8	4.0	4.2	3.9	3.8	4.2	3.1	3.7	12
77	78	87	100	81	80	100	55	75	12
0.52	0.48	0.67	0.61	0.38	0.65	0.77	0.38	0.53	12

【須万市浄水場 原水】

64

【須万市浄水場 原水】

R2.10.5	R2.11.16	R2.12.7	R3.1.25	R3.2.2	R3.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
20.0	15.8	11.5	6.6	5.8	9.5	22.5	5.8	14.8	12
490	240	190	140	190	120	2,300	80	621	12
陽性 (6.3)	陽性 (13.4)	陽性 (6.3)	陽性 (5.2)	陽性 (9.6)	陽性 (2.0)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.27	0.24	0.51	0.47	0.31	0.51	0.13	0.29	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.009			0.005未満		0.009	0.005未満	0.005未満	4
	0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
	0.07			0.02		0.07	0.02	0.05	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.4	4.4	4.5	5.6	5.0	5.1	5.6	3.6	4.5	12
	0.026			0.005		0.026	0.005	0.015	4
4.0	4.0	3.9	7.0	6.4	6.1	7.0	3.5	4.6	12
24.8	25.1	26.2	30.1	27.7	26.2	30.1	18.4	25.6	12
									1
									1
0.000021	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000021	0.000001未満	0.000004	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.8	12
7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.3	2.4	2.6	2.5	2.2	1.8	3.0	1.8	2.5	12
0.8	0.9	1.0	0.9	0.6	0.8	2.1	0.6	1.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	12
1.3	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4	1.6	1.0	1.4	12
7.8	7.9	8.2	9.4	8.8	8.2	9.4	5.7	8.0	12
4.1	4.1	4.3	4.9	4.9	4.6	4.9	3.7	4.4	12
74	76	78	92	86	83	92	60	78	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
									1

【給水栓水 高野】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.14	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.20	R2.8.11	R2.9.10
水温	(℃)		10.8	19.0	20.8	24.5	26.5	23.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.23	0.24	0.30	0.24	0.17	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.012			0.013	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.037			0.038	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.06			0.04	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.007			0.007	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.7	4.7	3.9	4.9	4.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.4	4.4	3.6	4.0	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.5	27.0	27.5	16.5	26.1	25.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		54				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.1	1.2	1.2	1.2	0.7	0.7
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.4	0.8	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		8.3	8.5	8.7	5.3	8.3	8.2
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.3	4.0	3.5	4.0	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		80	80	82	58	79	81
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.21	0.28	0.21	0.36	0.40	0.31

【給水栓水 高野】

R2.10.5	R2.11.16	R2.12.7	R3.1.25	R3.2.2	R3.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	17.0	13.5	9.0	8.3	11.5	26.5	8.3	17.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.29	0.26	0.35	0.51	0.40	0.51	0.17	0.30	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.005		0.013	0.005	0.009	4
	0.002			0.003		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.010			0.007		0.019	0.007	0.013	4
	0.005			0.004		0.008	0.004	0.006	4
	0.003			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.024			0.017		0.038	0.017	0.029	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.07			0.04		0.07	0.04	0.05	4
	0.005未満			0.005未満		0.007	0.005未満	0.005未満	4
5.1	4.8	5.1	5.5	5.1	4.8	5.5	3.9	4.9	12
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
4.2	4.2	4.2	5.8	6.0	5.4	6.0	3.6	4.6	12
27.0	26.5	27.0	29.8	26.5	26.3	29.8	16.5	26.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12
7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	1.5	1.0	1.1	0.9	1.0	1.5	0.6	1.0	12
0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	12
1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	1.6	0.8	1.3	12
8.5	8.3	8.5	9.3	8.3	8.4	9.3	5.3	8.2	12
4.0	4.1	4.1	4.7	4.5	4.4	4.7	3.5	4.2	12
80	80	82	90	83	82	90	58	80	12
0.37	0.42	0.27	0.35	0.40	0.38	0.42	0.21	0.33	12

⑦米光浄水場系水質検査

【米光浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		11.5	13.8	18.2	21.0	22.0	22.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	2	5	10	170	15	16
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陽性 (23.1)	陽性 (1.0)	陽性 (9.6)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.41	0.20	0.51	0.30	0.17	0.07
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.08	0.16	0.17
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.007	0.007	0.006	0.010	0.008
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.14	0.22	0.21	0.27	0.63	0.87
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	11.3	12.0	12.3	11.2	20.3	21.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.046	0.089	0.090	0.086	0.173	0.202
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.4	13.5	16.3	11.4	25.7	26.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	36.0	38.5	43.7	61.5	60.9	58.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.8	6.9	6.6	6.6
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	2.1	1.7	3.1	4.2	6.0
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.5	0.2	0.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	2.3
マグネシウム	(mg/L)		1.7	1.7	2.0	2.2	2.6	2.6
カルシウム	(mg/L)		11.6	12.6	14.2	21.0	20.1	19.3
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	5.0	6.5	4.9	4.5	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		134	142	158	181	232	238
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【米光浄水場 原水】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.6	19.0	13.0	13.0	10.6	10.3	22.6	10.3	16.3	12
16	15	1	4	14	8	170	1	23	12
陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陽性 (5.2)	陽性 (160.7)	陽性 (14.6)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.11	0.13	0.08	0.36	0.31	0.51	0.07	0.23	12
0.17	0.17	0.16	0.17	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	12
0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.17	0.06	0.09	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.010	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.42	0.29	0.29	0.27	0.12	0.24	0.87	0.12	0.33	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
15.6	12.8	11.5	13.0	12.2	14.6	21.8	11.2	14.1	12
0.098	0.095	0.084	0.147	0.053	0.094	0.202	0.046	0.105	12
17.2	14.9	12.4	16.3	15.7	17.4	26.1	11.4	16.6	12
42.8	38.0	33.4	35.0	38.6	39.1	61.5	33.4	43.9	12
	90								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.005未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12
6.7	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
2.7	1.5	1.2	0.9	1.0	1.0	6.0	0.9	2.2	12
0.2	0.2	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.2	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.9	1.7	1.4	1.3	1.4	1.3	2.3	1.3	1.6	12
1.9	1.7	1.5	1.7	1.8	1.8	2.6	1.5	1.9	12
14.0	12.4	10.9	11.2	12.5	12.7	21.0	10.9	14.4	12
3.9	4.6	4.4	5.2	5.9	5.8	6.5	3.9	5.0	12
169	146	128	142	146	161	238	128	165	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【米光浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		12.5	17.1	22.0	24.5	26.0	25.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.24	0.48	0.32	0.25	0.09
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.14
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.09	0.16	0.19	0.27
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.004	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.008	0.006	0.013	0.009	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.019	0.019	0.030	0.026	0.030	0.027
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.8	13.0	13.3	12.0	15.4	19.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	14.5	17.5	13.5	19.3	24.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	37.0	37.0	44.2	58.7	57.1	56.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		80			121	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.6	1.9	1.9	2.3
マグネシウム	(mg/L)		1.7	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5
カルシウム	(mg/L)		12.0	12.0	14.4	19.7	18.9	18.6
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	5.1	6.4	5.5	5.0	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		142	142	162	180	197	222
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.58	0.65	0.40	0.35	0.40	0.31

【米光浄水場 浄水池水】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	15.2	10.5	9.0	10.3	10.8	26.0	9.0	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.12	0.11	0.09	0.30	0.29	0.48	0.09	0.23	12
0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	12
0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.07	0.08	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.21	0.15	0.10	0.06	0.06未満	0.28	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.006		0.018	0.006	0.012	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.015	0.008	0.011	0.007	0.006	0.005未満	0.015	0.005未満	0.009	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.038	0.027	0.026	0.017	0.023	0.019	0.038	0.017	0.025	12
16.6	13.7	13.2	13.2	13.1	12.6	19.8	12.0	14.1	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
17.5	15.4	14.2	16.3	17.0	16.6	24.1	13.5	16.7	12
44.7	37.5	34.8	34.5	37.6	39.3	58.7	34.5	43.3	12
	96			92		121	80	97	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.005未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
2.0	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	2.3	1.3	1.6	12
2.0	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.5	1.6	1.9	12
14.6	12.2	11.3	11.0	12.1	12.6	19.7	11.0	14.1	12
4.1	4.4	4.4	5.1	5.6	5.8	6.4	4.1	5.1	12
176	149	138	140	148	148	222	138	162	12
0.56	0.85	0.30	0.75	0.52	0.60	0.85	0.30	0.52	12

【給水栓水 米光】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		11.3	17.2	21.2	23.8	25.0	26.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.003	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.24	0.48	0.32	0.25	0.09
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07			0.10	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.09	0.16	0.19	0.27
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.007			0.017	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.024			0.040	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		12.8			15.4	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	14.5	17.5	13.5	19.3	24.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		36.5			57.1	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		76			120	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.4			2.0	
マグネシウム	(mg/L)			1.7			2.4	
カルシウム	(mg/L)			11.8			18.9	
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	5.1	6.4	5.5	5.0	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		142	142	162	180	198	222
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.57	0.32	0.35	0.37	0.53	0.33

【給水栓水 米光】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.4	15.3	10.0	10.5	11.0	11.4	26.7	10.0	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.003	0.001未満	0.001	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.12	0.11	0.09	0.30	0.29	0.48	0.09	0.23	12
0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	12
	0.08			0.07		0.10	0.07	0.08	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.21	0.15	0.10	0.06	0.06未満	0.29	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.006		0.018	0.006	0.012	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.010			0.009		0.017	0.007	0.011	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	0.029			0.020		0.040	0.020	0.028	4
	13.8			13.0		15.4	12.8	13.8	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
17.6	15.4	14.5	16.3	17.0	16.6	24.1	13.5	16.8	12
	37.7			37.6		57.1	36.5	42.2	4
	92			89		120	76	94	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.005未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.7			1.4		2.0	1.4	1.6	4
	1.7			1.8		2.4	1.7	1.9	4
	12.3			12.1		18.9	11.8	13.8	4
4.1	4.4	4.4	5.1	5.6	5.8	6.4	4.1	5.1	12
176	149	139	140	148	148	222	139	162	12
0.48	0.40	0.57	0.74	0.53	0.56	0.74	0.32	0.48	12

【給水栓水 馬神】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温	(℃)		11.8	17.0	23.0	23.0	25.5	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.24	0.49	0.30	0.26	0.11
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07			0.11	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.09	0.16	0.18	0.26
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.010	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.023	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.004	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.014			0.016	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		12.9			15.4	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.8	14.8	17.5	17.1	19.6	23.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		40.4			67.5	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		77			122	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.4			2.0	
マグネシウム	(mg/L)			1.5			2.2	
カルシウム	(mg/L)			13.7			23.4	
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	5.2	6.7	5.4	5.1	5.3
電気伝導率	(μS/cm)		148	151	174	197	218	241
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.46	0.57	0.26	0.24	0.28	0.33

【給水栓水 馬神】

R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	17.0	10.0	6.2	8.7	9.0	25.5	6.2	16.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.12	0.11	0.10	0.30	0.28	0.49	0.10	0.23	12
0.16	0.17	0.17	0.16	0.14	0.14	0.17	0.14	0.15	12
	0.09			0.07		0.11	0.07	0.09	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.21	0.15	0.10	0.06	0.06未満	0.29	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.004		0.010	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.007		0.023	0.007	0.015	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.024			0.016		0.024	0.014	0.018	4
	13.7			13.2		15.4	12.9	13.8	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
17.9	15.4	14.3	16.3	17.3	16.8	23.1	14.3	17.1	12
	43.9			40.7		67.5	40.4	48.1	4
	94			97		122	77	98	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.005未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3	12
6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.6			1.3		2.0	1.3	1.6	4
	1.5			1.7		2.2	1.5	1.7	4
	15.1			13.5		23.4	13.5	16.4	4
4.3	4.6	4.4	5.1	5.6	5.8	6.7	4.3	5.2	12
197	161	147	144	155	155	241	144	174	12
0.40	0.51	0.60	0.71	0.48	0.43	0.71	0.24	0.44	12

⑧柏原浄水場系水質検査

【柏原浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		10.4	14.5	16.5	17.3	19.5	23.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	490	260	860	2,200	1,500	7,800
大腸菌		検出されないこと	陽性 (40.8)	陽性 (16.1)	陽性 (10.8)	陽性 (524.7)	陽性 (42.0)	陽性 (19.9)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.22	0.23	0.26	0.19	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.015			0.048	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.4	4.0	4.4	3.2	4.0	4.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.003	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.9	4.6	5.0	2.9	4.0	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	11.0	16.4	19.0	11.3	16.1	19.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		49				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.7	1.6	0.4	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭
色度	(度)	5度以下	3.6	2.0	2.3	6.5	1.3	2.1
濁度	(度)	2度以下	1.9	0.8	0.5	2.2	0.5	0.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1
マグネシウム	(mg/L)		0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.8
カルシウム	(mg/L)		3.6	5.4	6.3	3.7	5.3	6.6
硫酸イオン	(mg/L)		3.0	3.6	3.5	2.5	3.3	3.4
電気伝導率	(μS/cm)		42	57	65	42	57	70
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度				7				
残留塩素	(mg/L)							

【柏原浄水場 原水】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
17.5	11.2	7.3	6.5	7.0	9.5	23.2	6.5	13.4	12
460	220	210	68	34	200	7,800	34	1,192	12
陽性 (83.6)	陽性 (78.4)	陽性 (69.7)	陽性 (12.1)	陽性 (9.8)	陽性 (33.6)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.23	0.18	0.51	0.34	0.28	0.51	0.17	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.042			0.018		0.048	0.015	0.031	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.01			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.8	4.6	5.0	3.7	3.9	3.5	5.0	3.2	4.1	12
	0.001			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
4.8	4.8	5.4	5.0	5.2	4.6	5.4	2.9	4.6	12
18.5	18.5	20.9	13.7	13.2	12.0	20.9	11.0	15.9	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	1.3	1.6	0.3	0.7	12
7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	12
藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	藻臭				12
1.5	1.8	1.3	1.2	1.0	5.0	6.5	1.0	2.5	12
0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	2.6	2.6	0.2	0.8	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	12
6.1	6.1	6.9	4.5	4.3	4.0	6.9	3.6	5.2	12
3.3	3.5	3.7	3.4	3.3	2.9	3.7	2.5	3.3	12
64	65	70	51	51	46	70	42	57	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
									1

【柏原浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		12.2	17.0	22.0	20.0	22.5	25.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.21	0.24	0.26	0.18	0.19	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.12	0.11
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.1	4.4	5.2	4.5	4.6	5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.7	5.4	4.4	4.3	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	13.5	17.9	20.0	14.0	15.5	21.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		44				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.9	1.0	0.7	0.8	1.1
マグネシウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8
カルシウム	(mg/L)		4.4	6.0	6.7	4.6	5.2	7.2
硫酸イオン	(mg/L)		3.3	3.6	3.5	2.9	3.2	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		51	63	72	54	59	76
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.52	0.50	0.53	0.53	0.51	0.71

【柏原浄水場 浄水池水】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
19.5	14.0	9.3	7.0	8.8	9.5	25.7	7.0	15.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.22	0.17	0.51	0.32	0.25	0.51	0.17	0.25	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.007		0.007	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.3	5.1	5.4	4.2	4.4	4.4	5.4	4.1	4.7	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
5.0	5.1	5.6	5.4	5.6	5.2	5.6	4.3	5.0	12
18.8	18.5	21.4	14.5	14.0	15.4	21.4	13.5	17.1	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	12
6.2	6.1	7.1	4.8	4.6	5.0	7.2	4.4	5.7	12
3.3	3.4	3.6	3.4	3.2	3.3	3.6	2.9	3.3	12
68	68	74	55	55	58	76	51	63	12
0.65	0.65	0.40	0.55	0.54	0.43	0.71	0.40	0.54	12

【給水栓水 石ヶ谷】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		13.5	18.0	22.0	22.5	26.0	28.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.21	0.25	0.19	0.18	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.10	0.13	0.11
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.010	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		4.3				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.7	5.5	4.4	4.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		17.4				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		40				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			0.9				
マグネシウム	(mg/L)			0.7				
カルシウム	(mg/L)			5.8				
硫酸イオン	(mg/L)		3.3	3.6	3.5	2.9	3.2	3.4
電気伝導率	(μS/cm)		51	60	68	52	55	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.28	0.41	0.42	0.37	0.50

【給水栓水 石ヶ谷】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
22.1	15.8	12.2	5.5	9.3	9.6	28.8	5.5	17.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.22	0.16	0.47	0.31	0.27	0.47	0.16	0.24	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.008		0.010	0.008	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.003		0.004	0.003	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
5.0	5.1	5.7	6.1	6.3	5.4	6.3	4.3	5.2	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.3	3.7	2.9	3.4	12
65	67	73	61	55	54	74	51	61	12
0.49	0.63	0.52	0.45	0.42	0.38	0.63	0.28	0.44	12

【給水栓水 五味】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		12.6	17.5	22.5	22.0	26.5	30.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.26	0.18	0.17	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.11	0.14	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.011			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		4.2				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.8	5.5	4.5	4.3	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		16.6				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		46				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	6.9	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			0.8				
マグネシウム	(mg/L)			0.7				
カルシウム	(mg/L)			5.5				
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.5	3.5	2.9	3.2	3.5
電気伝導率	(μS/cm)		52	59	67	51	54	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.23	0.33	0.27	0.47	0.42	0.41

【給水栓水 五味】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
19.8	14.5	10.5	7.3	9.3	10.4	30.0	7.3	16.9	12
0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.22	0.16	0.49	0.31	0.27	0.49	0.16	0.24	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.008		0.014	0.008	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
5.1	5.1	5.7	6.1	6.2	5.4	6.2	4.3	5.2	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.0	6.9	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
3.3	3.4	3.6	3.6	3.3	3.3	3.6	2.9	3.4	12
66	67	72	60	56	54	75	51	61	12
0.50	0.31	0.34	0.39	0.30	0.49	0.50	0.23	0.37	12

⑨ 渋川浄水施設系水質検査

【渋川浄水施設 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		12.5	13.0	15.0	14.5	19.5	18.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	4	0	2	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.003	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.15	0.21	0.14	0.15	0.12	0.13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.006			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	4.0	4.9	4.0	4.2	4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.9	2.6	3.0	2.7	2.6	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	60.0	59.5	60.7	59.9	61.4	56.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		86				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.6	7.9	7.6
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3
カルシウム	(mg/L)		21.9	21.5	22.0	22.0	22.3	20.6
硫酸イオン	(mg/L)		6.5	5.6	7.3	3.8	6.1	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		138	137	147	136	141	141
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度				7				
残留塩素	(mg/L)							

【茨川浄水施設 原水】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
15.0	13.0	10.5	11.0	10.8	12.8	19.5	10.5	13.8	12
0	0	4	3	4	0	4	0	2	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.003		0.003	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.21	0.15	0.20	0.18	0.18	0.21	0.12	0.16	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.009			0.010		0.010	0.005未満	0.006	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.2	4.8	5.5	4.4	5.1	5.0	5.5	4.0	4.6	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
2.9	2.9	3.2	3.1	3.4	3.5	3.5	2.6	3.0	12
65.2	57.8	63.4	61.7	61.7	61.7	65.2	56.8	60.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
7.6	7.5	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	7.5	7.8	12
樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	12
23.8	21.0	23.1	22.4	22.4	22.4	23.8	20.6	22.1	12
7.2	5.7	7.8	7.0	7.1	6.9	7.8	3.8	6.5	12
151	140	153	144	147	146	153	136	143	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
									1

【給水栓水 渋川】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温	(℃)		13.0	17.5	23.0	22.0	26.0	27.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.003	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	0.18	0.15	0.15	0.14	0.13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	4.3	4.9	4.6	4.4	5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.9	2.9	3.1	2.9	2.6	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	58.5	58.3	61.4	61.0	59.3	57.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		88				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		21.3	21.2	22.3	22.3	21.6	20.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.5	5.8	6.9	5.6	5.7	7.2
電気伝導率	(μS/cm)		136	136	145	141	141	148
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.41	0.38	0.33	0.23	0.34	0.58

【給水栓水 渋川】

R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	15.0	10.6	5.2	6.7	7.2	27.6	5.2	16.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.003			0.003		0.003	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.13	0.17	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.0	5.0	5.0	5.3	5.2	4.7	5.3	4.3	4.8	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
2.9	3.1	3.1	3.3	3.4	3.3	3.4	2.6	3.0	12
62.9	61.4	61.9	62.7	62.4	62.2	62.9	57.3	60.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
7.9	7.8	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	7.8	8.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	12
22.9	22.3	22.5	22.8	22.7	22.6	22.9	20.8	22.1	12
6.5	6.7	7.1	7.9	7.7	7.2	7.9	5.5	6.7	12
146	148	146	149	149	146	149	136	144	12
0.45	0.45	0.57	0.40	0.36	0.35	0.58	0.23	0.40	12

⑩林浄水場系水質検査

【林浄水場 第1取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		14.0	16.5	20.3	19.5	25.5	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	5	2	10	5	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.32	0.42	0.42	0.33	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.009	0.009	0.013	0.005	0.011
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.22	0.26	0.16	0.20	0.17	0.18
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.009	0.009	0.011	0.014	0.008	0.011
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	11.6	11.2	9.0	8.0	8.5	8.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.043	0.049	0.032	0.037	0.029	0.027
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.6	9.3	6.7	6.3	5.9	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	34.3	38.6	32.6	32.1	32.5	34.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					90	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.5	6.8	6.6
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	2.4	3.1	2.2	2.8	2.2	2.5
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02	0.03	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.5
カルシウム	(mg/L)		11.1	12.5	10.6	10.4	10.7	11.5
硫酸イオン	(mg/L)		8.3	8.0	7.4	7.9	7.5	7.4
電気伝導率	(μS/cm)		131	137	115	112	112	118
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第1取水原水】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
18.6	16.5	13.0	10.0	10.6	12.5	25.5	10.0	16.7	12
1	1	0	0	0	0	10	0	2	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.36	0.44	0.43	0.50	0.44	0.50	0.32	0.41	12
0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.017	0.005未満	0.011	0.006	0.006	0.005未満	0.017	0.005未満	0.008	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.16	0.15	0.16	0.21	0.16	0.14	0.26	0.14	0.18	12
0.015	0.015	0.013	0.011	0.011	0.009	0.015	0.008	0.011	12
9.0	9.5	9.8	10.5	10.7	10.0	11.6	8.0	9.7	12
0.028	0.028	0.030	0.036	0.034	0.030	0.049	0.027	0.034	12
6.4	6.8	7.1	8.2	9.2	7.8	9.6	5.9	7.5	12
35.3	37.5	39.9	39.4	39.4	35.1	39.9	32.1	36.0	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
6.7	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.5	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
2.2	2.0	1.7	2.0	1.6	1.7	3.1	1.6	2.2	12
0.2	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.5	12
1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.4	1.6	12
11.5	12.2	13.0	12.8	12.8	11.4	13.0	10.4	11.7	12
7.4	7.8	8.0	8.5	8.5	7.8	8.5	7.4	7.9	12
117	124	130	132	135	123	137	112	124	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第2取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		12.1	17.0	20.8	19.4	24.5	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	76	18	38	31	6	20
大腸菌		検出されないこと	陽性 (8.6)	陽性 (1.0)	陽性 (2.0)	陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.47	0.46	0.38	0.31	0.49
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.14	0.16	0.11	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.009	0.005未満	0.012	0.005未満	0.013
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.6	6.0	5.3	4.5	7.1	7.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001	0.003	0.002	0.003	0.005
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.2	3.6	3.1	4.5	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.9	27.5	24.8	19.0	32.1	32.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					74	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6	1.1	0.8	0.6	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	6.8	7.1	6.8
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	金気臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.4	1.6	3.3	2.7	1.7	1.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.4	1.1	1.5	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.0	0.8	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		9.2	9.2	8.3	6.3	10.7	11.0
硫酸イオン	(mg/L)		6.9	6.4	5.4	5.8	6.9	6.9
電気伝導率	(μS/cm)		94	89	82	68	104	107
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第2取水原水】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最 大 値	最 小 値	平 均 値	回数
16.8	14.8	10.8	8.0	10.2	11.5	24.5	8.0	15.7	12
10	0	2	1	2	1	76	0	17	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.49	0.44	0.51	0.53	0.61	0.53	0.61	0.31	0.47	12
0.15	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.11	0.15	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.011	0.008	0.006	0.009	0.006	0.014	0.014	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.005	0.007	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005	0.008	0.005未満	0.005未満	12
7.1	8.0	8.4	8.9	8.0	6.8	8.9	4.5	7.0	12
0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.005	0.001未満	0.002	12
4.7	5.2	5.4	6.3	5.8	4.9	6.3	3.1	4.8	12
32.7	36.4	38.1	38.1	35.1	29.2	38.1	19.0	31.1	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	1.1	0.4	0.6	12
6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.3	0.9	0.7	0.7	0.9	1.4	3.3	0.7	1.5	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.6	1.1	1.4	12
1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	1.6	0.8	1.3	12
10.8	12.1	12.6	12.6	11.6	9.7	12.6	6.3	10.3	12
6.8	7.3	7.6	7.9	7.7	6.9	7.9	5.4	6.9	12
103	116	120	122	114	97	122	68	101	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第3取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		10.5	19.0	21.0	19.7	26.5	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	2	16	20	4	21
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (3.1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.38	0.39	0.39	0.30	0.47
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.18	0.12	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005	0.006	0.015	0.006	0.008
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.084	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	5.8	5.9	4.5	7.1	6.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.013	0.071	0.045	0.002	0.002	0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	3.9	3.9	3.1	4.4	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.3	27.3	25.8	19.5	31.3	32.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					78	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.9	0.7	0.5	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.6	2.3	2.0	1.4	1.6
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.4	1.1	1.6	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.0	0.8	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		8.7	9.1	8.7	6.5	10.4	11.0
硫酸イオン	(mg/L)		7.5	6.2	5.7	5.8	6.9	6.8
電気伝導率	(μS/cm)		90	88	87	68	103	106
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第3取水原水】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
17.0	15.0	11.0	7.5	10.0	11.5	26.5	7.5	16.0	12
2	0	1	0	0	2	21	0	6	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.47	0.43	0.49	0.53	0.64	0.52	0.64	0.30	0.45	12
0.15	0.16	0.17	0.17	0.15	0.17	0.18	0.12	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.009	0.009	0.007	0.005未満	0.005未満	0.008	0.015	0.005未満	0.006	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.084	0.005未満	0.007	12
6.9	8.0	8.4	8.8	8.0	6.8	8.8	4.5	7.0	12
0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.014	0.071	0.002	0.014	12
4.6	5.2	5.4	6.6	5.7	4.8	6.6	3.1	4.7	12
32.3	35.9	37.6	37.8	33.7	29.7	37.8	19.5	30.8	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.4	0.6	12
7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.2	0.9	0.6	0.7	0.9	1.4	2.3	0.6	1.3	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.6	1.1	1.4	12
1.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.2	1.6	0.8	1.3	12
10.8	11.9	12.4	12.5	11.2	9.9	12.5	6.5	10.3	12
6.7	7.3	7.5	7.8	7.6	6.6	7.8	5.7	6.9	12
103	114	118	122	112	98	122	68	101	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		14.0	17.8	22.0	20.5	27.5	24.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.42	0.43	0.39	0.31	0.47
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.17	0.12	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.009	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.04	0.03	0.01未満	0.02	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	7.7	7.0	6.5	8.0	7.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.007	0.006	0.003	0.001未満	0.003	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.6	5.0	5.3	5.1	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.7	30.1	27.0	22.6	31.8	32.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					77	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.1	1.1	1.1	0.5未満	0.9	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.4	1.2	1.5	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.1	1.0	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		9.5	9.9	9.0	7.4	10.6	10.9
硫酸イオン	(mg/L)		7.3	6.7	5.9	6.5	7.0	7.0
電気伝導率	(μS/cm)		102	102	94	85	113	111
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.65	0.76	0.68	0.68	0.73

【林浄水場 浄水池水】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
18.0	15.5	11.5	8.1	10.3	12.0	27.5	8.1	16.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.47	0.42	0.49	0.50	0.61	0.51	0.61	0.31	0.45	12
0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.12	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.003			0.001		0.009	0.001	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.05	0.01未満	0.02	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.9	8.7	9.0	9.6	9.0	7.9	9.6	6.5	8.1	12
0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.007	0.001未満	0.003	12
5.3	5.8	5.9	7.1	6.8	5.8	7.1	5.0	5.8	12
32.7	36.1	37.8	38.5	35.4	30.6	38.5	22.6	32.0	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.4	0.5	12
7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	1.1	0.5未満	0.7	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.6	1.2	1.4	12
1.4	1.5	1.6	1.7	1.5	1.3	1.7	1.0	1.4	12
10.8	12.0	12.5	12.6	11.7	10.1	12.6	7.4	10.6	12
6.9	7.4	7.6	8.0	7.8	7.0	8.0	5.9	7.1	12
108	118	123	126	120	105	126	85	109	12
0.65	0.59	0.42	0.47	0.58	0.39	0.76	0.39	0.60	12

【給水栓水 大河内】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		13.0	21.0	25.0	24.0	32.2	24.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.39	0.45	0.36	0.31	0.52
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.17	0.12	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.006	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.020	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.006			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.03			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.010			0.007	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.8				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.003			0.002	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.8	5.7	5.5	5.3	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		32.2				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		68				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.3	7.1	7.3	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.6	0.9	0.7	0.5未満	0.6	0.6
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.4				
マグネシウム	(mg/L)			1.2				
カルシウム	(mg/L)			10.9				
硫酸イオン	(mg/L)		7.4	6.7	6.6	6.0	7.1	6.7
電気伝導率	(μS/cm)		105	107	106	84	111	111
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.44	0.61	0.33	0.76	0.40	0.23

【給水栓水 大河内】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
19.4	16.0	11.2	7.6	8.4	10.0	32.2	7.6	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.48	0.40	0.49	0.47	0.63	0.49	0.63	0.31	0.45	12
0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.12	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.003		0.011	0.003	0.007	4
	0.003			0.002未満		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.008		0.020	0.008	0.013	4
	0.003			0.002		0.007	0.002	0.004	4
	0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.006	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	0.01			0.02		0.03	0.01	0.02	4
	0.005			0.005未満		0.010	0.005未満	0.006	4
									1
	0.001			0.002		0.003	0.001	0.002	4
5.3	6.0	6.0	6.4	6.9	6.1	6.9	5.3	5.9	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	12
7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
6.8	7.3	7.6	7.8	7.8	7.1	7.8	6.0	7.1	12
108	121	126	126	121	110	126	84	111	12
0.38	0.55	0.65	0.51	0.60	0.40	0.76	0.23	0.49	12

【給水栓水 幸ヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		11.8	20.7	24.3	24.3	30.8	23.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.37	0.42	0.37	0.31	0.47
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.17	0.13	0.15	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.014	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.008	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.017			0.024	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.016			0.013	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.03	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.015			0.014	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		8.0				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.003			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.9	5.8	5.5	5.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		33.1				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		72				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.4	7.2	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.7	0.8	0.8	0.5未満	0.5	0.9
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.4				
マグネシウム	(mg/L)			1.3				
カルシウム	(mg/L)			11.1				
硫酸イオン	(mg/L)		7.4	6.7	6.7	6.1	7.0	6.8
電気伝導率	(μS/cm)		106	109	109	86	110	116
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.26	0.35	0.33	0.46	0.34	0.31

【給水栓水 幸ヶ丘】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
19.5	16.6	12.4	7.4	6.4	10.8	30.8	6.4	17.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.46	0.39	0.49	0.48	0.64	0.49	0.64	0.31	0.44	12
0.16	0.17	0.16	0.17	0.15	0.17	0.17	0.13	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.004		0.014	0.004	0.008	4
	0.003			0.002		0.008	0.002	0.004	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.010		0.024	0.010	0.016	4
	0.004			0.003		0.008	0.003	0.006	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.007			0.020		0.020	0.007	0.014	4
	0.01未満			0.01未満		0.03	0.01未満	0.01	4
	0.01			0.02		0.02	0.01	0.02	4
	0.006			0.014		0.015	0.006	0.012	4
									1
	0.001			0.002		0.003	0.001	0.002	4
5.4	6.0	6.0	6.5	7.1	6.3	7.1	5.3	6.0	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5	12
7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.9	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
6.7	7.2	7.6	7.9	7.8	7.3	7.9	6.1	7.1	12
110	121	126	126	121	114	126	86	113	12
0.44	0.60	0.48	0.35	0.34	0.35	0.60	0.26	0.38	12

【給水栓水 三丘】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温	(℃)		14.6	20.0	23.4	24.0	31.0	25.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.37	0.41	0.36	0.31	0.50
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.18	0.12	0.15	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.015	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.007	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.018			0.026	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.020			0.013	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.03			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.006			0.011	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		8.0				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.004			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.9	5.8	5.5	5.3	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		34.9				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		74				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.005未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.5	7.2	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.6	1.0	0.8	0.5未満	0.6	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.4				
マグネシウム	(mg/L)			1.2				
カルシウム	(mg/L)			12.0				
硫酸イオン	(mg/L)		7.5	6.7	6.7	6.0	7.0	6.7
電気伝導率	(μS/cm)		111	112	112	86	112	115
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)		0.36	0.30	0.27	0.69	0.56	0.21

【給水栓水 三丘】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最大値	最小値	平均値	回数
17.5	14.0	11.6	8.0	9.5	11.5	31.0	8.0	17.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.48	0.39	0.49	0.48	0.63	0.49	0.63	0.31	0.44	12
0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.17	0.18	0.12	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.003		0.015	0.003	0.009	4
	0.002			0.002未満		0.007	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.008		0.026	0.008	0.016	4
	0.004			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	0.005			0.003		0.008	0.003	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.010			0.010		0.020	0.010	0.013	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	0.01			0.02		0.03	0.01	0.02	4
	0.008			0.006		0.011	0.006	0.008	4
									1
	0.001			0.002		0.004	0.001	0.002	4
5.4	6.0	6.0	6.5	7.0	6.3	7.0	5.3	6.0	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.8	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5	12
7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	1.0	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
6.7	7.2	7.6	7.9	7.8	7.2	7.9	6.0	7.1	12
110	122	127	127	122	114	127	86	114	12
0.35	0.58	0.56	0.42	0.38	0.37	0.69	0.21	0.42	12

⑪その他の水質検査

【営野ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R2.4.14	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.20	R2.8.11	R2.9.10
水温	(℃)		12.6	19.0	22.5	26.0	26.5	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					2,100	
大腸菌		検出されないこと					陽性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					0.03	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.05未満	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.14	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.14	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					3.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.007	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					2.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					18.6	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					39	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000004	0.000003	0.000076	0.000059	0.000141
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					1.3	
pH値		5.8以上8.6以下					8.4	
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと					青草臭	
色度	(度)	5度以下					3.6	
濁度	(度)	2度以下					1.1	
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.7	
マグネシウム	(mg/L)						1.0	
カルシウム	(mg/L)						5.8	
硫酸イオン	(mg/L)						3.5	
電気伝導率	(μS/cm)						58	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【菅野ダム 湖水】

[illegible]

【須万市浄水場 予備水源】

項 目	日 付	基 準 値	R2.5.18				
水温	(℃)		15.0				
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	110				
大腸菌		検出されないこと	陽性 (16.0)				
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未滿				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005未滿				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未滿				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未滿				
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35				
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未滿				
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未滿				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002未滿				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005未滿				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.001未滿				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.001未滿				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.05				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.15				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.6				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.007				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.4				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	21.2				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	54				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02未滿				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未滿				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未滿				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.005未滿				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005未滿				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7				
pH値		5.8以上8.6以下	7.3				
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	藻臭				
色度	(度)	5度以下	2.7				
濁度	(度)	2度以下	1.6				
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未滿				
カリウム	(mg/L)		0.5				
マグネシウム	(mg/L)		1.2				
カルシウム	(mg/L)		6.5				
硫酸イオン	(mg/L)		3.9				
電気伝導率	(μS/cm)		62				
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0				
臭気強度			2				
残留塩素	(mg/L)						

【須万市浄水場 予備水源】

[illegible]

【一の井手 貯水池】

項 目	日 付	基 準 値					R2.8.5	
水温	(℃)						27.5	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					470	
大腸菌		検出されないこと					陽性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.019	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.014	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					0.13	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.07	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.50	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					1.30	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					7.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.195	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					5.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					34.0	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					142	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000006	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					2.8	
pH値		5.8以上8.6以下					6.7	
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと					下水臭	
色度	(度)	5度以下					8.4	
濁度	(度)	2度以下					36.8	
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.09	
カリウム	(mg/L)						1.2	
マグネシウム	(mg/L)						1.7	
カルシウム	(mg/L)						10.8	
硫酸イオン	(mg/L)						10.0	
電気伝導率	(μS/cm)						111	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
臭気強度								
残留塩素	(mg/L)							

【一の井手 貯水池】

[illegible]

【島地川 表流水】

項 目	日 付	基 準 値					
水温	(℃)						
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					
大腸菌		検出されないこと					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					
pH値		5.8以上8.6以下					
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと					
色度	(度)	5度以下					
濁度	(度)	2度以下					
アンモニア態窒素	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
硫酸イオン	(mg/L)						
電気伝導率	(μS/cm)						
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)						
臭気強度							
残留塩素	(mg/L)						

【島地川 表流水】

	R2.11.9					最大値	最小値	平均値	回数
	12.0								1
	390								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.38								1
	0.09								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.05								1
	0.09								1
	0.005未満								1
	6.3								1
	0.019								1
	6.4								1
	25.7								1
	65								1
	0.02未満								1
	0.000001								1
	0.000001未満								1
	0.005未満								1
	0.0005未満								1
	0.9								1
	7.2								1
	藻臭								1
	2.7								1
	0.7								1
	0.02未満								1
	1.2								1
	1.7								1
	7.5								1
	4.2								1
	88								1

【島田川 表流水】

項 目 \ 日 付	基 準 値	R2.4.16	R2.5.20	R2.6.15	R2.7.13	R2.8.17	R2.9.15
水温 (℃)		13.5	14.5	20.5	18.6	25.5	22.0
一般細菌 (個/ml)	100個/ml以下	2,300	6,000	10,000	6,200	43,000	22,000
大腸菌	検出されないこと	陽性 (172.3)	陽性 (68.3)	陽性 (210.5)	陽性 (488.4)	陽性 (52.0)	陽性 (124.6)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.44	0.41	0.38	0.26	0.44
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.14	0.12	0.10	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下						
縦トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	0.14	0.13	0.27	0.41	0.05	0.05
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	0.21	0.23	0.41	0.60	0.14	0.15
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	6.8	6.0	5.0	4.9	7.3	7.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	0.031	0.025	0.038	0.042	0.038	0.027
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.2	3.6	3.3	4.5	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下	28.2	26.0	23.2	20.4	32.8	34.2
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下					86	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下					0.005未満	
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	3mg/L以下	0.9	1.3	2.1	1.3	1.1	1.0
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.0	7.3	7.0
味	異常でないこと						
臭気	異常でないこと	藻臭	沼沢臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭
色度 (度)	5度以下	3.3	5.1	9.9	6.8	3.9	3.8
濁度 (度)	2度以下	3.0	4.7	9.0	9.8	1.8	1.6
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.02未満	0.02	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム (mg/L)		1.2	1.3	1.4	1.0	1.4	1.6
マグネシウム (mg/L)		1.2	1.1	0.9	0.9	1.3	1.4
カルシウム (mg/L)		9.3	8.6	7.8	6.7	11.0	11.4
硫酸イオン (mg/L)		6.9	6.4	5.5	6.2	7.0	7.1
電気伝導率 (μS/cm)		94	86	77	72	106	111
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)		10	20	40	20	20	20
臭気強度							
残留塩素 (mg/L)							

【島田川 表流水】

R2.10.26	R2.11.24	R2.12.14	R3.1.20	R3.2.8	R3.3.15	最 大 値	最 小 値	平 均 値	回数
15.0	12.5	9.4	5.8	8.5	10.3	25.5	5.8	14.7	12
5,800	4,300	1,500	3,000	930	900	43,000	900	8,828	12
陽性（142.1）	陽性（93.3）	陽性（117.8）	陽性（118.7）	陽性（44.1）	陽性（115.3）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
									1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.48	0.41	0.47	0.50	0.56	0.54	0.56	0.26	0.44	12
0.16	0.18	0.19	0.18	0.19	0.16	0.19	0.10	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	12
0.05	0.03	0.02	0.03	0.04	0.12	0.41	0.02	0.11	12
0.12	0.10	0.09	0.12	0.12	0.21	0.60	0.09	0.21	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.2	8.2	8.3	9.0	7.8	6.8	9.0	4.9	7.1	12
0.020	0.033	0.051	0.042	0.036	0.026	0.051	0.020	0.034	12
4.7	5.3	5.4	6.2	5.6	5.0	6.2	3.3	4.8	12
32.3	36.1	37.8	37.8	34.9	28.9	37.8	20.4	31.1	12
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	2.1	0.6	1.0	12
7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.6	2.3	1.8	2.0	1.9	3.0	9.9	1.8	3.9	12
1.2	1.2	0.7	1.6	1.5	4.0	9.8	0.7	3.3	12
0.02未満	0.02未満	0.04	0.03	0.03	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.0	1.4	12
1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	1.6	0.9	1.3	12</

【中山川ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値					
水温	(℃)						
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					
大腸菌		検出されないこと					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					
pH値		5.8以上8.6以下					
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと					
色度	(度)	5度以下					
濁度	(度)	2度以下					
アンモニア態窒素	(mg/L)						
カリウム	(mg/L)						
マグネシウム	(mg/L)						
カルシウム	(mg/L)						
硫酸イオン	(mg/L)						
電気伝導率	(μS/cm)						
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)						
臭気強度							
残留塩素	(mg/L)						

【中山川ダム 湖水】

	R2.11.24					最大値	最小値	平均値	回数
	14.5								1
	130								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.02未満								1
	0.16								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.14								1
	0.005未満								1
	5.5								1
	0.178								1
	3.6								1
	17.0								1
	68								1
	0.02未満								1
	0.000005								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
	2.4								1
	7.2								1
	藻臭								1
	6.0								1
	2.2								1
	0.02								1
	1.3								1
	0.8								1
	5.5								1
	3.6								1
	63								1

(2) 毎日検査 (残留塩素)

月				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
採水場所等									
大迫田	東部高地区	ひばりヶ丘	最高	0.70	0.60	0.60	0.50	0.60	0.50
			最低	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50
			平均	0.67	0.58	0.52	0.49	0.49	0.50
	高地区	秋 月	最高	0.65	0.60	0.62	0.63	0.42	0.40
			最低	0.31	0.44	0.38	0.37	0.29	0.34
			平均	0.42	0.50	0.47	0.49	0.34	0.37
	低地区	大 浦	最高	0.60	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
			最低	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.38	0.35	0.33	0.35	0.33	0.43
		瀬 戸 浜	最高	0.50	0.50	0.30	0.60	0.55	0.65
			最低	0.35	0.30	0.15	0.35	0.20	0.45
			平均	0.42	0.39	0.22	0.49	0.36	0.57
		本 浦	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
		粕 島 (管 末)	最高	0.39	0.50	0.48	0.42	0.45	0.41
			最低	0.20	0.21	0.28	0.31	0.34	0.33
			平均	0.26	0.29	0.36	0.36	0.38	0.37
菊川	一の井手高地区	西 金 剛 山	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70
			最低	0.50	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50
			平均	0.57	0.51	0.54	0.58	0.59	0.59
		泉原町 (管末)	最高	0.45	0.59	0.51	0.53	0.53	0.62
			最低	0.37	0.35	0.34	0.44	0.29	0.43
			平均	0.42	0.44	0.43	0.49	0.42	0.53
	一の井手低地区	青 山 町	最高	0.50	0.40	0.50	0.70	0.70	0.50
			最低	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
			平均	0.40	0.38	0.44	0.54	0.42	0.41
		舞 車 (管 末)	最高	0.35	0.41	0.43	0.35	0.44	0.42
			最低	0.19	0.26	0.19	0.21	0.21	0.15
			平均	0.25	0.34	0.29	0.26	0.32	0.34
	平 山	下 上 土 井	最高	0.60	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70
			最低	0.55	0.60	0.60	0.60	0.45	0.50
			平均	0.59	0.60	0.66	0.68	0.64	0.60
		川 崎	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
			最低	0.55	0.40	0.60	0.40	0.40	0.60
			平均	0.60	0.59	0.60	0.58	0.58	0.60
		晴海町 (管末)	最高	0.63	0.61	0.73	0.74	0.73	0.73
			最低	0.56	0.45	0.51	0.66	0.50	0.56
			平均	0.60	0.55	0.62	0.71	0.66	0.68
	北 山	浦 山 (管 末)	最高	0.54	0.52	0.66	0.63	0.64	0.61
			最低	0.46	0.39	0.42	0.57	0.29	0.32
			平均	0.51	0.47	0.53	0.61	0.47	0.47
		平 和 通	最高	0.50	0.60	0.70	0.70	0.60	0.50
			最低	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40
			平均	0.47	0.49	0.52	0.64	0.50	0.42

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.60	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.70
0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.53	0.43	0.40	0.40	0.47	0.47	0.50
0.48	0.47	0.51	0.50	0.58	0.63	0.65
0.36	0.25	0.35	0.30	0.34	0.42	0.25
0.42	0.37	0.44	0.39	0.47	0.51	0.43
0.60	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.60
0.30	0.10	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10
0.45	0.20	0.33	0.37	0.27	0.28	0.34
0.60	0.60	0.60	0.70	0.45	0.50	0.70
0.20	0.25	0.20	0.15	0.25	0.30	0.15
0.43	0.43	0.36	0.34	0.32	0.40	0.39
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.47	0.49	0.48	0.51	0.50	0.49	0.51
0.36	0.34	0.38	0.34	0.31	0.30	0.20
0.40	0.41	0.44	0.44	0.37	0.36	0.37
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70
0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
0.60	0.59	0.56	0.57	0.57	0.60	0.57
0.68	0.59	0.49	0.54	0.51	0.49	0.68
0.46	0.38	0.30	0.34	0.34	0.20	0.20
0.53	0.49	0.43	0.45	0.44	0.44	0.46
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70
0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30
0.43	0.41	0.41	0.41	0.39	0.44	0.42
0.35	0.39	0.48	0.55	0.65	0.61	0.65
0.22	0.27	0.26	0.24	0.29	0.18	0.15
0.30	0.33	0.33	0.34	0.39	0.40	0.32
0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.75
0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.45
0.59	0.58	0.58	0.54	0.60	0.62	0.61
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40
0.55	0.54	0.51	0.51	0.60	0.60	0.57
0.74	0.76	0.84	0.81	0.75	0.68	0.84
0.46	0.44	0.56	0.64	0.58	0.58	0.44
0.63	0.56	0.68	0.72	0.66	0.63	0.64
0.61	0.71	0.44	0.56	0.83	0.65	0.83
0.49	0.37	0.36	0.42	0.52	0.57	0.29
0.55	0.51	0.40	0.50	0.60	0.62	0.52
0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.55	0.70
0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.40
0.49	0.45	0.46	0.50	0.51	0.55	0.50

採水場所等			月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
楠 本	河内	長田（管末）	最高	0.62	0.65	0.69	0.70	0.70	0.72
			最低	0.53	0.55	0.63	0.62	0.63	0.62
			平均	0.57	0.61	0.66	0.66	0.66	0.68
		宮の下（管末）	最高	0.58	0.48	0.52	0.53	0.51	0.68
			最低	0.45	0.40	0.39	0.49	0.39	0.45
			平均	0.50	0.45	0.46	0.51	0.46	0.57
		古市	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50
			最低	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50
			平均	0.43	0.38	0.47	0.50	0.56	0.50
		大神	最高	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
			最低	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
			平均	0.60	0.58	0.66	0.69	0.68	0.65
		新田	最高	0.70	0.70	0.40	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50
			平均	0.42	0.42	0.40	0.41	0.50	0.50
	赤迫	津木	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.29	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
		畑	最高	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60	0.70
			最低	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40
			平均	0.42	0.51	0.45	0.53	0.54	0.60
		才原	最高	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70
			最低	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50
			平均	0.44	0.52	0.49	0.55	0.54	0.62
		友広	最高	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50
			最低	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			平均	0.56	0.50	0.50	0.55	0.56	0.50
		桑原	最高	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60
			最低	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50
			平均	0.57	0.55	0.51	0.58	0.55	0.55
		菅原	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
			最低	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40
			平均	0.57	0.51	0.51	0.55	0.55	0.51
	湯野	名山	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
			最低	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
			平均	0.46	0.44	0.50	0.56	0.54	0.55
		戸田山峠	最高	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50
			最低	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.30
			平均	0.39	0.36	0.36	0.52	0.50	0.42

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.65	0.67	0.66	0.65	0.76	0.70	0.76
0.58	0.61	0.57	0.55	0.58	0.64	0.53
0.62	0.64	0.62	0.60	0.64	0.66	0.64
0.62	0.68	0.67	0.76	0.85	0.67	0.85
0.55	0.60	0.60	0.66	0.58	0.59	0.39
0.59	0.63	0.64	0.69	0.69	0.63	0.57
0.50	0.70	0.50	0.50	0.70	0.70	0.70
0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.30
0.49	0.51	0.49	0.50	0.66	0.68	0.51
0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40
0.56	0.61	0.51	0.52	0.66	0.67	0.62
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70
0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40
0.48	0.50	0.48	0.50	0.50	0.50	0.47
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38
0.70	0.60	0.50	0.30	0.40	0.50	0.70
0.60	0.40	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20
0.68	0.48	0.33	0.25	0.31	0.39	0.46
0.70	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.70
0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30
0.61	0.37	0.33	0.30	0.38	0.41	0.46
0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60
0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51
0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.50	0.70
0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.30
0.53	0.52	0.45	0.41	0.48	0.50	0.52
0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60
0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30
0.54	0.55	0.45	0.41	0.46	0.50	0.51
0.60	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30
0.49	0.47	0.38	0.32	0.43	0.44	0.46
0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.60
0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20
0.38	0.35	0.30	0.29	0.37	0.40	0.39

採水場所等				月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
須 々 万	第一 須 々 万	下	角	最高	0.40	0.32	0.47	0.55	0.69	0.65
				最低	0.30	0.20	0.12	0.31	0.39	0.20
				平均	0.32	0.26	0.29	0.40	0.45	0.40
長 穂	第二 須 々 万	牛 高 樋 (2/13~3/31)	毛	最高	0.40	0.32	0.58	0.67	0.57	0.61
				最低	0.20	0.20	0.23	0.41	0.20	0.20
				平均	0.33	0.24	0.41	0.56	0.41	0.36
	長 穂	合	下	最高	0.40	0.45	0.65	0.61	0.49	0.58
				最低	0.30	0.21	0.30	0.46	0.20	0.21
				平均	0.36	0.33	0.49	0.54	0.38	0.35
須 万 市	高	野		最高	0.30	0.30	0.38	0.31	0.43	0.42
				最低	0.20	0.20	0.20	0.14	0.19	0.20
				平均	0.28	0.23	0.24	0.22	0.33	0.27
	中	原		最高	0.60	0.60	0.60	0.57	0.62	0.62
				最低	0.50	0.30	0.41	0.41	0.42	0.40
				平均	0.56	0.48	0.49	0.49	0.55	0.49
米 光	上	米	光	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
				最低	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.30
				平均	0.60	0.60	0.59	0.52	0.48	0.46
	下	米	光	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50
				最低	0.60	0.60	0.40	0.30	0.20	0.20
				平均	0.60	0.60	0.51	0.43	0.35	0.36
	馬	神		最高	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.40
				最低	0.60	0.60	0.40	0.20	0.20	0.10
				平均	0.60	0.60	0.48	0.39	0.29	0.28
	米	光	橋	最高	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50
				最低	0.60	0.60	0.40	0.40	0.30	0.30
				平均	0.60	0.60	0.55	0.46	0.41	0.44
柏 原	西	河	内	最高	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
				最低	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30
				平均	0.40	0.40	0.39	0.45	0.44	0.42
	石	ヶ	谷	最高	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
				最低	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30
				平均	0.40	0.39	0.39	0.44	0.41	0.42
	坂	根		最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
				最低	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
				平均	0.37	0.29	0.31	0.36	0.35	0.34
	今	井		最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
				最低	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20
				平均	0.39	0.38	0.36	0.38	0.39	0.36
	五	味		最高	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
				最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
				平均	0.25	0.31	0.33	0.39	0.38	0.35

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.65	0.68	0.69	0.52	0.66	0.54	0.69
0.46	0.52	0.37	0.20	0.25	0.32	0.12
0.60	0.61	0.57	0.40	0.48	0.45	0.44
0.64	0.68	0.69	0.63	0.70	0.60	0.70
0.42	0.57	0.37	0.35	0.20	0.32	0.20
0.56	0.63	0.59	0.51	0.56	0.52	0.47
0.60	0.54	0.57	0.65	0.70	0.60	0.70
0.24	0.34	0.40	0.35	0.41	0.42	0.20
0.49	0.44	0.49	0.48	0.57	0.54	0.46
0.47	0.49	0.56	0.50	0.42	0.33	0.56
0.21	0.23	0.34	0.20	0.24	0.20	0.14
0.37	0.36	0.45	0.34	0.32	0.27	0.31
0.67	0.68	0.69	0.64	0.59	0.54	0.69
0.41	0.44	0.45	0.41	0.34	0.39	0.30
0.56	0.54	0.60	0.53	0.51	0.46	0.52
0.80	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.80
0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.30
0.59	0.60	0.72	0.66	0.59	0.56	0.58
0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.80
0.40	0.30	0.60	0.50	0.50	0.40	0.20
0.47	0.55	0.68	0.64	0.59	0.51	0.52
0.50	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.80
0.30	0.40	0.60	0.40	0.50	0.40	0.10
0.40	0.53	0.68	0.63	0.58	0.50	0.50
0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.80
0.40	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.30
0.52	0.62	0.72	0.66	0.59	0.56	0.56
0.60	0.60	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60
0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
0.50	0.50	0.49	0.47	0.50	0.50	0.45
0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30
0.48	0.47	0.49	0.48	0.50	0.50	0.45
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.20
0.39	0.44	0.44	0.41	0.46	0.41	0.38
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.20
0.45	0.42	0.44	0.40	0.44	0.41	0.40
0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50
0.30	0.30	0.30	0.10	0.40	0.30	0.10
0.45	0.40	0.38	0.35	0.43	0.40	0.37

月 採水場所等			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
澁川	中 澁 川	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		最低	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40
		平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	下 澁 川	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
		最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.40
		平均	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40
林	太刀野	幸 ケ 丘	最高	0.40	0.33	0.32	0.40	0.35
			最低	0.25	0.24	0.20	0.19	0.26
			平均	0.32	0.29	0.25	0.31	0.31
	樋口	清 光 台	最高	0.50	0.48	0.40	0.50	0.45
			最低	0.32	0.32	0.28	0.29	0.30
			平均	0.38	0.39	0.33	0.40	0.39
		叶 松	最高	0.46	0.46	0.46	0.54	0.50
			最低	0.35	0.35	0.30	0.32	0.36
			平均	0.40	0.40	0.37	0.45	0.40
		定 光	最高	0.55	0.48	0.46	0.55	0.50
			最低	0.36	0.38	0.30	0.33	0.37
			平均	0.42	0.42	0.38	0.45	0.41
		樋 口	最高	0.41	0.38	0.37	0.45	0.45
			最低	0.31	0.30	0.20	0.20	0.25
			平均	0.35	0.34	0.29	0.34	0.32
		安 田	最高	0.36	0.30	0.30	0.46	0.40
			最低	0.24	0.20	0.18	0.18	0.22
			平均	0.30	0.25	0.23	0.34	0.28

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30
0.40	0.43	0.49	0.50	0.50	0.50	0.43
0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20
0.40	0.41	0.43	0.43	0.46	0.41	0.40
0.40	0.43	0.55	0.40	0.35	0.32	0.55
0.28	0.29	0.32	0.30	0.27	0.23	0.19
0.34	0.34	0.43	0.34	0.31	0.29	0.32
0.41	0.55	0.60	0.46	0.37	0.35	0.60
0.35	0.32	0.34	0.33	0.29	0.27	0.27
0.39	0.40	0.48	0.39	0.34	0.32	0.38
0.48	0.57	0.60	0.45	0.41	0.43	0.60
0.33	0.37	0.40	0.36	0.35	0.30	0.30
0.41	0.46	0.51	0.40	0.39	0.36	0.41
0.50	0.60	0.60	0.48	0.45	0.45	0.60
0.40	0.40	0.43	0.35	0.40	0.32	0.30
0.46	0.50	0.53	0.44	0.44	0.39	0.44
0.39	0.49	0.55	0.45	0.35	0.36	0.55
0.26	0.26	0.40	0.30	0.25	0.27	0.20
0.32	0.35	0.46	0.36	0.33	0.31	0.34
0.36	0.46	0.55	0.41	0.35	0.35	0.55
0.21	0.21	0.36	0.32	0.20	0.21	0.18
0.31	0.31	0.45	0.37	0.32	0.29	0.31

3. 水質管理上留意すべき項目等

(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【大迫田浄水場系】

項目等	採水場所	大迫田浄水場 菅野系原水	給水栓水 瀬戸浜		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		19.5	—	—	—
水温 (℃)		18.8	22.6	9.4	—
水質管理目標設定項目検査					
アチン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アチンの量に関して、0.02mg/L以下
ウツ及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ウツの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニツル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニツルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリノ (mg/L)		0.001 未満	0.008	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアトトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.75	0.26	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		20.8	23.1	—	10mg/L以上100mg/L以下
マガン及びその化合物 (mg/L)		0.044	0.001 未満	—	マガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		3.7	1.4	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		2.6	0.5	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		10	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		53	59	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		1.4	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.2	7.3	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.2	-2.0	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化ビニル及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.02	—	ポリ塩化ビニルの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.006	0.005	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L (暫定)
フル酸ジ (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フル酸ジ (n-ペンチル) (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジクロロメタン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアトトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジブチルアトトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジブチルアトトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アトトリル (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
トリブチル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
ヘキサフルオロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ジクロロメタン-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
ジクロロメタン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【菊川浄水場系】

項目等	採水場所	菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		19.0	—	—	—
水温 (℃)		19.8	22.8	9.5	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002	—	0.02mg/L以下（暫定）
農業類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.35	0.42	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		23.6	23.7	—	10mg/L以上100mg/L以下
マangan及びその化合物 (mg/L)		0.105	0.001 未満	—	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		9.7	4.1	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		3.2	0.6	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		4	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		50	65	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度（度）		2.7	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.0	7.0	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.3	-2.3	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌（個/ml）		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化ビニル及びその化合物 (mg/L)		0.03	0.01	—	ポリ塩化ビニルの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA） (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.007	0.008	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
イソプロピルアルコール (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ニフェニール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル） (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フタル酸ジ（n-オクチル） (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ミトキサールLR (mg/L)		0.00012	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
プロピル 2-クロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジプロピル 2-クロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
プロピル 酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジプロピル 酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリプロピル 酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
プロピルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジプロピルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
ヘキサフルオロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ミトキサールRR (mg/L)		0.00018	0.00008 未満	—	—
ミトキサールYR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【楠本浄水場系】

項目等	採水場所	楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		20.5	—	—	—
水温 (℃)		20.0	21.5	6.0	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.48	0.36	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		21.8	21.8	—	10mg/L以上100mg/L以下
マダガスカル及びその化合物 (mg/L)		0.048	0.001 未満	—	マダガスカルの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		4.6	3.0	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		2.8	0.6	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		10	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		52	54	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		2.3	0.1 未満	—	1度以下
pH値		6.8	7.0	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.5	-2.3	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化ビニル及びその化合物 (mg/L)		0.03	0.02	—	ポリ塩化ビニルの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA） (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.008	0.006	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル） (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フタル酸ジ（n-オクチル） (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジメチルアミン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトニトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ブチルトリクロロアセトニトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジブチルトリクロロアセトニトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-メチルシクロヘキサノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ジメチルアミン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
ジメチルアミン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【須々万浄水場系】

項目等	採水場所	須々万浄水場 原水	給水栓水 下角		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		12.5	—	—	—
水温 (℃)		14.3	22.5	9.6	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニトロ及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニトロの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ酸 (2-エチルフル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下（暫定）
農業類		別紙掲載	別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.51	0.44	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		18.6	20.1	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		1.8	1.1	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		2.2	0.8	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		0	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		45	36	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.2	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.2	7.4	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.3	-1.9	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化炭素及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	ポリ塩化炭素の量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.003	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L（暫定）
フルオロ酸 (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ酸 n-ブチル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-メチルシクロヘキサノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【長穂浄水場系】

項目等	採水場所	長穂浄水場 原水	給水栓水 下牛の毛	給水栓水 高樋	目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		16.0	—	—	—
水温 (℃)		18.0	21.5	7.3	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケソ及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケソの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ酸 (2-エチルフル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農業類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.74	0.40	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		22.5	23.8	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.107	0.001 未満	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		9.5	1.5	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルフル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3.5	0.6	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		7	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		60	53	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		5.2	0.1 未満	—	1度以下
pH値		6.8	7.2	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.5	-2.0	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.08	0.01 未満	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.011	0.006	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L (暫定)
フルオロ酸 (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ酸 n-ブチル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
3-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
2-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【須万市浄水場系】

項目等	採水場所	須万市浄水場 原水	給水栓水 高野		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		15.0	—	—	—
水温 (℃)		18.5	21.0	8.0	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケソ及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケソの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ酸 (2-エチルフル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下（暫定）
農業類		別紙掲載	別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.50	0.23	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		24.1	25.6	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.056	0.001	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		1.8	2.3	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		2.5	1.4	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		7	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		44	42	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.9	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.3	7.3	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-1.9	-1.8	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化炭素及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.01 未満	—	ポリ塩化炭素の量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.007	0.006	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L（暫定）
フルオロ酸 (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ酸 n-ブチル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
3-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
2-オキシベンゾ酸 (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【米光浄水場系】

項目等	採水場所	米光浄水場 原水	給水栓水 馬神		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		23.0	—	—	—
水温 (℃)		21.2	19.4	5.8	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フタル酸 (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農業類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.32	0.79	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		39.6	47.5	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.105	0.001 未満	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		31.1	21.0	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		1.1	0.9	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		0	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		88	112	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.1	0.1 未満	—	1度以下
pH値		6.7	6.8	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.0	-1.8	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化炭素及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	ポリ塩化炭素の量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.010	0.011	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L (暫定)
フタル酸 (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ミトキサール-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.004	—	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ブチルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジブチルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-メチルシクロヘキサノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
ミトキサール-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
ミトキサール-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【柏原浄水場系】

項目等	採水場所	柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		16.5	—	—	—
水温 (℃)		15.0	20.5	3.9	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニトロ及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニトロの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.43	0.36	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		19.0	18.8	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.001	0.001 未満	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		2.8	1.8	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		1.7	0.9	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		4	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		48	49	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.2	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.0	7.2	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.4	-2.2	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	2	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリシロキサン及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	ポリシロキサンの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.007	0.006	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4,6-トリクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L (暫定)
フルオロ (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ (n-ペンチル) (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
ジクロロ酢酸-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-オキシベンゾイル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
4-オキシベンゾイル-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
4-オキシベンゾイル-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【渋川浄水施設系】

項目等	採水場所	渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.25	—
気温 (℃)		13.0	—	—	—
水温 (℃)		13.8	18.8	5.2	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニトロ及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニトロの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.36	0.40	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		60.7	61.2	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		1.2	1.0	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.3	0.2 未満	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		10	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		84	87	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	—	1度以下
pH値		7.7	7.9	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-0.7	-0.5	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化ビニル及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	ポリ塩化ビニルの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.002	0.003	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.002	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L (暫定)
フルオロ (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ (n-ペンチル) (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
プロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
プロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジプロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
プロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジプロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリプロピル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
プロピルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジプロピルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-メチルシロキサン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
シロキサン-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
シロキサン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

【林浄水場系】

項目等	採水場所	林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘		目標値
採水年月日		R2.10.19	R2.10.19	R3.1.18	—
気温 (℃)		22.0	—	—	—
水温 (℃)		18.5	20.5	9.2	—
水質管理目標設定項目検査					
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケトン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	ケトンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
フルオロ酸（2-エチルフル） (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	—	—	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.48	0.65	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		36.1	38.9	—	10mg/L以上100mg/L以下
マグネシウム及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.002	—	マグネシウムの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		7.3	4.0	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルフル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L)		1.1	0.9	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		0	0	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		86	78	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度（度）		0.1 未満	0.1 未満	—	1度以下
pH値		6.8	7.7	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.0	-1.0	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌（個/ml）		—	6	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.1mg/L以下
ポリ塩化ビニル及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01	—	ポリ塩化ビニルの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA） (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノール酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.007	0.008	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
2,4,6-トリクロロフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	—	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	—	0.1mg/L（暫定）
フルオロ酸（n-ブチル） (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロ酸（n-ペンチル） (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ブチルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—	—
ジブチルトリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	0.4mg/L以下
その他項目検査					
4-メチルシロキサン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—
シロキサン-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—
シロキサン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロッツ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【大迫田浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【菊川浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【須々万浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場系 給水栓水 下角】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロッブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【須々万浄水場系 給水栓水 下角】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 原水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロッツ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【長穂浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【長穂浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場 原水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【須万市浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場系 給水栓水 高野】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【須万市浄水場系 給水栓水 高野】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 原水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【米光浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0004	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0.013	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 浄水池水】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	—	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【米光浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ピベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 原水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロッツ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【柏原浄水場 原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 浄水池水】

項目 \ 採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロルボス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオフアネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【柏原浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日 項目			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【渋川浄水施設 原水】

項目		採水年月日	R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対061	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス	(mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート)	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル	(mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP)	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム	(mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス	(mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン	(mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート	(mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン)	(mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値			0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設 給水栓水 渋川】

採水年月日			R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチル イソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【渋川浄水施設 給水栓水 渋川】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	—	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブレンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対035	クロメブロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (GNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロホス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	シメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	シメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	—	—	—	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02

【林浄水場 浄水池水】

採水年月日		R2.5.26	R2.6.30	R2.7.28	R2.8.25	R2.9.29	目標値
項目							
対061	テフリトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロルホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	パラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラジクシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィロニル (mg/L)	0.000005未満	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	—	—	—	—	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ペノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソピシクロン (mg/L)	0.0009未満	—	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタソナ (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレゼート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メプロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《マイクロキスチン検査結果》

【大迫田浄水場系】

採水年月日 項目等	R2.7.16	R2.8.19	R2.9.10	目標値
菅野ダム 湖水				
気温 (°C)	20.0	32.5	26.0	—
水温 (°C)	20.0	25.8	24.2	—
マイクロキスチン-LR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
マイクロキスチン-RR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—
マイクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

【菊川浄水場系】

採水年月日 項目等	R2.7.16	R2.8.19	R2.9.10	目標値
川上ダム 湖水				
気温 (°C)	20.0	30.0	25.8	—
水温 (°C)	22.5	28.7	25.8	—
マイクロキスチン-LR (mg/L)	0.00014	0.00034	0.00079	0.0008mg/L以下（暫定）
マイクロキスチン-RR (mg/L)	0.00012	0.00040	0.00152	—
マイクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00010	—

【林浄水場系】

採水年月日 項目等	R2.7.16	R2.8.19	R2.9.10	目標値
中山川ダム 湖水				
気温 (°C)	23.5	28.5	29.5	—
水温 (°C)	23.0	31.7	26.8	—
マイクロキスチン-LR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
マイクロキスチン-RR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—
マイクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

(2) クリプトスポリジウム等検査 ※検査は外部委託による

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	16.5	24.0
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【米光浄水場 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	18.5	22.2
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	15.5	19.1
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【柏原浄水場 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	17.1	17.2
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	17.5	19.9
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	14.0	14.5
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【須々万浄水場 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	15.6	16.9
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第一取水原水】

採水年月日	R2.9.24
水温 (℃)	21.9
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【長穂浄水場 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	16.9	17.6
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日	R2.9.24
水温 (℃)	21.9
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須万市浄水場 原水】

採水年月日	R2.6.24	R2.9.24
水温 (℃)	18.0	19.0
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第三取水原水】

採水年月日	R2.9.24
水温 (℃)	22.0
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

(3) 水源の水質に関する検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (°C)	14.5	25.0	29.0	23.5	4.0	10.5	17.8
水温 (°C)	12.8	17.9	22.4	19.7	13.6	9.4	16.0
大腸菌群数 (MPN/100ml)	70	170	2,200	2,200	280	39	827
pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4
COD (mg/L)	1.9	2.0	1.6	1.2	1.5	1.4	1.6
DO (mg/L)	10.6	9.7	8.6	8.4	10.1	10.2	9.6
BOD (mg/L)	0.6	0.3	0.3	1.4	0.2	0.9	0.6
全リン (mg/L)	0.014	0.017	0.016	0.015	0.012	0.013	0.015
全窒素 (mg/L)	0.30	0.29	0.31	0.30	0.28	0.42	0.32
SS (mg/L)	2未満	2	2	2未満	2	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	3	2未満	2	5	2未満	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.025	0.021	0.023	0.022	0.019	0.017	0.021

【末武川ダム 湖水】

日 付 項 目	R2.5.13	R2.7.15	R2.9.23	R2.11.18	R3.1.27	R3.3.10	平 均 値
気温 (°C)	21.5	25.0	25.5	15.0	9.0	15.0	18.5
水温 (°C)	19.3	20.2	23.7	17.2	9.2	10.1	16.6
大腸菌群数 (MPN/100ml)	220	7,900	24,000	7,900	130	170	6,720
pH値	8.5	7.4	8.7	7.5	7.4	7.9	7.9
COD (mg/L)	3.0	3.1	3.5	2.4	1.6	2.3	2.7
DO (mg/L)	10.4	9.2	6.9	8.9	10.9	12.6	9.8
BOD (mg/L)	1.5	0.7	1.1	0.7	1.0	1.1	1.0
全リン (mg/L)	0.028	0.047	0.017	0.012	0.012	0.014	0.022
全窒素 (mg/L)	0.24	0.66	0.21	0.13	0.28	0.25	0.30
SS (mg/L)	2	12	5	2未満	2未満	2	4
クロロフィルa (μg/L)	9	3	16	6	3	10	8
紫外線吸光度 (260nm)	0.030	0.053	0.032	0.026	0.024	0.024	0.032

【楠本浄水場 向道系原水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (℃)	11.2	27.5	31.0	22.0	5.0	9.2	17.7
水温 (℃)	13.7	21.9	23.2	20.2	10.5	9.9	16.6
大腸菌群数 (MPN/100ml)	130	170	140	490	130	49	185
pH値	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
COD (mg/L)	1.5	1.8	1.7	1.1	1.3	1.2	1.4
DO (mg/L)	10.3	8.4	4.9	9.2	9.8	8.4	8.5
BOD (mg/L)	0.7	0.2	0.2	1.0	0.4	0.7	0.5
全リン (mg/L)	0.015	0.018	0.018	0.013	0.010	0.011	0.014
全窒素 (mg/L)	0.33	0.29	0.38	0.27	0.22	0.45	0.32
SS (mg/L)	3	3	3	2	2未満	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	3	2未満	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.019	0.018	0.023	0.022	0.018	0.017	0.020

【菊川浄水場 川上系原水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (℃)	12.5	28.0	31.0	20.0	2.0	3.0	16.1
水温 (℃)	11.4	17.3	21.3	20.2	8.5	8.2	14.5
大腸菌群数 (MPN/100ml)	33	110	170	170	130	49	110
pH値	7.4	7.2	7.0	7.0	7.4	7.5	7.3
COD (mg/L)	1.5	2.2	1.9	1.7	2.7	1.4	1.9
DO (mg/L)	7.9	6.0	2.9	3.2	10.6	10.0	6.8
BOD (mg/L)	0.9	0.2	0.3	1.5	0.8	0.4	0.7
全リン (mg/L)	0.015	0.019	0.030	0.034	0.013	0.012	0.021
全窒素 (mg/L)	0.47	0.44	0.57	0.40	0.23	0.41	0.42
SS (mg/L)	2未満	4	3	2	3	2未満	2
クロロフィルa (μg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	6	4	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.022	0.025	0.029	0.024	0.018	0.018	0.023

【菅野ダム 湖水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (°C)	15.0	26.0	32.5	18.0	0.5	5.5	16.3
水温 (°C)	14.8	24.6	25.8	21.7	13.2	8.4	18.1
大腸菌群数 (MPN/100ml)	49	330	35,000	2,800	27	79	6,381
pH値	9.1	8.8	7.6	7.6	7.3	7.5	8.0
COD (mg/L)	3.1	4.0	2.9	2.1	1.9	1.7	2.6
DO (mg/L)	10.8	10.0	5.9	8.3	7.4	9.2	8.6
BOD (mg/L)	2.3	1.6	1.0	1.1	0.3	0.4	1.1
全リン (mg/L)	0.029	0.018	0.015	0.013	0.013	0.010	0.016
全窒素 (mg/L)	0.35	0.14	0.30	0.31	0.32	0.34	0.29
SS (mg/L)	4	4	4	4	2未満	2	3
クロロフィルa (μg/L)	16	8	11	13	6	4	10
紫外線吸光度 (260nm)	0.018	0.039	0.031	0.027	0.022	0.019	0.026

【川上ダム 湖水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (°C)	9.8	25.0	30.0	18.0	2.5	2.5	14.6
水温 (°C)	14.9	24.9	28.7	21.3	12.0	8.4	18.4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	26	110	490	490	23	13	192
pH値	9.2	9.5	9.3	8.9	7.5	7.8	8.7
COD (mg/L)	3.1	5.6	4.0	12.1	1.8	2.0	4.8
DO (mg/L)	10.9	12.1	8.4	9.1	7.5	9.9	9.7
BOD (mg/L)	2.5	3.5	2.9	3.0	0.4	0.7	2.2
全リン (mg/L)	0.031	0.085	0.039	0.088	0.016	0.015	0.046
全窒素 (mg/L)	0.48	0.48	0.33	1.25	0.31	0.40	0.54
SS (mg/L)	4	7	3	28	3	2未満	8
クロロフィルa (μg/L)	18	39	11	68	12	8	26
紫外線吸光度 (260nm)	0.031	0.038	0.030	0.025	0.019	0.018	0.027

【林浄水場 第二取水原水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (℃)	13.0	29.0	30.0	27.2	8.0	6.0	18.9
水温 (℃)	14.0	21.6	26.0	20.5	9.9	9.8	17.0
大腸菌群数 (MPN/100ml)	13	27	7.8	7.8	4.5	4.5	11
pH値	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3
COD (mg/L)	0.8	1.3	0.8	0.5未満	0.9	0.5未満	1.0
DO (mg/L)	7.2	7.5	6.1	6.8	9.4	9.0	7.7
BOD (mg/L)	0.7	0.1未満	0.2	0.5	0.1未満	0.1	0.3
全リン (mg/L)	0.028	0.035	0.035	0.037	0.026	0.026	0.031
全窒素 (mg/L)	0.42	0.43	0.33	0.34	0.45	0.57	0.42
SS (mg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (260nm)	0.020	0.018	0.016	0.011	0.007	0.010	0.014

【島田川 表流水】

日 付 項 目	R2.4.22	R2.6.24	R2.8.19	R2.10.14	R2.12.16	R3.2.10	平 均 値
気温 (℃)	16.0	29.0	30.0	24.0	4.0	4.5	17.9
水温 (℃)	12.3	21.6	25.5	19.0	6.0	7.0	15.2
大腸菌群数 (MPN/100ml)	4,900	1,400	23,000	17,000	2,800	540	8,273
pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
COD (mg/L)	1.8	2.7	2.2	1.4	1.3	1.2	1.8
DO (mg/L)	10.7	8.6	6.9	7.9	11.6	11.2	9.5
BOD (mg/L)	1.2	0.5	0.9	1.6	0.4	0.6	0.9
全リン (mg/L)	0.033	0.059	0.038	0.029	0.034	0.030	0.037
全窒素 (mg/L)	0.51	0.56	0.44	0.41	0.53	0.64	0.52
SS (mg/L)	5	7	2	3	10	2未満	5
クロロフィルa (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (260nm)	0.014	0.040	0.028	0.018	0.012	0.014	0.021

(4) 生物検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日				R2.4.20	R2.5.7	R2.6.8	R2.7.6	R2.8.3	R2.9.1
水温 (℃)				12.3	16.8	16.1	17.0	21.3	21.0
pH値				7.4	7.5	7.1	7.1	7.3	6.8
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}						
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	30			20		20
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}					40	
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						30
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	60	40	50		20	30
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	20			80		
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	10					
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	50			450	1,000	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}		40				
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	50	10	60	30	10	60
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	10					20
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞			10			
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞		20		90		90
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
黄金藻類	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		10	20			
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
渦鞭藻類	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
ユーグレナ藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
その他生物	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞	40					
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞						
	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
合計	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
魚卵			—						
合計			—	270	120	140	670	1,070	250

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

採水年月日				R2.10.12	R2.11.4	R2.12.1	R3.1.25	R3.2.24	R3.3.2
水温 (℃)				19.5	16.5	15.0	9.7	10.4	8.5
pH値				6.8	6.7	7.2	7.3	7.3	7.4
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}	20					
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}						
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	10	70	40	150	60	20
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	40	20	80		10	150
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	40			30	20	20
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	20	930	160	40		
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	30		30	50	20	10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞			10			20
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞						
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞		50	20			
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体	10					
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞		20				
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
黄金藻類	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞			20			
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
渦鞭藻類	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
ユーグレナ藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
その他生物	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞	20					
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞						
	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
合計	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
魚卵			—						
合計			—	190	1,090	360	270	110	220

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日				R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温 (℃)				12.0	14.5	16.3	17.0	19.2	21.0
pH値				7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}						
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	10			10		10
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}	10					
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}		20				
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	170	30		10		30
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	10		30		20	30
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	320	20	30			
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	330	870	1,000	160	40	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	40	10	10	30	10	20
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	20		30		30	150
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞					10	
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	150	160		230		70
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体					10	
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
クリプト藻類	<i>Tetradron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
黄金藻類	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
渦鞭藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞	10					
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	1,070	1,110	1,100	440	120	310

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

採水年月日			R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4
水温 (℃)			20.5	16.3	14.5	8.0	8.4	8.2
pH値			6.7	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中				
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}		40			
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体					
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体					
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}					
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体					
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}					
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}	10				
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}					
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞					
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞					
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	40	50	10	10	10
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	10	130	320	40	60
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	10	30			
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	140	390	90	270	160
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}					
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	20		50		
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	10		10		
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞					
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞			40		
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	10	30	10		
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞					
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞					
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞					
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞					
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞			20		
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体					
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞					
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体					
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体					
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体					
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞					
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体					
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体					
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体					
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体					
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体					
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体					
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体					
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}					
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞					
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞					
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体					
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体					
黄金藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		20	10		
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞					
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞		20			
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体					
渦鞭藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体		20			
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞					
ユーグレナ藻類	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞					
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞					
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞					
その他生物	カイメン類		—					
	ワムシ類		個体					
	線虫類		個体					
	ハリガネムシ類		個体					
	コケムシ類		—					
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体					
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体					
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体					
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体					
	ユスリカ類		個体					
合計			—	250	690	560	350	230

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日				R2.4.7	R2.5.11	R2.6.10	R2.7.9	R2.8.5	R2.9.8
水温 (℃)				12.3	15.7	19.3	18.5	21.3	23.6
pH値				7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	6.8
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}						
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	20					10
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}				10	40	
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	70					
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	10			10		
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	70	20				
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	120	140	80	430	1,300	80
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}		10				
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	40	10	50	10		
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞						30
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞						
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞						
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
黄金藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
渦鞭藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞	10					
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
魚卵			—						
合計			—	340	180	130	460	1,340	120

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

採水年月日				R2.10.7	R2.11.9	R2.12.3	R3.1.12	R3.2.16	R3.3.4
水温 (℃)				20.4	16.3	16.5	8.0	9.5	9.8
pH値				6.8	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}						
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	10		20			
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}	10					
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}			30			
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	30			190	40	30
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	30	50	100	130		20
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	60	1,000	170			
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	30	20	40	10	20	20
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞			30			
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞			10			
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	10	50		40		
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞		20				
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
黄金藻類	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
渦鞭藻類	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
ユーグレナ藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
	<i>Ceratium</i>	ケラチウム	細胞						
その他生物	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞						
	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	180	1,140	400	370	60	70

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

【菅野ダム 湖水】

採水年月日				R2.4.22	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.16	R2.8.11	R2.9.10
水温 (℃)				14.8	19.0	22.5	20.0	26.5	26.0
pH値				9.1	7.3	8.4	7.0	8.4	7.5
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}	10		30			
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体				200		
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}				10	20	20
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}			50		30	
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞		30	980			
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}				10		
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	250		7,800			140
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						40
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	10	10	160			
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞			50			50
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞						
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞						130
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体			10			
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞		20	30			
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
黄金藻類	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体			110			
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		50	50	50	20	
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
渦鞭藻類	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞			60			
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
ユーグレナ藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体		180	20			
	<i>Ceratium</i>	ケラチウム	細胞			10			
その他生物	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞	110		10			
	<i>Trachelomonas</i>	トラクロモナス	細胞			20			
	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体		30				
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
合計	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	380	320	9,390	270	70	380

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

採水年月日				R2.10.5	R2.11.16	R2.12.7	R3.1.25	R3.2.10	R3.3.8
水温 (℃)				22.0	18.2	14.5	8.5	8.4	10.3
pH値				8.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}	160		40			
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	10		10			
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}			60			
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	50	90	20			
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	60	40	390	20	50	60
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	40		40	20	90	40
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	820	90	320	150		
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞		30	20	20		
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	40	20	60			
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞						
緑藻類	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	210	40	20			
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体		10				
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞			10			
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrifida</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
クリプト藻類	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞	20	10				
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
黄金藻類	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞		50	10			
	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
渦鞭藻類	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞			30			
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
ユーグレナ藻類	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体		160			10	
	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞	30					
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体	10	10				10
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
合計			—	1,450	550	1,030	210	150	110

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

【御屋敷山浄水場 末武川系原水】

採水年月日				R2.4.14	R2.5.18	R2.6.17	R2.7.6	R2.8.11	R2.9.10
水温 (℃)				10.4	12.8	15.2	17.5	19.2	19.6
pH値				7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	6.8
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}		20				
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベジア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	20					60
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体 ^{注4}	10				20	
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	110					
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	30					
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	260	40				
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞				360	1,300	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体 ^{注4}						40
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	10	10	30	10		
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞				10		30
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスクス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	80	30	10	10		60
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞			10			
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体			10			
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞			20			10
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10		10			
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体		20				
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞	10					
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞	10					
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体		10				
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	550	130	90	390	1,320	200

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

採水年月日			R2.10.5	R2.11.12	R2.12.7	R3.1.5	R3.2.2	R3.3.8	
水温（℃）			20.7	17.0	13.3	10.9	9.3	9.5	
pH値			6.9	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	Anabaena	アナベナ	糸状体 ^{注1} 、巻 ^{注2}						
	Aphanizomenon	アフアニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リングビア	糸状体 ^{注4}						
	Merismopedia	メリスモベジア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体 ^{注3}	20	20				
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体 ^{注4}			20			
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体 ^{注4}						
Synechococcus	シネココックス	細胞							
珪藻類	Achnanthes	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	40		20		30	100
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体 ^{注4}	230	160	150	40		
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	20	30				
	Fragilaria	フラギラリア	細胞						
	Melosira	メロシラ	糸状体 ^{注4}						
	Navicula	ナビクラ	細胞	30	20	110			10
	Nitzschia	ニツシア	細胞			10			
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスクス	細胞			10			
Synedra	シネドラ	細胞	30	50	10		30	10	
緑藻類	Ankistrodesmus	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						10
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体		10				
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Microactinium	ミクラクチニウム	群体						
	Oocystis	オーキスチス	群体		10				
	Pandorina	バンドリナ	群体						
	Pediastrum	ベジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体		30				
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体 ^{注5}						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
Tetraedron	テトラエドロン	細胞							
Tetraspora	テトラスポラ	群体							
Volvox	ボルボックス	群体							
クリプト藻類	Cryptomonas	クリプトモナス	細胞		30	10	20		
黄金藻類	Mallomonas	マロモナス	細胞			10			
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
渦鞭藻類	Ceratium	ケラチウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	Euglena	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞				20		
その他生物	カイメン類	—							
	ワムシ類	個体		10					
	線虫類	個体							
	ハリガネムシ類	個体							
	コケムシ類	—							
	ミミズ類（ミズミミズ）	個体							
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）	個体							
	カイアシ類（ケンミジンコ）	個体							
	ワラジムシ類（アセルス）	個体							
	ユスリカ類	個体							
	魚卵	—							
合計			—	370	340	340	80	100	130

注1 直鎖型は100μm長を一単位

注2 螺旋型は1巻を一単位

注3 アオコ形成や浄水処理工程で問題がある場合は細胞

注4 100μm長を一単位

注5 500μm長を一単位

(5) 水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日：令和2年12月16日（次亜塩素酸ナトリウム6%（ポリタンク））

令和2年12月18日（次亜塩素酸ナトリウム12%（タンクローリー）、次亜塩素酸ナトリウム12%（ポリタンク）、PAC）

市（調製日）		周南市（令和2年12月22日・12月23日）				評価基準値 (mg/L)
対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	次亜塩素酸 ナトリウム12% (ポリタンク)	次亜塩素酸 ナトリウム6% (ポリタンク)	PAC	
評価項目		試験結果				
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.13	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0008	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)					異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)					0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)					0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)					0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		19	17	19	34	

薬品サンプリング日：令和2年12月16日（粉末活性炭（5%ドライ炭））

令和2年12月18日（粉末活性炭（50%ウェット炭）、水酸化ナトリウム）

市（調製日）		周南市（令和2年12月22日・12月23日）			評価基準値 (mg/L)
対象薬品		粉末活性炭 (5%ドライ炭)	粉末活性炭 (50%ウェット炭)	水酸化ナトリウム	
評価項目		試験結果			
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)			0.03 未満	0.3
28	味				異常でないこと
29	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.23	0.10	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)				0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		3	5	8	

薬品サンプリング日： 令和2年12月18日

市（調製日）			光市（令和2年12月22日・12月23日）				評価基準値 (mg/L)	
対象薬品			次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	硫酸アルミニウム	PAC	水酸化ナトリウム		
評価項目			試験結果					
1	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003	
2	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005	
3	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
4	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
5	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
6	六価クロム化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002	
7	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004	
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0	
10	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1	
11	四塩化炭素	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002	
12	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005	
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004	
14	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002	
15	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
16	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
17	ベンゼン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001	
18	塩素酸	(mg/L)	0.05	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4	
19	臭素酸	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005	
20	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1	
21	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03	
22	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1	
23	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005	
24	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02	
25	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005	
26	フェノール類	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005	
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3	
28	味	(mg/L)					異常でないこと	
29	臭気	(mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
30	色度	(度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5	
31	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002	
32	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002	
33	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002	
34	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004	
35	亜塩素酸	(mg/L)					0.6	
36	二酸化塩素	(mg/L)					0.6	
37	銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01	
38	バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07	
39	モリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007	
40	アクリルアミド	(mg/L)					0.00005	
設定最大注入率			(mg/L)	11	26	17	22	

付 表

付表－１

周南都市水道水質検査センター協議会の概要と関係職員名簿

【名 称】 周南都市水道水質検査センター協議会

【所在地】 山口県周南市富田 2 丁目 11-1（楠本浄水場内）

【運営方法】 構成事業体による協議会設置
（地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定による）

【構成事業体及び各代表委員】（令和 3 年 4 月現在）

会 長	井筒 守	（周南市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	古本 清行	（下松市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	宮崎 英博	（光市水道局水道事業管理者）

【職 員】（令和 3 年 4 月現在）

所 長	國居 善典	（周南市上下水道局）
次 長	武居 弘記	（周南市上下水道局）
主任検査員	越智 勝彦	（周南市上下水道局）
検 査 員	有井 弘樹	（光市水道局）
検 査 員	藤山 朋己	（下松市上下水道局）
検 査 員	柳田 裕美	（周南市上下水道局）
検 査 員	有田 郁公	（周南市上下水道局）

【協議会職員の担任意務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会 第 1 号会員
令和元年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査（厚生労働省）参加

【各構成事業体水質関係職員】（令和 3 年 4 月現在）

周南市上下水道局		下松市上下水道局		光市水道局	
水質管理課長	國居 善典	浄水課長	佐伯 知典	浄水課長	嶋原 克也
水質担当係長	武居 弘記	浄水課長補佐	北村 研二	水質係長	有井 弘樹
	越智 勝彦	浄水課浄水係長	橋本 一広		
	柳田 裕美		田村 愛弓		
	有田 郁公		藤山 朋己		

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和３年４月現在）

機 器 名 称	メーカ－	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-3000システム
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	7890B
	日本電子	JMS-Q 1500GC
パーシ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Stratum PTC
		AQUATek 100
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（DBP _s ））	島津製作所	GCMS-QP2010 Plus
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	東ソー	IC-2010
イオンクロマトグラフ（IC-PC（BrO ₃ ））	東ソー	IC-2010
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVO
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730iRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L _{CPH}
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum One
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSiクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビュレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	Entris II
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ADVANTEC	RFS432PA aquarius
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	ヤマト科学	BK-53
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	井内盛栄堂	TRW-327
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
オートクレーブ	ヤマト科学	SN300
オートクレーブ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50ⅡLB
ヒートブロック	ビーエルテック	SmartBlockⅡ
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－３

水道水質基準等一覧表（令和3年4月現在）

水質基準項目（51項目） 水質基準に関する省令 厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項 目 名	分 析 方 法	定量下限値*	基 準 値
1 一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2 大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14 四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.05mg/L以下
	固相抽出-GC-MS法	0.0005mg/L	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.04mg/L以下
17 シクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
20 ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
21 塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
	LC-MS法	0.001mg/L	
23 クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.06mg/L以下
24 シクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
	LC-MS法	0.001mg/L	
25 ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.1mg/L以下
26 臭素酸	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	0.01mg/L以下
	LC-MS法	0.0005mg/L	
27 総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
	LC-MS法	0.001mg/L	
29 プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.03mg/L以下
30 プロモホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	0.001mg/L	0.08mg/L以下
	誘導体化-HPLC法	0.005mg/L	
32 亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38 塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40 蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42 ジェオスミン	固相抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
	固相マイクロ抽出-GC-MS法		
43 2-メチルイソボルネオール	固相抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
	固相マイクロ抽出-GC-MS法		
44 非イオン界面活性剤	固相抽出-吸光度法	0.005mg/L	0.02mg/L以下
	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	
45 フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	0.0005mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
	固相抽出-LC-MS法	0.0004mg/L	
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47 pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48 味	官能法	-	異常でないこと
49 臭気	官能法	-	異常でないこと
50 色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51 濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

*：定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和 2 年度（2020 年度）版

編集・発行 周南都市水道水質検査センター協議会
〒746-0034
山口県周南市富田 2 丁目 11-1
（周南市上下水道局楠本浄水場内）
TEL （0834） 62-5185
FAX （0834） 62-5186

