

水 質 試 験 年 報

令和3年度（2021年度）版
（第28集）

周南都市水道水質検査センター協議会

目 次

【周南市水質試験結果】

1. 水道水質管理の概要	1
2. 水道水質基準項目	
(1) 定期検査	
①大迫田浄水場系水質検査	4
②菊川浄水場系水質検査	18
③楠本浄水場系水質検査	34
④須々万浄水場系水質検査	52
⑤長穂浄水場系水質検査	56
⑥須万市浄水場系水質検査	64
⑦米光浄水場系水質検査	68
⑧柏原浄水場系水質検査	76
⑨渋川浄水施設系水質検査	84
⑩林浄水場系水質検査	88
⑪その他の水質検査	102
(2) 毎日検査（残留塩素）	114
3. 水質管理上留意すべき項目等	
(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査	122
(2) クリプトスポリジウム等検査	173
(3) 水源の水質に関する検査	174
(4) 生物検査	178
(5) 水道用薬品類評価試験	188

【付 表】

- 付表ー1 周南都市水道水質検査センター協議会の概要
- 付表ー2 主要分析機器等整備状況
- 付表ー3 水道水質基準等一覧表

周南市水質試験結果

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

周南市上下水道局

1. 水道水質管理の概要

周南市は大迫田浄水場、菊川浄水場、楠本浄水場、須々万浄水場、長穂浄水場、須万市浄水場、米光浄水場、柏原浄水場、渋川浄水施設及び光市の林浄水場のそれぞれで処理した水を各家庭に給水している。

安心して飲んでいただける安全な水道水を提供するため、各浄水場の原水、浄水処理工程水、末端給水栓水までの水質検査を水道法、厚生労働省令及びその他の関係法令・通知に基づいて実施した。

(1) 法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）について、周南市水道事業給水区域において 50 ヶ所の末端給水栓水等で 1 日 1 回検査を実施した。

② 水質基準項目の検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）については毎月検査を実施し、それ以外の項目については法令で定められた頻度を基本として各浄水場系の原水・沈澱池水（急速ろ過系浄水場の一部）・浄水池水（一部浄水場除く）・末端給水栓水のそれぞれにおいて検査を実施した。

(2) 水質管理上必要な検査

① 水質管理目標設定項目・要検討項目・その他項目に関する検査

水質管理上留意すべき項目として、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）、要検討項目（25 項目）及びその他項目（3 項目）について、各浄水場系の原水及び給水栓水で年 1 回検査を実施した。

農薬類（最大 127 項目）については、各浄水場系の原水及び浄水池水又は給水栓水で年 5 回検査を実施した。

ミクロキスチンについては、ダム湖水においても年 3 回検査を実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を全ての浄水場の原水で年 1～2 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても全ての浄水場の原水で毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査

水源であるダムや河川の水質状況を把握するため、生活環境の保全に関する環境基準項目及びクロロフィル a・紫外線吸光度（260nm）について年 6 回、8 箇所において検査を実施した。






④ 生物検査

大迫田浄水場菅野系原水、菊川浄水場川上系原水、楠本浄水場向道系原水、菅野ダム湖水、御屋敷山浄水場末武川系原水について毎月検査を実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等について「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12 年厚生省令第 15 号）に定められた 40 項目のうち 36 項目の検査を年 1 回実施した。

周南市検査地点（給水栓等）

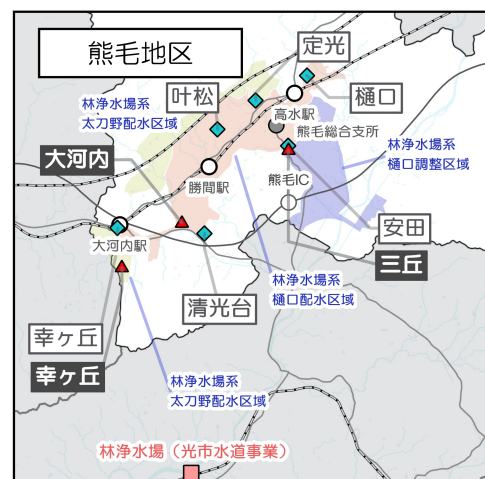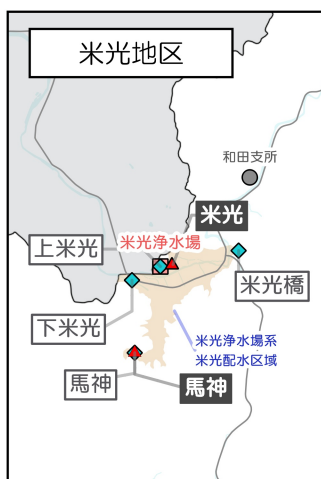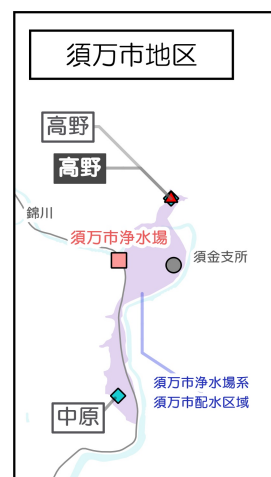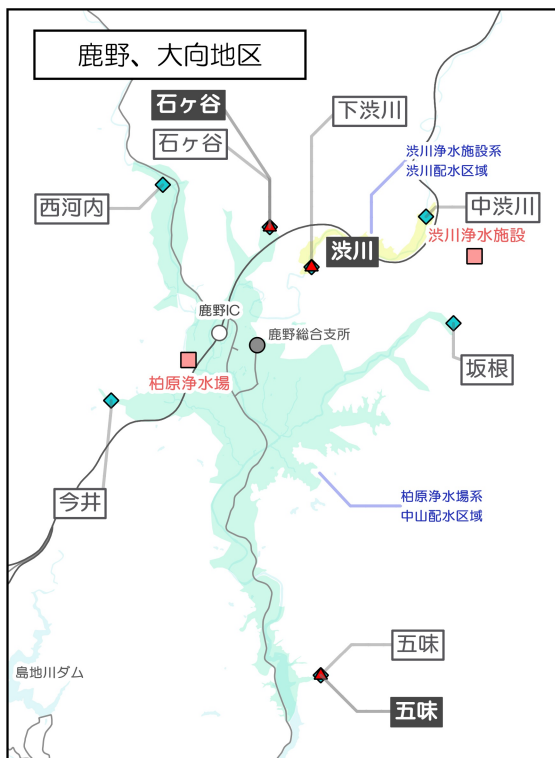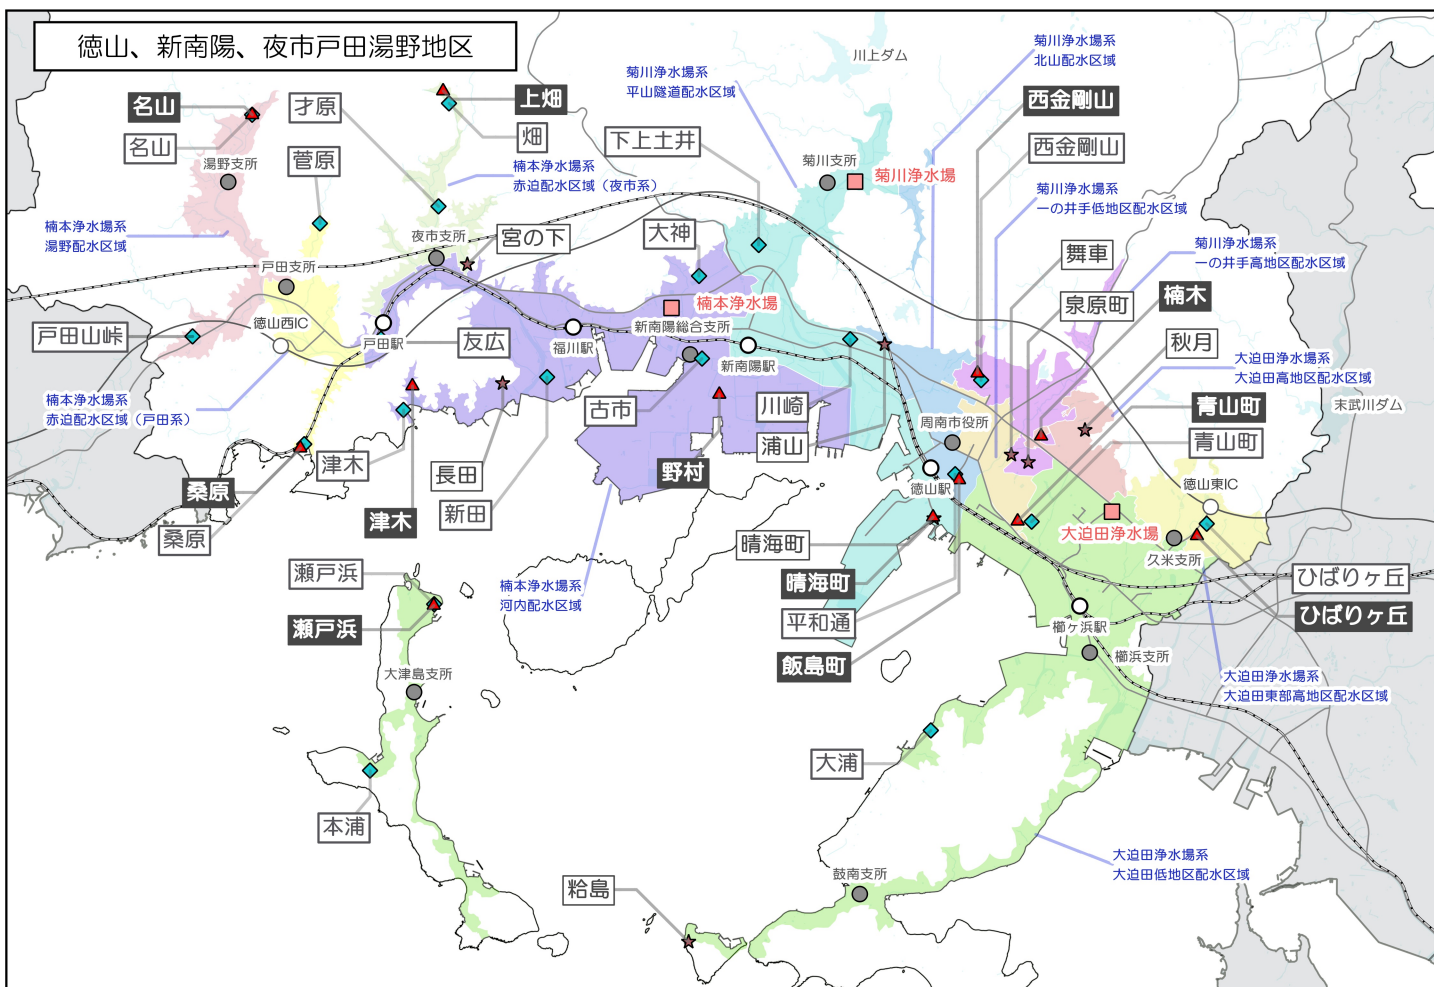

- ◆ 毎日検査地点
 - ★ 毎日検査地点(自動水質測定装置)
 - ▲ 毎月検査地点

2. 水道水質基準項目

(1) 定期検査

①大迫田浄水場系水質検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.9	R3.6.22	R3.7.5	R3.7.12	R3.8.3	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		13.5	14.3	16.7	18.0	20.3	19.5	22.3	20.5	20.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	230	210		700		350		540	
大腸菌		検出されないこと	陽性 (16.1)	陽性 (21.6)		陽性 (2.0)		陽性 (4.1)		陽性 (21.8)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001		0.001		0.001		0.002	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.28		0.26		0.29		0.34	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.05	0.04		0.02		0.03		0.14	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.08	0.08		0.06		0.07		0.19	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.5		4.0		4.1		3.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.029	0.032		0.020		0.026		0.030	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.8		4.3		4.2		3.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.0	22.3		19.1		18.6		15.0	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000058	0.000024	0.000016	0.000012	0.000008	0.000004
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.9	0.8		1.0		0.9		1.1	
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3		7.3		7.0		7.0	
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭	
色度	(度)	5度以下	3.3	2.2		2.9		2.9		4.0	
濁度	(度)	2度以下	2.2	2.2		1.8		1.6		8.4	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
カリウム	(mg/L)		0.7	0.7		0.7		0.7		0.7	
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.0		1.0		0.8	
カルシウム	(mg/L)		7.0	7.1		6.0		5.8		4.7	
硫酸イオン	(mg/L)		4.0	4.1		3.8		3.8		3.5	
電気伝導率	(μS/cm)		68	71		60		60		49	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0		0		10		10	
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 菅野系原水】

R3.9.13	R3.10.6		R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	20.7		18.7	14.2	10.5	8.5	8.3	22.3	8.3	16.7	16
460	220		1,200	240	29	22	24	1,200	22	352	12
陽性 (2.0)	陽性 (2.0)		陽性 (16.0)	陽性 (39.9)	陽性 (7.4)	陽性 (5.2)	陽性 (12.1)				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002	0.002		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.26		0.56	0.32	0.24	0.24	0.26	0.56	0.24	0.30	12
0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.03	0.01		0.02	0.04	0.02	0.01	0.01未満	0.14	0.01未満	0.03	12
0.07	0.04		0.07	0.12	0.04	0.05	0.03	0.19	0.03	0.08	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.0	4.1		5.2	4.3	4.2	5.1	5.5	5.5	3.2	4.4	12
0.019	0.017		0.136	0.057	0.021	0.027	0.009	0.136	0.009	0.035	12
3.8	3.7		3.9	3.5	3.7	4.4	6.2	6.2	3.0	4.2	12
19.3	19.6		27.7	25.3	23.2	25.3	24.7	27.7	15.0	21.8	12
						64					1
						0.02未満					1
0.000002	0.000038		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000058	0.000001未満	0.000010	16
0.000001	0.000004		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	16
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
0.7	0.8		0.6	0.9	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	12
7.1	7.0		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12
藻臭	藻臭		異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.2	2.6		3.0	3.0	2.0	1.9	1.4	4.0	1.4	2.6	12
1.6	1.0		2.5	3.1	1.7	1.1	0.6	8.4	0.6	2.3	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.7	0.8		0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	12
1.0	1.0		1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	0.8	1.1	12
6.1	6.2		9.1	8.0	7.3	8.0	7.9	9.1	4.7	6.9	12
3.8	3.7		5.7	4.5	4.3	4.8	4.5	5.7	3.5	4.2	12
62	61		70	74	71	78	79	79	49	67	12
0	0		0	0	0	0	0	10	0	2	12

【大迫田浄水場 末武川系原水】

項 目	日 付	基 準 値		R3.5.10		R3.6.22	R3.7.5	R3.7.12	R3.8.3	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)			18.0		17.8	16.7	17.5	18.8	19.7	19.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下		10		24		68		390	
大腸菌		検出されないこと		陰性 (<1)		陽性 (3.1)		陽性 (6.3)		陽性 (44.8)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001		0.001		0.001		0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下		0.47		0.43		0.43		0.48	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.09		0.07		0.07		0.06	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満		0.02		0.06		0.20	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満		0.03		0.08		0.22	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		6.0		5.0		5.1		4.6	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.006		0.009		0.031		0.044	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下		4.0		3.5		3.3		3.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		26.9		21.8		21.1		19.7	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下		0.8		1.1		1.2		1.4	
pH値		5.8以上8.6以下		7.0		7.4		7.0		6.9	
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと		異常なし		藻臭		藻臭		藻臭	
色度	(度)	5度以下		1.9		4.2		4.7		6.2	
濁度	(度)	2度以下		0.2		0.9		2.4		8.6	
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.1		1.0		1.0		1.0	
マグネシウム	(mg/L)			1.2		1.0		1.0		0.9	
カルシウム	(mg/L)			8.8		7.1		6.8		6.4	
硫酸イオン	(mg/L)			5.3		5.2		5.0		4.9	
電気伝導率	(μS/cm)			86		72		70		67	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)			0		0		0		0	
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 末武川系原水】

R3.9.13	R3.10.6	R3.10.26	R3.11.9		R4.1.5		R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
19.7	19.5	18.0	16.5		13.5		8.5	19.7	8.5	17.2	13
120	160		480		9		10	480	9	141	9
陽性 (2.0)	陰性 (<1)		陽性 (39.9)		陰性 (<1)		陽性 (1.0)				9
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	9
0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	9
0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	9
0.001	0.001		0.001		0.001未満		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	9
0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	9
0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	9
			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3
0.43	0.34		0.22		0.24		0.22	0.48	0.22	0.36	9
0.06	0.07		0.07		0.08		0.08	0.09	0.06	0.07	9
0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	9
0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	9
0.04	0.02		0.03		0.01未満		0.01未満	0.20	0.01未満	0.04	9
0.05	0.04		0.05		0.01		0.02	0.22	0.01未満	0.06	9
0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	9
4.5	5.1		5.5		5.6		6.1	6.1	4.5	5.3	9
0.017	0.013		0.024		0.012		0.024	0.044	0.006	0.020	9
2.9	3.1		3.3		3.6		3.8	4.0	2.9	3.4	9
19.4	21.3		22.1		23.8		25.9	26.9	19.4	22.4	9
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満		0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	13
0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002		0.000001未満		0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	13
1.2	1.0		1.1		0.8		0.9	1.4	0.8	1.1	9
7.0	7.0		7.1		7.1		7.4	7.4	6.9	7.1	9
藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭				9
4.8	4.2		3.5		2.1		1.8	6.2	1.8	3.7	9
1.6	1.3		1.8		0.5		1.2	8.6	0.2	2.1	9
0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	9
1.0	1.1		1.0		1.1		1.1	1.1	1.0	1.0	9
0.9	1.0		1.0		1.1		1.2	1.2	0.9	1.0	9
6.3	6.9		7.2		7.7		8.4	8.8	6.3	7.3	9
4.8	4.8		4.9		5.2		5.2	5.3	4.8	5.0	9
66	71		75		80		85	86	66	75	9
0	10		0		0		0	10	0	1	9

【大迫田浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.9	R3.6.22	R3.7.5	R3.7.12	R3.8.3	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		13.2	14.0	17.2	17.5	18.5	18.6	21.0	20.7	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	28		50		20		110	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陽性		陰性		陽性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.29		0.26		0.37		0.42	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.07	0.16		0.26		0.18		0.28	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01		0.01		0.01未満		0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.6		4.2		4.9		4.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.005		0.007		0.007		0.008	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.3		6.2		6.5		6.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.3	23.2		19.3		20.3		18.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000019	0.000005	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5		0.5		0.5		0.6	
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1		7.1		6.8		6.7	
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		藻臭	
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6		0.7		0.6		0.6	
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.4		0.6		0.4		1.0	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8		0.8		0.9		0.9	
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2		1.0		1.0		0.9	
カルシウム	(mg/L)		7.1	7.3		6.1		6.5		5.9	
硫酸イオン	(mg/L)		4.4	4.5		4.4		5.2		5.1	
電気伝導率	(μS/cm)		74	74		66		71		66	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.10		0.06						

【大迫田浄水場 沈澱池水】

R3.9.13	R3.10.6	R3.10.26	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
21.0	20.3	19.5	18.5	14.6	11.2	9.5	8.2	21.0	8.2	16.7	17
78	62		130	1	0	0	0	130	0	40	12
陰性	陰性		陽性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
0.35	0.30		0.23	0.31	0.25	0.24	0.26	0.42	0.23	0.30	12
0.05未満	0.05未満		0.07	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.004		0.004	0.001未満	0.001	4
			0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.006		0.006	0.001未満	0.002	4
			0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.15	0.10		0.35	0.21	0.27	0.26	0.09	0.35	0.07	0.20	12
0.01未満	0.01未満		0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.5	4.8		5.6	5.1	5.0	5.7	6.0	6.0	4.2	5.0	12
0.005	0.003		0.011	0.005	0.005	0.008	0.002	0.011	0.002	0.006	12
5.7	5.7		5.8	6.8	6.8	6.8	8.3	8.3	5.7	6.5	12
19.2	20.3		22.3	25.3	23.4	25.6	24.9	25.6	18.4	22.0	12
0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000019	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.5	0.5		0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	0.4	0.6	12
6.9	6.8		7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	6.7	7.0	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.7	0.7		0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	12
0.4	0.1		0.6	0.3	0.4	0.3	0.1未満	1.0	0.1未満	0.4	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.9		1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9	12
0.9	1.0		1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	0.9	1.1	12
6.2	6.5		7.3	8.0	7.4	8.1	8.0	8.1	5.9	7.0	12
5.0	4.9		5.6	5.2	5.0	5.3	5.0	5.6	4.4	5.0	12
68	70		77	82	79	86	86	86	66	75	12
		0.07		0.41	0.44	0.47	0.45	0.47	0.06	0.29	7

【大迫田浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.9	R3.6.22	R3.7.5	R3.7.12	R3.8.3	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		14.5	15.3	19.5	20.4	22.0	22.0	25.5	23.0	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0		0		0		0	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.29		0.27		0.37		0.42	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満						0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満						0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.07		0.08		0.12	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002						0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004						0.006	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002						0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02		0.02		0.01		0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.1		4.7		5.5		4.8	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.7	6.6		6.6		7.0		6.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.5	23.2		19.3		20.3		18.7	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000019※	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5		0.4		0.5		0.5	
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2		7.1		6.9		6.8	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満	
カリウム	(mg/L)		0.7	0.7		0.8		0.9		0.9	
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2		1.0		1.0		0.9	
カルシウム	(mg/L)		7.2	7.3		6.1		6.5		6.0	
硫酸イオン	(mg/L)		4.4	4.6		4.4		5.2		5.1	
電気伝導率	(μS/cm)		75	76		68		75		70	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.64	0.58	0.45	0.58	0.67	0.73	0.63	0.53	0.67

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR3.6.23に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。(0.000007mg/L)

【大迫田浄水場 浄水池水】

R3.9.13	R3.10.6	R3.10.26	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
24.2	23.7	19.5	18.6	14.5	10.2	8.5	8.5	25.5	8.5	18.5	17
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.30		0.21	0.30	0.25	0.24	0.26	0.42	0.21	0.30	12
0.05未満	0.05未満		0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.09		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.005			0.005		0.005	0.002	0.004	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.007			0.008		0.008	0.004	0.006	4
			0.003			0.004		0.004	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.003		0.003	0.002	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.02		0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	12
0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.1	5.4		6.3	5.3	5.1	5.8	6.1	6.3	4.7	5.4	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
6.2	6.2		6.4	6.9	6.9	6.9	8.3	8.3	6.2	6.8	12
19.2	20.3		22.1	25.6	23.4	25.6	24.9	25.6	18.7	22.1	12
						61					1
						0.02未満					1
0.000001未満	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000019	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
0.5	0.5		0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
7.0	7.0		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	6.8	7.1	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.9		1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9	12
0.9	1.0		1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	0.9	1.1	12
6.2	6.5		7.2	8.1	7.4	8.1	8.0	8.1	6.0	7.1	12
5.0	4.9		5.5	5.2	5.0	5.3	5.0	5.5	4.4	5.0	12
71	73		81	83	80	86	87	87	68	77	12
0.60	0.65	0.70	0.56	0.53	0.63	0.68	1.01	1.01	0.45	0.64	17

【給水栓水 ひばりヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		15.5	17.8	21.4	24.3	24.5	24.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.30	0.27	0.36	0.43	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.07	0.08	0.13	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005			0.007	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.013	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.9	6.8	6.7	7.0	6.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000012※	0.000002	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	4.5	4.4	5.2	5.2	5.1
電気伝導率	(μS/cm)		78	76	69	75	72	72
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.48	0.50	0.48	0.48	0.45	0.37

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR3.6.24に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。（0.000007mg/L）

【給水栓水 ひばりヶ丘】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
24.6	19.8	14.8	10.5	10.0	10.2	24.7	10.0	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.21	0.31	0.25	0.23	0.27	0.43	0.21	0.30	12
0.05	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.010			0.008		0.010	0.005	0.008	4
	0.002			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.013		0.015	0.009	0.013	4
	0.007			0.005		0.007	0.003	0.005	4
	0.004			0.004		0.004	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.02					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				5.4					1
				0.001未満					1
6.3	6.5	6.9	7.1	6.9	8.5	8.5	6.2	6.9	12
				25.1					1
				60					1
				0.02未満					1
0.000005	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000012	0.000001未満	0.000002	12
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.9					1
4.9	5.5	5.2	5.0	5.0	5.0	5.5	4.4	5.0	12
74	80	84	82	83	87	87	69	78	12
0.31	0.34	0.44	0.50	0.46	0.52	0.52	0.31	0.44	12

【給水栓水 楠木】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温 (℃)			15.0	16.7	21.8	23.2	24.2	24.3
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下						
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.30	0.30	0.28	0.36	0.43	0.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下						
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.08	0.13	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.005			0.006	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.002			0.001	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.011			0.011	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下						
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下						
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下						
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	6.9	6.8	6.7	7.0	6.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下						
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下						
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000011※	0.000002	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下						
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)								
カリウム (mg/L)								
マグネシウム (mg/L)								
カルシウム (mg/L)								
硫酸イオン (mg/L)			4.5	4.5	4.4	5.2	5.2	5.1
電気伝導率 (μS/cm)			78	76	69	75	72	72
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.44	0.36	0.40	0.37	0.53	0.43

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR3.6.24に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。（0.000009mg/L）

【給水栓水 楠木】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
23.5	19.0	14.4	9.8	8.5	9.0	24.3	8.5	17.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.21	0.31	0.25	0.23	0.27	0.43	0.21	0.30	12
0.05	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.07	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.011			0.008		0.011	0.005	0.008	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.013		0.017	0.011	0.013	4
	0.008			0.006		0.008	0.003	0.005	4
	0.005			0.004		0.005	0.004	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				5.4					1
				0.001未満					1
6.3	6.6	6.9	7.0	6.9	8.5	8.5	6.2	6.9	12
				25.1					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000011	0.000001未満	0.000002	12
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.9					1
4.9	5.5	5.2	5.0	5.0	5.0	5.5	4.4	5.0	12
75	81	84	80	83	88	88	69	78	12
0.42	0.50	0.38	0.43	0.43	0.36	0.53	0.36	0.42	12

【給水栓水 瀬戸浜】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		16.9	17.2	23.1	25.1	24.8	26.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.28	0.26	0.36	0.38	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.14	0.18	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.017	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.027	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.0	7.3	7.2	7.5	7.1	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	4.5	4.5	5.3	5.1	5.0
電気伝導率	(μS/cm)		78	80	78	83	83	75
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.47	0.43	0.31	0.52	0.30	0.60

【給水栓水 瀬戸浜】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.8	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
25.6	14.9	14.6	6.1	8.8	7.8	26.6	6.1	17.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.21	0.31	0.25	0.23	0.27	0.38	0.21	0.30	12
0.05	0.07	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.17	0.14	0.13	0.08	0.08	0.18	0.08	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.020			0.012		0.020	0.012	0.016	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.027			0.018		0.027	0.018	0.023	4
	0.010			0.007		0.010	0.006	0.008	4
	0.006			0.005		0.007	0.005	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.0					1
				0.001未満					1
6.7	6.9	7.0	7.5	7.3	8.7	8.7	6.5	7.2	12
				26.2					1
				59					1
				0.02未満					1
0.000004	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.2					1
				8.5					1
5.0	5.5	5.2	5.0	5.3	5.1	5.5	4.5	5.0	12
79	85	88	84	89	93	93	75	83	12
0.40	0.50	0.53	0.58	0.64	0.65	0.65	0.30	0.49	12

②菊川浄水場系水質検査

【菊川浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.1	R3.6.7	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		12.7	14.6	16.2	15.2	21.6	18.8	22.7	19.2	19.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	240	380		730	920		1,600		1,000
大腸菌		検出されないこと	陽性 (9.7)	陽性 (47.3)		陽性 (40.4)	陽性 (2.0)		陽性 (167.0)		陽性 (38.9)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001		0.001	0.003		0.002		0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.008		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.26	0.29		0.24	0.17		0.53		0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.06	0.16		0.05	0.04		0.21		0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.13	0.19		0.09	0.31		0.38		0.12
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	3.2		3.7	4.5		3.5		3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.038	0.042		0.021	0.090		0.065		0.027
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.2		4.3	4.9		3.6		3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.3	11.7		13.4	19.8		14.2		14.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							64		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000007	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	1.3		0.6	0.8		1.9		0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1		7.1	7.0		7.0		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭	藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	3.3	5.3		2.2	4.4		7.4		1.5
濁度	(度)	2度以下	2.0	6.4		2.4	2.7		10.0		2.9
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02	0.02未満		0.02未満	0.07		0.02		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7		0.6	0.8		0.9		0.7
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.6		0.7	1.0		0.6		0.7
カルシウム	(mg/L)		5.2	3.7		4.2	6.3		4.7		4.5
硫酸イオン	(mg/L)		3.6	3.1		3.5	3.5		2.9		3.5
電気伝導率	(μS/cm)		58	43		48	65		52		50
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	10		0	0		20		0
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 向道系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 川上系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.1	R3.6.7	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		11.8	12.3	15.0	16.1	17.7	18.0	19.2	19.5	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	16	20		81	130		91		260
大腸菌		検出されないこと	陽性 (2.0)	陽性 (1.0)		陽性 (3.1)	陰性 (<1)		陰性 (<1)		陽性 (3.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.002		0.002	0.003		0.004		0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004		0.004	0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.41	0.48		0.39	0.37		0.29		0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08		0.07	0.06		0.07		0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.03		0.04	0.04		0.02		0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.08		0.07	0.13		0.16		0.11
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.7		4.5	4.3		4.4		4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.020	0.031		0.021	0.051		0.077		0.038
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.7		4.3	3.9		3.8		3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	29.0	28.0		22.2	21.2		22.2		20.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							60		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000008	0.000006	0.000005	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.9		1.0	1.1		1.0		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1		7.0	6.8		6.6		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭		異常なし	異常なし		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	1.8	2.4		3.8	3.8		3.4		4.2
濁度	(度)	2度以下	1.3	1.6		1.6	2.1		2.0		2.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.06		0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1		0.9	0.9		0.9		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.9	1.9		1.5	1.5		1.5		1.4
カルシウム	(mg/L)		8.5	8.1		6.4	6.0		6.4		5.7
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	5.0		4.9	5.0		4.9		4.8
電気伝導率	(μS/cm)		92	89		71	68		72		65
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0		0	0		0		0
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 川上系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.1	R3.6.7	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		11.8	13.8	16.0	16.0	20.4	18.0	21.1	19.5	20.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0		56	24		130		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陽性	陰性		陽性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.36		0.29	0.25		0.46		0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満		0.005未満	0.006		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.13	0.15		0.09	0.09		0.12		0.15
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01		0.01未満	0.01		0.02		0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	4.8		4.1	4.7		4.1		4.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.010	0.008		0.009	0.020		0.054		0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	7.5		6.1	6.8		6.5		6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	20.7	18.5		16.6	21.7		18.4		16.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000004	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6		0.3	0.3		0.6		0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0		6.8	6.8		6.7		6.9
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.4		0.2	0.2		0.4		0.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.05		0.04		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8		0.7	0.9		1.0		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1		1.0	1.2		1.0		1.0
カルシウム	(mg/L)		6.3	5.6		5.0	6.7		5.7		5.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.3		4.4	4.7		4.1		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		75	70		60	74		66		63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.23	0.14	0.06						0.21

【菊川浄水場 沈澱池水】

R3.9.15	R3.10.4	R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
19.5	21.0	21.4	16.2	9.8	6.5	5.8	9.0	21.4	5.8	15.7	17
		0	8	0	0	0	0	130	0	18	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.40	0.10	0.25	0.26	0.26	0.28	0.46	0.10	0.30	12
		0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.002		0.011	0.001未満	0.004	4
			0.002			0.002未満		0.008	0.002未満	0.003	4
			0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.003			0.005		0.015	0.001未満	0.006	4
			0.002未満			0.002未満		0.008	0.002未満	0.002	4
			0.001			0.002		0.004	0.001未満	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	12
		0.14	0.13	0.21	0.14	0.13	0.12	0.21	0.09	0.13	12
		0.01未満	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.4	6.0	5.7	6.8	7.1	7.9	7.9	4.1	5.6	12
		0.014	0.006	0.011	0.010	0.004	0.007	0.054	0.004	0.013	12
		6.8	8.9	8.9	11.5	11.2	12.7	12.7	6.1	8.4	12
		23.3	23.2	22.0	24.6	24.3	25.1	25.1	16.6	21.3	12
0.000004	0.000004	0.000005	0.000001	0.000002	0.000005	0.000003	0.000004	0.000005	0.000001	0.000003	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	12
		6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.7	7.0	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
		0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	12
		1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9	12
		1.6	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.6	1.0	1.2	12
		6.7	7.3	7.0	7.7	7.6	7.9	7.9	5.0	6.6	12
		5.6	4.2	4.4	5.2	5.1	5.1	5.6	4.1	4.7	12
		80	83	80	94	93	97	97	60	78	12
0.14	0.16	0.26			0.23	0.11	0.14	0.26	0.06	0.17	10

【菊川浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.1	R3.6.7	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		13.0	14.5	17.0	16.8	21.8	20.2	23.0	21.0	21.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0		0	0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.35		0.29	0.25		0.46		0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07		0.06未満	0.11		0.10		0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013					0.004		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.012					0.002		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.002		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.017					0.009		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.02		0.01		0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.3		4.7	5.5		5.0		5.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	7.7		6.5	7.4		7.4		6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	20.7	19.0		16.6	21.4		20.0		17.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							54		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6		0.3未満	0.3未満		0.6		0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1		6.9	6.9		6.8		6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8		0.7	0.9		1.0		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1		1.0	1.2		1.1		1.0
カルシウム	(mg/L)		6.3	5.8		5.0	6.6		6.2		5.2
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.3		4.4	4.6		4.3		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		76	72		63	76		73		66
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.74	0.73	0.92	0.60	0.73	0.70	0.56	0.64	0.77

【菊川浄水場 浄水池水】

R3.9.15	R3.10.4	R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
21.4	21.7	20.1	17.2	10.0	8.0	6.0	9.2	23.0	6.0	16.6	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.40	0.11	0.25	0.26	0.26	0.28	0.46	0.11	0.30	12
		0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.12	0.17	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.17	0.06未満	0.07	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.004			0.002		0.013	0.002	0.006	4
			0.004			0.002		0.012	0.002	0.005	4
			0.001未満			0.001		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.007			0.005		0.017	0.005	0.010	4
			0.002			0.002未満		0.009	0.002未満	0.003	4
			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.7	6.5	6.1	7.0	7.3	8.3	8.3	4.7	6.0	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		7.1	9.4	9.1	11.6	11.3	12.8	12.8	6.4	8.7	12
		23.6	23.4	22.0	24.6	24.3	24.8	24.8	16.6	21.5	12
											1
											1
0.000003	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	0.000005	0.000003	0.000003	0.000005	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
		0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	12
		6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.8	7.0	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	12
		1.6	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.6	1.0	1.2	12
		6.8	7.4	7.0	7.7	7.6	7.8	7.8	5.0	6.6	12
		5.5	4.3	4.4	5.1	5.1	5.0	5.5	4.3	4.7	12
		82	86	82	95	94	98	98	63	80	12
0.67	0.74	0.59	0.67	0.65	0.75	0.70	0.85	0.92	0.56	0.71	17

【給水栓水 飯島町】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温 (℃)			13.5	16.2	19.5	24.3	25.4	24.0
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.35	0.32	0.31	0.26	0.20	0.35
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06	0.09	0.12	0.20
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.017			0.007	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.009			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.023			0.018	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.013			0.003	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.013	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					6.0	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	7.9	8.4	6.6	7.2	8.4	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					25.1	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.0	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							7.9	
硫酸イオン (mg/L)			4.6	4.5	4.3	4.5	4.8	4.6
電気伝導率 (μS/cm)			74	79	64	73	88	68
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.47	0.49	0.74	0.43	0.49	0.31

【給水栓水 飯島町】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.8	20.3	10.6	9.8	6.1	12.0	25.4	6.1	17.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.14	0.29	0.27	0.26	0.29	0.41	0.14	0.29	12
0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.17	0.09	0.07	0.06	0.06未満	0.20	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.004		0.017	0.004	0.009	4
	0.002未満			0.003		0.009	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.010		0.023	0.010	0.016	4
	0.004			0.003		0.013	0.003	0.006	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.2	9.2	9.4	11.6	11.8	14.6	14.6	6.6	9.1	12
									1
									1
									1
0.000004	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
5.6	4.5	4.4	5.2	5.1	5.1	5.6	4.3	4.8	12
84	87	81	96	95	104	104	64	83	12
0.28	0.36	0.24	0.34	0.44	0.47	0.74	0.24	0.42	12

【給水栓水 晴海町】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		15.8	17.7	22.5	26.0	29.0	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.32	0.30	0.26	0.22	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.06未満	0.10	0.14	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.008	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.012	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.2	8.4	6.6	7.3	8.7	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					26.7	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					58	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.0	
マグネシウム	(mg/L)						1.4	
カルシウム	(mg/L)						8.4	
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.6	4.4	4.5	4.9	4.6
電気伝導率	(μS/cm)		76	79	64	74	92	67
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.52	0.52	0.62	0.35	0.47	0.33

【給水栓水 晴海町】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
28.6	20.5	10.8	9.6	7.8	11.5	29.0	7.8	18.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.14	0.29	0.27	0.26	0.29	0.41	0.14	0.29	12
0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.17	0.09	0.08	0.06	0.06未満	0.17	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.004		0.016	0.004	0.009	4
	0.002未満			0.003		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.002			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.010		0.023	0.010	0.017	4
	0.005			0.002		0.011	0.002	0.005	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.2	9.3	9.4	11.6	11.6	14.4	14.4	6.6	9.1	12
									1
									1
									1
0.000006	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000006	0.000001	0.000003	12
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
5.6	4.5	4.4	5.2	5.1	5.1	5.6	4.4	4.8	12
85	87	81	96	95	104	104	64	83	12
0.42	0.53	0.34	0.52	0.40	0.60	0.62	0.33	0.47	12

【給水栓水 青山町】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		15.5	18.0	22.0	26.0	29.4	25.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.32	0.31	0.27	0.21	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06	0.10	0.14	0.24
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.017			0.007	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.015			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.014			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.008	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	8.4	6.7	7.1	8.2	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					24.8	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					57	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.9	
マグネシウム	(mg/L)						1.3	
カルシウム	(mg/L)						7.8	
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5	4.3	4.5	4.7	4.6
電気伝導率	(μS/cm)		74	79	66	73	88	68
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.62	0.52	0.59	0.51	0.48	0.33

【給水栓水 青山町】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.6	19.3	10.8	7.8	6.3	12.8	29.4	6.3	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.42	0.16	0.30	0.27	0.27	0.29	0.42	0.16	0.29	12
0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.18	0.10	0.07	0.06	0.06未満	0.24	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.008			0.004		0.017	0.004	0.009	4
	0.002			0.004		0.015	0.002未満	0.005	4
	0.002			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.010		0.023	0.010	0.017	4
	0.005			0.003		0.014	0.003	0.006	4
	0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.3	9.1	9.4	11.6	11.9	14.9	14.9	6.7	9.1	12
									1
									1
									1
0.000004	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000003	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
5.6	4.7	4.4	5.1	5.1	5.1	5.6	4.3	4.8	12
84	88	81	96	96	106	106	66	83	12
0.35	0.38	0.59	0.39	0.26	0.48	0.62	0.26	0.46	12

【給水栓水 西金剛山】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温 (℃)			12.8	15.2	20.0	23.6	24.8	24.0
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.36	0.32	0.31	0.27	0.21	0.37
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06	0.10	0.14	0.25
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.016			0.007	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.018			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.023			0.017	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.015			0.004	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.006			0.006	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.009	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.011	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					5.9	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	8.2	8.3	6.8	7.1	8.1	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					24.8	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					58	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.0	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							7.8	
硫酸イオン (mg/L)			4.6	4.5	4.3	4.5	4.7	4.6
電気伝導率 (μS/cm)			74	79	67	72	87	69
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.45	0.39	0.57	0.60	0.56	0.39

【給水栓水 西金剛山】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.5	18.4	11.0	8.7	6.8	12.5	24.8	6.8	16.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.42	0.17	0.19	0.27	0.27	0.25	0.42	0.17	0.28	12
0.06	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.15	0.18	0.12	0.07	0.07	0.06未満	0.25	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.004		0.016	0.004	0.009	4
	0.002			0.004		0.018	0.002未満	0.006	4
	0.002			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.009		0.023	0.009	0.016	4
	0.005			0.003		0.015	0.003	0.007	4
	0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.3	8.9	9.8	11.6	12.0	15.3	15.3	6.7	9.2	12
									1
									1
									1
0.000004	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
5.6	4.9	4.5	5.2	5.1	5.2	5.6	4.3	4.8	12
84	88	81	96	96	107	107	67	83	12
0.52	0.37	0.60	0.42	0.44	0.23	0.60	0.23	0.46	12

③楠本浄水場系水質検査

【楠本浄水場 菅野系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.6.22	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		13.5	14.8	15.7	17.0	20.0	20.2	21.2	20.2	21.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	82	88	160		250		550		320
大腸菌		検出されないこと	陽性 (3.1)	陽性 (4.1)	陽性 (2.0)		陽性 (1.0)		陽性 (48.0)		陽性 (14.5)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.002		0.002		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.28	0.29		0.27		0.50		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.007		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.05	0.02		0.03		0.07		0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.09	0.08	0.04		0.08		0.12		0.11
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.3	4.2		4.4		3.7		3.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.039	0.035	0.015		0.029		0.031		0.029
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.5	4.5		4.6		3.5		3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.0	21.5	20.5		22.9		20.3		17.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000059	0.000017	0.000003	0.000008	0.000005	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	1.1	0.8		0.9		1.4		0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.2		7.2		7.1		7.1
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.3	3.2	2.7		2.8		4.7		3.2
濁度	(度)	2度以下	2.0	2.8	1.3		1.8		3.5		2.8
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.7		0.8		0.8		0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1		1.2		1.0		0.9
カルシウム	(mg/L)		7.0	6.8	6.4		7.2		6.5		5.5
硫酸イオン	(mg/L)		4.2	4.0	3.9		4.1		3.7		3.7
電気伝導率	(μS/cm)		71	69	65		72		64		58
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場 菅野系原水】

[illegible]

【楠本浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.6.22	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		13.7	15.0	16.0	18.5	21.0	20.0	22.5	20.2	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	130	230	730		400		660		400
大腸菌		検出されないこと	陽性 (1.0)	陽性 (27.9)	陽性 (29.2)		陽性 (1.0)		陽性 (53.7)		陽性 (16.1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.003		0.003		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.30	0.26		0.29		0.54		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.03	0.09	0.04		0.04		0.09		0.07
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.09	0.12	0.08		0.22		0.25		0.14
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	3.6	3.8		4.5		3.8		3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.019	0.035	0.022		0.051		0.067		0.035
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	4.3	4.2		4.7		3.7		3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	19.8	15.0	14.8		20.5		16.9		15.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000014	0.000004	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	1.2	0.6		0.8		1.6		0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1		7.0		7.0		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.7	4.9	2.1		3.7		7.2		2.5
濁度	(度)	2度以下	1.6	4.7	2.2		2.1		4.0		2.9
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.7	0.6		0.8		0.9		0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	0.8	0.8		1.1		0.9		0.8
カルシウム	(mg/L)		6.1	4.7	4.6		6.4		5.3		4.9
硫酸イオン	(mg/L)		4.0	3.4	3.6		3.9		3.4		3.6
電気伝導率	(μS/cm)		68	52	52		68		58		55
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	0	0		0		20		0
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場 向道系原水】

R3.9.15	R3.10.4	R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	20.5	21.5	17.2	11.2	8.4	7.2	10.2	22.5	7.2	16.7	17
		210	89	59	28	32	24	730	24	249	12
		陽性（1.0）	陽性（3.1）	陽性（3.1）	陽性（2.0）	陽性（3.1）	陰性（ $\lt 1$ ）				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.30	0.13	0.27	0.29	0.30	0.32	0.54	0.13	0.30	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	12
		0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.04	12
		0.11	0.17	0.15	0.15	0.20	0.13	0.25	0.08	0.15	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.5	5.4	5.1	6.3	6.6	7.8	7.8	3.6	5.0	12
		0.033	0.047	0.043	0.033	0.041	0.027	0.067	0.019	0.038	12
		4.2	5.6	5.8	8.7	9.3	11.5	11.5	3.6	5.9	12
		21.2	22.9	21.3	24.2	23.0	23.3	24.2	14.8	19.9	12
						57					1
						0.02未満					1
0.000001	0.000005	0.000005	0.000001	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000002	0.000014	0.000001未満	0.000003	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
		0.7	0.8	1.0	0.5	0.5	0.5	1.6	0.5	0.8	12
		7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	12
		異常なし	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
		2.5	2.7	3.8	2.1	2.5	2.0	7.2	2.0	3.2	12
		1.7	2.8	2.3	1.5	1.7	1.4	4.7	1.4	2.4	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
		0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.8	12
		1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8	1.0	12
		6.5	7.2	6.7	7.7	7.4	7.5	7.7	4.6	6.3	12
		3.8	3.5	3.6	4.4	4.3	4.2	4.4	3.4	3.8	12
		69	76	72	88	86	92	92	52	70	12
		0	0	0	0	0	0	20	0	3	12

【楠本浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.6.22	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		13.3	15.0	15.5	18.5	20.0	20.2	21.4	20.0	20.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		2		2
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.29	0.28		0.27		0.52		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.10	0.09		0.07		0.13		0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.22	0.19	0.25		0.18		0.17		0.27
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.2	5.0		5.1		4.6		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.002	0.004		0.003		0.003		0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.6	7.2		6.7		7.2		6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.0	21.8	19.6		22.9		21.5		17.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000011	0.000004	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5		0.4		0.6		0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.9		7.1		6.9		6.9
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.2	0.2		0.2		0.3		0.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.7		0.8		0.9		0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.0		1.2		1.1		0.9
カルシウム	(mg/L)		7.0	6.9	6.2		7.2		6.8		5.6
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.7	5.5		4.5		4.4		4.3
電気伝導率	(μS/cm)		77	76	70		77		75		65
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.54	0.62	0.58	0.60	0.59	0.84	0.91	0.90	0.70

【楠本浄水場 沈澱池水】

R3.9.15	R3.10.4	R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	21.2	20.3	17.0	12.0	10.4	8.6	9.9	21.5	8.6	16.8	17
		2	2	2	0	0	0	2	0	1	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.31	0.15	0.29	0.26	0.25	0.25	0.52	0.15	0.29	12
		0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.07	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.002		0.008	0.001未満	0.003	4
			0.002未満			0.002未満		0.009	0.002未満	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.004		0.010	0.001未満	0.004	4
			0.002未満			0.002未満		0.009	0.002未満	0.002	4
			0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	12
		0.20	0.22	0.26	0.25	0.39	0.22	0.39	0.17	0.24	12
		0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.5	6.1	6.0	5.5	5.9	6.3	6.3	4.4	5.3	12
		0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.002	0.004	12
		6.1	8.5	8.2	7.5	8.0	8.3	8.5	6.1	7.4	12
		19.1	23.8	25.2	24.6	25.5	26.2	26.2	17.7	22.5	12
0.000001未満	0.000013	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000013	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3未満	0.4	12
		6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	6.8	7.0	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.5	0.1	0.3	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	12
		1.0	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	0.9	1.2	12
		6.0	7.4	7.6	7.7	7.9	8.2	8.2	5.6	7.0	12
		4.3	4.4	5.1	5.1	5.2	5.0	5.5	4.3	4.8	12
		67	84	87	85	87	89	89	65	78	12
0.88	0.62	0.62	0.54	0.49	0.60	0.59	0.51	0.91	0.49	0.65	17

【楠本浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.6.22	R3.7.7	R3.7.19	R3.8.10	R3.8.23	R3.9.8
水温	(℃)		13.5	15.0	15.6	18.0	20.6	20.0	21.8	20.3	21.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.29	0.28		0.27		0.56		0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.11	0.09		0.10		0.16		0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010					0.005		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.013					0.008		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009					0.002		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.01		0.02		0.02		0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.4	5.1		5.3		4.7		4.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.7	8.1	7.3		7.0		7.3		6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.3	22.8	20.1		23.2		21.8		17.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000007	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5		0.4		0.6		0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.0		7.1		7.0		7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.9		0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.0		1.2		1.1		0.9
カルシウム	(mg/L)		7.1	7.3	6.4		7.3		6.9		5.5
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.9	4.5		4.6		4.3		4.2
電気伝導率	(μS/cm)		78	79	72		79		76		64
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.93	0.86	0.78	0.51	0.79	0.83	0.76	0.79	0.83

【楠本浄水場 浄水池水】

R3.9.15	R3.10.4	R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	20.5	20.5	17.2	12.6	10.5	8.8	10.0	21.8	8.8	16.9	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.31	0.15	0.29	0.26	0.25	0.25	0.56	0.15	0.29	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.07	0.11	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.08	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.002			0.004		0.010	0.002	0.005	4
			0.002未満			0.002		0.003	0.002未満	0.002未満	4
			0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.005			0.006		0.013	0.005	0.008	4
			0.002未満			0.002		0.009	0.002未満	0.003	4
			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.5	6.2	6.1	5.5	6.0	6.4	6.4	4.5	5.4	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		6.0	8.5	8.3	7.4	8.3	8.2	8.5	6.0	7.5	12
		19.1	23.4	24.7	24.3	25.5	26.2	26.2	17.4	22.6	12
						58					1
						0.02未満					1
0.000001未満	0.000020※	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000020	0.000001未満	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
		0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.3	12
		6.9	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	6.9	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	12
		1.0	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	0.9	1.2	12
		6.0	7.4	7.6	7.6	7.9	8.2	8.2	5.5	7.1	12
		4.2	4.3	5.1	5.0	5.2	5.0	5.2	4.2	4.7	12
		67	84	87	85	88	89	89	64	79	12
0.68	0.88	0.49	0.62	0.75	0.71	0.66	0.85	0.93	0.49	0.75	17

※ジェオスミンについては、低減化対策を行った上でR3.10.6に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。(0.000002mg/L)

【給水栓水 野村】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		18.7	18.5	22.0	24.0	29.2	24.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.29	0.27	0.27	0.30	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.10	0.11	0.10	0.15	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.011	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.7	8.0	7.3	6.9	7.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.8	4.4	4.5	4.6	4.2
電気伝導率	(μS/cm)		78	82	71	78	78	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.84	0.68	0.78	0.68	0.61	0.47

【給水栓水 野村】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
27.0	21.8	13.5	11.3	8.8	14.8	29.2	8.8	19.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.15	0.30	0.26	0.25	0.25	0.31	0.15	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.11	0.09	0.06	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.005		0.011	0.003	0.006	4
	0.002未満			0.002		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.009		0.015	0.008	0.011	4
	0.002未満			0.003		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.1					1
				0.001未満					1
6.3	8.7	8.4	7.8	8.5	8.9	8.9	6.3	7.7	12
				25.7					1
				59					1
				0.02未満					1
0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.3未満	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.3	12
7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.4					1
				8.0					1
4.3	4.3	5.1	5.1	5.2	5.0	5.2	4.2	4.7	12
69	85	88	86	89	91	91	63	80	12
0.64	0.53	0.30	0.78	0.41	0.42	0.84	0.30	0.60	12

【給水栓水 津木】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		15.5	15.0	19.2	25.7	25.0	24.1
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.29	0.26	0.26	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.018			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.025			0.013	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.013			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	8.1	7.4	7.0	7.8	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.6	4.4	4.5	4.6	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		77	80	76	78	79	64
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.40	0.35	0.42	0.52	0.54	0.38

【給水栓水 津木】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.8	16.0	6.8	6.4	5.0	13.8	25.7	5.0	16.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32	0.16	0.30	0.27	0.26	0.26	0.32	0.16	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.11	0.12	0.09	0.06	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.007		0.018	0.004	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.013		0.025	0.011	0.016	4
	0.002			0.005		0.013	0.002	0.006	4
	0.004			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.3					1
				0.001未満					1
6.5	8.6	8.5	8.3	9.1	10.1	10.1	6.5	8.0	12
				26.0					1
				59					1
				0.02未満					1
0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.3	12
7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.4					1
				8.1					1
4.4	4.4	5.0	5.1	5.3	5.0	5.3	4.3	4.7	12
71	84	87	88	91	94	94	64	81	12
0.51	0.29	0.61	0.33	0.42	0.35	0.61	0.29	0.43	12

【給水栓水 桑原】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		16.1	16.8	20.6	25.2	30.3	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.30	0.27	0.26	0.24	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.09	0.09	0.13	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.020			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	8.3	7.0	7.1	8.0	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.7	4.4	4.5	4.6	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		77	81	68	77	81	65
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.52	0.40	0.44	0.47	0.50

【給水栓水 桑原】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
27.5	22.1	10.8	9.0	8.0	13.8	30.3	8.0	18.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.33	0.15	0.30	0.26	0.26	0.26	0.33	0.15	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.13	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.005		0.014	0.005	0.008	4
	0.002未満			0.003		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.010		0.020	0.010	0.014	4
	0.003			0.004		0.011	0.002	0.005	4
	0.004			0.004		0.005	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.010					1
				6.5					1
				0.001未満					1
6.7	8.8	8.6	8.8	9.4	10.0	10.0	6.7	8.1	12
				25.1					1
				61					1
				0.02未満					1
0.000003	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.9					1
4.7	4.4	4.9	5.1	5.2	5.0	5.2	4.4	4.7	12
73	85	85	88	90	94	94	65	80	12
0.48	0.31	0.34	0.44	0.35	0.47	0.60	0.31	0.44	12

【給水栓水 上畑】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		12.0	19.0	21.4	24.5	28.0	25.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.30	0.27	0.26	0.24	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.09	0.10	0.14	0.20
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.017			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.009			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.013			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	8.2	7.3	7.1	8.0	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.4	4.5	4.6	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		76	81	75	77	82	69
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.46	0.69	0.62	0.55	0.51	0.46

【給水栓水 上畑】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
25.5	19.1	10.7	10.6	8.0	12.9	28.0	8.0	18.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32	0.23	0.30	0.27	0.26	0.27	0.33	0.23	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.19	0.16	0.09	0.06	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.006		0.017	0.006	0.010	4
	0.003			0.002		0.009	0.002	0.005	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.011		0.023	0.011	0.017	4
	0.003			0.004		0.013	0.003	0.006	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01					1
				0.005未満					1
				6.5					1
				0.001未満					1
7.0	8.0	8.8	8.8	9.5	11.0	11.0	6.9	8.2	12
				25.3					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000006	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				8.0					1
4.7	4.7	4.9	5.1	5.2	5.1	5.2	4.4	4.7	12
77	82	86	89	92	96	96	69	82	12
0.48	0.52	0.41	0.43	0.32	0.40	0.69	0.32	0.49	12

【給水栓水 名山】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		14.5	17.3	20.8	24.8	28.8	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.30	0.27	0.26	0.24	0.30
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.07	0.09	0.09	0.11	0.15	0.20
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.007	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.023			0.015	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.013			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	8.3	7.2	7.2	8.0	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.4	4.5	4.6	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		77	81	72	77	81	66
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.43	0.52	0.42	0.59	0.35	0.71

【給水栓水 名山】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
25.8	18.5	10.0	8.5	6.8	12.8	28.8	6.8	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.33	0.17	0.31	0.26	0.26	0.26	0.33	0.17	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.16	0.09	0.07	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.006		0.016	0.005	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.011		0.023	0.011	0.015	4
	0.003			0.004		0.013	0.003	0.006	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.5					1
				0.001未満					1
6.9	8.7	8.6	8.8	9.5	10.6	10.6	6.9	8.2	12
				25.3					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				8.0					1
4.7	4.4	4.9	5.1	5.2	5.0	5.2	4.4	4.7	12
75	85	85	89	91	95	95	66	81	12
0.51	0.55	0.44	0.37	0.28	0.32	0.71	0.28	0.46	12

④須々万浄水場系水質検査

【須々万浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		9.5	12.5	14.5	17.5	16.5	17.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	6	13	17	33	89	110
大腸菌		検出されないこと	陰性 (＜1)	陽性 (5.2)	陽性 (2.0)	陽性 (17.5)	陽性 (20.1)	陽性 (5.2)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	0.17	0.18	0.25	0.26	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.09			0.06	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.10			0.06	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.2	3.2	3.2	3.5	2.7	3.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.011			0.005	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.0	2.9	2.9	2.9	2.4	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.7	15.7	14.8	17.6	11.2	13.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		47				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.1	1.3	2.5	1.5	1.5
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.3	0.3	1.9	1.3	1.0
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.1	1.3	0.9	1.0
カルシウム	(mg/L)		4.7	4.3	4.1	4.9	3.0	3.8
硫酸イオン	(mg/L)		2.8	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6
電気伝導率	(μS/cm)		51	47	48	54	39	46
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須々万浄水場 原水】

R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.14	R4.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
16.5	10.0	6.8	4.6	5.3	4.0	17.5	4.0	11.2	12
88	36	48	9	10	4	110	4	39	12
陽性 (13.4)	陽性 (4.1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.32	0.31	0.23	0.19	0.19	0.32	0.17	0.24	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.02			0.01未満		0.09	0.01未満	0.04	4
	0.02			0.01未満		0.10	0.01未満	0.05	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	2.7	3.2	12
	0.002			0.001未満		0.011	0.001未満	0.005	4
2.9	3.1	3.0	3.9	3.6	3.3	3.9	2.4	3.0	12
17.1	17.6	16.9	18.1	18.1	18.6	18.6	11.2	16.3	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3	12
7.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.2	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	2.5	0.6	1.2	12
0.4	0.3	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1	1.9	0.1未満	0.5	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	12
1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	1.2	12
4.7	4.9	4.8	5.1	5.1	5.3	5.3	3.0	4.6	12
2.4	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	2.4	2.7	12
52	54	52	56	55	55	56	39	51	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水 下角】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		16.5	18.0	20.0	24.0	24.5	24.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.16	0.13	0.16	0.21	0.29	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.006			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.015	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.006	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.5	3.4	3.4	3.9	3.0	3.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.2	3.2	3.1	3.4	2.8	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.9	14.9	14.6	18.6	13.2	14.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		42				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.0	1.0	1.3	0.9	1.0
カルシウム	(mg/L)		4.8	4.3	4.2	5.3	3.8	4.3
硫酸イオン	(mg/L)		2.8	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6
電気伝導率	(μS/cm)		53	49	48	58	44	49
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.29	0.42	0.36	0.27	0.43	0.24

【給水栓水 下角】

R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.14	R4.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
24.2	16.0	13.7	9.0	7.5	9.0	24.8	7.5	17.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.25	0.35	0.34	0.19	0.16	0.17	0.43	0.13	0.24	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.001		0.011	0.001	0.006	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.002		0.015	0.002	0.009	4
	0.003			0.002未満		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.003			0.001		0.004	0.001	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
3.9	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.9	3.0	3.5	12
									1
3.2	3.4	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	2.7	3.2	12
17.2	17.9	17.4	17.9	18.6	18.8	18.8	13.2	16.7	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	0.9	1.2	12
4.9	5.2	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	3.8	4.8	12
2.4	2.7	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	12
55	56	55	55	56	57	58	44	53	12
0.70	0.49	0.51	0.40	0.53	0.33	0.70	0.24	0.41	12

⑤長穂浄水場系水質検査

【長穂浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.3	R3.9.13
水温	(℃)		12.0	13.0	17.0	18.2	23.0	18.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	66	110	630	790	340	440
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陽性 (4.1)	陽性 (52.0)	陽性 (63.1)	陰性 (<1)	陽性 (3.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.002	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.29	0.23	0.27	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.05			0.04	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.07			0.24	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.0	3.5	3.8	3.7	4.6	3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.017			0.079	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.6	4.2	4.0	4.9	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.5	12.5	14.1	12.5	23.8	15.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		54				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000004	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし
色度	(度)	5度以下	2.0	2.7	3.9	3.2	2.9	2.4
濁度	(度)	2度以下	1.1	2.3	1.5	2.9	2.5	1.9
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.6	0.7	0.6	1.1	0.8
カルシウム	(mg/L)		4.9	4.0	4.5	4.0	7.7	4.7
硫酸イオン	(mg/L)		3.5	3.2	3.2	3.3	3.4	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		55	46	51	47	76	53
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【長穂浄水場 原水】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
20.0	14.0	9.0	5.4	4.6	6.7	23.0	4.6	13.5	12
110	110	180	52	45	21	790	21	241	12
陰性 (<1)	陽性 (11.0)	陽性 (12.1)	陽性 (4.1)	陽性 (1.0)	陽性 (5.2)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.22	0.06	0.18	0.24	0.29	0.30	0.30	0.06	0.23	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.04			0.01未満		0.05	0.01未満	0.03	4
	0.19			0.13		0.24	0.07	0.16	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.2	5.2	5.4	6.2	7.2	9.4	9.4	3.5	5.1	12
	0.046			0.031		0.079	0.017	0.043	4
4.2	5.7	6.2	8.2	10.8	15.3	15.3	3.9	6.4	12
17.9	22.0	22.5	23.0	22.6	24.5	24.5	12.5	18.8	12
									1
									1
0.000007	0.000002	0.000001	0.000005	0.000003	0.000002	0.000007	0.000001	0.000003	12
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7	12
6.9	7.0	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	6.9	7.1	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.5	3.8	2.8	2.4	1.2	2.4	3.9	1.2	2.7	12
1.8	6.2	1.9	2.4	0.9	1.2	6.2	0.9	2.2	12
0.03	0.03	0.02	0.08	0.04	0.04	0.08	0.02未満	0.02	12
0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	12
0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.6	0.9	12
5.7	7.0	7.2	7.4	7.4	8.0	8.0	4.0	6.0	12
3.3	3.4	3.8	4.2	4.2	4.3	4.3	3.2	3.6	12
60	71	77	85	89	106	106	46	68	12
0	0	20	0	0	0	20	0	2	12

【長穂浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.3	R3.9.13
水温	(℃)		12.5	15.2	20.5	21.2	24.2	20.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.29	0.21	0.30	0.20	0.21
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.09	0.10	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.003			0.005	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001			0.002	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	4.0	4.4	4.2	5.2	4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	4.9	4.3	4.2	5.3	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.4	13.0	16.0	12.5	23.5	13.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		36				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.4	7.0	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6	0.7	0.8	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7
マグネシウム	(mg/L)		0.7	0.6	0.8	0.6	1.1	0.6
カルシウム	(mg/L)		5.0	4.2	5.1	4.0	7.6	4.4
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.2	3.0	3.2	3.4	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		57	50	57	50	78	53
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.82	0.72	0.67	0.86	0.83	0.79

【長穂浄水場 浄水池水】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	15.0	10.0	4.4	4.9	6.5	24.2	4.4	14.7	12
0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.29	0.10	0.20	0.32	0.33	0.32	0.33	0.10	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001未満		0.005	0.001未満	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.6	5.5	5.7	6.7	8.0	9.6	9.6	4.0	5.5	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
4.2	5.7	6.2	8.8	11.8	15.1	15.1	4.2	6.7	12
17.3	21.8	22.3	23.0	23.0	25.4	25.4	12.5	18.9	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	12
7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.7	12
0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	0.6	0.9	12
5.6	6.9	7.1	7.4	7.4	8.2	8.2	4.0	6.1	12
3.3	3.4	3.6	4.2	4.2	4.3	4.3	3.0	3.5	12
61	77	77	87	94	108	108	50	71	12
0.63	0.83	0.63	0.63	0.61	0.58	0.86	0.58	0.72	12

【給水栓水 高樋】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.3	R3.9.13
水温 (℃)			15.0	17.6	21.5	23.5	27.5	24.2
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.34	0.28	0.20	0.33	0.19	0.22
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.10	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.011			0.009	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.006			0.005	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.017			0.018	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下		4.2				
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.2	5.2	4.7	4.5	5.3	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下		17.1				
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下		48				
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.8	8.7※	7.3	7.5	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)				0.02未満				
カリウム (mg/L)				0.6				
マグネシウム (mg/L)				0.7				
カルシウム (mg/L)				5.7				
硫酸イオン (mg/L)			3.4	3.3	3.2	3.1	3.4	3.3
電気伝導率 (μS/cm)			60	59	68	61	79	56
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.51	0.35	0.53	0.54	0.44	0.52

※pH値については、低減化対策を行った上でR3.6.23に再検査を実施し、水質基準に適合することを確認した。（pH値8.3）

【給水栓水 高樋】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
24.4	15.2	12.2	9.6	7.1	8.8	27.5	7.1	17.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.30	0.12	0.22	0.32	0.33	0.30	0.34	0.12	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.001		0.011	0.001	0.007	4
	0.003			0.002未満		0.006	0.002未満	0.004	4
	0.002			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.005		0.018	0.005	0.014	4
	0.005			0.002未満		0.007	0.002未満	0.004	4
	0.005			0.002		0.006	0.002	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
4.2	6.0	6.3	8.5	12.2	14.8	14.8	4.2	6.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	12
7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	8.7	7.2	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.3	3.5	3.7	4.2	4.3	4.3	4.3	3.1	3.6	12
64	81	80	88	98	109	109	56	75	12
0.48	0.46	0.36	0.58	0.44	0.50	0.58	0.35	0.48	12

【給水栓水 合下】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.3	R3.9.13
水温	(℃)		12.2	18.8	22.0	22.5	25.5	24.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.29	0.20	0.30	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.10	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.012	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.022	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		4.2				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.1	4.7	4.8	5.3	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		16.1				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		46				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	7.6	8.2	7.5	7.7	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			0.6				
マグネシウム	(mg/L)			0.7				
カルシウム	(mg/L)			5.3				
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.3	3.2	3.1	3.4	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		60	57	63	65	77	56
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.36	0.47	0.59	0.26	0.31	0.46

【給水栓水 合下】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
21.8	15.0	11.7	7.4	8.0	6.8	25.5	6.8	16.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.30	0.13	0.21	0.32	0.32	0.30	0.33	0.13	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.10	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.009			0.002		0.012	0.002	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.018			0.007		0.022	0.007	0.015	4
	0.004			0.002未満		0.005	0.002未満	0.003	4
	0.006			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
4.3	6.0	6.4	8.4	11.9	14.8	14.8	4.2	6.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	12
7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	8.2	7.3	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.3	3.5	3.7	4.2	4.3	4.3	4.3	3.1	3.6	12
63	82	80	88	99	110	110	56	75	12
0.31	0.41	0.29	0.45	0.39	0.55	0.59	0.26	0.40	12

⑥須万市浄水場系水質検査

【須万市浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		11.5	9.5	17.0	20.8	20.2	19.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	99	100	400	590	1,200	1,400
大腸菌		検出されないこと	陽性 (2.0)	陽性 (9.7)	陽性 (45.0)	陽性 (33.2)	陽性 (42.8)	陽性 (10.8)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.26	0.24	0.22	0.32	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02			0.19	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.03			0.29	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.8	4.5	4.6	3.0	3.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.010			0.029	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	4.9	4.4	4.6	3.0	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.0	27.0	27.9	26.5	14.4	15.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		61				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000026	0.000008	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.2	7.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	2.2	1.9	2.1	3.1	6.0	3.8
濁度	(度)	2度以下	0.9	1.1	0.9	0.9	9.2	3.7
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	0.8
カルシウム	(mg/L)		8.5	8.5	8.7	8.3	4.6	5.0
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	4.4	4.3	4.0	3.2	3.5
電気伝導率	(μS/cm)		82	81	81	79	49	54
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須万市浄水場 原水】

R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.14	R4.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
19.0	13.5	9.0	7.2	7.2	6.5	20.8	6.5	13.4	12
500	460	230	61	96	760	1,400	61	491	12
陽性 (54.5)	陽性 (33.1)	陽性 (33.6)	陽性 (44.3)	陽性 (34.1)	陽性 (325.5)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.22	0.34	0.34	0.21	0.23	0.30	0.34	0.21	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01			0.01		0.19	0.01	0.06	4
	0.04			0.03		0.29	0.03	0.10	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.2	4.1	5.2	4.7	5.1	5.2	5.2	3.0	4.5	12
	0.015			0.011		0.029	0.010	0.016	4
3.8	3.8	5.2	4.5	5.1	5.0	5.2	3.0	4.4	12
24.1	24.3	23.9	25.5	26.2	29.1	29.1	14.4	24.3	12
									1
									1
0.000015	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000026	0.000001未満	0.000005	12
0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	0.7	0.8	12
7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭				12
2.6	2.8	2.5	2.0	1.5	1.9	6.0	1.5	2.7	12
0.6	0.8	1.3	0.8	0.9	1.5	9.2	0.6	1.9	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.03	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	0.7	0.8	12
1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	0.7	1.3	12
7.5	7.6	7.6	7.9	8.2	9.0	9.0	4.6	7.6	12
3.8	4.1	4.0	4.3	4.4	4.9	4.9	3.2	4.1	12
71	72	77	78	82	88	88	49	75	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水 高野】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		16.0	18.6	20.2	24.5	23.0	22.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.26	0.22	0.23	0.34	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011			0.015	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.023			0.028	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.05			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	4.9	4.7	5.2	3.7	3.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.002	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.8	5.0	4.8	4.9	3.6	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.7	23.7	21.8	28.2	18.9	19.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		54				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.5	7.5	7.2	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.1	1.4	0.9	0.9
カルシウム	(mg/L)		8.4	7.5	6.9	9.0	6.1	6.3
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	4.0	3.8	4.1	3.1	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		81	75	71	85	61	64
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.41	0.16	0.28	0.28	0.21	0.37

【給水栓水 高野】

R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.14	R4.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
18.5	12.0	9.8	7.0	7.8	8.3	24.5	7.0	15.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.39	0.36	0.21	0.21	0.20	0.39	0.20	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.009			0.004		0.015	0.004	0.010	4
	0.002			0.002		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.007		0.019	0.007	0.014	4
	0.007			0.002		0.010	0.002	0.006	4
	0.004			0.003		0.004	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.021			0.014		0.028	0.014	0.022	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.07			0.02		0.07	0.02	0.04	4
	0.005			0.005未満		0.005	0.005未満	0.005未満	4
4.9	4.5	5.3	5.1	5.4	5.4	5.4	3.7	4.8	12
	0.003			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
4.1	4.3	5.1	4.5	5.1	4.7	5.1	3.6	4.5	12
26.5	25.1	26.2	26.2	26.7	28.4	28.4	18.9	24.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.2	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	12
0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	12
1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	0.9	1.3	12
8.3	7.9	8.2	8.2	8.4	8.9	9.0	6.1	7.8	12
3.8	4.0	3.9	4.3	4.4	4.4	4.5	3.1	4.0	12
79	76	82	81	84	86	86	61	77	12
0.60	0.35	0.30	0.51	0.43	0.38	0.60	0.16	0.36	12

⑦米光浄水場系水質検査

【米光浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		12.0	14.8	17.0	19.7	23.0	22.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	4	37	28	14	58	48
大腸菌		検出されないこと	陽性 (2.0)	陽性 (5.2)	陽性 (4.1)	陽性 (1.0)	陽性 (2.0)	陽性 (4.1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.27	0.23	0.31	0.17	0.36	0.25
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.05	0.06	0.09	0.10	0.11
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.013	0.014	0.020	0.005未満	0.005未満	0.019
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.14	0.08	0.12	0.28	0.27	0.39
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.3	9.1	9.9	15.1	14.0	14.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.059	0.039	0.053	0.093	0.083	0.101
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.4	10.2	10.7	16.0	17.3	17.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	38.1	47.8	45.1	48.8	54.1	50.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	7.2	6.8	6.6	6.5	6.7
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.1	1.4	1.7	2.5	2.6	4.6
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.1	0.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.5	1.9	2.2	2.0
マグネシウム	(mg/L)		1.8	1.9	1.8	2.2	2.4	2.1
カルシウム	(mg/L)		12.3	16.0	15.1	15.9	17.7	16.6
硫酸イオン	(mg/L)		5.2	5.6	5.0	5.0	4.8	4.1
電気伝導率	(μS/cm)		142	146	143	178	187	181
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【米光浄水場 原水】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	19.0	15.1	12.2	10.1	10.2	23.0	10.1	16.3	12
12	6	4	2	2	2	58	2	18	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.04	0.14	0.08	0.16	0.17	0.36	0.04	0.19	12
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.18	0.14	0.15	12
0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.07	0.11	0.05	0.09	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.005未満	0.008	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.020	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.25	0.38	0.27	0.23	0.13	0.10	0.39	0.08	0.22	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
15.0	15.2	14.2	14.6	13.1	12.7	15.2	9.1	13.3	12
0.054	0.122	0.088	0.099	0.056	0.044	0.122	0.039	0.074	12
18.3	18.2	16.7	20.6	17.2	16.4	20.6	10.2	16.1	12
40.6	35.5	34.6	35.0	32.3	34.5	54.1	32.3	41.4	12
	111								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	12
6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	7.2	6.5	6.7	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.5	1.6	1.8	1.2	0.7	0.8	4.6	0.7	1.8	12
0.1	0.1	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	2.2	1.2	1.6	12
1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	2.4	1.6	1.9	12
13.3	11.4	11.2	11.2	10.3	11.0	17.7	10.3	13.5	12
3.9	4.6	5.7	6.2	6.8	6.2	6.8	3.9	5.3	12
161	152	147	156	140	138	187	138	156	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【米光浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		17.2	16.0	21.5	25.5	26.2	25.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.19	0.30	0.18	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.07	0.05	0.09	0.09	0.10
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.15	0.27	0.26
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.002	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.013	0.012	0.010	0.028	0.014	0.012
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.023	0.024	0.022	0.029	0.037	0.038
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.9	13.2	9.4	15.0	14.7	14.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	15.2	10.1	17.4	17.4	16.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	38.9	38.0	46.8	49.0	50.3	54.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		99			120	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	7.1	6.9	6.6	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.5	1.9	2.0	2.1
マグネシウム	(mg/L)		1.8	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2
カルシウム	(mg/L)		12.6	12.4	15.6	16.0	16.5	18.1
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	4.6	5.2	5.0	4.6	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		146	147	144	178	182	185
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.64	0.58	0.48	0.49	0.42	0.46

【米光浄水場 浄水池水】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
24.5	17.8	9.6	8.6	7.5	14.6	26.2	7.5	17.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.05	0.15	0.09	0.15	0.15	0.30	0.05	0.18	12
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.18	0.14	0.16	12
0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.05	0.09	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.26	0.28	0.14	0.10	0.10	0.06未満	0.28	0.06未満	0.14	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.003		0.018	0.003	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.001		0.005	0.001	0.003	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.013	0.008	0.016	0.009	0.005	0.008	0.028	0.005	0.012	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.033	0.024	0.033	0.017	0.014	0.015	0.038	0.014	0.026	12
15.9	16.0	14.4	14.6	14.5	14.1	16.0	9.4	14.1	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
18.7	18.7	16.7	19.6	18.6	17.8	19.6	10.1	16.8	12
40.4	36.2	34.8	34.3	32.6	33.6	54.3	32.6	40.8	12
	108			93		120	93	105	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	12
6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	6.6	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	2.1	1.2	1.6	12
1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	1.6	1.8	12
13.2	11.7	11.3	11.1	10.4	10.8	18.1	10.4	13.3	12
4.0	4.5	5.7	6.1	7.1	6.1	7.1	4.0	5.2	12
167	157	148	154	146	143	185	143	158	12
0.54	0.49	0.56	0.58	0.99	0.83	0.99	0.42	0.59	12

【給水栓水 米光】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		13.5	17.2	21.5	26.0	28.0	25.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.006	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.19	0.30	0.18	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07			0.09	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.15	0.27	0.26
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001			0.002	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.010	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.022			0.033	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.2			14.7	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	15.2	10.1	17.4	17.4	16.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		38.0			50.5	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		96			119	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.4			2.1	
マグネシウム	(mg/L)			1.7			2.2	
カルシウム	(mg/L)			12.4			16.6	
硫酸イオン	(mg/L)		5.3	4.6	5.2	5.0	4.7	4.2
電気伝導率	(μS/cm)		146	144	144	178	183	185
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.27	0.44	0.44	0.40	0.51	0.32

【給水栓水 米光】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.6	19.2	9.1	7.2	9.0	10.3	28.0	7.2	17.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001		0.006	0.001未満	0.002	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.05	0.15	0.09	0.15	0.15	0.30	0.05	0.18	12
0.17	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.18	0.14	0.16	12
	0.11			0.08		0.11	0.07	0.09	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.26	0.28	0.14	0.10	0.10	0.06未満	0.28	0.06未満	0.14	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.014			0.005		0.018	0.005	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.008			0.005		0.010	0.005未満	0.006	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01			0.05		0.05	0.01	0.02	4
	0.027			0.019		0.033	0.019	0.025	4
	16.1			14.4		16.1	13.2	14.6	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
18.7	18.6	16.7	19.6	18.6	17.8	19.6	10.1	16.8	12
	36.5			32.6		50.5	32.6	39.4	4
	104			94		119	94	103	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	12
6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.9	6.6	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.7			1.2		2.1	1.2	1.6	4
	1.7			1.6		2.2	1.6	1.8	4
	11.8			10.4		16.6	10.4	12.8	4
4.0	4.5	5.7	6.1	7.1	6.1	7.1	4.0	5.2	12
167	158	147	154	146	143	185	143	158	12
0.70	0.35	0.60	0.62	0.85	0.72	0.85	0.27	0.52	12

【給水栓水 馬神】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温	(℃)		13.2	16.3	19.0	23.2	28.8	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.19	0.29	0.19	0.17	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07			0.09	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.14	0.27	0.25
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.006			0.010	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.026	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.002			0.003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.018			0.019	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.2			13.8	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	15.0	15.4	10.7	17.5	15.9	16.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		43.5			61.0	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		104			128	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.4			2.0	
マグネシウム	(mg/L)			1.6			1.9	
カルシウム	(mg/L)			14.8			21.3	
硫酸イオン	(mg/L)		5.4	4.7	5.4	5.2	5.2	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		155	156	153	193	198	203
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.56	0.50	0.36	0.29	0.27	0.39

【給水栓水 馬神】

R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	16.8	8.9	5.9	6.7	11.9	28.8	5.9	16.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.08	0.05	0.16	0.09	0.14	0.14	0.29	0.05	0.17	12
0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.18	0.15	0.16	12
	0.11			0.08		0.11	0.07	0.09	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.26	0.27	0.14	0.10	0.10	0.06未満	0.27	0.06未満	0.14	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001未満		0.005	0.001未満	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.007			0.003		0.010	0.003	0.007	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.006		0.026	0.006	0.016	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.016			0.010		0.019	0.010	0.016	4
	15.9			14.5		15.9	13.2	14.4	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
18.9	18.6	16.9	19.5	18.7	18.1	19.5	10.7	16.8	12
	43.4			35.5		61.0	35.5	45.9	4
	107			98		128	98	109	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.7			1.2		2.0	1.2	1.6	4
	1.5			1.4		1.9	1.4	1.6	4
	14.9			11.9		21.3	11.9	15.7	4
4.3	4.6	5.8	6.1	7.2	6.2	7.2	4.3	5.4	12
184	170	158	161	153	151	203	151	170	12
0.53	0.61	0.46	0.54	0.78	0.61	0.78	0.27	0.49	12

⑧柏原浄水場系水質検査

【柏原浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		9.5	13.0	17.2	18.5	18.0	19.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	120	130	2,200	340	150	270
大腸菌		検出されないこと	陽性 (7.3)	陽性 (8.5)	陽性 (13.5)	陽性 (23.1)	陽性 (16.1)	陽性 (81.3)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.27	0.27	0.22	0.27	0.25	0.17
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.034			0.036	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03			0.03	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.03			0.04	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.8	3.8	4.0	4.0	3.3	4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.003			0.004	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.7	4.4	4.3	3.7	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	13.7	15.5	15.7	15.5	11.8	15.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.3	6.9	6.8	7.2
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.3
濁度	(度)	2度以下	0.4	1.5	1.0	0.4	1.3	0.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
マグネシウム	(mg/L)		0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7
カルシウム	(mg/L)		4.5	5.2	5.3	5.2	3.9	4.9
硫酸イオン	(mg/L)		3.2	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0
電気伝導率	(μS/cm)		50	55	56	55	45	55
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【柏原浄水場 原水】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
17.8	12.5	11.0	4.0	3.8	4.8	19.5	3.8	12.5	12
750	2,500	560	34	36	20	2,500	20	593	12
陽性 (31.8)	陽性 (325.5)	陽性 (63.8)	陽性 (8.4)	陽性 (13.4)	陽性 (3.1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.21	0.85	0.56	0.30	0.32	0.33	0.85	0.17	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.032			0.019		0.036	0.019	0.030	4
	0.02			0.01未満		0.03	0.01未満	0.02	4
	0.02			0.01未満		0.04	0.01未満	0.02	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.7	3.8	3.8	4.4	4.4	4.3	4.7	3.3	4.0	12
	0.002			0.001未満		0.004	0.001未満	0.002	4
4.6	4.4	4.6	5.5	5.4	5.5	5.5	3.7	4.7	12
17.3	16.1	14.2	17.8	16.9	17.1	17.8	11.8	15.6	12
	49								1
	0.02未満								1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	1.6	1.1	0.3	0.3未満	0.3未満	1.6	0.3未満	0.5	12
7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	6.8	7.1	12
青草臭	藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	藻臭				12
1.4	2.6	3.8	0.8	0.7	0.8	3.8	0.7	1.6	12
0.7	1.1	1.0	0.1	0.1	0.2	1.5	0.1	0.7	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	12
0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	12
5.6	5.3	4.7	5.8	5.6	5.7	5.8	3.9	5.1	12
3.1	3.1	3.2	3.7	3.8	3.7	3.8	3.0	3.3	12
61	59	53	64	62	61	64	45	56	12
0	10	10	0	0	0	10	0	3	12

【柏原浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		12.5	15.5	19.5	19.7	19.8	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.24	0.25	0.20	0.28	0.27	0.18
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.11	0.11	0.08	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.009			0.011	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.3	4.6	4.5	3.7	4.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.9	4.6	4.5	3.7	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	14.2	16.9	17.6	16.9	12.8	16.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.0	6.9	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
マグネシウム	(mg/L)		0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
カルシウム	(mg/L)		4.7	5.6	5.9	5.6	4.3	5.3
硫酸イオン	(mg/L)		3.1	3.3	3.2	3.2	2.8	3.0
電気伝導率	(μS/cm)		53	60	62	60	49	60
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.52	0.40	0.51	0.71	0.65	0.30

【柏原浄水場 浄水池水】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	13.4	10.5	4.8	5.0	6.8	21.0	4.8	14.1	12
1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.20	0.20	0.27	0.29	0.33	0.34	0.34	0.18	0.25	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.08	0.12	0.09	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005			0.012		0.012	0.005	0.009	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	4.8	5.2	3.7	4.7	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
4.8	5.2	5.3	5.8	5.6	5.7	5.8	3.7	4.9	12
19.3	19.8	19.3	18.3	17.8	17.4	19.8	12.8	17.2	12
	49								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	12
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	12
6.4	6.6	6.4	6.0	5.8	5.8	6.6	4.3	5.7	12
3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	3.7	3.7	2.8	3.3	12
68	68	68	67	64	64	68	49	62	12
0.55	0.36	0.59	0.57	0.56	0.74	0.74	0.30	0.54	12

【給水栓水 石ヶ谷】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		14.8	18.0	24.0	24.2	24.7	25.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.24	0.24	0.33	0.32	0.19
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.11	0.11	0.07	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.008	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.8	4.4	4.5	4.4	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0
電気伝導率	(μS/cm)		54	54	54	55	50	55
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.42	0.42	0.16	0.34	0.52	0.47

【給水栓水 石ヶ谷】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
24.3	15.0	12.5	6.3	6.0	8.0	25.0	6.0	16.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.16	0.26	0.29	0.36	0.38	0.38	0.16	0.27	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.09	0.12	0.08	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001		0.004	0.001	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.005		0.009	0.005	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.007								1
	0.01未満								1
	0.01未満								1
	0.006								1
	5.0								1
	0.001未満								1
4.9	5.5	5.5	6.0	5.8	5.9	6.0	4.4	5.1	12
	18.3								1
	49								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	0.8								1
	0.8								1
	6.0								1
3.1	3.4	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	3.0	3.3	12
62	69	67	66	63	62	69	50	59	12
0.44	0.23	0.55	0.39	0.23	0.41	0.55	0.16	0.38	12

【給水栓水 五味】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		12.7	15.2	22.5	23.0	23.5	24.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.24	0.24	0.22	0.31	0.32	0.18
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.11	0.11	0.08	0.08
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.003	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.008	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.8	4.5	4.5	4.3	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.0	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.1	3.3	3.1	3.2	3.0	3.0
電気伝導率	(μS/cm)		53	54	57	57	53	55
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.55	0.23	0.49	0.48	0.31

【給水栓水 五味】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
22.8	12.8	12.5	7.0	6.5	7.2	24.0	6.5	15.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.16	0.27	0.29	0.35	0.37	0.37	0.16	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満								1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.08	0.12	0.08	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001		0.003	0.001	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.005		0.008	0.005	0.007	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.006								1
	0.01未満								1
	0.01未満								1
	0.005未満								1
	5.0								1
	0.001未満								1
4.9	5.5	5.5	6.0	5.8	5.9	6.0	4.3	5.1	12
	18.5								1
	47								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	6.9	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	0.8								1
	0.8								1
	6.1								1
3.1	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.0	3.3	12
64	70	69	67	63	63	70	53	60	12
0.38	0.44	0.61	0.50	0.43	0.42	0.61	0.23	0.44	12

⑨ 渋川浄水施設系水質検査

【渋川浄水施設 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		13.0	13.8	16.5	14.5	14.3	13.9
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	7	4	4	12	2	58
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.003			0.002	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.17	0.17	0.19	0.19	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.007			0.008	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	3.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.4	3.0	2.9	2.8	2.5	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	59.1	60.9	60.9	59.7	61.8	57.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.1	7.5	7.8
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		21.7	22.1	22.1	21.6	22.6	20.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.6	6.5	5.7	5.9	5.1	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		137	141	140	140	142	133
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【渋川浄水施設 原水】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
13.3	12.6	13.0	12.5	12.8	12.5	16.5	12.5	13.6	12
13	6	1	2	0	0	58	0	9	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.16	0.20	0.19	0.21	0.18	0.28	0.16	0.20	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満			0.011		0.011	0.005未満	0.007	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.3	4.4	4.2	4.7	4.4	4.9	4.9	3.8	4.3	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	2.5	3.0	12
61.2	62.7	60.9	61.5	63.0	62.9	63.0	57.3	61.0	12
	95								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1	7.5	7.9	12
異常なし	異常なし	異常なし	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	12
22.2	22.8	22.1	22.5	23.1	22.9	23.1	20.8	22.2	12
6.5	6.8	6.2	7.5	6.8	7.5	7.5	4.5	6.2	12
142	142	141	147	148	148	148	133	142	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水 渋川】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.6	R3.5.10	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.18	R3.9.13
水温	(℃)		12.5	16.3	23.7	23.7	23.7	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.003			0.002	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.18	0.18	0.18	0.22	0.27	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.7	4.6	4.6	4.3	4.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.3	3.2	3.2	2.9	2.7	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	62.2	61.2	60.5	60.0	62.5	60.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.1	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		22.6	22.2	22.1	21.7	22.9	22.0
硫酸イオン	(mg/L)		6.8	6.6	6.1	5.6	5.0	5.0
電気伝導率	(μS/cm)		144	143	142	142	146	142
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.23	0.48	0.42	0.46	0.56	0.24

【給水栓水 渋川】

R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	13.5	10.0	2.5	3.6	7.2	24.2	2.5	15.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満								1
	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.16	0.18	0.19	0.23	0.18	0.27	0.16	0.20	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.9	4.8	4.9	4.8	4.5	4.7	4.9	4.3	4.7	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	2.7	3.1	12
62.7	62.7	61.7	61.3	60.8	61.7	62.7	60.0	61.5	12
	97								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.2	7.8	8.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12
1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	12
22.8	22.8	22.4	22.4	22.2	22.4	22.9	21.7	22.4	12
6.9	6.9	6.9	6.9	5.9	7.3	7.3	5.0	6.3	12
146	145	146	147	144	145	147	142	144	12
0.41	0.44	0.33	0.44	0.35	0.22	0.56	0.22	0.38	12

⑩林浄水場系水質検査

【林浄水場 第1取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		14.3	18.1	18.5	22.3	23.5	21.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	10	0	2	4	0
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.42	0.45	0.42	0.38	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.009	0.010	0.010	0.013	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.012	0.013	0.007	0.017	0.011	0.015
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	8.9	8.1	7.6	7.9	7.3	8.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.034	0.030	0.029	0.026	0.025	0.024
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.8	5.9	5.6	5.5	5.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.1	30.2	29.1	32.2	31.7	31.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.9	2.1	2.5	2.0	2.2	2.2
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.3	1.3	1.6	1.4	1.5
マグネシウム	(mg/L)		1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
カルシウム	(mg/L)		10.4	9.8	9.5	10.6	10.4	10.3
硫酸イオン	(mg/L)		7.7	7.1	6.8	6.9	7.0	7.0
電気伝導率	(μS/cm)		112	105	99	105	104	106
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第1取水原水】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
17.7	16.0	12.8	9.3	8.8	12.6	23.5	8.8	16.3	12
2	2	0	2	6	1	10	0	2	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.43	0.42	0.41	0.40	0.48	0.48	0.35	0.41	12
0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.15	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.011	0.007	0.012	0.005	0.005未満	0.012	0.013	0.005未満	0.008	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.13	0.11	0.13	0.15	0.14	0.17	0.17	0.11	0.14	12
0.019	0.015	0.019	0.013	0.009	0.018	0.019	0.007	0.014	12
8.7	8.9	9.0	9.6	10.3	9.6	10.3	7.3	8.7	12
0.025	0.025	0.027	0.033	0.033	0.032	0.034	0.024	0.029	12
6.1	6.2	6.6	7.2	10.2	7.5	10.2	5.3	6.5	12
33.9	34.4	36.3	38.5	39.1	36.6	39.1	29.1	33.8	12
				92					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	2.5	1.5	1.9	12
0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4	12
1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	1.8	1.3	1.5	12
11.1	11.3	11.9	12.6	12.7	12.0	12.7	9.5	11.1	12
7.5	7.6	8.1	8.4	8.5	8.2	8.5	6.8	7.6	12
113	116	120	123	134	125	134	99	114	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第2取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		14.0	18.6	20.3	24.0	23.9	21.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	8	61	5	8	34	10
大腸菌		検出されないこと	陽性 (1.0)	陽性 (9.8)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陽性 (3.1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.43	0.45	0.47	0.38	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.15	0.14	0.15	0.12	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.010	0.007	0.012	0.005未満	0.010
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.4	5.8	6.0	5.1	6.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.003	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	3.6	4.1	3.8	3.3	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.3	23.3	23.8	27.8	21.9	27.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	2.2	3.9	1.7	2.5	2.9	1.9
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3
マグネシウム	(mg/L)		1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1
カルシウム	(mg/L)		8.1	7.7	7.9	9.3	7.3	9.1
硫酸イオン	(mg/L)		6.0	5.3	6.1	5.6	5.4	6.0
電気伝導率	(μS/cm)		83	77	81	87	74	90
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第2取水原水】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
15.5	12.5	12.0	7.5	7.5	12.5	24.0	7.5	15.8	12
3	3	2	2	6	13	61	2	13	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.41	0.54	0.45	0.43	0.47	0.57	0.57	0.38	0.45	12
0.15	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.12	0.15	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.005	0.008	0.007	0.009	0.005未満	0.014	0.014	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.006	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.008	0.005未満	0.005未満	12
7.7	7.1	7.9	8.5	10.6	8.0	10.6	5.1	7.0	12
0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001未満	0.002	12
4.9	4.8	5.2	5.6	10.6	5.9	10.6	3.3	5.0	12
33.7	31.6	34.2	37.3	36.8	34.6	37.3	21.9	29.7	12
				93					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	0.3	0.6	12
7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.9	1.5	0.9	0.7	0.9	1.2	3.9	0.7	1.8	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	12
1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	0.9	1.2	12
11.2	10.5	11.4	12.3	12.1	11.4	12.3	7.3	9.9	12
7.0	7.1	7.5	7.7	7.6	7.3	7.7	5.3	6.6	12
108	103	111	116	133	114	133	74	98	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第3取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		14.0	18.4	21.3	22.8	23.1	21.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	2	47	3	4	9	5
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陽性 (16.9)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (3.1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.45	0.45	0.46	0.38	0.41
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.15	0.14	0.15	0.12	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.009
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.5	5.8	6.0	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	3.8	4.0	3.8	3.3	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.1	24.1	23.8	27.3	22.2	27.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	2.0	3.3	1.5	2.0	2.0	1.3
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
マグネシウム	(mg/L)		1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1
カルシウム	(mg/L)		8.0	8.0	7.9	9.1	7.4	9.3
硫酸イオン	(mg/L)		5.7	5.5	6.1	5.5	5.4	6.1
電気伝導率	(μS/cm)		83	80	80	87	75	93
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第3取水原水】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
15.9	13.0	11.8	7.0	7.4	12.2	23.1	7.0	15.7	12
4	6	0	1	6	8	47	0	8	12
陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (2.0)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.40	0.53	0.45	0.42	0.46	0.55	0.55	0.38	0.45	12
0.16	0.15	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.12	0.16	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.006	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.7	7.0	7.9	8.5	10.5	8.0	10.5	5.2	7.1	12
0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001未満	0.002	12
4.8	4.7	5.1	5.6	11.3	5.7	11.3	3.3	5.1	12
33.7	31.6	34.2	36.6	37.1	35.9	37.1	22.2	29.9	12
				90					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6	12
7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.8	1.4	0.8	0.7	0.8	1.1	3.3	0.7	1.5	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	12
1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	0.9	1.2	12
11.2	10.5	11.4	12.2	12.2	11.9	12.2	7.4	9.9	12
7.0	7.0	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	5.4	6.5	12
108	102	112	115	134	116	134	75	99	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		14.5	19.7	22.5	24.0	24.8	22.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.42	0.44	0.44	0.44	0.37	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.006			0.007	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.03	0.02	0.05	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	6.8	6.7	7.1	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	4.8	4.7	4.7	4.2	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	26.3	26.3	25.0	28.7	23.8	28.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.4	0.9	1.0	1.2	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.3	1.3	1.4	1.2	1.4
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2
カルシウム	(mg/L)		8.7	8.7	8.2	9.5	7.9	9.6
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.1	6.3	5.8	5.7	6.4
電気伝導率	(μS/cm)		94	91	87	94	84	99
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.47	0.45	0.32	0.61	0.78	0.69

【林浄水場 浄水池水】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
17.0	12.8	12.3	8.0	7.0	12.6	24.8	7.0	16.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.51	0.44	0.42	0.45	0.54	0.54	0.37	0.44	12
0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.13	0.15	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.005	0.001未満	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.004			0.001未満		0.007	0.001未満	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05	0.01未満	0.02	12
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.03	0.01未満	0.02	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
8.4	7.9	8.6	9.1	10.7	8.9	10.7	6.2	7.9	12
0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002	12
5.4	5.4	5.8	6.2	10.7	6.8	10.7	4.2	5.7	12
33.5	32.5	34.9	37.3	36.8	34.9	37.3	23.8	30.7	12
				90					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	12
7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5未満	1.4	0.5未満	0.8	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	12
1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.0	1.3	12
11.1	10.7	11.5	12.3	12.1	11.5	12.3	7.9	10.2	12
7.1	7.2	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	5.7	6.8	12
111	108	116	119	134	119	134	84	105	12
0.57	0.53	0.54	0.45	0.28	0.63	0.78	0.28	0.53	12

【給水栓水 大河内】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		16.0	20.6	24.5	25.6	26.3	23.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.44	0.43	0.43	0.42	0.38	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.15	0.14	0.16	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.07	0.08	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.012	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.027	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005			0.006	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02			0.04	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.007			0.008	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.2				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.2	4.8	5.1	4.4	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		28.3				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		78				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.3				
マグネシウム	(mg/L)			1.1				
カルシウム	(mg/L)			9.5				
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	6.6	6.1	6.4	6.0	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		102	95	88	102	89	103
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.23	0.41	0.45	0.43	0.29	0.37

【給水栓水 大河内】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
17.6	12.5	12.4	4.6	5.3	11.6	26.3	4.6	16.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.36	0.46	0.46	0.43	0.41	0.53	0.53	0.36	0.43	12
0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.13	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.002		0.020	0.002	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.012	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.006		0.027	0.006	0.014	4
	0.003			0.002未満		0.010	0.002未満	0.005	4
	0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.006	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.04	0.01未満	0.02	4
	0.01未満			0.01		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.005未満			0.005未満		0.008	0.005未満	0.005未満	4
									1
	0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001	4
5.5	5.8	5.9	6.5	8.5	7.0	8.5	4.4	5.8	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.1	7.1	7.6	7.8	7.9	7.5	7.9	6.0	7.0	12
112	112	118	121	130	120	130	88	108	12
0.41	0.33	0.50	0.46	0.44	0.61	0.61	0.23	0.41	12

【給水栓水 幸ヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		14.0	21.0	26.0	26.8	25.6	24.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.47	0.43	0.41	0.43	0.37	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.15	0.15	0.16	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.08	0.08	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.016	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.009	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.023	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.011			0.018	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.012			0.016	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.1				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	5.2	4.9	5.1	4.6	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		28.3				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		78				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.3				
マグネシウム	(mg/L)			1.1				
カルシウム	(mg/L)			9.5				
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	6.6	6.0	6.3	5.9	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		102	96	87	101	88	103
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.22	0.42	0.20	0.35	0.30	0.40

【給水栓水 幸ヶ丘】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
19.8	10.5	10.4	4.9	4.5	11.0	26.8	4.5	16.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.36	0.43	0.46	0.44	0.40	0.46	0.47	0.36	0.42	12
0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.13	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.016	0.002	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.009	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.010			0.007		0.023	0.007	0.014	4
	0.002			0.002未満		0.010	0.002未満	0.005	4
	0.004			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.012			0.007		0.018	0.007	0.012	4
	0.01未満			0.01未満		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.01			0.02		0.02	0.01	0.02	4
	0.012			0.006		0.016	0.006	0.012	4
									1
	0.001			0.002		0.002	0.001未満	0.001	4
5.6	5.8	5.9	6.7	7.6	7.1	7.6	4.6	5.7	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12
7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.1	7.4	7.6	7.8	7.9	7.5	7.9	5.9	7.0	12
112	116	118	122	127	123	127	87	108	12
0.33	0.30	0.52	0.47	0.51	0.52	0.52	0.20	0.38	12

【給水栓水 三丘】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		15.2	20.8	25.6	25.6	26.5	22.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.46	0.43	0.42	0.42	0.38	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.15	0.14	0.16	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.08	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.014	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.007	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.015			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.009	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.012			0.009	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.04	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.009			0.008	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.2				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.2	4.7	5.1	4.5	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		29.0				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		74				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満				
カリウム	(mg/L)			1.3				
マグネシウム	(mg/L)			1.1				
カルシウム	(mg/L)			9.8				
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	6.6	6.0	6.4	6.0	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		103	98	89	102	89	104
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.28	0.37	0.33	0.47	0.36	0.39

【給水栓水 三丘】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大値	最小値	平均値	回数
16.0	11.9	12.5	5.9	6.0	11.8	26.5	5.9	16.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.36	0.45	0.46	0.43	0.41	0.43	0.46	0.36	0.42	12
0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.19	0.13	0.16	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.002		0.014	0.002	0.007	4
	0.002未満			0.002未満		0.007	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.006		0.021	0.006	0.013	4
	0.003			0.002未満		0.009	0.002未満	0.004	4
	0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.007			0.009		0.012	0.007	0.009	4
	0.01未満			0.01未満		0.04	0.01未満	0.01	4
	0.01未満			0.01		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.008			0.011		0.011	0.008	0.009	4
									1
	0.001未満			0.001		0.002	0.001未満	0.001未満	4
5.5	5.8	6.0	6.5	8.0	7.2	8.0	4.5	5.8	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
7.1	7.2	7.6	7.8	7.9	7.5	7.9	6.0	7.0	12
112	113	118	121	129	128	129	89	109	12
0.40	0.38	0.60	0.42	0.42	0.54	0.60	0.28	0.41	12

⑪その他の水質検査

【菅野ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温	(℃)		14.0	15.5	21.8	23.8	21.8	23.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000006	0.000214	0.000072	0.000018
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【菅野ダム 湖水】

[illegible]

【須万市浄水場 予備水源】

項 目	日 付	基 準 値	R3.5.12				
水温	(℃)		13.0				
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	100				
大腸菌		検出されないこと	陽性 (42.6)				
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未滿				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005未滿				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未滿				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未滿				
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29				
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未滿				
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未滿				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002未滿				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005未滿				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.001未滿				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.001未滿				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.06				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.20				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.9				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.010				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.7				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.1				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	61				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02未滿				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000004				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未滿				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未滿				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005未滿				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7				
pH値		5.8以上8.6以下	7.4				
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				
色度	(度)	5度以下	2.4				
濁度	(度)	2度以下	1.8				
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未滿				
カリウム	(mg/L)		0.5				
マグネシウム	(mg/L)		1.3				
カルシウム	(mg/L)		7.1				
硫酸イオン	(mg/L)		4.5				
電気伝導率	(μS/cm)		68				
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		50				
残留塩素	(mg/L)						

【須万市浄水場 予備水源】

[illegible]

【一の井手 貯水池】

項 目	日 付	基 準 値					R3.8.10	
水温	(℃)						28.3	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					1,300	
大腸菌		検出されないこと					陽性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.002	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.034	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.003	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					0.02未満	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.08	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.010	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					1.42	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					3.42	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					10.1	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.481	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					5.4	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					43.9	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					193	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000023	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000004	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					2.6	
pH値		5.8以上8.6以下					6.9	
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと					土臭	
色度	(度)	5度以下					9.9	
濁度	(度)	2度以下					48.3	
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.22	
カリウム	(mg/L)						1.2	
マグネシウム	(mg/L)						2.0	
カルシウム	(mg/L)						14.3	
硫酸イオン	(mg/L)						10.5	
電気伝導率	(μS/cm)						141	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【一の井手 貯水池】

[illegible]

【島地川 表流水】

項 目	日 付	基 準 値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【島地川 表流水】

	R3.11.1					最大値	最小値	平均値	回数
	14.5								1
	700								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.28								1
	0.10								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.02								1
	0.005未満								1
	6.3								1
	0.005								1
	6.2								1
	24.9								1
	100								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
	0.6								1
	7.4								1
	藻臭								1
	2.2								1
	0.8								1
	0.02未満								1
	1.1								1
	1.8								1
	7.0								1
	4.2								1
	85								1

【島田川 表流水】

項 目	日 付	基 準 値	R3.4.14	R3.5.17	R3.6.9	R3.7.19	R3.8.23	R3.9.15
水温	(℃)		13.6	18.8	21.0	22.6	24.2	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	5,000	4,500	10,000	10,000	12,000	12,000
大腸菌		検出されないこと	陽性 (209.8)	陽性 (1,986.3)	陽性 (62.4)	陽性 (292.4)	陽性 (110.0)	陽性 (980.4)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.32	0.40	0.41	0.37	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.12	0.10	0.14	0.14	0.11	0.13
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.014	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.27	0.89	0.08	0.11	0.37	0.28
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.37	1.21	0.15	0.20	0.45	0.48
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	3.5	6.2	6.0	5.4	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.029	0.107	0.014	0.016	0.030	0.036
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	2.6	4.2	3.9	3.5	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	22.9	16.9	25.8	27.8	22.2	25.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000005	0.000002	0.000006	0.000003	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	1.8	4.1	1.1	1.8	1.4	1.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	6.6	6.0	4.0	7.8	7.8	5.9
濁度	(度)	2度以下	7.1	6.3	2.2	3.1	9.2	4.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.03	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02
カリウム	(mg/L)		1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.4
マグネシウム	(mg/L)		0.9	0.7	1.1	1.1	0.9	1.0
カルシウム	(mg/L)		7.7	5.6	8.5	9.3	7.4	8.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.1	4.0	6.3	5.6	5.6	5.4
電気伝導率	(μS/cm)		78	72	86	88	76	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		60	80	10	20	20	40
残留塩素	(mg/L)							

【島田川 表流水】

R3.10.26	R3.11.24	R3.12.13	R4.1.17	R4.2.21	R4.3.22	最大 値	最 小 値	平 均 値	回数
13.5	10.8	10.0	6.8	4.8	11.0	24.2	4.8	14.8	12
4,900	4,400	1,900	1,700	940	2,500	12,000	940	5,820	12
陽性 (275.5)	陽性 (517.2)	陽性 (166.4)	陽性 (128.1)	陽性 (57.8)	陽性 (1,203.3)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.006	0.009	0.009	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.50	0.41	0.42	0.47	0.47	0.50	0.32	0.41	12
0.17	0.15	0.18	0.18	0.18	0.13	0.18	0.10	0.14	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.014	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.04	0.03	0.04	0.01	0.24	0.89	0.01	0.20	12
0.05	0.10	0.10	0.11	0.07	0.50	1.21	0.05	0.32	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.9	7.3	8.2	8.3	11.9	8.3	11.9	3.5	7.0	12
0.018	0.017	0.026	0.032	0.031	0.051	0.107	0.014	0.034	12
4.9	4.9	5.2	5.5	12.4	8.3	12.4	2.6	5.3	12
33.2	31.6	34.9	37.8	36.1	28.9	37.8	16.9	28.6	12
				93					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.003					1
				0.0005未満					1
0.6	1.0	0.8	0.6	0.8	2.0	4.1	0.6	1.5	12
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
1.9	3.2	2.0	1.6	2.2	7.6	7.8	1.6	4.7	12
0.7	1.5	1.2	1.3	0.9	10.8	10.8	0.7	4.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.04	0.04	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3	12
1.4	1.3	1.5	1.6	1.5	1.2	1.6	0.7	1.2	12
11.0	10.5	11.5	12.5	12.0	9.6	12.5	5.6	9.5	12
7.0	7.2	7.4	7.5	7.4	5.7	7.5	4.0	6.3	12
108	104	113	116	139	105	139	72	97	12
0	40	20	40	20	70	80	0	35	12

【中山川ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【中山川ダム 湖水】

	R3.11.24					最大値	最小値	平均値	回数
	12.0								1
	1,000								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.02								1
	0.16								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.04								1
	0.12								1
	0.005未満								1
	5.6								1
	0.161								1
	3.4								1
	15.4								1
	58								1
	0.02未満								1
	0.000002								1
	0.000002								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
	1.6								1
	7.1								1
	青草臭								1
	4.4								1
	3.7								1
	0.02未満								1
	1.1								1
	0.7								1
	5.0								1
	3.7								1
	61								1

(2) 毎日検査 (残留塩素)

採水場所等			月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
大迫田	東部高地区	ひばりヶ丘	最高	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.45	0.43	0.41	0.40	0.46
	高地区	秋月（管末）	最高	0.53	0.54	0.54	0.44	0.42	0.45
			最低	0.40	0.43	0.32	0.36	0.32	0.37
			平均	0.45	0.50	0.42	0.40	0.38	0.40
	低地区	大浦	最高	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			最低	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20
			平均	0.29	0.20	0.21	0.27	0.27	0.28
		瀬戸浜	最高	0.40	0.45	0.50	0.40	0.30	0.40
			最低	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
			平均	0.35	0.36	0.30	0.30	0.23	0.30
		本浦	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			最低	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30
		粕島（管末）	最高	0.44	0.51	0.48	0.42	0.41	0.43
			最低	0.28	0.25	0.36	0.33	0.28	0.32
			平均	0.34	0.39	0.42	0.36	0.36	0.38
菊川	一の井手高地区	西金剛山	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
			最低	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50
			平均	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.53
		泉原町（管末）	最高	0.61	0.65	0.72	0.68	0.53	0.53
			最低	0.50	0.50	0.39	0.47	0.32	0.27
			平均	0.57	0.59	0.59	0.57	0.46	0.39
	一の井手低地区	青山町	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
			最低	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30
			平均	0.41	0.37	0.41	0.42	0.40	0.40
		舞車（管末）	最高	0.44	0.50	0.44	0.45	0.39	0.41
			最低	0.29	0.29	0.24	0.24	0.29	0.26
			平均	0.38	0.38	0.34	0.37	0.33	0.31
	平山	下上土井	最高	0.60	0.70	0.70	0.60	0.55	0.55
			最低	0.60	0.60	0.60	0.50	0.45	0.45
			平均	0.60	0.62	0.62	0.57	0.52	0.46
		川崎	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50
			最低	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
			平均	0.59	0.56	0.59	0.50	0.46	0.41
		晴海町（管末）	最高	0.63	0.62	0.63	0.52	0.54	0.50
			最低	0.55	0.55	0.46	0.44	0.37	0.33
			平均	0.58	0.58	0.56	0.49	0.46	0.42
	北山	浦山（管末）	最高	0.63	0.68	0.69	0.63	0.63	0.48
			最低	0.53	0.53	0.47	0.45	0.45	0.29
			平均	0.58	0.62	0.60	0.54	0.54	0.35
		平和通	最高	0.55	0.55	0.65	0.50	0.40	0.40
			最低	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40
			平均	0.53	0.49	0.53	0.44	0.40	0.40

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60
0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40
0.43	0.48	0.50	0.53	0.47	0.45	0.45
0.45	0.52	0.49	0.52	0.48	0.51	0.54
0.25	0.29	0.39	0.40	0.39	0.43	0.25
0.37	0.37	0.43	0.45	0.43	0.47	0.42
0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50
0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20
0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.28
0.40	0.45	0.60	0.65	0.70	0.60	0.70
0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20
0.35	0.38	0.48	0.59	0.62	0.55	0.40
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.47	0.41	0.49	0.59	0.51	0.53	0.59
0.31	0.34	0.36	0.44	0.42	0.41	0.25
0.38	0.37	0.43	0.50	0.47	0.45	0.40
0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54
0.63	0.54	0.55	0.58	0.59	0.96	0.96
0.35	0.31	0.36	0.35	0.44	0.45	0.27
0.50	0.43	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51
0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30
0.40	0.40	0.41	0.42	0.37	0.39	0.40
0.42	0.39	0.39	0.50	0.38	0.40	0.50
0.23	0.24	0.25	0.25	0.16	0.20	0.16
0.32	0.32	0.31	0.37	0.30	0.29	0.34
0.60	0.50	0.60	0.60	0.55	0.50	0.70
0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
0.45	0.46	0.46	0.55	0.50	0.45	0.52
0.50	0.40	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
0.40	0.40	0.41	0.50	0.49	0.51	0.49
0.52	0.50	0.60	0.68	0.71	0.59	0.71
0.36	0.37	0.19	0.56	0.51	0.46	0.19
0.43	0.44	0.46	0.60	0.56	0.51	0.51
0.47	0.40	0.47	0.53	0.56	0.53	0.69
0.29	0.31	0.17	0.28	0.50	0.45	0.17
0.36	0.37	0.39	0.50	0.52	0.49	0.49
0.45	0.45	0.40	0.45	0.50	0.50	0.65
0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.30
0.41	0.40	0.40	0.42	0.49	0.42	0.44

採水場所等			月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
楠 本	河内	長田（管末）	最高	0.69	0.69	0.61	0.62	0.58	0.55
			最低	0.63	0.58	0.54	0.52	0.51	0.49
			平均	0.67	0.65	0.58	0.57	0.54	0.52
		宮の下（管末）	最高	0.64	0.63	0.57	0.54	0.52	0.48
			最低	0.54	0.52	0.48	0.41	0.38	0.40
			平均	0.58	0.57	0.52	0.49	0.46	0.44
		古市	最高	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			平均	0.66	0.56	0.50	0.50	0.50	0.50
		大神	最高	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
			最低	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40
			平均	0.61	0.65	0.58	0.53	0.50	0.46
		新田	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50
			平均	0.50	0.50	0.50	0.48	0.50	0.50
		津木	最高	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45
			最低	0.40	0.35	0.20	0.40	0.45	0.40
			平均	0.40	0.40	0.36	0.45	0.45	0.44
	赤迫	畑	最高	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50
			最低	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
			平均	0.30	0.47	0.38	0.40	0.40	0.43
		才原	最高	0.50	0.70	0.50	0.60	0.60	0.60
			最低	0.30	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40
			平均	0.40	0.53	0.46	0.50	0.50	0.51
		友広	最高	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50
			最低	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40
			平均	0.60	0.60	0.52	0.49	0.44	0.46
		桑原	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
			最低	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30
			平均	0.50	0.50	0.46	0.41	0.38	0.38
		菅原	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
			最低	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20
			平均	0.50	0.49	0.44	0.41	0.35	0.35
	湯野	名山	最高	0.56	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40
			平均	0.42	0.45	0.41	0.42	0.36	0.41
		戸田山峠	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
			平均	0.35	0.40	0.36	0.37	0.33	0.35

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.64	0.55	0.59	0.62	0.54	0.70	0.70
0.48	0.47	0.43	0.50	0.47	0.47	0.43
0.53	0.52	0.52	0.55	0.51	0.55	0.56
0.51	0.51	0.58	0.70	0.55	0.52	0.70
0.39	0.40	0.44	0.53	0.51	0.48	0.38
0.45	0.46	0.55	0.56	0.53	0.50	0.51
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70
0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
0.50	0.43	0.50	0.50	0.50	0.48	0.51
0.70	0.50	0.70	0.50	0.50	0.50	0.70
0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.44	0.40	0.46	0.45	0.44	0.47	0.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45
0.40	0.25	0.35	0.20	0.25	0.20	0.20
0.40	0.36	0.40	0.38	0.33	0.29	0.39
0.50	0.50	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50
0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.46	0.24	0.22	0.30	0.30	0.21	0.34
0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.70
0.50	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
0.53	0.26	0.30	0.34	0.31	0.29	0.41
0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
0.45	0.40	0.45	0.49	0.49	0.50	0.49
0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30
0.38	0.32	0.35	0.41	0.41	0.40	0.41
0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50
0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
0.34	0.28	0.32	0.39	0.39	0.40	0.39
0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.56
0.30	0.20	0.30	0.40	0.30	0.20	0.20
0.39	0.27	0.33	0.40	0.37	0.29	0.38
0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40
0.25	0.10	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10
0.34	0.23	0.27	0.32	0.31	0.27	0.32

採水場所等				月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
須 万	第一 須 万	下	角	最高	0.51	0.39	0.41	0.55	0.57	0.61
				最低	0.34	0.20	0.20	0.15	0.18	0.14
				平均	0.43	0.32	0.33	0.37	0.42	0.50
長 穂	第二 須 万	高	樋	最高	0.58	0.53	0.57	0.59	0.63	0.69
				最低	0.37	0.32	0.21	0.34	0.29	0.43
				平均	0.49	0.42	0.42	0.52	0.50	0.57
	長穂	合	下	最高	0.50	0.36	0.43	0.49	0.45	0.55
				最低	0.35	0.21	0.16	0.22	0.20	0.29
				平均	0.44	0.30	0.28	0.33	0.34	0.41
須 万 市		高	野	最高	0.38	0.38	0.49	0.49	0.47	0.53
				最低	0.20	0.20	0.22	0.19	0.15	0.19
				平均	0.30	0.28	0.31	0.30	0.30	0.39
		中	原	最高	0.59	0.55	0.60	0.60	0.64	0.68
				最低	0.40	0.30	0.35	0.30	0.23	0.37
				平均	0.51	0.43	0.46	0.46	0.44	0.53
米 光		上	米	光	最高	1.09	0.69	0.65	0.61	0.66
				最低	0.35	0.31	0.16	0.22	0.22	0.35
				平均	0.55	0.53	0.46	0.47	0.47	0.52
		下	米	光	最高	0.63	0.63	0.56	0.52	0.62
				最低	0.28	0.34	0.28	0.19	0.21	0.26
				平均	0.49	0.49	0.41	0.38	0.38	0.44
		馬		神	最高	0.56	0.62	0.47	0.38	0.54
				最低	0.23	0.33	0.12	0.10	0.11	0.17
				平均	0.43	0.46	0.30	0.24	0.23	0.30
		米	光	橋	最高	0.67	0.64	0.62	0.58	0.65
				最低	0.40	0.34	0.22	0.24	0.22	0.26
				平均	0.53	0.51	0.41	0.40	0.40	0.48
柏 原		西	河	内	最高	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70
				最低	0.40	0.40	0.30	0.60	0.50	0.50
				平均	0.52	0.53	0.51	0.60	0.65	0.57
		石	ヶ	谷	最高	0.60	0.60	0.50	0.60	0.70
				最低	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.50
				平均	0.51	0.50	0.47	0.58	0.63	0.56
		坂		根	最高	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50
				最低	0.40	0.20	0.20	0.40	0.30	0.30
				平均	0.44	0.40	0.38	0.42	0.39	0.40
		今		井	最高	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50
				最低	0.40	0.30	0.20	0.40	0.30	0.40
				平均	0.47	0.45	0.38	0.43	0.44	0.43
		五		味	最高	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50
				最低	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20
				平均	0.41	0.40	0.39	0.44	0.41	0.28

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.87	0.59	0.55	0.54	0.51	0.49	0.87
0.33	0.21	0.30	0.31	0.41	0.27	0.14
0.55	0.45	0.43	0.46	0.47	0.39	0.43
0.51	0.55	0.65	0.67	0.52	0.49	0.69
0.27	0.31	0.38	0.43	0.38	0.26	0.21
0.39	0.46	0.49	0.53	0.46	0.40	0.47
0.40	0.39	0.62	0.65	0.51	0.42	0.65
0.22	0.20	0.27	0.35	0.36	0.25	0.16
0.29	0.33	0.40	0.52	0.44	0.35	0.37
0.51	0.49	0.55	0.57	0.45	0.41	0.57
0.24	0.31	0.26	0.36	0.35	0.20	0.15
0.36	0.39	0.43	0.48	0.39	0.32	0.35
0.65	0.57	0.65	0.61	0.51	0.49	0.68
0.33	0.40	0.42	0.44	0.40	0.20	0.20
0.46	0.48	0.52	0.55	0.45	0.36	0.47
0.76	0.68	0.80	0.87	0.86	0.71	1.09
0.43	0.47	0.45	0.44	0.46	0.26	0.16
0.59	0.56	0.65	0.64	0.62	0.52	0.55
0.65	0.68	0.82	0.91	0.83	0.70	0.69
0.36	0.43	0.46	0.39	0.46	0.25	0.21
0.51	0.51	0.62	0.62	0.62	0.49	0.47
0.55	0.61	0.77	0.86	0.88	0.68	0.88
0.25	0.32	0.36	0.36	0.40	0.29	0.10
0.40	0.46	0.56	0.60	0.58	0.48	0.42
0.64	0.73	0.76	0.90	0.88	0.69	0.90
0.38	0.37	0.40	0.39	0.40	0.24	0.22
0.52	0.51	0.57	0.61	0.58	0.52	0.50
0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.65
0.50	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50
0.56	0.48	0.53	0.52	0.50	0.49	0.43
0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.63
0.50	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50
0.54	0.45	0.51	0.52	0.50	0.48	0.43
0.40	0.40	0.70	0.50	0.40	0.40	0.46
0.40	0.10	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40
0.40	0.35	0.41	0.46	0.40	0.31	0.31
0.50	0.40	0.60	0.50	0.40	0.50	0.47
0.40	0.10	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40
0.43	0.32	0.42	0.46	0.40	0.38	0.33
0.40	0.50	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50
0.20	0.10	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30
0.29	0.33	0.46	0.49	0.50	0.43	0.28

月 採水場所等			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
澁川	中 澁 川	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	
		最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
		平均	0.44	0.48	0.46	0.50	0.48	0.46	
	下 澁 川	最高	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	
		最低	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.30	
		平均	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.37	
林	太刀野	幸ヶ丘	最高	0.29	0.30	0.30	0.31	0.35	0.36
			最低	0.20	0.22	0.18	0.20	0.20	0.23
			平均	0.24	0.26	0.23	0.26	0.27	0.28
	樋口	清光台	最高	0.30	0.35	0.40	0.42	0.42	0.45
			最低	0.22	0.27	0.24	0.32	0.31	0.34
			平均	0.28	0.31	0.31	0.38	0.37	0.39
		叶松	最高	0.36	0.40	0.40	0.45	0.44	0.48
			最低	0.29	0.33	0.28	0.34	0.33	0.34
			平均	0.33	0.35	0.35	0.39	0.38	0.41
		定光	最高	0.37	0.41	0.45	0.47	0.45	0.49
			最低	0.30	0.31	0.29	0.35	0.33	0.36
			平均	0.35	0.38	0.38	0.43	0.38	0.43
		樋口	最高	0.31	0.30	0.29	0.30	0.35	0.40
			最低	0.23	0.24	0.20	0.20	0.20	0.28
			平均	0.28	0.26	0.24	0.25	0.28	0.35
		安田	最高	0.30	0.33	0.35	0.35	0.35	0.41
			最低	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.26
			平均	0.25	0.28	0.27	0.30	0.31	0.35

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.60	0.60	0.50	0.50	0.40	0.50	0.51
0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40
0.51	0.45	0.41	0.47	0.40	0.45	0.38
0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.42
0.40	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40
0.40	0.38	0.34	0.40	0.35	0.37	0.28
0.36	0.35	0.45	0.45	0.41	0.42	0.41
0.28	0.24	0.28	0.34	0.33	0.29	0.29
0.32	0.30	0.38	0.41	0.39	0.38	0.25
0.45	0.40	0.50	0.51	0.46	0.45	0.48
0.33	0.35	0.39	0.43	0.37	0.31	0.30
0.37	0.37	0.44	0.48	0.43	0.41	0.32
0.46	0.45	0.51	0.56	0.51	0.48	0.53
0.34	0.37	0.42	0.49	0.40	0.35	0.36
0.39	0.40	0.47	0.53	0.47	0.44	0.36
0.51	0.46	0.55	0.60	0.55	0.54	0.56
0.36	0.40	0.30	0.53	0.40	0.39	0.37
0.42	0.43	0.50	0.56	0.49	0.47	0.36
0.41	0.35	0.45	0.45	0.41	0.45	0.42
0.28	0.29	0.35	0.37	0.35	0.28	0.29
0.34	0.31	0.39	0.42	0.39	0.38	0.27
0.41	0.36	0.50	0.55	0.46	0.45	0.48
0.29	0.31	0.35	0.44	0.40	0.32	0.30
0.33	0.35	0.43	0.48	0.42	0.40	0.29

3. 水質管理上留意すべき項目等

(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【大迫田浄水場系】

項目等	採水場所	大迫田浄水場 末武川系原水	給水栓水 瀬戸浜	大迫田浄水場 菅野系原水	給水栓水 瀬戸浜	目標値
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		18.0	—	5.5	—	—
水温 (℃)		19.3	24.9	8.9	10.8	—
水質管理目標設定項目検査						
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ（2-ヒドロキシル）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロ	(mg/L)	—	—	—	0.003	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.43	—	0.49	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	21.1	23.2	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.069	0.001 未満	—	—	ナフの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	5.2	1.5	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3.5	0.9	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		4	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	59	58	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	2.2	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.1	7.4	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.2	-1.8	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.02	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフル酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ヘキサフルオロオクタフル酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフル酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.005	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
ヒドロキドリン	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニルフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フル酸ブチルベンジル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ブチルアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジブチルアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
トリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロシロキサン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 大迫田浄水場浄水池水で実施

【菊川浄水場系】

採水場所 項目等	菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町	菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町	目標値
採水年月日	R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)	19.5	—	7.5	—	—
水温 (℃)	18.0	19.4	8.6	10.6	—
水質管理目標設定項目検査					
アゾ及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニカル及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニカルに関して、0.02mg/L以下
1,2-ジ クロロベンゼン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロベンゼン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フルオロベンゼン (2-フルオロベンゼン) (mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジ クロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水クロール (mg/L)	—	—	—	0.003	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類	別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)	—	0.45	—	0.49	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	23.3	24.3	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ナフ及びその化合物 (mg/L)	0.117	0.001 未満	—	—	ナフの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)	8.6	3.3	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3.1	0.6	—	—	3mg/L以下
臭気強度 (TON)	4	0	—	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)	64	75	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)	2.1	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値	6.9	7.1	—	—	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)	-2.4	-2.2	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)	—	1	—	—	1mlの検出で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジ クロロエタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.01	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルオロ酸 (PFOA) (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ヘキサフルオロオクタフルオロ酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルオロ酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査					
銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.008	0.007	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブレンの量に関して、0.07mg/L以下
アリルアミド (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アリル酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
ヒドロキノン (mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニフェノール (mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フルオロベンゼン (n-ブチル) (mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フルオロベンゼン (n-ペンチル) (mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
シロキサン-LR (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリブチル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ブチルアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジブチルアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
トリクロロ (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸 (PFHxS) (mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査					
ヘキサフルオロエタノール (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
シロキサン-RR (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
シロキサン-YR (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 菊川浄水場浄水池水で実施

【楠本浄水場系】

項目等	採水場所	楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木	楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木	目標値
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		18.5	—	10.0	—	—
水温 (℃)		20.0	21.0	7.1	5.4	—
水質管理目標設定項目検査						
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニカルに関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ（2-ヒル）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロエトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロ	(mg/L)	—	—	—	0.003	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.38	—	0.33	1mg/L以下
カル、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	22.9	20.5	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.036	0.001 未満	—	—	ナフの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	3.4	2.4	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	2.5	0.6	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	64	50	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	1.5	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.0	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.2	-2.4	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	0	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフル酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ヘキサフルオロオクタフル酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフル酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.005	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
ヒドロキドリン	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニルフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フル酸ブチルベンジル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロエトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセチルヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
トリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフル酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロシロ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 楠本浄水場浄水池水で実施

【長穂浄水場系】

採水場所		長穂浄水場	給水栓水	長穂浄水場	給水栓水	目標値
項目等		原水	高樋	原水	高樋	
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		20.0	—	8.5	—	—
水温 (℃)		20.5	23.0	5.2	7.8	—
水質管理目標設定項目検査						
アミノ及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—	アミノの量に関して、0.02mg/L以下
ウラ及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ウラの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） (mg/L)		—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール (mg/L)		—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.33	—	0.39	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)		22.0	23.3	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.075	0.001 未満	—	—	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		8.9	2.3	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル tert ブルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガノ酸加算消費量） (mg/L)		2.9	0.7	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		2	0	—	—	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		63	60	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.9	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		6.8	7.2	—	—	7.5程度
腐食性（ランゲリア指数）		-2.4	-1.9	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	5	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.01 未満	—	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA） (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.008	0.005	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
エチクロロビトリル (mg/L)		—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)		—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ノルフェノール (mg/L)		—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)		—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル） (mg/L)		—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミトキサレン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
プロピノ酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピオン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
プロピ酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピ酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
トリプロピ酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	0.001 未満	—
プロクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	0.001 未満	—
ジプロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS） (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロトランジ (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ミトキサレン-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
ミトキサレン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 長穂浄水場浄水池水で実施

【須々万浄水場系】

採水場所		須々万浄水場		須々万浄水場		目標値
項目等	原水	給水栓水 下角	原水	給水栓水 下角		
採水年月日	R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27		—
気温 (℃)	18.0	—	4.0	—		—
水温 (℃)	13.8	24.8	5.2	8.3		—
水質管理目標設定項目検査						
アミノ及びその化合物 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—		アミノの量に関して、0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—		ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—		0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満		0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—		0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)	—	—	—	—		0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.001 未満		0.01mg/L以下（暫定）
抱水クローラル (mg/L)	—	—	—	0.002 未満		0.02mg/L以下（暫定）
農薬類	別紙掲載					検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)	—	0.70	—	0.44		1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	17.3	17.9	—	—		10mg/L以上100mg/L以下
マangan及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001 未満	—	—		マanganの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)	1.1	0.9	—	—		20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		0.3mg/L以下
メチル tert ブルエニル (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		0.02mg/L以下
有機物等（過マangan酸カリウム消費量） (mg/L)	1.9	0.6	—	—		3mg/L以下
臭気強度（TON）	0	0	—	—		3以下
蒸発残留物 (mg/L)	48	45	—	—		30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)	0.2	0.1 未満	—	—		1度以下
pH値	7.3	7.4	—	—		7.5程度
腐食性（ランゲリア指数）	-2.3	-2.0	—	—		-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)	—	3	—	—		1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		0.1mg/L以下
ポリニク及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01 未満	—	—		ポリニクの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロリン酸（PFOS）及びヘキサフルオロオクタフルオロリン酸（PFOA） (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—		ヘキサフルオロオクタフルオロリン酸（PFOS）及びヘキサフルオロオクタフルオロリン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		—
バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.003	0.003	—	—		バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—		0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—		—
エチクロロヒドリン (mg/L)	—	—	—	0.00004 未満		0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル (mg/L)	—	—	—	0.0002 未満		0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアミン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—		—
ニフェノール (mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満		0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA (mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満		0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ(n-ブチル) (mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満		0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満		0.5mg/L以下
ミトキサレン-R (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—		0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
プロピルプロピオン酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
ジプロピルプロピオン酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
プロピル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
ジプロピル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
トリプロピル酢酸 (mg/L)	—	0.002 未満	—	—		—
トリクロロアセトニトリル (mg/L)	—	—	—	0.001 未満		—

【須万市浄水場系】

項目等	採水場所	須万市浄水場 原水	給水栓水 高野	須万市浄水場 原水	給水栓水 高野	目標値
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		19.0	—	5.0	—	—
水温 (℃)		18.5	21.0	7.3	8.0	—
水質管理目標設定項目検査						
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フルオロゲン（2-フルオロエタン）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載				検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.30	—	0.35	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	21.9	24.6	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.001	—	—	ナフの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	1.1	1.1	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	2.4	0.7	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	50	55	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	0.5	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.4	7.3	—	—	7.5程度
腐食性（ランゲリ指数）		-2.0	-1.9	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリシロメタン及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01 未満	—	—	ポリシロメタンの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルオロ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルオロ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.005	0.006	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニルフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フルオロゲン（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フルオロゲン（n-ペンチル）	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセチルアミド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロシロキサン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

【米光浄水場系】

採水場所		米光浄水場 原水	給水栓水 馬神	米光浄水場 原水	給水栓水 馬神	目標値
項目等						
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温	(℃)	19.0	—	10.2	—	—
水温	(℃)	20.0	22.5	12.2	6.5	—
水質管理目標設定項目検査						
アミノ酸及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アミノ酸の量に関して、0.02mg/L以下
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.54	—	0.61	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	38.0	46.9	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.082	0.001 未満	—	—	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	27.0	17.4	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガンを酸加算消費量）	(mg/L)	1.2	1.0	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		0	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	100	111	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.1	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		6.6	6.9	—	—	7.5程度
腐食性（ランゲリア指数）		-2.2	-1.6	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	3	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタノール酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタノール酸（PFOA）の量の 和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.010	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
ジクロロビニル	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ノニフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミトキサレン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸	(mg/L)	—	0.003	—	—	—
プロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
プロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.004	—	—	—
トリプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
プロクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジプロクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
4-オキシジニトロアミン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ミトキサレン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
ミトキサレン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 米光浄水場浄水池水で実施

【柏原浄水場系】

採水場所		柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷	柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷	目標値
項目等						
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温	(℃)	15.0	—	3.5	—	—
水温	(℃)	15.5	17.0	5.0	6.1	—
水質管理目標設定項目検査						
アミノ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アミノの量に関して、0.02mg/L以下
ウラ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ウラの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.23	—	0.47	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	18.5	18.3	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001 未満	—	—	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	1.4	1.4	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル tert ブルエニル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガンを酸加減消費量）	(mg/L)	1.7	1.0	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		2	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	48	46	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.2	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.1	7.3	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.4	-2.1	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	2	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタノ酸（PFOA）の量の 和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.007	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
エチクロロビトリル	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミトキサレン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
プロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
プロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
プロピクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジプロピルアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
キシリツ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロトランジ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ミトキサレン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
ミトキサレン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 柏原浄水場浄水池水で実施

【渋川浄水施設系】

項目等	採水場所	渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川	渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川	目標値
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		13.5	—	1.5	—	—
水温 (℃)		13.8	20.5	13.3	4.3	—
水質管理目標設定項目検査						
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ (2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載				検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.36	—	0.50	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	62.9	60.5	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ナフの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	0.8	0.7	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	0.4	0.3	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		0	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	90	88	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	0.1 未満	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.9	8.0	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-0.5	-0.4	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	34	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノイル酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノイル酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
トリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	—	—	トリブデンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニルフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フル酸ジ (n-ブチル)	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フル酸ブチルヘキシル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

【林浄水場系】

採水場所		林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘	林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘	目標値
項目等						
採水年月日		R3.10.18	R3.10.18	R4.1.27	R4.1.27	—
気温 (℃)		23.5	—	10.0	—	—
水温 (℃)		18.6	20.8	9.0	3.5	—
水質管理目標設定項目検査						
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
ケタリ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	ケタリの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニツル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	ニツルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタ	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	0.004mg/L以下
トリノ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロエチノリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.30	—	0.63	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	31.3	32.7	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マダニ及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.001	—	—	マダニの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	5.6	3.4	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.3mg/L以下
メチルtertブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	1.0	0.8	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		0	0	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	85	74	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	0.1 未満	0.1 未満	—	—	1度以下
pH値		7.0	7.5	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-1.9	-1.4	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	26	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.1mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.02	—	—	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び ペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノ酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査						
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.007	—	—	バリウムの量に関して、0.7mg/L以下
セリゲン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	セリゲンの量に関して、0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—
エチルクロロヒドリン	(mg/L)	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ニフェノール	(mg/L)	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フル酸ブチルヘキシル	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミトキサチン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
プロピノ酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピノ酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
プロピ酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
ジプロピ酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリプロピ酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—
トリクロロエチノリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
プロクロロエチノリル	(mg/L)	—	—	—	0.001 未満	—
ジプロロエチノリル	(mg/L)	—	—	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—
キシリ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—
その他項目検査						
ヘキサフルオロトリス	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—
ミトキサチン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—
ミトキサチン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—

※1 林浄水場浄水池水で実施

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメト (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【菊川浄水場 浄水池水】

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンソエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場 原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場系 給水栓水 下角】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンソエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ハンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場 原水】

項目		採水年月日	R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンソエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場系 給水栓水 高野】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ビラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ビラソリネート (ビラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ハンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンソエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0002	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ハンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0.020	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンソエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0002	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノバルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0.020	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 原水】

項目 \ 採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン) (mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT) (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP) (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシシ銅 (有機銅) (mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス (mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン (mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメフロップ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP) (mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロラタロニル (TPN) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン (mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル (mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT) (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム (mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ (mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP) (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ハンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ハンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設系 給水栓水 渋川】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシシリン (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャブタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日 項目			R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対017	イミノクダジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
対032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対038	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
対047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 浄水池水】

項目		採水年月日	R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	—	—	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	—	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イプロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検017	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検018	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検019	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検020	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検021	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検022	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検023	オキシジメ (有機銅)	(mg/L)	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検024	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検025	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検026	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検027	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検028	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検029	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検030	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検031	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.3
検032	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検033	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検034	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検035	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検036	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検037	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検038	クロラタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検039	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検040	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検041	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検042	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検043	ジクロロボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検044	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検045	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検046	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.005 (二硫化炭素として)
検047	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検048	シハロホップチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検049	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検050	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検051	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検052	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検053	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検054	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検055	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検056	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検057	チウラム	(mg/L)	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検058	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検059	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検060	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検061	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検062	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検063	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検064	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R3.5.25	R3.6.29	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	目標値
項目							
対065	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対066	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対067	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対068	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対069	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対070	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対071	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対072	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.02
対073	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対074	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対075	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対076	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対077	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対078	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対079	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対080	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対081	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対082	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対083	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対084	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対085	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対086	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対088	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対089	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対090	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対091	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対092	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロベナゾール (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対094	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対095	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対096	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対097	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対098	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対099	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対100	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対101	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対102	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対103	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対104	ホスチアゼート (mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対105	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対106	メコプロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対107	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対108	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対109	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対110	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対111	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対112	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対113	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対114	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブフェンカルバゾン (mg/L)	—	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
要004	イブロジオン (mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	—	0.3
要005	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要007	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要012	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要013	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《ミクロキスチン検査結果》

【大迫田浄水場系】

採水年月日 項目等	R3.7.14	R3.8.25	R3.9.22	目標値
菅野ダム 湖水				
気温 (°C)	28.0	28.2	27.0	—
水温 (°C)	24.0	24.9	22.4	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00009	0.00013	0.00015	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00018	0.00023	0.00026	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

【菊川浄水場系】

採水年月日 項目等	R3.7.14	R3.8.25	R3.9.22	目標値
川上ダム 湖水				
気温 (°C)	28.0	28.0	27.0	—
水温 (°C)	27.5	20.2	24.1	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00023	0.00008未満	0.00035	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00041	0.00013	0.00082	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

【林浄水場系】

採水年月日 項目等	R3.7.14	R3.8.25	R3.9.22	目標値
中山川ダム 湖水				
気温 (°C)	30.0	33.0	24.0	—
水温 (°C)	29.0	27.3	27.3	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

(2) クリプトスポリジウム等検査 ※検査は外部委託による

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	18.0	19.8
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【米光浄水場 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	18.0	21.5
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	16.5	21.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【柏原浄水場 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	17.5	18.3
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	19.0	20.0
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	13.1	13.6
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【長穂浄水場 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	16.9	18.8
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第一取水原水】

採水年月日	R3.9.27
水温 (℃)	22.5
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須々万浄水場 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	15.6	17.4
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日	R3.9.27
水温 (℃)	21.4
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須万市浄水場 原水】

採水年月日	R3.6.24	R3.9.27
水温 (℃)	19.5	21.2
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第三取水原水】

採水年月日	R3.9.27
水温 (℃)	21.4
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

(3) 水源の水質に関する検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (°C)	23.0	22.0	30.0	26.0	10.3	4.0	19.2
水温 (°C)	13.6	17.2	20.1	20.4	12.5	8.6	15.4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	40	230	2,300	700	170	110	592
pH値	7.4	6.8	7.1	6.9	7.0	7.2	7.1
COD (mg/L)	1.4	2.0	2.1	2.1	1.4	1.3	1.7
DO (mg/L)	10.7	9.7	9.1	9.1	9.0	11.1	9.8
BOD (mg/L)	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5
全リン (mg/L)	0.014	0.016	0.030	0.014	0.012	0.012	0.016
全窒素 (mg/L)	0.38	0.29	0.26	0.35	0.31	0.26	0.31
SS (mg/L)	2未満	2	6	2未満	2未満	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	4	4	2未満	2未満	2未満	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.018	0.025	0.035	0.024	0.020	0.019	0.024

【末武川ダム 湖水】

日 付 項 目	R3.5.19	R3.7.14	R3.9.22	R3.11.17	R4.1.19	R4.3.16	平 均 値
気温 (°C)	23.5	31.0	25.0	15.0	5.0	18.0	19.6
水温 (°C)	18.8	26.9	23.7	16.3	8.6	11.7	17.7
大腸菌群数 (MPN/100ml)	4,900	490	35,000	17,000	230	33	9,609
pH値	9.3	9.5	8.9	7.1	7.1	7.8	8.3
COD (mg/L)	5.2	7.0	3.6	2.5	1.8	2.2	3.7
DO (mg/L)	11.4	11.5	9.6	8.5	8.9	11.9	10.3
BOD (mg/L)	2.5	4.9	1.9	0.8	0.8	0.9	2.0
全リン (mg/L)	0.039	0.067	0.026	0.036	0.010	0.013	0.032
全窒素 (mg/L)	0.49	0.89	0.25	0.32	0.31	0.25	0.42
SS (mg/L)	4	9	2	2未満	2未満	2	3
クロロフィルa (μg/L)	17	39	9	8	3	7	14
紫外線吸光度 (260nm)	0.046	0.064	0.044	0.030	0.025	0.020	0.038

【楠本浄水場 向道系原水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	19.0	23.9	28.2	25.5	10.5	4.0	18.5
水温 (℃)	17.0	18.4	21.6	21.4	11.5	7.5	16.2
大腸菌群数 (MPN/100ml)	330	110	3,300	330	33	17	687
pH値	7.4	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1
COD (mg/L)	1.6	1.3	2.1	1.4	2.0	0.9	1.6
DO (mg/L)	7.6	9.2	9.1	8.1	11.6	12.0	9.6
BOD (mg/L)	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	0.8	0.4
全リン (mg/L)	0.015	0.009	0.026	0.015	0.014	0.009	0.015
全窒素 (mg/L)	0.33	0.27	0.21	0.28	0.38	0.35	0.30
SS (mg/L)	2未満	2未満	5	2未満	2	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2	2未満	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.021	0.020	0.028	0.022	0.027	0.022	0.023

【菊川浄水場 川上系原水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	17.0	23.0	28.0	29.0	10.0	3.0	18.3
水温 (℃)	11.6	16.4	20.2	25.9	13.1	8.6	16.0
大腸菌群数 (MPN/100ml)	22	330	4,900	70	70	46	906
pH値	7.3	7.4	7.1	6.9	7.3	7.6	7.3
COD (mg/L)	1.7	2.1	2.1	2.1	1.7	1.5	1.9
DO (mg/L)	7.8	7.2	4.8	4.1	8.8	10.9	7.3
BOD (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	1.3	0.5
全リン (mg/L)	0.015	0.027	0.033	0.025	0.018	0.013	0.022
全窒素 (mg/L)	0.52	0.42	0.28	0.44	0.38	0.36	0.40
SS (mg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	4	4	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.020	0.032	0.032	0.028	0.021	0.018	0.025

【菅野ダム 湖水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	16.0	20.0	28.2	25.5	7.0	3.0	16.6
水温 (℃)	17.0	21.2	24.9	21.8	13.8	8.0	17.8
大腸菌群数 (MPN/100ml)	350	3,500	2,800	13,000	330	170	3,358
pH値	7.7	9.2	8.3	7.4	7.2	7.4	7.9
COD (mg/L)	3.3	4.7	3.1	3.3	1.8	1.8	3.0
DO (mg/L)	9.0	11.4	9.2	9.2	8.5	10.2	9.6
BOD (mg/L)	0.6	2.0	1.2	1.0	0.5	0.8	1.0
全リン (mg/L)	0.013	0.024	0.024	0.016	0.009	0.016	0.017
全窒素 (mg/L)	0.39	0.28	0.13	0.30	0.33	0.37	0.30
SS (mg/L)	2未満	9	3	3	2未満	12	5
クロロフィルa (μg/L)	2未満	19	13	11	5	6	9
紫外線吸光度 (260nm)	0.036	0.037	0.043	0.032	0.024	0.021	0.032

【川上ダム 湖水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	17.0	23.5	28.0	25.0	9.1	1.0	17.3
水温 (℃)	15.8	23.4	24.7	23.9	13.1	7.6	18.1
大腸菌群数 (MPN/100ml)	330	790	1,100	17,000	140	110	3,245
pH値	9.1	10.0	8.7	9.4	7.4	7.6	8.7
COD (mg/L)	3.9	4.5	3.9	4.7	2.0	1.8	3.5
DO (mg/L)	10.9	13.9	11.0	10.3	9.1	10.8	11.0
BOD (mg/L)	2.0	2.6	2.1	2.0	0.7	1.0	1.7
全リン (mg/L)	0.027	0.063	0.053	0.034	0.017	0.015	0.035
全窒素 (mg/L)	0.37	0.40	0.31	0.41	0.37	0.38	0.37
SS (mg/L)	3	3	4	4	2	3	3
クロロフィルa (μg/L)	11	30	33	22	4	7	18
紫外線吸光度 (260nm)	0.040	0.043	0.049	0.034	0.021	0.019	0.034

【林浄水場 第二取水原水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	20.5	21.5	30.0	29.0	7.9	6.0	19.2
水温 (℃)	15.6	20.6	22.8	22.5	11.1	8.8	16.9
大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.0	4.5	130	17	2.0	2.0	26
pH値	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4
COD (mg/L)	0.9	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5未満	0.7
DO (mg/L)	7.6	6.3	6.6	6.2	9.0	8.7	7.4
BOD (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.3	0.7	0.3
全リン (mg/L)	0.029	0.032	0.037	0.034	0.029	0.023	0.031
全窒素 (mg/L)	0.38	0.41	0.24	0.38	0.40	0.41	0.37
SS (mg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (260nm)	0.012	0.018	0.020	0.013	0.009	0.010	0.014

【島田川 表流水】

日 付 項 目	R3.4.21	R3.6.16	R3.8.25	R3.10.13	R3.12.15	R4.2.16	平 均 値
気温 (℃)	22.5	21.5	31.0	27.5	7.8	3.0	18.9
水温 (℃)	15.0	20.1	22.6	22.0	11.5	5.5	16.1
大腸菌群数 (MPN/100ml)	170	70,000	33,000	28,000	2,300	1,700	22,528
pH値	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5
COD (mg/L)	1.5	3.7	2.0	2.2	1.3	1.5	2.0
DO (mg/L)	10.9	8.7	8.7	7.7	9.1	12.0	9.5
BOD (mg/L)	0.5	1.1	0.3	0.3	0.6	1.1	0.7
全リン (mg/L)	0.026	0.065	0.043	0.032	0.030	0.021	0.036
全窒素 (mg/L)	0.46	0.58	0.30	0.45	0.48	0.50	0.46
SS (mg/L)	7	12	6	2	3	3	6
クロロフィルa (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-
紫外線吸光度 (260nm)	0.024	0.048	0.036	0.024	0.016	0.020	0.028

(4) 生物検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日				R3.4.6	R3.5.19	R3.6.22	R3.7.12	R3.8.26	R3.9.6
水温 (℃)				13.5	16.0	18.0	19.5	20.6	20.4
pH値				7.3	7.4	7.3	7.0	7.0	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1mL中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻			40			
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体			20			
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体			10			
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	60	120	90	40		10
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		10	10		150	70
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	20					
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		880	780	550	80	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	70	10	30	10	50	
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	40					
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞			10			
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	10	10				
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	30				20	
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Microasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10	10				
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体			10			
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類	—	—						
	ワムシ類	—	—						
	線虫類	—	—						
	ハリガネムシ類	—	—						
	コケムシ類	—	—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)	—	—						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)	—	—						
	ウスムシ類	—	—						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)	—	—						
	ワラジムシ類 (アセルス)	—	—						
	ユスリカ類	—	—						
	魚卵	—	—						
合計			—	240	1,040	1,000	610	300	80

採水年月日				R3.10.6	R3.11.9	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.1	R4.3.8
水温 (℃)				20.7	18.7	14.2	10.5	8.5	8.3
pH値				7.0	7.6	7.2	7.2	7.2	7.1
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻		10				
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体	20					
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	40		50	60	30	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		30	50	150	90	
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞			20			
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	10					10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞			20	100	40	760
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	60		10	10	40	
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	70	10				
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	40	60	20			20
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10					
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						10
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレノジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類	—	—						
	ワムシ類	—	—						
	線虫類	—	—						
	ハリガネムシ類	—	—						
	コケムシ類	—	—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)	—	—						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)	—	—						
	ウスムシ類	—	—						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)	—	—						
	ワラジムシ類 (アセルス)	—	—						
	ユスリカ類	—	—						
	魚卵	—	—						
合計			—	250	110	170	320	200	800

【菊川浄水場 川上系原水】

採年月日				R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温 (℃)				11.8	12.3	16.1	17.7	19.2	21.0
pH値				7.1	7.1	7.0	6.8	6.6	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻			10			
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体	10		10			
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞		20	40	90	30	30
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		260	30	170		30
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	30					
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞			670	80	120	100
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体					20	
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	110		20		80	
	<i>Nitzschia</i>	ニツチア	細胞	60		20			
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	50	30		30	190	20
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞	20		10	20		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10					
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	290	310	810	390	440	180

採水年月日			R3.10.11	R3.11.1	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14
水温 (℃)			21.8	16.2	7.5	9.0	7.0	9.3
pH値			6.8	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中				
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻			30		
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体					
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体					
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体					
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体					
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体					
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体					
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体	30				
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞					
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞					
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞					
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	40	40	10	130	50
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	20		20	50	20
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	30	10			100
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				20	10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	180	720	20	280	220
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体					
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	120	10	20		
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	120	10			
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞					
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞					100
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	60		30	40	80
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞					
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞					
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞					
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞					
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞					
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体					
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞					
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体					
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体					
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体					
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞					
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体					
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞					
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体					
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体					
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体					
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体					
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体					
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体					
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体					
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞					
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体					
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞					
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体					
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体					
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞					10
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞					
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞					
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体					
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体					
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞					
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞					
	<i>Glenodinium</i>	グレノジニウム	細胞					
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞					
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞					
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞					
その他生物	カイメン類	—	—					
	ワムシ類	—	—			10		
	線虫類	—	—					
	ハリガネムシ類	—	—					
	コケムシ類	—	—					
	ミミズ類 (ミズミミズ)	—	—					
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)	—	—					
	ウスムシ類	—	—					
	カイアシ類 (ケンミジンコ)	—	—					
	ワラジムシ類 (アセルス)	—	—					
	ユスリカ類	—	—					
	魚卵	—	—					
合計			—	600	790	100	560	380
								270

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日				R3.4.8	R3.5.6	R3.6.7	R3.7.7	R3.8.10	R3.9.8
水温 (℃)				13.7	15.0	16.0	21.0	22.5	21.0
pH値				7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	Anabaena	アナバナ	糸状体、巻	20					
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リンギビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモベシア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体						
	Oscillatoria	オシトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	Achnanthes	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞			90	70	20	20
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻			10			
	Cyclotella	キクロテラ	細胞			20	10		10
	Cymbella	キンベラ	細胞				10		
	Fragilaria	フラギラリア	細胞	70	70		210	40	
	Melosira	メロシラ	糸状体					20	
	Navicula	ナビクラ	細胞	110	20	20		50	30
	Nitzschia	ニツシア	細胞	50	10	20			
	Skeletonema	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	Stephanodiscus	ステファノジスキス	細胞						
	Synedra	シネドラ	細胞			50		130	
	Ankistrodesmus	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Microactinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	バンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurostrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
	Tetraspora	テトラスポラ	群体						
	Volvox	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	Cryptomonas	クリプトモナス	細胞	10					
黄金藻類	Mallomonas	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	Merotrichia	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	Ceratium	セラチウム	細胞						
	Glenodinium	グレンジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	Euglena	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カウヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	260	100	210	300	260	60

採水年月日				R3.10.11	R3.11.24	R3.12.9	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14
水温（℃）				21.5	14.3	11.2	8.4	7.2	10.2
pH値				7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	Anabaena	アナバナ	糸状体、巻	10					
	Aphanizomenon	アファニゾメノン	糸状体						
	Chroococcus	クロオコックス	群体						
	Lyngbya	リンギビア	糸状体						
	Merismopedia	メリスモベシア	群体						
	Microcystis	ミクロキスチス	群体	20					
	Oscillatoria	オシラトリア	糸状体						
	Phormidium	フォルミジウム	糸状体						
	Synechococcus	シネココックス	細胞						
	Synechocystis	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	Achnanthes	アクナンテス	細胞						
	Asterionella	アステリオネラ	細胞	20	10	40	50	30	
	Aulacoseira	オーラコセイラ	糸状体、巻		20	20			
	Cyclotella	キクロテラ	細胞	10					
	Cymbella	キンベラ	細胞	20					
	Fragilaria	フラギラリア	細胞	50	60	100			700
	Melosira	メロシラ	糸状体	20					
	Navicula	ナビクラ	細胞	20	10	20		10	
	Nitzschia	ニツシア	細胞	20	20				
	Skeletonema	スケルトネマ	細胞						
	Stephanodiscus	ステファノジスキス	細胞	10					
	Synedra	シネドラ	細胞	10	50	20	20	10	20
緑藻類	Ankistrodesmus	アンキストロデスムス	細胞						
	Carteria	カルテリア	細胞						
	Chlamydomonas	クラミドモナス	細胞						
	Chlorella	クロレラ	細胞						
	Closterium	クロステリウム	細胞						
	Coelastrum	コエラストルム	群体						
	Cosmarium	コスマリウム	細胞						
	Dictyosphaerium	ジクチオスフェリウム	群体						
	Eudorina	ユウドリナ	群体						
	Gloeocystis	グロエオキスチス	群体						
	Golenkinia	ゴレンキニア	細胞						
	Microactinium	ミクラクチニウム	群体						
	Micrasterias	ミクラステリアス	細胞						
	Oocystis	オーキスチス	群体						
	Pandorina	パンドリナ	群体						
	Pediastrum	ペジアストルム	群体						
	Quadrigula	クオドリグラ	群体						
	Scenedesmus	セネデスムス	群体						
	Sphaerocystis	スフェロキスチス	群体						
	Spirogyra	スピロギラ	糸状体						
	Staurastrum	スタウラストルム	細胞						
	Stigeoclonium	スティゲオクロニウム	糸状体						
	Tetraedron	テトラエドロン	細胞						
Tetraspora	テトラスポラ	群体							
Volvox	ボルボックス	群体							
クリプト藻類	Cryptomonas	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	Mallomonas	マロモナス	細胞						
	Pseudokephyrion	シュウドケフィリオン	細胞						
	Synura	シヌラ	群体						
	Uroglena	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	Merotrichia	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	Ceratium	セラチウム	細胞						
	Glenodinium	グレンジニウム	細胞						
	Peridinium	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	Euglena	ユーグレナ	細胞						
	Trachelomonas	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類	—							
	ワムシ類	個体							
	線虫類	個体							
	ハリガネムシ類	個体							
	コケムシ類	—							
	ミミズ類（ミズミミズ）	個体							
	ニマイガイ類（カワヒバリガイ）	個体							
	ウスムシ類	個体							
	カイアシ類（ケンミジンコ）	個体							
	ワラジムシ類（アセルス）	個体							
	ユスリカ類	個体							
魚卵	—								
合計			—	210	170	200	70	50	720

【菅野ダム 湖水】

採水年月日				R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.18	R3.9.6
水温 (℃)				14.0	15.5	21.8	23.8	24.0	23.3
pH値				8.2	7.9	8.8	7.8	7.0	7.8
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻				170		
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニソメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体	10		20		20	
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	40	90	190	70	40	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻						10
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	30		10			
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		2,600	370	130	80	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	60		30			
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	50					
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	70					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	20		40	10	30	30
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体				20		
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体				10		
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体	10					
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞			90	10		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvax</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	30	10		20		
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						10
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレノジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類	—	—						
	ワムシ類	—	—						
	線虫類	—	—				30	20	
	ハリガネムシ類	—	—						
	コケムシ類	—	—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)	—	—						
	ニマイガイ類 (カウヒバリガイ)	—	—						
	ウスムシ類	—	—						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)	—	—						
	ワラジムシ類 (アセルス)	—	—						
	ユスリカ類	—	—						
	魚卵	—	—						
合計			—	320	2,700	750	470	190	50

採水年月日				R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.16	R4.3.1
水温 (℃)				21.5	17.7	13.0	9.2	8.0	8.0
pH値				7.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体			10			
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞			80	100	120	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	30	30	80	40	60	30
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞				10		
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞			80	80	40	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	10	20	20	10	20	10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞			10	10	20	10
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	30	10				
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	30	30	20	30	60	
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体	10					
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体	10					
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体	10					
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞	30					
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10		10			
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体	20		10			20
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	190	90	320	280	320	70

【御屋敷山浄水場 末武川系原水】

採水年月日				R3.4.12	R3.5.12	R3.6.1	R3.7.5	R3.8.3	R3.9.6
水温 (℃)				13.0	13.0	15.5	16.8	31.0	20.5
pH値				7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻	20	20				
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体		80	10			
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞			40			
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻						50
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	120	10	20			
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	60		130	1,100	820	190
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体					40	
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	80			10		10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	50	20				
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	20					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	80	60	20	20	1,500	
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体				10		
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Microsterias</i>	ミクスターシアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体				10		
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ワラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	430	190	220	1,150	2,360	250

採水年月日				R3.10.4	R3.11.15	R3.12.6	R4.1.24	R4.2.14	R4.3.1
水温 (℃)				21.4	16.7	12.6	8.9	7.8	7.7
pH値				7.0	7.3	7.2	7.1	7.4	7.3
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1mL中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナバナ	糸状体、巻		60	40			10
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体				20		
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
珪藻類	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	20		60	30	50	180
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	30	60	280	60	40	200
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞						
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		1,200		40	80	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	50		10	20	10	10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	40					
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	10					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	50	10	20	20	10	30
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体	10					20
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Ceratium</i>	セラチウム	細胞						
	<i>Glenodinium</i>	グレノジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類	—	—						
	ワムシ類	—	—						
	線虫類	—	—						
	ハリガネムシ類	—	—						
	コケムシ類	—	—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)	—	—						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)	—	—						
	ウスムシ類	—	—						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)	—	—						
	ワラジムシ類 (アセルス)	—	—						
	ユスリカ類	—	—						
	魚卵	—	—						
合計			—	210	1,330	410	200	190	450

(5) 水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日：令和3年12月15日

市		周南市			評価基準値 (mg/L)
対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	次亜塩素酸 ナトリウム12% (ポリタンク)	次亜塩素酸 ナトリウム6% (ポリタンク)	
評価項目		試験結果			
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.17	0.19	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0007	0.0005	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)				異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)				0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		20	17	20	

薬品サンプリング日：令和3年12月15日

市			周南市			評価基準値 (mg/L)
対象薬品			PAC	粉末活性炭 (5%ドライ炭)	粉末活性炭 (50%ウェット炭)	
評価項目			試験結果			
1	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸	(mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	0.03 未満			0.3
28	味					異常でないこと
29	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度	(度)	0.05 未満	0.05 未満	0.09	0.5
31	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸	(mg/L)				0.6
36	二酸化塩素	(mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド	(mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)			33	4	5	

薬品サンプリング日：令和3年12月17日

市		光市（林浄水場）				評価基準値 (mg/L)
対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	硫酸アルミニウム	PAC	水酸化ナトリウム	
評価項目		試験結果				
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.06	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)					異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)					0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)					0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)					0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		11	9	24	18	

付 表

付表－１

周南都市水道水質検査センター協議会の概要

【名 称】 周南都市水道水質検査センター協議会

【所在地】 山口県周南市富田２丁目１１-１（楠本浄水場内）

【運営方法】 構成事業体による協議会設置
（地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定による）

【構成事業体及び各代表委員】（令和 4 年 3 月末時点）

会 長	井筒 守	（周南市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	古本 清行	（下松市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	宮崎 英博	（光市水道局水道事業管理者）

【職員構成】 （令和 4 年 3 月末時点）

周南市上下水道局	5 名
下松市上下水道局	1 名
光市水道局	1 名

【協議会職員の担任事務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会 第 1 号会員
令和 3 年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査（厚生労働省）参加

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和4年3月末時点）

機 器 名 称	メーカー	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
還元気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4300
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrigon+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	7890B
	日本電子	JMS-Q 1500GC
パージ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Stratum PTC
		AQUATek 100
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（かび臭））	ThermoFisher SCIENTIFIC	ISQ7000システム
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	東ソー	IC-2010
イオンクロマトグラフ（IC-PC（BrO ₃ ））	東ソー	IC-2010
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVOシステム
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730iRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L _{CPH}
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
実体顕微鏡	ニコン	SMZ745T
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum Two
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSIクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビューレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	Entris II
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ADVANTEC	RFS432PA aquarius
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	ヤマト科学	BK-53
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	ヤマト科学	BK300
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
オートクレーブ	ヤマト科学	SN300
オートクレーブ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50ⅡLB
ヒートブロック	ピーエルテック	SmartBlockⅡ
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－３

水道水質基準等一覧表（令和4年3月末時点）

水質基準項目（51項目）

水質基準に関する省令 厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項 目 名		分 析 方 法	定量下限値*	基 準 値
1	一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.1mg/L以下
26	臭素酸	LC-MS法	0.0005mg/L	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、 プロモホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
29	プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.03mg/L以下
30	プロモホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 誘導体化-HPLC法	0.001mg/L 0.005mg/L	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	0.02mg/L以下
45	フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	0.0005mg/L 0.0004mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47	pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	-	異常でないこと
49	臭気	官能法	-	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

*：定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和 3 年度（2021 年度）版

編集・発行 周南都市水道水質検査センター協議会
〒746-0034
山口県周南市富田 2 丁目 11-1
（周南市上下水道局楠本浄水場内）
TEL （0834） 62-5185
FAX （0834） 62-5186