

令和4年度

周南市水道事業年報

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

－ 統計編 －

周南市上下水道局

目 次

ページ

I 年 表	1 ~ 8
II 事業の推移	
2-1 給水人口・配水量	9 ~ 12
2-2 給水人口・普及率	13 ~ 16
2-3 配水量・有収率	17 ~ 20
2-4 原水量	21 ~ 24
2-5 配水量	25 ~ 32
2-6 配水量分析	33 ~ 37
2-7 降水量（菅野ダム）	38
2-8 ダム貯水量（月末貯水量）	38 ~ 39
2-9 ダム節水状況（菅野ダム）	40
2-10 電力使用量	41 ~ 44
2-11 薬品使用量	45 ~ 50
III 耐震化状況	
3-1 水道施設	51 ~ 53
3-2 管路	54 ~ 65
IV 業務状況	
4-1 収納状況	66 ~ 70
4-2 口座振替利用状況	71 ~ 74
4-3 調定水量と料金	75 ~ 78
4-4 使用水量	79 ~ 94
4-5 水量認定・減免状況	95 ~ 96
4-6 窓口受付状況	97 ~ 98
4-7 量水器異動件数	99 ~ 104
4-8 修理工事受付状況	105 ~ 108
4-9 水質検査結果表	109 ~ 116
4-10 広報活動事業	117
V 財 務	
5-1 損益計算書	118
5-2 貸借対照表	119
5-3 費用構成	120
5-4 収益的・資本的収支表	121
5-5 供給単価と給水原価	121
5-6 企業債未償還残高明細表	121
5-7 経営分析	122
VI 機 構	
6-1 機構図	123
6-2 職員配置状況	123
6-3 職員構成	124
6-4 事務分掌	125

I

年 表

年	月	日	事	項
1935	昭和10	12	5	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」議決
1938	昭和13	3		向道ダム建設着工
		3	24	徳山市会「上水道敷設事業施行ノ件」「徳山市上水道使用条例」可決
		10	13	徳山市上水道布設認可
1939	昭和14	5	10	徳山市上水道布設起工（北山浄水場建設開始）
1940	昭和15	10		向道ダム完成
1941	昭和16	7	12	徳山市内配水管布設工事開始
1942	昭和17	9	30	徳山市上水道布設竣工
		10		徳山市水道課設置
		10	3	徳山市上水道通水式挙行
1945	昭和20	5	10	徳山市第一回空襲 市街地東部に損害
		7	26	徳山市第二回空襲 北山浄水場被弾
		10		一の井手浄水場移管
1949	昭和24	7	7	徳山市水道事業第一期拡張事業認可
		8	16	徳山市水道事業第一期拡張事業起工
1951	昭和26	2	28	徳山市水道料金改定
1952	昭和27	3		北山浄水場ポンプ増設
		8	1	「地方公営企業法」公布
1953	昭和28	4	1	徳山市水道料金改定
		8	16	都濃郡富田町古市地区簡易水道事業認可
		10	1	都濃郡富田町と福川町が合併、都濃郡南陽町となる
1954	昭和29	3	31	櫛ヶ浜ポンプ場完成
				徳山市水道事業第一期拡張事業竣工
				徳山市水道事業第二期拡張事業認可
				徳山市水道事業地方公営企業法一部適用
		3		南陽町古市地区簡易水道給水開始
1955	昭和30	7	6	南陽町水道事業第一期拡張事業認可
		11	1	佐波郡和田村が南陽町へ編入
		12	2	徳山市水道事業地方公営企業法全部適用
				徳山市水道局設置
1956	昭和31	12	15	鹿野簡易水道事業創設認可
1957	昭和32	2	22	徳山市水道事業第二期拡張事業起工
		3		徳山市工業用水供給開始
		9	1	鹿野簡易水道事業通水開始
1958	昭和33	3		楠本浄水場完成
		3		落迫配水池完成
		5	23	北山浄水場に急速沈澱池及びろ過池完成
		10	3	徳山市工業用水道条例公布・水道料金改定
		11		徳山市水道創設15周年記念式典挙行
1959	昭和34	6	6	徳山市庁舎別館完成に伴い水道局入館
1960	昭和35	3		南陽町水道事業第一期拡張事業竣工
		3	10	大島線配水管布設工事完了
				櫛ヶ浜ポンプ所増設工事
		4		川上ダム工事着工
		11		南陽町役場新庁舎完成
1961	昭和36	2	8	一の井手高地区・久米院内地区水道工事完了
		4	1	徳山市工業用水道事業に地方公営企業法適用
		4		南陽町水道事業地方公営企業法適用となる
		6	29	加見・富岡簡易水道事業認可
		8	21	加見・富岡簡易水道事業着工
		11	30	徳山市水道事業第二期拡張事業竣工
1962	昭和37	2		川上ダム完成

年	月	日	事 項
		3 31	南陽町水道事業第二期拡張事業認可
		6 1	徳山市水道料金改定
		7 1	加見・富岡簡易水道通水開始
		8 5	大向簡易水道事業認可
		8 15	大向簡易水道事業着工
1963	昭和38	5 1	大向簡易水道通水開始
		7 30	畑簡易水道事業認可
		8 1	畑簡易水道事業着工
		8 1	南陽町水道料金改定
		8 7	新宮町(現速玉町)地下水取水設備完成・給水開始
		9 4	徳山市水道事業第三期拡張事業認可
		9 30	徳山市水道事業第三期拡張事業着工
		12 18	菅野ダム定礎式
1964	昭和39	2 13	南陽町水道事業第二期拡張事業変更認可
		4 1	畑簡易水道通水開始
			徳山市渇水により工業用給水一部給水制限
1966	昭和41	3	菅野ダム完成
		6	大迫田浄水場完成
1967	昭和42	1	南陽町水道課から南陽町水道局となる
		10 7	徳山市水道料金改定(平均改定率42.7%)口径別料金体系へ
		11	櫛ヶ浜ポンプ所廃止
		11	渇水
			大迫田浄水場低地区(6,150m ³ ×1池)高地区(1,000m ³ ×1池)配水池完成
1968	昭和43	4 1	徳山市水道局水道料金調定事務委託開始
		4 1	鹿野町水道料金改定
		4 17	徳山市水道局庁舎市内3番町に移転
		7	南陽町水道料金改定
		9 30	鹿野簡易水道事業第1期拡張事業認可
1969	昭和44		大迫田浄水場パルセーター1池増設
		5 28	富岡西武井地区通水開始
		7	台風9号により大迫田浄水場配水池地すべり
		10 13	夜市簡易水道事業認可・着工
			須万市簡易水道事業認可・着工
			大迫田浄水場急速ろ過池3池増設
		12	南陽町水道事業から徳山市夜市簡易水道へ分水契約
1970	昭和45	4 22	夜市簡易水道通水開始
		9 25	本浦簡易水道事業認可
		28	本浦簡易水道事業着工
		11 1	南陽町が市制施行し新南陽市となる
		11	新南陽市水道料金電算化
		12	徳山市水道創設25周年記念式典挙行
1971	昭和46	6 1	須万市簡易水道・本浦簡易水道通水開始
1972	昭和47	2 9	徳山市水道事業第四期拡張事業認可
		2 9	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業認可
		3	徳山市水道事業第三期拡張事業完了
			川上ダムかさ上げ工事開始
		4	徳山市水道事業第四期拡張事業着工
		7 4	徳山市水道料金改定(平均改定率30.5%)
		7 31	鹿野簡易水道事業第2期拡張事業認可
		9 5	夜市戸田簡易水道事業認可
1973	昭和48	4 1	徳山市水道局隔月集金・検針制へ
		8	河内配水池完成
		8 20	夜市戸田簡易水道事業着工

年	月	日	事 項
		9	給島～馬島間海底パイプ布設
			渇水
1974	昭和49	3	新南陽市水道事業第二期拡張事業竣工
		10	28 大津島に上水道施設完成・通水式挙行
			大迫田浄水場パルセーター1池増設
		10	新南陽市水道局大口需要者に対して契約水量制導入
		11	1 新南陽市水道料金改定
1975	昭和50	3	17 新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
		4	1 徳山市水道料金改定(平均改定率66.8%) 水道料金調定事務市電算による処理開始
		7	8 大津島全域通水
1976	昭和51	1	14 一の井手浄水場拡張工事着手
		2	異常寒波
			夜市戸田簡易水道通水
		9	3 一の井手浄水場拡張工事完了(緩速ろ過から急速ろ過へ変更)
		11	15 大迫田浄水場管理棟増設
			徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
1977	昭和52	2	新南陽市寒波による水道施設被害
		4	15 徳山市加入金制度設定・水道料金改定(平均改定率45.4%)
		4	島地川ダム起工式
		6	15 須々万簡易水道事業認可
		7	21 須々万簡易水道事業着工
			渇水
		12	6 新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業変更認可
1978	昭和53	5	22 夜市戸田湯野水道事業認可
		7	25 夜市戸田湯野水道事業着工
		8	22 徳山市水道局渇水対策本部設置(S54.4.4解散)
		9	4 徳山市渇水対策本部設置(S54.3.13解散)
		11	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率48.10%)
1979	昭和54	1	23 ～3/12徳山市渇水による夜間断水
		4	島地川ダム定礎式
		4	25 須々万簡易水道通水開始
		12	新南陽市公共下水道供用開始
1980	昭和55	2	26 徳山市水道局庁舎速玉町へ移転
		3	12 鹿野簡易水道事業第3・4期拡張事業認可
		3	川上ダムかさ上げ工事完了
		7	新南陽市水道事業から徳山市夜市簡易水道への分水解約
		11	島地川ダム分水協定締結
1981	昭和56	2	新南陽市寒波による水道施設被害
		3	菊川浄水場完成
		4	1 徳山市水道料金改定(平均改定率54.79%)
		4	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率74.80%)
		4	30 徳山市水道局水道料金集金制度廃止
		7	島地川ダム竣工
1982	昭和57	2	27 夜市戸田湯野水道事業竣工
		2	長田団地造成工事着工
		3	11 徳山市水道事業第五期拡張事業認可
		6	29 加見・富岡簡易水道間上浄水場運転中止
		6	30 徳山市水道局渇水対策本部設置(7/17解散)
		10	徳山市水道創設40周年(パンフレット「市民の水道」発行)
1983	昭和58	4	1 加見・富岡簡易水道事業を徳山市水道事業に統合
		10	長田団地給水開始
1984	昭和59	1	23 大迫田浄水場排水処理施設完成

年	月	日	事 項
		1	新南陽市水道局新庁舎(平野二丁目)完成
		2	7～12 徳山市寒波による被害(給水装置等約1,500件)
		3	2 平山隧道配水池完成
		3	20 北山隧道配水池完成
		3	新南陽市水道事業第三次(期)拡張事業竣工
		5	1 新南陽市水道料金改定(平均改定率12.87%)
		9	17 北山浄水場運転中止
		10	1 菊川浄水場通水式挙行
		12	1 徳山市水道料金改定(平均改定率15.41%)
1985	昭和60	2	1 徳山市水道局水道料金業務電算オンラインシステム導入
		3	徳山市水道事業第四期拡張事業竣工
1986	昭和61	3	31 徳山市工業用水道事業廃止
		7	31 東一の井手配水管布設工事完了(4/17～7/31)
		10	1 徳山市水道局料金課独自コンピューター導入(料金業務)
		10	20 奈切工業団地給水設備工事完了(6/2～10/20)
		12	25 鹿野簡易水道事業第5期拡張事業認可
1987	昭和62	1	1 徳山市水道局総務課独自コンピューター導入(給与)
		9	5 末武川ダム定礎式
		10	新南陽市水道事業が菊川浄水場より受水開始
		10	27 吉原・末武川ダム水利使用許可
		12	10 戸田山・峠地区水道施設拡張工事着工
1988	昭和63	1	30 ひばりヶ丘団地配水管加圧設備工事(12/8～1/30)
		3	25 戸田山・峠地区水道施設拡張工事完了
		4	新南陽市水道局OA機器導入
		10	1 徳山市水道料金改定(平均改定率 9.42%)
		12	1 徳山市3階までの建築物に直圧給水
1989	平成元	3	「新南陽の水道」発刊
		4	1 鹿野町水道料金改定(消費税3%)
		6	楠本浄水場開放(水道週間)
		7	永源山公園プール給水開始
		8	5 曙団地水道施設譲受
		11	佐波川水系水質保全連絡協議会発足
		12	7 久米天神山水道施設譲受
1990	平成2	1	1 新南陽市水道料金改定(消費税)
		1	新南陽市寒波による水道施設被害
		1	新南陽市水道局給水台帳管理システム運用開始
		2	28 徳山市大迫田東部高地区配水池完成
		6	新南陽市上水道工事(配水管)積算システム運用開始
		6	30 徳山市水道局工務課設計書作成用パソコン導入
		10	導水路点検調査(水越～徳山分水間)
1991	平成3	1	4 徳山市水道局工務課光ディスクファイルシステム導入(給水台帳整理)
		2	8 末武川ダム完工式
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		2	25 畑簡易水道的場川に油流入の為運転中止(2/26～3/3)
		3	新南陽市上水道配管平面図(1/2500)大幅修正図完成
		5	新南陽市水道局デマンド計設置(実量値契約方式)
		6	新南陽市水道局修理費積算システム運用開始
		9	27 徳山市台風19号襲来で市内全域停電 給水車出動(9/28～10/2)
		9	新南陽市台風19号での停電事故による水道施設被害
		10	31 吉原、末武系導水施設整備完了
		12	12 徳山市水道局5階以下直結拡大委員会設立
		12	13 鹿野簡易水道事業6期拡張事業認可
1992	平成4	6	新南陽市水道局ゴルフ場農薬に係る水質検査実施

年	月	日	事 項
		9 25	徳山市水道通水50周年(パンフレット「徳山の水道」発行)
		9 30	徳山市水道通水50周年記念式典(水時計設置)
		10	中国山東省より楠本浄水場施設見学(3名)
		11 11	徳山市・下松市相互連絡水道管接続完成式
1993	平成5	2 28	末武系取水開始
		6	新南陽市通水40周年記念行事(島地川ダム見学) 「水のふるさとを訪ねて」一般市民対象
		10 1	徳山市5階までの建築物に直結給水
		10 30	～11/1新南陽市生活物産展参加 (水道まつり「水道なんでも相談」「水道メーター展示」コーナー設置)
		10	楠本浄水場送水ポンプ・エンジンポンプ改良工事(完成平成6年2月)
		12	新水質基準に関する省令が改正・施行
1994	平成6	1 20	大向簡易水道石の原地区通水式挙行
		4 1	徳山市水道料金改定(平均改定率14.8%)
			渇水
		10 1	周南都市水道水質検査センター協議会設置
		11 25	徳山市水道局節水推進本部設置(H7.5.15解散)
		11	新南陽市水道局異常渇水節水対策本部設置
1995	平成7	1 17	徳山市水道局阪神大震災における応援給水と水道施設復旧支援(2/8～3/2)
		2 20	須々万長穂簡易水道事業認可
		4 11	周南都市水道水質検査センター協議会開所式(大迫田浄水場内)
		7	新南陽市水道局財務会計システム運用開始
1996	平成8	2	楠本浄水場直送配水設備工事
		2	新南陽市水道局不断水インサート弁設置(φ500電動式バタフライ弁)
		2	新南陽市寒波による水道施設被害
		8 7	須々万長穂簡易水道拡張事業着工
1997	平成9	3 25	新南陽市水道事業第四次拡張事業変更認可
		4 1	徳山市水道局検針業務全面委託
		4 1	新南陽市水道料金改定(平均改定率13.87%)
		4 1	鹿野町水道料金改定(消費税5%)
		5 1	新南陽市水道料金改定(消費税5%)
		6 2	給島・馬島海底水道管敷設工事着工
1998	平成10	3 1	徳山市水道局検針業務ハンディターミナル導入
		4 30	給島・馬島海底水道管敷設工事完了
		4	新南陽市水道局周南都市水道水質検査センター協議会加入
		6	新南陽市水道局新電算システム開始
		6 1	徳山市水道料金改定(平均改定率13.14%)
		7 1	鹿野町水道料金改定(水道使用条例の全部改正)
		7	楠本浄水場施設改良工事開始
		11 17	夜市戸田湯野水道(第2期)拡張事業着工
		11	徳山西分水工事着手
		12 28	鹿野渋川地区簡易水道事業創設認可
1999	平成11	1 28	鹿野簡易水道事業7期拡張事業認可
		1	新南陽市水道局送配水管パイプライニング工事着手
		3 15	長穂浄水場完成、須々万長穂簡易水道拡張事業完了
		3 26	長穂地区給水開始
		4 1	徳山市上下水道料金徴収一元化の実施
		4	徳山西分水開始
		4	新南陽市上下水道合併徴収開始
		5	長田団地第二期給水施設工事着手
		9 24	台風18号襲来、主に大津島地区配水管(3ヶ所)の損壊
		10 6	夜市戸田湯野水道事業計画、的場浄水場運転休止と新南陽市からの受水開始
		12 31	徳山市水道局コンピューター西暦2000年問題危機管理対応実施(4月1日まで)

年	月	日	事 項
2000	平成12	4 1	鹿野渋川地区簡易水道事業通水開始
		12 25	楠本浄水場施設改良事業 完成(平成9年度～平成12年度継続事業)
2001	平成13	1	楠本浄水場 竣工式
		1	新南陽市寒波による水道施設被害
		3 24	徳山市、芸予地震(震度5弱)で被害(震源地:安芸灘)
		3 31	新南陽市水道局庁舎を楠本浄水場へ移転統合
2002	平成14	3	赤迫配水池(PC 970m ³ 1池) 竣工
		10 3～6	徳山市水道通水60周年記念式典(水源探訪バスツアー、水道教室の実施他)
2003	平成15	1 15	徳山市水道局節水対策本部設置(3/5解散)
		4 21	周南市誕生(旧徳山市・旧新南陽市・旧鹿野町・旧熊毛町の2市2町が合併)
		4 21	市町村合併により徳山市水道局と新南陽市水道局が周南市水道局へ
2004	平成16	4 1	新水質基準(50項目)施行
		8 2	第1回経営審議会
		9 7	台風18号による停電のため水道対策部設置(高層住宅等9ヶ所給水)
		10 5	第2回経営審議会
2005	平成17	1 26	第3回経営審議会
		4 1	大迫田・一の井手浄水場統合工事により一の井手浄水場無人化
		4 1	米光簡易水道を法適用化し、事業が市長部局から水道局へ移管
		7 6	第4回経営審議会
		9 14	第5回経営審議会
		11 30	第6回経営審議会
2006	平成18	2 17	第7回経営審議会
		4 1	菊川・楠本浄水場統合工事により楠本浄水場無人化
		11 6	厚生労働省立入検査(徳山水道事業)
		12 25	局内グループウェア導入
2007	平成19	3 1	水道料金コンビニ収納開始
		3 1	鹿野地区水道料金改定(2ヶ月水道料金に改正)
		3 29	秋月団地・鼓海地区給水区域拡張認可届出
		30	第五期拡張事業(譲受)認可届出
		4 1	新南陽水道事業及び夜市戸田湯野水道事業の全てを徳山水道事業が譲り受けた後、周南市水道事業として事業を開始
		6 13	畑配水池築造(ステンレスパネル式 43.75m ³)
		8	簡易水道事業統合計画書を厚生労働大臣に提出
		9 19	新南陽庁舎(楠本浄水場内)を水質検査施設へ改修
		10 1	周南都市水道水質検査センター協議会が楠本浄水場内へ事務所を移転
		12 20	水道局節水推進本部の設置
2008	平成20	3 5	大迫田浄水場管理棟改修
		3 12	大向浄水場運転休止(大向簡水は鹿野簡水からの受水のみとなる)
		6 23	市民意識調査アンケート実施 (大迫田浄水場配水区域2,000件発送、回答1,038件回答、回収率51.9%)
		11 17	十軒屋浄水場運転中止(夜市戸田湯野地域は全域を楠本浄水場から配水する)
2009	平成21	4 1	新南陽地域の検針・収納サイクルを隔月制へ変更
		4 1	包括業務委託開始 (徴収事務の一部を包括業務委託)
		6 30	大迫田浄水場非常用高圧発電機設置
		10 1	市民意識調査アンケート実施 (上水道給水区域内3,000件発送、回答1,338件、回収率44.6%)
2010	平成22	2 5	老朽管更新国庫補助事業採択 (21年度から27年度 補助率1/4)
		3 31	北山配水池(PC 6,500m ³ ×2池) 竣工
		8 25	水道GLP認定取得(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		9 1	自主防災訓練の実施(緊急参集・応急給水・非常用浄水機の運転)参加職員数58名
		11 8	津木地区給水区域拡張認可届出
2011	平成23	1	寒波による被害

年	月	日	事 項
		1 21	水道局節水推進本部の設置(5/11解散)
		3 14	大迫田浄水場粉末活性炭処理施設の完成
		4 1	水道事業と下水道事業の組織統合 周南市上下水道局へ
		4 1	未普及地域の解消 津木地区 25戸 76人
		6 1	周南市地域水道ビジョンの策定
2012	平成24	3 30	本浦簡易水道事業の水道事業への統合(届出)
		6 1	徳山・新南陽地域水道料金の統一 平均改定率(徳山△9.08% 新南陽3.84%)
2013	平成25	3 23	本浦地区上水道統合工事竣工式
		4 1	マッピングシステム運用開始
2014	平成26	4 1	周南市水道料金改定(消費税8%)
		4 1	鹿野地区水道料金改定(消費税8%)
		8 25	水道GLP認定更新(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		10 1	菊川浄水場運転管理等業務委託開始
2015	平成27	3 31	水安全計画策定
		4 1	周南市上下水道局料金センター開設
		10 1	市民意識調査アンケート実施 (鹿野・熊毛地区除く周南市内 3,000件発送、回答1,569件、回収率52.3%)
2016	平成28	1	寒波による被害
2017	平成29	1 27	厚生労働省立入検査(周南市水道事業)
		3 28	周南市水道事業経営変更認可(第6次拡張)
		3 31	熊毛地区水道事業を創設(事業が市長部局から上下水道局へ移管)
		3 31	熊毛地区水道事業の浄水処理を光市(林浄水場)に第三者委託
		4 1	熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合
		4 1	大向浄水場の廃止
		10 1	菊川・大迫田浄水場等運転管理業務委託開始
2018	平成30	1	寒波による中山間地域(須金・須々万・長穂・鹿野地区)の被害
		2 15	一の井手浄水場浄水処理中止(北山加圧ポンプ所の運用開始により一の井手系給水区域は菊川浄水場からの給水となる)
		7	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 2件
		7 23	上下水道局庁舎移転(周南市役所本庁舎3階)
		8 25	水道GLP認定更新(周南都市水道水質検査センター協議会) 認定番号 JWVA-GLP065
		9	大迫田浄水場施設耐震化事業着手(2018年度～2022年度)
2019	平成31	3 15	周南市水道事業ビジョン(経営戦略)の策定(計画期間:2019年度～2028年度)
		4 1	熊毛・鹿野地区の水道料金経過措置期間(2箇年)の満了 市内全域の水道料金が統一となる
	令和元	7	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 2件
		9 1	上下水道料金のモバイル決済の開始
		10 1	周南市水道料金改定(消費税10%)
2020	令和2	8	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 1件
		11	市民意識調査アンケート実施 (給水区域内 3,000件発送、回答1,431件、回収率47.8%)
2021	令和3	1	寒波による被害(市内全域)
		2 1	日本精蠟(株)徳山工場と徳山市水道使用並びに給水契約書を解約し、新たに水道施設使用契約書と覚書を締結
		8	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業)採択 1件
		10 1	メーターボックスに関する仕様書を改定
2022	令和4	3	水道施設台帳の整備

II

事業の推移

2-1 給水人口・配水量 ※1

※2

ア. 給水人口

区分・事業別\年度			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
行政区域内世帯数			67,464	67,533	67,837	67,956
行政区域内人口 A			148,908	147,863	147,010	145,839
給水区域内人口 B	水道事業	周南市水道事業	118,592	117,896	117,513	116,880
		熊毛地区水道事業	—	—	—	15,074
	簡易水道事業	大向	293	284	290	281
		須万市	254	249	241	231
		本浦	—	—	—	—
		須々万長穂	5,355	5,297	5,200	5,097
		米光	627	610	586	580
		鹿野	—	—	—	—
		鹿野渋川	—	—	—	—
		合計	125,121	124,336	123,830	138,143
給水人口 C	水道事業	周南市水道事業	117,011	116,306	115,093	114,567
		熊毛地区水道事業	—	—	—	9,406
	簡易水道事業	大向	212	202	221	215
		須万市	188	186	204	196
		本浦	—	—	—	—
		須々万長穂	3,947	3,914	3,921	3,845
		米光	532	520	535	532
		鹿野	—	—	—	—
		鹿野渋川	—	—	—	—
		合計	121,890	121,128	119,974	128,761
給水区域内普及率 (%) C/B	水道事業	周南市水道事業	98.7	98.7	97.9	98.0
		熊毛地区水道事業	—	—	—	62
	簡易水道事業	大向	72.4	71.1	76.2	76.5
		須万市	74.0	74.7	84.6	84.8
		本浦	—	—	—	—
		須々万長穂	73.7	73.9	75.4	75.4
		米光	84.8	85.2	91.3	91.7
		鹿野	—	—	—	—
		鹿野渋川	—	—	—	—
		合計	97.4	97.4	96.9	93.2
給水戸数	水道事業	周南市水道事業	58,361	58,293	58,489	58,574
		熊毛地区水道事業	—	—	—	3,682
	簡易水道事業	大向	133	130	131	129
		須万市	146	145	148	142
		本浦	—	—	—	—
		須々万長穂	1,522	1,536	1,551	1,557
		米光	184	185	184	186
		鹿野	—	—	—	—
		鹿野渋川	—	—	—	—
		合計	60,346	60,289	60,503	64,270
行政区域内普及率 (%) C/A			81.9	81.9	81.6	88.3

※1 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

※2 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。

※3 平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

※3

平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
68,021	68,088	68,153	68,206	67,979	67,959
144,472	143,113	141,809	140,392	138,718	137,248
139,899	138,653	137,518	136,275	134,725	133,423
周南市水道事業に統合					
139,899	138,653	137,518	136,275	134,725	133,423
130,789	129,857	129,206	128,315	127,301	126,365
周南市水道事業に統合					
130,789	129,857	129,206	128,315	127,301	126,365
93.5	93.7	94.0	94.2	94.5	94.7
周南市水道事業に統合					
93.5	93.7	94.0	94.2	94.5	94.7
66,277	66,183	66,645	66,929	66,973	66,952
周南市水道事業に統合					
66,277	66,183	66,645	66,929	66,973	66,952
90.5	90.7	91.1	91.4	91.8	92.1

			※1		※2					
イ. 配水量										
区分・事業別\年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
年間配水量 (m³) D	水道事業	周南市水道事業	16, 282, 066		15, 687, 271		15, 488, 475		15, 368, 115	
		熊毛地区水道事業	—		—		—		2, 399	
	簡易水道事業	大向	24, 298		25, 061		26, 867		26, 207	
		須万市	28, 823		29, 069		28, 205		26, 522	
		本浦	—		—		—		—	
		須々万長穂	399, 907		415, 244		432, 925		432, 594	
		米光	61, 673		60, 050		60, 205		62, 130	
		鹿野	—		—		—		—	
		鹿野渋川	—		—		—		—	
	合計		16, 796, 767		16, 216, 695		16, 036, 677		15, 917, 967	
年間有収水量 (m³) E	水道事業	周南市水道事業	14, 389, 736		13, 999, 064		13, 992, 973		14, 092, 546	
		熊毛地区水道事業	—		—		—		—	
	簡易水道事業	大向	20, 483		19, 008		19, 592		19, 024	
		須万市	19, 087		19, 404		18, 498		17, 972	
		本浦	—		—		—		—	
		須々万長穂	334, 775		330, 356		336, 796		331, 491	
		米光	55, 585		51, 996		53, 162		54, 082	
		鹿野	—		—		—		—	
		鹿野渋川	—		—		—		—	
	合計		14, 819, 666		14, 419, 828		14, 421, 021		14, 515, 115	
有収率 (%) E/D	水道事業	周南市水道事業	88. 4		89. 2		90. 3		91. 7	
		熊毛地区水道事業	—		—		—		—	
	簡易水道事業	大向	84. 3		75. 8		72. 9		72. 6	
		須万市	66. 2		66. 8		65. 6		67. 8	
		本浦	—		—		—		—	
		須々万長穂	83. 7		79. 6		77. 8		76. 6	
		米光	90. 1		86. 6		88. 3		87. 0	
		鹿野	—		—		—		—	
		鹿野渋川	—		—		—		—	
	合計		88. 2		88. 9		89. 9		91. 2	
一日最大配水量 (m³)	水道事業	周南市水道事業	(7/9)	49, 375	(7/25)	46, 310	(1/25)	55, 110	(7/7)	46, 700
		熊毛地区水道事業	—	—	—	—	—	—	(3/31)	2, 399
	簡易水道事業	大向	(12/31)	124	(12/28)	108	(1/27)	128	(8/14)	105
		須万市	(6/7)	137	(6/9)	119	(1/26・27)	165	(6/10, 7/22)	118
		本浦	—	—	—	—	—	—	—	—
		須々万長穂	(9/15)	1, 665	(1/5)	1, 330	(8/11)	1, 514	(6/10)	1, 416
		米光	(9/11)	222	(7/25)	193	(3/10)	242	(7/1)	272
		鹿野	—	—	—	—	—	—	—	—
		鹿野渋川	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

※2 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設した。


※3 平成29年度から熊毛地区水道事業及び6簡易水道事業を周南市水道事業に統合した。

※3

平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
17, 326, 361		17, 441, 127		17, 429, 773		17, 237, 913		17, 663, 645		16, 849, 860	
周南市水道事業に統合											
17, 326, 361		17, 441, 127		17, 429, 773		17, 237, 913		17, 663, 645		16, 849, 860	
15, 726, 050		15, 551, 104		15, 310, 832		15, 666, 901		15, 511, 167		15, 201, 424	
周南市水道事業に統合											
15, 726, 050		15, 551, 104		15, 310, 832		15, 666, 901		15, 511, 167		15, 201, 424	
90. 8		89. 2		87. 8		90. 9		87. 8		90. 2	
周南市水道事業に統合											
90. 8		89. 2		87. 8		90. 9		87. 8		90. 2	
(2/8)	55, 344	(7/24)	52, 781	(8/1)	51, 723	(1/10)	68, 393	(12/27)	54, 301	(1/26)	60, 800
周南市水道事業に統合											

2-2 給水人口・普及率


ア. 周南市全体

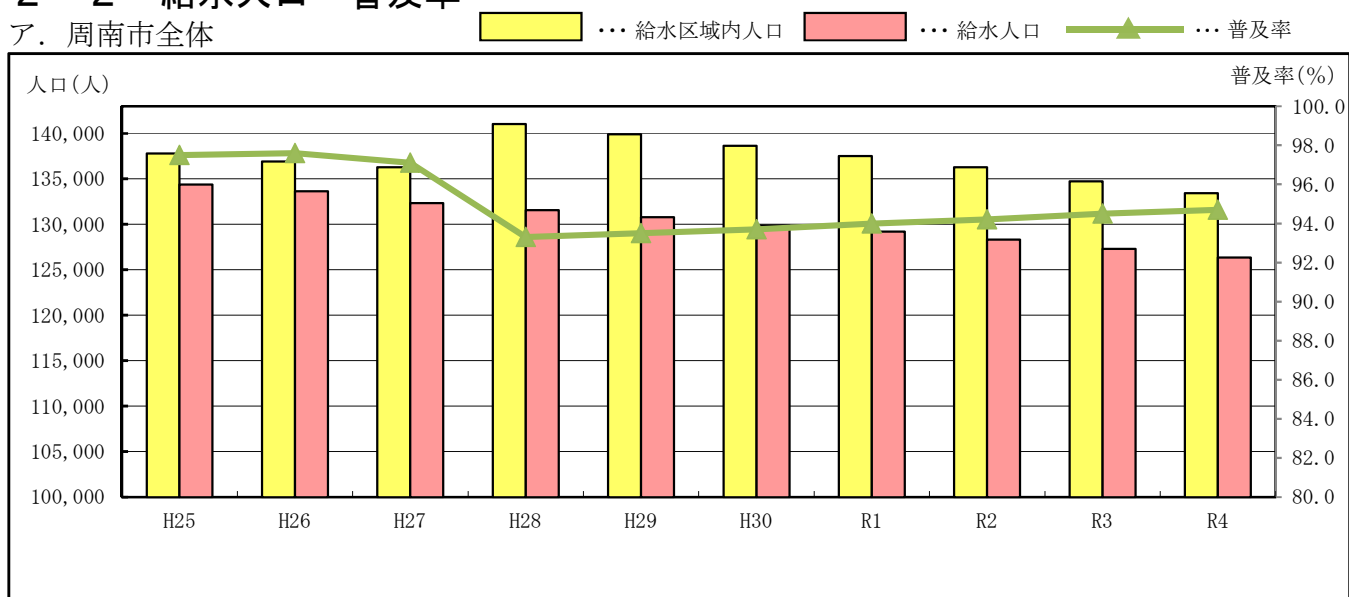

※ 平成28年度以前の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。

イ. 水道事業（周南市水道事業）

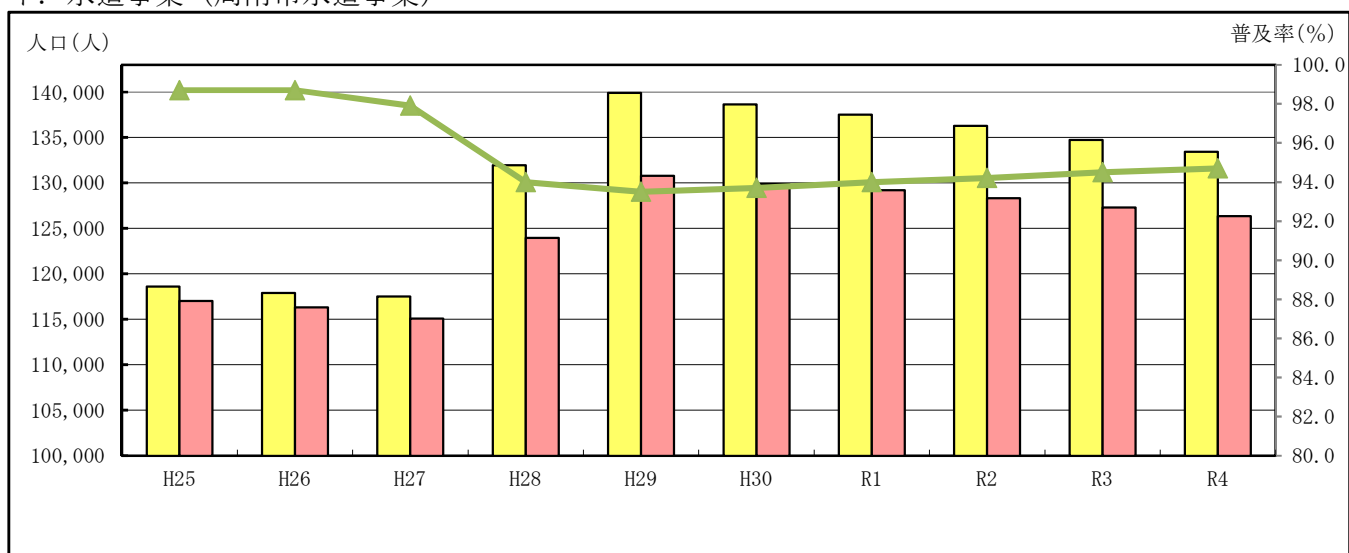


※ 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計。

※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。

ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

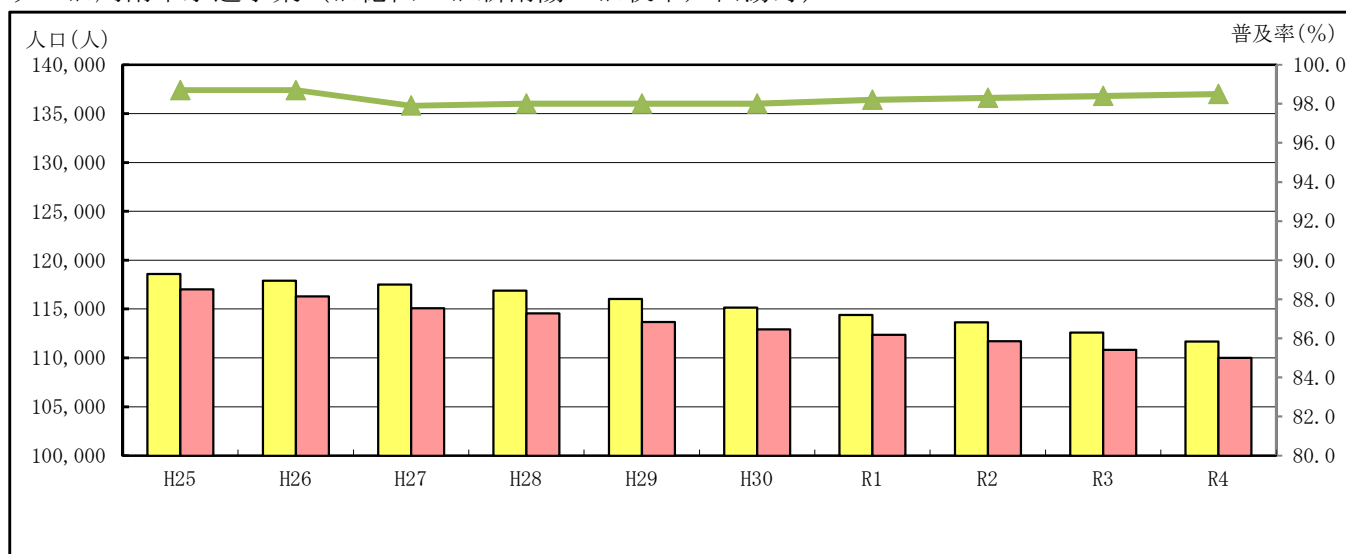


※ 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

～H29.3.30 H29.3.31～

熊毛13簡易水道事業
(地方公営企業法非適用)

熊毛地区
水道事業

エ. 旧熊毛地区水道事業（平成29年3月31日創設）

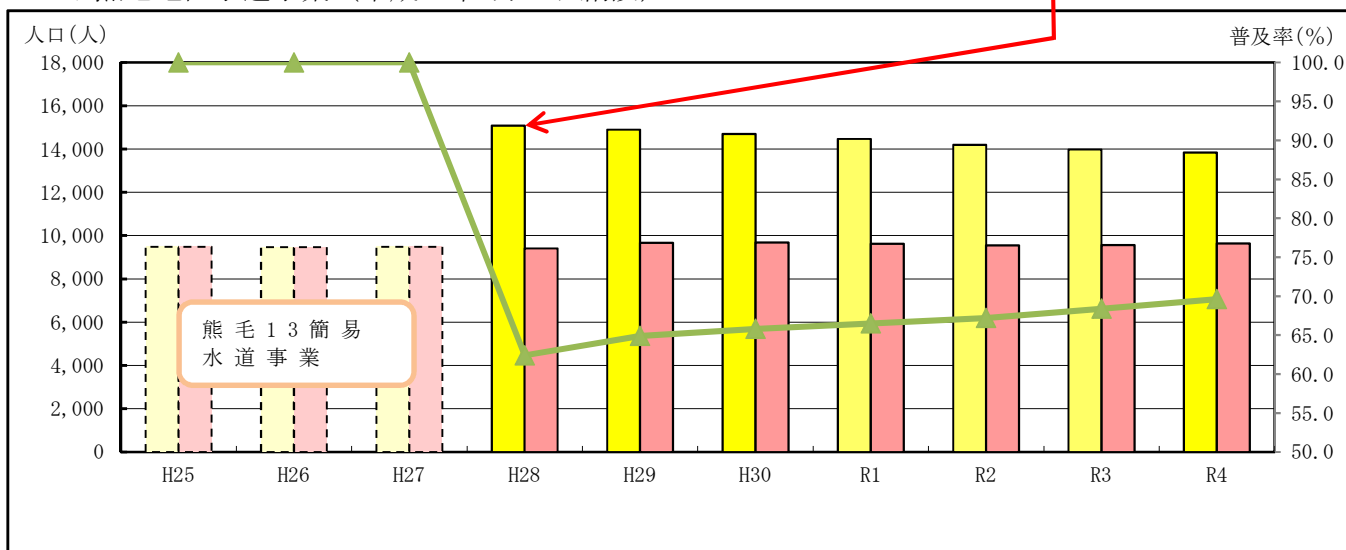


※ 平成27年度以前は、市長部局所管の熊毛地区13簡易水道事業の合計値。（参考）

※ 平成28年度（平成29年3月31日）から熊毛13簡易水道事業を統合し、新たに給水区域に八代地区を除く未普及地域を加え、熊毛地区水道事業を創設。

※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。


才. 旧大向簡易水道事業

給水区域内人口 給水人口 普及率

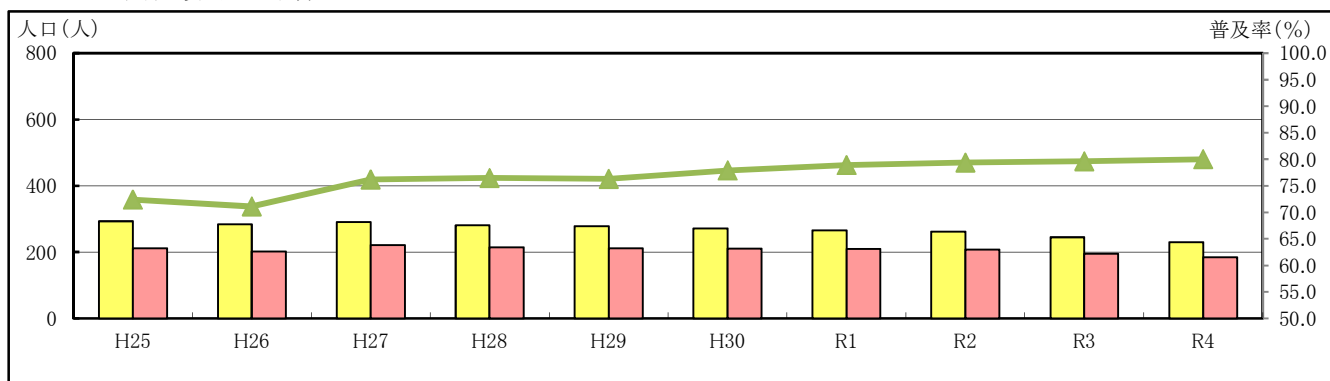


区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A	293	284	290	281	278	271	266	262	245	230
給水人口 B	212	202	221	215	212	211	210	208	195	184
普及率 (%) B/A	72.4	71.1	76.2	76.5	76.3	77.9	78.9	79.4	79.6	80.0
給水戸数	133	130	131	129	127	127	125	125	124	120

力. 旧須万市簡易水道事業

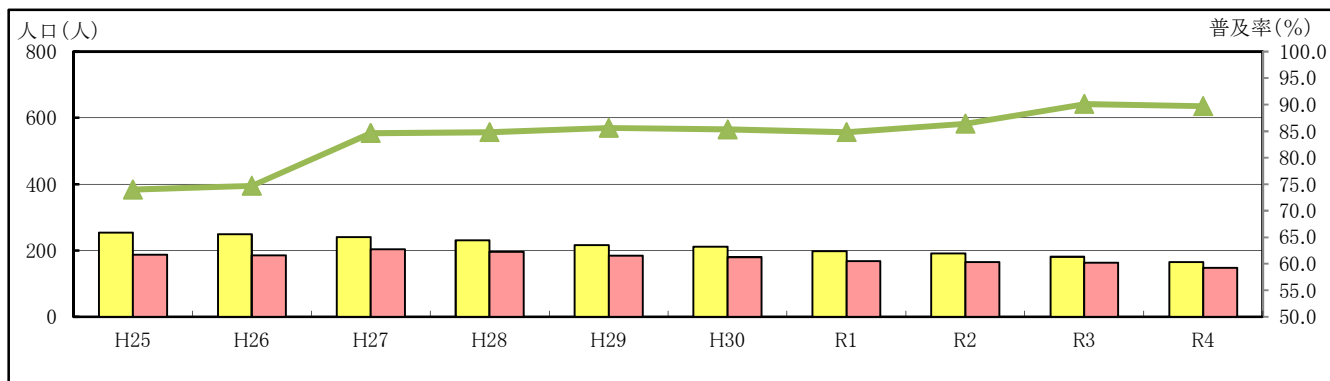


区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A	254	249	241	231	216	211	198	191	181	165
給水人口 B	188	186	204	196	185	180	168	165	163	148
普及率 (%) B/A	74.0	74.7	84.6	84.8	85.6	85.3	84.8	86.4	90.1	89.7
給水戸数	146	145	148	142	144	142	137	133	135	131

キ. 旧須々万長穂簡易水道事業

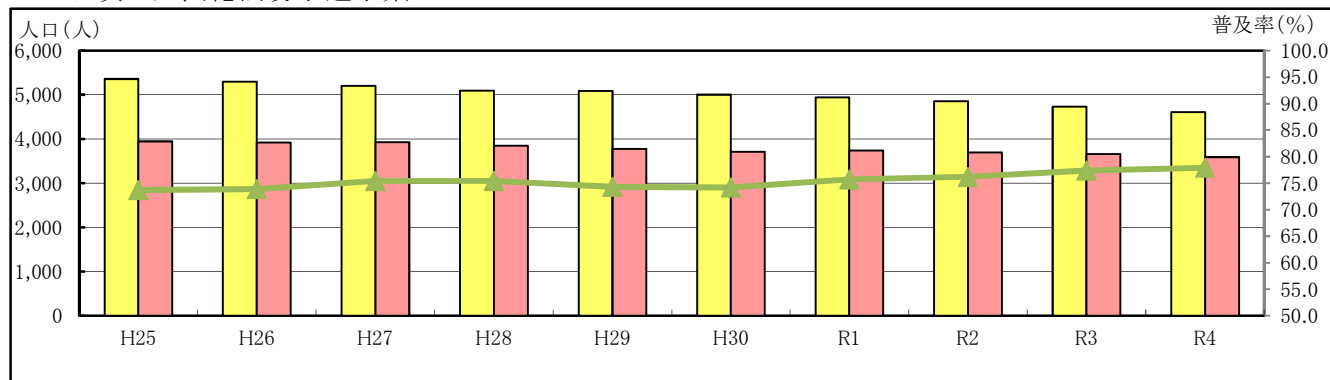


区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A	5,355	5,297	5,200	5,097	5,085	5,000	4,938	4,856	4,734	4,607
給水人口 B	3,947	3,914	3,921	3,845	3,777	3,712	3,737	3,700	3,663	3,587
普及率 (%) B/A	73.7	73.9	75.4	75.4	74.3	74.2	75.7	76.2	77.4	77.9
給水戸数	1,522	1,536	1,551	1,557	1,573	1,576	1,575	1,582	1,589	1,588

ク. 旧米光簡易水道事業

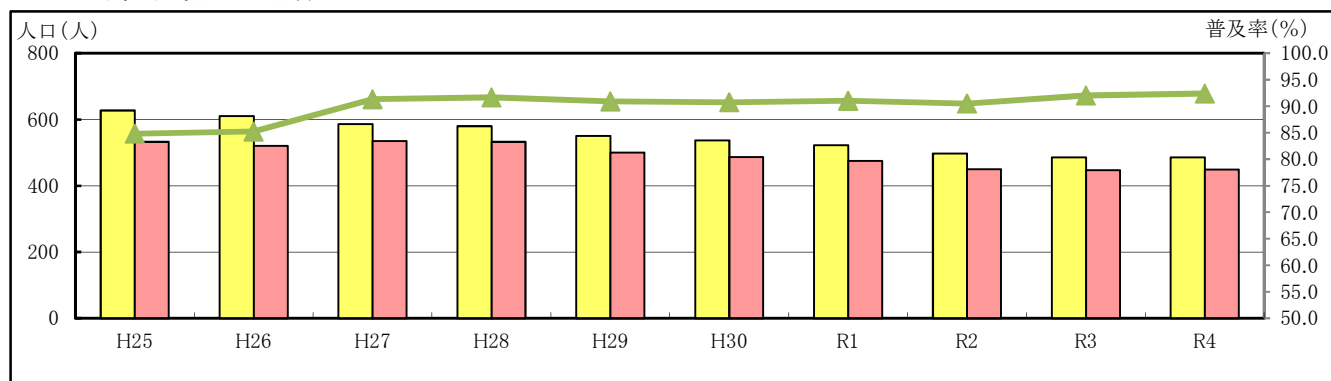

区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A		627	610	586	580	550	537	522	497	486	486
給水人口 B		532	520	535	532	500	487	475	450	447	449
普及率 (%) B/A		84.8	85.2	91.3	91.7	90.9	90.7	91.0	90.5	92.0	92.4
給水戸数		184	185	184	186	187	188	186	188	186	186


ケ. 旧鹿野簡易水道事業

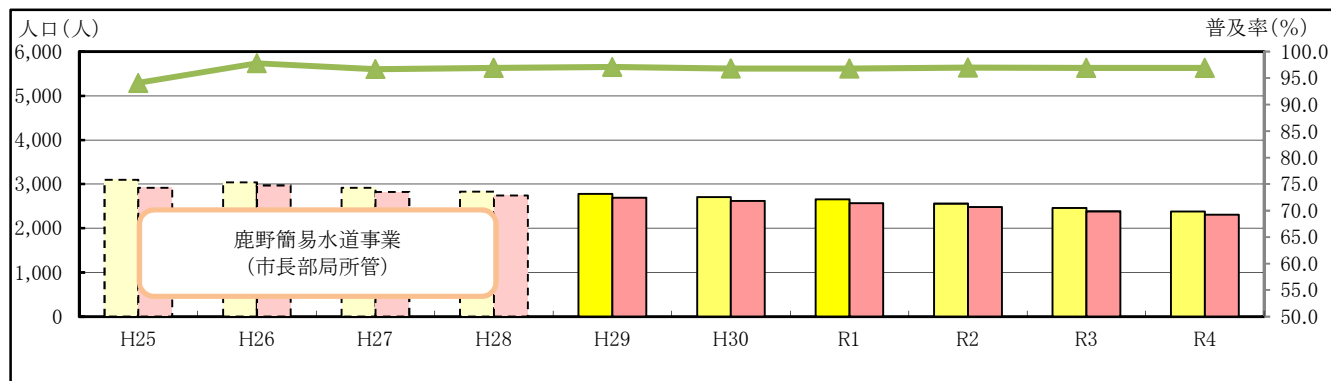

区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A		3,101	3,039	2,918	2,829	2,776	2,709	2,655	2,558	2,459	2,377
給水人口 B		2,919	2,971	2,823	2,742	2,695	2,622	2,571	2,481	2,384	2,303
普及率 (%) B/A		94.1	97.8	96.7	96.9	97.1	96.8	96.8	97.0	96.9	96.9
給水戸数		—	—	—	—	1,674	1,289	1,288	1,265	1,248	1,238

※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。（参考）

コ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

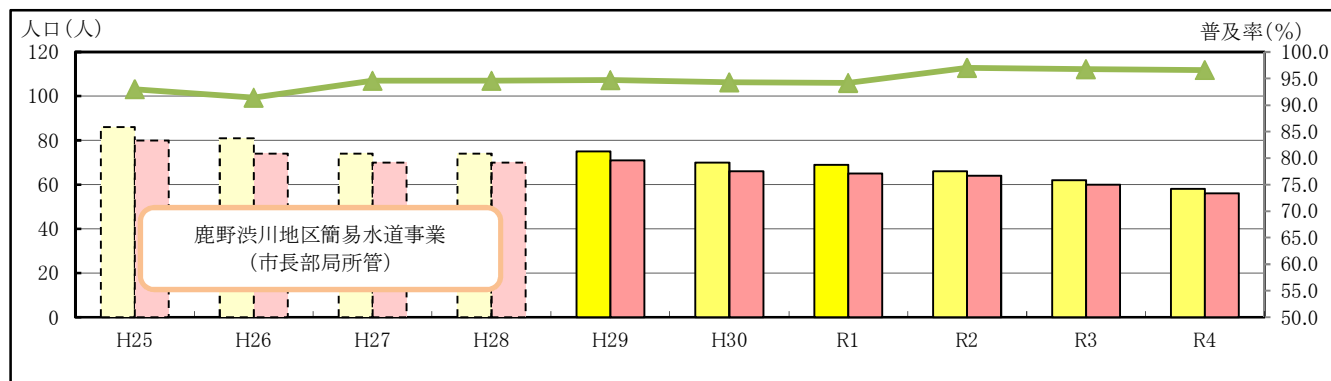


区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
給水区域内人口 A		86	81	74	74	75	70	69	66	62	58
給水人口 B		80	74	70	70	71	66	65	64	60	56
普及率 (%) B/A		93.0	91.4	94.6	94.6	94.7	94.3	94.2	97.0	96.8	96.6
給水戸数		—	—	—	—	51	40	41	42	42	41

※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。（参考）

2-3 配水量・有収率

ア. 周南市全体

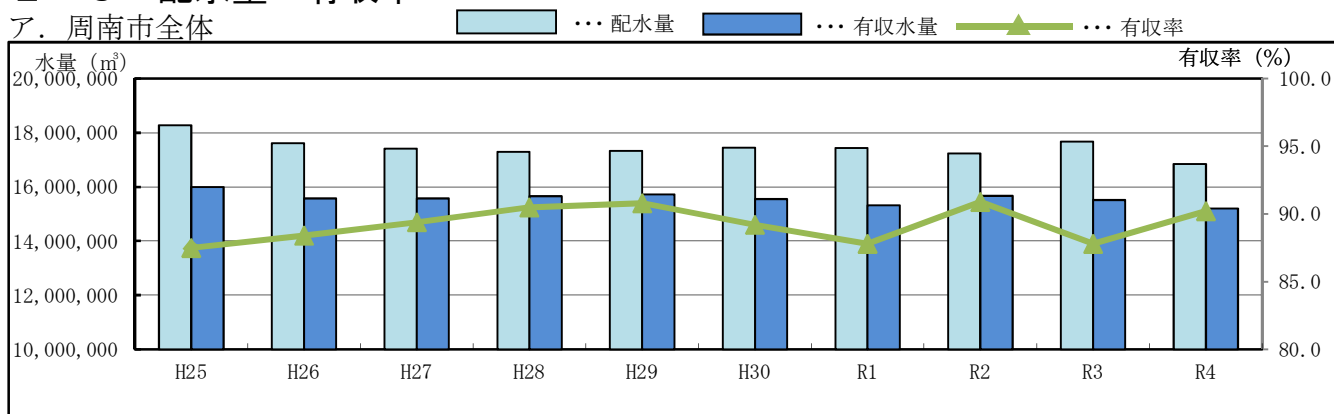


区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
配水量 A (m³)		18,278,605	17,609,287	17,416,643	17,298,351	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860
有収水量 B (m³)		15,990,933	15,574,197	15,569,761	15,656,930	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424
一日最大配水量 (m³)		56,889	53,130	62,555	53,500	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800
一日平均配水量 (m³)		50,079	48,246	47,586	47,394	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164
一人一日最大配水量 (ℓ)		423	398	473	407	423	406	400	533	427	481
一人一日平均配水量 (ℓ)		373	361	360	360	363	368	369	368	380	365
有収率 (%) B/A		87.5	88.4	89.4	90.5	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2

※ 平成28年度以前の数値は、『周南市水道事業ビジョン』基礎資料より出典しており、市長部局所管の熊毛・鹿野地区も含む。

※ 平成29年度以降の数値は、事業統合後の数値。

イ. 水道事業（周南市水道事業）

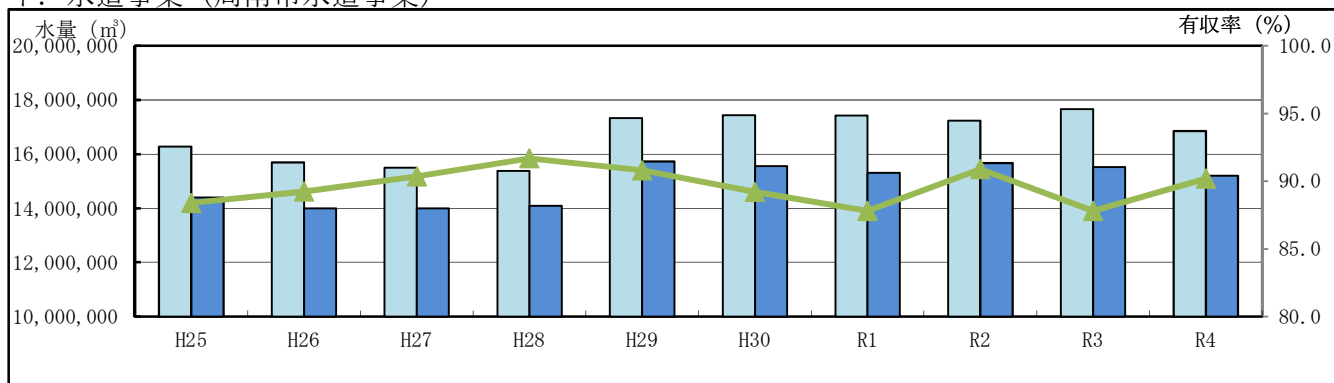


区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
配水量 A (m³)		16,282,066	15,687,271	15,488,475	15,370,514	17,326,361	17,441,127	17,429,773	17,237,913	17,663,645	16,849,860
有収水量 B (m³)		14,389,736	13,999,064	13,992,973	14,092,546	15,726,050	15,551,104	15,310,832	15,666,901	15,511,167	15,201,424
一日最大配水量 (m³)		49,375	46,310	55,110	46,700	55,344	52,781	51,723	68,393	54,301	60,800
一日平均配水量 (m³)		44,609	42,979	42,318	44,503	47,469	47,784	47,622	47,227	48,394	46,164
一人一日最大配水量 (ℓ)		422	398	479	408	423	406	400	533	427	481
一人一日平均配水量 (ℓ)		381	370	368	—	363	368	369	368	380	365
有収率 (%) B/A		88.4	89.2	90.3	91.7	90.8	89.2	87.8	90.9	87.8	90.2

※ 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

※ 平成28年度は周南市水道事業と熊毛地区水道事業の合計値。

※ 平成29年度以降は周南市水道事業と旧熊毛地区水道事業と旧6簡易水道事業の合計。


ウ. 旧周南市水道事業（旧徳山+旧新南陽+旧夜市戸田湯野）

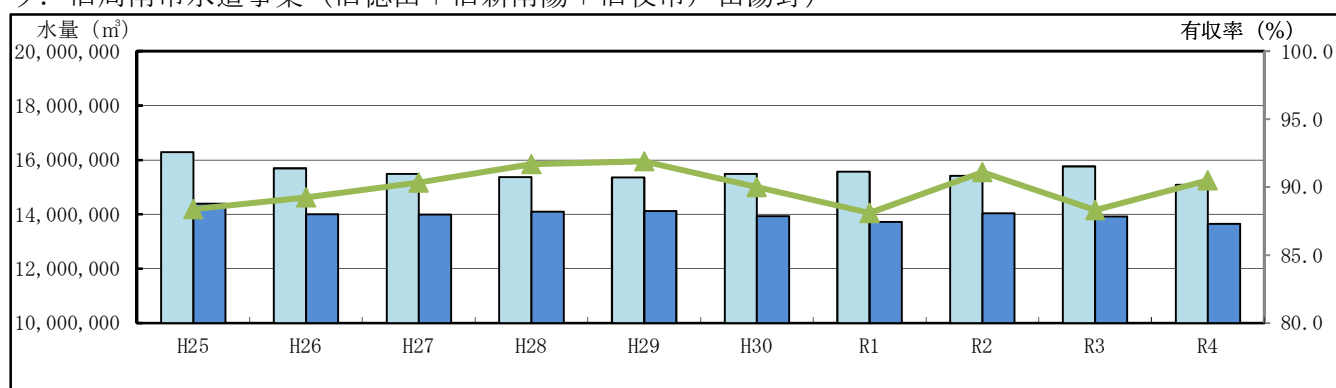

区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
配水量 A (m³)		16,282,066	15,687,271	15,488,475	15,368,115	15,359,407	15,478,105	15,569,357	15,411,649	15,764,973	15,091,001
有収水量 B (m³)		14,389,736	13,999,064	13,992,973	14,092,546	14,113,867	13,936,882	13,720,470	14,042,950	13,915,687	13,651,640
一日最大配水量 (m³)		49,375	46,310	55,110	46,700	48,930	47,275	46,460	61,300	48,690	54,501
一日平均配水量 (m³)		44,609	42,979	42,318	42,104	42,080	42,406	42,539	42,224	43,192	41,345
一人一日最大配水量 (ℓ)		422	398	479	408	430	419	414	549	439	495
一人一日平均配水量 (ℓ)		381	370	368	368	370	376	379	378	390	376
有収率 (%) B/A		88.4	89.2	90.3	91.7	91.9	90.0	88.1	91.1	88.3	90.5

※ 平成25年度から本浦簡易水道事業が水道事業に統合。

エ. 旧熊毛地区水道事業（平成29年3月31日創設）

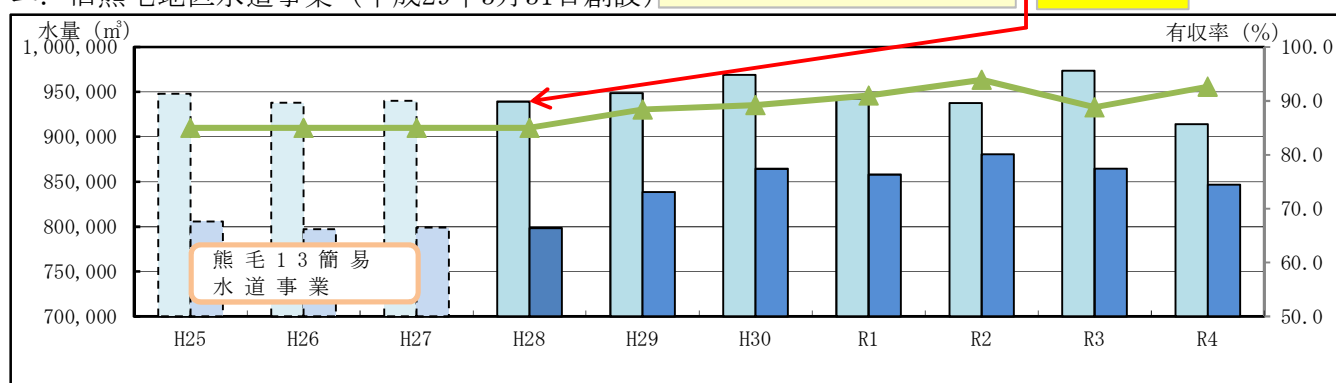

区分	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
配水量 A (m³)		947,808	937,984	940,120	939,253	948,594	968,860	942,638	937,303	973,382	914,267
有収水量 B (m³)		805,637	797,286	799,102	798,365	838,416	864,330	857,900	880,419	864,496	846,793
一日最大配水量 (m³)		3,461	3,426	3,425	-	3,045	3,245	2,989	3,382	3,204	2,989
一日平均配水量 (m³)		2,597	2,570	2,569	2,573	2,599	2,654	2,576	2,568	2,667	2,505
一人一日最大配水量 (ℓ)		365	362	361	-	315	335	311	354	335	310
一人一日平均配水量 (ℓ)		274	271	271	274	269	274	268	269	279	260
有収率 (%) B/A		85.0	85.0	85.0	85.0	88.4	89.2	91.0	93.9	88.8	92.6

※ 平成28年度(平成29年3月31日)に熊毛地区水道事業(市長部局所管の熊毛13簡水を統合)を創設し上下水道局の所管となる。

※ 平成28年度の熊毛地区の検針月はH28.3~H29.2であるため、平成29年3月31日に創設された熊毛地区水道事業の有収水量は平成29年度の周南市水道事業の有収水量となる。よって上表掲載の平成24年度から平成28年度までの有収水量は全て熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)の数値である。

※ 上表掲載の配水量のうち上下水道局所管となった熊毛地区水道事業としての配水量は平成29年3月31日の2,399m³のみ。

※ その他平成24年4月1日から平成29年3月30日までの配水量は熊毛13簡易水道事業(市長部局所管)としての配水量。

※ 熊毛13簡易水道は平成28年7月から平成29年3月にかけて林浄水場からの送水に段階的に切替。林浄水場からの送水切替後は樋口配水池流量計で熊毛地区の配水量の把握は可能となるが、切替以前の各簡易水道には配水流量計が設置されておらず正確に配水量を把握できないため、有収水量(調定水量)を任意で設定した有収率85.0%で割戻して、配水量を算出。


【従前からの市長部局での算出方法を適用】

※ 平成27年度以前の数値は全て熊毛13簡易水道事業の合計値。(参考)


※ 平成29年度から熊毛地区水道事業が周南市水道事業に統合。

才. 旧須万市簡易水道事業


配水量 有収水量 有収率

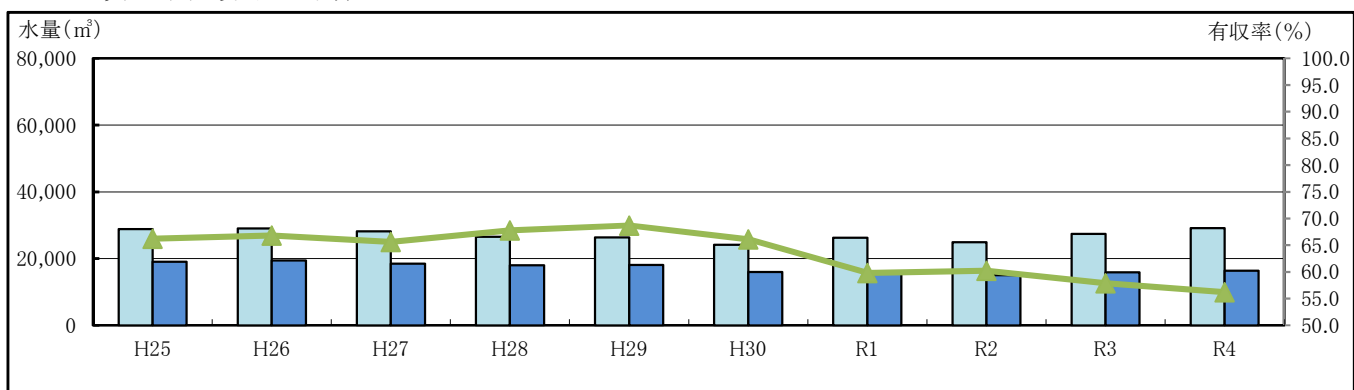


力. 旧須々万長穂簡易水道事業

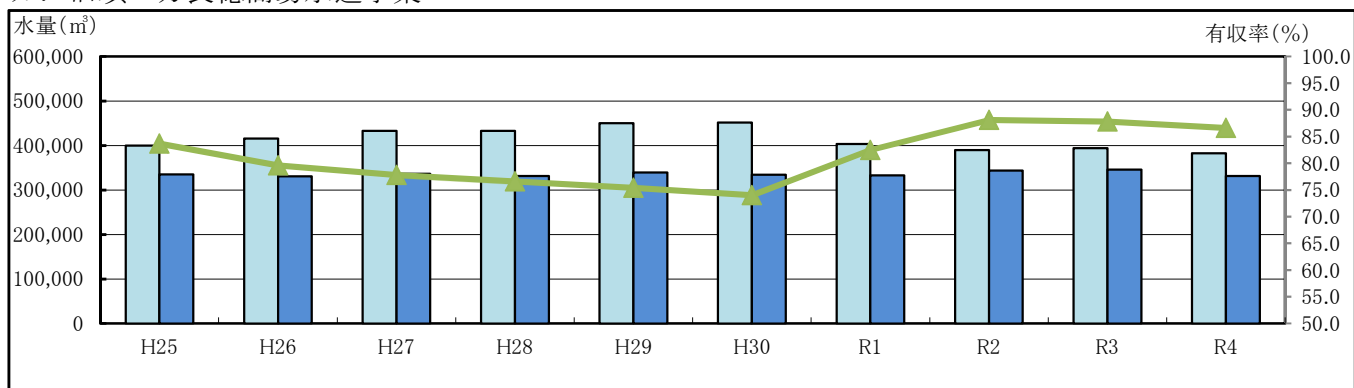

キ. 旧米光簡易水道事業

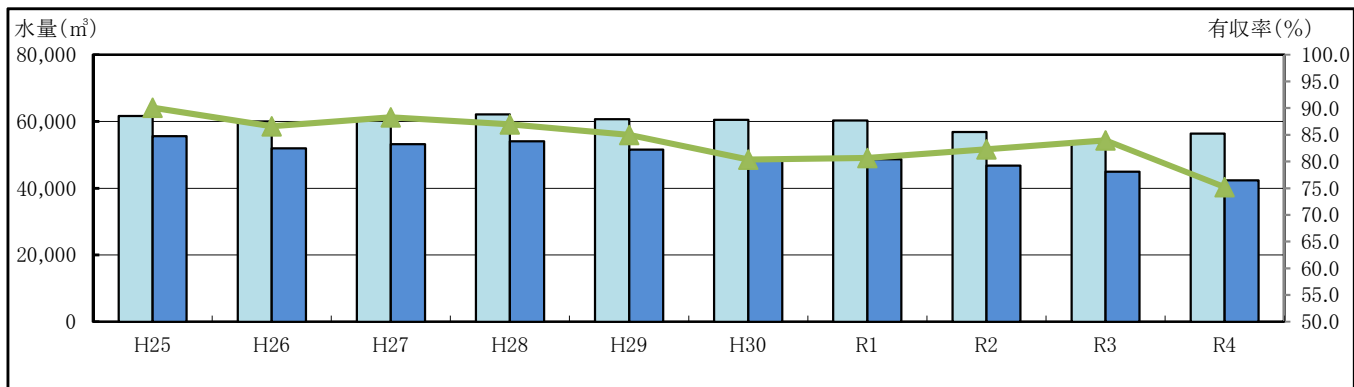


ク. 旧鹿野簡易水道事業

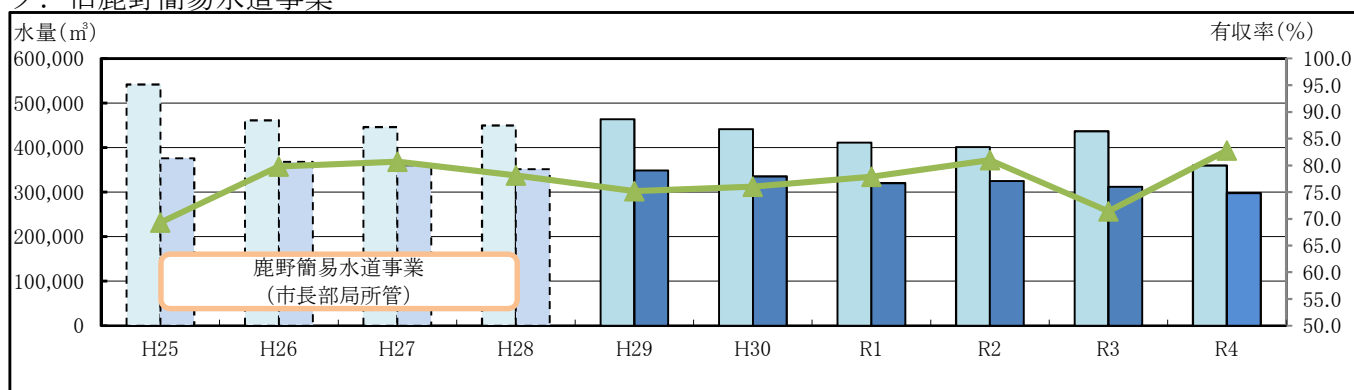

区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
大 向	24,298	25,061	26,867	26,207	27,170	27,011	29,941	26,877	35,807	28,409
配水量 A (m³)	541,647	461,156	445,975	449,673	463,540	441,187	411,044	401,320	436,650	359,918
大 向	20,483	19,008	19,592	19,024	20,138	18,402	17,625	18,102	16,965	16,754
有収水量 B (m³)	375,741	367,886	359,899	351,325	348,599	335,269	320,162	324,874	311,846	297,865
大 向	84.3	75.8	72.9	72.6	74.1	68.1	58.9	67.4	47.4	59.0
有収率 (%) B/A	69.3	79.8	80.7	78.1	75.2	76.0	77.9	81.0	71.4	82.8
大 向	124	108	128	105	139	-	-	-	-	-
一日最大配水量 (m³)	1,896	1,622	1,945	1,485	1,986	1,680	1,346	2,203	1,545	1,546

- ※ 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。
平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水開始されたため、旧鹿野簡易水道事業の数値には大向地区の使用量も含まれる。
- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 上表の大向は旧大向簡易水道事業のことを示すものであり、参考値として実績値を掲載。
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

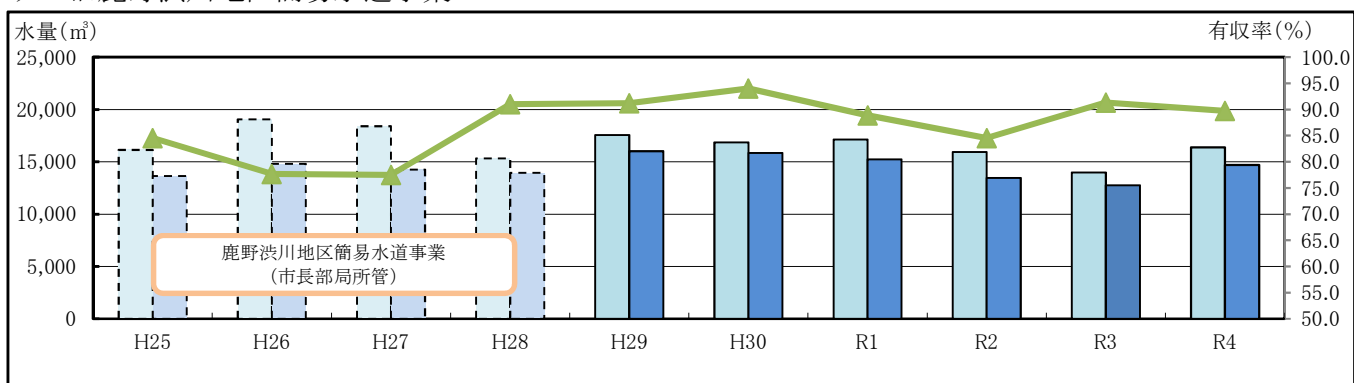

区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
配水量 A (m³)	16,135	19,052	18,395	15,324	17,555	16,858	17,134	15,926	13,971	16,372
有収水量 B (m³)	13,641	14,797	14,263	13,938	16,012	15,850	15,230	13,451	12,754	14,685
有収率 (%) B/A	84.5	77.7	77.5	91.0	91.2	94.0	88.9	84.5	91.3	89.7
一日最大配水量 (m³)	82	101	110	68	88	75	70	75	69	68

- ※ 平成28年度以前は、市長部局所管の鹿野渋川地区簡易水道事業の値。（参考）
- ※ 平成29年度から周南市水道事業に統合。

2-4 原水量

ア. 浄水場別

区分 月	大迫田			菊川			楠本		
	菅野ダム	末武川ダム	小計	向道ダム	川上ダム 島地川ダム	小計	菅野ダム	向道ダム	小計
平成30年度計	4,451,630	788,890	5,240,520	4,652,820	2,864,140	7,516,960	2,921,130	746,465	3,667,595
令和元年度計	4,728,900	360,850	5,089,750	5,199,080	2,756,600	7,955,680	2,950,430	698,670	3,649,100
令和2年度計	4,476,270	500,470	4,976,740	4,753,450	2,995,040	7,748,490	3,235,110	698,020	3,933,130
令和3年度計	3,704,960	1,189,150	4,894,110	4,317,840	3,479,680	7,797,520	3,498,500	681,570	4,180,070
令和4年度計	4,147,410	616,990	4,764,400	4,838,410	2,774,960	7,613,370	3,184,635	698,050	3,882,685
4月	389,260	3,660	392,920	412,070	215,580	627,650	258,350	60,400	318,750
5月	356,620	44,090	400,710	408,140	224,180	632,320	264,450	62,780	327,230
6月	294,000	101,100	395,100	407,400	217,040	624,440	257,320	57,750	315,070
7月	342,120	72,580	414,700	421,240	223,560	644,800	266,880	59,260	326,140
8月	345,020	68,010	413,030	414,450	223,770	638,220	271,410	62,880	334,290
9月	336,590	56,540	393,130	399,590	216,890	616,480	258,630	60,740	319,370
10月	364,490	40,340	404,830	406,840	224,420	631,260	260,280	58,560	318,840
11月	342,460	43,930	386,390	388,480	217,970	606,450	244,225	56,175	300,400
12月	369,740	49,020	418,760	419,440	240,070	659,510	270,830	55,625	326,455
1月	370,130	48,600	418,730	425,690	260,000	685,690	304,520	49,910	354,430
2月	305,130	42,970	348,100	361,460	242,110	603,570	265,900	52,610	318,510
3月	331,850	46,150	378,000	373,610	269,370	642,980	261,840	61,360	323,200
月平均	345,617	51,416	397,033	403,201	231,247	634,448	265,386	58,171	323,557
一日平均	11,363	1,690	13,053	13,256	7,603	20,859	8,725	1,912	10,637
一日最大	1月26日	複数日	1月26日	6月29日	1月26日	1月26日	1月25日	3月31日	1月25日
	16,400	7,250	17,940	14,930	13,270	26,990	13,580	2,200	15,260

(単位：m³)

林(光市) 島田川 伏流水	須万市 錦川 表流水	須々万長穂			米光 地下水 浅井戸	柏原 錦川 表流水	渋川 地下水 深井戸	合 計
		須々万 戸石川 表流水	長穂 向道ダム	小計				
989,798	25,315	151,752	338,453	490,205	63,811	561,593	17,173	18,572,970
983,714	27,469	97,163	351,065	448,228	62,748	540,486	17,242	18,774,417
999,133	26,109	92,155	354,565	446,720	59,178	474,368	15,992	18,679,860
1,033,336	28,764	119,198	295,980	415,178	58,869	516,732	14,063	18,938,642
952,858	32,326	103,833	296,574	400,407	63,474	438,064	16,452	18,164,036
78,244	2,963	9,123	24,198	33,321	5,132	36,631	1,403	1,497,014
80,739	2,139	8,850	24,929	33,779	5,256	36,980	1,401	1,520,554
77,030	2,929	8,609	24,006	32,615	5,182	39,129	1,309	1,492,804
79,088	3,014	8,798	24,560	33,358	5,217	37,173	1,387	1,544,877
79,349	2,419	8,545	24,228	32,773	5,074	36,610	1,387	1,543,152
77,620	2,996	8,207	23,197	31,404	5,044	33,753	1,275	1,481,072
82,719	3,258	8,483	25,105	33,588	5,468	38,261	1,395	1,519,619
80,220	2,244	9,399	23,843	33,242	5,225	35,145	1,394	1,450,710
85,107	2,531	9,574	25,720	35,294	5,703	36,539	1,428	1,571,327
83,942	2,683	9,339	27,298	36,637	5,971	38,365	1,397	1,627,845
71,859	2,497	7,443	23,985	31,428	5,243	34,078	1,290	1,416,575
76,941	2,653	7,463	25,505	32,968	4,959	35,400	1,386	1,498,487
79,405	2,694	8,652	24,715	33,367	5,290	36,505	1,371	1,513,670
2,611	89	284	813	1,097	174	1,200	44	49,764
9月18日	3月14日	1月27日	1月27日	1月27日	1月4日	1月27日	11月12日	1月26日
3,245	147	474	1,295	1,769	283	1,706	71	65,853

イ. 水源別

区分 月	菅野ダム			向道ダム				川上ダム 島地川ダム
	大迫田	楠本	小計	菊川	楠本	長穂	小計	菊川
平成30年度計	4,451,630	2,921,130	7,372,760	4,652,820	746,465	338,453	5,737,738	2,864,140
令和元年度計	4,728,900	2,950,430	7,679,330	5,199,080	698,670	351,065	6,248,815	2,756,600
令和2年度計	4,476,270	3,235,110	7,711,380	4,753,450	698,020	354,565	5,806,035	2,995,040
令和3年度計	3,704,960	3,498,500	7,203,460	4,317,840	681,570	295,980	5,295,390	3,479,680
令和4年度計	4,147,410	3,184,635	7,332,045	4,838,410	698,050	296,574	5,833,034	2,774,960
4月	389,260	258,350	647,610	412,070	60,400	24,198	496,668	215,580
5月	356,620	264,450	621,070	408,140	62,780	24,929	495,849	224,180
6月	294,000	257,320	551,320	407,400	57,750	24,006	489,156	217,040
7月	342,120	266,880	609,000	421,240	59,260	24,560	505,060	223,560
8月	345,020	271,410	616,430	414,450	62,880	24,228	501,558	223,770
9月	336,590	258,630	595,220	399,590	60,740	23,197	483,527	216,890
10月	364,490	260,280	624,770	406,840	58,560	25,105	490,505	224,420
11月	342,460	244,225	586,685	388,480	56,175	23,843	468,498	217,970
12月	369,740	270,830	640,570	419,440	55,625	25,720	500,785	240,070
1月	370,130	304,520	674,650	425,690	49,910	27,298	502,898	260,000
2月	305,130	265,900	571,030	361,460	52,610	23,985	438,055	242,110
3月	331,850	261,840	593,690	373,610	61,360	25,505	460,475	269,370
月平均	345,617	265,386	611,003	403,201	58,171	24,715	486,087	231,247
一日平均	11,363	8,725	20,088	13,256	1,912	813	15,981	7,603
一日最大	1月26日 16,400	1月25日 13,580	1月25日 29,310	6月29日 14,930	3月31日 2,200	1月27日 1,295	6月29日 17,673	1月26日 13,270

(単位：m³)

末武川ダム	島田川 伏流水	錦川 表流水			戸石川 表流水	地下水 浅井戸	地下水 深井戸	合 計
大迫田	林(光市)	須万市	柏原	小計	須々万	米光	渋川	
788,890	989,798	25,315	561,593	586,908	151,752	63,811	17,173	18,572,970
360,850	983,714	27,469	540,486	567,955	97,163	62,748	17,242	18,774,417
500,470	999,133	26,109	474,368	500,477	92,155	59,178	15,992	18,679,860
1,189,150	1,033,336	28,764	516,732	545,496	119,198	58,869	14,063	18,938,642
616,990	952,858	32,326	438,064	470,390	103,833	63,474	16,452	18,164,036
3,660	78,244	2,963	36,631	39,594	9,123	5,132	1,403	1,497,014
44,090	80,739	2,139	36,980	39,119	8,850	5,256	1,401	1,520,554
101,100	77,030	2,929	39,129	42,058	8,609	5,182	1,309	1,492,804
72,580	79,088	3,014	37,173	40,187	8,798	5,217	1,387	1,544,877
68,010	79,349	2,419	36,610	39,029	8,545	5,074	1,387	1,543,152
56,540	77,620	2,996	33,753	36,749	8,207	5,044	1,275	1,481,072
40,340	82,719	3,258	38,261	41,519	8,483	5,468	1,395	1,519,619
43,930	80,220	2,244	35,145	37,389	9,399	5,225	1,394	1,450,710
49,020	85,107	2,531	36,539	39,070	9,574	5,703	1,428	1,571,327
48,600	83,942	2,683	38,365	41,048	9,339	5,971	1,397	1,627,845
42,970	71,859	2,497	34,078	36,575	7,443	5,243	1,290	1,416,575
46,150	76,941	2,653	35,400	38,053	7,463	4,959	1,386	1,498,487
51,416	79,405	2,694	36,505	39,199	8,652	5,290	1,371	1,513,670
1,690	2,611	89	1,200	1,289	284	174	44	49,764
複数日	9月18日	3月14日	1月27日	1月27日	1月27日	1月4日	11月12日	1月26日
7,250	3,245	147	1,706	1,837	474	283	71	65,853

2-5 配水量

ア. 系統別

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
平成 30年度計	3,518,640	927,910	629,890	5,076,440	9,210	49,140	3,134,230	2,016,830	1,626,340	6,835,750
令和 元年度計	3,297,580	893,820	610,400	4,801,800	9,990	54,840	3,499,580	1,907,830	1,692,860	7,165,100
令和 2年度計	3,175,670	881,230	610,590	4,667,490	10,280	57,780	3,270,910	1,768,620	1,816,570	6,924,160
令和 3年度計	3,250,320	876,410	600,350	4,727,080	13,140	56,090	3,243,870	1,885,180	1,784,800	6,983,080
令和 4年度計	3,014,880	829,830	598,280	4,442,990	15,050	43,530	3,156,020	1,783,702	1,831,150	6,829,452
4月	252,770	67,170	49,460	369,400	1,219	3,670	258,740	157,472	141,430	562,531
5月	251,620	69,320	50,450	371,390	1,287	3,730	264,680	155,780	146,920	572,397
6月	249,240	70,190	49,120	368,550	1,362	3,510	260,620	159,810	147,300	572,602
7月	263,810	71,370	50,460	385,640	1,546	3,600	268,860	165,550	153,800	593,356
8月	258,920	72,160	50,390	381,470	1,625	3,690	264,770	153,220	162,090	585,395
9月	246,100	69,680	48,090	363,870	1,165	3,480	253,750	144,470	156,650	559,515
10月	249,420	70,200	51,790	371,410	1,115	3,620	263,330	147,650	154,200	569,915
11月	236,400	67,210	49,790	353,400	1,098	3,570	255,250	138,080	148,490	546,488
12月	264,070	69,790	51,750	385,610	1,136	3,800	273,670	145,010	158,890	582,506
1月	274,190	71,010	53,240	398,440	1,214	3,860	278,460	148,970	166,070	598,574
2月	230,080	63,070	46,640	339,790	1,080	3,330	246,390	128,200	144,880	523,880
3月	238,260	68,660	47,100	354,020	1,203	3,670	267,500	139,490	150,430	562,293
日平均	8,260	2,274	1,639	12,173	41	119	8,647	4,887	5,017	18,711

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、
柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	下松市 受水	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計
				第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
3,562,500	968,860	3,415	24,172	143,707	282,981	24,765	451,453	60,492	441,187	16,858	17,441,127
3,600,020	942,638	2,437	26,231	91,680	286,338	25,064	403,082	60,287	411,044	17,134	17,429,773
3,816,630	937,303	3,369	24,879	87,738	275,498	26,793	390,029	56,807	401,320	15,926	17,237,913
4,051,720	973,382	3,093	27,358	114,624	251,762	27,368	393,754	53,557	436,650	13,971	17,663,645
3,815,351	914,267	3,208	29,158	96,759	255,972	30,074	382,805	56,339	359,918	16,372	16,849,860
317,340	73,529	485	2,938	8,723	21,185	2,383	32,291	4,562	29,624	1,402	1,394,102
326,660	76,375	0	2,075	8,455	21,439	2,521	32,415	4,692	30,120	1,391	1,417,515
310,590	74,240	562	2,913	8,230	21,005	2,491	31,726	4,702	29,533	1,304	1,396,722
322,610	76,912	0	2,951	8,386	21,665	2,581	32,632	4,731	30,090	1,381	1,450,303
331,990	77,627	550	2,380	8,157	21,338	2,650	32,145	4,593	30,924	1,385	1,448,459
316,300	75,850	0	2,146	7,836	20,048	2,545	30,429	4,561	27,904	1,268	1,381,843
315,750	79,814	505	2,305	7,968	21,368	2,642	31,978	4,906	28,895	1,387	1,406,865
291,820	76,731	0	2,201	7,749	20,479	2,552	30,780	4,644	27,563	1,393	1,335,020
308,541	80,273	549	2,337	8,526	22,190	2,599	33,315	5,017	30,534	1,420	1,430,102
332,580	80,823	0	2,561	8,785	23,200	2,780	34,765	5,162	33,861	1,390	1,488,156
318,310	68,726	557	2,085	6,981	20,551	2,056	29,588	4,561	30,576	1,283	1,319,356
322,860	73,367	0	2,266	6,963	21,504	2,274	30,741	4,208	30,294	1,368	1,381,417
10,453	2,505	8	80	265	701	83	1,049	154	986	45	46,164

イ. 月別一日平均配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
平成 30年度計	9,640	2,542	1,726	13,908	25	135	8,587	5,525	4,456	18,728
令和 元年度計	9,010	2,442	1,668	13,120	27	150	9,562	5,213	4,625	19,577
令和 2年度計	8,701	2,414	1,673	12,788	28	158	8,961	4,846	4,977	18,970
令和 3年度計	8,905	2,401	1,645	12,951	36	154	8,887	5,165	4,890	19,132
令和 4年度計	8,260	2,274	1,639	12,173	41	119	8,647	4,887	5,017	18,711
4月	8,425	2,239	1,649	12,313	41	122	8,625	5,249	4,714	18,751
5月	8,117	2,236	1,627	11,980	42	120	8,538	5,025	4,739	18,464
6月	8,308	2,340	1,637	12,285	45	117	8,688	5,327	4,910	19,087
7月	8,510	2,302	1,628	12,440	50	116	8,673	5,340	4,961	19,140
8月	8,352	2,328	1,625	12,305	52	119	8,541	4,943	5,229	18,884
9月	8,203	2,323	1,603	12,129	39	116	8,458	4,816	5,222	18,651
10月	8,045	2,265	1,671	11,981	36	117	8,494	4,763	4,974	18,384
11月	7,880	2,240	1,660	11,780	37	119	8,508	4,603	4,950	18,217
12月	8,519	2,251	1,669	12,439	37	123	8,827	4,678	5,125	18,790
1月	8,845	2,291	1,717	12,853	39	125	8,983	4,805	5,357	19,309
2月	8,216	2,253	1,666	12,135	39	119	8,799	4,579	5,174	18,710
3月	7,686	2,215	1,519	11,420	39	118	8,628	4,500	4,853	18,138

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

(単位：m³)

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計 ※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
9,760	2,655	66	394	775	68	1,237	166	1,209	46	47,784
9,836	2,576	71	251	782	68	1,101	165	1,123	47	47,622
10,457	2,568	68	240	755	73	1,068	156	1,099	44	47,227
11,101	2,667	75	314	690	75	1,079	147	1,196	38	48,394
10,453	2,505	80	265	701	83	1,049	154	986	45	46,164
10,578	2,451	98	291	706	79	1,076	152	988	47	46,470
10,538	2,464	66	273	692	81	1,046	151	972	45	45,726
10,353	2,475	97	274	701	83	1,058	157	984	44	46,558
10,407	2,481	95	271	699	83	1,053	153	971	44	46,784
10,710	2,504	77	263	689	85	1,037	148	998	45	46,725
10,543	2,528	72	261	668	85	1,014	152	930	42	46,061
10,186	2,575	74	257	690	85	1,032	158	932	45	45,382
9,727	2,558	73	258	683	85	1,026	155	919	46	44,501
9,953	2,589	75	275	716	84	1,075	162	985	46	46,132
10,728	2,607	83	283	748	90	1,121	167	1,092	45	48,005
11,369	2,455	74	249	735	73	1,057	163	1,092	46	47,120
10,415	2,367	73	225	694	73	992	136	977	44	44,562

ウ. 月別一日最大配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
平成 30年度計	(7/26) 11,000	(7/13) 3,040	(7/24) 1,990	(7/24) 15,970	(複数日) 40	(複数日) 170	(12/31) 9,650	(7/20) 6,430	(7/10, 8/9) 5,290	(12/31) 20,445
令和 元年度計	(11/28) 10,200	(1/12) 2,890	(2/11) 1,880	(11/29) 14,280	(7/22, 8/28) 85	(3/16) 280	(8/1) 11,070	(12/28) 5,830	(2/18) 5,310	(8/1) 21,890
令和 2年度計	(1/10) 14,460	(1/11) 3,390	(1/11) 2,180	(1/10) 19,710	(6/14) 125	(1/9) 210	(1/11) 11,680	(1/10) 7,340	(1/9) 7,180	(1/10) 25,810
令和 3年度計	(3/28) 11,410	(6/10) 2,820	(12/31) 1,810	(2/18) 15,540	(8/14) 190	(7/23) 240	(1/15) 9,610	(3/24) 5,680	(12/27) 5,940	(12/27) 21,110
令和 4年度計	(1/26) 12,660	(1/26) 3,170	(1/26) 2,120	(1/26) 17,950	(8/17) 61	(複数日) 150	(1/25) 10,140	(1/26) 6,020	(1/25) 6,910	(1/25) 22,904
4月	(23日) 9,140	(4日) 2,400	(25日) 1,750	(23日) 12,780	(複数日) 45	(複数日) 130	(9日) 8,910	(7日) 5,470	(25日) 5,000	(7日) 19,285
5月	(31日) 8,540	(24日) 2,410	(複数日) 1,700	(24日) 12,560	(13日) 58	(複数日) 130	(14日) 8,860	(25日) 5,290	(24日) 4,980	(24日) 18,989
6月	(16日) 8,960	(2日) 2,620	(12日) 1,730	(16日) 12,990	(複数日) 58	(19日) 130	(1日) 9,280	(30日) 5,650	(29日) 5,280	(30日) 19,885
7月	(7日) 9,110	(1日) 2,510	(10日) 1,730	(7日) 13,130	(19日) 58	(複数日) 130	(29日) 9,020	(12日) 5,620	(20日) 5,730	(7日) 20,076
8月	(4日) 9,260	(2日) 2,540	(複数日) 1,730	(4日) 13,320	(17日) 61	(14日) 140	(3日) 8,970	(3日) 5,540	(22日) 5,480	(3日) 19,973
9月	(15日) 8,850	(7日) 2,530	(14日) 1,720	(15日) 12,960	(28日) 43	(複数日) 130	(28日) 8,870	(7日) 5,210	(20日) 5,710	(7日) 19,457
10月	(12日) 8,450	(3日) 2,480	(12日) 1,740	(12日) 12,590	(複数日) 41	(複数日) 130	(31日) 8,990	(12日) 4,960	(25日) 5,390	(11日) 19,242
11月	(18日) 8,260	(28日) 2,430	(14日) 1,710	(18日) 12,270	(複数日) 39	(複数日) 130	(10日) 8,900	(複数日) 4,770	(10日) 5,370	(10日) 19,088
12月	(24日) 9,800	(31日) 2,460	(31日) 1,800	(24日) 13,600	(複数日) 39	(31日) 150	(複数日) 9,260	(28日) 4,980	(23日) 5,790	(23日) 19,966
1月	(26日) 12,660	(26日) 3,170	(26日) 2,120	(26日) 17,950	(複数日) 45	(1日) 150	(25日) 10,140	(26日) 6,020	(25日) 6,910	(25日) 22,904
2月	(2日) 9,420	(1日) 2,560	(13日) 1,930	(2日) 13,660	(12日) 45	(複数日) 130	(3日) 9,100	(1日) 5,000	(9日) 5,490	(1日) 19,355
3月	(13日) 8,090	(8日) 2,430	(複数日) 1,560	(13日) 11,890	(9日) 44	(複数日) 130	(7日) 8,910	(11日) 4,690	(7日) 5,160	(7日) 18,805

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）

楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(7/24) 11,190	(12/31) 3,245	(6/14) 112	(10/9, 11/1) 446	(12/31) 923	(12/10) 164	(12/31) 1,443	(8/23) 255	(1/29) 1,680	(7/16, 9/1) 75	(7/24) 52,781
(8/2) 10,940	(12/31) 2,989	(6/13) 128	(7/1) 440	(6/11) 973	(1/15) 86	(6/11) 1,469	(7/17) 238	(5/3) 1,346	(5/3) 70	(8/1) 51,723
(1/11) 15,870	(1/11) 3,382	(1/11) 196	(1/12) 488	(1/10) 1,231	(1/11) 166	(1/11) 1,852	(1/12) 284	(1/12) 2,203	(3/20) 75	(1/10) 68,393
(12/31) 12,630	(12/31) 3,204	(6/14) 117	(6/9) 401	(7/9) 909	(5/9) 96	(1/18) 1,303	(1/13) 209	(4/19) 1,545	(複数日) 69	(12/27) 54,301
(1/26) 13,770	(1/26) 2,989	(6/30) 137	(1/27) 443	(4/5) 968	(1/26) 139	(1/26) 1,484	(1/26) 218	(1/27) 1,546	(11/21) 68	(1/26) 60,800
(13日) 11,020	(10日) 2,571	(28日) 118	(2日) 306	(5日) 968	(30日) 88	(5日) 1,345	(1日) 170	(8日) 1,090	(3日) 65	(7日) 47,594
(27日) 10,840	(29日) 2,601	(2日) 135	(8日) 305	(2日) 736	(24日) 89	(2日) 1,118	(31日) 179	(4日) 1,064	(複数日) 64	(27日) 47,049
(2日) 11,340	(12日) 2,614	(30日) 137	(8日) 341	(17日) 796	(25日) 101	(17日) 1,161	(28日) 185	(13日) 1,059	(複数日) 53	(30日) 48,704
(1日) 11,070	(20日) 2,621	(1日) 132	(2日) 304	(7日) 789	(29日) 95	(7日) 1,159	(6日) 184	(10日) 1,039	(17日) 65	(7日) 49,125
(23日) 11,190	(7日) 2,620	(18日) 102	(13日) 286	(1日) 728	(9日) 90	(13日) 1,100	(25日) 194	(30日) 1,096	(21日) 62	(3日) 49,054
(15日) 11,050	(7日) 2,643	(23日) 84	(18日) 277	(20日) 704	(22日) 95	(20日) 1,065	(20日) 168	(8日) 1,039	(複数日) 54	(15日) 48,170
(12日) 10,900	(30日) 2,669	(29日) 82	(1日) 295	(24日) 728	(3日) 90	(複数日) 1,069	(4日) 185	(26日) 975	(2日) 60	(12日) 47,106
(15日) 10,120	(6日) 2,664	(14日) 81	(27日) 272	(7日) 716	(27日) 93	(7日) 1,059	(11日) 171	(9日) 960	(21日) 68	(10日) 45,899
(23日) 10,930	(31日) 2,974	(31日) 90	(20日) 298	(31日) 809	(31日) 96	(31日) 1,202	(17日) 186	(31日) 1,163	(21日) 64	(24日) 49,131
(26日) 13,770	(26日) 2,989	(26日) 134	(27日) 443	(26日) 949	(26日) 139	(26日) 1,484	(26日) 218	(27日) 1,546	(複数日) 63	(26日) 60,800
(1日) 12,880	(5日) 2,701	(2日) 83	(1日) 295	(2日) 766	(5日) 81	(2日) 1,122	(28日) 196	(1日) 1,322	(4日) 60	(1日) 51,161
(2日) 11,040	(5日) 2,531	(6日) 88	(6日) 243	(3日) 725	(31日) 83	(3日) 1,039	(14日) 157	(6日) 1,054	(19日) 65	(7日) 45,870

エ. 月別一日最小配水量

区分 月	大迫田				菊川					
	低地区※1	高地区	東部 高地区	小計	別所	高地区	市内	菊川	新南陽	小計
平成 30年度計	(5/13) 8,120	(2/10, 3/31) 2,160	(3/10) 1,560	(5/13) 11,940	(10/23) 15	(複数日) 110	(7/4) 7,530	(5/13) 4,500	(6/30) 3,790	(5/13) 16,395
令和 元年度計	(5/19) 7,820	(7/14) 2,050	(1/2) 1,520	(9/1) 11,680	(複数日) 20	(複数日) 110	(3/28) 8,430	(3/31) 4,230	(4/7) 3,930	(3/22) 17,195
令和 2年度計	(5/16) 6,900	(4/12) 2,030	(6/18) 1,510	(5/16) 10,630	(複数日) 20	(4/1) 120	(9/7) 8,010	(5/3) 3,670	(4/12) 4,250	(5/3) 16,535
令和 3年度計	(5/15) 7,040	(4/4) 2,020	(3/26) 1,490	(5/15) 10,750	(複数日) 20	(複数日) 110	(複数日) 8,230	(5/5) 4,350	(3/26) 4,280	(4/4) 17,375
令和 4年度計	(9/19) 6,830	(10/9) 1,970	(3/17) 1,460	(9/19) 10,460	(複数日) 31	(複数日) 100	(9/19) 7,870	(1/1) 4,140	(4/23) 4,320	(11/13) 16,987
4月	(29日) 7,790	(24日) 2,030	(14日) 1,560	(29日) 11,460	(22日) 34	(複数日) 110	(24日) 8,030	(24日) 4,770	(23日) 4,320	(24日) 17,432
5月	(4日) 7,670	(15日) 2,020	(13日) 1,520	(4日) 11,300	(25日) 38	(複数日) 110	(13日) 8,030	(15日) 4,670	(4日) 4,410	(4日) 17,771
6月	(5日) 7,570	(25日) 2,050	(複数日) 1,530	(25日) 11,190	(1日) 34	(6日) 100	(5日) 8,090	(5日) 4,930	(11日) 4,490	(5日) 17,725
7月	(3日) 7,650	(16日) 2,080	(19日) 1,540	(3日) 11,330	(2日) 43	(複数日) 110	(18日) 8,260	(31日) 5,040	(16日) 4,460	(3日) 18,128
8月	(21日) 7,720	(20日) 2,090	(17日) 1,470	(21日) 11,370	(31日) 39	(複数日) 110	(14日) 8,090	(複数日) 4,550	(5日) 4,980	(14日) 17,831
9月	(19日) 6,830	(19日) 2,120	(複数日) 1,500	(19日) 10,460	(21日) 33	(6日) 100	(19日) 7,870	(19日) 4,260	(19日) 4,870	(19日) 17,145
10月	(9日) 7,170	(9日) 1,970	(9日) 1,550	(9日) 10,690	(複数日) 31	(複数日) 110	(9日) 8,020	(9日) 4,370	(9日) 4,620	(9日) 17,156
11月	(13日) 7,110	(複数日) 2,030	(13日) 1,550	(13日) 10,690	(29日) 33	(複数日) 110	(13日) 7,960	(13日) 4,280	(19日) 4,480	(13日) 16,987
12月	(4日) 7,540	(11日) 2,020	(17日) 1,590	(4日) 11,210	(複数日) 33	(複数日) 110	(4日) 8,410	(複数日) 4,440	(11日) 4,480	(11日) 17,748
1月	(2日) 7,280	(1日) 2,030	(1日) 1,550	(1日) 10,910	(11日) 34	(複数日) 110	(2日) 8,390	(1日) 4,140	(15日) 4,770	(1日) 17,838
2月	(25日) 7,190	(18日) 2,010	(24日) 1,470	(25日) 10,820	(複数日) 34	(複数日) 110	(19日) 8,410	(19日) 4,220	(26日) 4,820	(19日) 17,830
3月	(21日) 7,050	(複数日) 1,990	(17日) 1,460	(21日) 10,510	(複数日) 35	(複数日) 110	(23日) 8,360	(複数日) 4,270	(11日) 4,570	(26日) 17,479

※1 大迫田低地区に他市への分水量を含む。

※2 平成20年3月12日より大向浄水場の運転休止。

平成21年度より柏原浄水場にて浄水処理された水が大向地区全給水区域へ給水されたため、柏原浄水場の数値には大向地区の使用量も含まれる。

上記に伴い、大向地区としての数値は本表では省略とする。

※3 合計に他市からの受水量を含む。

上段：日 付

下段：配水量（単位：m³）


楠本 河内	林 樋口	須万市	須々万長穂				米光	柏原 ※2	渋川	合計※3
			第1須々万	第2須々万	長穂	小計				
(5/13) 8,510	(4/6) 2,314	(10/19) 45	(4/6) 336	(9/4) 646	(11/27) 58	(9/4) 1,094	(10/21) 130	(7/29) 1,021	(9/25) 10	(5/13) 41,655
(4/29) 8,670	(2/29) 2,346	(9/1) 51	(7/18) 160	(6/7) 676	(4/10) 61	(7/14) 926	(4/16) 124	(9/11) 910	(8/21) 12	(3/28) 43,027
(5/3) 8,520	(9/7) 2,217	(7/28) 36	(6/13) 165	(12/9) 506	(12/9) 58	(12/9) 838	(3/21) 118	(6/15) 832	(4/12, 12/15) 15	(5/3) 40,124
(4/4) 9,320	(3/26) 2,265	(4/13) 54	(3/18) 278	(5/15) 620	(複数日) 64	(5/15) 974	(8/9) 114	(3/26) 852	(複数日) 11	(4/4) 42,563
(12/4) 8,990	(3/18) 2,244	(9/6) 56	(3/21) 206	(9/19) 516	(2/10) 67	(9/19) 865	(3/12) 106	(9/19) 794	(6/7) 11	(9/19) 41,117
(24日) 10,010	(26日) 2,302	(3日) 86	(29日) 274	(20日) 584	(14日) 75	(20日) 955	(複数日) 132	(24日) 899	(26日) 13	(24日) 43,533
(4日) 10,140	(26日) 2,275	(複数日) 59	(13日) 242	(複数日) 663	(30日) 73	(30日) 995	(複数日) 129	(12日) 895	(複数日) 14	(4日) 44,110
(11日) 9,410	(11日) 2,299	(4日) 59	(11日) 247	(5日) 632	(11日) 75	(11日) 955	(複数日) 130	(25日) 868	(7日) 11	(11日) 43,271
(3日) 9,640	(18日) 2,353	(23日) 80	(25日) 250	(3日) 640	(25日) 77	(16日) 986	(複数日) 124	(3日) 871	(5日) 13	(3日) 43,659
(21日) 10,010	(5日) 2,357	(17日) 66	(16日) 244	(20日) 642	(複数日) 81	(20日) 977	(複数日) 126	(6日) 924	(複数日) 16	(21日) 44,216
(19日) 9,280	(19日) 2,362	(6日) 56	(26日) 246	(19日) 516	(6日) 78	(19日) 865	(4日) 125	(19日) 794	(19日) 12	(19日) 41,117
(30日) 9,600	(7日) 2,419	(複数日) 70	(9日) 237	(9日) 626	(17日) 82	(9日) 946	(9日) 128	(9日) 870	(4日) 12	(9日) 42,065
(13日) 9,060	(13日) 2,423	(29日) 66	(13日) 240	(13日) 634	(23日) 78	(13日) 956	(13日) 126	(13日) 839	(29日) 12	(13日) 41,202
(4日) 8,990	(23日) 2,445	(6日) 67	(3日) 256	(3日) 668	(複数日) 78	(3日) 1,013	(11日) 136	(4日) 888	(6日) 17	(4日) 42,989
(2日) 9,450	(14日) 2,449	(14日) 67	(22日) 248	(14日) 667	(11日) 75	(14日) 1,001	(15日) 138	(18日) 938	(12日) 14	(1日) 43,325
(19日) 10,410	(24日) 2,296	(18日) 67	(21日) 223	(26日) 680	(10日) 67	(26日) 990	(19日) 133	(19日) 962	(28日) 15	(19日) 43,710
(26日) 9,580	(18日) 2,244	(21日) 66	(21日) 206	(26日) 640	(21日) 69	(26日) 928	(12日) 106	(25日) 886	(22日) 13	(21日) 42,103

2-6 配水量分析

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（単位：m³）

区分		配水量								有収率	有効率
		有効水量						無効水量	計 C		
		有収水量			計 A	無収水量	計 B				
月	期	料金水量	消防用水	分水量							
令和3年度計		15,510,609	290	268	15,511,167	455,213	15,966,380	1,697,265	17,663,645	87.8%	90.4%
令和4年度計		15,200,820	294	310	15,201,424	463,770	15,665,194	1,184,666	16,849,860	90.2%	93.0%
4月	1	2,479,996	175	43	2,480,214	80,271	2,560,485	251,132	1,394,102	88.2%	91.1%
5月									1,417,515		
6月	2	2,520,292	2	55	2,520,349	76,606	2,596,955	250,070	1,396,722	88.5%	91.2%
7月									1,450,303		
8月	3	2,573,358	39	49	2,573,446	71,315	2,644,761	185,541	1,448,459	90.9%	93.4%
9月									1,381,843		
10月	4	2,511,171	68	47	2,511,286	71,891	2,583,177	158,708	1,406,865	91.6%	94.2%
11月									1,335,020		
12月	5	2,542,710	1	50	2,542,761	73,005	2,615,766	302,492	1,430,102	87.1%	89.6%
1月									1,488,156		
2月	6	2,573,293	9	66	2,573,368	90,682	2,664,050	36,723	1,319,356	95.3%	98.6%
3月									1,381,417		

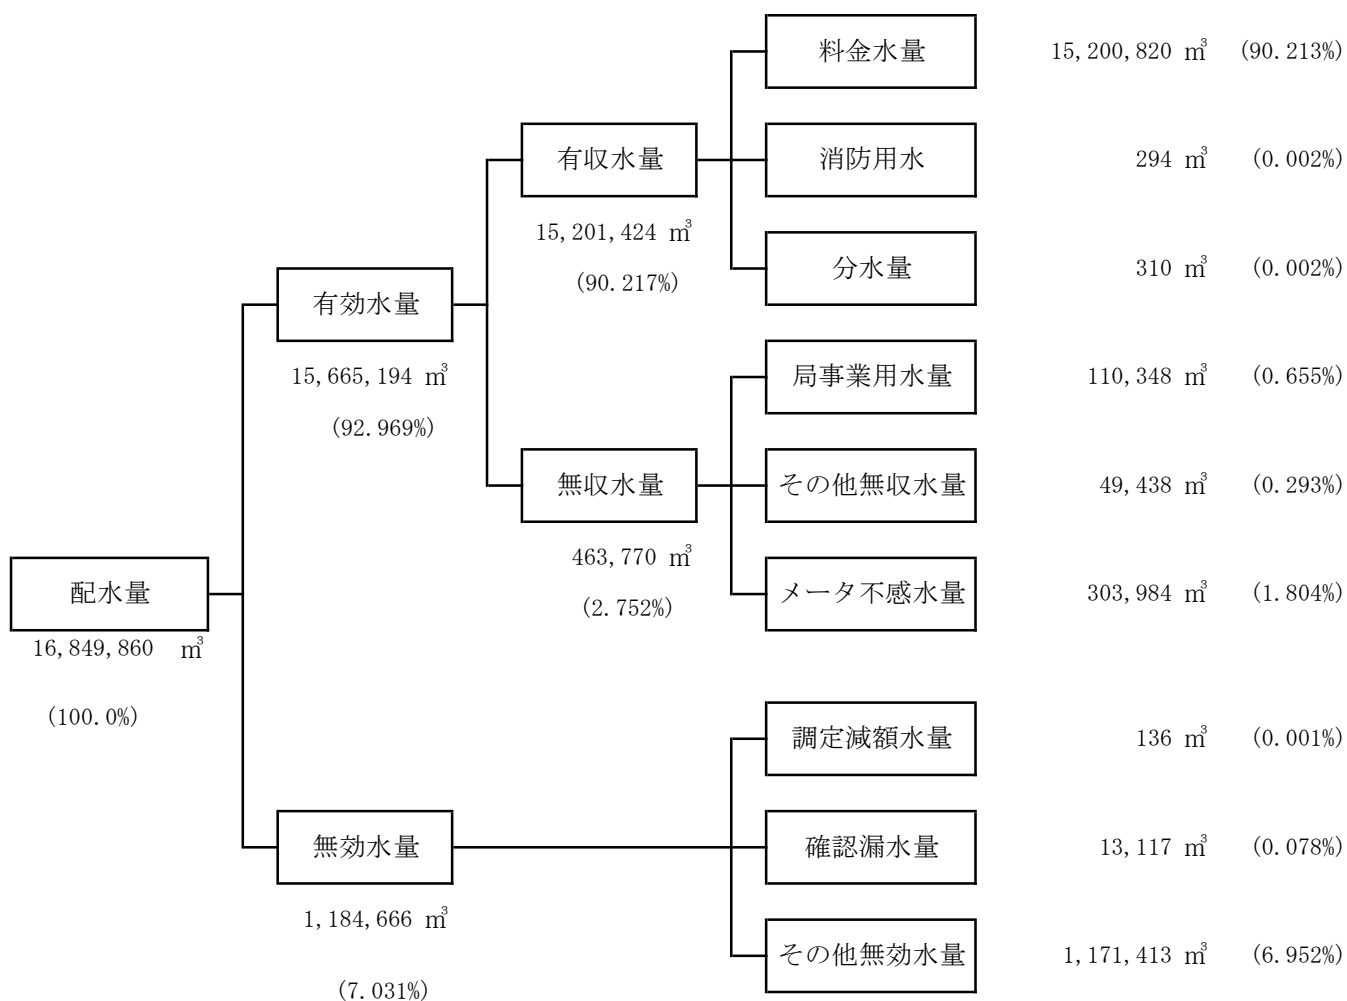

※消防用水＝料金としては徴収しないが、他会計から維持管理費として収入があった水量

※局事業用水量＝管末排水量＋断水時排水量＋事務所等使用水量


※その他無収水量＝赤水・濁水等以外の理由での調定減額水量

※調定減額水量＝赤水・濁水等の理由での調定減額水量

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（単位：m³）


区分		配水量								有収率	有効率
		有効水量						計 C			
月	期	有収水量			計A	無収水量	計 B		無効水量	計 C	A／C
		料金水量	消防用水	分水量							
令和3年度		13,915,333	240	114	13,915,687	337,554	14,253,241	1,511,732	15,764,973	88.3%	90.4%
令和4年度		13,651,298	208	134	13,651,640	363,238	14,014,878	1,076,123	15,091,001	90.5%	92.9%
4月	1	2,226,968	90	18	2,227,076	66,016	2,293,092	227,111	1,249,756	88.4%	91.0%
5月									1,270,447		
6月	2	2,257,286	2	19	2,257,307	55,125	2,312,432	241,478	1,252,304	88.4%	90.5%
7月									1,301,606		
8月	3	2,314,461	39	21	2,314,521	55,668	2,370,189	168,901	1,299,405	91.2%	93.3%
9月									1,239,685		
10月	4	2,256,818	68	21	2,256,907	56,937	2,313,844	135,444	1,257,580	92.1%	94.5%
11月									1,191,708		
12月	5	2,285,716	0	24	2,285,740	56,293	2,342,033	264,767	1,277,206	87.7%	89.8%
1月									1,329,594		
2月	6	2,310,049	9	31	2,310,089	73,199	2,383,288	38,422	1,182,537	95.4%	98.4%
3月									1,239,173		

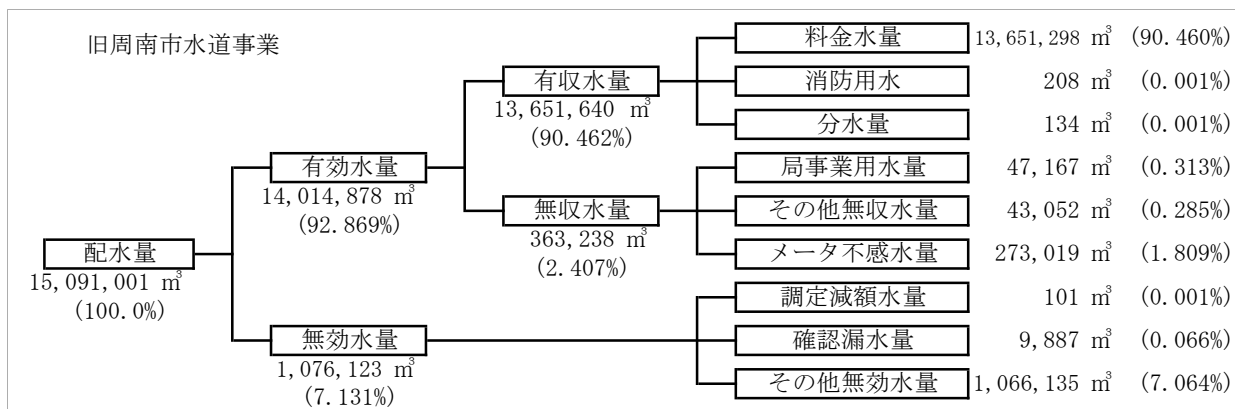

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（単位：m³）


区分		配水量								計	有収率	有効率
		有効水量						無効水量				
月	期	有収水量			計A	無収水量	計B		無効水量	C	A／C	B／C
		料金水量	消防用水	分水量								
令和3年度		864,320	22	154	864,496	77,355	941,851	31,531	973,382	88.8%	96.8%	
令和4年度		846,617	0	176	846,793	57,255	904,048	10,219	914,267	92.6%	98.9%	
4月	1	138,135	0	25	138,160	8,889	147,049	2,855	73,529	92.2%	98.1%	
5月									76,375			
6月	2	142,104	0	36	142,140	15,636	157,776	-6,624	74,240	94.0%	104.4%	
7月									76,912			
8月	3	139,089	0	28	139,117	9,091	148,208	5,269	77,627	90.6%	96.6%	
9月									75,850			
10月	4	139,281	0	26	139,307	7,656	146,963	9,582	79,814	89.0%	93.9%	
11月									76,731			
12月	5	144,113	0	26	144,139	8,424	152,563	8,533	80,273	89.5%	94.7%	
1月									80,823			
2月	6	143,895	0	35	143,930	7,559	151,489	-9,396	68,726	101.3%	106.6%	
3月									73,367			

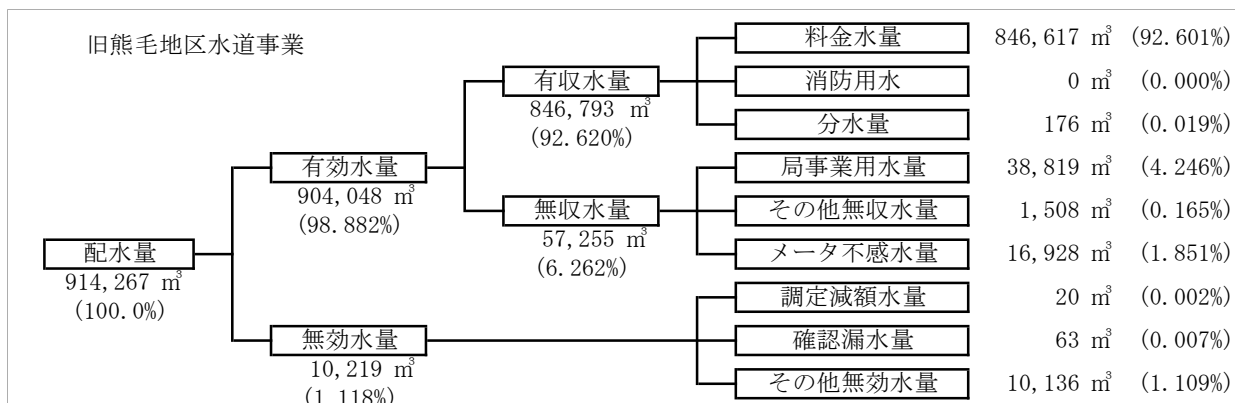

エ. 旧須万市簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量						計	有収率	有効率
		有効水量				計 B	無効水量			
月	期	有収水量		計A	無収水量			計 B	無効水量	C
		料金水量	消防用水							
令和3年度		15,849	0	15,849	5,465	21,314	6,044	27,358	57.9%	77.9%
令和4年度		16,378	0	16,378	9,411	25,789	3,369	29,158	56.2%	88.4%
4月	1	2,224	0	2,224	680	2,904	2,109	2,938	44.4%	57.9%
5月								2,075		
6月	2	3,846	0	3,846	1,243	5,089	775	2,913	65.6%	86.8%
7月								2,951		
8月	3	3,127	0	3,127	1,553	4,680	-154	2,380	69.1%	103.4%
9月								2,146		
10月	4	2,286	0	2,286	2,248	4,534	-28	2,305	50.7%	100.6%
11月								2,201		
12月	5	2,428	0	2,428	2,157	4,585	313	2,337	49.6%	93.6%
1月								2,561		
2月	6	2,467	0	2,467	1,530	3,997	354	2,085	56.7%	91.9%
3月								2,266		

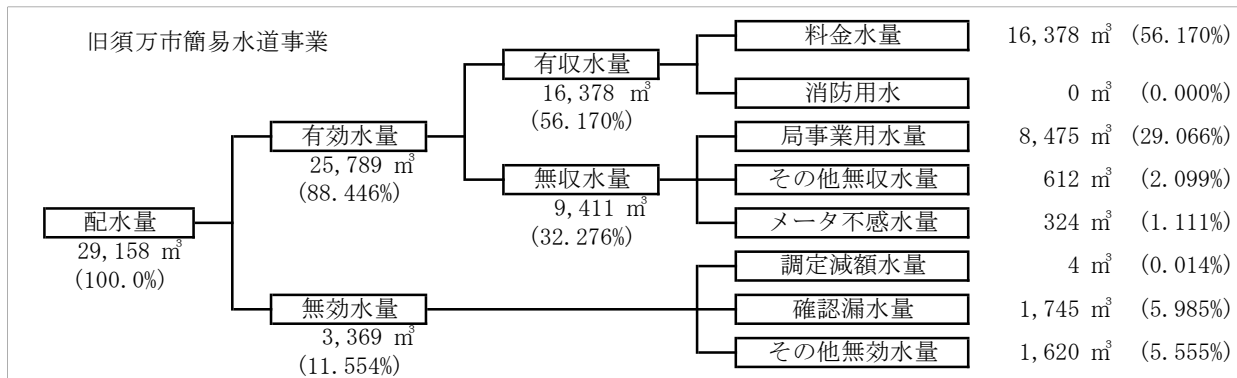

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
		有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量		
月	期	料金水量	消防用水							
令和3年度		345,519	28	345,547	17,843	363,390	30,364	393,754	87.8%	92.3%
令和4年度		331,673	10	331,683	14,769	346,452	36,353	382,805	86.6%	90.5%
4月	1	55,410	9	55,419	2,097	57,516	7,190	32,291	85.6%	88.9%
5月								32,415		
6月	2	56,801	0	56,801	2,339	59,140	5,218	31,726	88.3%	91.9%
7月								32,632		
8月	3	55,489	0	55,489	2,538	58,027	4,547	32,145	88.7%	92.7%
9月								30,429		
10月	4	54,337	0	54,337	2,522	56,859	5,899	31,978	86.6%	90.6%
11月								30,780		
12月	5	53,499	1	53,500	2,299	55,799	12,281	33,315	78.6%	82.0%
1月								34,765		
2月	6	56,137	0	56,137	2,974	59,111	1,218	29,588	93.1%	98.0%
3月								30,741		

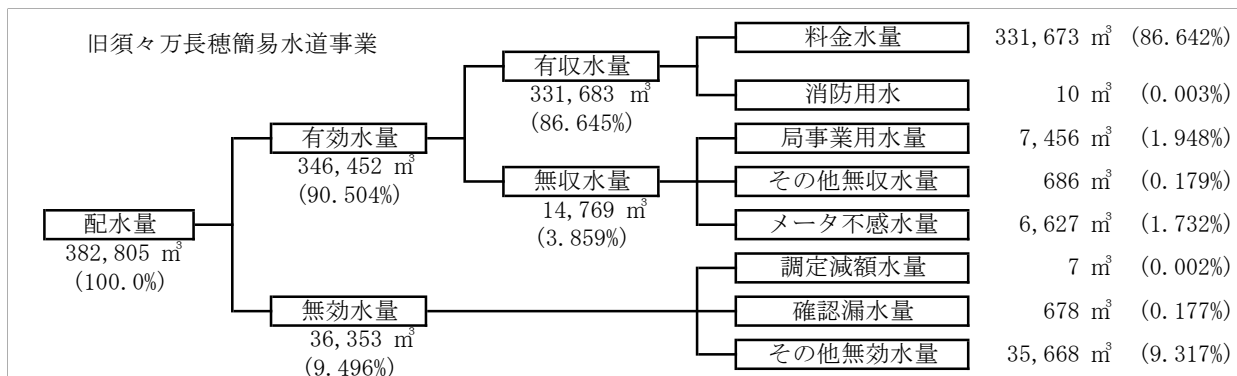

カ. 旧米光簡易水道事業

(単位：m³)


区分		配水量							有収率	有効率
		有効水量					計 C			
月	期	有収水量		計A	無収水量	計 B		無効水量	計 C	A／C
		料金水量	消防用水							
令和3年度		44,988	0	44,988	3,826	48,814	4,743	53,557	84.0%	91.1%
令和4年度		42,380	0	42,380	3,827	46,207	10,132	56,339	75.2%	82.0%
4月	1	7,045	0	7,045	813	7,858	1,396	4,562	76.1%	84.9%
5月								4,692		
6月	2	7,119	0	7,119	596	7,715	1,718	4,702	75.5%	81.8%
7月								4,731		
8月	3	7,242	0	7,242	605	7,847	1,307	4,593	79.1%	85.7%
9月								4,561		
10月	4	7,028	0	7,028	612	7,640	1,910	4,906	73.6%	80.0%
11月								4,644		
12月	5	7,203	0	7,203	620	7,823	2,356	5,017	70.8%	76.9%
1月								5,162		
2月	6	6,743	0	6,743	581	7,324	1,445	4,561	76.9%	83.5%
3月								4,208		

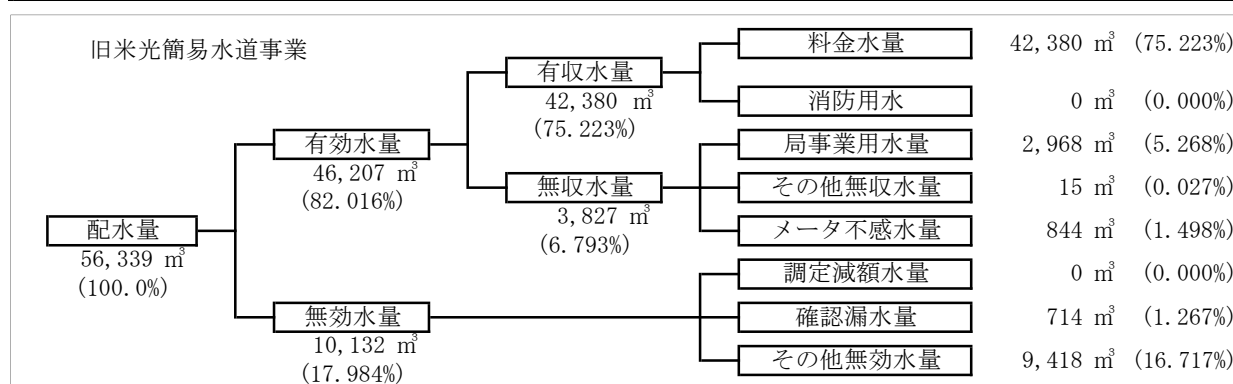

キ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(単位：m³)

区分		配水量						有収率	有効率	
		有効水量				計 C	A/C			B/C
月	期	有収水量		計A	無収水量			計 B	無効水量	
		料金水量	消防用水							
令和3年度		12,754	0	12,754	944	13,698	273	13,971	91.3%	98.0%
令和4年度		14,685	0	14,685	1,041	15,726	646	16,372	89.7%	96.1%
4月	1	2,428	0	2,428	135	2,563	230	1,402	86.9%	91.8%
5月								1,391		
6月	2	2,473	0	2,473	136	2,609	76	1,304	92.1%	97.2%
7月								1,381		
8月	3	2,579	0	2,579	138	2,717	-64	1,385	97.2%	102.4%
9月								1,268		
10月	4	2,204	0	2,204	131	2,335	445	1,387	79.3%	84.0%
11月								1,393		
12月	5	2,600	0	2,600	228	2,828	-18	1,420	92.5%	100.6%
1月								1,390		
2月	6	2,401	0	2,401	273	2,674	-23	1,283	90.6%	100.9%
3月								1,368		

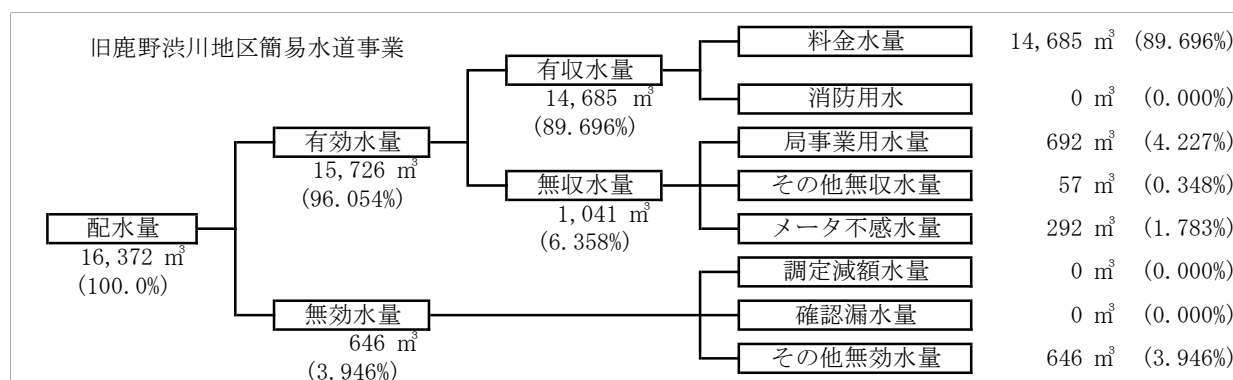

(単位: m^3)

旧鹿野簡易水道事業					
配水量 359,918 ^{m³} (28,409 ^{m³}) 100.0% (100.0%)	有効水量 312,094 ^{m³} (17,346 ^{m³}) 86.713% (61.058%)	有収水量 297,865 ^{m³} (16,754 ^{m³}) 82.759% (58.974%)	料金水量	297,789 m ³ (16,754 m ³)	82.738 % (58.974 %)
			消防用水	76 m ³ (0 m ³)	0.021 % (0.000 %)
		無収水量 14,229 ^{m³} (592 ^{m³}) 3.954% (2.084%)	局事業用水量	4,771 m ³ (0 m ³)	1.326 % (0.000 %)
			その他無収水量	3,508 m ³ (259 m ³)	0.975 % (0.912 %)
	無効水量 47,824 ^{m³} (11,063 ^{m³}) 13.287% (38.942%)	メータ不感水量	メータ不感水量	5,950 m ³ (333 m ³)	1.653 % (1.172 %)
			調定減額水量	4 m ³ (0 m ³)	0.001 % (0.000 %)
		確認漏水量	確認漏水量	30 m ³ (15 m ³)	0.008 % (0.053 %)
			その他無効水量	47,790 m ³ (11,048 m ³)	13.278 % (38.889 %)

※配水量：R4.4月～R5.3月の期間で集計

2-7 降水量（菅野ダム）

（単位：mm）


年度 月	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
4月	203	139	184	200
5月	68	251	415	59
6月	225	389	232	136
7月	441	825	182	193
8月	325	8	608	220
9月	78	198	262	396
10月	108	120	5	25
11月	19	51	93	73
12月	111	44	80	22
1月	119	83	16	134
2月	100	85	23	81
3月	261	307	194	82
合 計	2,058	2,500	2,294	1,621

2-8 ダム貯水量（月末貯水量）

（単位：千m³）





年度	区分 月	菅野ダム	向道ダム	川上ダム	末武川ダム	島地川ダム	合 計
令和元年度	4月	59,405	4,862	10,066	10,713	12,506	97,552
	5月	62,662	2,927	9,938	10,246	12,388	98,161
	6月	63,858	3,904	10,178	9,158	12,382	99,480
	7月	72,832	4,215	11,676	12,869	12,518	114,110
	8月	72,746	4,289	11,801	13,047	13,305	115,188
	9月	68,530	4,238	11,515	12,632	12,388	109,303
	10月	61,585	4,122	10,995	12,761	12,512	101,975
	11月	51,720	2,222	10,200	12,385	12,351	88,878
	12月	39,432	2,842	9,406	12,065	11,886	75,631
	1月	36,447	3,535	8,778	11,980	12,284	73,024
	2月	39,293	2,643	8,299	11,661	12,412	74,308
	3月	67,620	3,898	9,243	12,895	12,701	106,357
令和2年度	4月	75,287	3,909	9,575	12,340	12,406	113,517
	5月	75,757	3,840	11,140	12,601	12,394	115,732
	6月	72,546	3,852	11,453	12,947	12,618	113,416
	7月	73,031	3,990	11,498	13,047	12,772	114,338
	8月	67,486	2,998	11,447	12,817	12,406	107,154
	9月	71,211	4,370	11,632	12,663	12,388	112,264
	10月	63,547	3,783	11,392	12,787	12,363	103,872
	11月	52,035	3,220	10,715	12,627	10,925	89,522
	12月	39,034	2,425	9,809	12,080	5,520	68,868
	1月	39,810	3,367	8,927	11,266	6,484	69,854
	2月	44,824	3,287	8,540	10,884	8,221	75,756
	3月	67,218	4,117	10,071	12,730	12,701	106,837
令和3年度	4月	74,464	4,284	11,604	11,617	12,518	114,487
	5月	77,592	4,341	11,451	12,952	12,583	118,919
	6月	71,577	3,490	11,348	12,694	12,388	111,497
	7月	70,492	3,059	11,394	12,720	12,192	109,857
	8月	72,974	4,445	11,514	12,978	12,506	114,417
	9月	72,518	4,295	11,440	12,884	12,388	113,525
	10月	63,470	4,888	11,400	12,390	12,357	104,505
	11月	60,445	4,803	11,148	12,514	12,382	101,292
	12月	58,249	2,143	10,752	12,776	12,302	96,222
	1月	49,923	2,110	10,291	12,823	11,828	86,975
	2月	44,025	2,027	9,627	12,215	10,430	78,324
	3月	52,170	3,961	10,057	12,540	12,400	91,128
令和4年度	4月	58,558	4,479	10,334	12,936	13,014	99,321
	5月	56,617	2,479	10,095	11,095	12,284	92,570
	6月	48,431	2,403	9,543	10,084	7,801	78,262
	7月	55,563	3,564	9,696	9,839	6,337	84,999
	8月	68,557	3,518	9,792	9,290	9,508	100,665
	9月	73,915	4,025	11,577	12,756	12,618	114,891
	10月	67,995	2,775	11,377	12,735	12,394	107,276
	11月	57,036	1,871	10,718	12,457	12,435	94,517
	12月	44,932	2,544	9,961	11,754	12,357	81,548
	1月	44,371	2,700	9,744	12,075	12,308	81,198
	2月	52,844	2,719	9,664	11,985	12,351	89,563
	3月	47,114	3,558	9,356	11,652	12,351	84,031

ダム貯水量の推移グラフ

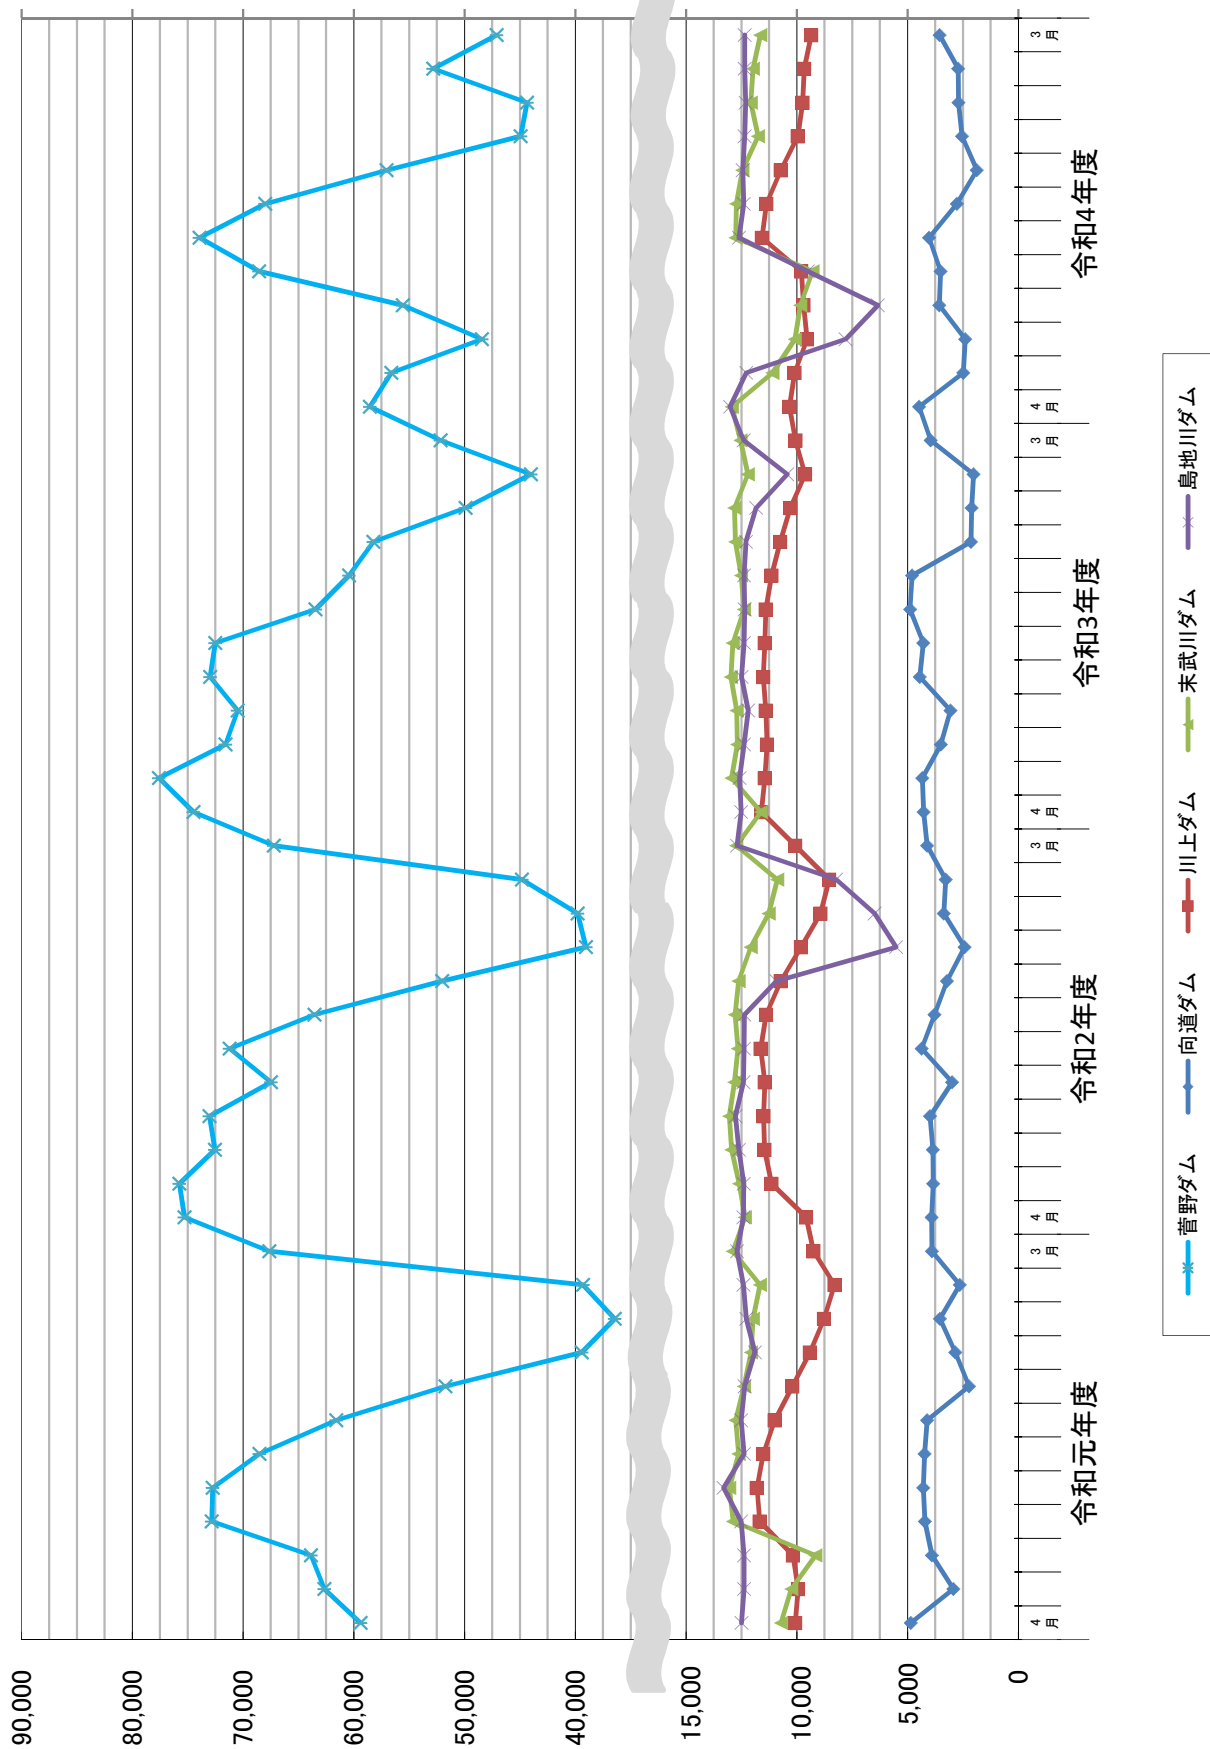

2-9 ダム節水状況（菅野ダム）

■ 工水節水率 ■ 上水節水率

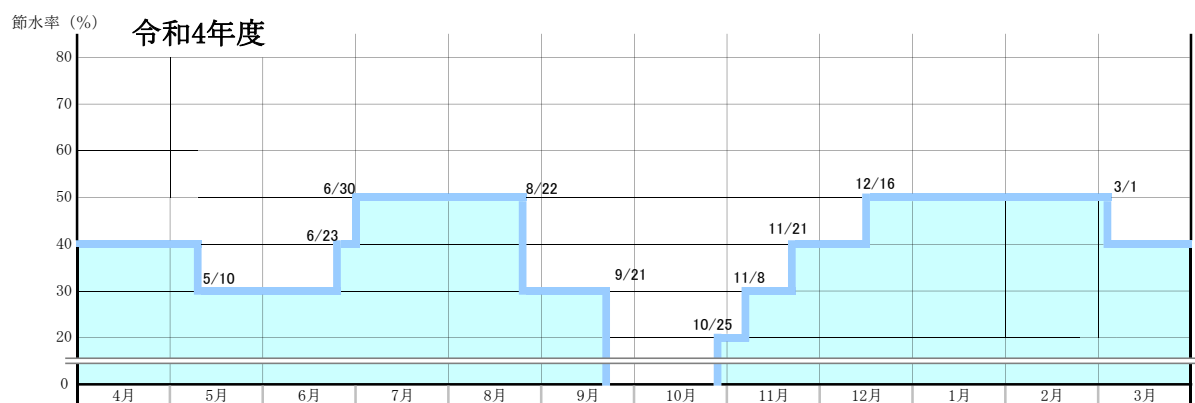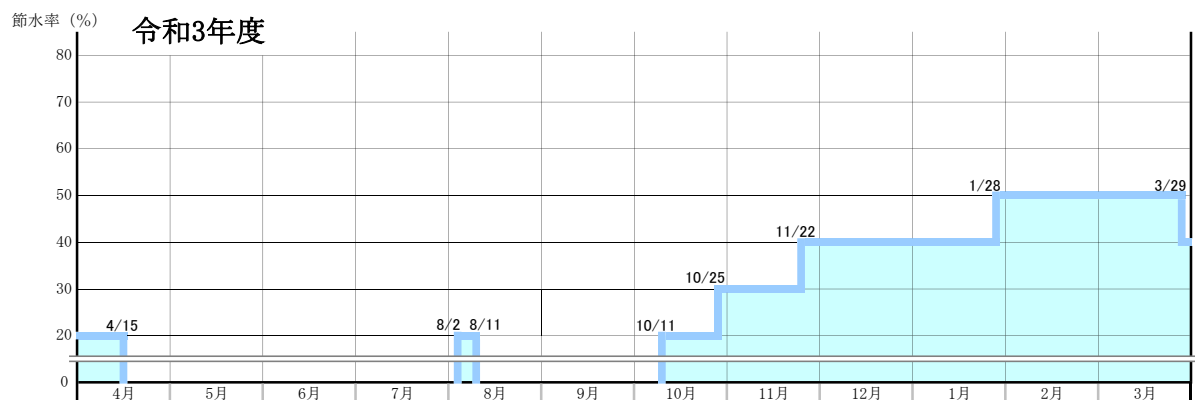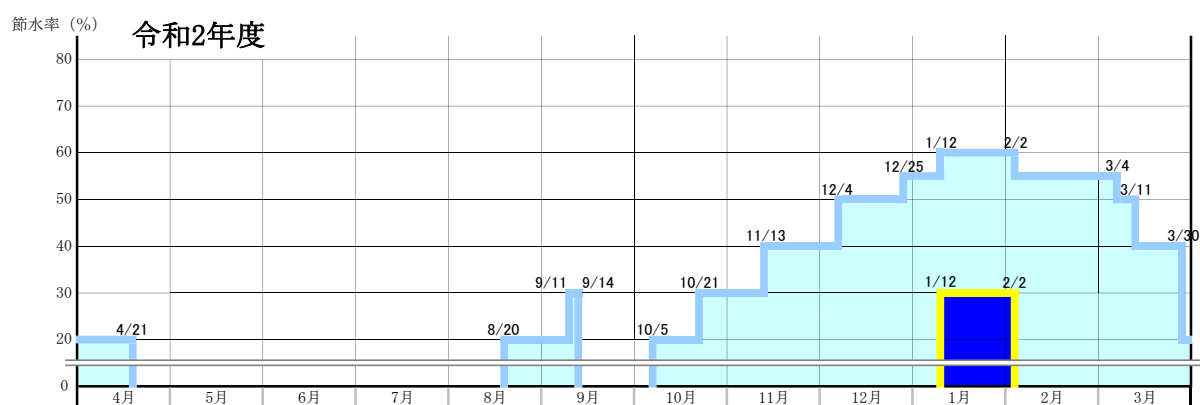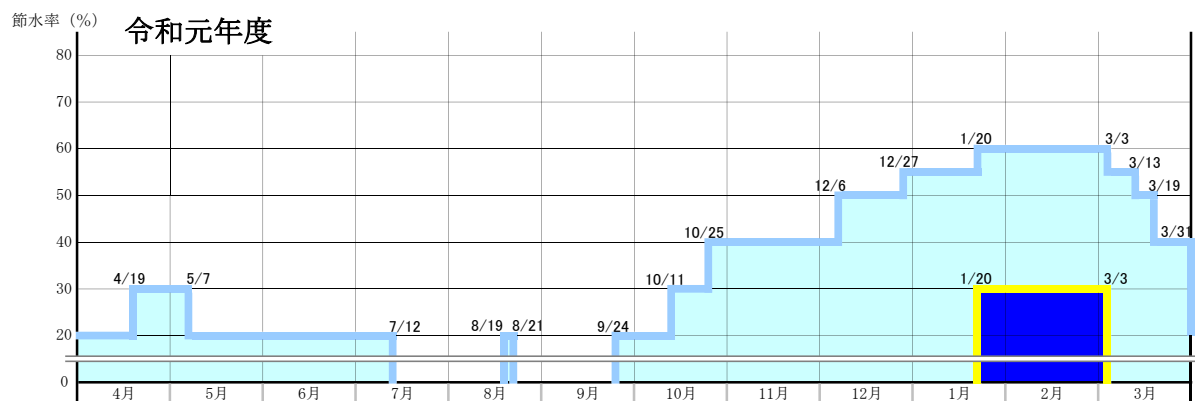

2-10 電力使用量

区分 月									
	大迫田			菊川			楠本		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
平成30年度計	1,300,665	24,657,239	4.86	2,275,710	42,619,241	6.23	1,142,185	21,211,841	5.95
令和元年度計	1,262,308	23,580,010	4.91	2,298,712	42,385,673	5.92	1,146,032	20,880,283	5.80
令和2年度計	1,258,930	21,659,922	4.64	2,197,587	37,305,898	5.39	1,212,875	20,197,995	5.29
令和3年度計	1,246,150	24,967,709	5.28	2,196,342	43,132,742	6.18	1,239,214	23,810,023	5.88
令和4年度計	1,200,721	34,056,472	7.67	2,155,656	60,205,548	8.82	1,188,108	33,375,002	8.75
4月	97,071	2,240,906	6.07	176,303	3,980,962	7.08	93,106	2,075,797	6.54
5月	98,848	2,286,246	6.16	181,712	4,143,682	7.24	97,597	2,191,110	6.71
6月	99,711	2,451,986	6.65	179,636	4,349,355	7.60	100,369	2,402,572	7.74
7月	103,619	2,758,511	7.15	189,790	4,961,729	8.36	104,454	2,717,655	8.42
8月	103,627	2,990,401	7.84	188,807	5,366,969	9.17	105,459	2,985,022	8.99
9月	99,040	3,037,405	8.35	179,232	5,404,154	9.66	97,591	2,941,935	9.30
10月	99,193	3,091,607	8.32	178,600	5,530,392	9.70	101,050	3,135,554	9.93
11月	96,402	3,116,194	8.82	167,925	5,394,470	9.87	89,892	2,912,939	9.98
12月	106,391	3,453,513	8.96	184,298	5,921,093	10.16	102,294	3,327,794	10.79
1月	107,942	3,175,308	7.97	188,057	5,475,417	9.15	109,784	3,257,417	9.79
2月	92,167	2,711,389	7.98	164,816	4,762,105	9.09	94,593	2,788,797	8.76
3月	96,710	2,743,006	7.75	176,480	4,915,220	8.74	91,919	2,638,410	8.17
月平均	100,060	2,838,039	7.67	179,638	5,017,129	8.82	99,009	2,781,251	8.75

※1 林浄水場(光市)で使用された電力使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用料金。

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

林(光市) ※1			小計		
使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
650,746	13,192,517	13.62	5,369,306	101,680,838	6.18
643,723	11,908,788	12.63	5,350,775	98,754,754	5.98
650,391	10,623,940	11.33	5,319,783	89,787,755	5.49
666,658	14,369,482	14.76	5,348,364	106,279,956	6.35
633,166	21,761,439	23.80	5,177,651	149,398,461	9.34
51,591	1,448,306	19.70	418,071	9,745,971	7.37
53,311	1,480,570	19.39	431,468	10,101,608	7.50
51,591	1,451,365	19.55	431,307	10,655,278	8.04
53,311	1,529,592	19.89	451,174	11,967,487	8.68
53,311	1,534,368	19.77	451,204	12,876,760	9.35
51,591	1,486,433	19.60	427,454	12,869,927	9.78
54,243	3,667,335	45.95	433,086	15,424,888	11.54
52,494	1,822,829	23.76	406,713	13,246,432	10.44
54,243	1,872,155	23.32	447,226	14,574,555	10.74
54,243	1,872,155	23.16	460,026	13,780,297	9.77
48,994	1,724,176	25.09	400,570	11,986,467	9.58
54,243	1,872,155	25.52	419,352	12,168,791	9.27
52,764	1,813,453	23.80	431,471	12,449,872	9.34

区分 月												
	須万市			須々万・長穂			米光			柏原		
	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
平成30年度計	16,655	372,669	15.42	413,654	8,201,932	18.17	63,963	1,475,451	24.39	329,861	6,480,387	14.69
令和元年度計	17,727	388,261	14.80	380,657	7,541,288	18.71	57,479	1,346,117	22.33	332,294	6,477,361	15.76
令和2年度計	16,370	338,578	13.61	372,765	6,884,025	17.65	57,759	1,255,237	22.10	295,977	5,499,696	13.70
令和3年度計	18,654	426,749	15.60	338,219	7,349,246	18.66	58,784	1,464,708	27.35	321,686	6,673,494	15.28
令和4年度計	20,207	470,948	16.15	321,137	9,089,042	23.74	60,229	1,480,907	26.29	272,999	8,207,251	22.80
4月	1,897	46,010	15.66	26,739	663,528	20.55	4,353	120,288	26.37	22,254	536,717	18.12
5月	1,276	33,367	16.08	26,426	654,765	20.20	4,014	113,388	24.17	22,569	550,040	18.26
6月	2,003	48,456	16.63	26,226	682,579	21.51	4,095	115,035	24.47	22,754	581,248	19.68
7月	1,664	43,412	14.71	26,232	733,885	22.49	4,144	121,379	25.66	22,875	647,538	21.52
8月	1,463	39,061	16.41	26,525	783,787	24.38	4,046	119,258	25.97	23,243	709,994	22.96
9月	1,740	44,843	20.90	25,915	797,641	26.21	4,243	123,201	27.01	21,185	696,672	24.97
10月	1,676	41,511	18.01	26,177	811,302	25.37	4,061	114,344	23.31	22,332	734,861	25.43
11月	1,558	39,108	17.77	26,350	829,879	26.96	4,122	115,586	24.89	21,290	729,352	26.46
12月	1,842	44,890	19.21	29,373	916,255	27.50	6,964	173,449	34.57	23,669	817,514	26.77
1月	1,696	30,046	11.73	28,615	783,898	22.55	6,981	124,928	24.20	25,592	809,055	23.89
2月	1,594	28,683	13.76	25,292	702,893	23.76	6,662	120,665	26.46	22,434	705,336	23.07
3月	1,798	31,561	13.93	27,267	728,630	23.70	6,544	119,386	28.37	22,802	688,924	22.74
月平均	1,684	39,245	16.15	26,761	757,420	23.74	5,019	123,409	26.29	22,750	683,938	22.80

※ 円/m³ = 配水量1m³当り電力使用料金。

(税込額)

小計						合 計		
渋川								
使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³	使用量 (kWh)	使用料金 (円)	円/m ³
7,986	149,766	8.88	832,119	16,680,205	16.78	6,201,425	118,361,043	6.79
8,150	150,088	8.76	796,307	15,903,115	17.33	6,147,082	114,657,869	6.58
7,729	129,829	8.15	750,600	14,107,365	15.87	6,070,383	103,895,120	6.03
7,045	138,658	9.92	744,388	16,052,855	17.35	6,092,752	122,332,811	6.93
7,919	161,420	9.86	682,491	19,409,568	22.98	5,860,142	168,808,029	10.02
690	15,103	10.77	55,933	1,381,646	19.51	474,004	11,127,617	7.98
604	13,352	9.60	54,889	1,364,912	19.31	486,357	11,466,520	8.09
580	12,822	9.83	55,658	1,440,140	20.52	486,965	12,095,418	8.66
603	14,110	10.22	55,518	1,560,324	21.74	506,692	13,527,811	9.33
600	14,045	10.14	55,877	1,666,145	23.33	507,081	14,542,905	10.04
581	13,569	10.70	53,664	1,675,926	25.27	481,118	14,545,853	10.53
590	13,067	9.42	54,836	1,715,085	24.69	487,922	17,139,973	12.19
716	15,633	11.22	54,036	1,729,558	25.98	460,749	14,975,990	11.22
855	18,462	13.00	62,703	1,970,570	27.13	509,929	16,545,125	11.57
669	9,993	7.19	63,553	1,757,920	22.61	523,579	15,538,217	10.44
672	10,032	7.82	56,654	1,567,609	23.02	457,224	13,554,076	10.28
759	11,232	8.21	59,170	1,579,733	22.94	478,522	13,748,524	9.95
660	13,452	9.86	56,874	1,617,464	22.98	488,345	14,067,336	10.02

２－１１ 薬品使用量

ア．ポリ塩化アルミニウム

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	129,177	3,557,535	154,092	4,243,694	79,940	2,201,547	483.3	54,806	363,692.3	10,057,582
令和元年度計	131,420	4,083,591	169,832	5,276,598	84,549	2,626,387	508.2	56,269	386,309.2	12,042,845
令和2年度計	109,040	3,418,403	159,114	4,988,226	93,512	2,931,603	128.5	14,418	361,794.5	11,338,232
令和3年度計	123,505	4,075,665	196,857	6,496,281	104,419	3,445,827	97.7	10,961	424,878.7	14,028,734
令和4年度計	109,634	3,738,522	177,419	6,049,989	98,214	3,349,099	7.2	808	385,274.2	13,138,418
4月	8,807	300,319	14,365	489,847	6,398	218,172	0.0	0	29,570.0	1,008,338
5月	7,586	258,683	11,603	395,662	7,551	257,489	0.0	0	26,740.0	911,834
6月	9,236	314,948	12,896	439,754	7,356	250,840	0.0	0	29,488.0	1,005,542
7月	9,536	325,178	15,166	517,161	8,146	277,779	0.0	0	32,848.0	1,120,118
8月	9,642	328,792	15,442	526,572	9,013	307,343	0.0	0	34,097.0	1,162,707
9月	10,238	349,116	15,659	533,972	9,035	308,094	0.0	0	34,932.0	1,191,182
10月	9,408	320,813	17,560	598,796	8,900	303,490	0.0	0	35,868.0	1,223,099
11月	8,462	288,554	14,747	502,873	7,695	262,400	3.6	404	30,907.6	1,054,231
12月	10,058	342,978	16,211	552,795	8,601	293,294	0.0	0	34,870.0	1,189,067
1月	10,555	359,926	16,871	575,301	9,417	321,120	0.0	0	36,843.0	1,256,347
2月	8,665	295,477	14,541	495,848	8,482	289,236	0.0	0	31,688.0	1,080,561
3月	7,441	253,738	12,358	421,408	7,620	259,842	3.6	404	27,422.6	935,392
月平均	9,136.2	311,543	14,784.9	504,166	8,184.5	279,092	0.6	67	32,106.2	1,094,868

イ. 次亜塩素酸ナトリウム

◆濃度12%(タンクローリー搬入)

(税込額)

区分 月	大迫田		菊川		楠本		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	63,095	1,226,567	121,504	2,362,037	41,536	807,460	226,135	4,396,064
令和元年度計	58,546	1,531,815	117,727	3,077,593	43,317	1,133,589	219,590	5,742,997
令和2年度計	54,242	1,491,656	108,380	2,980,453	41,472	1,140,483	204,094	5,612,592
令和3年度計	51,339	1,524,770	101,169	3,004,719	44,233	1,313,722	196,741	5,843,211
令和4年度計	48,621	1,604,493	108,115	3,567,795	43,156	1,424,148	199,892	6,596,436
4月	3,780	124,740	9,686	319,638	3,910	129,030	17,376	573,408
5月	3,379	111,507	8,476	279,708	3,559	117,447	15,414	508,662
6月	3,717	122,661	9,241	304,953	3,277	108,141	16,235	535,755
7月	4,146	136,818	8,406	277,398	3,575	117,975	16,127	532,191
8月	4,655	153,615	9,312	307,296	3,996	131,868	17,963	592,779
9月	4,339	143,187	9,210	303,930	3,569	117,777	17,118	564,894
10月	3,922	129,426	11,510	379,830	3,566	117,678	18,998	626,934
11月	5,377	177,441	11,439	377,487	4,739	156,387	21,555	711,315
12月	4,842	159,786	10,665	351,945	4,430	146,190	19,937	657,921
1月	3,865	127,545	7,083	233,739	3,424	112,992	14,372	474,276
2月	2,962	97,746	5,994	197,802	2,127	70,191	11,083	365,739
3月	3,637	120,021	7,093	234,069	2,984	98,472	13,714	452,562
月平均	4,052	133,708	9,010	297,316	3,596	118,679	16,658	549,703

◆濃度6%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	須万市		須々万		渋川		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	421.6	47,809	1,728.1	195,967	140.6	15,944	2,290.3	259,720
令和元年度計	431.2	57,558	1,075.0	143,292	119.9	16,011	1,626.1	216,861
令和2年度計	418.3	56,474	1,121.1	151,351	122.5	16,540	1,661.9	224,365
令和3年度計	423.8	57,217	1,307.6	176,529	108.9	14,706	1,840.3	248,452
令和4年度計	512.0	69,123	1,117.9	150,918	150.1	20,267	1,780.0	240,308
4月	41.0	5,535	83.0	11,205	12.1	1,634	136.1	18,374
5月	33.4	4,509	102.4	13,824	12.9	1,742	148.7	20,075
6月	48.5	6,548	98.1	13,244	11.9	1,607	158.5	21,399
7月	66.8	9,018	111.0	14,985	12.7	1,715	190.5	25,718
8月	50.7	6,845	120.7	16,295	12.2	1,647	183.6	24,787
9月	44.2	5,967	113.2	15,282	11.0	1,485	168.4	22,734
10月	71.1	9,599	105.6	14,256	12.6	1,701	189.3	25,556
11月	33.4	4,509	90.6	12,231	13.7	1,850	137.7	18,590
12月	33.4	4,509	90.6	12,231	13.9	1,877	137.9	18,617
1月	34.5	4,658	83.0	11,205	12.8	1,728	130.3	17,591
2月	29.1	3,929	56.1	7,574	12.0	1,620	97.2	13,123
3月	25.9	3,497	63.6	8,586	12.3	1,661	101.8	13,744
月平均	42.6	5,760	93.2	12,577	12.5	1,689	148.3	20,026

◆濃度12%(キュビテナー搬入)

(税込額)

区分 月	長穂		米光		柏原		合計	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	2,925.9	347,597	783.6	93,092	2,864.9	340,350	6,574.4	781,039
令和元年度計	3,031.7	326,916	744.2	80,303	2,682.2	289,099	6,458.1	696,318
令和2年度計	2,827.1	366,393	703.9	91,225	2,511.8	325,529	6,042.8	783,147
令和3年度計	2,402.6	297,106	751.2	92,895	2,953.6	365,241	6,107.4	755,242
令和4年度計	2,494.8	336,802	758.1	102,345	2,639.4	356,322	5,892.3	795,469
4月	164.5	22,208	54.1	7,304	203.6	27,486	422.2	56,998
5月	187.5	25,313	54.6	7,371	216.2	29,187	458.3	61,871
6月	226.6	30,591	59.8	8,073	227.7	30,740	514.1	69,404
7月	263.4	35,559	70.2	9,477	294.4	39,744	628.0	84,780
8月	287.5	38,813	85.1	11,489	305.9	41,297	678.5	91,599
9月	271.4	36,639	87.4	11,799	253.0	34,155	611.8	82,593
10月	241.5	32,603	93.2	12,582	220.8	29,808	555.5	74,993
11月	205.9	27,797	73.6	9,936	174.8	23,598	454.3	61,331
12月	192.1	25,934	64.4	8,694	182.9	24,692	439.4	59,320
1月	164.5	22,208	47.2	6,372	186.3	25,151	398.0	53,731
2月	148.4	20,034	32.8	4,428	178.3	24,071	359.5	48,533
3月	141.5	19,103	35.7	4,820	195.5	26,393	372.7	50,316
月平均	207.8	28,066	63.2	8,529	220.0	29,694	491.0	66,289

ウ．粉末活性炭

(税込額)

月 区分	大迫田		菊川		楠本		合計			
	ドライ炭		ウェット炭		ウェット炭		ドライ炭		ウェット炭	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	4,921	2,072,725	4,560	1,231,200	5,405	1,459,350	4,921	2,072,725	9,965	2,690,550
令和元年度計	4,285	1,770,823	1,500	402,290	7,470	1,990,870	4,285	1,770,823	8,970	2,393,160
令和2年度計	3,285	1,355,065	5,900	1,544,620	8,950	2,343,110	3,285	1,355,065	14,850	3,887,730
令和3年度計	3,643	1,594,906	7,050	1,899,975	7,400	1,994,300	3,643	1,594,906	14,450	3,894,275
令和4年度計	2,039	939,777	7,650	2,255,220	5,000	1,474,000	2,039	939,777	12,650	3,729,220
4月	105	48,395	900	265,320	0	0	105	48,395	900	265,320
5月	248	114,303	750	221,100	450	132,660	248	114,303	1,200	353,760
6月	413	190,352	900	265,320	950	280,060	413	190,352	1,850	545,380
7月	319	147,027	900	265,320	800	235,840	319	147,027	1,700	501,160
8月	333	153,480	750	221,100	700	206,360	333	153,480	1,450	427,460
9月	355	163,620	2,100	619,080	1,000	294,800	355	163,620	3,100	913,880
10月	251	115,686	1,350	397,980	650	191,620	251	115,686	2,000	589,600
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	200	58,960	0	0	200	58,960
2月	15	6,914	0	0	250	73,700	15	6,914	250	73,700
3月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月平均	170	78,315	637	187,935	417	122,833	170	78,315	1,054	310,768

エ. 苛性ソーダ(税込額)

区分 月	柏原	
	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	277.1	—
令和元年度計	191.7	—
令和2年度計	0.0	—
令和3年度計	0.0	—
令和4年度計	0.0	—
4月	0.0	—
5月	0.0	—
6月	0.0	—
7月	0.0	—
8月	0.0	—
9月	0.0	—
10月	0.0	—
11月	0.0	—
12月	0.0	—
1月	0.0	—
2月	0.0	—
3月	0.0	—
月平均	0.0	—

オ. 林(光市) ※1

(税抜額)

区分 月	次亜塩素酸ナトリウム		苛性ソーダ		硫酸バンド		ポリ塩化アルミニウム	
	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)	使用量 (kg)	金額 (円)
平成30年度計	1,162	258,196	626	84,510	215	4,730	—	—
令和元年度計	1,238	317,424	577	77,895	141	3,525	124	8,888
令和2年度計	1,119	279,750	117	15,795	9	225	73	2,774
令和3年度計	1,125	281,250	51	7,140	10	280	82	3,116
令和4年度計	1,170	321,750	1	135	0	0	471	19,311
4月	89	24,475	0	0	0	0	57	2,337
5月	105	28,875	0	0	0	0	34	1,394
6月	125	34,375	0	0	0	0	39	1,599
7月	132	36,300	0	0	0	0	40	1,640
8月	127	34,925	0	0	0	0	41	1,681
9月	118	32,450	0	0	0	0	50	2,050
10月	99	27,225	0	0	0	0	42	1,722
11月	84	23,100	0	0	0	0	39	1,599
12月	78	21,450	0	0	0	0	36	1,476
1月	75	20,625	0	0	0	0	35	1,435
2月	65	17,875	1	135	0	0	28	1,148
3月	73	20,075	0	0	0	0	30	1,230
月平均	98	26,813	※2 0	11	0	0	39	1,609

※1 林浄水場(光市)で使用された薬品使用量の内、旧熊毛地区水道事業の浄水処理に相当する使用量及び使用金額である。

また本表は、光市の水道事業年報との整合を取るため、光市の集計方法にて算出しており、「2-11 薬品使用状況 ア～エ」の集計方法とは異なる。

<薬品使用量の集計方法>

周南市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重＝薬品使用量(kg)

光市水道事業年報：薬品使用量(ℓ)×比重×薬品濃度(%) / 100＝薬品使用量(kg)

※2 年間使用量が少ないため、四捨五入して整数止めすると0になる。

III

耐震化状況

3-1 水道施設

ア. 浄水施設の耐震化率

◆耐震化率推移


※1

区分 \ 年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
耐震性のある 浄水施設能力 (m ³ /日)	2,178	2,178	2,178	2,178	26,878
全施設能力 (m ³ /日)	89,948	89,948	89,948	89,948	89,948
耐震化率	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	29.9%
全国平均 ※2	30.6%	32.6%	38.0%	39.2%	—
山口県平均 ※2	10.6%	15.3%	15.6%	26.2%	—

※1 平成30年度より浄水処理を中止した一の井手浄水場の浄水処理能力(10,000m³/日)を見込んでいない。

※2 全国平均及び山口県平均については「水道事業における耐震化の状況(厚生労働省HP掲載資料)」より出典。
令和4年度数値については現在公表されていない。(例年3月初旬頃公表)

◆施設の経年化及び耐震化状況

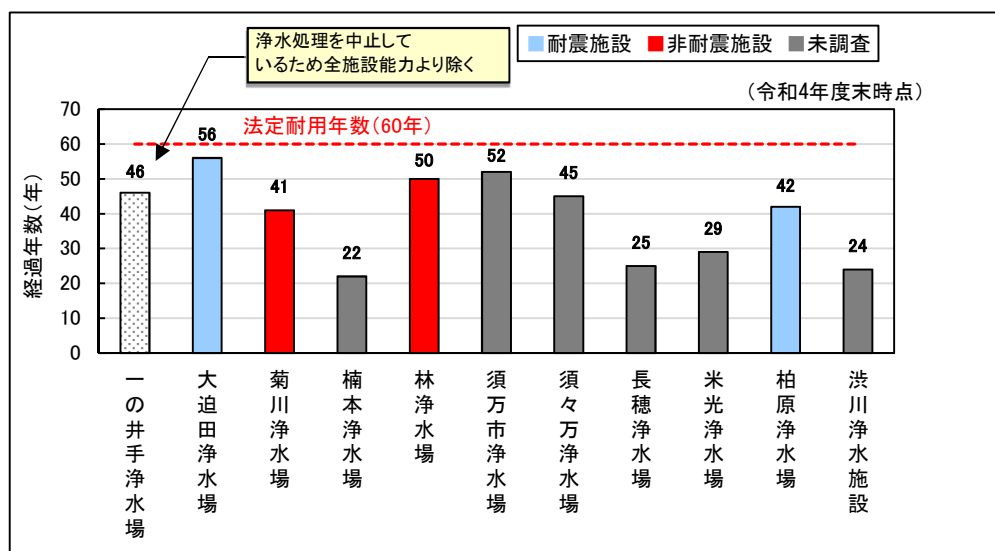

【大迫田浄水場管理棟及び沈殿池】

水道施設の耐震化を推進するため、平成30(2018)年度に「周南市水道事業水道施設更新計画・耐震化計画(令和元(2019)～令和10(2028)年度)」の策定を行った。

耐震化計画を基に事業を推進した結果、大迫田浄水場については令和4(2022)年度に施設の耐震化が完了した。

イ. 配水池の耐震化率

◆耐震化率推移

※1

区分 \ 年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
耐震性のある配水池容量 (m³)	29,389	29,389	29,594	30,636	31,386
全配水池容量 (m³)	59,290	59,290	59,495	59,495	59,495
耐震化率	49.6%	49.6%	49.7%	51.5%	52.8%
全国平均 ※2	56.9%	58.6%	60.8%	62.3%	—
山口県平均 ※2	39.7%	40.7%	46.2%	49.2%	—

※1 平成30年度より一の井手浄水池 (873m³/日) 及び道貫田配水池 (9.3m³/日) の容量を除外。

※2 全国平均及び山口県平均については「水道事業における耐震化の状況(厚生労働省HP掲載資料)」より出典。
令和4年度数値については現在公表されていない。(例年3月初旬頃公表)

《 水道施設の重要度と備えるべき耐震性能 》

重要度区分	対象となる水道施設	レベル1地震動	レベル2地震動
ランクA1	重要な水道施設のうち、ランクA2以外の水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクA2	重要な水道施設のうち、次の1) 2) いずれにも該当する水道施設 1) 代替施設がある水道施設 2) 破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い水道施設	地震によって健全な機能を損なわない	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に修復を必要とするが、機能に重大な影響を及ぼさない
ランクB	上記ランクA1、ランクA2以外の水道施設	地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない ※1	※2


※1：ランクBの水道施設のうち、構造的な損傷が一部あるが、断面復旧等によって機能回復が図れる施設に適用

※2：ここで保持すべき耐震性能は規定しないが、厚労省令では「断水やその他の給水への影響ができるだけ少なくなるとともに、速やかな復旧ができるよう配慮されていること」と規定している

重要な水道施設	(1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 (2) 配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの (3) 配水施設のうち、(2)の施設以外の施設であって、次に掲げるもの (i) 配水本管(配水管のうち、給水管の分岐のないもの) (ii) 配水本管に接続するポンプ場 (iii) 配水本管に接続する配水池等(配水池及び配水のために容量を調節する設備) (iv) 配水本管を有しない水道施設における最大容量を有する配水池等
レベル1地震動	当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いもの
レベル2地震動	当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの


◆施設の経年化及び耐震化状況

[浄水池]

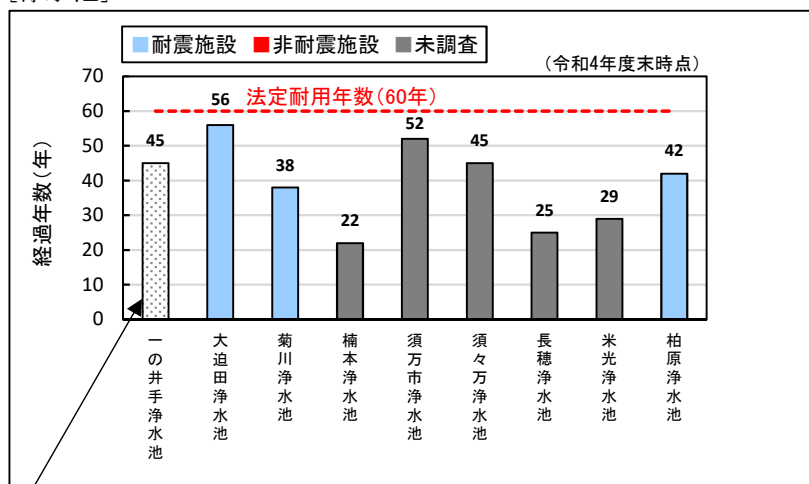


浄水処理を中止しているため対象外

[ランク A 配水池]

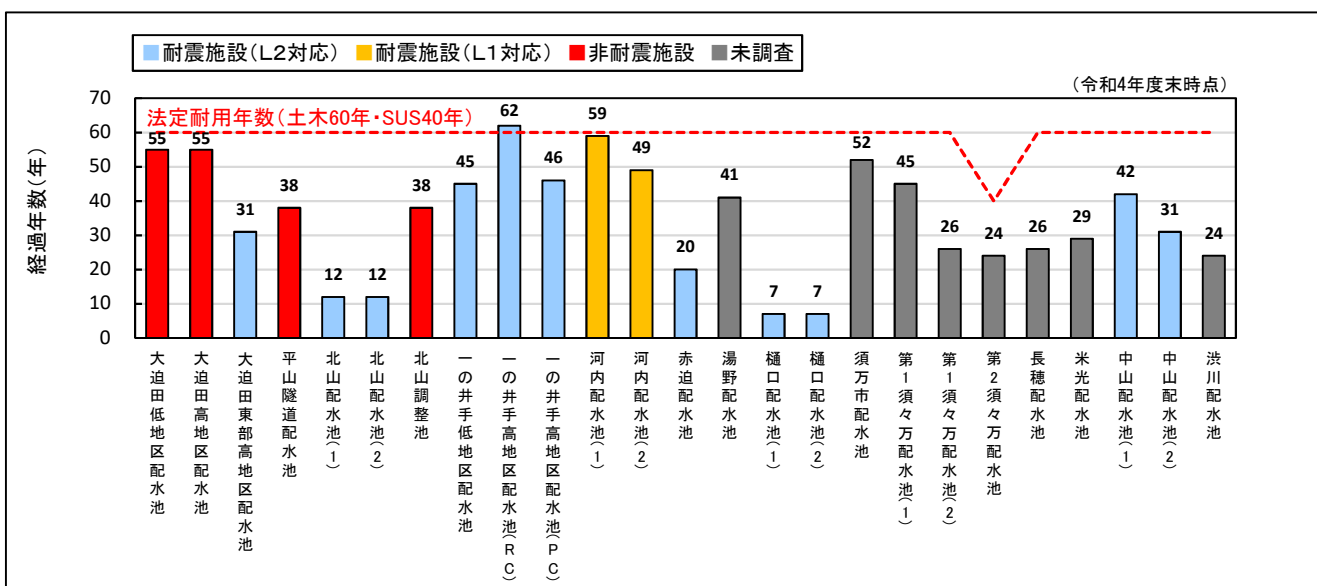

[ランク B 配水池]

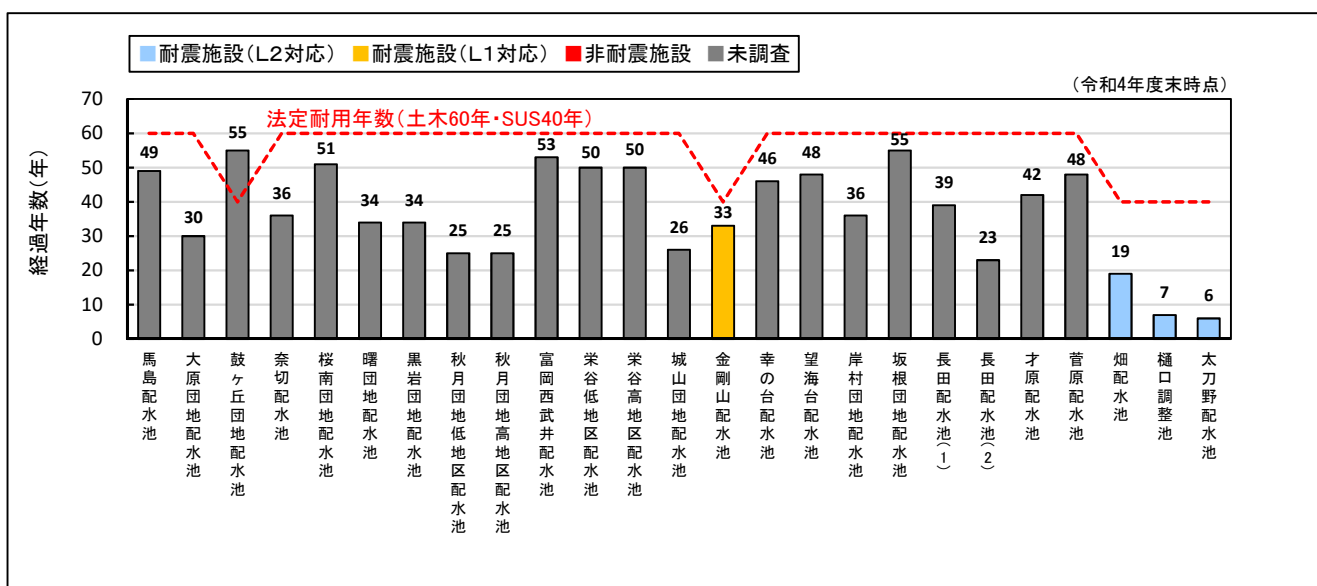

3-2 管路


◆耐震化率推移

区分		年度	平成30年度			令和元年度		
			管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)	管路延長(m)	耐震管延長(m)	耐震適合延長(m)
基幹管路	導水管		12,215.16	2,325.43	4,395.71	12,213.32	2,326.72	4,397.00
		耐震化率	19.0%			19.1%		
		耐震適合率	36.0%			36.0%		
	送水管		23,376.47	11,912.40	18,885.78	23,376.87	11,934.27	18,886.18
		耐震化率	51.0%			51.1%		
		耐震適合率	80.8%			80.8%		
	配水本管		8,884.87	2,334.60	8,023.42	8,884.87	2,334.60	8,023.42
		耐震化率	26.3%			26.3%		
		耐震適合率	90.3%			90.3%		
	配水支管		44,476.50	16,572.43	31,304.91	44,475.06	16,595.59	31,306.60
		耐震化率	37.3%			37.3%		
		※1 全国平均	25.9%			26.6%		
		山口県平均	25.2%			26.1%		
		耐震適合率	70.4%			70.4%		
		※1 全国平均	40.3%			40.9%		
		山口県平均	39.2%			45.4%		
	配水支管		801,825.51	233,893.09	296,329.11	801,238.96	241,117.63	303,549.51
		耐震化率	29.2%			30.1%		
		耐震適合率	37.0%			37.9%		
管路総延長			846,302.01	250,465.52	327,634.02	845,714.02	257,713.22	334,856.11
		耐震化率	29.6%			30.5%		
		耐震適合率	38.7%			39.6%		

※1 全国平均及び山口県平均については「水道事業における耐震化の状況(厚生労働省HP掲載資料)」より出典。
令和4年度数値については現在公表されていない。(例年3月初旬頃公表)

◆全管路管種別比率(令和4年度)

管 種	管延長(m)	率(%)
铸铁管	13,165.60	1.56
ダクタイル铸铁管	326,033.45	38.67
ステンレス管	538.03	0.06
鋼管	19,074.45	2.26
ポリエチレン管	194,112.75	23.01
塩化ビニル管	287,388.09	34.07
ヒューム管	412.64	0.05
その他	2,715.81	0.32
合計	843,440.82	100.00

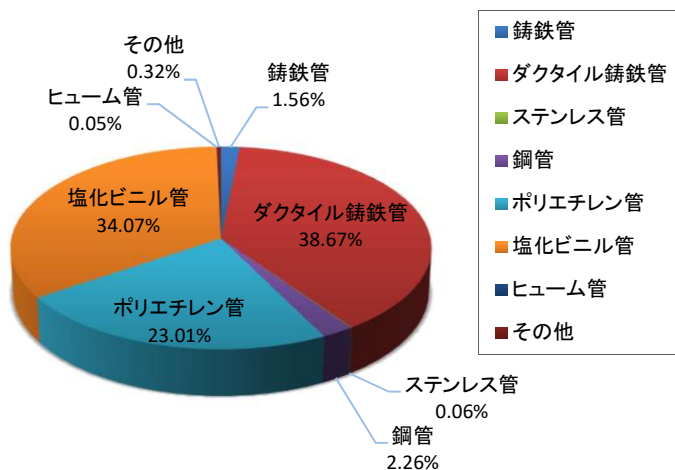

令和2年度			令和3年度			令和4年度		
管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)	管路延長 (m)	耐震管延長 (m)	耐震適合延長 (m)
12, 212. 96	2, 326. 69	4, 396. 89	7, 697. 64	2, 284. 55	3, 797. 46	7, 697. 64	2, 284. 55	3, 797. 46
	19. 1%			29. 7%			29. 7%	
	36. 0%			49. 3%			49. 3%	
23, 349. 32	11, 933. 91	18, 885. 80	23, 349. 95	11, 934. 54	18, 886. 43	23, 349. 95	11, 934. 54	19, 688. 48
	51. 1%			51. 1%			51. 1%	
	80. 9%			80. 9%			84. 3%	
8, 892. 51	2, 334. 65	8, 023. 15	8, 892. 51	2, 334. 65	8, 023. 15	8, 892. 51	2, 334. 65	8, 208. 69
	26. 3%			26. 3%			26. 3%	
	90. 2%			90. 2%			92. 3%	
44, 454. 79	16, 595. 25	31, 305. 84	39, 940. 10	16, 553. 74	30, 707. 04	39, 940. 10	16, 553. 74	31, 694. 63
	37. 3%			41. 4%			41. 4%	
	26. 8%			27. 4%			—	
	26. 8%			27. 9%			—	
	70. 4%			76. 9%			79. 4%	
	40. 7%			41. 2%			—	
	46. 1%			47. 2%			—	
801, 562. 68	248, 220. 34	310, 630. 11	802, 138. 22	254, 401. 07	316, 568. 51	803, 500. 72	260, 185. 84	324, 304. 19
	31. 0%			31. 7%			32. 4%	
	38. 8%			39. 5%			40. 4%	
846, 017. 47	264, 815. 59	341, 935. 95	842, 078. 32	270, 954. 81	347, 275. 55	843, 440. 82	276, 739. 58	355, 998. 82
	31. 3%			32. 2%			32. 8%	
	40. 4%			41. 2%			42. 2%	

◆用語説明


耐震管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。 液状化等による地盤変状に対しても上記と同様の耐震性能を有する。
	対象となる管	1) 耐震型継手を有するダクトイル鋳鉄管 ⇒ S形、SⅡ形、NS形、GX形、US形、UF形、KF形、PⅡ形など離脱防止機能付き継手をいう。 2) 鋼管及びステンレス管 ⇒ 溶接継手に限る。 3) 水道配水用ポリエチレン管 ⇒ 熱融着継手に限る。 4) 管路内配管 (PIP、シールド内配管) ⇒ 耐震を考慮した場合は含む。
耐震適合管	説明	当該施設の設置地点で想定される最大規模の地震動において、地盤によっては管路の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管をいう。
	対象となる管	1) 耐震管 2) 良い地盤に布設されたK形継手等を有するダクトイル鋳鉄管また、RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管 3) 各水道事業者の判断により耐震適合性のある管とすることが可能な管 ※K形継手等とは、K形と平成11年以降に出荷されたT形等の継手のことである。 ※RRロング継手を有する硬質塩化ビニル管については、十分に耐震性能が検証されていないことから、各事業者の判断により採用することが可能である。

【耐震管 (DIP GX形) 布設状況】



毎年度、5～6km
の管路を耐震管
へ更新

【耐震管 (耐震継手) の仕組み】

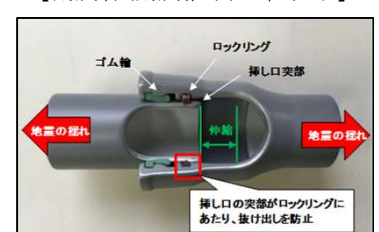

ア. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	0.00	472.54	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	976.27	976.27	692.91	0.00	0.00	0.00	0.00
500	83.92	786.81	786.81	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
600	0.00	488.33	488.33	287.02	0.00	0.00	0.00	0.00
700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	25.71	25.71	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
計	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	2.22	72.58	61.49	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
200	0.00	82.88	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	1,582.21	1,447.21	0.00	48.70	48.70	0.00	0.00
300	0.00	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	569.01	560.00	0.00	0.00	0.00	876.29	876.29
600	0.00	1,143.36	1,143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	0.00	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	68.55	68.55
計	0.00	3,582.61	3,374.00	0.00	48.70	48.70	944.84	944.84
比率 (%)	0.00	77.87	73.33	0.00	1.06	1.06	20.54	20.54

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
450	3.34	1,167.63	1,159.73	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
500	0.00	862.91	862.91	628.63	0.00	0.00	209.62	209.62
600	0.00	5,400.14	4,734.48	189.38	0.00	0.00	17.63	17.63
700	0.00	301.83	301.83	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00
計	3.34	7,732.51	7,058.95	1,184.91	0.00	0.00	227.25	227.25
比率 (%)	0.04	97.02	88.57	14.87	0.00	0.00	2.85	2.85

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	239.51	0.00	0.00	21.21	21.21	5,848.44	0.00
75	253.70	23,522.26	9,829.99	508.61	32.89	32.89	2,072.04	0.00
100	1,861.94	47,971.09	12,974.96	2,512.86	30.40	30.40	1,232.91	0.00
150	4,060.21	68,036.84	20,851.14	13,314.36	39.45	39.45	4,278.74	4,142.68
200	2,276.62	37,019.01	14,300.85	7,584.60	107.42	107.42	212.06	167.12
250	3,367.49	19,708.78	9,404.96	4,204.88	7.03	7.03	97.12	97.12
300	941.91	16,621.99	10,393.87	6,997.33	20.74	20.74	447.86	447.86
350	286.66	12,076.03	4,159.05	2,556.56	0.00	0.00	1,453.01	1,261.01
400	29.81	9,046.16	6,009.46	170.20	0.00	0.00	614.18	614.18
計	13,078.34	234,241.67	87,924.28	37,849.40	259.14	259.14	16,256.36	6,729.97
比率 (%)	2.25	40.22	15.10	6.50	0.04	0.04	2.79	1.16

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	4.09	4.09	4.09
535.74	535.74	0.00	0.00	0.00	535.74	535.74	535.74
0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	885.18	52.22	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	978.37	976.27	692.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.73	786.81	760.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.33	488.33	287.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	25.71	4.37
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
14.25	14.25	0.00	10.89	0.06	100.00	75.74	60.31

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	85.14	18.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.91	1,495.91	48.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24	31.24	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	9.11	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.30	1,436.29	876.29
0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	1,165.57	1,143.36	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.35	233.35	68.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	4,600.62	4,367.54	993.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	100.00	94.93	21.60

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.97	1,159.73	65.07
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	1,079.45	1,072.53	838.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.77	4,752.11	207.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	301.83	301.83
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	7,970.02	7,286.20	1,412.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	100.00	91.42	17.72

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
32,315.24	30,770.73	82,461.73	0.00	630.09	121,516.22	30,791.94	30,791.94
36,430.00	36,394.89	72,368.90	0.00	639.38	135,319.17	46,257.77	36,936.39
45,358.34	45,358.34	45,661.30	0.00	571.63	142,687.61	58,363.70	47,901.60
754.62	754.62	0.00	0.00	493.66	77,663.52	25,787.89	18,251.11
525.82	525.82	0.00	0.00	181.11	40,322.04	15,101.21	8,384.96
14.84	0.00	0.00	0.00	75.08	23,270.34	9,509.11	4,309.03
0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	18,046.83	10,862.47	7,465.93
0.00	0.00	0.00	0.00	8.56	13,824.26	5,420.06	3,817.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.15	6,623.64	784.38
115,398.86	113,804.40	200,491.93	0.00	2,613.84	582,340.14	208,717.79	158,642.91
19.82	19.54	34.43	0.00	0.45	100.00	35.84	27.24

イ. 旧熊毛地区水道事業

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
350	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水本管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
450	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	922.49	922.49	922.49	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	3.22	0.00
75	0.00	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00	1.67	0.00
100	0.00	519.92	519.92	519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	10,251.46	10,209.41	10,209.41	32.72	32.72	0.00	0.00
200	0.00	4,404.25	4,394.23	4,387.46	18.23	18.23	0.00	0.00
250	0.00	10,688.08	10,688.08	10,688.08	54.88	54.88	0.00	0.00
300	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	21.91	21.91	0.00	0.00
350	0.00	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	28,685.14	28,633.07	28,626.30	142.00	142.00	4.89	0.00
比率 (%)	0.00	32.68	32.62	32.61	0.16	0.16	0.01	0.00

ウ. 旧大向簡易水道事業

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.13	0.00
75	0.00	1,807.09	762.67	0.00	88.19	88.19	22.22	0.00
100	0.00	35.83	13.29	0.00	0.00	0.00	86.97	0.00
計	0.00	1,849.42	775.96	0.00	88.19	88.19	179.32	0.00
比率 (%)	0.00	28.54	11.98	0.00	1.36	1.36	2.77	0.00

エ. 旧須万市簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.13	10,919.13	10,919.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49	922.49	922.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
17,697.29	17,377.36	7,468.17	0.00	0.00	25,182.94	17,391.62	17,391.62
12,753.17	12,339.02	1,860.33	0.00	0.00	14,667.58	12,391.43	12,391.43
16,686.41	16,642.06	915.46	0.00	0.00	18,121.79	17,161.98	17,161.98
1,094.44	1,094.44	476.16	0.00	0.00	11,854.78	11,336.57	11,336.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.48	4,412.46	4,405.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.96	10,742.96	10,742.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.38	2,760.38	2,760.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55	30.55	30.55
48,231.31	47,452.88	10,720.12	0.00	0.00	87,783.46	76,227.95	76,221.18
54.94	54.06	12.21	0.00	0.00	100.00	86.84	86.83

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
819.23	819.23	2,162.36	0.00	0.00	3,058.22	819.23	819.23
268.08	268.08	438.96	0.00	0.00	2,624.54	1,118.94	356.27
675.03	675.03	0.00	0.00	0.00	797.83	688.32	675.03
1,762.34	1,762.34	2,601.32	0.00	0.00	6,480.59	2,626.49	1,850.53
27.19	27.19	40.14	0.00	0.00	100.00	40.53	28.55

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	259.42	0.00	0.00
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
75	0.00	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	75.80	0.00
比率 (%)	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00

オ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
150	0.00	2,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	928.29	928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	3,146.10	928.29	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00
比率 (%)	0.00	99.28	29.29	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
100	0.00	787.54	769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	1,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	3,709.51	3,632.51	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
計	0.00	6,093.21	4,401.81	21.87	0.00	0.00	17.60	0.00
比率 (%)	0.00	99.71	72.03	0.36	0.00	0.00	0.29	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00
75	0.00	7,222.01	5,155.21	23.21	0.00	0.00	28.16	0.00
100	0.00	6,600.01	5,193.16	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00
250	0.00	1,585.27	764.06	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00
計	0.00	19,729.80	13,429.24	396.39	0.00	0.00	84.71	0.00
比率 (%)	0.00	43.14	29.37	0.87	0.00	0.00	0.19	0.00

カ. 旧米光簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
100	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
計	0.00	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.17	0.00
比率 (%)	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.77	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
670.25	670.25	2,334.83	0.00	0.00	3,080.88	670.25	670.25
267.46	267.46	541.78	0.00	2.36	1,039.49	495.35	267.46
0.00	0.00	496.54	0.00	0.00	496.54	0.00	0.00
937.71	937.71	3,373.15	0.00	2.36	4,616.91	1,165.60	937.71
20.31	20.31	73.06	0.00	0.05	100.00	25.25	20.31

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.81	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.29	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.79	928.29	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.29	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.54	769.30	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.16	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.11	3,632.51	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.81	4,401.81	21.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	72.03	0.36

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
133.69	124.68	13,584.61	0.00	0.00	13,790.48	124.68	124.68
371.69	371.69	6,709.89	0.00	0.00	14,331.75	5,526.90	394.90
881.28	881.28	4,233.80	0.00	0.00	11,715.09	6,074.44	1,254.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.08	2,316.81	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.41	764.06	0.00
1,386.66	1,377.65	24,528.30	0.00	0.00	45,729.47	14,806.89	1,774.04
3.03	3.01	53.64	0.00	0.00	100.00	32.38	3.88

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管						
				うち耐震管		うち耐震管		うち耐震管
150	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル 铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管	うち耐震管	うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00
150	0.00	1,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.83	0.00
計	0.00	2,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	169.08	0.00
比率 (%)	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00

キ、旧鹿野簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管						
				うち耐震管		うち耐震管		うち耐震管
150	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
比率 (%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

◆送水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管						
				うち耐震管		うち耐震管		うち耐震管
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00
150	0.00	812.65	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	0.00
200	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	0.00
比率 (%)	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00

◆配水支管

口径	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管						
				うち耐震管		うち耐震管		うち耐震管
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.05	0.00
75	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	176.14	0.00
100	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	331.20	0.00
150	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	74.56	0.00
200	0.00	1,384.42	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
250	0.00	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	0.00	1,851.38	32.17	32.17	0.00	0.00	751.95	0.00
比率 (%)	0.00	2.87	0.05	0.05	0.00	0.00	1.17	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	2,791.39	0.00	0.00	2,880.12	0.00	0.00
0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00	1,578.83	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.86	0.00	0.00
0.00	0.00	4,370.22	0.00	0.00	7,152.58	0.00	0.00
0.00	0.00	61.10	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.32	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他		総計	
						うち耐震適合管	うち耐震管
12,007.42	6,879.95	11,827.26	0.00	66.12	24,070.85	6,879.95	6,879.95
7,422.28	7,421.01	12,306.62	0.00	0.00	19,914.32	7,421.01	7,421.01
6,370.37	6,370.37	9,172.65	0.00	0.00	15,932.77	6,370.37	6,370.37
0.00	0.00	2,213.85	0.00	0.00	2,303.02	0.00	0.00
55.97	55.97	461.97	0.00	0.00	1,902.36	88.14	88.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.52	0.00	0.00
25,856.04	20,727.30	35,982.35	0.00	66.12	64,507.84	20,759.47	20,759.47
40.08	32.13	55.78	0.00	0.10	100.00	32.18	32.18

ク. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

◆導水管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00
比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00

◆配水支管

口径	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
50以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.35	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.61	0.00
100	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	0.00
計	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	170.77	0.00
比率 (%)	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00

ケ. 旧水道事業計 (旧周南市+旧熊毛地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
導水管	83.92	2,749.66	2,329.34	1,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
送水管	0.00	14,501.74	14,293.13	10,919.13	48.70	48.70	944.84	944.84
配水本管	3.34	8,655.00	7,981.44	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	13,078.34	262,926.81	116,557.35	66,475.70	401.14	401.14	16,261.25	6,729.97
合計	13,165.60	288,833.21	141,161.26	81,246.95	449.84	449.84	17,433.34	7,902.06
比率 (%)	1.89	41.35	20.22	11.64	0.06	0.06	2.50	1.13

コ. 旧簡易水道事業計 (旧大向+旧須万市+旧須々万長穂+旧米光+旧鹿野+旧鹿野渋川地区)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
導水管	0.00	3,390.56	928.29	0.00	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	7,501.26	4,401.81	21.87	0.00	0.00	69.52	0.00
配水支管	0.00	26,308.42	14,465.26	428.56	88.19	88.19	1,431.63	0.00
合計	0.00	37,200.24	19,795.36	450.43	88.19	88.19	1,641.11	0.00
比率 (%)	0.00	25.64	13.64	0.31	0.06	0.06	1.13	0.00

サ. 水道事業計 (旧水道事業+旧簡易水道事業)

◆全管路

管区分	铸铁管	ダクタイル铸铁管			ステンレス管		鋼管	
		うち耐震適合管			うち耐震管		うち耐震管	
導水管	83.92	6,140.22	3,257.63	1,744.72	0.00	0.00	139.96	0.00
送水管	0.00	22,003.00	18,694.94	10,941.00	48.70	48.70	1,014.36	944.84
配水本管	3.34	8,655.00	7,981.44	2,107.40	0.00	0.00	227.25	227.25
配水支管	13,078.34	289,235.23	131,022.61	66,904.26	489.33	489.33	17,692.88	6,729.97
合計	13,165.60	326,033.45	160,956.62	81,697.38	538.03	538.03	19,074.45	7,902.06
比率 (%)	1.56	38.67	19.09	9.69	0.06	0.06	2.26	0.94

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	385.56	0.00	0.00
0.00	0.00	98.29	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	994.85	0.00	0.00	1,047.20	0.00	0.00
0.00	0.00	3,094.41	0.00	0.00	3,205.02	0.00	0.00
0.00	0.00	593.05	0.00	0.00	637.51	0.00	0.00
0.00	0.00	4,682.31	0.00	0.00	4,889.73	0.00	0.00
0.00	0.00	95.76	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	0.00	412.64	2.10	3,788.15	2,869.17	2,284.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.47	15,519.75	15,286.67	11,912.67
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,208.69	2,334.65
163,630.17	161,257.28	211,212.05	0.00	2,613.84	670,123.60	284,945.74	234,864.09
164,170.00	161,797.11	211,212.05	412.64	2,647.33	698,324.01	311,310.27	251,395.96
23.51	23.17	30.25	0.06	0.38	100.00	44.58	36.00

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
0.00	0.00	378.97	0.00	0.00	3,909.49	928.29	0.00
0.00	0.00	259.42	0.00	0.00	7,830.20	4,401.81	21.87
29,942.75	24,805.00	75,537.65	0.00	68.48	133,377.12	39,358.45	25,321.75
29,942.75	24,805.00	76,176.04	0.00	68.48	145,116.81	44,688.55	25,343.62
20.63	17.09	52.49	0.00	0.05	100.00	30.79	17.46

(単位：m)

ポリエチレン管	うち耐震管	塩化ビニル管	ヒューム管	その他	総計		
						うち耐震適合管	うち耐震管
539.83	539.83	378.97	412.64	2.10	7,697.64	3,797.46	2,284.55
0.00	0.00	259.42	0.00	24.47	23,349.95	19,688.48	11,934.54
0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	8,892.51	8,208.69	2,334.65
193,572.92	186,062.28	286,749.70	0.00	2,682.32	803,500.72	324,304.19	260,185.84
194,112.75	186,602.11	287,388.09	412.64	2,715.81	843,440.82	355,998.82	276,739.58
23.01	22.12	34.07	0.05	0.32	100.00	42.21	32.81

IV

業 務 状 況

4-1 収納状況 (令和5年3月31日現在)

ア. 水道事業 (周南市水道事業)

◆過年度計

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成24年度～28年度	1,852,549	29,579	1.60	(24～28年度分) 1,822,469	501
平成29～30年度	2,621,317	393,593	15.02	0	2,227,724
令和元年度	1,858,602	158,380	8.52	0	1,700,222
令和2年度	1,645,735	411,259	24.99	0	1,234,476
令和3年度	345,486,476	344,173,368	99.62	0	1,313,108
過年度計	353,464,679	345,166,179	97.65	1,822,469	6,476,031

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月			調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時			11,167,759	8,931,205	79.97	0	2,236,554
1期	A	4月	157,518,141	157,404,462	99.93	0	113,679
	B	5月	301,119,968	300,832,601	99.90	0	287,367
2期	A	6月	163,169,829	163,036,699	99.92	0	133,130
	B	7月	304,061,696	303,886,931	99.94	0	174,765
3期	A	8月	165,895,996	165,772,061	99.93	0	123,935
	B	9月	311,711,957	311,509,949	99.94	0	202,008
4期	A	10月	164,225,484	164,068,171	99.90	0	157,313
	B	11月	301,460,765	301,214,883	99.92	0	245,882
5期	A	12月	162,704,781	162,127,993	99.65	0	576,788
	B	1月	309,277,646	303,359,426	98.09	0	5,918,220
6期	A	2月	166,193,807	145,419,958	87.50	0	20,773,849
	B	3月	318,451,735	77,166	0.02	0	318,374,569
令和4年度計			2,836,959,564	2,487,641,505	87.69	0	349,318,059

※ A : 令和4年3月～令和5年2月で使用水量を調定している地区

※ B : 令和4年4月～令和5年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

◆過年度

(税込額)

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成24年度～28年度	1,376,084	14,188	1.03	(24～28年度分) 1,361,896	0
平成29～30年度	2,213,808	267,833	12.10	0	1,945,975
令和元年度	1,627,855	139,090	8.54	0	1,488,765
令和2年度	1,430,693	367,599	25.69	0	1,063,094
令和3年度	330,500,568	329,378,223	99.66	0	1,122,345
過年度計	337,149,008	330,166,933	97.93	1,361,896	5,620,179

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			10,489,914	8,380,452	79.89	0	2,109,462
1期	A	4月	125,939,578	125,846,289	99.93	0	93,289
	B	5月	288,943,374	288,661,210	99.90	0	282,164
2期	A	6月	130,113,501	130,004,270	99.92	0	109,231
	B	7月	291,154,803	290,980,038	99.94	0	174,765
3期	A	8月	133,281,570	133,182,739	99.93	0	98,831
	B	9月	299,282,422	299,080,414	99.93	0	202,008
4期	A	10月	131,919,168	131,793,814	99.90	0	125,354
	B	11月	289,491,236	289,246,454	99.92	0	244,782
5期	A	12月	129,781,607	129,320,951	99.65	0	460,656
	B	1月	297,344,662	291,640,697	98.08	0	5,703,965
6期	A	2月	132,544,309	114,490,697	86.38	0	18,053,612
	B	3月	306,115,873	75,362	0.02	0	306,040,511
令和4年度計			2,566,402,017	2,232,703,387	87.00	0	333,698,630

ウ. 旧熊毛地区水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成24年度～28年度	472,070	15,391	3.26	(24～28年度分) 456,178	501
平成29～30年度	319,225	112,747	35.32	0	206,478
令和元年度	214,917	7,962	3.70	0	206,955
令和2年度	201,900	41,129	20.37	0	160,771
令和3年度	2,565,743	2,392,740	93.26	0	173,003
過年度計	3,773,855	2,569,969	68.10	456,178	747,708

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月			調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時			379,706	349,965	92.17	0	29,741
1期	A	4月	22,257,631	22,237,241	99.91	0	20,390
2期	A	6月	23,182,561	23,158,662	99.90	0	23,899
3期	A	8月	22,535,114	22,510,010	99.89	0	25,104
4期	A	10月	22,695,867	22,666,394	99.87	0	29,473
5期	A	12月	23,671,736	23,595,046	99.68	0	76,690
6期	A	2月	23,615,758	21,262,396	90.03	0	2,353,362
令和4年度計			138,338,373	135,779,714	98.15	0	2,558,659

エ. 旧大向簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成24年度～28年度	0	0	—	(24～28年度分) 0	0
平成29～30年度	0	0	—	0	0
令和元年度	0	0	—	0	0
令和2年度	0	0	—	0	0
令和3年度	449,828	449,828	100.00	0	0
過年度計	449,828	449,828	100.00	0	0

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	3,454	3,454	100.00	0	0
1期 B 5月	497,996	497,996	100.00	0	0
2期 B 7月	484,667	484,667	100.00	0	0
3期 B 9月	500,963	500,963	100.00	0	0
4期 B 11月	464,111	464,111	100.00	0	0
5期 B 1月	529,747	529,747	100.00	0	0
6期 B 3月	503,990	0	0.00	0	503,990
令和4年度計	2,984,928	2,480,938	83.12	0	503,990

オ. 旧須万市簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成24年度～28年度	1,080	0	0.00	(24～28年度分) 1,080	0
平成29～30年度	0	0	—	0	0
令和元年度	1,965	0	0.00	0	1,965
令和2年度	0	0	—	0	0
令和3年度	469,043	458,730	97.80	0	10,313
過年度計	472,088	458,730	97.17	1,080	12,278

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	16,592	15,811	95.29	0	781
1期 B 5月	422,676	420,036	99.38	0	2,640
2期 B 7月	788,564	788,564	100.00	0	0
3期 B 9月	631,261	631,261	100.00	0	0
4期 B 11月	442,326	442,326	100.00	0	0
5期 B 1月	474,171	470,200	99.16	0	3,971
6期 B 3月	475,613	0	0.00	0	475,613
令和4年度計	3,251,203	2,768,198	85.14	0	483,005

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成24年度～28年度	3,315	0	0.00	(24～28年度分) 3,315	0
平成29～30年度	49,331	0	0.00	0	49,331
令和元年度	2,537	0	0.00	0	2,537
令和2年度	9,842	2,531	25.72	0	7,311
令和3年度	9,615,904	9,613,704	99.98	0	2,200
過年度計	9,680,929	9,616,235	99.33	3,315	61,379

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	108,365	86,115	79.47	0	22,250
1期 B 5月	9,828,216	9,825,653	99.97	0	2,563
2期 B 7月	10,179,492	10,179,492	100.00	0	0
3期 B 9月	9,835,974	9,835,974	100.00	0	0
4期 B 11月	9,633,712	9,632,612	99.99	0	1,100
5期 B 1月	9,474,387	9,275,098	97.90	0	199,289
6期 B 3月	9,986,088	1,804	0.02	0	9,984,284
令和4年度計	59,046,234	48,836,748	82.71	0	10,209,486

キ. 旧米光簡易水道事業

◆過年度

(税込額)

年度	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
平成24年度～28年度	0	0	—	(24～28年度分) 0	0
平成29～30年度	0	0	—	0	0
令和元年度	0	0	—	0	0
令和2年度	0	0	—	0	0
令和3年度	1,509,115	1,507,630	99.90	0	1,485
過年度計	1,509,115	1,507,630	99.90	0	1,485

◆現年度

(税込額)

期・地区・検針月	調定額 (円)	収納額 (円)	収納率 (%)	不納欠損額 (円)	未収額 (円)
随時	3,234	3,234	100.00	0	0
1期 B 5月	1,427,706	1,427,706	100.00	0	0
2期 B 7月	1,454,170	1,454,170	100.00	0	0
3期 B 9月	1,461,337	1,461,337	100.00	0	0
4期 B 11月	1,429,380	1,429,380	100.00	0	0
5期 B 1月	1,454,679	1,443,684	99.24	0	10,995
6期 B 3月	1,370,171	0	0.00	0	1,370,171
令和4年度計	8,600,677	7,219,511	83.94	0	1,381,166

ク. 鹿野地区（旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業）

◆過年度

（税込額）

年度	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
平成24年度～28年度	0	0	—	(24～28年度分) 0	0
平成29～30年度	38,953	13,013	33.41	0	25,940
令和元年度	11,328	11,328	100.00	0	0
令和2年度	3,300	0	0.00	0	3,300
令和3年度	376,275	372,513	99.00	0	3,762
過年度計	429,856	396,854	92.32	0	33,002

◆現年度

（税込額）

期・地区・検針月	調定額（円）	収納額（円）	収納率（％）	不納欠損額（円）	未収額（円）
随時	166,494	92,174	55.36	0	74,320
1期 A 4月	9,320,932	9,320,932	100.00	0	0
2期 A 6月	9,873,767	9,873,767	100.00	0	0
3期 A 8月	10,079,312	10,079,312	100.00	0	0
4期 A 10月	9,610,449	9,607,963	99.97	0	2,486
5期 A 12月	9,251,438	9,211,996	99.57	0	39,442
6期 A 2月	10,033,740	9,666,865	96.34	0	366,875
令和4年度計	58,336,132	57,853,009	99.17	0	483,123

4-2 口座振替利用状況

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
平成30年度計			353,030	2,813,895,960	273,627	2,096,085,989	77.51
令和元年度計			355,013	2,820,340,636	273,720	2,095,569,436	77.10
令和2年度計			356,754	2,922,301,999	273,255	2,164,908,587	76.59
令和3年度計			357,514	2,882,391,769	272,767	2,140,722,218	76.30
令和4年度計			359,303	2,827,803,640	272,390	2,151,562,284	75.81
1期	A	4月	26,482	157,531,777	19,837	122,621,860	74.91
	B	5月	33,357	301,280,102	25,403	223,744,385	76.15
2期	A	6月	26,545	163,233,864	19,928	128,535,905	75.07
	B	7月	33,417	304,097,200	25,493	228,983,396	76.29
3期	A	8月	26,540	165,997,286	19,969	129,669,434	75.24
	B	9月	33,444	311,830,233	25,497	233,446,606	76.24
4期	A	10月	26,501	164,374,342	19,984	128,056,962	75.41
	B	11月	33,449	301,609,662	25,481	224,716,700	76.18
5期	A	12月	26,403	162,800,696	19,944	128,150,830	75.54
	B	1月	33,428	310,375,649	25,495	232,651,569	76.27
6期	A	2月	26,342	166,221,094	19,881	130,090,642	75.47
	B	3月	33,395	318,451,735	25,478	240,893,995	76.29

※ 随時調定分除く。

※ A：令和4年3月～令和5年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和4年4月～令和5年3月で使用水量を調定している地区

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
平成30年度計			309,369	2,578,438,907	234,840	1,883,384,342	75.91
令和元年度計			311,036	2,549,501,432	234,710	1,850,474,200	75.46
令和2年度計			312,691	2,637,607,883	234,266	1,907,969,221	74.92
令和3年度計			313,297	2,603,020,657	233,780	1,888,409,497	74.62
令和4年度計			314,928	2,557,746,689	233,487	1,909,041,622	74.14
1期	A	4月	21,119	125,947,288	15,130	94,182,058	71.64
	B	5月	31,327	289,103,508	23,626	212,738,824	75.42
2期	A	6月	21,177	130,162,492	15,219	98,718,133	71.87
	B	7月	31,389	291,172,118	23,714	217,207,601	75.55
3期	A	8月	21,171	133,356,146	15,255	100,253,790	72.06
	B	9月	31,417	299,396,423	23,719	222,253,257	75.50
4期	A	10月	21,124	131,980,821	15,267	99,090,819	72.27
	B	11月	31,423	289,640,133	23,709	213,904,595	75.45
5期	A	12月	21,030	129,864,788	15,232	98,622,926	72.43
	B	1月	31,403	298,439,917	23,724	221,940,619	75.55
6期	A	2月	20,972	132,567,182	15,183	100,152,832	72.40
	B	3月	31,376	306,115,873	23,709	229,976,168	75.56

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			調定件数（件）	調定額（円）	口座件数（件）	口座振替額（円）	利用率（％）
平成30年度計			23,483	116,098,941	20,559	102,936,682	87.55
令和元年度計			23,854	136,377,555	20,885	120,489,008	87.55
令和2年度計			24,034	144,395,774	20,997	127,390,475	87.36
令和3年度計			24,266	141,333,749	21,108	124,332,077	86.99
令和4年度計			24,495	138,001,631	21,174	120,956,826	86.44
1期	A	4月	4,073	22,257,631	3,524	19,574,875	86.52
2期	A	6月	4,079	23,186,879	3,527	20,445,466	86.47
3期	A	8月	4,079	22,560,083	3,535	19,862,611	86.66
4期	A	10月	4,087	22,695,867	3,534	19,928,206	86.47
5期	A	12月	4,088	23,684,470	3,532	20,689,637	86.40
6期	A	2月	4,089	23,616,701	3,522	20,456,031	86.13

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
平成30年度計			744	3,145,284	698	3,033,247	93.82
令和元年度計			745	3,038,811	693	2,905,733	93.02
令和2年度計			736	3,152,818	687	3,012,839	93.34
令和3年度計			746	2,969,606	682	2,831,561	91.42
令和4年度計			728	2,982,575	680	2,877,021	93.41
1期	B	5月	123	497,996	113	477,024	91.87
2期	B	7月	122	485,768	114	465,574	93.44
3期	B	9月	121	500,963	112	480,844	92.56
4期	B	11月	121	464,111	114	448,685	94.21
5期	B	1月	121	529,747	114	515,329	94.21
6期	B	3月	120	503,990	113	489,565	94.17

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
平成30年度計			832	3,033,107	774	2,210,891	93.03
令和元年度計			818	3,090,128	745	2,687,844	91.08
令和2年度計			799	2,920,100	716	2,506,204	89.61
令和3年度計			791	3,111,556	699	2,669,673	88.37
令和4年度計			787	3,241,242	689	2,756,726	87.55
1期	B	5月	134	422,676	116	352,664	86.57
2期	B	7月	132	795,195	117	721,987	88.64
3期	B	9月	133	631,261	116	554,083	87.22
4期	B	11月	131	442,326	115	368,629	87.79
5期	B	1月	129	474,171	113	364,083	87.60
6期	B	3月	128	475,613	112	395,280	87.50

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
平成30年度計			9,431	58,633,677	8,272	52,640,352	87.71
令和元年度計			9,443	58,583,420	8,268	52,568,575	87.56
令和2年度計			9,466	61,780,326	8,281	55,400,530	87.48
令和3年度計			9,492	62,012,361	8,276	55,887,610	87.19
令和4年度計			9,533	58,954,499	8,260	52,539,244	86.65
1期	B	5月	1,588	9,828,216	1,378	8,806,381	86.78
2期	B	7月	1,589	10,189,949	1,378	9,189,647	86.72
3期	B	9月	1,588	9,839,399	1,380	8,759,997	86.90
4期	B	11月	1,590	9,633,712	1,374	8,624,504	86.42
5期	B	1月	1,591	9,477,135	1,375	8,439,983	86.42
6期	B	3月	1,587	9,986,088	1,375	8,718,732	86.64

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
平成30年度計			1,111	9,800,801	1,038	9,503,559	93.43
令和元年度計			1,118	9,893,582	1,041	9,565,405	93.11
令和2年度計			1,119	9,510,115	1,034	9,126,344	92.40
令和3年度計			1,120	9,198,506	1,035	8,813,980	92.41
令和4年度計			1,107	8,598,293	1,017	8,242,596	91.87
1期	B	5月	185	1,427,706	170	1,369,492	91.89
2期	B	7月	185	1,454,170	170	1,398,587	91.89
3期	B	9月	185	1,462,187	170	1,398,425	91.89
4期	B	11月	184	1,429,380	169	1,370,287	91.85
5期	B	1月	184	1,454,679	169	1,391,555	91.85
6期	B	3月	184	1,370,171	169	1,314,250	91.85

ク. 鹿野地区 (旧鹿野簡易水道事業、旧鹿野渋川地区簡易水道事業)

(税込額)

期・地区・検針月			調定件数 (件)	調定額 (円)	口座件数 (件)	口座振替額 (円)	利用率 (%)
平成30年度計			8,060	44,745,243	7,446	42,376,916	92.38
令和元年度計			7,999	59,855,708	7,378	56,878,671	92.24
令和2年度計			7,909	62,934,983	7,274	59,502,974	91.97
令和3年度計			7,802	60,745,334	7,187	57,777,820	92.12
令和4年度計			7,725	58,278,711	7,083	55,148,249	91.69
1期	A	4月	1,290	9,326,858	1,183	8,864,927	91.71
2期	A	6月	1,289	9,884,493	1,182	9,372,306	91.70
3期	A	8月	1,290	10,081,057	1,179	9,553,033	91.40
4期	A	10月	1,290	9,697,654	1,183	9,037,937	91.71
5期	A	12月	1,285	9,251,438	1,180	8,838,267	91.83
6期	A	2月	1,281	10,037,211	1,176	9,481,779	91.80

4-3 調定水量と料金

ア. 水道事業（周南市水道事業）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
平成30年度計			360,397	400,424	15,549,525	2,825,812,129
令和元年度計			362,422	402,538	15,309,183	2,829,556,463
令和2年度計			364,648	405,165	15,665,742	2,931,179,963
令和3年度計			365,314	406,191	15,510,609	2,891,753,623
令和4年度計			367,250	407,605	15,200,820	2,836,959,564
1期	A	4月	27,277	29,746	914,465	158,613,259
	B	5月	33,987	38,250	1,565,531	301,950,318
2期	A	6月	27,183	29,661	943,184	163,924,224
	B	7月	34,072	38,312	1,577,108	305,029,964
3期	A	8月	27,060	29,544	955,089	166,554,328
	B	9月	34,030	38,266	1,618,269	313,460,449
4期	A	10月	27,113	29,601	945,656	165,051,546
	B	11月	34,028	38,275	1,565,515	301,962,256
5期	A	12月	27,106	29,556	938,270	163,412,128
	B	1月	33,997	38,267	1,604,440	310,969,905
6期	A	2月	26,967	29,420	953,466	165,858,862
	B	3月	34,430	38,707	1,619,827	320,172,325

※ 他市への分水量除く。

※ A：令和4年3月～令和5年2月で使用水量を調定している地区

※ B：令和4年4月～令和5年3月で使用水量を調定している地区

件数：上下水道局のメーターにかかる件数

戸数：集合住宅（マンション）等の上下水道局が管理するメーター以降の件数含む

期 地区	1 対象月	2 対象月	3 対象月	4 対象月	5 対象月	6 対象月
A	3・4	5・6	7・8	9・10	11・12	1・2
B	4・5	6・7	8・9	10・11	12・1	2・3

イ. 旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
平成30年度計			316,332	356,353	13,935,688	2,589,787,359
令和元年度計			318,095	358,199	13,719,089	2,558,411,263
令和2年度計			320,243	360,748	14,042,103	2,646,719,623
令和3年度計			320,721	361,586	13,915,333	2,612,124,385
令和4年度計			322,486	362,829	13,651,298	2,566,402,017
1期	A	4月	21,878	24,346	729,022	126,880,554
	B	5月	31,915	36,177	1,497,946	289,739,011
2期	A	6月	21,777	24,254	750,785	130,795,556
	B	7月	32,022	36,261	1,506,501	292,070,887
3期	A	8月	21,657	24,140	764,815	133,883,230
	B	9月	31,978	36,213	1,549,646	301,029,410
4期	A	10月	21,702	24,189	757,287	132,636,632
	B	11月	31,970	36,216	1,499,531	290,053,311
5期	A	12月	21,702	24,151	747,420	130,439,981
	B	1月	31,944	36,213	1,538,296	298,992,093
6期	A	2月	21,571	24,023	758,553	132,143,499
	B	3月	32,370	36,646	1,551,496	307,737,853

※ 他市への分水量除く。

ウ. 旧熊毛地区水道事業

（税込額）

期・地区・検針月			件数（件）	戸数（戸）	調定水量（m ³ ）	調定額（円）
平成30年度計			23,722	23,722	864,181	116,550,632
令和元年度計			24,052	24,058	857,723	136,559,432
令和2年度計			24,235	24,241	880,252	144,480,742
令和3年度計			24,502	24,508	864,320	141,570,069
令和4年度計			24,711	24,717	846,617	138,338,373
1期	A	4月	4,119	4,120	138,135	22,411,221
2期	A	6月	4,107	4,108	142,104	23,232,246
3期	A	8月	4,112	4,113	139,089	22,584,972
4期	A	10月	4,121	4,122	139,281	22,724,374
5期	A	12月	4,129	4,130	144,113	23,747,561
6期	A	2月	4,123	4,124	143,895	23,637,999

※ 他市への分水量除く。

エ. 旧大向簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			746	746	18,402	3,145,824
令和元年度計			751	751	17,625	3,042,446
令和2年度計			737	737	18,102	3,153,093
令和3年度計			748	748	16,965	2,971,058
令和4年度計			733	733	16,754	2,984,928
1期	B	5月	124	124	2,816	498,546
2期	B	7月	124	124	2,757	487,143
3期	B	9月	122	122	2,815	500,841
4期	B	11月	121	121	2,631	464,111
5期	B	1月	121	121	2,918	529,747
6期	B	3月	121	121	2,817	504,540

オ. 旧須万市簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			836	836	15,988	3,037,222
令和元年度計			830	830	15,675	3,103,941
令和2年度計			812	812	14,968	2,928,295
令和3年度計			800	800	15,849	3,123,972
令和4年度計			803	803	16,378	3,251,203
1期	B	5月	137	137	2,224	425,558
2期	B	7月	136	136	3,846	799,995
3期	B	9月	136	136	3,127	625,455
4期	B	11月	133	133	2,286	444,240
5期	B	1月	131	131	2,428	479,440
6期	B	3月	130	130	2,467	476,515

カ. 旧須々万長穂簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			9,518	9,524	334,033	58,713,102
令和元年度計			9,520	9,526	332,626	58,677,305
令和2年度計			9,528	9,534	343,421	61,415,474
令和3年度計			9,555	9,561	345,519	62,086,790
令和4年度計			9,604	9,610	331,673	59,046,234
1期	B	5月	1,601	1,602	55,410	9,839,643
2期	B	7月	1,599	1,600	56,801	10,198,584
3期	B	9月	1,603	1,604	55,489	9,844,914
4期	B	11月	1,602	1,603	54,337	9,637,514
5期	B	1月	1,598	1,599	53,499	9,484,241
6期	B	3月	1,601	1,602	56,137	10,041,338

キ. 旧米光簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			1,115	1,115	48,634	9,803,684
令和元年度計			1,121	1,121	48,678	9,895,562
令和2年度計			1,121	1,121	46,734	9,515,901
令和3年度計			1,127	1,127	44,988	9,205,381
令和4年度計			1,111	1,111	42,380	8,600,677
1期	B	5月	187	187	7,045	1,428,608
2期	B	7月	185	185	7,119	1,454,170
3期	B	9月	185	185	7,242	1,462,187
4期	B	11月	186	186	7,028	1,430,862
5期	B	1月	184	184	7,203	1,454,679
6期	B	3月	184	184	6,743	1,370,171

ク. 旧鹿野簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			7,891	7,891	316,749	42,449,635
令和元年度計			7,798	7,798	302,537	56,510,630
令和2年度計			7,720	7,720	306,711	59,881,904
令和3年度計			7,609	7,609	294,881	57,718,016
令和4年度計			7,555	7,555	281,035	54,892,801
1期	A	4月	1,261	1,261	44,970	8,779,918
2期	A	6月	1,264	1,264	47,906	9,340,014
3期	A	8月	1,256	1,256	48,556	9,481,854
4期	A	10月	1,265	1,265	46,586	9,103,850
5期	A	12月	1,253	1,253	44,233	8,635,823
6期	A	2月	1,256	1,256	48,784	9,551,342

ケ. 旧鹿野渋川地区簡易水道事業

(税込額)

期・地区・検針月			件数 (件)	戸数 (戸)	調定水量 (m ³)	調定額 (円)
平成30年度計			237	237	15,850	2,324,671
令和元年度計			255	255	15,230	3,355,884
令和2年度計			252	252	13,451	3,084,931
令和3年度計			252	252	12,754	2,953,952
令和4年度計			247	247	14,685	3,443,331
1期	A	4月	42	42	2,428	560,518
2期	A	6月	41	41	2,473	575,593
3期	A	8月	41	41	2,579	601,914
4期	A	10月	41	41	2,204	518,908
5期	A	12月	41	41	2,600	618,468
6期	A	2月	41	41	2,401	567,930

4-4 使用水量

ア. 口径別

◆水道事業（周南市水道事業）

期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			258,474	7,005,305	88,986	2,773,480	7,094	593,451	239	36,530	3,747	1,347,313
令和元年度計			256,582	6,833,781	92,931	2,852,926	7,120	588,416	231	34,698	3,698	1,315,117
令和2年度計			254,671	6,923,350	97,153	3,057,907	7,023	559,842	240	31,251	3,685	1,283,680
令和3年度計			251,587	6,669,761	101,020	3,102,797	6,926	526,684	229	29,898	3,678	1,262,181
令和4年度計			248,936	6,414,382	105,643	3,143,371	6,886	507,269	234	28,850	3,651	1,204,257
1期	A	4月	18,074	443,874	8,523	255,051	345	22,556	15	2,208	205	64,994
	B	5月	23,685	619,312	8,864	256,424	811	60,447	23	2,349	405	133,642
	小計		41,759	1,063,186	17,387	511,475	1,156	83,003	38	4,557	610	198,636
2期	A	6月	18,026	459,431	8,482	261,803	337	23,518	16	2,553	208	65,855
	B	7月	23,639	620,012	8,987	258,209	810	61,596	23	2,370	402	137,226
	小計		41,665	1,079,443	17,469	520,012	1,147	85,114	39	4,923	610	203,081
3期	A	8月	17,907	460,783	8,476	261,079	340	25,025	16	3,042	204	67,704
	B	9月	23,578	632,943	9,017	263,316	805	62,005	23	2,408	406	138,941
	小計		41,485	1,093,726	17,493	524,395	1,145	87,030	39	5,450	610	206,645
4期	A	10月	17,927	455,595	8,507	261,011	342	25,451	16	2,406	205	64,435
	B	11月	23,500	612,201	9,105	262,500	803	61,967	23	2,399	400	137,352
	小計		41,427	1,067,796	17,612	523,511	1,145	87,418	39	4,805	605	201,787
5期	A	12月	17,856	449,883	8,569	266,586	345	22,719	15	2,131	206	65,028
	B	1月	23,401	614,977	9,171	267,526	803	59,680	24	2,516	400	132,590
	小計		41,257	1,064,860	17,740	534,112	1,148	82,399	39	4,647	606	197,618
6期	A	2月	17,722	459,862	8,573	269,758	338	23,621	14	2,046	206	68,382
	B	3月	23,621	585,509	9,369	260,108	807	58,684	26	2,422	404	128,108
	小計		41,343	1,045,371	17,942	529,866	1,145	82,305	40	4,468	610	196,490

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1, 259	1, 142, 869	394	760, 883	174	886, 894	24	744, 421	6	258, 379	360, 397	15, 549, 525
1, 266	1, 106, 980	396	649, 300	168	859, 883	24	806, 385	6	261, 697	362, 422	15, 309, 183
1, 292	1, 118, 518	386	639, 844	168	952, 527	24	880, 555	6	218, 268	364, 648	15, 665, 742
1, 302	1, 108, 753	381	668, 516	161	919, 338	24	974, 982	6	247, 699	365, 314	15, 510, 609
1, 336	1, 092, 112	378	665, 867	156	941, 820	24	996, 276	6	206, 616	367, 250	15, 200, 820
88	73, 051	21	26, 583	5	9, 187	1	16, 961	0	0	27, 277	914, 465
132	96, 959	42	74, 325	21	134, 946	3	146, 699	1	40, 428	33, 987	1, 565, 531
220	170, 010	63	100, 908	26	144, 133	4	163, 660	1	40, 428	61, 264	2, 479, 996
89	77, 738	19	30, 305	5	10, 182	1	11, 799	0	0	27, 183	943, 184
134	104, 808	52	86, 751	21	135, 140	3	137, 796	1	33, 200	34, 072	1, 577, 108
223	182, 546	71	117, 056	26	145, 322	4	149, 595	1	33, 200	61, 255	2, 520, 292
91	76, 371	20	32, 725	5	12, 286	1	16, 074	0	0	27, 060	955, 089
134	97, 791	42	86, 244	21	148, 448	3	147, 674	1	38, 499	34, 030	1, 618, 269
225	174, 162	62	118, 969	26	160, 734	4	163, 748	1	38, 499	61, 090	2, 573, 358
89	79, 923	21	25, 839	5	15, 019	1	15, 977	0	0	27, 113	945, 656
132	101, 942	40	73, 774	21	136, 026	3	139, 186	1	38, 168	34, 028	1, 565, 515
221	181, 865	61	99, 613	26	151, 045	4	155, 163	1	38, 168	61, 141	2, 511, 171
89	82, 097	20	26, 800	5	10, 072	1	12, 954	0	0	27, 106	938, 270
134	108, 077	40	81, 217	20	146, 007	3	161, 984	1	29, 866	33, 997	1, 604, 440
223	190, 174	60	108, 017	25	156, 079	4	174, 938	1	29, 866	61, 103	2, 542, 710
88	81, 592	20	27, 626	5	11, 679	1	8, 900	0	0	26, 967	953, 466
136	111, 763	41	93, 678	22	172, 828	3	180, 272	1	26, 455	34, 430	1, 619, 827
224	193, 355	61	121, 304	27	184, 507	4	189, 172	1	26, 455	61, 397	2, 573, 293

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			228,949	6,145,189	75,200	2,249,110	6,777	574,133	221	32,839	3,517	1,259,577
令和元年度計			227,206	6,000,885	78,751	2,330,918	6,793	570,973	213	31,411	3,468	1,223,560
令和2年度計			225,580	6,077,502	82,622	2,506,410	6,689	541,053	221	28,361	3,449	1,194,386
令和3年度計			222,704	5,859,219	86,086	2,552,923	6,602	507,502	217	27,245	3,430	1,169,602
令和4年度計			220,223	5,631,240	90,389	2,595,104	6,551	487,932	225	27,733	3,401	1,114,561
1期	A	4月	15,011	360,227	6,267	174,540	312	20,777	14	1,987	184	58,641
	B	5月	21,939	574,023	8,589	247,028	788	59,310	22	2,341	385	126,504
	小計		36,950	934,250	14,856	421,568	1,100	80,087	36	4,328	569	185,145
2期	A	6月	14,960	373,032	6,223	179,103	303	21,481	15	2,193	188	58,807
	B	7月	21,911	574,647	8,716	248,970	787	60,224	22	2,367	382	128,753
	小計		36,871	947,679	14,939	428,073	1,090	81,705	37	4,560	570	187,560
3期	A	8月	14,847	373,638	6,215	180,342	306	23,095	15	2,539	183	60,644
	B	9月	21,845	587,078	8,749	253,791	783	60,610	22	2,404	386	131,476
	小計		36,692	960,716	14,964	434,133	1,089	83,705	37	4,943	569	192,120
4期	A	10月	14,871	370,385	6,235	180,747	308	22,515	16	2,406	183	56,931
	B	11月	21,766	568,053	8,831	253,101	781	61,165	22	2,395	380	130,164
	小計		36,637	938,438	15,066	433,848	1,089	83,680	38	4,801	563	187,095
5期	A	12月	14,811	366,452	6,293	182,361	312	21,059	15	2,131	183	56,855
	B	1月	21,678	570,888	8,892	258,275	781	58,395	23	2,513	380	125,650
	小計		36,489	937,340	15,185	440,636	1,093	79,454	38	4,644	563	182,505
6期	A	2月	14,687	372,478	6,294	186,228	305	21,886	14	2,046	183	59,083
	B	3月	21,897	540,339	9,085	250,618	785	57,415	25	2,411	384	121,053
	小計		36,584	912,817	15,379	436,846	1,090	79,301	39	4,457	567	180,136

※ 他市への分水量除く。

50mm		75mm		100mm		150mm		200mm		合計	
件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
1,082	1,042,538	382	742,608	174	886,894	24	744,421	6	258,379	316,332	13,935,688
1,086	1,004,264	380	629,113	168	859,883	24	806,385	6	261,697	318,095	13,719,089
1,116	1,024,837	368	618,204	168	952,527	24	880,555	6	218,268	320,243	14,042,103
1,128	1,013,473	363	643,350	161	919,338	24	974,982	6	247,699	320,721	13,915,333
1,151	1,005,885	360	644,131	156	941,820	24	996,276	6	206,616	322,486	13,651,298
66	63,765	18	22,937	5	9,187	1	16,961	0	0	21,878	729,022
125	92,342	42	74,325	21	134,946	3	146,699	1	40,428	31,915	1,497,946
191	156,107	60	97,262	26	144,133	4	163,660	1	40,428	53,793	2,226,968
66	68,128	16	26,060	5	10,182	1	11,799	0	0	21,777	750,785
127	98,653	52	86,751	21	135,140	3	137,796	1	33,200	32,022	1,506,501
193	166,781	68	112,811	26	145,322	4	149,595	1	33,200	53,799	2,257,286
68	67,402	17	28,795	5	12,286	1	16,074	0	0	21,657	764,815
126	93,422	42	86,244	21	148,448	3	147,674	1	38,499	31,978	1,549,646
194	160,824	59	115,039	26	160,734	4	163,748	1	38,499	53,635	2,314,461
65	70,614	18	22,693	5	15,019	1	15,977	0	0	21,702	757,287
125	97,499	40	73,774	21	136,026	3	139,186	1	38,168	31,970	1,499,531
190	168,113	58	96,467	26	151,045	4	155,163	1	38,168	53,672	2,256,818
65	72,091	17	23,445	5	10,072	1	12,954	0	0	21,702	747,420
126	103,501	40	81,217	20	146,007	3	161,984	1	29,866	31,944	1,538,296
191	175,592	57	104,662	25	156,079	4	174,938	1	29,866	53,646	2,285,716
65	72,041	17	24,212	5	11,679	1	8,900	0	0	21,571	758,553
127	106,427	41	93,678	22	172,828	3	180,272	1	26,455	32,370	1,551,496
192	178,468	58	117,890	27	184,507	4	189,172	1	26,455	53,941	2,310,049

◆旧熊毛地区水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			11,562	360,621	12,028	455,351	53	6,404	6	3,238	33	18,266	40	20,301	—	—	23,722	864,181
令和元年度計			11,500	348,613	12,402	452,894	62	6,713	6	3,119	36	21,579	42	21,677	4	3,128	24,052	857,723
令和2年度計			11,384	348,762	12,687	479,423	73	7,842	6	2,520	37	20,266	42	18,163	6	3,276	24,235	880,252
令和3年度計			11,346	334,089	12,984	475,046	70	8,248	6	2,632	48	20,277	42	19,097	6	4,931	24,502	864,320
令和4年度計			11,269	320,688	13,248	476,779	79	8,100	3	1,084	55	18,576	51	16,817	6	4,573	24,711	846,617
1期	A	4月	1,886	53,086	2,201	78,396	14	1,276	1	221	9	2,204	7	2,447	1	505	4,119	138,135
2期	A	6月	1,880	53,832	2,194	79,419	15	1,526	1	360	8	2,870	8	2,980	1	1,117	4,107	142,104
3期	A	8月	1,884	53,934	2,196	77,770	13	1,312	1	503	8	2,578	9	2,070	1	922	4,112	139,089
4期	A	10月	1,879	53,269	2,211	78,108	13	1,311	0	0	8	3,060	9	2,873	1	660	4,121	139,281
5期	A	12月	1,877	52,922	2,218	82,194	12	1,370	0	0	11	3,646	10	3,254	1	727	4,129	144,113
6期	A	2月	1,863	53,645	2,228	80,892	12	1,305	0	0	11	4,218	8	3,193	1	642	4,123	143,895

※ 他市への分水量除く。

◆旧大向簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			680	16,622	48	1,421	0	0	6	185	12	174	0	0	746	18,402
令和元年度計			685	16,156	48	1,312	0	0	6	21	12	136	0	0	751	17,625
令和2年度計			671	16,532	48	1,383	0	0	6	64	12	123	0	0	737	18,102
令和3年度計			677	15,568	53	1,286	0	0	6	21	12	90	0	0	748	16,965
令和4年度計			660	15,233	55	1,142	0	0	6	33	12	346	0	0	733	16,754
1期	B	5月	112	2,576	9	219	0	0	1	8	2	13	0	0	124	2,816
2期	B	7月	111	2,516	10	196	0	0	1	3	2	42	0	0	124	2,757
3期	B	9月	110	2,569	9	186	0	0	1	4	2	56	0	0	122	2,815
4期	B	11月	109	2,393	9	178	0	0	1	4	2	56	0	0	121	2,631
5期	B	1月	109	2,647	9	182	0	0	1	3	2	86	0	0	121	2,918
6期	B	3月	109	2,532	9	181	0	0	1	11	2	93	0	0	121	2,817

◆旧須万市簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			740	12,842	54	1,611	18	23	0	0	24	1,512	0	0	836	15,988
令和元年度計			733	11,700	54	1,459	19	7	0	0	24	2,509	0	0	830	15,675
令和2年度計			715	12,028	55	1,441	18	180	0	0	24	1,319	0	0	812	14,968
令和3年度計			706	11,869	51	1,337	18	20	0	0	25	2,623	0	0	800	15,849
令和4年度計			713	11,881	54	1,297	18	14	0	0	18	3,186	0	0	803	16,378
1期	B	5月	122	1,822	9	212	3	2	0	0	3	188	0	0	137	2,224
2期	B	7月	121	2,132	9	219	3	2	0	0	3	1,493	0	0	136	3,846
3期	B	9月	121	2,073	9	263	3	3	0	0	3	788	0	0	136	3,127
4期	B	11月	118	1,791	9	236	3	2	0	0	3	257	0	0	133	2,286
5期	B	1月	116	2,007	9	180	3	1	0	0	3	240	0	0	131	2,428
6期	B	3月	115	2,056	9	187	3	4	0	0	3	220	0	0	130	2,467

◆旧須々万長穂簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			8,127	227,549	1,178	48,511	100	5,947	6	268	77	32,712	30	19,046	9,518	334,033
令和元年度計			8,117	225,776	1,190	49,902	103	5,905	6	147	74	31,325	30	19,571	9,520	332,626
令和2年度計			8,072	233,922	1,241	52,040	99	5,892	7	306	79	32,006	30	19,255	9,528	343,421
令和3年度計			8,021	225,820	1,330	54,588	96	6,603	0	0	78	37,469	30	21,039	9,555	345,519
令和4年度計			8,026	220,599	1,373	50,907	96	7,049	0	0	78	36,012	31	17,106	9,604	331,673
1期	B	5月	1,342	37,086	225	8,445	16	1,062	0	0	13	6,368	5	2,449	1,601	55,410
2期	B	7月	1,339	37,113	226	8,373	16	1,176	0	0	13	6,074	5	4,065	1,599	56,801
3期	B	9月	1,341	37,371	228	8,604	16	1,317	0	0	13	5,786	5	2,411	1,603	55,489
4期	B	11月	1,337	36,334	231	8,499	16	1,090	0	0	13	5,907	5	2,507	1,602	54,337
5期	B	1月	1,332	35,536	232	8,358	16	1,214	0	0	13	5,908	5	2,483	1,598	53,499
6期	B	3月	1,335	37,159	231	8,628	16	1,190	0	0	13	5,969	6	3,191	1,601	56,137

◆旧米光簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			989	23,878	90	3,148	18	419	0	0	6	4,684	12	16,505	1,115	48,634
令和元年度計			995	23,806	90	2,882	18	419	0	0	6	3,940	12	17,631	1,121	48,678
令和2年度計			984	24,263	97	2,971	18	616	0	0	10	2,992	12	15,892	1,121	46,734
令和3年度計			977	23,207	108	2,841	18	508	0	0	12	4,495	12	13,937	1,127	44,988
令和4年度計			961	22,379	108	2,723	18	428	0	0	12	4,715	12	12,135	1,111	42,380
1期	B	5月	162	3,771	18	465	3	72	0	0	2	569	2	2,168	187	7,045
2期	B	7月	160	3,641	18	447	3	77	0	0	2	864	2	2,090	185	7,119
3期	B	9月	160	3,911	18	477	3	75	0	0	2	835	2	1,944	185	7,242
4期	B	11月	161	3,624	18	441	3	59	0	0	2	968	2	1,936	186	7,028
5期	B	1月	159	3,899	18	467	3	70	0	0	2	706	2	2,061	184	7,203
6期	B	3月	159	3,533	18	426	3	75	0	0	2	773	2	1,936	184	6,743

◆旧鹿野簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		40mm		50mm		75mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			7,202	214,197	382	14,067	128	6,525	78	30,388	89	33,297	12	18,275	7,891	316,749
令和元年度計			7,103	203,041	390	13,366	125	4,399	78	32,068	90	32,604	12	17,059	7,798	302,537
令和2年度計			7,025	206,169	397	14,080	126	4,259	74	32,588	86	31,251	12	18,364	7,720	306,711
令和3年度計			6,916	196,197	402	14,434	122	3,803	73	27,625	84	32,587	12	20,235	7,609	294,881
令和4年度計			6,849	189,082	410	15,062	124	3,746	75	26,861	85	29,121	12	17,163	7,555	281,035
1期	A	4月	1,145	29,970	68	2,107	20	504	12	4,149	14	5,099	2	3,141	1,261	44,970
2期	A	6月	1,144	31,936	72	3,257	20	628	12	4,178	14	4,779	2	3,128	1,264	47,906
3期	A	8月	1,138	32,558	68	2,933	21	618	13	4,482	14	4,957	2	3,008	1,256	48,556
4期	A	10月	1,147	31,433	67	2,174	21	1,276	14	4,444	14	4,773	2	2,486	1,265	46,586
5期	A	12月	1,136	30,047	68	2,050	21	290	12	4,527	14	4,691	2	2,628	1,253	44,233
6期	A	2月	1,139	33,138	67	2,541	21	430	12	5,081	15	4,822	2	2,772	1,256	48,784

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

口径 水量 期・ 地区・検針月			13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		合計	
			件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			225	4,407	6	261	0	0	0	0	0	0	6	11,182	237	15,850
令和元年度計			243	3,804	6	193	0	0	0	0	0	0	6	11,233	255	15,230
令和2年度計			240	4,172	6	159	0	0	0	0	0	0	6	9,120	252	13,451
令和3年度計			240	3,792	6	342	0	0	0	0	0	0	6	8,620	252	12,754
令和4年度計			235	3,280	6	357	0	0	0	0	0	0	6	11,048	247	14,685
1期	A	4月	40	625	1	63	0	0	0	0	0	0	1	1,740	42	2,428
2期	A	6月	39	594	1	28	0	0	0	0	0	0	1	1,851	41	2,473
3期	A	8月	39	594	1	29	0	0	0	0	0	0	1	1,956	41	2,579
4期	A	10月	39	514	1	27	0	0	0	0	0	0	1	1,663	41	2,204
5期	A	12月	39	462	1	45	0	0	0	0	0	0	1	2,093	41	2,600
6期	A	2月	39	491	1	165	0	0	0	0	0	0	1	1,745	41	2,401

イ. 段階別

◆水道事業（周南市水道事業）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段 階 別							
			一般							
			0m ³	1m ³ ～20m ³		21m ³ ～40m ³		41m ³ ～60m ³		61m ³ ～
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件) 水量 (m ³)
平成30年度計			20,793	307,724	5,786,126	189,893	3,023,922	81,902	1,001,025	25,166 4,540,638
令和元年度計			21,890	308,397	5,786,484	189,233	2,991,689	80,771	976,409	24,219 4,377,881
令和2年度計			24,347	340,271	6,410,267	215,835	3,469,581	96,976	1,188,899	29,645 4,595,484
令和3年度計			24,719	340,589	6,384,256	212,551	3,369,469	92,833	1,117,779	27,535 4,637,539
令和4年度計			25,848	341,396	6,328,125	208,886	3,253,603	88,072	1,047,906	25,427 4,569,556
1期	A	4月	1,955	25,322	459,755	15,222	232,266	6,150	71,518	1,624 150,926
	B	5月	2,520	31,466	589,807	19,355	306,953	8,356	98,850	2,438 569,627
	小計		4,475	56,788	1,049,562	34,577	539,219	14,506	170,368	4,062 720,553
2期	A	6月	1,725	25,458	465,950	15,573	239,890	6,521	76,533	1,796 160,811
	B	7月	2,445	31,626	591,277	19,362	304,281	8,308	99,227	2,497 582,049
	小計		4,170	57,084	1,057,227	34,935	544,171	14,829	175,760	4,293 742,860
3期	A	8月	1,581	25,479	467,467	15,687	239,298	6,438	76,564	1,804 171,760
	B	9月	2,423	31,606	593,741	19,533	312,559	8,667	105,655	2,665 606,038
	小計		4,004	57,085	1,061,208	35,220	551,857	15,105	182,219	4,469 777,798
4期	A	10月	1,698	25,415	464,464	15,496	236,624	6,415	76,248	1,799 168,320
	B	11月	2,450	31,577	591,283	19,261	302,815	8,145	98,305	2,456 572,843
	小計		4,148	56,992	1,055,747	34,757	539,439	14,560	174,553	4,255 741,163
5期	A	12月	1,788	25,318	463,153	15,431	236,846	6,480	76,201	1,767 162,070
	B	1月	2,525	31,471	590,726	19,380	307,830	8,344	100,169	2,503 605,457
	小計		4,313	56,789	1,053,879	34,811	544,676	14,824	176,370	4,270 767,527
6期	A	2月	1,928	25,039	463,992	15,722	245,846	6,743	81,080	1,911 162,548
	B	3月	2,810	31,619	586,510	18,864	288,395	7,505	87,556	2,167 657,107
	小計		4,738	56,658	1,050,502	34,586	534,241	14,248	168,636	4,078 819,655

※ 他市への分水量除く。

※ 令和元年度以前は、熊毛・鹿野地区を除く数値。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0m³～200m³		201m³～		小 計			
件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
328, 517	14, 351, 711	6	1, 034	0	0	6	1, 034	328, 523	14, 352, 745
330, 287	14, 132, 463	6	1, 163	4	67	6	1, 230	330, 293	14, 133, 693
364, 618	15, 664, 231	6	1, 200	6	311	6	1, 511	364, 624	15, 665, 742
365, 308	15, 509, 043	6	1, 200	6	366	6	1, 566	365, 314	15, 510, 609
367, 244	15, 199, 190	6	1, 200	6	430	6	1, 630	367, 250	15, 200, 820
27, 277	914, 465	0	0	0	0	0	0	27, 277	914, 465
33, 986	1, 565, 237	1	200	1	94	1	294	33, 987	1, 565, 531
61, 263	2, 479, 702	1	200	1	94	1	294	61, 264	2, 479, 996
27, 183	943, 184	0	0	0	0	0	0	27, 183	943, 184
34, 071	1, 576, 834	1	200	1	74	1	274	34, 072	1, 577, 108
61, 254	2, 520, 018	1	200	1	74	1	274	61, 255	2, 520, 292
27, 060	955, 089	0	0	0	0	0	0	27, 060	955, 089
34, 029	1, 617, 993	1	200	1	76	1	276	34, 030	1, 618, 269
61, 089	2, 573, 082	1	200	1	76	1	276	61, 090	2, 573, 358
27, 113	945, 656	0	0	0	0	0	0	27, 113	945, 656
34, 027	1, 565, 246	1	200	1	69	1	269	34, 028	1, 565, 515
61, 140	2, 510, 902	1	200	1	69	1	269	61, 141	2, 511, 171
27, 106	938, 270	0	0	0	0	0	0	27, 106	938, 270
33, 996	1, 604, 182	1	200	1	58	1	258	33, 997	1, 604, 440
61, 102	2, 542, 452	1	200	1	58	1	258	61, 103	2, 542, 710
26, 967	953, 466	0	0	0	0	0	0	26, 967	953, 466
34, 429	1, 619, 568	1	200	1	59	1	259	34, 430	1, 619, 827
61, 396	2, 573, 034	1	200	1	59	1	259	61, 397	2, 573, 293

◆旧周南市水道事業（旧徳山＋旧新南陽＋旧夜市戸田湯野）

水量 件数 期・ 地区・検針月			段 階 別							
			一般							
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件) 水量 (m³)
平成30年度計			19,672	296,630	5,604,678	182,611	2,916,733	78,633	961,938	24,244 4,451,305
令和元年度計			20,735	297,330	5,605,527	182,015	2,885,155	77,553	938,335	23,325 4,288,842
令和2年度計			21,437	298,776	5,684,665	185,667	3,012,652	82,600	1,013,334	25,213 4,329,941
令和3年度計			21,776	298,939	5,660,706	182,777	2,925,089	79,143	955,635	23,638 4,372,337
令和4年度計			22,800	299,680	5,606,814	179,464	2,821,063	75,042	893,534	21,714 4,328,257
1期	A	4月	1,650	20,228	370,564	11,578	178,467	4,529	52,751	1,201 127,240
	B	5月	2,316	29,598	559,237	18,146	289,311	7,830	92,740	2,280 556,364
	小計		3,966	49,826	929,801	29,724	467,778	12,359	145,491	3,481 683,604
2期	A	6月	1,440	20,337	375,789	11,855	184,682	4,832	56,713	1,333 133,601
	B	7月	2,244	29,777	560,876	18,164	286,739	7,780	92,919	2,343 565,693
	小計		3,684	50,114	936,665	30,019	471,421	12,612	149,632	3,676 699,294
3期	A	8月	1,311	20,346	377,073	11,953	184,821	4,801	57,136	1,350 145,785
	B	9月	2,229	29,748	563,253	18,313	294,557	8,121	99,079	2,497 592,481
	小計		3,540	50,094	940,326	30,266	479,378	12,922	156,215	3,847 738,266
4期	A	10月	1,390	20,312	374,607	11,827	183,129	4,806	57,373	1,355 142,178
	B	11月	2,248	29,721	561,021	18,069	285,529	7,637	92,445	2,307 560,267
	小計		3,638	50,033	935,628	29,896	468,658	12,443	149,818	3,662 702,445
5期	A	12月	1,492	20,210	373,797	11,758	182,340	4,803	55,908	1,278 135,375
	B	1月	2,315	29,628	560,602	18,187	290,484	7,849	94,537	2,356 592,415
	小計		3,807	49,838	934,399	29,945	472,824	12,652	150,445	3,634 727,790
6期	A	2月	1,574	19,997	374,040	11,971	190,089	5,048	60,202	1,400 134,222
	B	3月	2,591	29,778	555,955	17,643	270,915	7,006	81,731	2,014 642,636
	小計		4,165	49,775	929,995	29,614	461,004	12,054	141,933	3,414 776,858

※ 他市への分水量除く。

水 量		公衆浴場						合 計	
小 計		0m³～200m³		201m³～		小 計			
件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
316,302	13,934,654	6	1,034	0	0	6	1,034	316,308	13,935,688
318,065	13,717,859	6	1,163	4	67	6	1,230	318,071	13,719,089
320,213	14,040,592	6	1,200	6	311	6	1,511	320,219	14,042,103
320,715	13,913,767	6	1,200	6	366	6	1,566	320,721	13,915,333
322,480	13,649,668	6	1,200	6	430	6	1,630	322,486	13,651,298
21,878	729,022	0	0	0	0	0	0	21,878	729,022
31,914	1,497,652	1	200	1	94	1	294	31,915	1,497,946
53,792	2,226,674	1	200	1	94	1	294	53,793	2,226,968
21,777	750,785	0	0	0	0	0	0	21,777	750,785
32,021	1,506,227	1	200	1	74	1	274	32,022	1,506,501
53,798	2,257,012	1	200	1	74	1	274	53,799	2,257,286
21,657	764,815	0	0	0	0	0	0	21,657	764,815
31,977	1,549,370	1	200	1	76	1	276	31,978	1,549,646
53,634	2,314,185	1	200	1	76	1	276	53,635	2,314,461
21,702	757,287	0	0	0	0	0	0	21,702	757,287
31,969	1,499,262	1	200	1	69	1	269	31,970	1,499,531
53,671	2,256,549	1	200	1	69	1	269	53,672	2,256,818
21,702	747,420	0	0	0	0	0	0	21,702	747,420
31,943	1,538,038	1	200	1	58	1	258	31,944	1,538,296
53,645	2,285,458	1	200	1	58	1	258	53,646	2,285,716
21,571	758,553	0	0	0	0	0	0	21,571	758,553
32,369	1,551,237	1	200	1	59	1	259	32,370	1,551,496
53,940	2,309,790	1	200	1	59	1	259	53,941	2,310,049

◆旧熊毛地区水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m ³	1m ³ ～20m ³		21m ³ ～40m ³		41m ³ ～60m ³		61m ³ ～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)	件数 (件)	水量 (m ³)
平成30年度計			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
令和元年度計			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
令和2年度計			897	23,338	424,686	18,129	276,328	8,557	102,421	2,462	76,817	24,235	880,252
令和3年度計			932	23,570	426,132	17,929	269,322	8,201	94,410	2,141	74,456	24,502	864,320
令和4年度計			1,010	23,701	426,826	17,787	262,007	7,784	91,010	2,078	66,774	24,711	846,617
1期	A	4月	170	3,949	70,666	2,934	43,385	1,295	14,825	325	9,259	4,119	138,135
2期	A	6月	163	3,944	71,159	2,974	44,082	1,316	15,227	341	11,636	4,107	142,104
3期	A	8月	155	3,957	71,415	2,975	43,188	1,257	14,530	331	9,956	4,112	139,089
4期	A	10月	171	3,950	71,145	2,937	42,714	1,253	14,487	333	10,935	4,121	139,281
5期	A	12月	166	3,963	71,128	2,970	44,250	1,347	16,180	384	12,555	4,129	144,113
6期	A	2月	185	3,938	71,313	2,997	44,388	1,316	15,761	364	12,433	4,123	143,895

◆旧大向簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一 般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			97	649	10,275	383	5,123	146	1,936	57	1,068	746	18,402
令和元年度計			106	645	9,999	363	5,007	136	1,752	52	867	751	17,625
令和2年度計			97	640	10,139	380	5,071	144	1,772	49	1,120	737	18,102
令和3年度計			99	649	9,882	362	4,690	123	1,579	44	814	748	16,965
令和4年度計			104	629	9,456	340	4,565	118	1,528	44	1,205	733	16,754
1期	B	5月	17	107	1,619	54	744	23	284	8	169	124	2,816
2期	B	7月	18	106	1,592	59	772	19	249	6	144	124	2,757
3期	B	9月	14	108	1,577	55	777	19	272	11	189	122	2,815
4期	B	11月	15	106	1,559	54	727	18	227	5	118	121	2,631
5期	B	1月	20	101	1,556	60	770	19	241	6	351	121	2,918
6期	B	3月	20	101	1,553	58	775	20	255	8	234	121	2,817

◆旧須万市簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計		
			一般										
			0m³	1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³		61m³～			
			件数 (件)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			172	664	9,104	316	4,430	128	1,397	29	1,057	836	15,988
令和元年度計			187	643	8,554	286	3,942	107	1,212	32	1,967	830	15,675
令和2年度計			204	608	8,597	293	4,042	113	1,434	40	895	812	14,968
令和3年度計			192	608	8,676	298	3,948	109	1,289	44	1,936	800	15,849
令和4年度計			194	609	8,535	283	3,723	102	1,216	40	2,904	803	16,378
1期	B	5月	35	102	1,440	47	565	10	141	4	78	137	2,224
2期	B	7月	29	107	1,461	49	682	21	239	8	1,464	136	3,846
3期	B	9月	32	104	1,456	49	705	22	247	9	719	136	3,127
4期	B	11月	30	103	1,404	46	563	14	155	5	164	133	2,286
5期	B	1月	33	98	1,348	43	622	18	211	7	247	131	2,428
6期	B	3月	35	95	1,426	49	586	17	223	7	232	130	2,467

◆旧須々万長穂簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合計			
			一般											
			0m³		1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³				61m³～	
			件数 (件)		件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			765		8,753	146,931	6,059	89,514	2,710	31,921	730	65,667	9,518	334,033
令和元年度計			768		8,752	147,310	6,045	89,536	2,696	31,285	707	64,495	9,520	332,626
令和2年度計			796		8,732	148,951	6,193	92,733	2,866	34,833	891	66,904	9,528	343,421
令和3年度計			799		8,756	149,272	6,139	90,884	2,747	32,467	799	72,896	9,555	345,519
令和4年度計			807		8,797	149,080	6,078	89,133	2,641	30,486	758	62,974	9,604	331,673
1期	B	5月	134		1,467	24,935	1,019	15,017	454	5,161	128	10,297	1,601	55,410
2期	B	7月	138		1,461	24,857	1,004	14,824	447	5,290	128	11,830	1,599	56,801
3期	B	9月	132		1,471	24,913	1,025	15,142	463	5,499	132	9,935	1,603	55,489
4期	B	11月	129		1,473	24,766	1,004	14,744	440	5,005	126	9,822	1,602	54,337
5期	B	1月	132		1,466	24,628	998	14,555	411	4,610	116	9,706	1,598	53,499
6期	B	3月	142		1,459	24,981	1,028	14,851	426	4,921	128	11,384	1,601	56,137

◆旧米光簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計			
			一般											
			0m³		1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³				61m³～	
			件数 (件)		件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			87		1, 028	15, 138	524	8, 122	285	3, 833	106	21, 541	1, 115	48, 634
令和元年度計			94		1, 027	15, 094	524	8, 049	279	3, 825	103	21, 710	1, 121	48, 678
令和2年度計			88		1, 033	15, 376	539	8, 218	286	3, 829	111	19, 311	1, 121	46, 734
令和3年度計			87		1, 040	15, 014	525	8, 023	264	3, 461	99	18, 490	1, 127	44, 988
令和4年度計			89		1, 022	14, 965	521	7, 793	238	3, 071	85	16, 551	1, 111	42, 380
1期	B	5月	13		174	2, 496	87	1, 306	39	524	18	2, 719	187	7, 045
2期	B	7月	15		170	2, 465	84	1, 269	40	520	11	2, 865	185	7, 119
3期	B	9月	14		171	2, 536	90	1, 374	42	562	16	2, 770	185	7, 242
4期	B	11月	16		170	2, 499	87	1, 235	36	473	13	2, 821	186	7, 028
5期	B	1月	14		170	2, 516	89	1, 372	46	578	17	2, 737	184	7, 203
6期	B	3月	17		167	2, 453	84	1, 237	35	414	10	2, 639	184	6, 743

◆旧鹿野簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合計			
			一般											
			0m³		1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³				61m³～	
			件数 (件)		件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)
平成30年度計			—		—		—		—		—		—	
令和元年度計			—		—		—		—		—		—	
令和2年度計			772		6,948	115,313	4,536	69,135	2,372	30,717	862	91,546	7,720	306,711
令和3年度計			782		6,827	112,149	4,427	66,292	2,210	28,463	756	87,977	7,609	294,881
令和4年度計			786		6,769	110,165	4,326	64,161	2,117	26,632	698	80,077	7,555	281,035
1期	A	4月	132		1,129	18,183	696	10,204	320	3,851	95	12,732	1,261	44,970
2期	A	6月	115		1,149	18,631	731	10,910	369	4,529	122	13,836	1,264	47,906
3期	A	8月	110		1,146	18,594	746	11,082	374	4,813	122	14,067	1,256	48,556
4期	A	10月	138		1,127	18,376	718	10,626	352	4,329	110	13,255	1,265	46,586
5期	A	12月	131		1,122	17,958	693	10,110	326	4,057	105	12,108	1,253	44,233
6期	A	2月	160		1,096	18,423	742	11,229	376	5,053	144	14,079	1,256	48,784

◆旧鹿野渋川地区簡易水道事業

水量 件数 期 地区・検針月			段 階 別 水 量								合 計					
			一般													
			0m³		1m³～20m³		21m³～40m³		41m³～60m³				61m³～			
			件数 (件)		件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)	件数 (件)	水量 (m³)		
平成30年度計			—		—	—		—	—	—		—	—			
令和元年度計			—		—	—		—	—	—		—	—			
令和2年度計			56		196	2,540		98	1,402	38		559	17	8,950	252	13,451
令和3年度計			52		200	2,425		94	1,221	36		475	14	8,633	252	12,754
令和4年度計			58		189	2,284		87	1,158	30		429	10	10,814	247	14,685
1期	A	4月	8		34	422		16	220	6		91	3	1,695	42	2,428
2期	A	6月	8		33	397		15	211	5		74	1	1,791	41	2,473
3期	A	8月	7		34	391		14	211	6		81	1	1,896	41	2,579
4期	A	10月	11		30	370		15	172	4		59	1	1,603	41	2,204
5期	A	12月	10		31	346		13	173	5		48	1	2,033	41	2,600
6期	A	2月	14		27	358		14	171	4		76	3	1,796	41	2,401

4－5 水量認定・減免状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水 量 減 免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
平成 30年度計	22	2	11	6	12	53	15	0	0	0	0	15	479	547
令和 元年度計	8	1	4	15	12	40	8	0	0	1	4	13	483	536
令和 2年度計	11	0	7	0	5	23	12	0	0	0	1	13	1,977	2,013
令和 3年度計	21	0	7	8	19	55	12	0	0	0	0	12	491	558
令和 4年度計	28	0	5	0	21	54	2	0	0	0	0	2	943	999
4月	1	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	32	36
5月	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	31	35
6月	1	0	1	0	2	4	1	0	0	0	0	1	33	38
7月	2	0	1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	38	43
8月	1	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	41	45
9月	3	0	2	0	3	8	0	0	0	0	0	0	51	59
10月	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	40	43
11月	6	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	69	76
12月	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	34	38
1月	5	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	47	53
2月	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	244	245
3月	2	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	283	288

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
平成30年度計	21 (2)	2	11	6	10 (5)	50 (7)	15	0	0	0	0	15	428 (43)	493 (50)
令和元年度計	8	1	4	15 (3)	11	39 (3)	8	0	0	1	4	13	453 (51)	505 (54)
令和2年度計	11	0	7	0	5 (4)	23 (4)	12	0	0	0	1	13	1,777 (97)	1,813 (101)
令和3年度計	18 (4)	0	7	7	19 (2)	51 (6)	12	0	0	0	0	12	446 (35)	509 (41)
令和4年度計	25 (4)	0	5	0	21 (1)	51 (5)	2 (1)	0	0	0	0	2 (1)	848 (68)	901 (74)
4月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	4 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	28 (5)	32 (6)
5月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	3	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	30 (0)	33
6月	1 (1)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	4 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	30 (8)	35 (10)
7月	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	4	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	35 (1)	39 (1)
8月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)	4	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	29 (7)	33 (7)
9月	3 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	3 (0)	8	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	43 (3)	51 (3)
10月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	3	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	34 (7)	37 (7)
11月	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	61	67
12月	4 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	31 (4)	35 (6)
1月	5 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	45 (1)	51 (1)
2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	217 (30)	218 (31)
3月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	4	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	265 (2)	270 (2)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

※ 2、3月の水量減免が多い理由は、1月の寒波の影響による。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	検針不能						量水器異常						水量 減免	合 計
	障 害 物 積 載	量 水 器 埋 没	不 在 屋 内 計 器	工 事 中	そ の 他	計	不 転	文 字 不 明	指 示 不 正 確	ガ ラ ス 破 損	そ の 他	計		
平成30年度計	1	0	0	0	2 (2)	3 (2)	0	0	0	0	0	0	51 (30)	54 (32)
令和元年度計	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	30 (15)	31 (15)
令和2年度計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 (74)	200 (74)
令和3年度計	3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	45 (25)	49 (25)
令和4年度計	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	95 (54)	98 (54)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	4 (4)	4 (4)
5月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	1 (0)	2
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (3)	3 (3)
7月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (3)	4 (3)
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	12 (11)	12 (11)
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	8 (0)	8 (0)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	6 (3)	6 (3)
11月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	8 (1)	9 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	3 (3)	3 (3)
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	2 (0)	2 (0)
2月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	27 (25)	27 (25)
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	18 (1)	18 (1)

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－6 窓口受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
平成 30年度計	413	0	422	706	6,778	6,956	127	2,220	17,622
令和 元年度計	398	1	408	744	7,146	7,448	98	2,219	18,462
令和 2年度計	344	0	502	619	7,497	7,613	102	2,651	19,328
令和 3年度計	432	0	461	747	7,449	7,518	160	2,692	19,459
令和 4年度計	325	3	428	747	7,284	7,632	223	3,202	19,844
4月	22	3	46	43	841	783	2	351	2,091
5月	29	0	30	59	629	599	8	222	1,576
6月	26	0	30	64	574	615	25	216	1,550
7月	34	0	46	34	589	645	15	226	1,589
8月	28	0	42	53	473	512	12	260	1,380
9月	22	0	31	137	536	535	9	299	1,569
10月	24	0	32	51	496	592	3	265	1,463
11月	30	0	33	32	510	570	11	256	1,442
12月	27	0	42	52	567	685	9	275	1,657
1月	27	0	25	102	444	471	82	256	1,407
2月	27	0	37	57	582	613	19	261	1,596
3月	29	0	34	63	1,043	1,012	28	315	2,524

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
平成30年度計	401 (51)	0	404 (15)	695 (72)	6,642 (158)	6,795 (150)	127	2,103 (95)	17,167 (541)
令和元年度計	391 (38)	1	393 (11)	738 (47)	7,025 (175)	7,297 (199)	98	2,102 (172)	18,045 (642)
令和2年度計	330 (35)	0	480 (16)	604 (50)	7,394 (192)	7,478 (215)	101	2,508 (203)	18,895 (711)
令和3年度計	417 (45)	0	450 (20)	729 (48)	7,330 (223)	7,380 (239)	159	2,553 (176)	19,018 (751)
令和4年度計	318 (22)	3	411 (12)	737 (27)	7,152 (206)	7,458 (242)	208 (4)	3,053 (152)	19,340 (665)
4月	22 (1)	3 (0)	44 (1)	43 (2)	824 (22)	763 (23)	2 (0)	329 (19)	2,030 (68)
5月	29 (0)	0 (0)	30 (1)	59 (3)	614 (29)	586 (25)	7 (0)	209 (8)	1,534 (66)
6月	23 (1)	0 (0)	29 (2)	63 (1)	561 (19)	595 (19)	14 (0)	201 (6)	1,486 (48)
7月	33 (2)	0 (0)	41 (0)	31 (1)	567 (13)	630 (11)	14 (0)	218 (14)	1,534 (41)
8月	28 (8)	0 (0)	42 (2)	52 (8)	466 (15)	496 (20)	12 (1)	249 (13)	1,345 (67)
9月	22 (2)	0 (0)	29 (1)	137 (1)	529 (12)	524 (16)	8 (0)	292 (12)	1,541 (44)
10月	24 (1)	0 (0)	32 (0)	49 (3)	486 (25)	575 (17)	3 (1)	258 (8)	1,427 (55)
11月	30 (2)	0 (0)	32 (3)	31 (3)	502 (12)	555 (20)	11 (1)	241 (9)	1,402 (50)
12月	27 (3)	0 (0)	40 (1)	52 (3)	553 (18)	674 (23)	9 (1)	264 (10)	1,619 (59)
1月	26 (0)	0 (0)	22 (1)	102 (0)	440 (10)	466 (21)	82 (0)	245 (18)	1,383 (50)
2月	26 (1)	0 (0)	37 (0)	56 (1)	580 (15)	599 (16)	19 (0)	246 (14)	1,563 (47)
3月	28 (1)	0 (0)	33 (0)	62 (1)	1,030 (16)	995 (31)	27 (0)	301 (21)	2,476 (70)

※（ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

（単位：件）

区分 月	新設	増設	改造	開 始		中止	廃止 撤去	変更	合 計
				新設	既設				
平成30年度計	12	0	18 (6)	11	136 (46)	161 (64)	0	117 (42)	455 (158)
令和元年度計	7 (3)	0	15 (4)	6 (3)	121 (42)	151 (53)	0	117 (48)	417 (153)
令和2年度計	14	0	22 (9)	15	103 (43)	135 (60)	1	143 (50)	433 (162)
令和3年度計	15 (2)	0	11 (2)	18 (2)	119 (43)	138 (58)	1	139 (51)	441 (158)
令和4年度計	7 (1)	0	17 (9)	10 (1)	132 (59)	174 (77)	15 (12)	149 (63)	504 (222)
4月	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	17 (6)	20 (6)	0 (0)	22 (10)	61 (23)
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (9)	13 (6)	1 (0)	13 (5)	42 (20)
6月	3 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	13 (4)	20 (11)	11 (11)	15 (7)	64 (33)
7月	1 (0)	0 (0)	5 (3)	3 (0)	22 (12)	15 (5)	1 (0)	8 (2)	55 (22)
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	7 (0)	16 (6)	0 (0)	11 (5)	35 (11)
9月	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	7 (1)	11 (3)	1 (0)	7 (4)	28 (10)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	10 (4)	17 (8)	0 (0)	7 (3)	36 (16)
11月	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	8 (4)	15 (7)	0 (0)	15 (6)	40 (17)
12月	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	14 (8)	11 (7)	0 (0)	11 (2)	38 (18)
1月	1 (0)	0 (0)	3 (2)	0 (0)	4 (3)	5 (2)	0 (0)	11 (5)	24 (12)
2月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (1)	14 (9)	0 (0)	15 (9)	33 (19)
3月	1 (1)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	13 (7)	17 (7)	1 (1)	14 (5)	48 (21)

※（ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－7 量水器異動件数

ア．取付(新設・開栓)

◆水道事業(周南市水道事業)

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成 30年度計	129	831	22	0	4	7	0	0	0	0	993
令和 元年度計	149	832	15	3	7	6	2	0	0	0	1,014
令和 2年度計	141	826	10	1	9	6	2	0	0	0	995
令和 3年度計	131	797	18	1	7	4	0	0	0	0	958
令和 4年度計	183	851	20	1	10	3	0	0	0	0	1,068
4月	20	70	1	0	0	0	0	0	0	0	91
5月	11	64	1	0	0	1	0	0	0	0	77
6月	8	71	3	0	1	0	0	0	0	0	83
7月	8	39	0	0	0	1	0	0	0	0	48
8月	17	118	1	0	1	1	0	0	0	0	138
9月	5	91	4	0	1	0	0	0	0	0	101
10月	12	58	0	0	0	0	0	0	0	0	70
11月	5	43	2	1	2	0	0	0	0	0	53
12月	54	67	3	0	2	0	0	0	0	0	126
1月	5	103	2	0	0	0	0	0	0	0	110
2月	31	62	1	0	2	0	0	0	0	0	96
3月	7	65	2	0	1	0	0	0	0	0	75

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成30年度計	122 (2)	821 (66)	21 (3)	0	4 (1)	6 (1)	0	0	0	0	974 (73)
令和元年度計	136 (1)	827 (61)	14 (2)	3	7	6	2 (1)	0	0	0	995 (65)
令和2年度計	135 (2)	810 (52)	10 (1)	1	8 (2)	6	2	0	0	0	972 (57)
令和3年度計	124 (2)	785 (51)	18 (2)	1	7	4	0	0	0	0	939 (55)
令和4年度計	174 (1)	843 (32)	20	1	9 (3)	3 (2)	0	0	0	0	1,050 (38)
4月	19 (0)	70 (4)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	90 (4)
5月	11 (1)	64 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	77 (3)
6月	6 (0)	70 (2)	3 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	80 (2)
7月	6 (0)	38 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	45 (2)
8月	17 (0)	117 (9)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	137 (10)
9月	5 (0)	90 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100
10月	11 (0)	56 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	67 (3)
11月	4 (0)	42 (6)	2 (0)	1 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	51 (7)
12月	54 (0)	67 (2)	3 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	126 (4)
1月	4 (0)	103 (1)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	109 (1)
2月	30 (0)	61 (1)	1 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	94 (1)
3月	7 (0)	65 (1)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74 (1)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
平成30年度計	7 (1)	10 (1)	1	0	0	1 (1)	0	19 (3)
令和元年度計	13 (10)	5 (3)	1 (1)	0	0	0	0	19 (14)
令和2年度計	6 (3)	16 (1)	0	0	1	0	0	23 (4)
令和3年度計	7 (3)	12	0	0	0	0	0	19 (3)
令和4年度計	9 (4)	8 (1)	0	0	1	0	0	18 (5)
4月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3
7月	2 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (1)
8月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
9月	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
10月	1 (1)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (2)
11月	1 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
1月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
2月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	1

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

イ．取除（廃止・閉栓）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成 30年度計	643	79	18	2	13	5	0	3	0	0	763
令和 元年度計	591	57	25	1	8	4	1	0	0	0	687
令和 2年度計	706	61	14	1	6	2	1	1	0	0	792
令和 3年度計	609	95	29	1	17	2	3	0	0	0	756
令和 4年度計	564	108	27	1	10	1	2	0	0	0	713
4月	18	3	2	0	3	0	1	0	0	0	27
5月	27	1	3	0	2	0	0	0	0	0	33
6月	70	2	1	0	1	0	0	0	0	0	74
7月	51	14	5	0	0	0	0	0	0	0	70
8月	57	9	2	1	0	0	0	0	0	0	69
9月	40	4	1	0	0	0	0	0	0	0	45
10月	49	5	0	0	2	0	0	0	0	0	56
11月	48	24	2	0	0	0	0	0	0	0	74
12月	66	12	3	0	1	0	0	0	0	0	82
1月	65	6	4	0	1	0	1	0	0	0	77
2月	49	25	3	0	0	1	0	0	0	0	78
3月	24	3	1	0	0	0	0	0	0	0	28

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成30年度計	604 (8)	75	17	2	13	5	0	3	0	0	719 (8)
令和元年度計	574 (10)	55 (1)	25	1	8	3	1	0	0	0	667 (11)
令和2年度計	692 (4)	59 (3)	14	1	6	2	1	1	0	0	776 (7)
令和3年度計	596 (9)	92	29	1	16	2	3	0	0	0	739 (9)
令和4年度計	552 (24)	108 (2)	27 (2)	1 (1)	9	1 (1)	2	0	0	0	700 (30)
4月	18 (1)	3 (0)	2 (0)	0 (0)	3 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	27 (1)
5月	27 (1)	1 (0)	3 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	33 (1)
6月	70 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74
7月	51 (1)	14 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	70 (1)
8月	56 (1)	9 (0)	2 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	68 (2)
9月	39 (0)	4 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	44
10月	48 (1)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	54 (1)
11月	48 (17)	24 (2)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	74 (21)
12月	63 (1)	12 (0)	3 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	79 (1)
1月	65 (0)	6 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	77
2月	48 (0)	25 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	77 (1)
3月	19 (1)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	23 (1)

※ （ ）内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
平成30年度計	39 (31)	4 (3)	1 (1)	0	0	0	0	44 (35)
令和元年度計	17 (7)	2	0	0	0	1 (1)	0	20 (8)
令和2年度計	14 (6)	2 (1)	0	0	0	0	0	16 (7)
令和3年度計	13 (10)	3 (2)	0	0	1	0	0	17 (12)
令和4年度計	12 (5)	0	0	0	1 (1)	0	0	13 (6)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
8月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
9月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1
10月	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
12月	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)
3月	5 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (4)

※ （ ）内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

ウ．取替（検定満期・その他）

◆水道事業（周南市水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成 30年度計	6,797	2,035	179	27	108	38	8	3	3	1	9,199
令和 元年度計	8,042	1,769	284	2	102	31	14	4	1	0	10,249
令和 2年度計	6,144	2,099	201	0	73	26	11	7	0	0	8,561
令和 3年度計	5,823	1,814	232	9	120	31	24	11	0	0	8,064
令和 4年度計	8,079	2,097	145	0	47	32	8	0	0	0	10,408
4月	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5月	556	143	17	0	5	1	0	0	0	0	722
6月	941	312	16	0	4	5	0	0	0	0	1,278
7月	468	313	12	0	5	2	0	0	0	0	800
8月	872	239	41	0	9	2	2	0	0	0	1,165
9月	612	141	3	0	4	3	2	0	0	0	765
10月	957	212	4	0	1	2	0	0	0	0	1,176
11月	856	185	3	0	1	3	1	0	0	0	1,049
12月	1,047	123	9	0	7	4	1	0	0	0	1,191
1月	687	197	11	0	2	3	1	0	0	0	901
2月	749	165	18	0	2	1	0	0	0	0	935
3月	333	66	11	0	7	6	1	0	0	0	424

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	合 計
平成30年度計	6,298	1,989 (688)	174	25	103	36	6	3	3	1	8,638 (688)
令和元年度計	7,456	1,724 (11)	275	2	100	25	14	4	1	0	9,601 (11)
令和2年度計	5,490 (4)	2,032 (60)	194	0	67	24	10	7	0	0	7,824 (64)
令和3年度計	5,610 (50)	1,778 (32)	224	9 (1)	112 (1)	31	24	11	0	0	7,799 (84)
令和4年度計	7,894 (578)	2,079 (106)	139 (3)	0	44 (1)	31	7	0	0	0	10,194 (688)
4月	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
5月	556 (0)	143 (0)	17 (0)	0 (0)	5 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	722
6月	941 (0)	312 (0)	16 (0)	0 (0)	4 (1)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,278 (1)
7月	468 (0)	313 (0)	12 (0)	0 (0)	5 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	800
8月	872 (0)	239 (0)	41 (0)	0 (0)	9 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,165
9月	612 (0)	141 (0)	3 (0)	0 (0)	4 (0)	3 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	765
10月	957 (0)	212 (0)	4 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,176
11月	856 (577)	185 (106)	3 (3)	0 (0)	1 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,048 (686)
12月	1,047 (0)	123 (0)	9 (0)	0 (0)	7 (0)	4 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,191
1月	687 (0)	197 (0)	11 (0)	0 (0)	2 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	901
2月	746 (0)	162 (0)	17 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	927
3月	151 (1)	51 (0)	6 (0)	0 (0)	5 (0)	6 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	219 (1)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

月＼口径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合 計
平成30年度計	499 (300)	46 (19)	5 (5)	2	5 (1)	2 (2)	2	561 (327)
令和元年度計	586 (204)	45 (3)	9 (2)	0	2 (1)	6 (2)	0	648 (212)
令和2年度計	654 (183)	67 (5)	7	0	6 (2)	2 (2)	1 (1)	737 (193)
令和3年度計	213 (205)	36 (17)	8 (8)	0	8 (5)	0	0	265 (235)
令和4年度計	185 (182)	18 (14)	6 (5)	0	3 (2)	1 (1)	1 (1)	214 (205)
4月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
5月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
6月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
8月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
9月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
12月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
1月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
2月	3 (0)	3 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	8
3月	182 (182)	15 (14)	5 (5)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	1 (1)	205 (204)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

4－8 修理工事受付状況

◆水道事業（周南市水道事業）

区分 月	漏 水 修 理								
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓	水洗便所	給水栓
平成 30年度計	56	244	9	4	38	20	4	46	89
令和 元年度計	53	248	3	6	45	18	2	42	78
令和 2年度計	38	266	0	1	44	11	1	38	64
令和 3年度計	47	160	2	4	36	9	1	1	16
令和 4年度計	52	137	2	0	24	6	2	0	0
4月	2	5	0	0	0	0	0	0	0
5月	7	3	0	0	2	2	1	0	0
6月	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7月	1	17	0	0	1	1	0	0	0
8月	5	11	0	0	4	0	0	0	0
9月	8	15	0	0	4	1	0	0	0
10月	7	10	0	0	3	0	0	0	0
11月	0	11	0	0	1	0	0	0	0
12月	2	12	1	0	1	0	0	0	0
1月	5	17	0	0	2	1	0	0	0
2月	8	16	1	0	1	0	0	0	0
3月	3	16	0	0	5	1	1	0	0

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	量水器 移設	その他	合 計
13	10	7	62	17	3	0	288	910
16	11	6	43	14	2	0	244	831
16	12	5	57	16	3	0	370	942
21	5	6	36	14	0	0	227	585
8	4	3	57	6	8	0	181	490
0	0	0	2	1	0	0	11	21
0	1	1	5	1	0	0	23	46
2	0	0	7	1	0	0	22	40
2	3	2	5	1	0	0	13	46
0	0	0	1	0	0	0	13	34
0	0	0	6	0	4	0	12	50
1	0	0	4	1	1	0	16	43
1	0	0	8	1	2	0	15	39
0	0	0	2	0	0	0	9	27
1	0	0	6	0	0	0	16	48
1	0	0	2	0	1	0	17	47
0	0	0	9	0	0	0	14	49

◆旧水道事業（旧周南市水道事業＋旧熊毛地区水道事業）

区分 月	漏水修理								
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓	水洗便所	給水栓
平成30年度計	51	235 (7)	9	4	36 (2)	19	4 (1)	45	88
令和元年度計	45	236 (12)	3	6	42 (2)	17	2	42 (2)	76
令和2年度計	33	254 (10)	0	1	40 (1)	10	1	38	62
令和3年度計	42	157 (7)	2	3	32 (2)	9 (1)	1	1	16
令和4年度計	48	127 (12)	1	0	23 (1)	6 (1)	2	0	0
4月	2 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
5月	5 (0)	3 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	2 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)
6月	3 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
7月	1 (0)	17 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
8月	5 (0)	9 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
9月	8 (0)	14 (4)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
10月	7 (0)	10 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
11月	0 (0)	11 (1)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
12月	2 (0)	10 (1)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1月	5 (0)	16 (2)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2月	7 (0)	16 (2)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3月	3 (0)	16 (1)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)

※ ()内は熊毛地区(旧熊毛地区水道事業)の数値である。

◆旧簡易水道事業

区分 月	漏水修理								
	配水管	給水管	分水栓	制水弁	止水弁	量水器	消火栓	水洗便所	給水栓
平成30年度計	5 (1)	9 (5)	0	0	2	1	0	1	1
令和元年度計	8 (3)	12 (4)	0	0	3 (2)	1 (1)	0	0	2
令和2年度計	5 (1)	12 (3)	0	0	4 (2)	1 (1)	0	0	2
令和3年度計	5 (2)	3 (2)	0	1 (1)	4 (1)	0	0	0	0
令和4年度計	4	10 (3)	1	0	1	0	0	0	0
4月	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
5月	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6月	1 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
7月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
8月	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
9月	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
10月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
11月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
12月	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1月	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2月	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3月	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※ ()内は鹿野地区(旧鹿野簡易水道事業及び旧鹿野渋川地区簡易水道事業)の数値である。

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	量水器 移設	その他	合 計
13	10	7	58 (1)	16 (1)	2	0	263 (30)	860 (42)
16	10	6	41	13	1	0	232 (12)	788 (28)
16	10	5	56	16 (2)	3	0	351 (20)	896 (33)
21	4	6 (1)	33	13	0	0	219 (14)	559 (25)
8	4	3	55	5	8	0	170 (10)	460 (24)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (0)	19
0 (0)	1 (0)	1 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	20 (1)	39 (2)
2 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	20 (2)	35 (2)
2 (0)	3 (0)	2 (0)	5 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	12 (0)	45
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (1)	32 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (0)	0 (0)	4 (0)	0 (0)	11 (1)	48 (5)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	15 (1)	41 (2)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (0)	1 (0)	2 (0)	0 (0)	15 (2)	39 (3)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (0)	25 (1)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16 (0)	46 (3)
1 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	15 (1)	43 (3)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (1)	48 (2)

(単位：件)

廃止	制水弁 筐類	消火栓 筐類	アスファルト 舗装	水の出が 悪い	給水管 移設	量水器 移設	その他	合 計
0	0	0	4 (1)	1	1 (1)	0	25 (15)	50 (23)
0	1 (1)	0	2	1 (1)	1 (1)	0	12 (8)	43 (21)
0	2 (2)	0	1 (1)	0	0	0	19 (10)	46 (20)
0	1	0	3 (2)	1	0	0	8 (4)	26 (12)
0	0	0	2	1 (1)	0	0	11 (5)	30 (9)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	3 (1)	7 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	5 (2)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2
0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	4 (1)
0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1

4－9 水質検査結果表

採水場所 採水年月日 検査項目		大迫田系統				
		菅野ダム 原水	末武川ダム 原水	瀬戸浜 給水栓水	楠木 給水栓水	ひばりヶ丘 給水栓水
		令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日
基1	一般細菌 (個/ml)	370	180	0	0	0
基2	大腸菌	陽性(4.1)	陰性(<1)	陰性	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29	0.30	0.31	0.30	0.30
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.10	0.05	0.05	0.05
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.16	0.10	0.09
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.019	0.010	0.009
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.030	0.017	0.016
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.008	0.005	0.005
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.008	0.005	0.005
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.007	0.006	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.9	6.1	6.2	5.9	5.9
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.032	0.017	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	5.1	4.0	7.9	7.5	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	25.8	26.9	27.9	26.6	26.6
基40	蒸発残留物 (mg/L)	49	70	58	55	56
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	1.0	1.2	0.5	0.5	0.6
基47	pH値	7.3	7.1	7.5	7.3	7.3
基48	味	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	2.9	3.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	1.3	1.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.36	0.35	0.55

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

菊川系統						水質基準等
向道ダム 原水	川上ダム 原水	飯島町 給水栓水	晴海町 給水栓水	青山町 給水栓水	西金剛山 給水栓水	
令和4年8月8日	令和4年8月8日	令和4年8月8日	令和4年8月8日	令和4年8月8日	令和4年8月8日	
1,800	92	0	0	0	0	100個/ml以下
陽性(53.8)	陰性(<1)	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.006	0.011	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.34	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	10mg/L以下
0.05未満	0.08	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.16	0.17	0.16	0.16	0.6mg/L以下
—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
—	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.06mg/L以下
—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.03mg/L以下
—	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.1mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	—	0.015	0.015	0.014	0.014	0.1mg/L以下
—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.03mg/L以下
—	—	0.006	0.006	0.005	0.005	0.03mg/L以下
—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	1.0mg/L以下
0.05	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
0.21	0.13	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.009	0.014	0.006	0.012	1.0mg/L以下
5.0	5.8	6.2	6.3	6.2	6.2	200mg/L以下
0.080	0.086	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
5.5	5.7	8.7	8.8	8.7	8.6	200mg/L以下
23.0	27.9	24.8	26.5	24.8	24.6	300mg/L以下
59	65	63	60	59	55	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000003	0.000006	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
1.3	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3	3mg/L以下
7.3	7.0	7.4	7.3	7.5	7.5	5.8以上8.6以下
—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
5.1	3.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
3.2	1.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	—	0.70	0.72	0.63	0.22	0.1mg/L以上

検査項目 採水場所 採水年月日		桶本系統			
		菅野ダム 原水	向道ダム 原水	野村 給水栓水	津木 給水栓水
		令和5年2月20日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	令和5年2月20日
基1	一般細菌 (個/ml)	110	110	0	0
基2	大腸菌	陽性(18.5)	陽性(45.7)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.45	0.41	0.37	0.37
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	—	0.06未満	0.06未満
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	—	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.002未満
基25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	0.001	0.002
基26	臭素酸 (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	—	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.002未満	0.003
基29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	0.002	0.004
基30	ブロモホルム (mg/L)	—	—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.08	0.01未満	0.01
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.2	5.4	6.2	6.5
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.011	0.013	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	6.4	7.7	9.9	10.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	24.3	19.3	24.9	24.8
基40	蒸発残留物 (mg/L)	48	40	54	54
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.8	0.9	0.3	0.3未満
基47	pH値	7.3	7.2	7.2	7.2
基48	味	—	—	異常なし	異常なし
基49	臭気	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	3.0	3.2	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	2.3	2.7	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	—	0.28	0.46

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

			林系統（旧熊毛地区水道事業）			水質基準等
桑原 給水栓水	上畑 給水栓水	名山 給水栓水	大河内 給水栓水	幸ヶ丘 給水栓水	三丘 給水栓水	
令和5年2月20日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	令和4年11月28日	令和4年11月28日	令和4年11月28日	
0	0	0	0	0	0	100個/ml以下
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.36	0.37	0.37	0.54	0.54	0.54	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.17	0.17	0.17	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.08	0.08	0.6mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.06mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.03mg/L以下
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.009	0.011	0.011	0.010	0.012	0.012	0.1mg/L以下
0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.03mg/L以下
0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下
0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.011	0.012	1.0mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.013	0.008	1.0mg/L以下
6.5	6.5	6.6	8.6	8.6	8.5	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
10.4	10.6	10.6	6.0	6.1	6.0	200mg/L以下
24.6	24.8	24.8	34.7	34.6	35.6	300mg/L以下
58	59	64	89	86	90	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
0.29	0.32	0.33	0.59	0.43	0.53	0.1mg/L以上

検査項目 採水場所 採水年月日		須万市系統		須々万系統	
		錦川表流水 原水	高野 給水栓水	戸石川表流水 原水	下角 給水栓水
		令和4年5月17日	令和4年5月17日	令和4年5月17日	令和4年5月17日
基1	一般細菌 (個/ml)	260	0	30	0
基2	大腸菌	陽性 (8.4)	陰性	陽性 (1.0)	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.17	0.22	0.18	0.16
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	0.06未満	—	0.06未満
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	—	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	0.010	—	0.008
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	—	0.003
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基26	臭素酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	0.014	—	0.011
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.006	—	0.006
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	—	0.004	—	0.003
基30	ブromホルム (mg/L)	—	0.001未満	—	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	0.008未満	—	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.040	0.005未満	0.005未満
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.06	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.011	0.005未満	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.2	5.2	3.4	3.8
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.016	0.002	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	5.2	4.9	2.9	3.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	28.4	30.1	18.1	18.8
基40	蒸発残留物 (mg/L)	59	60	44	45
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.9	0.5	0.3	0.4
基47	pH値	7.4	7.3	7.2	7.3
基48	味	—	異常なし	—	異常なし
基49	臭気	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	2.7	1.0	1.1	0.5未満
基51	濁度 (度)	0.8	0.1未満	0.2	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	0.17	—	0.30

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

長穂系統			米光系統			水質基準等
向道ダム放流水 原水	高樋 給水栓水	合下 給水栓水	井戸水（浅井戸） 原水	米光 給水栓水	馬神 給水栓水	
令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年11月7日	令和4年11月7日	令和4年11月7日	
180	0	0	5	0	0	100個/ml以下
陽性(1.0)	陰性	陰性	陽性(2.0)	陰性	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.001未満	0.01mg/L以下
0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.36	0.38	0.38	0.14	0.15	0.16	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.18	0.19	0.19	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.08	0.09	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.12	0.12	—	0.21	0.21	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.014	0.017	—	0.002	0.004	0.06mg/L以下
—	0.007	0.004	—	0.002未満	0.003	0.03mg/L以下
—	0.002	0.002	—	0.004	0.006	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.023	0.027	—	0.011	0.017	0.1mg/L以下
—	0.008	0.007	—	0.002未満	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.007	0.008	—	0.004	0.006	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.001未満	—	0.001	0.001	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.015	0.005未満	1.0mg/L以下
0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.18	0.01未満	0.01未満	0.16	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.040	0.018	1.0mg/L以下
4.3	4.6	4.6	12.7	14.1	14.1	200mg/L以下
0.066	0.001未満	0.001未満	0.050	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
5.1	5.3	5.3	14.6	15.6	15.5	200mg/L以下
18.7	17.5	17.4	33.6	33.1	39.6	300mg/L以下
50	49	46	84	91	99	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	3mg/L以下
6.7	7.5	7.7	6.6	6.8	6.9	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常でないこと
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
3.0	0.5	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	5度以下
2.0	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.44	0.32	—	1.10	0.94	0.1mg/L以上

採水場所 採水年月日 検査項目		柏原系統		
		錦川表流水	石ヶ谷	五味
		原水	給水栓水	給水栓水
		令和5年2月6日	令和5年2月6日	令和5年2月6日
基1	一般細菌 (個/ml)	74	0	0
基2	大腸菌	陽性(5.2)	陰性	陰性
基3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
基4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
基5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002	0.001未満	0.001未満
基7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.34	0.31	0.31
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基14	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基17	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基20	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基21	塩素酸 (mg/L)	—	0.06未満	0.06
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基23	クロロホルム (mg/L)	—	0.001未満	0.001
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	—	0.002	0.002
基26	臭素酸 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満
基27	総トリハロメタン (mg/L)	—	0.004	0.005
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	0.002未満	0.002未満
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	—	0.002	0.002
基30	ブromホルム (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	0.008未満	0.008未満
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.025	0.016	0.014
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.01未満	0.01未満
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.01未満	0.01未満
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	0.008	0.006	0.005未満
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	4.9	4.9
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.006	0.001未満	0.001未満
基38	塩化物イオン (mg/L)	6.3	6.5	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	17.1	17.8	17.4
基40	蒸発残留物 (mg/L)	43	46	40
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満
基42	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
基45	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
基46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.3未満	0.3未満	0.3未満
基47	pH値	7.2	7.4	7.4
基48	味	—	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度 (度)	0.7	0.5未満	0.5未満
基51	濁度 (度)	0.7	0.1未満	0.1未満
—	残留塩素 (mg/L)	—	0.34	0.45

※ 表中の「基」は水質基準項目を表す。

渋川系統		水質基準等
井戸水（深井戸） 原水	渋川 給水栓水	
令和5年2月6日	令和5年2月6日	
0	0	100個/ml以下
陰性(<1)	陰性	検出されないこと
0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.003	0.003	0.01mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.16	0.17	10mg/L以下
0.05未満	0.05未満	0.8mg/L以下
0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.04mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.06未満	0.6mg/L以下
—	0.002未満	0.02mg/L以下
—	0.001未満	0.06mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.001未満	0.01mg/L以下
—	0.001未満	0.1mg/L以下
—	0.002未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.03mg/L以下
—	0.001未満	0.09mg/L以下
—	0.008未満	0.08mg/L以下
0.005未満	0.005未満	1.0mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.2mg/L以下
0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下
0.005未満	0.005未満	1.0mg/L以下
4.4	5.3	200mg/L以下
0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下
3.3	3.7	200mg/L以下
62.4	63.9	300mg/L以下
88	97	500mg/L以下
0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
8.2	8.2	5.8以上8.6以下
—	異常なし	異常でないこと
異常なし	異常なし	異常でないこと
0.5未満	0.5未満	5度以下
0.1未満	0.1未満	2度以下
—	0.69	0.1mg/L以上

4-10 広報活動事業

◆「水の教室」年度別開催状況

小学校4年生の社会科の授業で子供たちは「水道」について学習している。水の教室は、先生に代わって職員が授業を行い、「目で見て体験する授業」を通して、将来を担う子供たちに「水道のしくみ」、「水の大切さ」を伝えていくことを目的として平成12年度から実施している。

年度	実施校数	生徒数
H30	5校	262名
R1	9校	440名
※R2	0校	0名
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名

※ R2、R3、R4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「浄水場見学」年度別開催状況

浄水場でも小学生を対象に「水道」について「水の教室」同様に、先生に代わって職員が解説を交えながら浄水場を案内したり、簡単な実験を行うことで「浄水場のしくみ」を伝えている。

年度	実施校数	生徒数
H30	10校	618名
R1	9校	668名
R2	1校	10名
※R3	0校	0名
※R4	0校	0名

※ R3、R4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止



◆「出前トーク」年度別開催状況

市民への広報活動事業として平成12年度から実施している「出前トーク」は、現在「しゅうなん出前トーク」として全庁での取り組みに発展している。

年度	開催日	参加者数	開催場所	団体名
H17	8月23日	30名	櫛ヶ浜コミュニティセンター	給食センター職員研修会
H18	8月25日	19名	政所集会所	いきいきサロン サロン永寿
	10月7日	35名	長田団地集会所	長田町自治会
H21	5月12日	40名	大迫田浄水場	徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 2・3年生
H22	7月7日	17名	河内公民館	坂根河内クラブ
H23	9月28日	6名	中央地区公民館	徳山ローターアクトクラブ



V

財務

5－1 損益計算書

【単位：円（税抜き）】

項目 \ 年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
1 総収益（１）＋（２）＋（３）	3,336,470,910	3,407,432,381	3,479,959,799
（１） 営業収益 [(ア)～(ウ)]	2,688,006,588	2,747,398,607	2,789,905,933
（ア） 給水収益	2,579,054,160	2,628,866,934	2,664,709,064
（イ） 受託工事収益	455,355	0	9,679,650
（ウ） その他営業収益	108,497,073	118,531,673	115,517,219
（２） 営業外収益 [(ア)～(カ)]	648,145,364	656,425,497	690,000,759
（ア） 受取利息及び配当金	1,162,395	845,202	1,557,980
（イ） 他会計補助金	204,990,261	218,251,810	259,432,340
（ウ） 長期前受金戻入	299,073,309	307,058,669	309,175,837
（エ） 加入金	40,460,000	40,650,000	34,480,000
（オ） 雑収益	17,206,117	16,197,886	17,340,211
（カ） その他営業外収益	85,253,282	73,421,930	68,014,391
（３） 特別利益	318,958	3,608,277	53,107
2 総費用（１）＋（２）＋（３）	2,945,863,495	2,964,760,511	3,002,469,642
（１） 営業費用 [(ア)～(ク)]	2,736,597,136	2,739,172,536	2,762,334,308
（ア） 原水及び浄水費	768,899,995	735,773,311	727,718,730
（イ） 配水及び給水費	178,998,792	187,195,765	174,745,525
（ウ） 受託工事費	455,355	0	9,161,000
（エ） 業務費	199,017,047	214,169,494	193,506,936
（オ） 総係費	221,079,213	220,009,606	249,352,940
（カ） 減価償却費	1,337,637,331	1,367,622,663	1,364,420,399
（キ） 資産減耗費	30,509,403	14,401,697	43,428,778
（ク） その他営業費用	0	0	0
（２） 営業外費用 [(ア)～(イ)]	205,883,460	219,279,050	230,988,828
（ア） 支払利息及び企業債取扱諸費	135,570,917	151,872,785	168,350,760
（イ） その他営業外費用	70,312,543	67,406,265	62,638,068
（３） 特別損失	3,382,899	6,308,925	9,146,506
3 当年度純利益又は純損失[1－2]	390,607,415	442,671,870	477,490,157
前年度繰越剰余金又は欠損金	436,626,154	436,626,154	436,626,154
その他未処分利益剰余金変動額	477,490,157	250,912,666	234,656,565
当年度未処分利益剰余金又は欠損金	1,304,723,726	1,130,210,690	1,148,772,876
利益剰余金処分額（減債積立金）	390,607,415	442,671,870	477,490,157
利益剰余金処分額（建設改良積立金）	0	0	0
利益剰余金処分額 （その他未処分利益剰余金変動額）	477,490,157	250,912,666	234,656,565

5－2 貸借対照表

【単位：円（税抜き）】

年度 科目	令和4年度	令和3年度	令和2年度
1 固定資産〔（１）～（３）〕	29,802,368,391	30,326,251,209	31,014,591,380
（１）有形固定資産〔（ア）～（オ）〕	28,496,738,254	28,918,289,122	29,497,559,865
（ア）土地	1,496,263,433	1,496,263,433	1,494,929,258
（イ）償却資産	59,953,839,893	59,431,650,193	58,889,238,278
（ウ）減価償却累計額（△）	33,068,633,739	32,181,648,265	31,033,636,452
（エ）建設仮勘定	115,217,067	171,972,161	146,977,181
（オ）その他	51,600	51,600	51,600
（２）無形固定資産	1,305,630,137	1,407,962,087	1,517,031,515
（３）投資	0	0	0
2 流動資産〔（１）～（３）〕	4,008,247,562	3,938,314,283	3,781,698,583
（１）現金及び預金	3,335,657,626	3,325,450,561	3,241,003,195
（２）未収金	479,334,430	492,602,689	519,585,037
（３）その他	193,255,506	120,261,033	21,110,351
3 繰延勘定	0	0	0
4 資産合計〔１＋２＋３〕	33,810,615,953	34,264,565,492	34,796,289,963
5 固定負債〔（１）～（２）〕	10,572,187,119	11,349,788,699	12,224,584,494
（１）企業債	9,924,686,319	10,766,965,273	11,700,418,936
（２）引当金	647,500,800	582,823,426	524,165,558
6 流動負債〔（１）～（３）〕	1,724,248,008	1,843,475,193	1,975,302,558
（１）一時借入金	0	0	0
（２）その他	331,012,372	458,247,495	603,883,526
（３）企業債	1,393,235,636	1,385,227,698	1,371,419,032
7 繰延収益〔（１）～（２）〕	5,204,697,865	5,431,983,600	5,686,876,504
（１）長期前受金	12,419,259,730	12,416,703,449	12,432,866,015
（２）収益化累計額（△）	7,214,561,865	6,984,719,849	6,745,989,511
8 負債合計〔５＋６＋７〕	17,501,132,992	18,625,247,492	19,886,763,556
9 資本金	13,934,322,724	13,403,529,046	12,880,957,216
10 剰余金〔（１）～（２）〕	2,375,160,237	2,235,788,954	2,028,569,191
（１）資本剰余金〔（ア）～（イ）〕	213,308,188	213,631,654	214,427,196
（ア）受贈財産評価額	188,506,065	188,506,065	188,506,065
（イ）その他資本剰余金	24,802,123	25,125,589	25,921,131
（２）利益剰余金〔（ア）～（ウ）〕	2,161,852,049	2,022,157,300	1,814,141,995
（ア）減債積立金	442,671,870	477,490,157	250,912,666
（イ）その他の積立金	414,456,453	414,456,453	414,456,453
（ウ）当年度未処分利益剰余金又は 当年度未処理欠損金	1,304,723,726	1,130,210,690	1,148,772,876
（うち当年度純利益又は 当年度純損失）	390,607,415	442,671,870	477,490,157
11 資本合計〔９＋１０〕	16,309,482,961	15,639,318,000	14,909,526,407
12 負債・資本合計〔８＋１１〕	33,810,615,953	34,264,565,492	34,796,289,963

5－3 費用構成

【単位：円（税抜き）】

年度 科目・項目	令和4年度	令和3年度	令和2年度
1 人件費 〔（1）＋（2）〕	430,619,696	418,111,286	443,325,202
（1）直接人件費※1	300,929,891	296,256,748	296,913,967
（2）間接人件費※2	129,689,805	121,854,538	146,411,235
2 動力費	147,711,680	110,738,128	99,282,463
3 修繕費	49,610,160	53,161,081	50,513,888
4 薬品費	27,654,210	27,689,685	25,099,906
5 支払利息	135,570,917	151,872,785	168,350,760
6 減価償却費	1,337,637,331	1,367,622,663	1,364,420,399
7 受水費	55,446,967	55,242,866	61,222,919
8 委託料	446,135,844	493,107,776	431,617,305
9 負担金	140,609,020	128,914,135	160,980,561
10 通信運搬費	17,909,979	17,835,763	18,020,364
11 賃借料	25,827,791	27,445,909	29,384,867
12 協議会・飲料水供給施設費用	69,958,251	67,103,644	62,314,251
13 その他	61,171,649	45,914,790	87,936,757
14 計 〔1～13〕	2,945,863,495	2,964,760,511	3,002,469,642

※1 給料+手当等

※2 法定福利費+退職給与費

5-4 収益的・資本的収支表

◆収益的収支

【単位：円（税抜き）】

収 入		令和4年度計	構成比%
		3,336,470,910	100.00
内 訳	水道料金	2,579,054,160	77.30
	他会計補助金	204,990,261	6.14
	加入金	40,460,000	1.21
	その他	511,966,489	15.35

【単位：円（税抜き）】

支 出		令和4年度計	構成比%
		2,945,863,495	100.00
内 訳	人件費	430,619,696	14.62
	動力費	147,711,680	5.01
	修繕費	49,610,160	1.68
	支払利息	135,570,917	4.60
	減価償却費	1,337,637,331	45.41
	受水費	55,446,967	1.88
	その他	789,266,744	26.80
	純利益（収支差引）	390,607,415	

◆資本的収支

【単位：円（税込み）】

収 入		令和4年度計	構成比%
		865,583,458	100.00
内 訳	企業債	551,600,000	63.73
	出資金	279,881,012	32.33
	負担金	11,395,899	1.32
	補助金	15,879,000	1.83
	その他	6,827,547	0.79
補てん財源（不足額）		1,398,588,805	

【単位：円（税込み）】

支 出		令和4年度計	構成比%
		2,264,172,263	100.00
内 訳	浄水設備改良費	358,759,591	15.85
	送配水設備改良費	460,308,003	20.33
	企業債償還金	1,385,871,016	61.21
	その他	59,233,653	2.61

5-5 供給単価と給水原価

【円（税抜き）/m³】

項目		令和4年度	令和3年度	令和2年度
有収水量		15,201,424	15,511,167	15,666,901
供給単価		169.66	169.48	170.09
給水原価		169.26	166.61	166.76
給水原価（内訳）	1 人件費	28.33	26.96	28.30
	2 動力費	9.72	7.14	6.34
	3 修繕費	3.26	3.43	3.22
	4 薬品費	1.82	1.78	1.60
	5 支払利息	8.92	9.79	10.75
	6 減価償却費	68.43	68.52	67.48
	7 受水費	3.65	3.56	3.91
	8 委託料	29.35	31.79	27.55
	9 負担金	9.25	8.31	10.27
	10 通信運搬費	1.18	1.15	1.15
	11 賃借料	1.70	1.77	1.87
	12 その他	3.65	2.41	4.32

◆供給単価 = 給水収益/年間総有収水量
※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す。

◆給水原価 = $\frac{\text{経常費用-（受託工事費+飲料水供給施設費用+協議会費用+売却原価（材料・不用品）+長期前受金戻入）}}{\text{年間総有収水量}}$
※ 有収水量1m³当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す。

5-6 企業債未償還残高明細表（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

借入利率	項目	企業現在高 (1)～(6)	政府資金 (1)	機構資金 (2)	山口銀行 (3)	西京銀行 (4)	東山口銀行 (5)	県貸付金 (6)
1%未満		5,227,244,005	91,028,995	5,136,215,010	0	0	0	0
1%以上～2%未満		2,621,326,769	855,708,947	1,734,097,822	0	0	0	31,520,000
2%以上～3%未満		3,356,965,359	2,216,175,712	1,140,789,647	0	0	0	0
3%以上～4%未満		93,948,782	84,138,928	9,809,854	0	0	0	0
4%以上～5%未満		18,437,040	18,437,040	0	0	0	0	0
5%以上		0	0	0	0	0	0	0
合 計		11,317,921,955	3,265,489,622	8,020,912,333	0	0	0	31,520,000

5－7 経営分析


項目		算式（令和4年度数値）・説明	令和4年度	令和3年度	令和2年度
施設効率	負荷率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}} \times 100$ $\frac{46,164}{60,800}$ 施設が、年間を通じて有効に利用されているかをみる。 比率は大きいほどよい。	75.9	89.1	69.1
	施設利用率（％）	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$ $\frac{46,164}{89,947.8}$ 施設の利用が、有効かつ適切に行われているかをみる。 比率は大きいほどよい。	51.3	53.8	52.5
	最大稼働率（％）	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$ $\frac{60,800}{89,947.8}$ 施設の利用及び水需要に対する投資の適正化をみる。 比率は大きいほど良いが、100%に近づきすぎても良くない。	67.6	60.4	76.0
生産性	職員1人当り営業収益（円）	$\frac{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益})}{\text{損益勘定所属職員数※}}$ $\frac{2,687,551,233}{50}$ 職員1人当りの売上高をみる。数値は大きいほど良い。 ※R2年度より会計年度任用職員も含めた人数	53,751,025	56,069,359	55,604,526
	職員給与費対営業収益比率（％）	$\frac{\text{職員給与費}}{(\text{営業収益}-\text{受託工事収益})} \times 100$ $\frac{430,619,696}{2,687,551,233}$ 営業収益に占める職員給与費の割合を表す。 住民サービスの維持を図ることからいえば一定であることが望ましい。	16.0	15.2	15.9
財政状態	経常収支比率（％）	$\frac{(\text{営業収益}+\text{営業外収益})}{(\text{営業費用}+\text{営業外費用})} \times 100$ $\frac{3,336,151,952}{2,942,480,596}$ 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す。100%未満であることは経常損失が生じていることを意味する。	113.4	115.1	116.3
	料金回収率（％）	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$ $\frac{169.66}{169.26}$ 給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合。100%を下回る場合、給水にかかる費用が料金収入以外で賄われていることを示す。	100.2	101.7	102.0
	自己資本構成比率（％）	$\frac{(\text{資本金}+\text{剰余金}+\text{評価差額等}+\text{繰延収益})}{\text{負債}・\text{資本合計}} \times 100$ $\frac{21,514,180,826}{33,810,615,953}$ 総資本のうち、自己資本の占める割合を示す。 比率は大きいほど良いが、起債依存度が高い水道事業では一般的に低い。	63.6	61.5	59.2

VI

機 構

6-1 機構図

(令和5年3月31日現在)

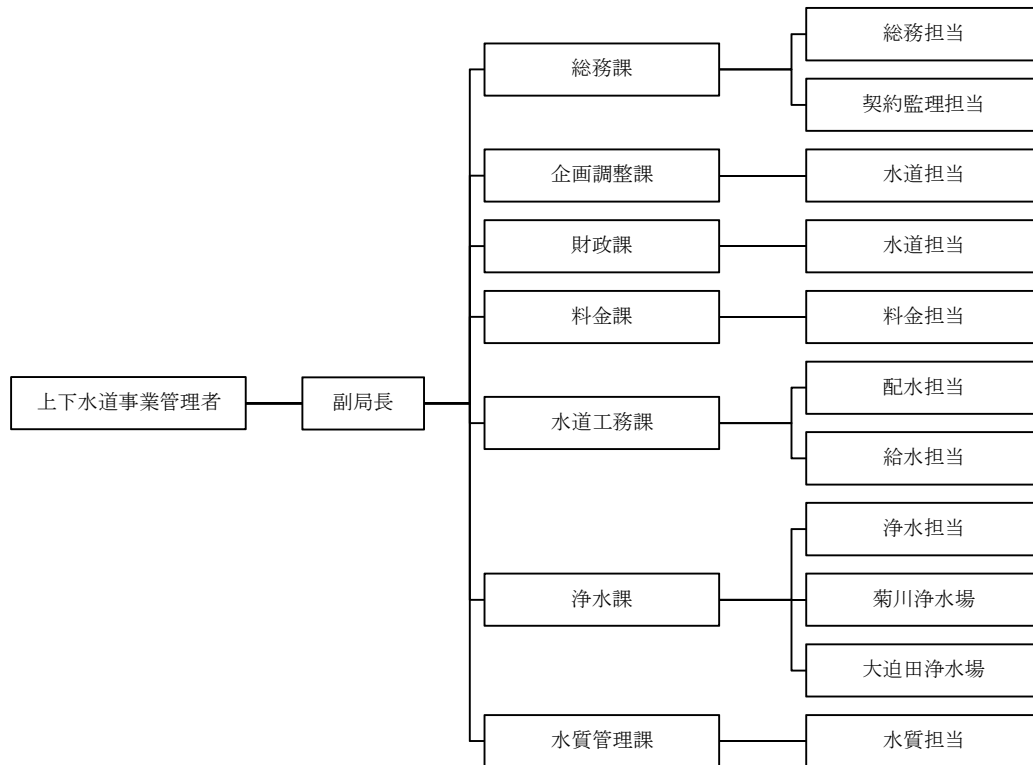

6-2 職員配置状況

(令和5年3月31日現在)

(単位：人)

課/係名	役職名	副局長	局次長	課長	検査監	技監	主幹	課長補佐	場長	係長	場次長	主査	主任	副主任	職員	合計
副局長		1														1
総務課	総務担当				(1)			1		1						4
	契約監理担当											1				
企画調整課	水道担当									1		1	1		[1]	4
財政課	水道担当			1						1		2				4
料金課	料金担当							1		1		1				3
水道工務課	給水担当		1					1		1		3	2		1	15
	配水担当									1		5				
浄水課	浄水担当			1						1		3	1	2	1	21
	菊川浄水場								1		1	2	(3)			
	大迫田浄水場								1		1	2	(1)			
水質管理課	水質担当			1						1		1	1		1 [1]	6
合 計		1	1	3	1	0	0	3	2	8	2	21	9	2	5	58

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ () 内は再任用フルタイム職員及び再任用短時間職員。

※ [] 内は会計年度任用職員。

6-3 職員構成

(令和5年3月31日現在)


ア. 勘定別所属職員数 (会計年度任用職員を含む。)

人数\ 所属	損益勘定所属職員	資本勘定所属職員数	合計
職員数	50	8	58

※ 上下水道事業管理者を除く。

イ. 年齢別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年齢別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
20歳未満	0	0.0	1	2.3	1	1.8
20歳以上～25歳未満	1	7.7	1	2.3	2	3.6
25歳以上～30歳未満	0	0.0	1	2.3	1	1.8
30歳以上～35歳未満	0	0.0	5	11.6	5	8.9
35歳以上～40歳未満	3	23.1	6	14.0	9	16.1
40歳以上～45歳未満	1	7.7	6	14.0	7	12.5
45歳以上～50歳未満	3	23.1	8	18.6	11	19.6
50歳以上～55歳未満	4	30.8	7	16.3	11	19.6
55歳以上～60歳未満	1	7.7	3	7.0	4	7.1
60歳以上	0	0.0	5	11.6	5	8.9
合計	13	100.0	43	100.0	56	100.0
令和4年度平均年齢	45歳 2月		45歳 3月		45歳 2月	
令和3年度平均年齢	45歳 9月		45歳 2月		45歳 4月	

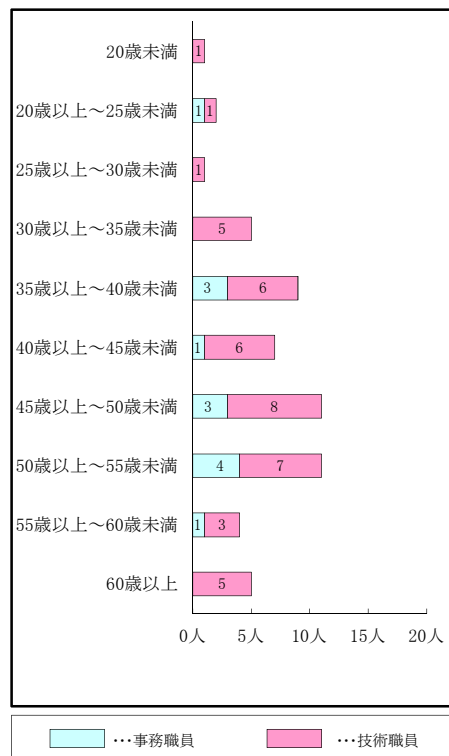


※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 構成比 (%) の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

ウ. 勤続年数別職員数 (会計年度任用職員を含まない。)

年数別 \ 区分	事務職員		技術職員		合計	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1年未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上～5年未満	4	30.8	10	23.3	14	25.0
5年以上～10年未満	3	23.1	7	16.3	10	17.9
10年以上～15年未満	1	7.7	8	18.6	9	16.1
15年以上～20年未満	4	30.8	5	11.6	9	16.1
20年以上～25年未満	0	0.0	5	11.6	5	8.9
25年以上～30年未満	1	7.7	3	7.0	4	7.1
30年以上～35年未満	0	0.0	2	4.7	2	3.6
35年以上～40年未満	0	0.0	1	2.3	1	1.8
40年以上	0	0.0	2	4.7	2	3.6
合計	13	100.0	43	100.0	56	100.0
令和4年度平均勤続年数	10年 6月		14年 9月		13年 9月	
令和3年度平均勤続年数	8年 8月		15年 8月		13年 10月	

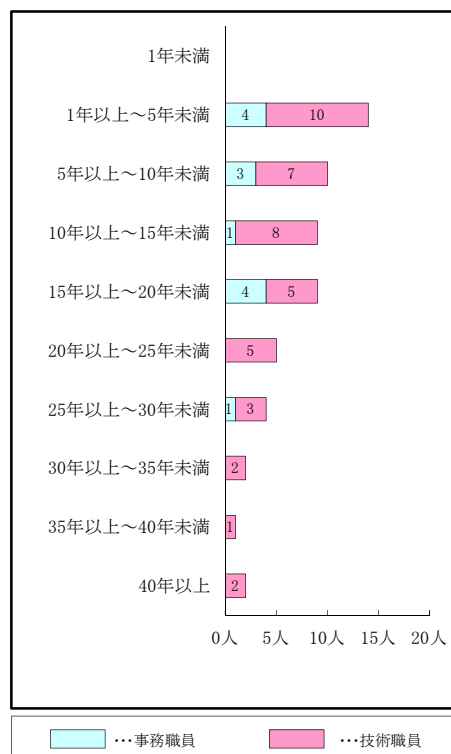

※ 上下水道事業管理者を除く。

※ 水道事業従事年数のみ。

※ 構成比 (%) の端数は四捨五入で処理しているので、合計値と一致しない場合がある。

6－4 事務分掌 (令和5年3月31日現在)

総務課

総務担当

- (1) 職員の人事及び研修に関する事。
- (2) 職員の給与及び厚生に関する事。
- (3) 人事管理に関する事。
- (4) 法制事務に関する事。
- (5) 庁舎に関する事。
- (6) 災害対策及び洪水対策に関する事。
- (7) 電子計算機の管理運営に関する事。
- (8) 公印の管守に関する事。
- (9) 水道週間に関する事。
- (10) 局内の調整に関する事。

契約監理担当

- (1) 各種工事等に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関する事。
- (2) 物品及び業務委託に関する入札及び契約(随意契約は除く。)に関する事。

検査監

- (1) 工事等の検査及び検収に関する事。

技監

- (1) 建設部門の総合調整に関する事。
- (2) 建設技術の統括、指導に関する事。
- (3) 建設技術に係る制度改正に伴う連絡調整に関する事。
- (4) 工事関係に係る事務の連絡調整に関する事。
- (5) 工事に係る設計図書の確認に関する事。

企画調整課

水道担当

- (1) 水道事業の事業認可に関する事。
- (2) 水道施設の新設、改良事業等の企画、調査及び研究に関する事。
- (3) 水道事業の統計等に関する事。
- (4) 水道事業の広報及び広聴に関する事。

財政課

水道担当

- (1) 予算及び決算に関する事。
- (2) 出納事務に関する事。
- (3) 資産に関する事。
- (4) 財政計画に関する事。
- (5) 経営の総合調整に関する事。
- (6) 水道事業の経営審議会に関する事。

料金課

料金担当

- (1) 水道料金に関する事。
- (2) 漏水、異常水量等の確認に関する事。
- (3) メーターの維持管理に関する事。
- (4) 徴収事務の委託に関する事。
- (5) 加入金及び工事審査手数料の収納に関する事。

水道工務課

給水担当

- (1) 給水装置に関する事。
- (2) 違反工事の取締りに関する事。
- (3) 給水の諸届及び受付に関する事。
- (4) 貯水槽水道の点検及び指導に関する事。
- (5) 指定給水装置工事事業者に関する事。
- (6) 道路、河川、鉄道その他占用及び一時使用に関する事。
- (7) 専用水道に関する事。

配水担当

- (1) 配水施設に関する事。
- (2) 水道施設の設計施工に関する事。
- (3) 漏水の調査及び防止対策に関する事。

浄水課

浄水担当

- (1) 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池の維持管理に関する事。
- (2) 浄水場、取水場及びポンプ所に関する事。
- (3) 水源の調整に関する事。
- (4) 水道施設の維持管理に関する事。

菊川浄水場

- (1) 菊川浄水場及び楠本浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関する事。

大迫田浄水場

- (1) 大迫田浄水場及び一の井手浄水場(関連する取水施設、送水施設及び配水池を含む。)の操作運転及び維持管理に関する事。

水質管理課

水質担当

- (1) 水道事業における水質検査及び水質管理に関する事。
- (2) 水道事業における水質の調査及び研究に関する事。
- (3) 周南都市水道水質検査センター協議会との連絡調整に関する事。
- (4) その他水道事業における水質に関する事。

令和4年度
周南市水道事業年報
－ 統計編 －

令和5年8月 発行

発行・編集 周南市上下水道局 企画調整課

〒745-8655

山口県周南市岐山通1-1

TEL 0834-22-8614 FAX 0834-22-7013

E-mail : suido-kikaku@city.shunan.lg.jp