

水 質 試 験 年 報

令和4年度（2022年度）版
（第29集）

周南都市水道水質検査センター協議会

目 次

【周南市水質試験結果】

1. 水道水質管理の概要	1
2. 水道水質基準項目	
(1) 定期検査	
①大迫田浄水場系水質検査	4
②菊川浄水場系水質検査	18
③楠本浄水場系水質検査	34
④須々万浄水場系水質検査	52
⑤長穂浄水場系水質検査	56
⑥須万市浄水場系水質検査	64
⑦米光浄水場系水質検査	68
⑧柏原浄水場系水質検査	76
⑨渋川浄水施設系水質検査	84
⑩林浄水場系水質検査	88
⑪その他の水質検査	102
(2) 毎日検査（残留塩素）	114
3. 水質管理上留意すべき項目等	
(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査	122
(2) クリプトスポリジウム等検査	173
(3) 水源の水質に関する検査	174
(4) 生物検査	178
(5) 水道用薬品類評価試験	188

【付 表】

- 付表ー1 周南都市水道水質検査センター協議会の概要
- 付表ー2 主要分析機器等整備状況
- 付表ー3 水道水質基準等一覧表

周南市水質試験結果

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

周南市上下水道局

1. 水道水質管理の概要

周南市は大迫田浄水場、菊川浄水場、楠本浄水場、須々万浄水場、長穂浄水場、須万市浄水場、米光浄水場、柏原浄水場、渋川浄水施設及び光市の林浄水場のそれぞれで処理した水を各家庭に給水している。

安心して飲んでいただける安全な水道水を提供するため、各浄水場の原水、浄水処理工程水、末端給水栓水までの水質検査を水道法、厚生労働省令及びその他の関係法令・通知に基づいて実施した。

(1) 法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）について、周南市水道事業給水区域において 50 ヶ所の末端給水栓水等で 1 日 1 回の頻度を基本として検査を実施した。

② 水質基準項目の検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）については毎月検査を実施し、それ以外の項目については法令で定められた頻度を基本として各浄水場系の原水・沈澱池水（急速ろ過系浄水場の一部）・浄水池水（一部浄水場除く）・末端給水栓水のそれぞれにおいて検査を実施した。

(2) 水質管理上必要な検査

① 水質管理目標設定項目・要検討項目・その他項目に関する検査

水質管理上留意すべき項目として、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）、要検討項目（25 項目）及びその他項目（3 項目）について、各浄水場系の原水及び給水栓水で年 1 回検査を実施した。

農薬類（最大 128 項目）については、各浄水場系の原水及び浄水池水又は給水栓水で年 5 回検査を実施した。

ミクロキスチンについては、一部のダム湖水において年 3 回検査を実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査を全ての浄水場の原水で年 1～2 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても全ての浄水場の原水で毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査

水源であるダムや河川の水質状況を把握するため、生活環境の保全に関する環境基準項目及びクロロフィル a・紫外線吸光度（260nm）について年 6 回、8 箇所において検査を実施した。








④ 生物検査

大迫田浄水場菅野系原水、菊川浄水場川上系原水、楠本浄水場向道系原水、菅野ダム湖水、御屋敷山浄水場末武川系原水について毎月検査を実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等について「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12 年厚生省令第 15 号）に定められた 40 項目のうち 36 項目の検査を年 1 回実施した。

周南市検査地点（給水栓等）

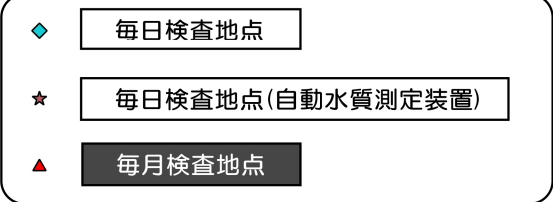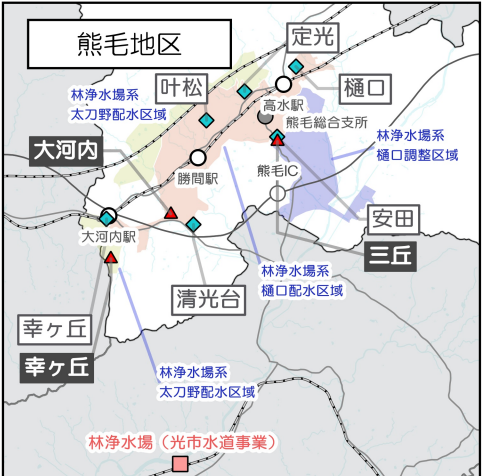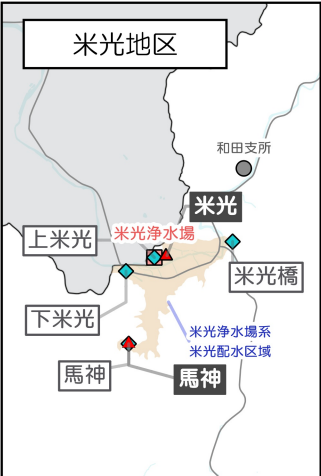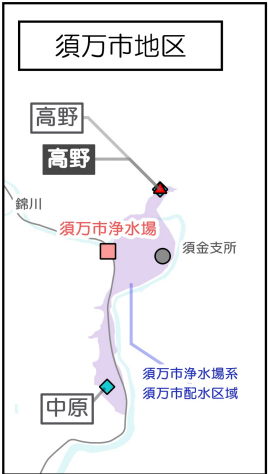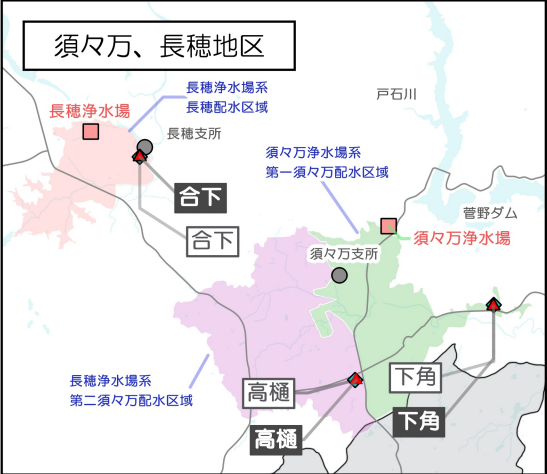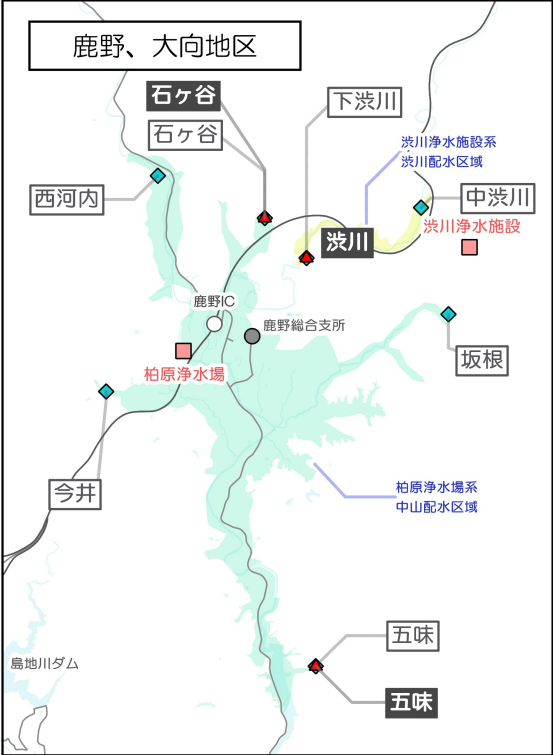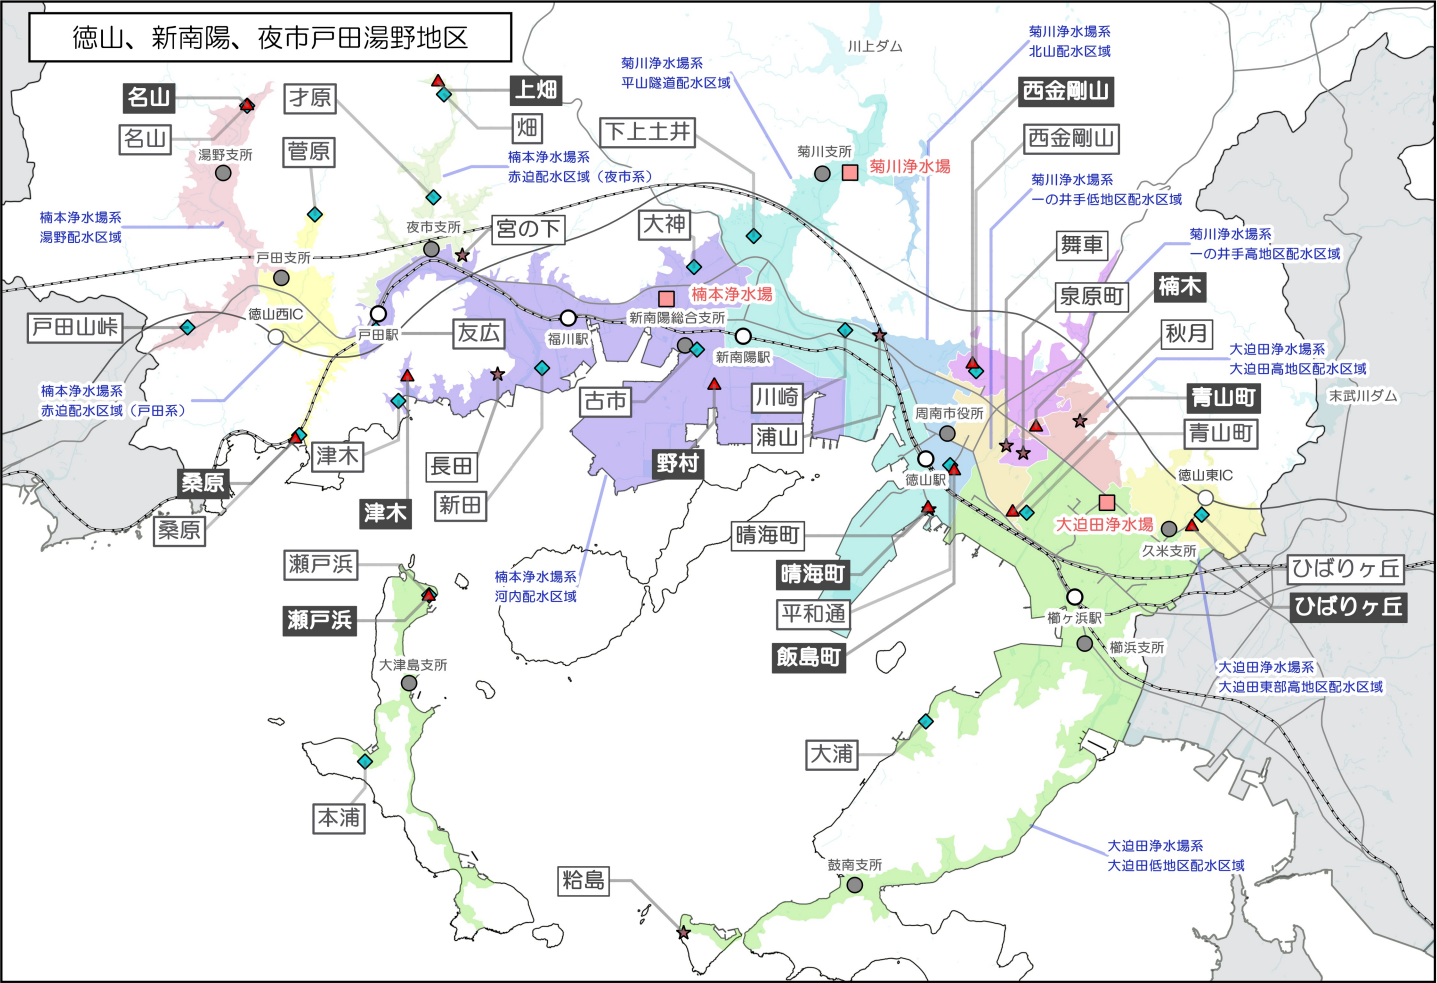

2. 水道水質基準項目

(1) 定期検査

①大迫田浄水場系水質検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.20	R4.7.4	R4.7.13	R4.8.1	R4.8.29	R4.9.5
水温	(℃)		10.8	16.6	15.5	15.5	16.5	17.5	20.5	21.2	21.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	62	100	170		140		370		
大腸菌		検出されないこと	陽性(2.0)	陽性(2.0)	陽性(57.3)		陽性(2.0)		陽性(4.1)		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未滿	0.0003未滿	0.0003未滿		0.0003未滿		0.0003未滿		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未滿		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿		0.001未滿		0.001未滿		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未滿	0.001未滿	0.001未滿		0.001未滿		0.001未滿		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.001		0.001		0.002		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未滿	0.002未滿	0.002未滿		0.002未滿		0.002未滿		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未滿	0.004未滿	0.004未滿		0.004未滿		0.004未滿		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未滿					0.001未滿		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.22	0.25		0.31		0.29		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未滿	0.05未滿	0.05未滿		0.05未滿		0.05未滿		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿		0.02未滿		0.02未滿		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未滿		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未滿		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未滿		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未滿		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未滿		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未滿		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未滿		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿		0.005未滿		0.005未滿		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.02		0.02		0.02		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.07	0.04		0.04		0.06		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未滿	0.005未滿	0.005未滿		0.005未滿		0.005未滿		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.9	4.8	4.8		4.8		4.9		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.016	0.024	0.015		0.027		0.032		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	5.1	4.3		4.7		5.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.2	24.2	25.8		25.1		25.8		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							49		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未滿		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000002	0.000007	0.000002	0.000004	0.000003	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001未滿	0.000001	0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未滿		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未滿		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	1.1		0.9		1.0		
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2		7.0		7.3		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	(度)	5度以下	2.0	2.2	3.0		2.4		2.9		
濁度	(度)	2度以下	1.8	2.4	1.4		1.0		1.3		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未滿	0.02未滿	0.02未滿		0.02未滿		0.02未滿		
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.8		0.8		0.9		
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.3		1.3		1.3		
カルシウム	(mg/L)		7.7	7.7	8.2		7.9		8.2		
硫酸イオン	(mg/L)		4.4	4.4	4.2		4.5		4.3		
電気伝導率	(μS/cm)		74	74	74		76		80		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 菅野系原水】

R4.9.12	R4.10.12	R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
23.4	18.8	19.0	17.8	16.0	11.0	8.0	9.0	23.4	8.0	16.4	17
250		120	110	140	58	38	45	370	38	134	12
陽性 (2.0)		陽性 (13.5)	陽性 (5.2)	陽性 (5.2)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)				12
0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	12
0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.005	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32		0.32	0.36	0.37	0.36	0.35	0.33	0.37	0.22	0.31	12
0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.03		0.07	0.07	0.03	0.02	0.01	0.02	0.07	0.01	0.03	12
0.12		0.10	0.15	0.07	0.05	0.04	0.03	0.15	0.03	0.07	12
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.6		4.1	4.0	4.0	4.5	5.5	5.2	5.5	4.0	4.7	12
0.066		0.036	0.116	0.044	0.029	0.023	0.013	0.116	0.013	0.037	12
4.8		4.4	3.9	3.9	4.5	5.2	6.1	6.1	3.9	4.8	12
23.0		20.1	21.5	21.8	23.9	26.3	24.4	26.3	20.1	23.8	12
											1
											1
0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000007	0.000001未満	0.000002	17
0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
1.0		0.9	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9	12
7.1		7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	12
藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.5		3.2	3.1	2.8	1.6	2.3	1.7	3.5	1.6	2.6	12
3.9		3.7	5.5	2.6	1.9	1.0	0.9	5.5	0.9	2.3	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9		0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.9	12
1.1		1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	12
7.4		6.4	6.8	6.9	7.6	8.4	7.8	8.4	6.4	7.6	12
3.9		3.9	4.0	4.0	4.2	4.8	4.4	4.8	3.9	4.3	12
72		64	65	66	72	84	77	84	64	73	12
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【大迫田浄水場 末武川系原水】

項 目	日 付	基 準 値		R4.5.9	R4.6.6	R4.6.20	R4.7.4	R4.7.13	R4.8.1	R4.8.29	R4.9.5
水温	(℃)			10.8	13.6	15.3	17.2	18.5	20.8	22.6	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下		18	14		220		180		
大腸菌		検出されないこと		陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (2.0)		陰性 (<1)		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満		0.001		0.001		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下		0.26	0.30		0.23		0.30		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.09	0.09		0.10		0.10		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満	0.02		0.02		0.04		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02	0.03		0.04		0.06		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		6.1	5.9		6.1		6.1		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.008	0.038		0.029		0.017		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下		3.9	4.0		4.0		4.0		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		26.2	26.2		26.9		26.9		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							70		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001	0.000003	0.000004
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下		0.8	1.1		1.1		1.2		
pH値		5.8以上8.6以下		7.1	7.0		7.0		7.1		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと		藻臭	藻臭		異常なし		藻臭		
色度	(度)	5度以下		2.2	3.2		3.4		3.9		
濁度	(度)	2度以下		0.7	1.3		1.5		1.6		
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)			1.1	1.1		1.1		1.2		
マグネシウム	(mg/L)			1.2	1.2		1.2		1.2		
カルシウム	(mg/L)			8.5	8.5		8.8		8.8		
硫酸イオン	(mg/L)			5.3	5.3		5.6		5.5		
電気伝導率	(μS/cm)			86	85		87		88		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)			0	0		0		0		
残留塩素	(mg/L)										

【大迫田浄水場 末武川系原水】

R4.9.12	R4.10.12	R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
23.2	20.0	19.5	16.2	14.5	9.8	8.5	8.8	23.2	8.5	16.4	16
180		180	56	41	28	16	22	220	14	87	11
陰性 (<1)		陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陽性 (4.1)	陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陰性 (<1)				11
0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	11
											1
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	11
0.002		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	11
0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	11
0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	11
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35		0.35	0.30	0.29	0.27	0.33	0.34	0.35	0.23	0.30	11
0.11		0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	11
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	11
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	11
0.02		0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02	11
0.05		0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.04	0.08	0.02	0.04	11
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	11
6.0		5.3	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	6.1	5.3	5.9	11
0.036		0.018	0.011	0.017	0.026	0.056	0.036	0.056	0.008	0.027	11
3.8		3.5	3.6	3.6	3.8	3.9	4.1	4.1	3.5	3.8	11
27.4		23.5	24.3	24.3	25.9	26.4	26.4	27.4	23.5	25.9	11
											1
											1
0.000003	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000001	16
0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	16
											1
											1
1.4		1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.5	0.8	1.2	11
7.1		7.0	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.0	7.2	11
藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				11
3.9		4.8	4.0	3.6	3.0	3.1	2.7	4.8	2.2	3.4	11
1.2		1.6	1.0	1.3	1.4	1.2	1.3	1.6	0.7	1.3	11
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	11
1.3		1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.1	1.3	11
1.2		1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	11
9.0		7.6	7.9	7.9	8.4	8.6	8.6	9.0	7.6	8.4	11
5.3		4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.6	4.8	5.2	11
89		77	79	80	83	86	86	89	77	84	11
10		0	0	0	0	0	0	10	0	1	11

【大迫田浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.20	R4.7.4	R4.7.13	R4.8.1	R4.8.29	R4.9.5
水温	(℃)		12.3	15.5	14.6	17.0	18.5	19.1	22.4	23.6	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	24	16		38		88		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陽性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.27	0.22	0.27		0.29		0.29		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.07		0.05		0.05		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.06未満		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.08	0.14	0.18		0.25		0.19		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.0	5.2		5.2		5.2		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.003	0.006		0.006		0.004		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.9	6.8	5.8		6.8		6.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.9	24.4	26.1		25.8		26.3		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6		0.6		0.6		
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0		6.9		7.0		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6	0.7		0.7		1.0		
濁度	(度)	2度以下	0.1	0.3	0.5		0.5		0.4		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.9		0.9		1.0		
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.3		1.3		1.3		
カルシウム	(mg/L)		7.6	7.8	8.3		8.2		8.4		
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	5.0	5.3		5.3		5.0		
電気伝導率	(μS/cm)		82	80	84		83		84		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.28								

【大迫田浄水場 沈澱池水】

R4.9.12	R4.10.12	R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	19.0	20.0	17.5	14.5	10.0	8.4	9.2	23.6	8.4	16.9	17
62		31	0	0	2	0	2	88	0	22	12
陽性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
0.34		0.33	0.34	0.36	0.35	0.35	0.33	0.36	0.22	0.31	12
0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.010			0.005		0.010	0.001未満	0.004	4
			0.007			0.004		0.007	0.002未満	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.013			0.007		0.013	0.001未満	0.005	4
			0.006			0.004		0.006	0.002未満	0.003	4
			0.003			0.002		0.003	0.001未満	0.001	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.17		0.10	0.09	0.20	0.50	0.19	0.10	0.50	0.08	0.18	12
0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
4.9		4.3	4.8	4.8	5.3	6.1	5.8	6.1	4.3	5.2	12
0.008		0.004	0.002	0.007	0.013	0.010	0.003	0.013	0.002	0.006	12
6.9		6.4	6.3	6.3	6.9	7.9	8.2	8.2	5.8	6.9	12
24.2		20.3	21.8	22.0	24.2	26.3	24.9	26.3	20.3	24.2	12
0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.6		0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	12
7.0		6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	12
異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.9		0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	12
0.3		0.3	0.1未満	0.4	0.9	0.2	0.1未満	0.9	0.1未満	0.3	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9		0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	0.7	0.9	12
1.2		1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	12
7.7		6.5	6.9	7.0	7.7	8.4	8.0	8.4	6.5	7.7	12
4.7		4.6	4.5	4.6	4.9	5.4	5.0	5.4	4.5	4.9	12
80		70	74	75	81	89	86	89	70	81	12
	0.05		0.14	0.34	0.37	0.50	0.30	0.50	0.05	0.28	7

【大迫田浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.6.20	R4.7.4	R4.7.13	R4.8.1	R4.8.29	R4.9.5
水温	(℃)		12.3	15.2	14.3	18.5	19.8	20.3	22.0	23.5	23.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.27	0.22	0.27		0.29		0.29		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06		0.05		0.05		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.08		0.11		0.09		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003					0.005		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005					0.009		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02		0.02		0.03		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.6	5.8		5.9		5.9		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	7.3	6.3		7.3		7.4		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.9	24.4	26.1		25.8		26.3		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							55		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.6		0.5		0.6		
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1		7.0		7.2		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	0.9		0.9		1.0		
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.3		1.3		1.3		
カルシウム	(mg/L)		7.6	7.8	8.3		8.2		8.4		
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.9	5.3		5.2		5.0		
電気伝導率	(μS/cm)		82	83	88		86		88		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.66	0.94	0.90	0.66	0.65	0.62	0.77	0.82

【大迫田浄水場 浄水池水】

R4.9.12	R4.10.12	R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
22.3	19.0	20.1	18.2	15.9	11.1	7.4	9.5	23.5	7.4	17.2	17
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35		0.34	0.34	0.36	0.35	0.35	0.33	0.36	0.22	0.31	12
0.05		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.11		0.08	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.014			0.007		0.014	0.003	0.007	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.018			0.010		0.018	0.005	0.011	4
			0.007			0.005		0.007	0.002未満	0.004	4
			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.03		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	12
0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.6		4.9	5.2	5.1	5.5	6.3	6.0	6.3	4.9	5.6	12
0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
7.4		6.8	6.5	6.4	7.0	8.0	8.2	8.2	6.3	7.2	12
24.2		20.3	22.0	22.0	24.2	26.3	24.9	26.3	20.3	24.2	12
											1
											1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
0.6		0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	12
7.1		7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.0		0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	0.7	0.9	12
1.2		1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.0	1.2	12
7.7		6.5	7.0	7.0	7.7	8.4	8.0	8.4	6.5	7.7	12
4.7		4.5	4.5	4.6	4.8	5.4	5.0	5.4	4.5	4.9	12
83		73	76	76	82	90	87	90	73	83	12
0.58	0.66	0.61	0.53	0.99	0.52	0.58	0.27	0.99	0.27	0.67	17

【給水栓水 ひばりヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温 (℃)			12.6	18.0	20.0	26.1	26.4	26.5
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.28	0.23	0.26	0.29	0.30	0.35
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05	0.05	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.09	0.16
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.005			0.009	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.011			0.016	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.03	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					5.9	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	7.9	7.4	6.5	7.5	7.4	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					26.6	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.0	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							8.5	
硫酸イオン (mg/L)			4.9	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7
電気伝導率 (μS/cm)			82	83	86	87	88	84
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.32	0.38	0.48	0.34	0.55	0.45

【給水栓水 ひばりヶ丘】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
18.3	18.3	14.6	9.8	9.2	10.8	26.5	9.2	17.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33	0.36	0.23	0.32	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.09	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.020			0.010		0.020	0.005	0.011	4
	0.002			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.028			0.016		0.028	0.011	0.018	4
	0.010			0.007		0.010	0.003	0.006	4
	0.007			0.005		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
6.7	6.6	6.6	6.9	8.0	8.5	8.5	6.5	7.3	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
7.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.6	4.6	4.9	5.5	5.0	5.5	4.5	4.9	12
70	76	78	82	92	88	92	70	83	12
0.47	0.20	0.31	0.32	0.44	0.34	0.55	0.20	0.38	12

【給水栓水 楠木】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温 (℃)			12.8	19.0	20.5	24.7	25.5	27.6
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.28	0.24	0.25	0.29	0.30	0.35
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.10	0.17
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.005			0.010	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.002			0.002	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.011			0.017	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.03	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.006	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					5.9	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	7.8	7.4	6.5	7.5	7.5	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					26.6	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					55	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							0.9	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							8.5	
硫酸イオン (mg/L)			4.8	5.0	5.1	5.2	5.1	4.7
電気伝導率 (μS/cm)			82	83	86	87	89	84
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.48	0.29	0.52	0.37	0.35	0.31

【給水栓水 楠木】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
18.5	18.4	15.6	10.6	9.5	11.0	27.6	9.5	17.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33	0.36	0.24	0.32	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.17	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.020			0.011		0.020	0.005	0.012	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.028			0.016		0.028	0.011	0.018	4
	0.011			0.008		0.011	0.003	0.007	4
	0.007			0.005		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
6.7	6.6	6.6	6.9	8.0	8.5	8.5	6.5	7.3	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	12
7.1	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.5	4.6	4.9	5.5	5.0	5.5	4.5	4.9	12
73	76	78	82	92	88	92	73	83	12
0.37	0.35	0.52	0.33	0.41	0.32	0.52	0.29	0.39	12

【給水栓水 瀬戸浜】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温 (℃)			11.8	20.3	20.5	25.5	28.5	29.4
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.33	0.26	0.23	0.27	0.31	0.37
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.07	0.07	0.09	0.12	0.16	0.20
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.010			0.019	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.017			0.030	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.008	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.008	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.03	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.007	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	7.8	7.2	6.9	8.0	7.9	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					27.9	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					58	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							0.9	
マグネシウム (mg/L)							1.2	
カルシウム (mg/L)							9.2	
硫酸イオン (mg/L)			4.8	4.9	4.9	5.3	5.1	4.7
電気伝導率 (μS/cm)			81	82	87	93	93	88
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.64	0.25	0.27	0.27	0.36	0.21

【給水栓水 瀬戸浜】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	19.6	12.8	11.8	8.6	9.0	29.4	8.6	18.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.34	0.35	0.37	0.35	0.34	0.33	0.37	0.23	0.32	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.14	0.17	0.13	0.10	0.09	0.08	0.20	0.07	0.12	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.029			0.018		0.029	0.010	0.019	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.038			0.026		0.038	0.017	0.028	4
	0.013			0.012		0.013	0.005	0.010	4
	0.008			0.007		0.008	0.005	0.007	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
7.2	7.0	7.0	7.0	8.0	8.7	8.7	6.9	7.5	12
									1
									1
									1
0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5	12
7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.6	4.6	4.8	4.8	5.6	5.1	5.6	4.6	4.9	12
78	81	83	84	95	88	95	78	86	12
0.36	0.28	0.43	0.41	0.66	0.40	0.66	0.21	0.38	12

②菊川浄水場系水質検査

【菊川浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		11.1	14.8	18.8	23.0	25.5	19.6	23.0	22.3	23.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	61	70	350		500		1,800		1,200
大腸菌		検出されないこと	陽性 (3.1)	陽性 (1.0)	陽性 (35.0)		陽性 (4.1)		陽性 (53.8)		陽性 (49.5)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002		0.003		0.002		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.005		0.009		0.006		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.27	0.28		0.20		0.34		0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.05	0.06		0.04		0.05		0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.11	0.14	0.24		0.33		0.21		0.19
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	4.1	5.6		6.6		5.0		4.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.036	0.048	0.088		0.100		0.080		0.067
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.3	6.7		8.0		5.5		4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.8	16.5	27.3		29.7		23.0		20.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							59		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	1.3		1.0		1.3		1.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.1		7.0		7.3		7.1
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.1	2.5	5.7		4.5		5.1		4.7
濁度	(度)	2度以下	2.2	2.4	4.1		3.2		3.2		2.9
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.03	0.03	0.07		0.05		0.03		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.7	1.0		1.2		1.0		0.8
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.8	1.3		1.4		1.1		1.0
カルシウム	(mg/L)		5.4	5.3	8.8		9.6		7.4		6.7
硫酸イオン	(mg/L)		3.8	3.6	3.7		4.1		3.6		3.5
電気伝導率	(μS/cm)		60	57	78		96		75		68
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		20		0		0
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 向道系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 川上系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	
水温	(℃)		10.0	12.7	14.8	18.0	17.8	17.5	22.0	22.0	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	24	32	72		130		92		
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (1.0)		陰性 (<1)		
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.003	0.003		0.003		0.005		
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.009	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.011		
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.44	0.43		0.42		0.32		
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.09		0.08		0.08		
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下							0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下							0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下							0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下							0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02		0.02		0.01未満		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.08	0.09		0.09		0.13		
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	5.9	5.7		5.7		5.8		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.016	0.036	0.039		0.057		0.086		
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.8	5.8		5.6		5.7		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.6	27.4	26.9		27.1		27.9		
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下							65		
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000010	0.000013	0.000006	0.000002	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8		0.9		0.9		
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.9		6.8		7.0		
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		
色度	(度)	5度以下	1.8	2.3	2.4		2.7		3.3		
濁度	(度)	2度以下	1.5	1.7	1.2		2.0		1.2		
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.07	0.03	0.02未満		0.02未満		0.05		
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1		1.1		1.1		
マグネシウム	(mg/L)		1.8	1.8	1.8		1.8		1.8		
カルシウム	(mg/L)		8.1	8.0	7.8		7.9		8.2		
硫酸イオン	(mg/L)		5.1	4.9	4.9		4.8		4.8		
電気伝導率	(μS/cm)		90	88	89		86		90		
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		10		0		
残留塩素	(mg/L)										

【菊川浄水場 川上系原水】

[illegible]

【菊川浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		10.5	14.7	17.0	18.6	22.8	19.8	22.0	21.5	22.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	2	5		59		100		4
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陽性		陽性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.34	0.34		0.31		0.36		0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05		0.06		0.05未満		0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.13	0.14	0.12		0.15		0.12		0.10
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01	0.02		0.02		0.01		0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.4	5.8		6.6		5.5		5.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.009	0.006	0.017		0.025		0.027		0.024
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.8	7.7	8.7		9.4		7.9		8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	21.7	21.7	28.2		30.6		26.5		24.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000005	0.000006	0.000003	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000005
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.8	0.7		0.6		0.6		0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0		7.0		7.2		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8		0.7		0.7		0.5
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.4	0.4		0.5		0.2		0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.05		0.04		0.03		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	1.1		1.2		1.1		1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.5		1.6		1.4		1.3
カルシウム	(mg/L)		6.7	6.7	8.8		9.6		8.3		7.5
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.7	4.7		5.2		4.8		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		79	77	90		101		88		86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.30								0.05

【菊川浄水場 沈澱池水】

R4.9.12	R4.10.3	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
20.3	20.0	19.4	15.5	10.0	7.2	8.2	9.0	22.8	7.2	16.4	17
		56	0	0	0	0	0	100	0	19	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.26	0.23	0.31	0.38	0.38	0.34	0.38	0.23	0.32	12
		0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.008			0.006		0.008	0.001未満	0.004	4
			0.002			0.005		0.005	0.002未満	0.002未満	4
			0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.014			0.009		0.014	0.001未満	0.007	4
			0.005			0.004		0.005	0.002未満	0.002	4
			0.005			0.003		0.005	0.001未満	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.19	0.16	0.21	0.18	0.21	0.12	0.21	0.10	0.15	12
		0.01	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.3	6.6	6.9	7.5	6.2	6.3	7.5	5.3	6.1	12
		0.023	0.018	0.016	0.007	0.004	0.006	0.027	0.004	0.015	12
		7.6	9.1	9.7	12.1	10.0	9.5	12.1	7.6	9.1	12
		23.8	27.4	28.2	27.7	23.1	23.1	30.6	21.7	25.5	12
0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000006	0.000001未満	0.000003	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6	12
		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
		0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	12
		1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.2	0.8	1.0	12
		1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.6	1.2	1.4	12
		7.4	8.5	8.8	8.6	7.1	7.1	9.6	6.7	7.9	12
		4.7	4.8	5.3	5.3	4.9	4.8	5.3	4.5	4.9	12
		82	94	98	101	85	85	101	77	89	12
			0.12	0.28	0.22	0.24	0.41	0.41	0.05	0.23	7

【菊川浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温 (℃)			11.3	14.5	18.5	19.8	23.2	20.7	23.4	22.0	22.4
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下							0.00005未満		
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.34	0.33	0.34		0.29		0.35		0.27
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05		0.05		0.05未満		0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.11		0.13		0.17		0.29
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.004					0.003		
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満					0.002		
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001未満					0.002		
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.007					0.009		
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002					0.002未満		
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.003					0.004		
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01		0.01		0.01		0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下	5.9	5.8	6.6		7.3		6.4		6.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	8.8	8.0	9.1		10.0		8.6		8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	20.7	21.4	28.2		28.9		26.0		24.1
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下							62		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下							0.02未満		
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000004
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下							0.002未満		
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下							0.0005未満		
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.3	0.7		0.5		0.5		0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0		7.0		7.2		7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム (mg/L)			0.8	0.8	1.1		1.1		1.1		1.0
マグネシウム (mg/L)			1.2	1.2	1.5		1.5		1.4		1.3
カルシウム (mg/L)			6.3	6.6	8.8		9.1		8.1		7.5
硫酸イオン (mg/L)			4.7	4.7	4.7		4.9		4.8		4.5
電気伝導率 (μS/cm)			78	79	93		101		91		88
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)											
残留塩素 (mg/L)			0.65	0.56	0.83	0.59	0.92	0.76	0.85	0.72	0.84

【菊川浄水場 浄水池水】

R4.9.12	R4.10.3	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	21.0	19.5	15.5	10.0	7.5	8.4	10.1	23.4	7.5	17.1	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.24	0.22	0.30	0.38	0.37	0.35	0.38	0.22	0.32	12
		0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05未満	0.05	0.05	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.08	0.11	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.29	0.06未満	0.09	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.010			0.006		0.010	0.003	0.006	4
			0.004			0.005		0.005	0.002未満	0.003	4
			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.016			0.009		0.016	0.007	0.010	4
			0.006			0.004		0.006	0.002未満	0.003	4
			0.005			0.003		0.005	0.003	0.004	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.9	7.0	7.1	7.7	6.5	6.5	7.7	5.8	6.6	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		8.1	9.2	9.8	12.1	10.1	9.6	12.1	8.0	9.3	12
		23.3	27.2	27.7	27.4	22.8	23.3	28.9	20.7	25.1	12
											1
											1
0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
		0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5	12
		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	6.9	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	1.0	12
		1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.5	1.2	1.4	12
		7.2	8.4	8.6	8.5	7.0	7.2	9.1	6.3	7.8	12
		4.5	4.8	5.2	5.3	4.8	4.9	5.3	4.5	4.8	12
		83	95	98	102	85	87	102	78	90	12
0.74	0.84	0.70	0.88	0.50	0.52	0.55	0.75	0.92	0.50	0.72	17

【給水栓水 飯島町】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		12.7	16.9	21.0	25.8	27.2	26.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.32	0.33	0.30	0.33	0.28
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.11	0.14	0.16	0.28
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012			0.015	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.009	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.8	8.1	9.8	10.3	8.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					24.8	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					63	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.2	7.1	7.4	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						1.0	
マグネシウム	(mg/L)						1.3	
カルシウム	(mg/L)						7.8	
硫酸イオン	(mg/L)		4.7	4.6	4.8	5.0	4.7	4.4
電気伝導率	(μS/cm)		77	77	97	103	88	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.36	0.31	0.40	0.53	0.70	0.37

【給水栓水 飯島町】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
22.5	18.8	14.2	10.8	10.5	11.0	27.2	10.5	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.22	0.30	0.39	0.35	0.36	0.39	0.22	0.31	12
0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.15	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.28	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.019			0.009		0.019	0.005	0.010	4
	0.002			0.005		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.030			0.015		0.030	0.012	0.018	4
	0.013			0.007		0.013	0.002	0.007	4
	0.009			0.005		0.009	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
8.4	9.1	9.9	13.0	11.4	9.5	13.0	8.1	9.6	12
									1
									1
									1
0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	12
7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.6	5.2	5.2	5.0	4.8	5.2	4.4	4.8	12
84	92	98	103	92	84	103	77	90	12
0.35	0.35	0.36	0.36	0.40	0.40	0.70	0.31	0.41	12

【給水栓水 晴海町】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温 (℃)			15.5	20.0	23.2	28.6	28.7	28.5
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.35	0.32	0.34	0.30	0.33	0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.14	0.17	0.30
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.006			0.005	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.003			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.011			0.015	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.002	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.014	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					6.3	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	8.7	8.1	9.6	10.3	8.8	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					26.5	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					60	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000004
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.1	
マグネシウム (mg/L)							1.4	
カルシウム (mg/L)							8.3	
硫酸イオン (mg/L)			4.8	4.6	4.7	5.0	4.8	4.5
電気伝導率 (μS/cm)			78	77	96	103	91	88
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.34	0.41	0.49	0.49	0.72	0.52

【給水栓水 晴海町】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	18.2	12.6	11.2	10.5	11.5	28.7	10.5	19.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.24	0.22	0.31	0.39	0.36	0.35	0.39	0.22	0.32	12
0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05未満	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.10	0.13	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06	0.30	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.018			0.009		0.018	0.005	0.010	4
	0.003			0.006		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.028			0.017		0.028	0.011	0.018	4
	0.012			0.006		0.012	0.002	0.006	4
	0.008			0.006		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
8.4	9.2	9.9	12.8	11.0	9.7	12.8	8.1	9.6	12
									1
									1
									1
0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	12
7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.6	4.7	5.3	5.3	5.0	4.8	5.3	4.5	4.8	12
85	93	99	103	91	86	103	77	91	12
0.53	0.40	0.38	0.47	0.35	0.47	0.72	0.34	0.46	12

【給水栓水 青山町】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温 (℃)			13.8	17.2	23.0	28.4	25.2	26.2
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.36	0.32	0.32	0.30	0.34	0.28
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.15	0.16	0.30
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.007			0.005	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.012			0.014	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.002	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.006	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	8.8	8.2	10.0	10.3	8.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					24.8	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					59	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000004	0.000003	0.000002	0.000004
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.2	7.5	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.0	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							7.8	
硫酸イオン (mg/L)			4.7	4.5	4.9	5.0	4.7	4.4
電気伝導率 (μS/cm)			77	77	99	102	88	84
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.47	0.62	0.60	0.59	0.63	0.45

【給水栓水 青山町】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
21.5	17.6	13.4	10.0	9.6	12.8	28.4	9.6	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.22	0.31	0.39	0.35	0.36	0.39	0.22	0.32	12
0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.11	0.17	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.30	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.009		0.017	0.005	0.010	4
	0.003			0.006		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.027			0.015		0.027	0.012	0.017	4
	0.013			0.008		0.013	0.002	0.007	4
	0.008			0.005		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
8.4	9.1	9.9	13.0	11.5	9.4	13.0	8.2	9.7	12
									1
									1
									1
0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.6	5.2	5.3	5.0	4.8	5.3	4.4	4.8	12
85	92	98	104	93	84	104	77	90	12
0.43	0.46	0.35	0.57	0.51	0.53	0.63	0.35	0.52	12

【給水栓水 西金剛山】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温 (℃)			12.0	17.2	18.8	24.7	26.7	25.2
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.36	0.32	0.31	0.30	0.34	0.29
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.12	0.15	0.16	0.31
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.008			0.005	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.005			0.002	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001			0.004	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.013			0.014	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.006			0.002	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブromoホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.012	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下					0.012	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下					6.2	
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	8.8	8.2	10.0	10.3	8.6	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下					24.6	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下					55	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.5	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)							0.02未満	
カリウム (mg/L)							1.0	
マグネシウム (mg/L)							1.3	
カルシウム (mg/L)							7.7	
硫酸イオン (mg/L)			4.7	4.5	5.0	4.9	4.7	4.4
電気伝導率 (μS/cm)			77	77	99	102	87	84
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.33	0.48	0.54	0.44	0.22	0.31

【給水栓水 西金剛山】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
21.0	16.5	11.7	9.0	9.0	11.0	26.7	9.0	16.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.23	0.22	0.31	0.39	0.35	0.37	0.39	0.22	0.32	12
0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.12	0.18	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.31	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.009		0.017	0.005	0.010	4
	0.004			0.007		0.007	0.002	0.005	4
	0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.027			0.016		0.027	0.013	0.018	4
	0.013			0.008		0.013	0.002	0.007	4
	0.008			0.006		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
8.4	9.1	9.9	13.0	11.6	9.2	13.0	8.2	9.6	12
									1
									1
									1
0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	12
7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
4.5	4.6	5.2	5.3	5.0	4.8	5.3	4.4	4.8	12
84	92	98	104	94	83	104	77	90	12
0.53	0.58	0.38	0.39	0.57	0.45	0.58	0.22	0.44	12

③楠本浄水場系水質検査

【楠本浄水場 菅野系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		12.2	15.5	17.2	18.5	18.3	20.5	23.6	22.3	22.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	42	58	160		150		730		180
大腸菌		検出されないこと	陰性 (＜1)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)		陽性 (4.1)		陽性 (5.2)		陽性 (2.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.002		0.001		0.002		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.21	0.23		0.33		0.34		0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.03		0.02		0.04		0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.08	0.08		0.05		0.09		0.08
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	4.8	4.7		4.8		5.0		4.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.017	0.029	0.030		0.031		0.044		0.040
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	5.0	5.2		4.8		5.1		4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.7	25.3	24.8		25.3		27.1		24.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.8	1.0		0.9		1.1		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2		7.2		7.5		7.2
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	1.9	2.2	2.5		2.3		3.7		3.3
濁度	(度)	2度以下	1.9	1.9	2.1		1.2		2.5		1.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	0.8	0.8		0.8		1.0		0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.3	1.3		1.3		1.3		1.2
カルシウム	(mg/L)		8.0	8.0	7.8		8.0		8.7		7.9
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.4	4.4		4.3		4.1		4.0
電気伝導率	(μS/cm)		80	78	81		78		81		77
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0		0		0		0
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場 菅野系原水】

[illegible]

【楠本浄水場 向道系原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		12.4	15.8	19.5	19.7	20.6	21.3	23.8	22.2	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	53	23	190		340		700		170
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陽性 (7.5)		陽性 (2.0)		陽性 (14.4)		陽性 (10.9)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.002		0.003		0.002		0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.33	0.33		0.31		0.39		0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下									
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.05	0.04	0.05		0.03		0.04		0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.15	0.12	0.22		0.21		0.18		0.13
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.6	5.8		6.3		5.1		4.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.047	0.034	0.067		0.056		0.072		0.030
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.3	6.6		7.4		5.4		4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	17.7	20.0	27.1		29.0		24.2		22.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	1.3		0.9		1.1		1.0
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0		7.1		7.3		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	異常なし	藻臭		藻臭		藻臭		藻臭
色度	(度)	5度以下	2.0	2.2	5.4		3.7		4.4		4.1
濁度	(度)	2度以下	2.8	2.0	2.9		2.1		3.0		1.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.8	1.0		1.1		1.0		0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.9	1.1	1.3		1.4		1.2		1.1
カルシウム	(mg/L)		5.6	6.2	8.7		9.3		7.7		7.2
硫酸イオン	(mg/L)		3.9	4.0	3.7		4.2		3.8		3.8
電気伝導率	(μS/cm)		63	67	80		94		77		74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	20		0		0		0
残留塩素	(mg/L)										

【楠本浄水場 向道系原水】

R4.9.12	R4.10.3	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大 値	最 小 値	平 均 値	回数
22.6	20.8	19.8	16.2	12.0	8.0	9.0	10.4	23.8	8.0	17.5	17
		140	52	52	18	110	42	700	18	158	12
		陽性 (4.1)	陽性 (8.5)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陽性 (45.7)	陽性 (41.4)				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.23	0.25	0.38	0.42	0.41	0.33	0.42	0.23	0.34	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
						0.0002未満					1
						0.005未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
						0.001未満					1
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.05	0.05	0.03	0.01	0.05	0.04	0.05	0.01	0.04	12
		0.12	0.29	0.23	0.07	0.08	0.11	0.29	0.07	0.16	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		5.0	5.8	6.2	7.3	5.4	5.7	7.3	4.6	5.5	12
		0.044	0.062	0.045	0.009	0.013	0.041	0.072	0.009	0.043	12
		5.3	6.2	6.9	10.8	7.7	7.8	10.8	4.9	6.7	12
		22.4	26.7	28.2	26.6	19.3	21.3	29.0	17.7	23.8	12
						40					1
						0.02未満					1
0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
		0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	0.6	1.3	0.5	0.8	12
		7.0	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	6.9	7.1	12
		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
		2.7	3.5	2.6	1.4	3.2	1.6	5.4	1.4	3.1	12
		2.0	3.8	2.3	0.8	2.7	2.3	3.8	0.8	2.3	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	1.1	0.7	0.9	12
		1.2	1.4	1.5	1.3	1.0	1.1	1.5	0.9	1.2	12
		7.0	8.4	8.8	8.5	6.1	6.7	9.3	5.6	7.5	12
		3.8	4.0	4.5	4.6	3.9	4.1	4.6	3.7	4.0	12
		74	86	91	97	71	77	97	63	79	12
		0	0	0	0	0	10	20	0	3	12

【楠本浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		12.0	15.8	17.8	18.4	19.4	20.7	23.8	22.2	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		2		6		1
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.23	0.25		0.32		0.36		0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下									
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下									
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下									
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下									
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.08		0.10		0.12		0.09
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005					0.001未満		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008					0.001未満		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003					0.001未満		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.22	0.22	0.18		0.20		0.17		0.17
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.5	5.6		5.7		5.7		5.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.003	0.002		0.003		0.002		0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.6	7.5		7.6		7.6		7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.6	24.8	25.3		25.8		26.6		24.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5		0.5		0.6		0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1		7.0		7.4		7.0
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.2	0.3	0.2		0.2		0.1		0.1
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.9		0.9		1.0		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.3		1.3		1.3		1.2
カルシウム	(mg/L)		7.7	7.8	8.0		8.2		8.5		8.0
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.8	4.7		4.7		4.6		4.5
電気伝導率	(μS/cm)		83	83	86		86		88		83
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.53	0.92	0.74	0.65	0.80	0.94	0.58	0.98

【楠本浄水場 沈澱池水】

R4.9.12	R4.10.3	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	21.3	20.0	18.0	14.0	10.5	9.0	10.9	23.8	9.0	17.6	17
		0	0	0	2	0	0	6	0	1	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
		0.33	0.37	0.37	0.37	0.44	0.34	0.44	0.23	0.34	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.10	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.007			0.001未満		0.007	0.001未満	0.003	4
			0.006			0.002未満		0.006	0.002未満	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.010			0.001未満		0.010	0.001未満	0.005	4
			0.007			0.002未満		0.007	0.002未満	0.003	4
			0.003			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.17	0.17	0.27	0.25	0.28	0.21	0.28	0.17	0.21	12
		0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.8	5.3	5.5	5.8	6.3	6.0	6.3	4.8	5.6	12
		0.002	0.012	0.006	0.003	0.002	0.003	0.012	0.002	0.004	12
		7.1	7.2	7.4	8.3	9.3	8.9	9.3	7.1	7.8	12
		21.0	23.8	24.3	25.1	23.9	25.1	26.6	21.0	24.6	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	17
		0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
		7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.0	7.1	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	12
		1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3	12
		6.6	7.4	7.6	7.9	7.6	7.9	8.5	6.6	7.8	12
		4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.5	4.8	12
		73	81	83	86	87	87	88	73	84	12
0.92	0.57	0.50	0.64	0.78	0.68	0.49	0.50	0.98	0.49	0.70	17

【楠本浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.6.23	R4.7.11	R4.7.20	R4.8.8	R4.8.25	R4.9.5
水温	(℃)		12.2	16.3	18.5	18.8	20.3	21.5	23.8	22.6	23.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0		0		0		0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性		陰性		陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満		0.004未満		0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.28	0.23	0.26		0.32		0.37		0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満		0.05未満		0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満					0.0002未満		
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満					0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.10		0.12		0.13		0.11
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008					0.005		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満					0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満					0.001		
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.012					0.009		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005					0.002		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004					0.003		
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満					0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満					0.008未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.03		0.03		0.03		0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.7	5.8		5.9		5.8		5.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.5	7.7	7.9		7.9		7.9		7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.6	25.1	25.8		26.3		27.1		25.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5		0.5		0.5		0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2		7.1		7.4		7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満		0.02未満		0.02未満		0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.9		0.9		1.0		0.9
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.3		1.3		1.3		1.3
カルシウム	(mg/L)		7.7	7.9	8.2		8.4		8.7		8.1
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.8	4.9		4.8		4.7		4.6
電気伝導率	(μS/cm)		84	84	88		88		89		85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.66	0.60	0.65	0.67	0.75	1.07	0.77	0.79	0.81

【楠本浄水場 浄水池水】

R4.9.12	R4.10.3	R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	21.7	20.5	17.8	14.0	10.6	9.3	10.9	23.8	9.3	18.0	17
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
						0.00005未満					1
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.33	0.38	0.37	0.37	0.40	0.34	0.40	0.23	0.33	12
		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
			0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		0.12	0.12	0.08	0.06未満	0.06	0.06未満	0.13	0.06未満	0.08	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.010			0.002		0.010	0.002	0.006	4
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.015			0.004		0.015	0.004	0.010	4
			0.007			0.002未満		0.007	0.002未満	0.004	4
			0.005			0.002		0.005	0.002	0.004	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	12
		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
		4.9	5.5	5.6	5.9	6.2	6.1	6.2	4.9	5.7	12
		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
		7.1	7.4	7.7	8.6	9.9	9.0	9.9	7.1	8.0	12
		21.0	24.1	24.6	25.3	24.7	25.1	27.1	21.0	24.9	12
						53					1
						0.02未満					1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	17
						0.002未満					1
						0.0005未満					1
		0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
		7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
		0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	12
		1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3	12
		6.6	7.5	7.7	8.0	7.9	7.9	8.7	6.6	7.9	12
		4.4	4.7	4.9	5.0	5.2	5.1	5.2	4.4	4.8	12
		74	82	84	88	88	88	89	74	85	12
0.74	0.87	0.65	0.55	0.77	0.74	0.60	0.61	1.07	0.55	0.72	17

【給水栓水 野村】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		16.5	21.7	23.6	27.3	26.5	27.9
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.24	0.28	0.31	0.39	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.10	0.13	0.14	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.016	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.8	8.1	7.7	8.1	7.9	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7
電気伝導率	(μS/cm)		84	85	87	90	90	86
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.59	0.61	0.65	0.55	0.47	0.65

【給水栓水 野村】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
23.8	20.8	14.2	10.5	13.9	14.5	27.9	10.5	20.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.34	0.39	0.37	0.37	0.37	0.35	0.39	0.24	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.13	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.013			0.002		0.013	0.002	0.009	4
	0.002			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.020			0.005		0.020	0.005	0.014	4
	0.009			0.002未満		0.009	0.002未満	0.005	4
	0.006			0.002		0.006	0.002	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.2					1
				0.001未満					1
7.1	7.5	7.8	8.7	9.9	8.9	9.9	7.1	8.1	12
				24.9					1
				54					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	12
7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.2					1
				8.0					1
4.4	4.6	4.9	4.9	5.2	5.0	5.2	4.4	4.8	12
75	81	85	88	88	87	90	75	86	12
0.51	0.52	0.51	0.52	0.28	0.40	0.65	0.28	0.52	12

【給水栓水 津木】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		15.5	20.5	19.8	25.5	26.6	25.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.28	0.29	0.30	0.33	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.10	0.13	0.13	0.13
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.005	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.0	8.2	7.8	8.6	8.0	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6
電気伝導率	(μS/cm)		82	85	88	94	89	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.46	0.25	0.31	0.28	0.29	0.30

【給水栓水 津木】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
20.8	12.8	8.0	8.2	7.7	12.5	26.6	7.7	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36	0.37	0.28	0.33	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.13	0.12	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.018			0.004		0.018	0.004	0.012	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.028			0.010		0.028	0.010	0.020	4
	0.012			0.003		0.012	0.003	0.007	4
	0.008			0.004		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01					1
				0.005未満					1
				6.5					1
				0.001未満					1
7.4	7.9	8.0	9.1	10.4	8.9	10.4	7.4	8.3	12
				24.8					1
				54					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.5	0.5	0.5	0.3未満	0.4	0.5	0.3未満	0.4	12
7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.8					1
4.4	4.6	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.4	4.8	12
76	82	86	90	89	87	94	76	86	12
0.21	0.27	0.53	0.38	0.46	0.35	0.53	0.21	0.34	12

【給水栓水 桑原】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		15.2	21.2	22.1	27.0	29.0	28.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.28	0.31	0.30	0.34	0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.11	0.13	0.14	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.010	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.017			0.019	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	8.2	8.1	9.0	8.1	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.9	4.9	4.8	4.9	4.7	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		82	84	89	95	89	85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.46	0.53	0.33	0.33	0.32	0.60

【給水栓水 桑原】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
22.8	17.2	11.7	9.5	9.6	14.0	29.0	9.5	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.34	0.36	0.38	0.36	0.35	0.38	0.28	0.33	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.12	0.12	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.016			0.004		0.016	0.004	0.010	4
	0.002			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.025			0.009		0.025	0.009	0.018	4
	0.012			0.003		0.012	0.003	0.007	4
	0.007			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01未満					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.5					1
				0.001未満					1
7.4	7.9	8.2	9.7	10.4	9.0	10.4	7.4	8.5	12
				24.6					1
				58					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	12
7.1	7.0	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.7					1
4.5	4.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.8	12
77	82	88	92	88	87	95	77	87	12
0.42	0.50	0.28	0.21	0.29	0.30	0.60	0.21	0.38	12

【給水栓水 上畑】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		14.7	21.7	23.1	26.6	30.2	28.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.29	0.27	0.31	0.32	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.10	0.12	0.14	0.14	0.19
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.013			0.011	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.021	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	8.2	8.4	8.7	8.2	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		81	84	91	94	89	85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.32	0.58	0.67	0.38	0.53	0.35

【給水栓水 上畑】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
24.0	19.5	11.5	7.3	10.6	11.0	30.2	7.3	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.33	0.36	0.38	0.37	0.36	0.38	0.27	0.33	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.13	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.19	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.015			0.005		0.015	0.005	0.011	4
	0.003			0.002未満		0.005	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.024			0.011		0.024	0.011	0.019	4
	0.011			0.003		0.011	0.003	0.007	4
	0.007			0.004		0.007	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01未満					1
				0.01					1
				0.005未満					1
				6.5					1
				0.001未満					1
7.6	8.1	8.2	9.6	10.6	9.0	10.6	7.6	8.6	12
				24.8					1
				59					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.8					1
				1.3					1
				7.8					1
4.5	4.6	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.8	12
79	83	88	92	89	87	94	79	87	12
0.48	0.24	0.28	0.23	0.32	0.52	0.67	0.23	0.41	12

【給水栓水 名山】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		14.2	20.2	21.6	25.3	27.5	26.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.33	0.29	0.29	0.30	0.32	0.32
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.09	0.11	0.14	0.14	0.18
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.012			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.020			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.1	8.2	8.2	8.8	8.2	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.5
電気伝導率	(μS/cm)		81	84	90	95	89	85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.56	0.48	0.36	0.32	0.32	0.42

【給水栓水 名山】

R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
22.0	18.4	10.9	8.5	9.3	11.6	27.5	8.5	18.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.31	0.34	0.36	0.38	0.37	0.36	0.38	0.29	0.33	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.12	0.13	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.005		0.017	0.005	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.027			0.011		0.027	0.011	0.019	4
	0.012			0.003		0.012	0.003	0.007	4
	0.008			0.004		0.008	0.004	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.005未満					1
				0.01					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				6.6					1
				0.001未満					1
7.5	8.1	8.2	9.6	10.6	9.0	10.6	7.5	8.5	12
				24.8					1
				64					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	12
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.9					1
				1.3					1
				7.8					1
4.5	4.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.8	12
78	83	88	92	90	87	95	78	87	12
0.39	0.47	0.58	0.21	0.33	0.33	0.58	0.21	0.40	12

④須々万浄水場系水質検査

【須々万浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温	(℃)		10.8	12.5	16.0	18.5	18.5	16.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	14	30	44	98	65	180
大腸菌		検出されないこと	陽性 (5.2)	陽性 (1.0)	陽性 (8.6)	陽性 (13.2)	陽性 (3.1)	陽性 (21.8)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.19	0.18	0.30	0.37	0.35	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.5	3.4	3.8	4.0	3.6	2.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.1	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	19.0	18.1	20.7	21.7	19.7	11.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		44				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.2	7.7	7.7	7.7	7.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	2.1
濁度	(度)	2度以下	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	1.7
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	0.9
カルシウム	(mg/L)		5.3	5.1	5.8	6.2	5.6	3.2
硫酸イオン	(mg/L)		2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8
電気伝導率	(μS/cm)		56	52	62	64	60	41
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		90	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須々万浄水場 原水】

R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16	最大値	最小値	平均値	回数
17.2	12.4	5.2	6.5	6.8	7.5	18.5	5.2	12.4	12
76	31	5	5	28	6	180	5	49	12
陽性 (6.3)	陽性 (11.0)	陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.29	0.24	0.39	0.31	0.16	0.43	0.16	0.29	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.02			0.01		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.02			0.01		0.02	0.01未満	0.01	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
3.5	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	4.0	2.8	3.5	12
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
3.0	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.5	2.9	3.1	12
17.3	19.2	19.2	18.1	17.8	19.7	21.7	11.7	18.5	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	1.2	0.3未満	1.2	0.3未満	0.4	12
7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.1	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.2	1.1	0.7	0.8	3.4	0.8	3.4	0.7	1.3	12
0.3	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	1.7	0.1未満	0.3	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	0.9	1.3	12
4.8	5.4	5.4	5.1	5.0	5.6	6.2	3.2	5.2	12
2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.6	2.8	12
53	57	56	55	54	58	64	41	56	12
0	0	0	0	0	0	90	0	8	12

【給水栓水 下角】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温	(℃)		16.5	21.5	22.6	25.7	28.0	25.1
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.15	0.16	0.25	0.35	0.37	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.008			0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.011			0.016	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	3.7	3.8	4.0	4.4	4.0	4.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	18.6	18.8	20.5	22.7	20.1	21.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		45				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4
カルシウム	(mg/L)		5.3	5.4	5.9	6.6	5.9	6.4
硫酸イオン	(mg/L)		2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
電気伝導率	(μS/cm)		57	57	63	67	63	67
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.44	0.30	0.34	0.43	0.49	0.32

【給水栓水 下角】

R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16	最大値	最小値	平均値	回数
26.8	20.0	9.6	10.0	9.3	12.3	28.0	9.3	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.27	0.23	0.50	0.23	0.14	0.50	0.14	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.003		0.009	0.003	0.006	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.005			0.005		0.016	0.005	0.009	4
	0.002未満			0.002		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
3.9	3.9	3.8	3.5	3.6	3.7	4.4	3.5	3.9	12
									1
3.3	3.3	3.3	3.7	3.6	3.4	3.7	3.2	3.4	12
17.3	19.6	20.2	18.4	19.6	20.5	22.7	17.3	19.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.3	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	12
7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.3	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12
1.1	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.1	1.3	12
5.1	5.7	5.8	5.4	5.7	5.9	6.6	5.1	5.8	12
2.6	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	2.6	2.8	12
56	60	59	57	58	60	67	56	60	12
0.38	0.32	0.44	0.31	0.38	0.24	0.49	0.24	0.37	12

⑤長穂浄水場系水質検査

【長穂浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		11.5	13.8	20.0	22.5	22.0	21.2
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	120	110	57	150	180	160
大腸菌		検出されないこと	陽性 (2.0)	陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陽性 (1.0)	陽性 (11.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.002	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.28	0.21	0.20	0.36	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.05			0.04	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.12			0.18	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.3	4.0	5.7	6.0	4.3	4.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.046			0.066	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.9	5.1	7.9	7.4	5.1	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.8	15.5	27.3	27.3	18.7	17.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					50	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.0	7.0	6.7	7.2
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	1.9	2.5	3.6	3.8	3.0	3.8
濁度	(度)	2度以下	1.4	1.9	2.2	2.2	2.0	1.5
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.06	0.04	0.03	0.02
カリウム	(mg/L)		0.6	0.6	1.0	1.1	0.8	0.8
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.8	1.3	1.3	0.9	0.8
カルシウム	(mg/L)		5.0	4.9	8.8	8.8	6.0	5.8
硫酸イオン	(mg/L)		3.7	3.5	4.2	4.1	3.6	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		58	56	91	90	63	63
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【長穂浄水場 原水】

R4.10.3	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
18.8	12.5	10.0	4.7	4.6	8.2	22.5	4.6	14.2	12
350	84	260	38	12	31	350	12	129	12
陽性 (16.0)	陽性 (4.1)	陽性 (28.2)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.32	0.14	0.31	0.43	0.41	0.37	0.43	0.14	0.31	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.05			0.02		0.05	0.02	0.04	4
	0.42			0.04		0.42	0.04	0.19	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.3	6.3	5.9	8.0	6.0	4.7	8.0	4.0	5.3	12
	0.146			0.012		0.146	0.012	0.068	4
4.8	7.2	7.0	12.7	8.9	6.9	12.7	4.8	7.0	12
17.3	28.5	25.8	26.7	20.6	16.5	28.5	15.5	21.5	12
									1
									1
0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	12
6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	6.7	7.1	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
3.4	3.1	3.1	1.5	1.3	1.3	3.8	1.3	2.7	12
2.5	4.2	3.5	1.0	1.4	1.1	4.2	1.0	2.1	12
0.02未満	0.12	0.09	0.02	0.02未満	0.02未満	0.12	0.02未満	0.03	12
0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.8	1.4	1.3	1.2	1.0	0.8	1.4	0.8	1.0	12
5.6	9.1	8.2	8.7	6.6	5.3	9.1	4.9	6.9	12
3.3	4.0	4.3	4.5	4.0	3.7	4.5	3.3	3.9	12
61	94	87	97	77	63	97	56	75	12
0	0	10	0	0	0	10	0	2	12

【長穂浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		11.5	17.2	20.0	24.2	23.2	24.9
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.27	0.25	0.25	0.38	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.09	0.10	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.004			0.005	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	4.4	6.0	6.6	4.8	4.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.3	8.1	7.7	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	15.6	14.4	25.7	27.8	16.1	15.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					48	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.8	0.7
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.7	1.0	1.1	0.8	0.8
マグネシウム	(mg/L)		0.7	0.7	1.2	1.3	0.7	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.1	4.6	8.3	9.0	5.3	5.1
硫酸イオン	(mg/L)		3.6	3.4	4.1	4.1	3.5	3.3
電気伝導率	(μS/cm)		60	55	91	93	61	62
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.70	0.71	0.74	0.86	0.86	0.75

【長穂浄水場 浄水池水】

R4.10.3	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
20.3	15.2	10.6	4.9	4.6	8.6	24.9	4.6	15.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.25	0.42	0.46	0.41	0.36	0.46	0.25	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002			0.001		0.005	0.001	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.8	6.9	6.4	8.8	6.4	5.1	8.8	4.4	5.8	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
5.1	7.3	7.1	13.3	9.1	7.0	13.3	5.1	7.2	12
16.5	28.5	25.6	26.8	21.1	15.9	28.5	14.4	20.8	12
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	12
7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.8	1.4	1.3	1.3	1.0	0.7	1.4	0.7	1.0	12
5.3	9.1	8.1	8.6	6.8	5.2	9.1	4.6	6.7	12
3.3	4.0	4.2	4.5	4.0	3.7	4.5	3.3	3.8	12
61	95	87	104	80	64	104	55	76	12
0.94	0.84	0.82	0.73	0.66	0.69	0.94	0.66	0.78	12

【給水栓水 高樋】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		15.3	18.2	21.2	24.2	26.2	25.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.26	0.24	0.24	0.38	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.12	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011			0.014	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.007	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.017			0.023	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.008	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					4.6	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	5.3	8.2	7.9	5.3	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					17.5	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					49	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.8	
マグネシウム	(mg/L)						0.6	
カルシウム	(mg/L)						6.0	
硫酸イオン	(mg/L)		3.6	3.4	4.2	4.1	3.4	3.4
電気伝導率	(μS/cm)		60	57	93	96	64	70
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.45	0.41	0.39	0.44	0.44	0.34

【給水栓水 高樋】

R4.10.3	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
24.2	15.0	14.7	8.6	6.9	9.4	26.2	6.9	17.5	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.25	0.38	0.47	0.43	0.36	0.47	0.24	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.004		0.014	0.003	0.008	4
	0.002未満			0.002		0.007	0.002未満	0.004	4
	0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.010			0.010		0.023	0.010	0.015	4
	0.002未満			0.003		0.008	0.002未満	0.005	4
	0.004			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
5.2	7.3	7.3	13.4	8.6	7.0	13.4	5.2	7.2	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	12
7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.4	4.0	4.2	4.5	3.9	3.7	4.5	3.4	3.8	12
64	96	92	106	78	65	106	57	78	12
0.49	0.52	0.61	0.45	0.56	0.46	0.61	0.34	0.46	12

【給水栓水 合下】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		10.6	17.5	20.2	24.8	24.7	25.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.26	0.23	0.25	0.38	0.36
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.10	0.12	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.017	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.027	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.007	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					46	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.1	5.3	8.0	8.0	5.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					17.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					46	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000001未満	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.02未満	
カリウム	(mg/L)						0.8	
マグネシウム	(mg/L)						0.7	
カルシウム	(mg/L)						5.8	
硫酸イオン	(mg/L)		3.5	3.4	4.2	4.1	3.4	3.4
電気伝導率	(μS/cm)		60	57	92	96	63	73
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.36	0.30	0.21	0.21	0.32	0.24

【給水栓水 合下】

R4.10.3	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
24.0	15.0	16.2	10.3	5.9	10.0	25.0	5.9	17.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.28	0.24	0.37	0.46	0.43	0.36	0.46	0.23	0.34	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
									1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.005			0.005		0.017	0.005	0.010	4
	0.002未満			0.003		0.006	0.002未満	0.003	4
	0.004			0.002		0.004	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.012		0.027	0.012	0.019	4
	0.002未満			0.003		0.007	0.002未満	0.004	4
	0.006			0.005		0.008	0.005	0.006	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
5.2	7.2	7.4	13.2	8.5	7.0	13.2	5.2	7.2	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5	12
7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
									1
									1
									1
									1
3.4	3.9	4.1	4.5	3.9	3.6	4.5	3.4	3.8	12
65	96	93	106	78	66	106	57	79	12
0.42	0.32	0.52	0.46	0.41	0.40	0.52	0.21	0.35	12

⑥須万市浄水場系水質検査

【須万市浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温	(℃)		14.5	15.8	18.5	19.8	22.0	22.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	96	260	340	960	1,800	2,600
大腸菌		検出されないこと	陽性 (7.5)	陽性 (8.4)	陽性 (21.8)	陽性 (17.1)	陽性 (13.1)	陽性 (51.2)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.21	0.17	0.18	0.25	0.25	0.42
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.04			0.09	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	3.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.016			0.029	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.2	5.0	5.1	4.7	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.9	28.4	28.6	28.6	29.1	21.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		59				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000007	0.000004	0.000003	0.000009
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000003
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9	1.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	2.1	2.7	2.8	2.9	3.2	8.7
濁度	(度)	2度以下	1.2	0.8	2.0	1.1	1.5	24.8
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
カルシウム	(mg/L)		8.7	8.9	9.0	9.0	9.2	6.8
硫酸イオン	(mg/L)		4.5	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		84	85	87	85	87	67
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		10	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【須万市浄水場 原水】

R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	16.5	9.2	8.4	7.7	9.5	22.4	7.7	15.4	12
1,000	460	110	240	100	100	2,600	96	672	12
陽性 (139.6)	陽性 (82.0)	陽性 (13.4)	陽性 (15.8)	陽性 (13.4)	陽性 (4.1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.007	0.007	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.33	0.35	0.35	0.42	0.37	0.30	0.42	0.17	0.30	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
									1
									1
									1
									1
									1
									1
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	0.05			0.02		0.09	0.02	0.05	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.6	4.3	4.3	5.7	6.4	5.6	6.4	3.7	5.0	12
	0.017			0.006		0.029	0.006	0.017	4
4.4	4.3	4.2	6.1	8.9	6.5	8.9	4.1	5.3	12
27.2	25.3	24.8	27.5	29.9	27.5	29.9	21.1	27.2	12
									1
									1
0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000009	0.000001	0.000003	12
0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	1.1	1.0	0.9	0.7	0.9	1.8	0.7	1.0	12
7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.2	7.4	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.9	3.1	2.3	2.5	2.2	1.9	8.7	1.9	3.1	12
3.0	1.5	1.2	1.8	0.7	0.8	24.8	0.7	3.4	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	12
1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.0	1.4	12
8.6	8.0	7.8	8.7	9.5	8.7	9.5	6.8	8.6	12
4.3	4.1	4.1	4.3	4.9	4.6	4.9	4.0	4.3	12
81	76	74	87	96	87	96	67	83	12
0	0	0	0	0	0	10	0	1	12

【給水栓水 高野】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温	(℃)		17.2	18.3	23.0	25.3	25.0	22.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25	0.22	0.22	0.27	0.34	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010			0.016	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.014			0.022	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.009	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.040			0.042	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.06			0.04	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.011			0.010	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.2	5.4	5.7	5.2	4.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.003	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	4.9	5.0	5.2	4.5	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.4	30.1	29.4	30.6	30.8	25.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		60				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
マグネシウム	(mg/L)		1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3
カルシウム	(mg/L)		8.9	9.4	9.3	9.6	9.7	8.2
硫酸イオン	(mg/L)		4.6	4.5	4.5	4.2	4.2	3.6
電気伝導率	(μS/cm)		87	88	90	91	91	81
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.28	0.17	0.23	0.23	0.22	0.38

【給水栓水 高野】

R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16	最大値	最小値	平均値	回数
23.7	16.8	9.2	9.6	8.5	9.5	25.3	8.5	17.3	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
									1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.37	0.37	0.23	0.58	0.32	0.29	0.58	0.22	0.32	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.009			0.005		0.016	0.005	0.010	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.013			0.009		0.022	0.009	0.015	4
	0.005			0.004		0.009	0.004	0.006	4
	0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.021			0.018		0.042	0.018	0.030	4
	0.01			0.01未満		0.01	0.01未満	0.01未満	4
	0.02			0.01		0.06	0.01	0.03	4
	0.007			0.006		0.011	0.006	0.009	4
5.0	4.8	5.1	4.8	6.1	5.4	6.1	4.8	5.3	12
	0.001			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
4.7	4.4	3.9	4.9	7.4	5.5	7.4	3.9	5.0	12
27.2	26.3	28.9	29.1	29.4	27.7	30.8	25.8	28.6	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
									1
									1
0.6	0.6	0.4	0.8	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	12
7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.6	0.8	0.5未満	0.8	0.5	0.5未満	1.6	0.5未満	0.8	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.9	12
1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.6	1.3	1.5	12
8.6	8.4	9.1	9.2	9.3	8.8	9.7	8.2	9.0	12
4.2	4.1	4.3	4.5	4.8	4.7	4.8	3.6	4.4	12
82	80	84	87	93	86	93	80	87	12
0.31	0.38	0.40	0.28	0.43	0.24	0.43	0.17	0.30	12

⑦米光浄水場系水質検査

【米光浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		11.2	15.3	17.0	20.2	23.3	23.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	4	8	76	24	52	14
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29	0.23	0.26	0.17	0.20	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.08	0.11	0.10	0.17	0.15	0.16
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.006	0.006	0.005	0.005未満	0.007
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.11	0.13	0.09	0.17	0.25	0.42
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	13.2	16.5	16.1	24.4	20.5	20.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.039	0.050	0.044	0.067	0.073	0.090
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	16.1	24.7	20.7	30.1	20.3	23.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	35.2	44.4	42.9	52.4	47.9	47.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.6	6.6	6.7	7.2	6.8
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.0	1.3	1.6	2.1	4.2	6.6
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.4
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.5	1.7	2.0	2.0	2.1
マグネシウム	(mg/L)		1.7	2.1	2.0	2.3	2.1	2.1
カルシウム	(mg/L)		11.3	14.3	13.9	17.2	15.7	15.4
硫酸イオン	(mg/L)		5.9	5.9	6.3	5.3	4.2	4.0
電気伝導率	(μS/cm)		142	181	173	231	199	206
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【米光浄水場 原水】

R4.10.12	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
21.3	18.0	14.8	11.5	10.0	9.7	23.3	9.7	16.3	12
9	5	6	6	10	9	76	4	19	12
陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (13.4)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.38	0.14	0.18	0.20	0.75	0.67	0.75	0.14	0.32	12
0.19	0.18	0.18	0.16	0.14	0.15	0.19	0.14	0.16	12
0.10	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06	0.17	0.05	0.10	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.009	0.005未満	0.006	0.006	0.009	0.008	0.009	0.005未満	0.005	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.22	0.16	0.18	0.13	0.08	0.06	0.42	0.06	0.17	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
14.7	12.7	12.7	11.9	10.8	12.2	24.4	10.8	15.5	12
0.062	0.050	0.049	0.041	0.030	0.031	0.090	0.030	0.052	12
16.1	14.6	15.0	15.3	13.2	15.3	30.1	13.2	18.8	12
36.7	33.6	34.5	33.1	37.4	35.2	52.4	33.1	40.0	12
	84								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.5	0.4	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.4	12
6.7	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	7.2	6.6	6.7	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.4	1.2	1.4	0.8	0.8	0.6	6.6	0.6	1.9	12
0.1	0.1	0.3	0.1未満	0.1	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	2.1	1.2	1.6	12
1.7	1.6	1.7	1.6	1.8	1.7	2.3	1.6	1.9	12
11.9	10.8	11.0	10.6	12.0	11.3	17.2	10.6	13.0	12
4.3	4.7	5.4	5.8	6.4	6.0	6.4	4.0	5.4	12
153	134	138	134	135	139	231	134	164	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【米光浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		12.8	19.8	21.5	26.2	28.6	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.25	0.27	0.20	0.35	0.50
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.07	0.10	0.11	0.14	0.12	0.14
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.11	0.15	0.24	0.29
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.002			0.003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.007	0.009	0.015	0.015	0.012	0.013
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.017	0.022	0.027	0.027	0.032	0.033
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	13.7	16.5	16.1	20.8	18.9	19.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	16.6	23.4	22.8	24.2	18.6	23.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	36.0	42.7	43.0	48.3	46.1	48.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		115			114	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.7	7.2	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1
マグネシウム	(mg/L)		1.7	2.0	1.9	2.2	2.1	2.2
カルシウム	(mg/L)		11.6	13.8	14.1	15.7	15.0	15.8
硫酸イオン	(mg/L)		5.9	5.7	6.5	5.4	4.6	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		145	176	184	202	188	206
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.92	0.50	0.49	0.39	0.44	0.47

【米光浄水場 浄水池水】

R4.10.12	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
20.0	17.5	8.8	8.8	9.3	12.2	28.6	8.8	17.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.15	0.17	0.18	0.59	0.63	0.63	0.15	0.33	12
0.19	0.19	0.18	0.17	0.15	0.15	0.19	0.14	0.16	12
0.10	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.14	0.06	0.09	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.21	0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.29	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.006		0.018	0.006	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.012	0.007	0.017	0.010	0.007	0.007	0.017	0.007	0.011	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.027	0.020	0.081	0.019	0.013	0.016	0.081	0.013	0.028	12
15.3	14.1	13.2	13.2	12.6	12.4	20.8	12.4	15.6	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
16.5	15.6	15.0	16.3	15.3	15.5	24.2	15.0	18.6	12
37.5	33.1	33.8	33.1	34.5	34.0	48.5	33.1	39.2	12
	88			87		115	87	101	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	7.2	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	2.1	1.2	1.6	12
1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	2.2	1.5	1.8	12
12.2	10.8	10.9	10.6	11.0	10.8	15.8	10.6	12.7	12
4.3	4.6	5.3	5.8	5.9	5.7	6.5	4.3	5.3	12
156	141	138	139	137	137	206	137	162	12
0.64	0.75	0.58	0.68	0.39	0.46	0.92	0.39	0.56	12

【給水栓水 米光】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		13.2	20.0	20.5	24.1	28.3	26.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.004	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.25	0.27	0.20	0.35	0.50
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.10			0.12	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06	0.07	0.11	0.15	0.24	0.29
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.002	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.005			0.008	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009			0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.002			0.003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.011			0.012	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.021			0.040	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		16.5			18.9	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	16.6	23.3	22.8	24.0	18.6	23.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		42.7			46.4	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		119			114	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.8	7.1	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.6			2.0	
マグネシウム	(mg/L)			2.0			2.1	
カルシウム	(mg/L)			13.8			15.1	
硫酸イオン	(mg/L)		5.9	5.7	6.5	5.4	4.6	4.3
電気伝導率	(μS/cm)		145	176	184	202	191	206
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.77	0.53	0.32	0.51	0.63	0.57

【給水栓水 米光】

R4.10.12	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
20.0	15.5	14.5	10.2	9.0	10.9	28.3	9.0	17.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.007			0.001		0.007	0.001	0.003	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.15	0.17	0.18	0.59	0.63	0.63	0.15	0.33	12
0.19	0.19	0.18	0.17	0.15	0.15	0.19	0.14	0.16	12
	0.08			0.06		0.12	0.06	0.09	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.21	0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.29	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.011			0.005		0.018	0.005	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.001		0.005	0.001	0.003	4
	0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.015			0.007		0.015	0.007	0.011	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.05		0.05	0.01未満	0.02	4
	0.040			0.039		0.040	0.021	0.035	4
	14.1			12.6		18.9	12.6	15.5	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
16.5	15.6	14.9	16.3	15.3	15.5	24.0	14.9	18.6	12
	33.1			34.5		46.4	33.1	39.2	4
	91			86		119	86	103	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	12
6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	7.1	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.6			1.3		2.0	1.3	1.6	4
	1.5			1.7		2.1	1.5	1.8	4
	10.8			11.0		15.1	10.8	12.7	4
4.3	4.6	5.3	5.8	5.9	5.7	6.5	4.3	5.3	12
157	142	138	139	137	137	206	137	163	12
0.73	1.10	0.68	0.67	0.37	0.24	1.10	0.24	0.59	12

【給水栓水 馬神】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温	(℃)		13.4	20.0	18.5	25.1	27.6	26.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.26	0.26	0.21	0.33	0.52
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09			0.13	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.11	0.15	0.24	0.29
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.002			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.007			0.011	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.027	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.003			0.004	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.019			0.021	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		15.8			19.9	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	16.5	22.3	22.7	23.5	19.9	23.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		48.0			58.9	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		114			134	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	7.0	7.4	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)			0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)			1.5			2.1	
マグネシウム	(mg/L)			1.7			1.8	
カルシウム	(mg/L)			16.4			20.6	
硫酸イオン	(mg/L)		6.0	5.8	6.7	5.8	5.0	4.8
電気伝導率	(μS/cm)		153	182	199	218	221	233
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.80	0.49	0.54	0.24	0.28	0.43

【給水栓水 馬神】

R4.10.12	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13	最大値	最小値	平均値	回数
18.3	15.3	9.5	6.2	8.3	10.5	27.6	6.2	16.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
	0.00005未満								1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.38	0.16	0.17	0.17	0.57	0.70	0.70	0.16	0.34	12
0.19	0.19	0.17	0.17	0.15	0.15	0.19	0.14	0.16	12
	0.09			0.07		0.13	0.07	0.10	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.27	0.21	0.10	0.08	0.06未満	0.06未満	0.29	0.06未満	0.13	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.001未満		0.004	0.001未満	0.003	4
	0.003			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.003		0.011	0.003	0.007	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.017			0.006		0.027	0.006	0.017	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	0.001			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.007		0.007	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.018			0.013		0.021	0.013	0.018	4
	14.1			12.9		19.9	12.9	15.7	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
16.9	15.5	14.9	16.3	16.1	15.4	23.6	14.9	18.6	12
	39.6			37.6		58.9	37.6	46.0	4
	99			93		134	93	110	4
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3	12
6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.4	6.9	7.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	1.6			1.3		2.1	1.3	1.6	4
	1.3			1.5		1.8	1.3	1.6	4
	13.7			12.6		20.6	12.6	15.8	4
4.5	4.7	5.3	5.8	5.9	5.8	6.7	4.5	5.5	12
176	153	148	147	146	144	233	144	177	12
0.47	0.94	0.23	0.59	0.33	0.21	0.94	0.21	0.46	12

⑧柏原浄水場系水質検査

【柏原浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		9.0	15.3	16.9	22.5	23.2	21.9
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	50	290	2,800	1,800	1,800	480
大腸菌		検出されないこと	陽性 (20.1)	陽性 (14.6)	陽性 (128.1)	陽性 (36.8)	陽性 (39.1)	陽性 (36.4)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39	0.26	0.28	0.29	0.24	0.25
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.026			0.028	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.03			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.02			0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.1	4.7	5.1	4.9	4.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.002			0.002	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.1	5.1	5.8	5.2	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.4	18.1	20.5	23.2	22.4	17.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	1.1	0.6	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.1	1.6	4.3	2.0	1.5	1.6
濁度	(度)	2度以下	0.3	1.3	1.7	0.5	0.3	0.3
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	0.8
マグネシウム	(mg/L)		0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.4	6.1	6.9	7.8	7.5	5.8
硫酸イオン	(mg/L)		3.5	3.7	3.1	3.7	3.8	3.2
電気伝導率	(μS/cm)		58	62	63	77	74	62
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【柏原浄水場 原水】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
15.0	12.5	8.8	4.5	4.5	6.8	23.2	4.5	13.4	12
200	170	92	34	74	120	2,800	34	659	12
陽性 (49.5)	陽性 (21.1)	陽性 (16.0)	陽性 (3.1)	陽性 (5.2)	陽性 (14.8)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.002		0.002	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.16	0.29	0.43	0.34	0.26	0.43	0.16	0.28	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
	0.025			0.025		0.028	0.025	0.026	4
	0.01未満			0.05		0.05	0.01未満	0.02	4
	0.02			0.06		0.06	0.01	0.03	4
	0.005未満			0.008		0.008	0.005未満	0.005未満	4
4.6	5.2	5.0	4.8	4.5	4.2	5.2	4.1	4.7	12
	0.003			0.006		0.006	0.002	0.003	4
4.9	5.7	5.9	6.6	6.3	5.4	6.6	4.8	5.5	12
17.8	21.2	20.9	19.8	17.1	15.6	23.2	15.6	19.2	12
				43					1
				0.02未満					1
0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001	0.0000001未満	0.0000001未満	12
0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	12
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3	1.1	0.3未満	0.4	12
7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.3	7.0	7.1	12
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.2	1.5	1.1	0.8	0.7	0.8	4.3	0.7	1.5	12
0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	0.3	1.7	0.2	0.5	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	1.1	0.6	0.8	12
0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	12
5.8	7.0	6.9	6.6	5.7	5.1	7.8	5.1	6.4	12
3.3	3.6	3.7	3.7	3.5	3.4	3.8	3.1	3.5	12
63	72	72	69	60	57	77	57	66	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【柏原浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		11.3	18.0	20.5	25.2	25.8	23.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.31	0.25	0.21	0.29	0.25	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.12	0.17	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.012			0.009	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.6	5.3	5.7	5.8	5.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.2	6.5	6.1	5.6	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	16.4	18.6	21.3	25.1	24.6	18.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.6	0.9	1.1	1.2	1.2	0.9
マグネシウム	(mg/L)		0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.4	6.3	7.2	8.4	8.2	6.1
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.8	3.6	3.8	3.8	3.2
電気伝導率	(μS/cm)		59	66	79	84	82	68
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.54	0.66	0.68	0.78	0.86	0.68

【柏原浄水場 浄水池水】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
17.8	12.5	9.2	5.3	5.2	8.5	25.8	5.2	15.3	12
0	0	0	2	0	1	2	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.17	0.14	0.29	0.42	0.32	0.23	0.42	0.14	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06	0.07	0.17	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.006			0.014		0.014	0.006	0.010	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
5.2	5.6	5.3	5.2	4.9	4.6	5.8	4.6	5.2	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
5.1	5.8	6.0	6.9	6.6	5.6	6.9	5.1	5.8	12
18.3	21.4	20.9	19.5	17.8	15.6	25.1	15.6	19.8	12
				44					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	12
7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	1.2	0.6	0.9	12
0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	12
6.0	7.1	6.9	6.5	5.8	5.1	8.4	5.1	6.6	12
3.3	3.6	3.6	3.7	3.5	3.3	3.8	3.2	3.6	12
67	74	73	71	64	59	84	59	71	12
0.73	0.63	0.55	0.29	0.42	0.63	0.86	0.29	0.62	12

【給水栓水 石ヶ谷】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		13.0	20.5	19.4	26.8	28.1	24.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.24	0.20	0.27	0.25	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.11	0.16	0.14
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.008			0.013	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.2	6.6	6.1	5.6	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.7	3.7	3.8	3.8	3.2
電気伝導率	(μS/cm)		55	61	74	78	76	60
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.50	0.58	0.33	0.34	0.71	0.24

【給水栓水 石ヶ谷】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
21.0	15.7	11.5	6.9	5.2	7.5	28.1	5.2	16.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.14	0.28	0.42	0.31	0.25	0.42	0.14	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.06	0.07	0.06未満	0.06未満	0.07	0.16	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001未満		0.004	0.001未満	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008			0.004		0.013	0.004	0.008	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.016					1
				0.01未満					1
				0.01未満					1
				0.006					1
				4.9					1
				0.001未満					1
5.1	5.9	6.0	7.1	6.5	5.6	7.1	5.1	5.8	12
				17.8					1
				46					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.3	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.6					1
				0.8					1
				5.8					1
3.3	3.6	3.6	3.7	3.6	3.3	3.8	3.2	3.6	12
63	72	72	70	64	56	78	55	67	12
0.77	0.38	0.42	0.37	0.34	0.58	0.77	0.24	0.46	12

【給水栓水 五味】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温	(℃)		11.0	17.8	21.6	27.5	27.2	25.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.24	0.20	0.27	0.25	0.27
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.11	0.16	0.15
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.004			0.005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.004	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.010			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.1	6.6	6.1	5.6	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.1	7.1	7.3	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		3.4	3.7	3.7	3.8	3.8	3.2
電気伝導率	(μS/cm)		56	61	75	78	76	60
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.69	0.59	0.32	0.35	0.64	0.37

【給水栓水 五味】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
18.3	16.8	11.0	7.5	6.7	9.0	27.5	6.7	16.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
				0.0003未満					1
				0.00005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.002未満					1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.18	0.14	0.28	0.42	0.31	0.24	0.42	0.14	0.26	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
				0.02未満					1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.09	0.06	0.07	0.06未満	0.06	0.07	0.16	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.003			0.001		0.005	0.001	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.009			0.005		0.014	0.005	0.010	4
	0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
				0.014					1
				0.01未満					1
				0.01未満					1
				0.005未満					1
				4.9					1
				0.001未満					1
5.2	5.9	6.0	7.1	6.5	5.6	7.1	5.1	5.8	12
				17.4					1
				40					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.2	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.0	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
				0.02未満					1
				0.6					1
				0.7					1
				5.8					1
3.3	3.6	3.6	3.7	3.6	3.3	3.8	3.2	3.6	12
64	73	72	71	64	56	78	56	67	12
0.53	0.38	0.25	0.40	0.45	0.38	0.69	0.25	0.45	12

⑨ 渋川浄水施設系水質検査

【渋川浄水施設 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.20
水温	(℃)		12.4	14.4	13.9	14.3	14.8	13.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	14	0	460	20	0
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.003	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.18	0.14	0.16	0.15	0.18	0.31
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.020			0.008	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.006			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.4	8.3	5.2	7.9	4.7	4.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.0	3.4	3.4	3.3	3.2	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	61.2	55.9	54.6	57.0	62.4	67.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.5
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭	樹脂臭
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4
カルシウム	(mg/L)		22.2	20.4	19.9	20.7	22.7	24.6
硫酸イオン	(mg/L)		6.9	8.2	8.0	8.4	7.7	5.1
電気伝導率	(μS/cm)		141	149	148	150	147	155
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【渋川浄水施設 原水】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
13.7	13.2	12.5	12.8	12.3	12.2	14.8	12.2	13.3	12
12	2	0	0	0	0	460	0	42	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.003			0.003		0.003	0.002	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.15	0.18	0.18	0.16	0.18	0.31	0.14	0.18	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
	0.014			0.005未満		0.020	0.005未満	0.011	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.006	0.005未満	0.005未満	4
4.7	5.0	4.3	4.4	4.4	4.4	8.3	4.3	5.2	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	2.8	3.2	12
64.2	62.9	61.2	63.1	62.4	62.2	67.2	54.6	61.2	12
				88					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
7.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.5	8.0	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12
1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.2	1.4	12
23.4	22.9	22.2	22.8	22.7	22.6	24.6	19.9	22.3	12
6.5	7.7	7.3	7.6	7.7	7.5	8.4	5.1	7.4	12
151	148	143	145	145	144	155	141	147	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【給水栓水 渋川】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.20
水温 (℃)			11.5	19.5	21.1	24.5	26.3	22.7
一般細菌 (個/ml)		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.003			0.003	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.21	0.20	0.16	0.17	0.20	0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下		0.001未満			0.001	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		200mg/L以下	5.1	4.9	5.0	5.1	5.1	4.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下	61.7	60.7	60.4	61.7	61.9	61.4
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下						
ジェオスミン (mg/L)		0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下						
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)		3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 (mg/L)			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム (mg/L)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
マグネシウム (mg/L)			1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
カルシウム (mg/L)			22.4	22.0	21.9	22.4	22.5	22.3
硫酸イオン (mg/L)			7.3	6.8	7.6	7.8	7.4	6.8
電気伝導率 (μS/cm)			146	144	146	147	148	147
ウェルシュ菌芽胞 (個/100ml)								
残留塩素 (mg/L)			0.55	0.56	0.37	0.31	0.46	0.40

【給水栓水 渋川】

R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6	最大値	最小値	平均値	回数
19.8	13.8	9.5	4.8	3.3	8.4	26.3	3.3	15.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
				0.00005未満					1
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
				0.001未満					1
	0.003			0.003		0.003	0.003	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.18	0.21	0.16	0.18	12
0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
4.8	5.2	5.1	5.2	5.3	4.8	5.3	4.8	5.0	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.6	3.7	3.3	3.4	12
61.4	62.7	61.9	63.9	63.9	62.2	63.9	60.4	62.0	12
				97					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12
1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	12
22.3	22.8	22.5	23.1	23.1	22.6	23.1	21.9	22.5	12
6.8	7.4	7.6	8.1	8.1	7.4	8.1	6.8	7.4	12
147	148	148	150	150	146	150	144	147	12
0.53	0.44	0.53	0.31	0.69	0.51	0.69	0.31	0.47	12

⑩林浄水場系水質検査

【林浄水場 第1取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		15.5	19.0	22.4	23.8	24.8	24.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	1	3	1	18	28	6
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.38	0.25	0.28	0.29	0.34	0.19
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.009	0.014	0.015	0.007	0.012
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.15	0.14	0.13	0.15	0.08	0.23
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.011	0.017	0.019	0.012	0.013	0.014
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.0	9.0	8.6	8.9	7.9	8.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.028	0.027	0.027	0.029	0.016	0.043
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.7	6.9	6.3	6.3	5.1	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	34.1	35.8	35.4	36.8	33.7	39.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	2.0	1.7	2.4	2.4	1.1	2.3
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03
カリウム	(mg/L)		1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8
マグネシウム	(mg/L)		1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.7
カルシウム	(mg/L)		11.2	11.7	11.7	12.1	11.2	13.1
硫酸イオン	(mg/L)		7.8	7.9	7.1	7.0	6.7	7.3
電気伝導率	(μS/cm)		116	119	118	120	110	129
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第1取水原水】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
19.0	15.9	14.2	11.5	8.2	10.7	24.8	8.2	17.5	12
1	0	1	18	0	2	28	0	7	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.35	0.48	0.48	0.55	0.44	0.50	0.55	0.19	0.38	12
0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17	0.20	0.16	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.017	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.008	0.017	0.005未満	0.007	12
0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.17	0.12	0.13	0.13	0.16	0.15	0.23	0.08	0.15	12
0.021	0.011	0.009	0.009	0.008	0.013	0.021	0.008	0.013	12
8.5	9.2	8.9	9.0	9.6	9.3	9.6	7.9	8.9	12
0.043	0.032	0.031	0.031	0.036	0.036	0.043	0.016	0.032	12
6.5	6.7	6.7	7.6	8.1	7.8	8.1	5.1	6.8	12
36.6	36.8	36.8	34.1	36.1	35.8	39.7	33.7	36.0	12
				86					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	12
6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
2.0	1.4	1.5	1.7	1.3	1.4	2.4	1.1	1.8	12
0.2	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満	0.1	12
0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.8	1.3	1.5	12
1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	1.6	12
12.0	12.1	12.1	11.2	11.8	11.7	13.1	11.2	11.8	12
8.1	8.5	8.3	7.8	8.4	8.7	8.7	6.7	7.8	12
118	122	120	115	122	121	129	110	119	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第2取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		16.0	21.3	22.9	23.5	25.3	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	15	4	4	260	6	4
大腸菌		検出されないこと	陽性 (2.0)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)	陽性 (8.6)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.21	0.41	0.54	0.43	0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.20	0.18	0.18	0.17	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.011	0.007	0.012	0.007	0.010
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.008	0.008	0.007	0.008	0.010
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	8.0	6.3	5.3	6.5	7.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.003	0.008	0.008	0.006	0.006
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.5	4.4	3.6	4.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.6	34.7	30.2	24.8	28.9	34.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6	1.0	1.3	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.2	1.6	2.8	3.9	1.6	1.2
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.6	1.6	1.4	1.5	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4
カルシウム	(mg/L)		10.9	11.6	10.1	8.3	9.6	11.6
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	7.1	6.1	5.2	5.9	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		106	113	98	81	94	111
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第2取水原水】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
17.8	14.5	11.5	11.2	7.2	10.5	26.0	7.2	17.3	12
10	6	1	42	3	2	260	1	30	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (4.1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.38	0.54	0.56	0.68	0.45	0.52	0.68	0.21	0.45	12
0.16	0.17	0.16	0.17	0.18	0.17	0.20	0.16	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.006	0.009	0.005	0.008	0.005	0.005未満	0.012	0.005未満	0.007	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	12
0.007	0.006	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005	12
7.0	7.9	7.7	6.9	8.2	7.9	8.2	5.3	7.3	12
0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.008	0.001未満	0.004	12
4.5	5.1	5.2	5.5	5.9	5.7	5.9	3.6	5.0	12
30.2	34.0	33.7	28.9	33.5	33.0	34.7	24.8	31.6	12
				76					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	1.3	0.4	0.6	12
7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.1	1.0	0.8	1.8	0.7	0.7	3.9	0.7	1.5	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.3	1.4	12
1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.0	1.3	12
10.1	11.3	11.2	9.6	11.1	10.9	11.6	8.3	10.5	12
6.5	7.1	7.3	6.9	7.6	7.3	7.6	5.2	6.7	12
99	110	109	97	110	109	113	81	103	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 第3取水原水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		16.5	21.5	23.2	24.0	25.5	26.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	14	4	4	70	4	3
大腸菌		検出されないこと	陽性 (3.1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (2.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.20	0.37	0.53	0.42	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.21	0.19	0.21	0.17	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.006	0.005	0.008	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.9	6.3	5.4	6.3	7.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.003	0.007	0.008	0.007	0.011
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.5	4.3	3.4	4.2	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.8	33.1	29.7	24.8	28.3	33.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.6	1.1	1.2	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.2	1.4	2.6	3.4	1.4	1.1
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.6	1.6	1.4	1.6	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.3
カルシウム	(mg/L)		11.0	11.1	9.9	8.3	9.5	11.4
硫酸イオン	(mg/L)		7.0	7.1	5.9	4.9	5.8	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		107	110	97	81	93	110
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【林浄水場 第3取水原水】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
18.0	14.8	12.0	11.1	8.1	10.3	26.5	8.1	17.6	12
6	2	4	22	4	3	70	2	12	12
陰性 (<1)	陰性 (<1)	陽性 (13.2)	陽性 (2.0)	陰性 (<1)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.37	0.54	0.55	0.69	0.47	0.52	0.69	0.20	0.45	12
0.16	0.17	0.16	0.19	0.18	0.17	0.21	0.16	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.008	0.005未満	0.005未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.0	7.9	7.6	7.0	8.2	7.8	8.2	5.4	7.2	12
0.003	0.002	0.004	0.001未満	0.001	0.003	0.011	0.001未満	0.004	12
4.5	5.1	5.1	5.4	5.9	5.6	5.9	3.4	4.9	12
29.7	34.2	34.2	28.4	33.5	32.3	34.2	24.8	31.2	12
				78					1
				0.02未満					1
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	9
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.5	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	1.2	0.3	0.6	12
7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.0	0.9	0.8	1.7	0.7	0.7	3.4	0.7	1.4	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7	1.3	1.5	12
1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.0	1.3	12
9.9	11.4	11.4	9.4	11.1	10.8	11.4	8.3	10.4	12
6.5	7.1	7.2	6.7	7.4	7.2	7.4	4.9	6.6	12
98	111	110	96	110	108	111	81	103	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【林浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		16.2	20.2	23.2	24.2	25.8	26.4
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.37	0.22	0.35	0.46	0.42	0.33
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.20	0.19	0.19	0.17	0.20
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.003			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.006			0.010	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	8.5	8.7	7.6	7.0	7.1	8.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	6.4	5.6	5.2	4.7	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.7	33.2	31.3	28.2	28.3	34.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.8	0.9	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4
カルシウム	(mg/L)		10.8	11.0	10.4	9.3	9.5	11.6
硫酸イオン	(mg/L)		7.3	7.3	6.4	5.6	5.9	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		111	115	107	96	97	116
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.49	0.52	0.71	0.45	0.60	0.34

【林浄水場 浄水池水】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
19.0	15.3	12.4	11.4	8.2	10.7	26.4	8.2	17.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.37	0.53	0.54	0.66	0.45	0.51	0.66	0.22	0.43	12
0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.20	0.16	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.006	0.001未満	0.003	4
	0.002未満			0.002未満		0.004	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.005			0.001未満		0.010	0.001未満	0.005	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001未満		0.003	0.001未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.9	8.6	8.3	7.9	8.8	8.5	8.8	7.0	8.1	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
5.6	5.9	5.9	6.5	6.7	6.4	6.7	4.7	5.9	12
31.6	34.2	34.6	30.1	34.1	33.2	34.7	28.2	32.2	12
				81					1
				0.02未満					1
				0.000001未満					1
				0.000001未満					1
				0.002未満					1
				0.0005未満					1
0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.9	0.3	0.5	12
7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.3	1.5	12
1.3	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.1	1.4	12
10.5	11.4	11.4	9.9	11.2	11.0	11.6	9.3	10.7	12
6.9	7.4	7.5	7.1	7.7	7.6	7.7	5.6	6.9	12
107	115	114	104	115	113	116	96	109	12
0.44	0.48	0.32	0.49	0.29	0.67	0.71	0.29	0.48	12

【給水栓水 大河内】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		15.4	21.8	25.7	27.8	31.8	30.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.38	0.24	0.29	0.30	0.45	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.20	0.19	0.20	0.16	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.010	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.028	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	6.5	6.4	6.4	4.9	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	7.4	6.9	6.7	5.7	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		112	117	120	123	99	117
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.33	0.37	0.56	0.46	0.41	0.49

【給水栓水 大河内】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
20.1	16.0	10.1	11.2	6.8	9.8	31.8	6.8	18.9	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.40	0.54	0.55	0.58	0.48	0.53	0.58	0.24	0.42	12
0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.20	0.16	0.18	12
	0.02未満								1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.11	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.004			0.002		0.020	0.002	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.010	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.010			0.006		0.028	0.006	0.015	4
	0.003			0.002未満		0.010	0.002未満	0.004	4
	0.004			0.002		0.007	0.002	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.005未満								1
	0.01								1
	0.01未満								1
	0.008								1
	8.6								1
	0.001未満								1
5.7	6.0	6.0	7.5	7.4	6.5	7.5	4.9	6.3	12
	34.7								1
	89								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.7	0.3	0.5	12
7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.5								1
	1.4								1
	11.6								1
6.8	7.4	7.5	7.1	7.7	7.5	7.7	5.7	7.0	12
109	114	116	114	118	114	123	99	114	12
0.48	0.59	0.55	0.72	0.44	0.60	0.72	0.33	0.50	12

【給水栓水 幸ヶ丘】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		16.6	22.0	26.4	26.3	31.0	29.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.24	0.31	0.29	0.46	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.18	0.20	0.17	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.12	0.11	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.009			0.027	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.013	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.016			0.035	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.014	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.5	6.8	6.7	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		7.1	7.3	7.1	6.7	5.5	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		113	118	123	125	96	117
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.30	0.29	0.25	0.36	0.40	0.51

【給水栓水 幸ヶ丘】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
19.2	14.6	10.0	10.5	7.4	10.2	31.0	7.4	18.7	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.54	0.56	0.49	0.49	0.54	0.56	0.24	0.42	12
0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.20	0.16	0.18	12
	0.02未満								1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.002		0.027	0.002	0.011	4
	0.002未満			0.002未満		0.013	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.002	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.007		0.035	0.007	0.018	4
	0.004			0.002未満		0.014	0.002未満	0.006	4
	0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.011								1
	0.01								1
	0.01未満								1
	0.013								1
	8.6								1
	0.001未満								1
5.7	6.1	6.1	7.2	7.7	6.6	7.7	4.8	6.3	12
	34.6								1
	86								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	12
7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.4								1
	1.3								1
	11.7								1
6.8	7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	5.5	7.1	12
111	115	116	121	120	114	125	96	116	12
0.51	0.43	0.39	0.54	0.63	0.59	0.63	0.25	0.43	12

【給水栓水 三丘】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		15.8	22.5	25.5	26.0	31.2	29.6
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.32	0.23	0.31	0.30	0.47	0.34
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.19	0.20	0.18	0.20	0.17	0.19
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.10	0.11	0.12	0.10
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.011			0.037	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.013	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.003			0.001	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.020			0.046	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.016	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.008	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.5	6.7	6.6	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.5	7.7	7.9	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)		7.3	7.4	7.2	6.8	5.5	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		119	124	129	131	101	120
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.36	0.22	0.33	0.44	0.25	0.50

【給水栓水 三丘】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
18.8	16.7	8.9	11.8	7.0	9.5	31.2	7.0	18.6	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.39	0.54	0.55	0.47	0.49	0.54	0.55	0.23	0.41	12
0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.20	0.16	0.18	12
	0.02未満								1
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.07	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.006			0.002		0.037	0.002	0.014	4
	0.002未満			0.002未満		0.013	0.002未満	0.003	4
	0.002			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.012			0.007		0.046	0.007	0.021	4
	0.004			0.002未満		0.016	0.002未満	0.006	4
	0.004			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	0.012								1
	0.01								1
	0.01未満								1
	0.008								1
	8.5								1
	0.001未満								1
5.7	6.0	6.0	7.2	7.6	6.6	7.6	4.8	6.3	12
	35.6								1
	90								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満					0.000001	0.000001未満	0.000001未満	8
0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	8
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5	12
7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.9	7.4	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
	0.02未満								1
	1.5								1
	1.3								1
	12.1								1
6.9	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	5.5	7.1	12
113	117	118	123	121	116	131	101	119	12
0.40	0.53	0.64	0.52	0.58	0.38	0.64	0.22	0.43	12

⑪その他の水質検査

【菅野ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温	(℃)		17.0	21.0	23.7	25.4	26.0	23.7
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000004	0.000026	0.000087	0.000016	0.000010
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【菅野ダム 湖水】

R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16	最大値	最小値	平均値	回数
24.5	17.8	12.5	9.9	9.0	12.6	26.0	9.0	18.6	12
2,000									1
陽性									1
0.0003未満									1
0.00005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001									1
0.002未満									1
0.004未満									1
0.001未満									1
0.16									1
0.05未満									1
0.02未満									1
0.0002未満									1
0.005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.005未満									1
0.02									1
0.02									1
0.005未満									1
3.9									1
0.004									1
3.9									1
20.6									1
48									1
0.02未満									1
0.000007	0.000008	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000087	0.000001未満	0.000013	12
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.002未満									1
0.0005未満									1
2.4									1
8.2									1
藻臭									1
5.1									1
4.0									1
0.02未満									1
1.0									1
1.0									1
6.6									1
3.4									1
65									1

【須万市浄水場 予備水源】

項 目	日 付	基 準 値	R4.5.17				
水温	(℃)		12.5				
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	100				
大腸菌		検出されないこと	陽性 (20.3)				
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満				
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	0.00005未満				
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満				
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.25				
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05未満				
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満				
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	0.0002未満				
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.001未満				
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.001未満				
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満				
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下					
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下					
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下					
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ジブモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下					
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下					
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満				
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02				
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06				
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満				
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2				
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003				
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.8				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.7				
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	56				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02未満				
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満				
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	0.0005未満				
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7				
pH値		5.8以上8.6以下	7.3				
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				
色度	(度)	5度以下	2.4				
濁度	(度)	2度以下	0.7				
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満				
カリウム	(mg/L)		0.6				
マグネシウム	(mg/L)		1.4				
カルシウム	(mg/L)		7.6				
硫酸イオン	(mg/L)		4.6				
電気伝導率	(μS/cm)		72				
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0				
残留塩素	(mg/L)						

【須万市浄水場 予備水源】

[illegible]

【一の井手 貯水池】

項 目	日 付	基 準 値					R4.8.8	
水温	(℃)						28.0	
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下					1,300	
大腸菌		検出されないこと					陽性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.064	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下					0.02未満	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下					0.10	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.15	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					1.37	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下					10.9	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.677	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下					5.3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下					59.6	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					138	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000010	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下					0.000005	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下					3.9	
pH値		5.8以上8.6以下					7.4	
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと					沼沢臭	
色度	(度)	5度以下					9.2	
濁度	(度)	2度以下					13.8	
アンモニア態窒素	(mg/L)						0.17	
カリウム	(mg/L)						1.3	
マグネシウム	(mg/L)						2.4	
カルシウム	(mg/L)						19.9	
硫酸イオン	(mg/L)						15.7	
電気伝導率	(μS/cm)						172	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【一の井手 貯水池】

[illegible]

【島地川 表流水】

項 目	日 付	基 準 値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【島地川 表流水】

	R4.11.7					最大値	最小値	平均値	回数
	11.5								1
	520								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.29								1
	0.11								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.02								1
	0.02								1
	0.005未満								1
	6.7								1
	0.004								1
	6.5								1
	26.3								1
	75								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
	0.6								1
	7.3								1
	藻臭								1
	2.0								1
	0.8								1
	0.02未満								1
	1.1								1
	1.9								1
	7.4								1
	4.4								1
	91								1

【島田川 表流水】

項 目	日 付	基 準 値	R4.4.18	R4.5.30	R4.6.23	R4.7.20	R4.8.25	R4.9.14
水温	(℃)		14.5	19.0	24.2	22.8	24.6	25.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	1,600	24,000	10,000	19,000	18,000	16,000
大腸菌		検出されないこと	陽性 (218.7)	陽性 (579.4)	陽性 (6.1)	陽性 (1,299.7)	陽性 (360.9)	陽性 (24.1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.23	0.42	0.57	0.38	0.24
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.18	0.20	0.17	0.12	0.17	0.20
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.07	0.08	0.16	0.25	0.05	0.53
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.16	0.22	0.32	0.39	0.11	0.87
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.7	6.4	5.1	6.7	7.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.033	0.073	0.038	0.037	0.014	0.112
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	5.8	4.5	3.5	4.2	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.5	35.1	29.4	23.3	29.4	34.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.9	2.0	1.9	2.0	1.0	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	2.7	5.5	7.2	8.2	3.5	3.0
濁度	(度)	2度以下	1.9	2.8	3.5	7.5	1.3	1.2
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.3	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6
マグネシウム	(mg/L)		1.4	1.5	1.2	1.0	1.2	1.4
カルシウム	(mg/L)		10.7	11.6	9.8	7.7	9.8	11.4
硫酸イオン	(mg/L)		7.2	7.2	6.3	5.4	5.9	6.6
電気伝導率	(μS/cm)		106	114	97	77	96	111
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		20	20	60	80	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【島田川 表流水】

R4.10.12	R4.11.28	R4.12.7	R5.1.16	R5.2.1	R5.3.1	最大値	最小値	平均値	回数
16.5	13.2	9.0	11.2	7.2	9.8	25.3	7.2	16.4	12
3,600	2,200	1,400	1,900	1,000	1,500	24,000	1,000	8,350	12
陽性 (104.3)	陽性 (69.7)	陽性 (69.7)	陽性 (178.5)	陽性 (47.1)	陽性 (35.0)				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
				0.00005未満					1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.37	0.48	0.51	0.64	0.46	0.48	0.64	0.23	0.43	12
0.17	0.19	0.19	0.16	0.19	0.19	0.20	0.12	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
				0.0002未満					1
				0.005未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
				0.001未満					1
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.09	0.03	0.08	0.04	0.05	0.53	0.02	0.12	12
0.05	0.15	0.08	0.12	0.07	0.09	0.87	0.05	0.22	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.2	7.9	7.9	6.6	8.2	7.8	8.2	5.1	7.2	12
0.013	0.037	0.027	0.022	0.027	0.030	0.112	0.013	0.039	12
4.6	5.1	5.2	5.2	5.7	5.6	5.8	3.5	5.0	12
29.7	33.7	33.7	27.5	33.5	32.5	35.1	23.3	31.2	12
				78					1
				0.02未満					1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12
				0.003					1
				0.0005未満					1
0.7	0.7	0.6	1.2	0.6	0.7	2.0	0.6	1.1	12
7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
2.1	1.9	1.7	3.6	1.3	1.7	8.2	1.3	3.5	12
0.6	1.8	1.0	2.0	0.6	1.3	7.5	0.6	2.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	12
1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.8	1.3	1.5	12
1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	1.5	1.0	1.3	12
9.9	11.2	11.2	9.2	11.1	10.7	11.6	7.7	10.4	12
6.5	7.2	7.2	6.8	7.5	7.3	7.5	5.4	6.8	12
99	110	110	93	111	107	114	77	103	12
0	20	0	20	10	10	80	0	20	12

【中山川ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【中山川ダム 湖水】

	R4.11.28					最大値	最小値	平均値	回数
	18.0								1
	1,300								1
	陽性								1
	0.0003未満								1
	0.00005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.002未満								1
	0.004未満								1
	0.001未満								1
	0.02未満								1
	0.18								1
	0.02未満								1
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.005未満								1
	0.01								1
	0.04								1
	0.005未満								1
	5.3								1
	0.031								1
	3.4								1
	15.6								1
	55								1
	0.02未満								1
	0.000015								1
	0.000007								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
	1.9								1
	7.3								1
	藻臭								1
	4.1								1
	1.9								1
	0.02未満								1
	1.3								1
	0.7								1
	5.1								1
	3.8								1
	60								1

(2) 毎日検査 (残留塩素)

採水場所等			月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
大迫田	東部高地区	ひばりヶ丘	最高	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
			平均	0.43	0.37	0.41	0.43	0.43	0.42
	高地区	秋月（管末）	最高	0.52	0.53	0.58	0.45	0.45	0.48
			最低	0.41	0.42	0.34	0.35	0.34	0.32
			平均	0.46	0.47	0.43	0.41	0.40	0.39
	低地区	大浦	最高	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40
			最低	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30
			平均	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32
		瀬戸浜	最高	0.60	0.50	0.40	0.25	0.25	0.35
			最低	0.30	0.30	0.20	0.15	0.15	0.15
			平均	0.44	0.37	0.30	0.20	0.22	0.26
		本浦	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
		粕島（管末）	最高	0.48	0.48	0.50	0.46	0.43	0.45
			最低	0.37	0.36	0.33	0.28	0.27	0.29
			平均	0.42	0.42	0.41	0.39	0.36	0.35
菊川	一の井手高地区	西金剛山	最高	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40
			最低	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.46	0.43	0.40	0.41	0.40	0.40
		泉原町（管末）	最高	0.61	0.59	0.59	0.59	0.63	0.68
			最低	0.43	0.45	0.43	0.38	0.34	0.44
			平均	0.49	0.52	0.49	0.48	0.53	0.59
	一の井手低地区	青山町	最高	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50
			最低	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.40	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40
		舞車（管末）	最高	0.40	0.38	0.41	0.49	0.45	0.49
			最低	0.19	0.30	0.24	0.20	0.27	0.24
			平均	0.32	0.34	0.33	0.37	0.36	0.32
	平山	下上土井	最高	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60
			最低	0.45	0.40	0.30	0.45	0.55	0.45
			平均	0.46	0.45	0.45	0.51	0.58	0.51
		川崎	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.49	0.43	0.42	0.41	0.47	0.45
		晴海町（管末）	最高	0.65	0.57	0.51	0.54	0.54	0.62
			最低	0.46	0.37	0.35	0.36	0.43	0.43
			平均	0.53	0.48	0.42	0.45	0.50	0.50
	北山	浦山（管末）	最高	0.52	0.48	0.38	0.56	0.55	0.52
			最低	0.46	0.31	0.26	0.34	0.37	0.33
			平均	0.49	0.40	0.34	0.42	0.48	0.46
		平和通	最高	0.45	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.35	0.30	0.30	0.40	0.45
			平均	0.41	0.37	0.35	0.37	0.43	0.49

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30
0.42	0.42	0.43	0.39	0.41	0.40	0.41
0.46	0.39	0.45	0.47	0.55	0.45	0.58
0.34	0.29	0.32	0.31	0.29	0.34	0.29
0.41	0.35	0.39	0.37	0.42	0.39	0.41
0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
0.31	0.31	0.30	0.25	0.24	0.28	0.29
0.50	0.35	0.60	0.65	0.70	0.70	0.70
0.30	0.25	0.30	0.50	0.50	0.40	0.15
0.34	0.30	0.43	0.57	0.61	0.56	0.38
0.30	0.30	0.30	0.60	0.70	0.70	0.70
0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.50	0.30
0.30	0.30	0.30	0.47	0.51	0.63	0.36
0.42	0.39	0.40	0.39	0.36	0.44	0.50
0.31	0.30	0.32	0.26	0.27	0.33	0.26
0.35	0.35	0.35	0.31	0.32	0.36	0.37
0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35
0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41
0.61	0.53	0.50	0.56	0.52	0.53	0.68
0.39	0.39	0.42	0.43	0.44	0.46	0.34
0.50	0.45	0.45	0.48	0.47	0.49	0.50
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30
0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40
0.44	0.50	0.40	0.53	0.36	0.44	0.53
0.28	0.22	0.27	0.22	0.20	0.23	0.19
0.34	0.35	0.34	0.34	0.28	0.33	0.34
0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.60
0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.30
0.48	0.49	0.48	0.48	0.46	0.45	0.48
0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40
0.44	0.47	0.50	0.49	0.49	0.44	0.46
0.62	0.58	0.59	0.74	0.66	0.63	0.74
0.47	0.50	0.50	0.57	0.57	0.31	0.31
0.55	0.54	0.54	0.61	0.61	0.53	0.52
0.54	0.48	0.54	0.63	0.62	0.50	0.63
0.29	0.40	0.44	0.48	0.46	0.41	0.26
0.44	0.44	0.48	0.56	0.55	0.46	0.46
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.40	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.30
0.49	0.49	0.42	0.47	0.45	0.46	0.43

採水場所等			月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
楠 本	河内	長田（管末）	最高	0.66	0.60	0.63	0.64	0.69	0.53
			最低	0.53	0.55	0.54	0.56	0.50	0.47
			平均	0.60	0.57	0.57	0.59	0.58	0.51
		宮の下（管末）	最高	0.58	0.51	0.45	0.48	0.53	0.50
			最低	0.44	0.41	0.38	0.38	0.37	0.39
			平均	0.52	0.47	0.42	0.42	0.43	0.45
		古市	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
			平均	0.49	0.49	0.50	0.49	0.45	0.50
		大神	最高	0.70	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.49	0.47	0.48	0.47	0.50	0.47
		新田	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			最低	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			平均	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	赤迫	津木	最高	0.40	0.40	0.25	0.40	0.40	0.40
			最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
			平均	0.35	0.25	0.21	0.25	0.27	0.39
		畑	最高	0.30	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50
			最低	0.20	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30
			平均	0.21	0.42	0.35	0.40	0.38	0.36
		才原	最高	0.30	0.60	0.60	0.50	0.70	0.60
			最低	0.20	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40
			平均	0.29	0.50	0.48	0.50	0.49	0.47
		友広	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50
			最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.49	0.49	0.49	0.49	0.47	0.48
		桑原	最高	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40
			最低	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30
			平均	0.40	0.41	0.36	0.36	0.37	0.37
		菅原	最高	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
			平均	0.40	0.38	0.32	0.33	0.35	0.33
	湯野	名山	最高	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
			最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
			平均	0.28	0.33	0.30	0.31	0.33	0.34
		戸田山峠	最高	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
			最低	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10	0.20
			平均	0.29	0.33	0.30	0.29	0.26	0.30

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.56	0.51	0.47	0.65	0.63	0.61	0.69
0.45	0.43	0.43	0.42	0.53	0.49	0.42
0.52	0.47	0.45	0.54	0.58	0.54	0.54
0.49	0.49	0.56	0.58	0.58	0.56	0.58
0.44	0.42	0.44	0.48	0.54	0.44	0.37
0.47	0.45	0.51	0.54	0.56	0.50	0.47
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
0.50	0.50	0.47	0.48	0.46	0.50	0.49
0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70
0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30
0.47	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.47
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50
0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20
0.28	0.31	0.36	0.38	0.37	0.40	0.32
0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50
0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20
0.41	0.22	0.25	0.30	0.30	0.24	0.32
0.60	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.70
0.40	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
0.48	0.27	0.28	0.34	0.30	0.31	0.39
0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60
0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40
0.49	0.47	0.46	0.50	0.50	0.50	0.49
0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.39	0.35	0.36	0.41	0.39	0.38	0.38
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
0.36	0.30	0.33	0.39	0.39	0.35	0.35
0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50
0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10
0.32	0.24	0.25	0.29	0.30	0.26	0.30
0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10
0.26	0.20	0.24	0.29	0.30	0.24	0.28

採水場所等				月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
須 々 万	第一 須 々 万	下	角	最高	0.46	0.53	0.43	0.46	0.61	0.61
				最低	0.18	0.25	0.17	0.20	0.18	0.18
				平均	0.35	0.45	0.33	0.37	0.39	0.43
長 穂	第二 須 々 万	高	樋	最高	0.57	0.45	0.44	0.45	0.66	0.67
				最低	0.31	0.27	0.21	0.28	0.24	0.36
				平均	0.46	0.38	0.34	0.39	0.44	0.49
	長穂	合	下	最高	0.46	0.46	0.27	0.32	0.42	0.50
				最低	0.23	0.19	0.17	0.18	0.15	0.18
				平均	0.38	0.30	0.23	0.25	0.29	0.33
須 万 市		高	野	最高	0.35	0.56	0.51	0.71	0.64	0.61
				最低	0.20	0.18	0.15	0.18	0.15	0.12
				平均	0.29	0.30	0.24	0.30	0.31	0.26
		中	原	最高	0.55	0.65	0.71	0.93	0.71	0.79
				最低	0.30	0.31	0.15	0.29	0.21	0.24
				平均	0.44	0.43	0.34	0.62	0.45	0.44
米 光		上	米 光	最高	0.85	0.78	0.67	0.58	0.75	0.81
				最低	0.66	0.45	0.41	0.31	0.34	0.44
				平均	0.76	0.60	0.53	0.46	0.59	0.62
		下	米 光	最高	0.85	0.70	0.56	0.58	0.69	0.70
				最低	0.55	0.44	0.31	0.20	0.37	0.38
				平均	0.71	0.57	0.46	0.39	0.52	0.54
		馬	神	最高	0.76	0.64	0.57	0.33	0.42	0.52
				最低	0.52	0.40	0.27	0.15	0.21	0.28
				平均	0.68	0.53	0.39	0.24	0.31	0.38
		米 光 橋	最高	0.83	0.68	0.62	0.59	0.70	0.72	
			最低	0.60	0.51	0.33	0.23	0.29	0.31	
			平均	0.73	0.62	0.48	0.38	0.52	0.53	
柏 原		西	河 内	最高	0.60	0.70	0.50	0.60	0.70	0.70
				最低	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40
				平均	0.53	0.57	0.49	0.56	0.55	0.54
		石	ヶ 谷	最高	0.60	0.60	0.50	0.60	0.70	0.70
				最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40
				平均	0.52	0.52	0.47	0.53	0.54	0.53
		坂	根	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
				最低	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20
				平均	0.31	0.32	0.31	0.34	0.37	0.33
		今	井	最高	0.60	0.50	0.40	0.50	0.60	0.50
				最低	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30
				平均	0.44	0.46	0.38	0.38	0.41	0.40
		五	味	最高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
				最低	0.30	0.40	0.20	0.30	0.30	0.20
				平均	0.46	0.46	0.32	0.44	0.45	0.45

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.67	0.60	0.65	0.61	0.44	0.47	0.67
0.44	0.34	0.33	0.21	0.19	0.19	0.17
0.55	0.50	0.53	0.46	0.32	0.34	0.42
0.64	0.61	0.63	0.63	0.60	0.53	0.67
0.38	0.30	0.43	0.31	0.36	0.36	0.21
0.52	0.53	0.56	0.49	0.47	0.46	0.46
0.47	0.51	0.56	0.56	0.52	0.45	0.56
0.27	0.33	0.32	0.25	0.28	0.30	0.15
0.39	0.42	0.43	0.43	0.41	0.39	0.35
0.59	0.39	0.65	0.54	0.52	0.52	0.71
0.23	0.24	0.23	0.26	0.35	0.23	0.12
0.37	0.31	0.41	0.39	0.46	0.36	0.33
0.79	0.54	0.68	0.59	0.58	0.58	0.93
0.28	0.31	0.36	0.28	0.42	0.26	0.15
0.47	0.41	0.48	0.45	0.52	0.44	0.46
0.86	0.92	0.72	0.82	0.48	0.66	0.92
0.51	0.63	0.34	0.36	0.31	0.32	0.31
0.72	0.79	0.59	0.54	0.40	0.50	0.59
0.88	0.91	0.72	0.66	0.44	0.64	0.91
0.43	0.62	0.39	0.35	0.30	0.27	0.20
0.68	0.77	0.59	0.53	0.38	0.45	0.55
0.80	0.89	0.73	0.77	0.46	0.56	0.89
0.29	0.55	0.40	0.34	0.26	0.23	0.15
0.54	0.69	0.56	0.51	0.36	0.43	0.46
0.85	0.94	0.73	0.71	0.46	0.75	0.94
0.46	0.60	0.41	0.33	0.30	0.22	0.22
0.67	0.74	0.58	0.52	0.38	0.47	0.55
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70
0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.51	0.49	0.49	0.50	0.48	0.51	0.52
0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.70
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.50	0.48	0.47	0.47	0.48	0.49	0.50
0.43	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
0.37	0.37	0.39	0.39	0.37	0.36	0.35
0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60
0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.20
0.40	0.41	0.41	0.42	0.40	0.42	0.41
0.50	0.50	0.50	0.70	0.50	0.50	0.70
0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20
0.45	0.45	0.47	0.50	0.47	0.48	0.45

月 採水場所等			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
茨 川	中 茨 川	最高	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	
		最低	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	
		平均	0.49	0.47	0.50	0.55	0.52	0.48	
	下 茨 川	最高	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	
		平均	0.39	0.35	0.34	0.41	0.37	0.39	
林	太 刀 野	幸 ケ 丘	最高	0.33	0.31	0.35	0.40	0.35	0.45
			最低	0.28	0.24	0.20	0.17	0.27	0.25
			平均	0.30	0.29	0.27	0.31	0.31	0.33
	樋 口	清 光 台	最高	0.40	0.36	0.40	0.55	0.45	0.50
			最低	0.30	0.30	0.25	0.26	0.38	0.33
			平均	0.35	0.34	0.35	0.40	0.41	0.42
		叶 松	最高	0.42	0.40	0.50	0.60	0.50	0.55
			最低	0.35	0.35	0.29	0.30	0.40	0.35
			平均	0.38	0.38	0.38	0.45	0.45	0.47
		定 光	最高	0.46	0.45	0.53	0.60	0.54	0.55
			最低	0.35	0.38	0.30	0.34	0.45	0.36
			平均	0.40	0.41	0.40	0.48	0.49	0.50
		樋 口	最高	0.35	0.39	0.41	0.55	0.40	0.59
			最低	0.24	0.26	0.19	0.20	0.29	0.30
			平均	0.30	0.30	0.28	0.35	0.34	0.42
		安 田	最高	0.37	0.35	0.36	0.45	0.41	0.45
			最低	0.29	0.25	0.20	0.23	0.25	0.25
			平均	0.33	0.31	0.29	0.33	0.35	0.36

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60
0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53	0.50
0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60
0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20
0.37	0.40	0.44	0.45	0.48	0.48	0.41
0.40	0.45	0.45	0.55	0.55	0.52	0.55
0.27	0.33	0.33	0.37	0.40	0.42	0.17
0.35	0.39	0.39	0.47	0.46	0.47	0.36
0.53	0.55	0.50	0.60	0.60	0.56	0.60
0.33	0.42	0.41	0.47	0.45	0.49	0.25
0.44	0.47	0.46	0.53	0.52	0.52	0.43
0.56	0.60	0.56	0.63	0.66	0.59	0.66
0.37	0.45	0.43	0.50	0.50	0.52	0.29
0.48	0.51	0.51	0.58	0.56	0.56	0.47
0.62	0.62	0.59	0.67	0.69	0.65	0.69
0.41	0.46	0.45	0.53	0.50	0.55	0.30
0.51	0.52	0.52	0.59	0.59	0.60	0.50
0.45	0.50	0.50	0.51	0.55	0.51	0.59
0.30	0.32	0.33	0.43	0.45	0.45	0.19
0.39	0.41	0.42	0.48	0.50	0.49	0.39
0.47	0.50	0.50	0.56	0.56	0.55	0.56
0.30	0.39	0.39	0.47	0.45	0.48	0.20
0.41	0.44	0.46	0.52	0.51	0.50	0.40

3. 水質管理上留意すべき項目等

(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【大迫田浄水場系】

項目等	採水場所	大迫田浄水場 菅野系原水	給水栓水 瀬戸浜	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		17.0	—	—
水温 (℃)		19.2	22.4	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニカル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ (mg/L)		0.001 未満	0.001	0.4mg/L以下
フタル酸 (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロアル (mg/L)		—	0.004	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.43	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		19.8	22.6	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物 (mg/L)		0.037	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		5.0	2.3	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3.2	0.9	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		5	1 未満	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		40	48	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		3.2	0.1 未満	1度以下
pH値		6.9	7.3	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.5	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.02	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルリン酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルリン酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルリン酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルリン酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査				
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.006	0.005	0.7mg/L以下
セリウム及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
エチルクロロヒドリン (mg/L)		—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フタル酸ジ(n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミトキサゾールLR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチルクロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチルクロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジブチルクロ酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—
ブチルクロアセトリル (mg/L)		—	0.001	—
ジブチルアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルリン酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ミトキサゾールRR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミトキサゾールYR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 大迫田浄水場浄水池水で実施

【菊川浄水場系】

項目等	採水場所	菊川浄水場 川上系原水	給水栓水 飯島町	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		16.0	—	—
水温 (℃)		19.8	19.2	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニカル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸 (2-フルタル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
ジクロロエチン (mg/L)		—	0.001	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.004	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.34	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		25.7	25.2	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物 (mg/L)		0.049	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		6.6	3.3	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
フルーテン-β-フルーレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		4.2	0.9	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		5	1 未満	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		56	55	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		1.8	0.1 未満	1度以下
pH値		7.0	7.1	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.2	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物 (mg/L)		0.04	0.02	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及び ヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査				
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.006	0.008	0.7mg/L以下
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ヒドロキノン (mg/L)		—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フタル酸ジ(n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.003	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリクロロエチン (mg/L)		—	0.001 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.001 未満	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
ヘキサフルオロエタノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキシノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキシノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 菊川浄水場浄水池水で実施

【楠本浄水場系】

項目等	採水場所	楠本浄水場 向道系原水	給水栓水 津木	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		17.5	—	—
水温 (℃)		19.0	16.5	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニカル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸 (2-フルタル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロアル (mg/L)		—	0.002	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.29	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		24.6	22.0	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物 (mg/L)		0.073	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		4.6	3.2	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		2.9	0.8	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		3	1 未満	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		57	52	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		3.3	0.1 未満	1度以下
pH値		7.0	7.0	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-2.2	-2.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物 (mg/L)		0.05	0.02	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及び ヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査				
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.008	0.006	0.7mg/L以下
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ヒドロキノン (mg/L)		—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フタル酸ジ(n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸n-ブチル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキサソールLR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.001 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキサソールRR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキサソールYR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 楠本浄水場浄水池水で実施

【長穂浄水場系】

項目等	採水場所	長穂浄水場 原水	給水栓水 高樋	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		18.3	—	—
水温 (℃)		17.5	20.0	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸（2-フルタル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロアル	(mg/L)	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.64	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	23.9	24.8	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物	(mg/L)	0.085	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	7.3	2.0	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	2.9	0.8	3mg/L以下
臭気強度（TON）		3	1 未満	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	53	52	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	3.7	0.1 未満	1度以下
pH値		6.9	7.4	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.4	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.01 未満	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルリン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルリン酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルリン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルリン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査				
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.008	0.005	0.7mg/L以下
カリウム及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
エチクロヒドリン	(mg/L)	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシノール	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002	—
ジブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ジブチル酸酢酸	(mg/L)	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルリン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルジメチルシリコン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
メチルジメチルシリコン	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—
メチルジメチルシリコン	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 長穂浄水場浄水池水で実施

【須々万浄水場系】

項目等	採水場所	須々万浄水場 原水	給水栓水 下角	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		15.0	—	—
水温 (℃)		13.5	21.3	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸（2-エチル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ケラール	(mg/L)	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.59	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	18.3	19.3	10mg/L以上100mg/L以下
マリン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	マリンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	2.0	1.6	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	2.1	0.7	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	57	50	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.2	0.1 未満	1度以下
pH値		7.3	7.4	7.5程度
腐食性（ランゲリア指数）		-2.3	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01 未満	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルカン酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルカン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査				
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.003	0.7mg/L以下
セリウム及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
エチルクロロヒドリン	(mg/L)	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシフェノール	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
プロピルクロロ酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジプロピルクロロ酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
プロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリプロピル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
プロピルクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ジプロピルアセトニトリル	(mg/L)	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキシフェノール-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキシフェノール-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—

【須万市浄水場系】

項目等	採水場所	須万市浄水場 原水	給水栓水 高野	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		16.0	—	—
水温 (℃)		16.5	16.3	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸（2-エチル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水ケラール	(mg/L)	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.46	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	24.8	25.6	10mg/L以上100mg/L以下
マリン及びその化合物	(mg/L)	0.014	0.001 未満	マリンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	2.3	2.5	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	2.7	1.3	3mg/L以下
臭気強度（TON）		7	1 未満	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	58	62	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	1.4	0.1 未満	1度以下
pH値		7.3	7.2	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.0	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.01 未満	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロエタンスルホン酸（PFOS）及び ヘキサフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロエタンスルホン酸（PFOS）及びヘキサフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査				
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.006	0.7mg/L以下
トリブリン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
エチクロヒドリン	(mg/L)	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシフェン-R	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ブチルアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ジブチルアセトニトリル	(mg/L)	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロエタンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキシフェン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキシフェン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—

【米光浄水場系】

項目等	採水場所	米光浄水場 原水	給水栓水 馬神	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		18.0	—	—
水温 (℃)		17.8	17.5	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸（2-イソフタル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロアル	(mg/L)	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.60	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	34.6	42.7	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物	(mg/L)	0.065	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	23.0	15.9	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	1.3	1.2	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	101	108	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.1	0.1 未満	1度以下
pH値		6.6	6.8	7.5程度
腐食性（ランゲリア指数）		-2.3	-1.9	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	1	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸（PFOS）及びヘキサフルオロオクタフルカル酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカル酸（PFOS）及びヘキサフルオロオクタフルカル酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査				
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.008	0.009	0.7mg/L以下
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ヒドロキノン	(mg/L)	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキサソールLR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.003	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ブチルアセトリル	(mg/L)	—	0.001	—
ジブチルアセトリル	(mg/L)	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキサソールRR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキサソールYR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 米光浄水場浄水池水で実施

【柏原浄水場系】

項目等	採水場所	柏原浄水場 原水	給水栓水 石ヶ谷	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		16.0	—	—
水温 (℃)		15.4	18.1	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸（2-フルタル）	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	0.01mg/L以下（暫定）
抱水コロアル	(mg/L)	—	0.002 未満	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.37	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	18.8	18.3	10mg/L以上100mg/L以下
マリン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	マリンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	2.7	2.7	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	1.7	0.7	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	1 未満	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	51	50	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	0.1	0.1 未満	1度以下
pH値		7.2	7.3	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-2.3	-2.1	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	ポリニカルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルカルボン酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルカルボン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査				
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.006	0.7mg/L以下
カリウム及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
エチクロロヒドリン	(mg/L)	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L（暫定）
フタル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル	(mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシフルール	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチルクロ酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチルクロ酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチルクロ酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—
ブチルクロアセトリル	(mg/L)	—	0.001	—
ジブチルアセトリル	(mg/L)	—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
メチルメチルテトラミン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキシフルールRR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキシフルールYR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 柏原浄水場浄水池水で実施

【渋川浄水施設系】

項目等	採水場所	渋川浄水施設 原水	給水栓水 渋川	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		14.0	—	—
水温 (℃)		13.1	15.3	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニカル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	ニカルに関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリノ (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸 (2-フルタル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
ジクロロエトール (mg/L)		—	0.001 未満	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロアル (mg/L)		—	0.002 未満	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載		検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.43	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		63.7	62.4	10mg/L以上100mg/L以下
マリン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	マリンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		1.1	1.0	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチル-エーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		0.7	0.5	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		3	1 未満	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		94	92	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	1度以下
pH値		7.8	8.0	7.5程度
腐食性 (ラングリア指数)		-0.6	-0.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	4	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニカル及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	ポリニカルに関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及び ヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロデカフルカル酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査				
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.003	0.003	0.7mg/L以下
カリウム及びその化合物 (mg/L)		0.002	0.002	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
エチレングリコール (mg/L)		—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フタル酸ジ(n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコキシフェノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリクロロエトール (mg/L)		—	0.001 未満	—
プロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.001 未満	—
ジプロピルカルボン酸 (mg/L)		—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカル酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
ヘキサフルオロエタノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ミコキシフェノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコキシフェノール (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—

【林浄水場系】

項目等	採水場所	林浄水場 第二取水原水	給水栓水 幸ヶ丘	目標値
採水年月日		R4.10.24	R4.10.24	—
気温 (℃)		24.5	—	—
水温 (℃)		18.6	20.0	—
水質管理目標設定項目検査				
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.002 未満	0.002 未満	アミンの量に関して、0.02mg/L以下
アミン及びその化合物 (mg/L)		0.0002 未満	0.0002 未満	アミンの量に関して、0.002mg/L以下 (暫定)
ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg/L以下
トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.008 未満	0.008 未満	0.08mg/L以下
亜塩素酸 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素 (mg/L)		—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	0.01mg/L以下 (暫定)
抱水コロイド (mg/L)		—	0.002 未満	0.02mg/L以下 (暫定)
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※1	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素 (mg/L)		—	0.42	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		32.1	32.9	10mg/L以上100mg/L以下
マンガニン及びその化合物 (mg/L)		0.002	0.001 未満	マンガニンの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸 (mg/L)		5.5	3.2	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.02mg/L以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		1.3	1.0	3mg/L以下
臭気強度 (TON)		1 未満	1 未満	3以下
蒸発残留物 (mg/L)		78	72	30mg/L以上200mg/L以下
濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	1度以下
pH値		7.2	7.6	7.5程度
腐食性 (ランゲリア指数)		-1.7	-1.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌 (個/ml)		—	4	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 (暫定)
1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.1mg/L以下
ポリニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01 未満	0.02	ポリニッケルの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロオクタフルカルボン酸 (PFOA) (mg/L)		0.000005 未満	0.000005 未満	ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸 (PFOS) 及びヘキサフルオロオクタフルカルボン酸 (PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)
要検討項目検査				
銀及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
バリウム及びその化合物 (mg/L)		0.006	0.006	0.7mg/L以下
トリブチン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.07mg/L以下
アクリルアミド (mg/L)		0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
アクリル酸 (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
エチルクロロリジン (mg/L)		—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下 (暫定)
塩化ビニル (mg/L)		—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ニルフェノール (mg/L)		0.03 未満	0.03 未満	0.3mg/L (暫定)
ビスフェノールA (mg/L)		0.01 未満	0.01 未満	0.1mg/L (暫定)
フタル酸ジ (n-ブチル) (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05 未満	0.05 未満	0.5mg/L以下
ミコトキシン-LR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	0.0008mg/L以下 (暫定)
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
ジブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリブチル酢酸 (mg/L)		—	0.002 未満	—
トリクロロアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—
ブチルアセトリル (mg/L)		—	0.001 未満	—
ジブチルアセトリル (mg/L)		—	0.006 未満	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド (mg/L)		0.005 未満	0.005 未満	—
キシレン (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルカルボン酸 (PFHxS) (mg/L)		0.000001 未満	0.000001 未満	—
その他項目検査				
ヘキサフルオロエタノール (mg/L)		0.001 未満	0.001 未満	—
ミコトキシン-RR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—
ミコトキシン-YR (mg/L)		0.00008 未満	0.00008 未満	—

※1 林浄水場浄水池水で実施

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 菅野系原水】

項目 採水年月日			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【大迫田浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ハンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
検001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
検007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
検017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
検018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検024	オキシン銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
検027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
検029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
検031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
検032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
検035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
検036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
検038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
検041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
検045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
検046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
検047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
検048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
検049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
検053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
検054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
検055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
検056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
検057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
検058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
検059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
検060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
検061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
検063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
検065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【菊川浄水場 浄水池水】

項目 採水年月日			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラス	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【菊川浄水場 浄水池水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィプロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビペロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ハンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【楠本浄水場 浄水池水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラシン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロピザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ハンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラシン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場 原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ヘノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (バスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0.010	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須々万浄水場系 給水栓水 下角】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ハンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 原水】

項目 採水年月日			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアマトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【長穂浄水場 浄水池水】

項目 採水年月日			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【長穂浄水場 浄水池水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	プレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ハンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ハンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ハンソフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	バンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場 原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日 項目		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビペロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【須万市浄水場系 給水栓水 高野】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日 項目		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0.010	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【米光浄水場 浄水池水】

項目 採水年月日			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【米光浄水場 浄水池水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0006	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0.012	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【柏原浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【柏原浄水場 浄水池水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	ブレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【渋川浄水施設系 給水栓水 渋川】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシン銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメブロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【林浄水場 浄水池水】

採水年月日 項目			R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	—	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	—	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	—	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエビン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	—	—	—	—	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対033	クミロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	—	—	0.0002未満	0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	ジクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	0.0003未満	0.03
対044	ジクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	テルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日 項目		R4.5.23	R4.6.27	R4.7.25	R4.8.22	R4.9.26	目標値
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラソキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラソリネート (ピラソレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	—	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	—	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ハノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンソビシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	バンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	バンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	バンフルラリン (ハスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	バンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコプロップ (MCPD) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メブロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
要004	エチブロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	バントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノデフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスフロロンエチル (mg/L)	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《ミクロキスチン検査結果》

【大迫田浄水場系】

採水年月日 項目等	R4.7.6	R4.8.4	R4.9.7	目標値
菅野ダム 湖水				
気温 (°C)	31.0	31.5	26.5	—
水温 (°C)	24.1	27.6	26.8	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00023	0.00008未満	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00042	0.00008未満	0.00016	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

【菊川浄水場系】

採水年月日 項目等	R4.7.6	R4.8.4	R4.9.7	目標値
川上ダム 湖水				
気温 (°C)	27.2	29.5	26.0	—
水温 (°C)	27.5	29.5	26.5	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00012	0.00011	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00031	0.00019	0.00009	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

【林浄水場系】

採水年月日 項目等	R4.7.6	R4.8.4	R4.9.7	目標値
中山川ダム 湖水				
気温 (°C)	30.0	34.0	33.0	—
水温 (°C)	27.0	30.3	27.8	—
ミクロキスチン-LR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.0008mg/L以下（暫定）
ミクロキスチン-RR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—
ミクロキスチン-YR (mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	—

(2) クリプトスポリジウム等検査 ※検査は外部委託による

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	17.7	20.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【米光浄水場 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	21.2	22.6
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	19.3	20.7
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【柏原浄水場 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	19.6	18.3
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	20.5	20.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【渋川浄水施設 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	15.0	14.0
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【長穂浄水場 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	22.3	17.8
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第一取水原水】

採水年月日	R4.9.26
水温 (℃)	23.0
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須々万浄水場 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	17.0	17.1
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第二取水原水】

採水年月日	R4.9.26
水温 (℃)	22.7
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

【須万市浄水場 原水】

採水年月日	R4.6.27	R4.9.26
水温 (℃)	19.3	19.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【林浄水場 第三取水原水】

採水年月日	R4.9.26
水温 (℃)	22.5
クリプトスポリジウム	0個/20L
ジアルジア	0個/20L

(3) 水源の水質に関する検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (°C)	17.5	22.0	30.0	21.0	9.0	9.1	18.1
水温 (°C)	13.7	16.6	22.3	20.4	14.4	8.1	15.9
大腸菌数 (CFU/100ml)	2	4	4	10	3	1	4
pH値	7.7	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3
COD (mg/L)	1.5	2.2	2.1	2.0	1.9	1.6	1.9
DO (mg/L)	10.1	9.9	5.7	8.2	9.9	9.8	8.9
BOD (mg/L)	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.9	0.5
全リン (mg/L)	0.015	0.013	0.014	0.021	0.011	0.009	0.014
全窒素 (mg/L)	0.27	0.28	0.33	0.41	0.38	0.40	0.35
SS (mg/L)	2未満	3	2未満	3	3	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2未満	5	2未満	2	3	2未満	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.023	0.023	0.026	0.034	0.029	0.020	0.026

【末武川ダム 湖水】

日 付 項 目	R4.5.26	R4.7.6	R4.9.7	R4.11.16	R5.1.12	R5.3.8	平 均 値
気温 (°C)	24.0	27.0	29.0	12.0	8.0	15.0	19.2
水温 (°C)	22.3	27.8	26.1	17.3	9.7	9.6	18.8
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	0	1	2	2	0	1
pH値	9.4	9.8	7.8	7.4	7.3	8.4	8.4
COD (mg/L)	4.1	5.5	4.7	3.0	2.2	2.3	3.6
DO (mg/L)	10.6	12.8	6.0	9.0	9.5	14.0	10.3
BOD (mg/L)	0.9	2.9	1.2	0.3	0.4	1.2	1.2
全リン (mg/L)	0.019	0.036	0.023	0.012	0.013	0.013	0.019
全窒素 (mg/L)	0.19	0.43	0.39	0.37	0.29	0.37	0.34
SS (mg/L)	3	7	4	2未満	2未満	3	3
クロロフィルa (μg/L)	5	24	8	3	2	14	9
紫外線吸光度 (260nm)	0.036	0.042	0.047	0.043	0.032	0.030	0.038

【楠本浄水場 向道系原水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (℃)	16.0	23.0	29.0	20.5	7.5	8.0	17.3
水温 (℃)	15.5	20.2	22.9	20.7	11.8	7.8	16.5
大腸菌数 (CFU/100ml)	2	2	2	6	2	1	3
pH値	7.6	7.0	7.0	6.9	7.3	7.4	7.2
COD (mg/L)	2.0	2.2	1.6	2.0	1.4	1.5	1.8
DO (mg/L)	7.5	8.5	6.3	8.1	11.2	12.8	9.1
BOD (mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	0.4
全リン (mg/L)	0.017	0.017	0.013	0.017	0.012	0.009	0.014
全窒素 (mg/L)	0.42	0.43	0.39	0.23	0.40	0.43	0.38
SS (mg/L)	4	3	3	3	2	2未満	3
クロロフィルa (μg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	4	2未満
紫外線吸光度 (260nm)	0.028	0.036	0.021	0.029	0.026	0.015	0.026

【菊川浄水場 川上系原水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (℃)	15.0	23.0	30.0	19.5	6.3	5.5	16.6
水温 (℃)	15.2	21.3	19.2	23.1	12.7	11.1	17.1
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	0	0	0	1	1	0
pH値	7.7	6.9	6.9	6.8	7.4	7.6	7.2
COD (mg/L)	1.5	2.0	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9
DO (mg/L)	11.9	4.1	2.7	2.4	8.3	9.6	6.5
BOD (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.8	0.6
全リン (mg/L)	0.015	0.025	0.028	0.025	0.015	0.013	0.020
全窒素 (mg/L)	0.43	0.48	0.40	0.45	0.40	0.44	0.43
SS (mg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	2	2未満	2未満	2未満	4	7	2
紫外線吸光度 (260nm)	0.024	0.022	0.025	0.035	0.028	0.022	0.026

【菅野ダム 湖水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (°C)	11.0	20.5	31.5	19.0	8.5	3.5	15.7
水温 (°C)	15.9	19.9	27.6	21.2	14.4	8.5	17.9
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	6	10	1	0	0	3
pH値	8.0	8.3	7.6	7.0	7.2	7.3	7.6
COD (mg/L)	2.8	3.6	2.8	2.9	2.1	2.0	2.7
DO (mg/L)	8.1	10.6	6.8	7.3	7.1	9.9	8.3
BOD (mg/L)	1.0	1.5	0.8	0.8	0.4	0.5	0.8
全リン (mg/L)	0.020	0.016	0.012	0.017	0.010	0.010	0.014
全窒素 (mg/L)	0.23	0.33	0.27	0.46	0.40	0.42	0.35
SS (mg/L)	2未満	6	3	2未満	2	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	4	24	5	6	3	2	7
紫外線吸光度 (260nm)	0.034	0.032	0.035	0.045	0.030	0.026	0.034

【川上ダム 湖水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (°C)	15.0	21.5	29.5	19.0	5.0	5.8	16.0
水温 (°C)	17.1	21.0	29.5	22.8	13.5	8.0	18.7
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	4	0	2	0	0	1
pH値	9.4	9.3	9.8	9.6	7.6	7.7	8.9
COD (mg/L)	5.8	3.6	4.8	8.3	2.3	3.2	4.7
DO (mg/L)	10.3	10.3	8.5	10.6	7.4	11.3	9.7
BOD (mg/L)	3.0	1.5	2.7	2.1	0.6	1.3	1.9
全リン (mg/L)	0.037	0.034	0.031	0.049	0.019	0.026	0.033
全窒素 (mg/L)	0.55	0.29	0.33	0.45	0.42	0.56	0.43
SS (mg/L)	6	2	4	9	4	2	5
クロロフィルa (μg/L)	34	11	16	53	11	15	23
紫外線吸光度 (260nm)	0.039	0.035	0.038	0.050	0.027	0.023	0.035

【林浄水場 第二取水原水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (℃)	15.0	21.0	33.0	20.0	9.0	9.1	17.9
水温 (℃)	16.9	20.6	27.5	21.5	12.0	9.6	18.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	3	0	0	0	0	0	1
pH値	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
COD (mg/L)	0.5未満	1.4	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8
DO (mg/L)	7.0	3.7	3.7	6.2	9.5	8.5	6.4
BOD (mg/L)	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.3	0.1
全リン (mg/L)	0.024	0.026	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029
全窒素 (mg/L)	0.25	0.35	0.28	0.30	0.48	0.37	0.34
SS (mg/L)	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.014	0.017	0.015	0.013	0.008	0.009	0.013

【島田川 表流水】

日 付 項 目	R4.4.21	R4.6.15	R4.8.4	R4.10.6	R4.12.14	R5.2.9	平 均 値
気温 (℃)	15.5	22.0	33.0	20.0	7.5	7.0	17.5
水温 (℃)	15.4	19.6	26.4	20.1	10.0	8.8	16.7
大腸菌数 (CFU/100ml)	52	1,300	56	220	90	46	294
pH値	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4
COD (mg/L)	1.6	3.9	2.1	1.4	1.7	1.7	2.1
DO (mg/L)	8.6	8.5	4.9	7.9	12.0	10.1	8.7
BOD (mg/L)	0.4	0.9	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5
全リン (mg/L)	0.019	0.065	0.031	0.025	0.036	0.020	0.033
全窒素 (mg/L)	0.32	0.57	0.32	0.36	0.52	0.46	0.43
SS (mg/L)	2	11	2未満	2未満	3	2未満	3
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.023	0.057	0.028	0.022	0.016	0.015	0.027

(4) 生物検査

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日				R4.4.4	R4.5.9	R4.6.6	R4.7.4	R4.8.1	R4.9.12
水温 (℃)				10.8	16.6	15.5	16.5	20.5	23.4
pH値				7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	7.1
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体	10					
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	80	20	360	100	10	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	230	40	50	20	30	10
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	20					
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	20		70	60		140
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	20	20	20		10	30
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	50	20				
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	30					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	170	60	10	20	10	
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞				10		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	20					10
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体	20		20			
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体	10					
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	680	160	530	210	60	190

【大迫田浄水場 菅野系原水】

採水年月日				R4.10.19	R4.11.21	R4.12.5	R5.1.5	R5.2.6	R5.3.6
水温 (℃)				19.0	17.8	16.0	11.0	8.0	9.0
pH値				7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体	10					
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	60		60	80	30	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	20	20	60	20		170
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞			10	10		
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	10				30	
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	90	140	30	150		20
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	40	50	20	10	10	60
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	60				30	
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						10
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	90	10	20	80	100	
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体	10					
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10	10				
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	400	230	200	350	200	260

【菊川浄水場 川上系原水】

採水年月日				R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温 (℃)				10.0	12.7	14.8	17.8	23.0	22.3
pH値				7.1	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1mL中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体			20	10		20
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	20	10	40	90		40
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻			20	10		
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	40		40			
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞						10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		960	30	420	110	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	30			10	10	80
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	20			20		
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	10					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	30	60	20	60		10
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体			10			
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞				40		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10			10		
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	細胞	20				10	
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	180	1,030	180	670	130	160

採水年月日			R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13
水温 (℃)			20.0	17.0	13.0	9.0	8.0	8.5
pH値			7.0	7.0	7.4	7.5	7.4	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1mL中				
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻				10	
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体					
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体					
	<i>Lyngbya</i>	リングビア	糸状体					
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体					
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体					
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体					
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体					
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞					
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞					
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞					
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	80	20	20	80	110
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		60		70	100
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞			30		30
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	30			20	10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	40	30	50	170	70
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体					
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	60		10	30	
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	100	10			20
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞					
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	10				
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	50	20	10	160	60
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞					
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞					
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞					
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞					
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞					
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体					
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞					
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体					
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体					
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体					
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞					
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体					
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞					
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体					
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体					
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体					
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体					
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体	10				
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体					
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体					
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞			10		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体					
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞					
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体					
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体					
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10				10
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞					
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞					
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体					
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体					10
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞					
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞					
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞					
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞					
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞					
その他生物	カイメン類		—					
	ワムシ類		個体					
	線虫類		個体					
	ハリガネムシ類		個体					
	コケムシ類		—					
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体					
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体					
	ウスムシ類		個体					
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体					
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体					
	ユスリカ類		個体					
	魚卵		—					
合計			—	390	140	200	550	380
								160

【楠本浄水場 向道系原水】

採水年月日				R4.4.6	R4.5.12	R4.6.9	R4.7.11	R4.8.8	R4.9.5
水温 (℃)				12.4	15.8	19.5	20.6	23.8	23.0
pH値				7.0	6.9	7.0	7.1	7.3	7.3
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体			10			
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	20		10	50	40	
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻			20	20		
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞			20		10	10
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	10	30		10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	20			40		30
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	100	30			40	
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	20	10			10	
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	70	60	10	40	10	20
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体	10					
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体				10		
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	250	130	70	170	110	60

採水年月日				R4.10.17	R4.11.7	R4.12.12	R5.1.10	R5.2.20	R5.3.13
水温 (℃)				19.8	16.2	12.0	8.0	9.0	10.4
pH値				7.0	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						10
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞					10	
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞			10	60	20	40
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	20	40	30		50	160
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞					10	
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	10			10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	30	40	20	40		50
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	10					10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	10	10				
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	10					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	20	20		20	40	30
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ベジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						10
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	20					
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウズムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体	10					
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	140	110	60	130	130	310

【菅野ダム 湖水】

採水年月日				R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温 (℃)				17.0	21.0	23.7	25.4	26.0	23.7
pH値				7.3	7.4	8.6	7.5	7.2	7.2
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻			10			
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシラトリア	糸状体				20	20	
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	140		920	260		60
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		10	10	30	170	
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	50	20	20			
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				50		10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞			1,600	660		
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞		50	30			20
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	80	20	10		10	10
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞					10	
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	160	50	60	60		
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞			40	10		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体	30		20			
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	40		10	10	20	10
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体	10			10		20
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞	10					
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞			10			
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体	10					
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	530	150	2,740	1,110	230	130

【菅野ダム 湖水】

採水年月日				R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16
水温 (℃)				24.5	17.8	12.5	9.9	9.0	12.6
pH値				8.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.6
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	30			80	50	310
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	20	60	60	100	260	180
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	40		10	30	30	40
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				10	10	
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		30	60	30		20
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	20	20	20			40
	<i>Nitzschia</i>	ニッチア	細胞	30					
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞	20					
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	40	50	80	20	80	
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞						10
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	20	30		10		20
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						50
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	220	190	230	280	430	670

【御屋敷山浄水場 末武川系原水】

採水年月日				R4.4.12	R4.5.17	R4.6.20	R4.7.13	R4.8.29	R4.9.20
水温 (℃)				11.5	10.7	15.0	18.1	22.5	22.0
pH値				8.7	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						10
	<i>Aphanizomenon</i>	アフアニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	120	30	130	20	30	10
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		10	40	50		20
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	30		50	10	20	
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	10				20	
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	20			120	1,400	80
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	90	40	30	20	50	
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	60	20			30	
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	50	10	30	30	20	30
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	パンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞	10					
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvax</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						10
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体				10		
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	390	110	280	260	1,570	160

採水年月日				R4.10.3	R4.11.14	R4.12.19	R5.1.18	R5.2.13	R5.3.16
水温 (℃)				21.5	16.5	11.6	10.0	8.4	8.7
pH値				7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻						
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	40		20	60		50
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻		30	120	40	60	
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞					20	20
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞	30					
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞			160	80	10	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞	50					10
	<i>Nitzschia</i>	ニツシア	細胞	50					10
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	30	10		120	60	20
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞						
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞	10					
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						10
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体				10		
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	コスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	210	40	300	310	150	120

(5) 水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日：令和5年1月20日

市		周南市			評価基準値 (mg/L)
対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	次亜塩素酸 ナトリウム12% (ポリタンク)	次亜塩素酸 ナトリウム6% (ポリタンク)	
評価項目		試験結果			
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00004	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.08	0.12	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)				異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)				0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		16	19	23	

薬品サンプリング日：令和5年1月20日

市		周南市			評価基準値 (mg/L)
対象薬品		PAC	粉末活性炭 (5%ドライ炭)	粉末活性炭 (50%ウェット炭)	
評価項目		試験結果			
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満			0.3
28	味				異常でないこと
29	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)				0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		31	3	6	

薬品サンプリング日：令和5年1月20日・1月23日

市		光市（林浄水場）			評価基準値 (mg/L)
対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	PAC	水酸化ナトリウム	
評価項目		試験結果			
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.05	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)				異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)				0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)				0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)				0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		10	9	13	

付 表

付表－1

周南都市水道水質検査センター協議会の概要

【名 称】 周南都市水道水質検査センター協議会

【所 在 地】 山口県周南市富田 2 丁目 11-1（楠本浄水場内）

【運営方法】 構成事業体による協議会設置
（地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定による）

【構成事業体及び各代表委員】（令和 5 年 3 月末時点）

会 長	井筒 守	（周南市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	古本 清行	（下松市上下水道局上下水道事業管理者）
委 員	宮崎 英博	（光市水道局水道事業管理者）

【職員構成】（令和 5 年 3 月末時点）

周南市上下水道局	5 名
下松市上下水道局	1 名
光市水道局	1 名

【協議会職員の担任事務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会 第 1 号会員
令和 4 年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査（厚生労働省）参加

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和5年3月末時点）

機 器 名 称	メーカー	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
還元気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4300
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	7890B
	日本電子	JMS-Q 1500GC
パーシ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Stratum PTC
		AQUATEk 100
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（かび臭））	ThermoFisher SCIENTIFIC	ISQ7000システム
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	東ソー	IC-2010
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVOシステム
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730iRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L _C PH
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
実体顕微鏡	ニコン	SMZ745T
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum Two
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSiクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビューレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	Entris II
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ADVANTEC	RFS432PA aquarius
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	ヤマト科学	BK-53
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	ヤマト科学	BK300
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
オートクレープ	ヤマト科学	SN300
オートクレープ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレープ	HIRAYAMA	HG-50ⅡLB
ヒートブロック	ビーエルテック	SmartBlockⅡ
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－３

水道水質基準等一覧表（令和5年3月末時点）

水質基準項目（51項目）

水質基準に関する省令 厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項 目 名		分 析 方 法	定量下限値*	基 準 値
1	一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.01mg/L以下
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.1mg/L以下
26	臭素酸	LC-MS法	0.0005mg/L	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、 プロモホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
29	プロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.03mg/L以下
30	プロモホルム	PT-GC-MS法	0.0001mg/L	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 誘導体化-HPLC法	0.001mg/L 0.005mg/L	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	固相抽出-GC-MS法 固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	0.02mg/L以下
45	フェノール類	固相抽出-誘導体化-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	0.0005mg/L 0.0004mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47	pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	-	異常でないこと
49	臭気	官能法	-	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

*：定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和 4 年度（2022 年度）版

編集・発行

周南都市水道水質検査センター協議会

〒746-0034

山口県周南市富田 2 丁目 11-1

（周南市上下水道局楠本浄水場内）

TEL （0834） 62-5185

FAX （0834） 62-5186